

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/01 01	SR	27,56	V	0,01	V	134,44	V	0,00	V	0,56	V	135,79	V	33470	V
2025/08/01 02	SR	56,21	V	0,05	V	117,51	V	0,00	V	0,51	V	134,75	V	32847	V
2025/08/01 03	SR	70,26	V	0,17	V	125,23	V	0,00	V	0,50	V	134,62	V	32870	V
2025/08/01 04	SR	76,26	V	0,27	V	117,15	V	0,01	V	0,49	V	134,33	V	32564	V
2025/08/01 05	SR	76,05	V	0,13	V	108,37	V	0,00	V	0,43	V	134,21	V	32368	V
2025/08/01 06	SR	117,07	V	0,32	V	89,73	V	0,01	V	0,40	V	134,14	V	32060	V
2025/08/01 07	SR	120,30	V	0,36	V	92,66	V	0,01	V	0,39	V	134,46	V	32069	V
2025/08/01 08	SR	108,44	V	0,19	V	92,87	V	0,00	V	0,37	V	134,83	V	31998	V
2025/08/01 09	SR	164,74	V	0,54	V	88,09	V	0,01	V	0,37	V	134,71	V	31648	V
2025/08/01 10	SR	169,77	V	1,13	V	86,98	V	0,09	V	0,36	V	134,67	V	31440	V
2025/08/01 11	SR	159,14	V	0,59	V	84,66	V	0,02	V	0,36	V	134,94	V	31511	V
2025/08/01 12	SR	151,61	V	0,88	V	84,38	V	0,04	V	0,35	V	135,49	V	31446	V
2025/08/01 13	SR	77,37	V	0,14	V	99,39	V	0,00	V	0,54	V	135,06	V	31725	V
2025/08/01 14	SR	54,89	V	0,03	V	106,57	V	0,00	V	0,54	V	133,70	V	32254	V
2025/08/01 15	SR	82,42	V	0,11	V	98,89	V	0,00	V	0,49	V	133,34	V	31970	V
2025/08/01 16	SR	86,09	V	0,23	V	100,96	V	0,01	V	0,51	V	133,55	V	32081	V
2025/08/01 17	SR	90,90	V	0,05	V	92,61	V	0,00	V	0,46	V	133,85	V	31912	V
2025/08/01 18	SR	179,48	V	0,97	V	78,36	V	0,05	V	0,39	V	133,84	V	31604	V
2025/08/01 19	SR	87,32	V	0,02	V	98,24	V	0,00	V	0,44	V	135,40	V	32476	V
2025/08/01 20	SR	146,35	V	0,58	V	95,36	V	0,00	V	0,49	V	136,60	V	33145	V
2025/08/01 21	SR	88,74	V	0,19	V	122,00	V	0,00	V	0,56	V	138,35	V	34073	V
2025/08/01 22	SR	104,77	V	0,28	V	116,05	V	0,00	V	0,56	V	139,25	V	33991	V
2025/08/01 23	SR	185,25	V	0,79	V	92,12	V	0,00	V	0,54	V	139,28	V	33582	V
2025/08/01 24	SR	137,04	V	0,09	V	90,77	V	0,00	V	0,49	V	139,02	V	32992	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.6-185.3	0.0-1.1	78.4-134.4	0.0-0.1	0.4-0.6	133.3-139.3	31439.9-34072.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	109.1	0.3	100.6	0	0.5	135.3	32420.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/02 01	SR	121,39	V	0,03	V	90,67	V	0,00	V	0,43	V	138,17	V	32349	V
2025/08/02 02	SR	38,07	V	0,01	V	121,65	V	0,00	V	0,52	V	136,62	V	32698	V
2025/08/02 03	SR	81,43	V	0,02	V	95,95	V	0,00	V	0,39	V	134,79	V	32178	V
2025/08/02 04	SR	48,15	V	0,01	V	108,25	V	0,00	V	0,44	V	134,37	V	32131	V
2025/08/02 05	SR	91,26	V	0,01	V	92,40	V	0,00	V	0,42	V	134,06	V	32259	V
2025/08/02 06	SR	211,67	V	0,86	V	77,13	V	0,02	V	0,95	V	134,57	V	32046	V
2025/08/02 07	SR	206,17	V	0,27	V	70,88	V	0,00	V	0,40	V	134,16	V	31667	V
2025/08/02 08	SR	206,71	V	0,52	V	78,29	V	0,00	V	0,40	V	134,93	V	32089	V
2025/08/02 09	SR	253,46	V	0,88	V	77,32	V	0,00	V	0,39	V	134,98	V	31924	V
2025/08/02 10	SR	116,11	V	0,20	V	119,16	V	0,00	V	0,49	V	136,58	V	33150	V
2025/08/02 11	SR	98,05	V	0,02	V	119,79	V	0,00	V	0,51	V	138,23	V	33720	V
2025/08/02 12	SR	106,72	V	0,13	V	125,89	V	0,00	V	0,53	V	138,49	V	33727	V
2025/08/02 13	SR	179,01	V	0,92	V	110,08	V	0,00	V	0,48	V	138,71	V	32894	V
2025/08/02 14	SR	84,96	V	0,37	V	142,09	V	0,00	V	0,53	V	138,91	V	33572	V
2025/08/02 15	SR	49,75	V	0,02	V	129,77	V	0,00	V	0,44	V	138,18	V	32245	V
2025/08/02 16	SR	86,11	V	0,09	V	106,00	V	0,00	V	0,38	V	136,62	V	31554	V
2025/08/02 17	SR	83,09	V	0,05	V	107,81	V	0,00	V	0,44	V	137,07	V	32102	V
2025/08/02 18	SR	79,98	V	0,04	V	116,97	V	0,00	V	0,51	V	138,61	V	32967	V
2025/08/02 19	SR	115,97	V	0,54	V	113,94	V	0,00	V	0,54	V	140,21	V	33468	V
2025/08/02 20	SR	87,62	V	0,29	V	131,91	V	0,00	V	0,55	V	141,34	V	33781	V
2025/08/02 21	SR	148,50	V	0,60	V	116,59	V	0,01	V	0,52	V	140,90	V	32970	V
2025/08/02 22	SR	82,14	V	0,10	V	134,48	V	0,00	V	0,53	V	140,88	V	33338	V
2025/08/02 23	SR	121,29	V	0,09	V	105,08	V	0,00	V	0,50	V	138,97	V	31728	V
2025/08/02 24	SR	92,87	V	0,03	V	112,69	V	0,00	V	0,41	V	135,28	V	31508	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.1-253.5	0.0-0.9	70.9-142.1	0.0-0.0	0.4-1.0	134.1-141.3	31507.5-33781.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	116.3	0.3	108.5	0	0.5	137.3	32586
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/03 01	SR	67,91	V	0,02	V	125,80	V	0,00	V	0,47	V	135,01	V	32147	V
2025/08/03 02	SR	85,63	V	0,21	V	125,64	V	0,01	V	0,46	V	135,27	V	32058	V
2025/08/03 03	SR	52,40	V	0,02	V	135,30	V	0,00	V	0,47	V	135,38	V	32269	V
2025/08/03 04	SR	49,72	V	0,02	V	138,36	V	0,00	V	0,49	V	135,60	V	32416	V
2025/08/03 05	SR	44,81	V	0,02	V	131,91	V	0,00	V	0,49	V	135,82	V	32275	V
2025/08/03 06	SR	52,12	V	0,01	V	121,18	V	0,00	V	0,52	V	136,43	V	32648	V
2025/08/03 07	SR	87,73	V	0,04	V	103,77	V	0,00	V	0,45	V	136,21	V	32130	V
2025/08/03 08	SR	56,46	V	0,01	V	112,32	V	0,00	V	0,50	V	136,97	V	32452	V
2025/08/03 09	SR	81,55	V	0,02	V	104,41	V	0,00	V	0,50	V	137,47	V	32253	V
2025/08/03 10	SR	58,55	V	0,01	V	115,94	V	0,00	V	0,52	V	138,27	V	32616	V
2025/08/03 11	SR	58,38	V	0,01	V	116,26	V	0,00	V	0,52	V	138,97	V	32648	V
2025/08/03 12	SR	58,18	V	0,01	V	120,01	V	0,00	V	0,52	V	139,12	V	32958	V
2025/08/03 13	SR	65,85	V	0,01	V	112,36	V	0,00	V	0,46	V	139,11	V	32457	V
2025/08/03 14	SR	109,29	V	0,16	V	103,58	V	0,00	V	0,51	V	138,35	V	31860	V
2025/08/03 15	SR	133,44	V	0,23	V	101,43	V	0,01	V	0,45	V	136,75	V	31807	V
2025/08/03 16	SR	81,16	V	0,01	V	112,03	V	0,00	V	0,50	V	136,61	V	31996	V
2025/08/03 17	SR	66,22	V	0,01	V	118,28	V	0,00	V	0,51	V	136,98	V	32157	V
2025/08/03 18	SR	106,72	V	0,04	V	100,02	V	0,00	V	0,45	V	136,85	V	31634	V
2025/08/03 19	SR	64,99	V	0,01	V	114,79	V	0,00	V	0,53	V	137,30	V	32225	V
2025/08/03 20	SR	65,26	V	0,03	V	118,21	V	0,00	V	0,53	V	137,93	V	32501	V
2025/08/03 21	SR	56,92	V	0,02	V	122,52	V	0,01	V	0,57	V	138,26	V	32773	V
2025/08/03 22	SR	63,92	V	0,05	V	124,21	V	0,01	V	0,56	V	138,42	V	32970	V
2025/08/03 23	SR	79,49	V	0,04	V	117,25	V	0,01	V	0,53	V	138,69	V	32635	V
2025/08/03 24	SR	87,39	V	0,07	V	112,22	V	0,01	V	0,54	V	139,08	V	32809	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	44.8-133.4	0.0-0.2	100.0-138.4	0.0-0.0	0.5-0.6	135.0-139.1	31633.6-32970.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.3	0	117	0	0.5	137.3	32362.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

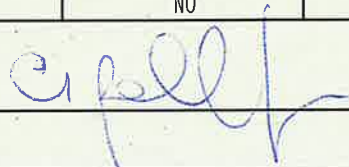

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/04 01	SR	137,74	V	0,32	V	107,12	V	0,02	V	0,53	V	139,21	V	32578	V
2025/08/04 02	SR	138,12	V	0,39	V	112,40	V	0,02	V	0,61	V	139,47	V	32686	V
2025/08/04 03	SR	100,72	V	0,19	V	123,31	V	0,02	V	0,55	V	137,74	V	32760	V
2025/08/04 04	SR	103,72	V	0,20	V	120,14	V	0,02	V	0,53	V	137,16	V	32824	V
2025/08/04 05	SR	55,62	V	0,01	V	125,22	V	0,00	V	0,51	V	137,07	V	32793	V
2025/08/04 06	SR	56,90	V	0,01	V	125,16	V	0,00	V	0,50	V	137,40	V	32909	V
2025/08/04 07	SR	47,63	V	0,01	V	124,42	V	0,00	V	0,49	V	137,49	V	32629	V
2025/08/04 08	SR	49,31	V	0,02	V	128,33	V	0,00	V	0,56	V	137,88	V	32716	V
2025/08/04 09	SR	51,05	V	0,01	V	121,60	V	0,00	V	1,04	V	138,26	V	32056	V
2025/08/04 10	SR	56,48	V	0,39	V	133,24	V	0,07	V	0,48	V	138,25	V	32349	V
2025/08/04 11	SR	32,20	V	0,03	V	157,02	V	0,06	V	0,49	V	137,08	V	29051	V
2025/08/04 12	SR	20,59	V	0,01	V	165,73	V	0,03	V	0,32	V	131,71	V	29950	V
2025/08/04 13	SR	48,88	V	0,07	V	117,25	V	0,00	V	0,37	V	135,35	V	32077	V
2025/08/04 14	SR	74,91	V	0,07	V	118,07	V	0,00	V	0,35	V	136,57	V	31820	V
2025/08/04 15	SR	103,64	V	0,28	V	110,41	V	0,00	V	0,35	V	136,64	V	31786	V
2025/08/04 16	SR	92,11	V	0,23	V	113,13	V	0,00	V	0,42	V	137,85	V	32251	V
2025/08/04 17	SR	141,74	V	0,34	V	98,47	V	0,00	V	0,44	V	139,56	V	32611	V
2025/08/04 18	SR	48,18	V	0,02	V	130,42	V	0,00	V	0,54	V	141,10	V	33678	V
2025/08/04 19	SR	88,11	V	0,12	V	116,40	V	0,00	V	0,55	V	142,92	V	33886	V
2025/08/04 20	SR	115,13	V	0,23	V	103,15	V	0,00	V	0,56	V	143,78	V	34037	V
2025/08/04 21	SR	81,05	V	0,29	V	119,84	V	0,00	V	0,53	V	143,53	V	34194	V
2025/08/04 22	SR	85,85	V	0,08	V	130,06	V	0,00	V	0,45	V	142,05	V	33780	V
2025/08/04 23	SR	78,23	V	0,34	V	150,50	V	0,00	V	0,47	V	142,09	V	34008	V
2025/08/04 24	SR	39,11	V	0,04	V	174,32	V	0,00	V	0,48	V	143,45	V	34790	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.6-141.7	0.0-0.4	98.5-174.3	0.0-0.1	0.3-1.0	131.7-143.8	29050.7-34789.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77	0.2	126.1	0	0.5	138.9	32675.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/05 01	SR	190,41	V	2,20	V	140,13	V	0,08	V	0,43	V	142,77	V	33501	V
2025/08/05 02	SR	73,59	V	0,04	V	138,73	V	0,00	V	0,48	V	142,83	V	34045	V
2025/08/05 03	SR	117,21	V	0,06	V	113,12	V	0,00	V	0,45	V	143,15	V	33655	V
2025/08/05 04	SR	129,09	V	0,04	V	106,95	V	0,00	V	0,45	V	143,10	V	33467	V
2025/08/05 05	SR	142,95	V	0,03	V	100,09	V	0,00	V	0,43	V	143,06	V	33172	V
2025/08/05 06	SR	166,97	V	0,04	V	90,66	V	0,00	V	0,42	V	142,70	V	32930	V
2025/08/05 07	SR	83,67	V	0,01	V	118,15	V	0,00	V	0,45	V	142,90	V	33291	V
2025/08/05 08	SR	73,14	V	0,01	V	126,05	V	0,00	V	0,50	V	143,61	V	33351	V
2025/08/05 09	SR	59,41	V	0,01	V	131,14	V	0,00	V	0,47	V	143,84	V	33063	V
2025/08/05 10	SR	70,01	V	0,01	V	125,65	V	0,00	V	0,47	V	143,77	V	32848	V
2025/08/05 11	SR	98,91	V	0,02	V	117,55	V	0,00	V	0,54	V	144,01	V	32889	V
2025/08/05 12	SR	123,77	V	0,03	V	101,61	V	0,00	V	0,45	V	143,80	V	32571	V
2025/08/05 13	SR	85,13	V	0,01	V	114,79	V	0,00	V	0,46	V	143,86	V	32624	V
2025/08/05 14	SR	52,89	V	0,01	V	131,20	V	0,00	V	0,52	V	144,27	V	33073	V
2025/08/05 15	SR	62,29	V	0,01	V	127,46	V	0,00	V	0,50	V	144,54	V	33304	V
2025/08/05 16	SR	49,59	V	0,01	V	136,21	V	0,00	V	0,55	V	144,70	V	33714	V
2025/08/05 17	SR	172,08	V	1,06	V	117,66	V	0,08	V	0,57	V	145,28	V	33666	V
2025/08/05 18	SR	41,56	V	0,01	V	141,40	V	0,00	V	0,59	V	145,18	V	33957	V
2025/08/05 19	SR	114,96	V	0,96	V	126,67	V	0,07	V	0,60	V	145,30	V	33808	V
2025/08/05 20	SR	87,73	V	0,09	V	119,53	V	0,00	V	0,59	V	145,31	V	33888	V
2025/08/05 21	SR	143,49	V	0,06	V	103,22	V	0,00	V	0,53	V	145,19	V	33928	V
2025/08/05 22	SR	156,34	V	1,02	V	130,09	V	0,00	V	0,50	V	144,80	V	34212	V
2025/08/05 23	SR	75,97	V	0,15	V	153,17	V	0,00	V	0,53	V	144,78	V	34825	V
2025/08/05 24	SR	194,69	V	2,49	V	136,20	V	0,00	V	0,55	V	144,84	V	34922	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.6-194.7	0.0-2.5	90.7-153.2	0.0-0.1	0.4-0.6	142.7-145.3	32571.0-34922.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.9	0.3	122.8	0	0.5	144.1	33529.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/06 01	SR	32,71	V	0,05	V	170,59	V	0,00	V	0,57	V	144,81	V	35002	V
2025/08/06 02	SR	102,03	V	0,58	V	142,78	V	0,00	V	0,55	V	144,96	V	34887	V
2025/08/06 03	SR	125,01	V	0,95	V	136,17	V	0,00	V	0,54	V	144,96	V	34850	V
2025/08/06 04	SR	56,31	V	0,05	V	144,19	V	0,00	V	0,55	V	144,83	V	34878	V
2025/08/06 05	SR	22,83	V	0,01	V	150,00	V	0,00	V	0,55	V	144,72	V	34824	V
2025/08/06 06	SR	55,96	V	0,03	V	141,28	V	0,00	V	0,72	V	143,37	V	34488	V
2025/08/06 07	SR	124,54	V	0,18	V	119,46	V	0,00	V	2,75	V	137,38	V	33106	V
2025/08/06 08	SR	178,63	V	0,36	V	104,16	V	0,00	V	0,56	V	133,38	V	32876	V
2025/08/06 09	SR	157,45	V	0,46	V	118,34	V	0,00	V	0,67	V	134,15	V	33490	V
2025/08/06 10	SR	136,45	V	0,79	V	136,60	V	0,01	V	1,13	V	135,69	V	33908	V
2025/08/06 11	SR	145,96	V	0,21	V	112,96	V	0,00	V	0,62	V	136,50	V	33547	V
2025/08/06 12	SR	118,12	V	0,12	V	114,86	V	0,00	V	0,63	V	136,61	V	33783	V
2025/08/06 13	SR	139,17	V	0,08	V	102,81	V	0,00	V	0,60	V	137,38	V	33534	V
2025/08/06 14	SR	100,31	V	0,02	V	110,39	V	0,00	V	0,56	V	137,40	V	33439	V
2025/08/06 15	SR	194,26	V	0,93	V	106,20	V	0,00	V	0,51	V	137,53	V	33303	V
2025/08/06 16	SR	201,91	V	2,25	V	129,64	V	0,12	V	0,60	V	137,89	V	34159	V
2025/08/06 17	SR	68,15	V	0,02	V	123,67	V	0,00	V	0,47	V	136,68	V	33193	V
2025/08/06 18	SR	34,21	V	0,01	V	141,26	V	0,00	V	0,47	V	136,23	V	33185	V
2025/08/06 19	SR	80,96	V	0,01	V	116,60	V	0,00	V	0,43	V	135,77	V	32545	V
2025/08/06 20	SR	220,87	V	1,79	V	102,92	V	0,06	V	0,40	V	135,88	V	32569	V
2025/08/06 21	SR	1320,37	18	2,41	V	90,50	V	0,00	V	0,37	V	135,97	V	32160	V
2025/08/06 22	SR	166,93	V	1,15	V	125,04	V	0,00	V	0,46	V	137,31	V	34037	V
2025/08/06 23	SR	99,34	V	0,21	V	137,95	V	0,00	V	0,48	V	137,13	V	34613	V
2025/08/06 24	SR	68,37	V	0,03	V	148,70	V	0,00	V	0,50	V	137,75	V	34748	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.8-320.4	0.0-2.4	90.5-170.6	0.0-0.1	0.4-2.7	133.4-145.0	32160.2-35001.9
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	123	0.5	126.1	0	0.7	138.5	33796.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/08/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/08 01	SR	18,00	V	0,05	V	180,44	V	0,00	V	0,31	V	129,40	V	24091	V
2025/08/08 02	SR	91,79	V	1,23	V	156,15	V	0,03	V	0,29	V	129,48	V	25808	V
2025/08/08 03	SR	154,23	V	3,40	V	159,63	V	13,95	V	0,41	V	126,58	V	27472	V
2025/08/08 04	SR	1326,40	18	133,95	18	140,98	V	25,68	V	0,45	V	123,57	V	24531	V
2025/08/08 05	SR	22,81	V	1,58	V	189,03	V	0,00	V	0,57	V	125,39	V	26921	V
2025/08/08 06	SR	110,44	V	12,68	V	156,66	V	1,72	V	0,38	V	122,79	V	27711	V
2025/08/08 07	SR	10,93	V	1,27	V	132,42	V	0,00	V	0,47	V	123,79	V	29614	V
2025/08/08 08	SR	166,05	V	19,50	V	99,11	V	6,06	V	0,30	V	123,24	V	26461	V
2025/08/08 09	SR	102,09	V	7,94	V	125,20	V	1,35	V	0,37	V	123,53	V	26837	V
2025/08/08 10	SR	138,97	V	6,21	V	115,65	V	0,19	V	0,29	V	123,41	V	27120	V
2025/08/08 11	SR	221,82	V	15,40	V	96,40	V	12,31	V	0,50	V	124,88	V	27316	V
2025/08/08 12	SR	144,13	V	3,21	V	126,21	V	0,01	V	0,45	V	130,34	V	29378	V
2025/08/08 13	SR	77,39	V	2,47	V	121,10	V	0,00	V	0,61	V	139,26	V	33323	V
2025/08/08 14	SR	94,39	V	2,00	V	118,79	V	0,04	V	0,62	V	142,55	V	33391	V
2025/08/08 15	SR	69,70	V	0,83	V	128,75	V	0,00	V	0,58	V	143,52	V	33511	V
2025/08/08 16	SR	121,27	V	1,15	V	131,39	V	0,03	V	0,56	V	143,95	V	33842	V
2025/08/08 17	SR	158,63	V	2,39	V	140,82	V	0,13	V	0,57	V	145,03	V	34121	V
2025/08/08 18	SR	223,74	V	3,39	V	133,27	V	0,36	V	0,52	V	145,32	V	34024	V
2025/08/08 19	SR	221,52	V	5,38	V	143,28	V	0,65	V	0,56	V	145,61	V	34304	V
2025/08/08 20	SR	77,97	V	0,26	V	144,02	V	0,00	V	0,58	V	145,91	V	34550	V
2025/08/08 21	SR	59,75	V	0,03	V	127,29	V	0,00	V	0,69	V	145,14	V	33750	V
2025/08/08 22	SR	92,71	V	0,15	V	120,59	V	0,01	V	0,47	V	141,69	V	32275	V
2025/08/08 23	SR	89,23	V	0,15	V	121,18	V	0,01	V	0,44	V	139,44	V	32326	V
2025/08/08 24	SR	164,51	V	0,42	V	100,99	V	0,05	V	0,37	V	138,85	V	31979	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-326.4	0.0-34.0	96.4-189.0	0.0-25.7	0.3-0.7	122.8-145.9	24090.7-34549.9
Supero Orario	1	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	123.3	5.2	133.7	2.6	0.5	134.3	30194.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/09 01	SR	209,77	V	1,01	V	89,89	V	0,14	V	0,39	V	138,81	V	31886	V
2025/08/09 02	SR	127,13	V	0,36	V	112,90	V	0,05	V	0,41	V	139,28	V	32230	V
2025/08/09 03	SR	171,47	V	0,79	V	100,30	V	0,12	V	0,38	V	139,27	V	32032	V
2025/08/09 04	SR	86,15	V	0,01	V	112,12	V	0,00	V	0,37	V	139,39	V	32191	V
2025/08/09 05	SR	55,43	V	0,07	V	141,66	V	0,01	V	0,49	V	140,51	V	33076	V
2025/08/09 06	SR	122,24	V	0,16	V	109,88	V	0,02	V	0,42	V	140,45	V	32530	V
2025/08/09 07	SR	105,23	V	0,34	V	109,79	V	0,02	V	0,49	V	141,54	V	33047	V
2025/08/09 08	SR	131,46	V	0,88	V	113,32	V	0,03	V	0,49	V	142,18	V	32922	V
2025/08/09 09	SR	174,12	V	2,17	V	101,78	V	0,31	V	0,48	V	142,55	V	32790	V
2025/08/09 10	SR	70,61	V	0,01	V	116,75	V	0,00	V	0,52	V	143,90	V	33282	V
2025/08/09 11	SR	48,74	V	0,04	V	129,89	V	0,00	V	0,53	V	144,90	V	33467	V
2025/08/09 12	SR	48,25	V	0,01	V	118,96	V	0,00	V	0,47	V	144,30	V	33319	V
2025/08/09 13	SR	34,00	V	0,01	V	123,44	V	0,00	V	0,45	V	144,05	V	33291	V
2025/08/09 14	SR	73,21	V	0,15	V	118,96	V	0,00	V	0,50	V	143,18	V	32761	V
2025/08/09 15	SR	138,67	V	0,15	V	100,31	V	0,00	V	0,42	V	140,49	V	32357	V
2025/08/09 16	SR	188,54	V	1,44	V	114,66	V	0,03	V	0,50	V	141,42	V	33395	V
2025/08/09 17	SR	99,91	V	0,19	V	134,83	V	0,00	V	0,51	V	143,75	V	34418	V
2025/08/09 18	SR	38,80	V	0,01	V	150,67	V	0,00	V	0,50	V	144,51	V	34663	V
2025/08/09 19	SR	38,49	V	0,01	V	141,05	V	0,00	V	0,46	V	144,11	V	34085	V
2025/08/09 20	SR	24,78	V	0,01	V	148,18	V	0,00	V	0,49	V	143,57	V	34222	V
2025/08/09 21	SR	33,93	V	0,01	V	142,85	V	0,00	V	0,46	V	143,86	V	34027	V
2025/08/09 22	SR	23,12	V	0,01	V	149,00	V	0,00	V	0,47	V	143,80	V	34128	V
2025/08/09 23	SR	43,98	V	0,01	V	132,66	V	0,00	V	0,54	V	143,39	V	33940	V
2025/08/09 24	SR	75,79	V	1,51	V	132,29	V	1,17	V	0,47	V	141,90	V	33713	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.1-209.8	0.0-2.2	89.9-150.7	0.0-1.2	0.4-0.5	138.8-144.9	31886.4-34663.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	90.2	0.4	122.8	0.1	0.5	142.3	33240.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/08/10 01	SR	40,58	V	0,01	V	139,76	V	0,00	V	0,49	V	142,21	V	34247	V
2025/08/10 02	SR	44,69	V	0,01	V	139,59	V	0,00	V	0,48	V	142,73	V	34328	V
2025/08/10 03	SR	43,25	V	0,01	V	138,67	V	0,00	V	0,47	V	143,33	V	34453	V
2025/08/10 04	SR	49,31	V	0,01	V	137,57	V	0,00	V	0,48	V	143,65	V	34450	V
2025/08/10 05	SR	157,23	V	0,21	V	105,71	V	0,00	V	0,43	V	143,24	V	33682	V
2025/08/10 06	SR	186,24	V	0,84	V	114,29	V	0,00	V	0,45	V	143,42	V	34039	V
2025/08/10 07	SR	74,72	V	0,12	V	138,62	V	0,00	V	2,94	V	142,06	V	33977	V
2025/08/10 08	SR	108,65	V	0,26	V	133,42	V	0,00	V	0,54	V	138,21	V	34458	V
2025/08/10 09	SR	119,34	V	0,58	V	135,62	V	0,00	V	0,50	V	138,23	V	34531	V
2025/08/10 10	SR	97,39	V	0,08	V	130,93	V	0,00	V	0,44	V	138,28	V	33993	V
2025/08/10 11	SR	99,95	V	0,03	V	124,73	V	0,00	V	0,41	V	138,24	V	33275	V
2025/08/10 12	SR	96,55	V	0,01	V	119,90	V	0,00	V	0,39	V	138,39	V	32873	V
2025/08/10 13	SR	86,34	V	0,01	V	125,08	V	0,00	V	0,42	V	138,78	V	33139	V
2025/08/10 14	SR	75,35	V	0,01	V	122,88	V	0,00	V	0,44	V	139,10	V	32995	V
2025/08/10 15	SR	73,74	V	0,01	V	136,07	V	0,00	V	0,47	V	140,14	V	33620	V
2025/08/10 16	SR	64,59	V	0,01	V	133,17	V	0,00	V	0,45	V	140,62	V	33420	V
2025/08/10 17	SR	117,81	V	3,94	V	130,28	V	4,44	V	0,49	V	141,00	V	33372	V
2025/08/10 18	SR	117,75	V	0,08	V	118,69	V	0,00	V	0,45	V	141,95	V	33831	V
2025/08/10 19	SR	83,70	V	0,01	V	124,81	V	0,00	V	0,45	V	142,34	V	34067	V
2025/08/10 20	SR	139,64	V	0,32	V	113,79	V	0,00	V	0,44	V	142,22	V	33591	V
2025/08/10 21	SR	77,51	V	0,01	V	119,94	V	0,00	V	0,46	V	142,13	V	33732	V
2025/08/10 22	SR	85,48	V	0,02	V	121,39	V	0,00	V	0,45	V	142,26	V	33982	V
2025/08/10 23	SR	116,19	V	0,02	V	114,15	V	0,00	V	0,47	V	142,36	V	33977	V
2025/08/10 24	SR	124,67	V	0,04	V	115,91	V	0,00	V	0,46	V	142,60	V	34137	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.6-186.2	0.0-3.9	105.7-139.8	0.0-4.4	0.4-2.9	138.2-143.7	32873.2-34531.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	95	0.3	126.5	0.2	0.6	141.1	33840.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

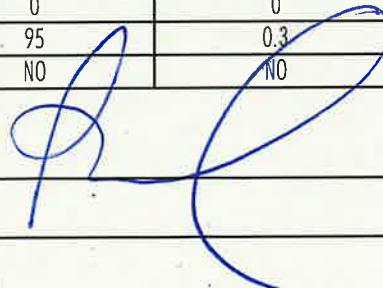DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 