

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/14 01	SR	42,42	V	1,60	V	107,13	V	0,58	V	0,78	V	144,03	V	24969	V
2023/08/14 02	SR	8,60	V	1,54	V	139,39	V	1,82	V	0,78	V	143,82	V	25241	V
2023/08/14 03	SR	15,79	V	1,53	V	123,54	V	2,78	V	0,75	V	144,17	V	25275	V
2023/08/14 04	SR	24,13	V	1,51	V	114,30	V	3,80	V	0,76	V	144,66	V	25381	V
2023/08/14 05	SR	19,13	V	1,46	V	115,85	V	4,52	V	0,80	V	144,82	V	25516	V
2023/08/14 06	SR	23,85	V	1,55	V	118,10	V	4,04	V	0,87	V	145,06	V	25541	V
2023/08/14 07	SR	25,46	V	1,51	V	115,42	V	6,80	V	0,74	V	143,08	V	25106	V
2023/08/14 08	SR	41,10	V	1,88	V	118,08	V	6,20	V	1,32	V	142,14	V	24685	V
2023/08/14 09	SR	22,58	V	2,15	V	129,01	V	11,08	V	1,55	V	143,21	V	23752	V
2023/08/14 10	SR	13,48	V	1,72	V	144,49	V	16,49	V	1,47	V	143,49	V	24550	V
2023/08/14 11	SR	19,09	V	2,01	V	134,06	V	17,03	V	5,03	V	138,22	V	24093	V
2023/08/14 12	SR	49,26	V	2,01	V	117,22	V	19,84	V	0,92	V	136,07	V	25404	V
2023/08/14 13	SR	54,18	V	1,80	V	113,82	V	22,44	V	0,74	V	136,60	V	25414	V
2023/08/14 14	SR	103,72	V	2,43	V	104,79	V	16,34	V	0,63	V	136,38	V	25506	V
2023/08/14 15	SR	141,47	V	2,68	V	90,27	V	12,18	V	0,58	V	136,23	V	25456	V
2023/08/14 16	SR	37,51	V	1,91	V	133,69	V	11,57	V	0,70	V	136,81	V	26270	V
2023/08/14 17	SR	0,31	V	1,70	V	175,33	V	11,14	V	0,79	V	137,16	V	27021	V
2023/08/14 18	SR	3,55	V	1,58	V	164,46	V	10,53	V	0,71	V	137,35	V	27036	V
2023/08/14 19	SR	24,63	V	1,53	V	118,30	V	5,52	V	0,79	V	137,83	V	26731	V
2023/08/14 20	SR	53,07	V	1,76	V	96,49	V	3,71	V	0,51	V	137,51	V	26489	V
2023/08/14 21	SR	84,85	V	1,80	V	77,41	V	2,12	V	0,48	V	137,11	V	26284	V
2023/08/14 22	SR	51,91	V	1,60	V	86,87	V	2,23	V	0,50	V	136,47	V	26381	V
2023/08/14 23	SR	74,20	V	1,57	V	75,92	V	1,46	V	0,53	V	137,11	V	26376	V
2023/08/14 24	SR	111,93	V	1,70	V	66,91	V	1,21	V	0,45	V	136,73	V	25746	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-141.5	1.5-2.7	66.9-175.3	0.6-22.4	0.4-5.0	136.1-145.1	23751.7-27036.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.6	1.8	115.9	8.1	1	139.8	25592.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/15 01	SR	66,78	V	1,47	V	78,43	V	0,90	V	0,52	V	137,12	V	26142	V
2023/08/15 02	SR	46,94	V	1,37	V	86,25	V	0,57	V	0,53	V	137,51	V	26436	V
2023/08/15 03	SR	19,05	V	1,37	V	107,40	V	0,59	V	0,64	V	138,10	V	26950	V
2023/08/15 04	SR	19,10	V	1,36	V	106,32	V	0,55	V	0,66	V	139,03	V	27004	V
2023/08/15 05	SR	19,76	V	1,40	V	105,11	V	0,48	V	0,66	V	139,11	V	26231	V
2023/08/15 06	SR	33,20	V	1,39	V	94,49	V	0,33	V	0,66	V	138,46	V	26137	V
2023/08/15 07	SR	21,70	V	1,72	V	109,46	V	0,50	V	0,65	V	138,39	V	26151	V
2023/08/15 08	SR	31,42	V	1,60	V	98,84	V	0,39	V	0,63	V	139,18	V	26021	V
2023/08/15 09	SR	54,10	V	1,68	V	88,75	V	0,40	V	0,56	V	139,72	V	25902	V
2023/08/15 10	SR	85,89	V	1,91	V	80,08	V	0,32	V	0,53	V	139,52	V	25368	V
2023/08/15 11	SR	34,53	V	1,59	V	97,21	V	0,39	V	0,58	V	140,24	V	25804	V
2023/08/15 12	SR	47,81	V	1,86	V	107,54	V	0,80	V	0,61	V	141,53	V	25868	V
2023/08/15 13	SR	103,84	V	2,24	V	90,91	V	1,59	V	0,63	V	142,35	V	25728	V
2023/08/15 14	SR	37,06	V	1,67	V	109,85	V	2,00	V	0,59	V	142,12	V	23498	V
2023/08/15 15	SR	1319,74	18	10,23	V	60,08	V	4,91	V	0,56	V	142,19	V	22286	V
2023/08/15 16	SR	58,23	V	1,92	V	109,38	V	2,55	V	0,62	V	142,86	V	22767	V
2023/08/15 17	SR	99,65	V	2,36	V	91,68	V	3,18	V	0,59	V	143,05	V	22874	V
2023/08/15 18	SR	67,51	V	1,85	V	92,49	V	3,02	V	0,62	V	143,41	V	22970	V
2023/08/15 19	SR	48,52	V	1,83	V	100,59	V	2,60	V	0,65	V	143,36	V	23035	V
2023/08/15 20	SR	30,72	V	1,61	V	107,07	V	2,12	V	0,69	V	143,25	V	23121	V
2023/08/15 21	SR	122,55	V	2,90	V	83,58	V	2,77	V	0,63	V	143,43	V	23278	V
2023/08/15 22	SR	122,69	V	2,54	V	80,15	V	2,85	V	0,63	V	143,52	V	23583	V
2023/08/15 23	SR	126,61	V	3,41	V	86,43	V	3,89	V	0,66	V	144,02	V	23794	V
2023/08/15 24	SR	81,86	V	1,92	V	94,63	V	4,91	V	1,75	V	142,43	V	23286	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.1-319.7	1.4-10.2	60.1-109.9	0.3-4.9	0.5-1.7	137.1-144.0	22285.7-27004.2
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.8	2.2	94.4	1.8	0.7	141	24759.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/16 01	SR	38,00	V	1,46	V	103,83	V	5,53	V	0,54	V	138,09	V	23244	V
2023/08/16 02	SR	114,61	V	2,56	V	82,75	V	7,29	V	0,53	V	138,33	V	23241	V
2023/08/16 03	SR	29,78	V	1,45	V	100,70	V	3,92	V	0,59	V	138,85	V	23579	V
2023/08/16 04	SR	76,40	V	1,87	V	85,39	V	3,41	V	0,57	V	139,16	V	23445	V
2023/08/16 05	SR	102,44	V	2,73	V	82,79	V	4,08	V	0,58	V	139,23	V	23187	V
2023/08/16 06	SR	42,56	V	1,55	V	96,50	V	3,40	V	0,64	V	139,49	V	23089	V
2023/08/16 07	SR	14,83	V	1,68	V	124,22	V	2,81	V	0,71	V	139,29	V	23559	V
2023/08/16 08	SR	23,78	V	1,49	V	113,08	V	2,92	V	0,76	V	139,22	V	23412	V
2023/08/16 09	SR	86,30	V	1,90	V	93,07	V	4,08	V	0,70	V	139,36	V	23306	V
2023/08/16 10	SR	46,70	V	1,60	V	105,98	V	4,90	V	0,75	V	139,68	V	23318	V
2023/08/16 11	SR	65,10	V	1,80	V	104,40	V	5,90	V	0,77	V	140,01	V	23424	V
2023/08/16 12	SR	18,32	V	1,54	V	123,75	V	6,46	V	1,07	V	140,41	V	23580	V
2023/08/16 13	SR	28,48	V	1,50	V	109,81	V	6,73	V	1,49	V	140,79	V	23578	V
2023/08/16 14	SR	17,65	V	1,50	V	116,30	V	6,37	V	1,68	V	140,77	V	23690	V
2023/08/16 15	SR	14,74	V	1,52	V	117,97	V	4,96	V	1,86	V	141,15	V	23912	V
2023/08/16 16	SR	19,26	V	1,53	V	111,17	V	4,52	V	1,99	V	141,24	V	23837	V
2023/08/16 17	SR	6,37	V	1,56	V	141,05	V	5,58	V	2,49	V	141,52	V	24056	V
2023/08/16 18	SR	66,12	V	2,28	V	104,71	V	7,35	V	2,71	V	141,68	V	23584	V
2023/08/16 19	SR	64,24	V	2,27	V	108,03	V	17,58	V	2,81	V	140,96	V	23120	V
2023/08/16 20	SR	100,51	V	2,03	V	93,96	V	18,09	V	2,06	V	140,10	V	23247	V
2023/08/16 21	SR	19,32	V	1,45	V	121,54	V	18,52	V	2,20	V	139,16	V	23350	V
2023/08/16 22	SR	87,66	V	4,81	V	132,19	V	20,29	V	1,68	V	133,98	V	19215	V
2023/08/16 23	SR	14,95	V	1,44	V	132,29	V	22,80	V	2,23	V	131,01	V	22361	V
2023/08/16 24	SR	18,86	V	1,47	V	124,58	V	19,19	V	2,05	V	134,26	V	22870	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-114.6	1.4-4.8	82.8-141.0	2.8-22.8	0.5-2.8	131.0-141.7	19214.9-24056.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.5	1.9	109.6	8.6	1.4	139.1	23216.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/17 01	SR	38,43	V	1,51	V	103,68	V	16,25	V	2,01	V	134,85	V	22530	V
2023/08/17 02	SR	28,27	V	1,53	V	123,00	V	17,90	V	2,07	V	136,33	V	22909	V
2023/08/17 03	SR	32,73	V	1,62	V	118,10	V	21,12	V	2,21	V	136,43	V	22489	V
2023/08/17 04	SR	3,58	V	1,74	V	186,05	V	16,53	V	2,72	V	138,25	V	23293	V
2023/08/17 05	SR	52,95	V	2,38	V	173,75	V	25,54	V	2,97	V	138,70	V	23317	V
2023/08/17 06	SR	2,98	V	1,69	V	174,66	V	29,00	V	2,77	V	137,49	V	22973	V
2023/08/17 07	SR	12,64	V	1,77	V	146,81	V	30,38	V	2,94	V	136,65	V	22999	V
2023/08/17 08	SR	33,52	V	1,62	V	131,14	V	32,06	V	3,18	V	136,68	V	23507	V
2023/08/17 09	SR	47,53	V	1,83	V	138,38	V	35,19	V	3,01	V	137,27	V	23347	V
2023/08/17 10	SR	68,02	V	2,43	V	126,79	V	28,46	V	4,03	V	137,52	V	23193	V
2023/08/17 11	SR	67,99	V	2,41	V	124,22	V	36,21	V	3,00	V	136,59	V	23187	V
2023/08/17 12	SR	28,01	V	1,59	V	132,90	V	24,97	V	2,99	V	137,07	V	21961	V
2023/08/17 13	SR	50,31	V	1,63	V	106,23	V	18,67	V	2,85	V	137,13	V	21480	V
2023/08/17 14	SR	54,25	V	1,82	V	110,97	V	16,76	V	3,28	V	137,57	V	21391	V
2023/08/17 15	SR	41,64	V	1,83	V	110,34	V	17,97	V	3,21	V	137,07	V	21427	V
2023/08/17 16	SR	53,25	V	2,27	V	106,31	V	18,87	V	3,11	V	135,96	V	21149	V
2023/08/17 17	SR	24,31	V	1,64	V	121,66	V	22,44	V	3,88	V	136,82	V	21495	V
2023/08/17 18	SR	31,37	V	1,62	V	112,32	V	18,16	V	3,56	V	137,38	V	21289	V
2023/08/17 19	SR	142,53	V	2,74	V	76,39	V	13,25	V	3,33	V	137,70	V	20826	V
2023/08/17 20	SR	116,86	V	2,39	V	88,02	V	7,77	V	2,76	V	137,87	V	20591	V
2023/08/17 21	SR	100,06	V	2,23	V	95,96	V	8,09	V	2,32	V	138,86	V	20397	V
2023/08/17 22	SR	28,70	V	1,96	V	134,13	V	18,40	V	2,07	V	138,60	V	20541	V
2023/08/17 23	SR	11,94	V	1,60	V	142,55	V	21,83	V	2,25	V	138,66	V	20617	V
2023/08/17 24	SR	3,69	V	1,75	V	186,70	V	27,71	V	2,30	V	139,36	V	21012	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-142.5	1.5-2.7	76.4-186.7	7.8-36.2	2.0-4.0	134.9-139.4	20396.7-23506.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.8	1.9	128	21.8	2.9	137.4	21996.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/18 01	SR	19,94	V	1,50	V	135,90	V	25,97	V	1,86	V	138,64	V	20568	V
2023/08/18 02	SR	24,16	V	1,79	V	143,69	V	24,05	V	2,06	V	139,13	V	20633	V
2023/08/18 03	SR	37,11	V	1,62	V	116,21	V	23,20	V	1,89	V	139,90	V	20451	V
2023/08/18 04	SR	21,41	V	1,52	V	132,95	V	20,42	V	2,17	V	140,18	V	20447	V
2023/08/18 05	SR	20,04	V	1,54	V	130,54	V	16,75	V	2,40	V	141,15	V	20609	V
2023/08/18 06	SR	43,89	V	1,67	V	110,13	V	12,41	V	2,29	V	141,87	V	20528	V
2023/08/18 07	SR	145,68	V	7,44	V	112,48	V	13,82	V	2,54	V	141,80	V	20167	V
2023/08/18 08	SR	10,27	V	1,83	V	145,80	V	6,70	V	2,71	V	141,49	V	20380	V
2023/08/18 09	SR	8,11	V	1,87	V	141,04	V	7,01	V	2,75	V	141,58	V	20360	V
2023/08/18 10	SR	64,99	V	2,24	V	99,56	V	6,37	V	2,57	V	142,17	V	20074	V
2023/08/18 11	SR	37,81	V	1,98	V	115,25	V	6,95	V	0,88	V	142,82	V	20106	V
2023/08/18 12	SR	48,83	V	1,81	V	111,77	V	8,10	V	1,85	V	142,86	V	20338	V
2023/08/18 13	SR	39,05	V	1,80	V	109,72	V	6,87	V	2,48	V	143,15	V	21052	V
2023/08/18 14	SR	83,70	V	2,13	V	92,37	V	9,61	V	2,12	V	141,71	V	20701	V
2023/08/18 15	SR	80,26	V	2,09	V	97,72	V	6,07	V	1,69	V	141,30	V	20461	V
2023/08/18 16	SR	26,25	V	1,65	V	116,30	V	5,37	V	1,57	V	141,75	V	20379	V
2023/08/18 17	SR	25,04	V	1,65	V	118,90	V	6,17	V	1,82	V	141,92	V	20323	V
2023/08/18 18	SR	9,86	V	1,68	V	143,65	V	8,84	V	2,32	V	141,18	V	20486	V
2023/08/18 19	SR	6,86	V	1,75	V	151,53	V	9,54	V	1,98	V	139,56	V	20368	V
2023/08/18 20	SR	11,70	V	1,78	V	146,44	V	12,46	V	1,80	V	139,13	V	20363	V
2023/08/18 21	SR	27,24	V	1,72	V	115,48	V	13,04	V	1,60	V	138,87	V	20319	V
2023/08/18 22	SR	30,27	V	1,64	V	109,64	V	10,91	V	1,56	V	139,00	V	20386	V
2023/08/18 23	SR	36,74	V	1,65	V	109,32	V	10,33	V	1,66	V	139,54	V	20435	V
2023/08/18 24	SR	10,53	V	1,64	V	131,38	V	8,63	V	1,65	V	139,82	V	20456	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-145.7	1.5-7.4	92.4-151.5	5.4-26.0	0.9-2.8	138.6-143.1	20073.7-21051.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.2	2	122.4	11.6	2	140.9	20432.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/19 01	SR	9,12	V	1,63	V	135,80	V	10,02	V	1,74	V	139,90	V	20597	V
2023/08/19 02	SR	10,43	V	1,63	V	138,83	V	10,20	V	1,74	V	140,15	V	20567	V
2023/08/19 03	SR	23,65	V	1,60	V	122,44	V	10,59	V	1,67	V	140,35	V	20417	V
2023/08/19 04	SR	13,57	V	1,57	V	128,24	V	8,93	V	1,69	V	140,61	V	19978	V
2023/08/19 05	SR	18,11	V	1,52	V	122,49	V	9,94	V	1,58	V	140,85	V	19915	V
2023/08/19 06	SR	11,34	V	1,55	V	138,79	V	9,00	V	1,71	V	140,99	V	19995	V
2023/08/19 07	SR	80,79	V	2,44	V	96,89	V	7,24	V	1,52	V	141,01	V	19867	V
2023/08/19 08	SR	114,49	V	2,98	V	82,82	V	8,72	V	1,54	V	140,62	V	19487	V
2023/08/19 09	SR	52,93	V	1,74	V	93,89	V	7,93	V	1,56	V	141,20	V	19770	V
2023/08/19 10	SR	46,00	V	1,67	V	95,60	V	7,47	V	1,54	V	141,71	V	19747	V
2023/08/19 11	SR	70,41	V	1,96	V	91,14	V	9,39	V	2,57	V	141,75	V	19356	V
2023/08/19 12	SR	100,58	V	2,64	V	81,73	V	9,96	V	1,57	V	140,67	V	19359	V
2023/08/19 13	SR	55,45	V	1,78	V	92,62	V	9,05	V	1,61	V	140,99	V	19338	V
2023/08/19 14	SR	18,45	V	1,66	V	120,98	V	8,03	V	1,62	V	141,61	V	19780	V
2023/08/19 15	SR	19,20	V	1,66	V	127,91	V	13,35	V	1,58	V	141,93	V	20036	V
2023/08/19 16	SR	11,56	V	1,70	V	129,81	V	15,99	V	1,76	V	142,04	V	19891	V
2023/08/19 17	SR	22,60	V	1,79	V	128,33	V	18,01	V	1,75	V	142,14	V	19914	V
2023/08/19 18	SR	14,15	V	1,80	V	138,47	V	21,28	V	1,86	V	142,01	V	19697	V
2023/08/19 19	SR	43,35	V	2,27	V	143,05	V	33,93	V	1,74	V	141,29	V	19672	V
2023/08/19 20	SR	116,94	V	3,92	V	101,89	V	47,15	V	1,57	V	139,52	V	19300	V
2023/08/19 21	SR	100,66	V	4,53	V	104,47	V	36,59	V	1,44	V	139,36	V	19188	V
2023/08/19 22	SR	108,35	V	3,01	V	103,43	V	35,65	V	1,44	V	139,64	V	19279	V
2023/08/19 23	SR	72,43	V	2,69	V	120,30	V	37,10	V	1,51	V	139,68	V	19373	V
2023/08/19 24	SR	30,10	V	1,72	V	126,34	V	24,62	V	1,55	V	140,57	V	19596	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-116.9	1.5-4.5	81.7-143.0	7.2-47.1	1.4-2.6	139.4-142.1	19187.9-20597.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.5	2.1	115.3	17.1	1.7	140.9	19755
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

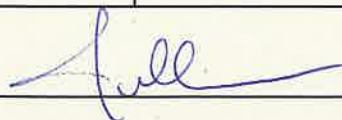
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/20 01	SR	18,51	V	1,64	V	141,69	V	26,69	V	1,69	V	141,17	V	19745	V
2023/08/20 02	SR	25,88	V	1,69	V	133,33	V	30,35	V	1,60	V	141,23	V	19738	V
2023/08/20 03	SR	30,71	V	1,61	V	122,09	V	31,85	V	1,65	V	141,35	V	19638	V
2023/08/20 04	SR	27,14	V	1,70	V	131,54	V	23,25	V	1,71	V	141,94	V	19664	V
2023/08/20 05	SR	27,93	V	1,60	V	123,90	V	28,55	V	1,73	V	142,32	V	19668	V
2023/08/20 06	SR	6,50	V	1,67	V	146,56	V	19,05	V	1,96	V	143,04	V	19869	V
2023/08/20 07	SR	9,60	V	1,72	V	137,18	V	18,47	V	2,02	V	141,84	V	20020	V
2023/08/20 08	SR	1,51	V	1,79	V	178,64	V	15,31	V	2,24	V	141,72	V	20174	V
2023/08/20 09	SR	2,70	V	1,75	V	172,85	V	24,62	V	2,01	V	141,78	V	20116	V
2023/08/20 10	SR	4,68	V	1,68	V	149,59	V	16,53	V	1,95	V	142,98	V	19857	V
2023/08/20 11	SR	10,13	V	1,69	V	134,25	V	13,85	V	2,04	V	144,25	V	19773	V
2023/08/20 12	SR	18,09	V	1,73	V	126,79	V	13,24	V	1,94	V	145,05	V	19702	V
2023/08/20 13	SR	19,66	V	1,74	V	121,13	V	19,00	V	2,86	V	144,21	V	19308	V
2023/08/20 14	SR	5,77	V	1,80	V	147,44	V	16,23	V	2,08	V	142,51	V	19760	V
2023/08/20 15	SR	31,87	V	1,86	V	121,91	V	13,37	V	2,06	V	142,66	V	19680	V
2023/08/20 16	SR	91,14	V	2,27	V	85,19	V	15,09	V	1,86	V	143,55	V	19479	V
2023/08/20 17	SR	138,92	V	4,36	V	86,72	V	19,98	V	1,75	V	143,13	V	19340	V
2023/08/20 18	SR	27,59	V	1,86	V	113,31	V	21,16	V	1,90	V	143,01	V	19480	V
2023/08/20 19	SR	47,38	V	2,06	V	107,24	V	19,99	V	1,67	V	141,04	V	19251	V
2023/08/20 20	SR	39,87	V	2,06	V	111,32	V	16,48	V	1,78	V	140,94	V	19272	V
2023/08/20 21	SR	78,81	V	2,74	V	94,55	V	21,15	V	1,64	V	140,71	V	18429	V
2023/08/20 22	SR	80,22	V	2,35	V	95,44	V	23,49	V	1,61	V	139,26	V	18119	V
2023/08/20 23	SR	32,22	V	2,03	V	120,90	V	19,34	V	1,99	V	140,18	V	18777	V
2023/08/20 24	SR	117,74	V	3,82	V	95,05	V	21,17	V	1,69	V	139,77	V	18541	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-138.9	1.6-4.4	85.2-178.6	13.2-31.8	1.6-2.9	139.3-145.0	18118.7-20173.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.3	2.1	124.9	20.3	1.9	142.1	19475
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

