

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/21 01	SR	65,86	V	2,21	V	99,43	V	18,88	V	1,79	V	139,00	V	18262	V
2023/08/21 02	SR	25,60	V	1,72	V	112,83	V	15,22	V	1,82	V	139,61	V	18543	V
2023/08/21 03	SR	24,64	V	1,70	V	114,65	V	14,78	V	1,90	V	140,14	V	18592	V
2023/08/21 04	SR	9,05	V	1,73	V	146,58	V	15,94	V	2,14	V	141,56	V	19190	V
2023/08/21 05	SR	48,11	V	1,77	V	99,86	V	25,34	V	1,84	V	140,47	V	18716	V
2023/08/21 06	SR	71,49	V	2,23	V	93,24	V	22,30	V	1,88	V	140,07	V	18457	V
2023/08/21 07	SR	57,31	V	2,01	V	96,80	V	18,77	V	1,82	V	140,11	V	18410	V
2023/08/21 08	SR	29,96	V	1,78	V	105,39	V	17,70	V	2,10	V	140,47	V	18345	V
2023/08/21 09	SR	15,05	V	1,82	V	120,21	V	12,67	V	2,19	V	141,50	V	18736	V
2023/08/21 10	SR	93,79	V	2,52	V	81,80	V	8,15	V	2,09	V	142,17	V	18594	V
2023/08/21 11	SR	20,52	V	1,75	V	109,34	V	8,40	V	2,16	V	142,78	V	18362	V
2023/08/21 12	SR	12,79	V	1,73	V	118,05	V	8,62	V	2,23	V	143,69	V	18539	V
2023/08/21 13	SR	25,89	V	1,76	V	105,20	V	8,70	V	3,25	V	143,94	V	18399	V
2023/08/21 14	SR	26,51	V	2,19	V	129,43	V	15,49	V	2,17	V	142,02	V	19469	V
2023/08/21 15	SR	2,27	V	1,85	V	160,63	V	8,76	V	2,28	V	141,34	V	19871	V
2023/08/21 16	SR	1,75	V	1,82	V	166,84	V	8,78	V	2,34	V	141,82	V	19856	V
2023/08/21 17	SR	70,84	V	2,06	V	101,41	V	12,40	V	2,05	V	141,69	V	19469	V
2023/08/21 18	SR	23,92	V	1,74	V	115,52	V	9,69	V	2,04	V	142,65	V	19613	V
2023/08/21 19	SR	59,46	V	2,01	V	95,50	V	12,57	V	1,96	V	142,55	V	19345	V
2023/08/21 20	SR	35,78	V	1,80	V	105,82	V	9,28	V	2,07	V	143,25	V	19543	V
2023/08/21 21	SR	36,64	V	1,90	V	107,03	V	8,72	V	2,09	V	143,73	V	19497	V
2023/08/21 22	SR	49,32	V	2,11	V	107,17	V	14,45	V	2,08	V	142,68	V	19472	V
2023/08/21 23	SR	92,65	V	2,71	V	92,49	V	14,76	V	1,63	V	140,27	V	18984	V
2023/08/21 24	SR	94,53	V	2,52	V	83,71	V	13,25	V	1,69	V	139,91	V	19119	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-94.5	1.7-2.7	81.8-166.8	8.1-25.3	1.6-3.2	139.0-143.9	18261.8-19871.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	2	111.2	13.5	2.1	141.6	18974.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/22 01	SR	107,17	V	2,61	V	78,37	V	11,77	V	1,50	V	139,62	V	18796	V
2023/08/22 02	SR	11,65	V	1,63	V	124,30	V	8,23	V	1,83	V	140,74	V	19312	V
2023/08/22 03	SR	18,56	V	1,55	V	98,14	V	5,67	V	1,58	V	141,31	V	19041	V
2023/08/22 04	SR	10,61	V	1,55	V	98,91	V	3,55	V	1,49	V	140,43	V	18925	V
2023/08/22 05	SR	14,42	V	1,63	V	95,17	V	3,70	V	1,55	V	140,57	V	19029	V
2023/08/22 06	SR	15,62	V	1,69	V	93,28	V	4,40	V	1,53	V	140,12	V	18907	V
2023/08/22 07	SR	7,28	V	1,64	V	109,47	V	4,31	V	1,69	V	140,50	V	19334	V
2023/08/22 08	SR	4,02	V	1,57	V	128,59	V	2,50	V	1,84	V	141,38	V	19515	V
2023/08/22 09	SR	4,88	V	1,62	V	132,29	V	1,98	V	1,97	V	142,57	V	19872	V
2023/08/22 10	SR	4,37	V	1,66	V	133,80	V	3,01	V	2,09	V	143,35	V	19894	V
2023/08/22 11	SR	3,99	V	1,68	V	137,19	V	3,46	V	2,39	V	144,06	V	19850	V
2023/08/22 12	SR	2,52	V	1,79	V	150,26	V	6,23	V	2,88	V	144,29	V	19862	V
2023/08/22 13	SR	11,33	V	1,72	V	116,97	V	10,05	V	3,09	V	140,98	V	19189	V
2023/08/22 14	SR	20,74	V	1,71	V	107,44	V	9,90	V	2,22	V	139,58	V	19300	V
2023/08/22 15	SR	33,78	V	1,78	V	96,75	V	4,44	V	1,10	V	139,80	V	19275	V
2023/08/22 16	SR	8,74	V	1,72	V	120,19	V	3,02	V	1,38	V	141,08	V	19573	V
2023/08/22 17	SR	9,07	V	1,74	V	121,21	V	1,69	V	1,19	V	142,19	V	19575	V
2023/08/22 18	SR	27,62	V	1,70	V	83,70	V	0,46	V	0,94	V	142,65	V	19328	V
2023/08/22 19	SR	20,16	V	1,81	V	93,78	V	0,06	V	0,99	V	143,17	V	19390	V
2023/08/22 20	SR	14,53	V	1,99	V	118,46	V	0,62	V	1,05	V	143,52	V	19232	V
2023/08/22 21	SR	140,95	V	4,50	V	72,52	V	4,00	V	1,04	V	143,74	V	18708	V
2023/08/22 22	SR	111,40	V	4,65	V	97,35	V	6,28	V	1,12	V	143,88	V	18995	V
2023/08/22 23	SR	13,73	V	1,95	V	117,86	V	2,75	V	1,21	V	143,29	V	19316	V
2023/08/22 24	SR	14,95	V	1,87	V	112,76	V	3,82	V	1,27	V	143,43	V	19242	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-140.9	1.5-4.6	72.5-150.3	0.1-11.8	0.9-3.1	139.6-144.3	18707.5-19893.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.3	2	109.9	4.4	1.6	141.9	19310.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/23 01	SR	27,90	V	1,98	V	106,55	V	5,92	V	1,34	V	143,77	V	19155	V
2023/08/23 02	SR	224,41	18	4,99	V	180,90	V	4,34	V	2,37	V	143,31	V	19772	V
2023/08/23 03	SR	66,33	V	2,27	V	120,02	V	3,11	V	1,21	V	142,62	V	19302	V
2023/08/23 04	SR	64,91	V	2,02	V	91,47	V	4,65	V	1,14	V	144,03	V	19386	V
2023/08/23 05	SR	72,05	V	2,15	V	94,33	V	4,02	V	1,11	V	145,40	V	19479	V
2023/08/23 06	SR	35,15	V	1,81	V	99,35	V	2,60	V	1,07	V	145,53	V	19625	V
2023/08/23 07	SR	29,51	V	2,05	V	110,15	V	3,21	V	1,21	V	145,27	V	19743	V
2023/08/23 08	SR	51,36	V	2,38	V	106,28	V	8,67	V	1,05	V	143,64	V	19612	V
2023/08/23 09	SR	15,96	V	1,95	V	126,14	V	5,33	V	1,04	V	143,22	V	19647	V
2023/08/23 10	SR	11,56	V	1,96	V	132,34	V	6,90	V	1,01	V	143,52	V	19747	V
2023/08/23 11	SR	45,71	V	2,17	V	119,81	V	5,41	V	1,64	V	143,90	V	19402	V
2023/08/23 12	SR	46,86	V	1,91	V	92,53	V	7,54	V	0,92	V	142,15	V	19482	V
2023/08/23 13	SR	24,39	V	1,93	V	116,21	V	6,55	V	0,94	V	142,26	V	19645	V
2023/08/23 14	SR	27,38	V	1,91	V	108,26	V	7,21	V	0,92	V	143,03	V	19678	V
2023/08/23 15	SR	33,84	V	2,05	V	95,05	V	5,30	V	0,86	V	143,83	V	19642	V
2023/08/23 16	SR	48,33	NV	1,93	NV	86,15	NV	3,42	NV	1,01	NV	144,50	NV	19271	NV
2023/08/23 17	SR	47,74	V	1,98	V	101,28	V	2,58	V	0,88	V	142,94	V	19071	V
2023/08/23 18	SR	36,54	V	1,89	V	102,76	V	2,73	V	0,86	V	143,62	V	19359	V
2023/08/23 19	SR	37,12	V	1,92	V	98,95	V	3,74	V	0,84	V	144,01	V	19386	V
2023/08/23 20	SR	47,45	V	2,05	V	99,81	V	5,27	V	0,75	V	143,87	V	19330	V
2023/08/23 21	SR	16,86	V	1,75	V	111,38	V	6,71	V	0,86	V	143,75	V	19319	V
2023/08/23 22	SR	19,54	V	1,71	V	112,35	V	7,84	V	0,89	V	143,16	V	19438	V
2023/08/23 23	SR	29,70	V	1,69	V	107,20	V	4,93	V	0,86	V	143,18	V	19584	V
2023/08/23 24	SR	32,70	V	1,66	V	111,90	V	5,20	V	0,89	V	143,20	V	19651	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-224.4	1.7-5.0	91.5-180.9	2.6-8.7	0.7-2.4	142.1-145.5	19070.5-19771.7
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.4	2.1	110.7	5.2	1.1	143.6	19498
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/24 01	SR	11,34	V	1,57	V	128,45	V	4,76	V	0,91	V	143,50	V	19453	V
2023/08/24 02	SR	5,00	V	1,63	V	145,24	V	2,09	V	0,94	V	143,61	V	19175	V
2023/08/24 03	SR	12,21	V	1,59	V	126,95	V	1,95	V	0,94	V	143,57	V	19238	V
2023/08/24 04	SR	18,35	V	1,57	V	115,43	V	0,91	V	0,88	V	143,73	V	19211	V
2023/08/24 05	SR	12,07	V	2,12	V	169,14	V	1,26	V	1,20	V	143,71	V	19612	V
2023/08/24 06	SR	23,43	V	1,59	V	105,84	V	0,68	V	0,80	V	143,25	V	19294	V
2023/08/24 07	SR	16,18	V	1,47	V	110,81	V	0,21	V	0,88	V	144,34	V	19387	V
2023/08/24 08	SR	34,27	V	1,64	V	96,70	V	0,43	V	0,83	V	144,90	V	19172	V
2023/08/24 09	SR	4,98	V	2,03	V	141,08	V	0,44	V	0,92	V	145,16	V	19390	V
2023/08/24 10	SR	9,16	V	1,78	V	122,82	V	0,08	V	0,92	V	145,45	V	19263	V
2023/08/24 11	SR	42,47	V	2,03	V	89,41	V	0,08	V	1,39	V	146,00	V	19124	V
2023/08/24 12	SR	43,70	V	1,91	V	83,40	V	1,17	V	0,90	V	145,72	V	19052	V
2023/08/24 13	SR	27,35	V	1,79	V	107,05	V	1,17	V	0,80	V	145,50	V	19207	V
2023/08/24 14	SR	105,55	V	3,45	V	88,29	V	2,54	V	0,80	V	145,56	V	19086	V
2023/08/24 15	SR	37,12	V	1,81	V	95,48	V	3,34	V	0,84	V	144,71	V	19214	V
2023/08/24 16	SR	98,18	V	2,55	V	65,46	V	1,57	V	0,71	V	142,89	V	18868	V
2023/08/24 17	SR	85,02	V	2,51	V	74,34	V	1,28	V	0,71	V	143,20	V	18889	V
2023/08/24 18	SR	102,18	V	2,25	V	64,09	V	1,21	V	0,71	V	142,52	V	18636	V
2023/08/24 19	SR	118,71	V	3,02	V	65,57	V	1,46	V	0,68	V	141,17	V	18477	V
2023/08/24 20	SR	63,51	V	1,59	V	71,41	V	0,70	V	0,66	V	140,78	V	18668	V
2023/08/24 21	SR	127,86	V	2,48	V	66,01	V	0,91	V	0,70	V	141,15	V	18643	V
2023/08/24 22	SR	44,08	V	1,50	V	84,59	V	0,29	V	0,66	V	141,17	V	18869	V
2023/08/24 23	SR	42,00	V	1,44	V	76,53	V	0,00	V	0,68	V	141,03	V	18799	V
2023/08/24 24	SR	49,99	V	1,46	V	74,00	V	0,00	V	0,73	V	141,20	V	18983	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-127.9	1.4-3.4	64.1-169.1	0.0-4.8	0.7-1.4	140.8-146.0	18476.7-19612.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.3	1.9	98.7	1.2	0.8	143.5	19071.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/25 01	SR	30,54	V	1,41	V	87,87	V	0,00	V	0,81	V	142,17	V	19076	V
2023/08/25 02	SR	53,06	V	1,39	V	76,71	V	0,00	V	0,92	V	142,67	V	19067	V
2023/08/25 03	SR	14,99	V	1,34	V	109,34	V	0,00	V	0,92	V	142,77	V	19158	V
2023/08/25 04	SR	38,37	V	1,39	V	88,14	V	0,01	V	0,93	V	142,91	V	19185	V
2023/08/25 05	SR	48,98	V	1,54	V	80,13	V	0,04	V	0,93	V	142,78	V	19015	V
2023/08/25 06	SR	18,79	V	2,12	V	112,15	V	0,31	V	0,99	V	142,99	V	19276	V
2023/08/25 07	SR	0,34	V	2,46	V	205,76	V	0,19	V	3,57	V	140,41	V	17988	V
2023/08/25 08	SR	0,32	V	2,43	V	148,64	V	1,86	V	5,45	V	127,28	V	16382	V
2023/08/25 09	SR	3,33	V	2,20	V	135,56	V	2,28	V	8,30	V	115,39	V	15654	V
2023/08/25 10	SR	0,00	V	2,21	V	160,79	V	1,47	V	6,00	V	114,72	V	15374	V
2023/08/25 11	SR	0,00	V	1,72	V	165,97	V	2,78	V	2,29	V	119,17	V	15472	V
2023/08/25 12	SR	13,33	V	1,56	V	126,18	V	8,18	V	1,93	V	131,97	V	18380	V
2023/08/25 13	SR	14,60	V	1,60	V	127,87	V	7,07	V	1,85	V	142,32	V	20418	V
2023/08/25 14	SR	18,10	V	1,74	V	125,89	V	6,67	V	1,89	V	145,14	V	21139	V
2023/08/25 15	SR	12,16	V	1,68	V	141,93	V	8,98	V	1,76	V	142,91	V	21191	V
2023/08/25 16	SR	10,90	V	1,59	V	137,24	V	4,05	V	1,13	V	143,37	V	21669	V
2023/08/25 17	SR	30,28	V	1,58	V	98,52	V	3,06	V	1,04	V	143,65	V	21069	V
2023/08/25 18	SR	28,12	V	1,56	V	97,08	V	2,89	V	0,97	V	143,00	V	20660	V
2023/08/25 19	SR	18,79	V	1,64	V	109,98	V	1,20	V	0,98	V	141,99	V	20952	V
2023/08/25 20	SR	19,65	V	1,73	V	105,55	V	1,35	V	1,01	V	142,16	V	21049	V
2023/08/25 21	SR	17,47	V	1,64	V	112,12	V	2,49	V	0,99	V	141,81	V	20948	V
2023/08/25 22	SR	9,20	V	1,61	V	122,13	V	2,92	V	0,99	V	141,22	V	21044	V
2023/08/25 23	SR	3,80	V	1,67	V	148,68	V	2,36	V	1,10	V	141,86	V	21675	V
2023/08/25 24	SR	4,26	V	1,70	V	140,46	V	2,13	V	1,19	V	142,44	V	22102	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-53.1	1.3-2.5	76.7-205.8	0.0-9.0	0.8-8.3	114.7-145.1	15374.4-22101.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.1	1.7	123.5	2.6	2	138.2	19497.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/26 01	SR	11,42	V	1,61	V	118,95	V	2,11	V	1,05	V	142,40	V	21806	V
2023/08/26 02	SR	10,55	V	1,58	V	118,09	V	1,90	V	0,98	V	141,79	V	21643	V
2023/08/26 03	SR	12,60	V	1,49	V	116,15	V	0,77	V	1,02	V	142,41	V	22310	V
2023/08/26 04	SR	13,86	V	1,47	V	114,77	V	0,50	V	0,99	V	142,92	V	22846	V
2023/08/26 05	SR	7,84	V	1,70	V	144,72	V	0,47	V	1,17	V	143,90	V	24100	V
2023/08/26 06	SR	11,33	V	1,55	V	121,21	V	0,69	V	1,03	V	144,19	V	23989	V
2023/08/26 07	SR	10,24	V	1,67	V	121,70	V	0,19	V	1,10	V	144,61	V	23692	V
2023/08/26 08	SR	8,59	V	1,57	V	132,35	V	0,04	V	1,15	V	145,13	V	23584	V
2023/08/26 09	SR	8,29	V	1,60	V	138,65	V	0,00	V	1,26	V	145,60	V	23598	V
2023/08/26 10	SR	9,18	V	1,56	V	134,12	V	0,01	V	1,29	V	145,55	V	23413	V
2023/08/26 11	SR	8,12	V	1,60	V	136,80	V	0,00	V	1,30	V	145,48	V	23242	V
2023/08/26 12	SR	6,02	V	1,62	V	144,82	V	0,03	V	1,44	V	145,40	V	23196	V
2023/08/26 13	SR	13,31	V	1,58	V	121,00	V	0,52	V	1,36	V	145,40	V	23080	V
2023/08/26 14	SR	10,27	V	1,56	V	128,09	V	0,44	V	1,41	V	145,15	V	22934	V
2023/08/26 15	SR	29,20	V	1,50	V	101,01	V	0,39	V	1,40	V	144,55	V	22208	V
2023/08/26 16	SR	16,39	V	1,63	V	123,31	V	0,10	V	1,47	V	144,74	V	22404	V
2023/08/26 17	SR	21,44	V	1,60	V	116,28	V	0,20	V	2,38	V	144,99	V	22518	V
2023/08/26 18	SR	12,77	V	1,44	V	113,56	V	0,71	V	1,20	V	140,18	V	21911	V
2023/08/26 19	SR	6,12	V	1,67	V	128,81	V	0,68	V	1,44	V	139,31	V	22505	V
2023/08/26 20	SR	4,04	V	1,94	V	145,68	V	0,82	V	1,55	V	139,85	V	22949	V
2023/08/26 21	SR	13,37	V	1,90	V	121,77	V	0,62	V	1,52	V	140,19	V	22842	V
2023/08/26 22	SR	19,67	V	1,84	V	131,76	V	0,41	V	1,66	V	139,95	V	22905	V
2023/08/26 23	SR	39,52	V	1,59	V	86,86	V	0,44	V	1,23	V	139,14	V	22016	V
2023/08/26 24	SR	22,70	V	1,58	V	100,27	V	0,58	V	1,33	V	139,28	V	22261	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-39.5	1.4-1.9	86.9-145.7	0.0-2.1	1.0-2.4	139.1-145.6	21642.9-24100.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	13.6	1.6	123.4	0.5	1.3	143	22831.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/27 01	SR	33,98	V	1,56	V	91,00	V	0,80	V	1,22	V	139,67	V	22010	V
2023/08/27 02	SR	23,76	V	1,55	V	96,91	V	0,47	V	1,32	V	139,84	V	22206	V
2023/08/27 03	SR	33,66	V	1,57	V	93,30	V	0,77	V	1,42	V	140,61	V	22011	V
2023/08/27 04	SR	74,94	V	1,78	V	79,02	V	1,25	V	1,24	V	140,60	V	21657	V
2023/08/27 05	SR	36,21	V	1,50	V	89,66	V	0,98	V	1,30	V	140,57	V	21742	V
2023/08/27 06	SR	28,77	V	1,54	V	96,66	V	0,90	V	1,33	V	141,07	V	22017	V
2023/08/27 07	SR	11,41	V	1,46	V	123,98	V	1,62	V	1,75	V	141,82	V	21972	V
2023/08/27 08	SR	48,38	V	1,86	V	99,11	V	7,08	V	2,48	V	141,12	V	21411	V
2023/08/27 09	SR	54,75	V	1,79	V	103,87	V	9,48	V	1,18	V	139,68	V	21500	V
2023/08/27 10	SR	130,44	V	4,55	V	87,66	V	12,47	V	1,21	V	139,67	V	21331	V
2023/08/27 11	SR	23,02	V	1,87	V	117,30	V	6,98	V	1,37	V	139,64	V	20836	V
2023/08/27 12	SR	9,11	V	1,72	V	134,90	V	5,13	V	1,58	V	140,85	V	21777	V
2023/08/27 13	SR	15,47	V	1,67	V	114,47	V	5,95	V	1,57	V	141,44	V	21066	V
2023/08/27 14	SR	30,00	NV	1,89	NV	110,67	NV	6,72	NV	1,40	NV	141,97	V	21105	V
2023/08/27 15	SR	17,41	V	1,66	V	113,30	V	4,86	V	1,66	V	142,63	V	21370	V
2023/08/27 16	SR	21,16	NV	1,46	NV	111,65	NV	3,66	NV	1,55	NV	142,89	V	21495	V
2023/08/27 17	SR	27,66	NV	1,62	NV	95,55	NV	4,43	NV	1,33	NV	143,14	V	21980	NV
2023/08/27 18	SR	35,31	V	1,90	V	93,93	V	3,87	V	1,48	V	143,40	V	21400	V
2023/08/27 19	SR	18,27	NV	1,95	NV	101,64	NV	3,80	NV	1,48	NV	143,38	V	21998	NV
2023/08/27 20	SR	18,63	NV	2,00	NV	108,96	NV	3,31	NV	1,65	NV	143,79	V	21577	NV
2023/08/27 21	SR	17,43	NV	1,77	NV	112,84	NV	3,11	NV	1,54	NV	144,10	V	21244	NV
2023/08/27 22	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	143,27	V	0,00	NV
2023/08/27 23	SR	40,98	V	1,72	V	94,90	V	3,79	V	1,30	V	142,19	V	20662	V
2023/08/27 24	SR	40,37	V	1,58	V	97,06	V	2,93	V	1,35	V	142,53	V	20778	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-130.4	1.5-4.5	79.0-134.9	0.5-12.5	1.2-2.5	139.6-144.1	20662.2-22205.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.7	1.8	101.6	4.1	1.5	141.7	21491.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/28


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/28 01	SR	23,91	V	1,51	V	110,50	V	3,39	V	1,46	V	143,14	V	20977	V
2023/08/28 02	SR	48,77	V	1,59	V	89,99	V	3,73	V	1,45	V	143,51	V	20843	V
2023/08/28 03	SR	57,03	V	1,67	V	95,48	V	4,28	V	1,57	V	143,22	V	20676	V
2023/08/28 04	SR	15,55	V	1,46	V	118,89	V	3,62	V	1,67	V	143,82	V	21483	V
2023/08/28 05	SR	41,59	V	3,46	V	157,12	V	6,31	V	1,84	V	142,38	V	20179	V
2023/08/28 06	SR	8,23	V	2,45	V	132,78	V	2,87	V	1,69	V	142,08	V	20448	V
2023/08/28 07	SR	70,57	V	4,31	V	94,31	V	7,12	V	1,50	V	141,59	V	16296	V
2023/08/28 08	SR	20,37	V	2,84	V	171,28	V	9,08	V	1,43	V	132,70	V	17730	V
2023/08/28 09	SR	13,51	V	1,98	V	142,13	V	7,54	V	1,45	V	132,99	V	18132	V
2023/08/28 10	SR	37,28	V	2,05	V	130,85	V	8,98	V	1,56	V	134,55	V	19757	V
2023/08/28 11	SR	91,93	V	3,23	V	100,00	V	12,02	V	3,06	V	138,57	V	19713	V
2023/08/28 12	SR	71,91	V	3,01	V	103,60	V	13,62	V	2,15	V	139,04	V	19609	V
2023/08/28 13	SR	95,35	V	3,77	V	102,49	V	18,86	V	2,17	V	139,22	V	19155	V
2023/08/28 14	SR	4,84	V	2,04	V	161,75	V	16,24	V	2,24	V	137,88	V	19594	V
2023/08/28 15	SR	12,22	V	1,95	V	146,40	V	12,50	V	2,22	V	137,42	V	19456	V
2023/08/28 16	SR	32,89	V	2,13	V	137,06	V	17,78	V	2,44	V	137,60	V	19372	V
2023/08/28 17	SR	50,40	V	2,45	V	134,60	V	17,77	V	2,34	V	137,58	V	19394	V
2023/08/28 18	SR	33,10	V	2,04	V	127,17	V	14,76	V	2,35	V	137,32	V	19234	V
2023/08/28 19	SR	34,50	V	2,07	V	126,87	V	8,29	V	2,42	V	137,63	V	19171	V
2023/08/28 20	SR	55,56	V	2,75	V	127,06	V	12,08	V	2,53	V	137,82	V	19066	V
2023/08/28 21	SR	4,30	V	2,08	V	168,83	V	7,39	V	2,80	V	138,31	V	19208	V
2023/08/28 22	SR	79,14	V	4,38	V	143,02	V	21,09	V	2,61	V	138,33	V	19078	V
2023/08/28 23	SR	32,11	V	2,39	V	134,44	V	15,44	V	2,67	V	139,60	V	18854	V
2023/08/28 24	SR	38,67	V	2,28	V	129,83	V	14,30	V	2,45	V	140,40	V	18461	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-95.4	1.5-4.4	90.0-171.3	2.9-21.1	1.4-3.1	132.7-143.8	16296.1-21483.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.6	2.5	128.6	10.8	2.1	139	19411.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/29 01	SR	36,29	V	2,21	V	130,49	V	11,89	V	2,59	V	140,41	V	18559	V
2023/08/29 02	SR	49,70	V	2,23	V	112,71	V	8,52	V	2,71	V	140,71	V	18681	V
2023/08/29 03	SR	30,09	V	1,93	V	116,84	V	6,34	V	2,69	V	141,25	V	18757	V
2023/08/29 04	SR	16,26	V	1,88	V	124,91	V	5,34	V	2,86	V	141,61	V	18737	V
2023/08/29 05	SR	39,30	V	2,01	V	110,37	V	5,01	V	2,69	V	142,01	V	18832	V
2023/08/29 06	SR	121,31	V	3,73	V	91,16	V	7,87	V	3,00	V	141,87	V	18825	V
2023/08/29 07	SR	58,55	V	2,24	V	94,79	V	7,23	V	2,94	V	140,76	V	19299	V
2023/08/29 08	SR	55,14	V	2,30	V	102,72	V	6,96	V	3,52	V	140,42	V	19134	V
2023/08/29 09	SR	122,29	V	8,74	V	111,91	V	19,73	V	3,64	V	138,96	V	18592	V
2023/08/29 10	SR	116,95	V	11,04	V	119,92	V	22,41	V	2,67	V	138,41	V	18405	V
2023/08/29 11	SR	86,93	V	4,83	V	99,54	V	8,76	V	2,50	V	137,72	V	18437	V
2023/08/29 12	SR	7,59	V	1,95	V	142,39	V	6,37	V	2,74	V	139,02	V	18774	V
2023/08/29 13	SR	16,73	V	1,84	V	139,13	V	8,87	V	2,64	V	139,95	V	18717	V
2023/08/29 14	SR	42,72	V	2,26	V	132,01	V	8,72	V	2,79	V	140,17	V	18567	V
2023/08/29 15	SR	1299,07	18	120,77	18	70,68	V	32,20	V	2,82	V	140,13	V	17399	V
2023/08/29 16	SR	67,98	V	3,95	V	138,08	V	19,13	V	2,87	V	140,58	V	18415	V
2023/08/29 17	SR	59,72	V	2,89	V	126,18	V	19,47	V	2,54	V	140,48	V	18582	V
2023/08/29 18	SR	112,96	V	3,90	V	112,05	V	14,81	V	2,55	V	141,12	V	18589	V
2023/08/29 19	SR	71,73	V	3,10	V	135,95	V	12,40	V	2,70	V	140,85	V	18725	V
2023/08/29 20	SR	98,17	V	3,91	V	137,62	V	14,11	V	2,64	V	140,88	V	18791	V
2023/08/29 21	SR	54,85	V	2,58	V	144,16	V	30,11	V	2,80	V	140,44	V	19095	V
2023/08/29 22	SR	35,31	V	2,73	V	145,28	V	23,90	V	2,62	V	140,65	V	19217	V
2023/08/29 23	SR	17,42	V	1,90	V	175,14	V	16,79	V	2,99	V	141,31	V	19300	V
2023/08/29 24	SR	17,77	V	1,89	V	163,54	V	15,83	V	2,91	V	141,47	V	19028	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-299.1	1.8-20.8	70.7-175.1	5.0-32.2	2.5-3.6	137.7-142.0	17399.4-19299.7
Supero Orario	1	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.1	4	124.1	13.9	2.8	140.5	18727.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

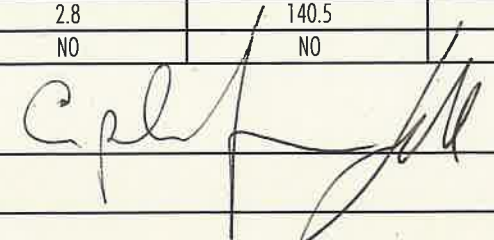RESPONSABILE IMPIANTO:  _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/30 01	SR	34,14	V	2,49	V	169,13	V	14,96	V	2,86	V	141,87	V	19122	V
2023/08/30 02	SR	26,57	V	2,14	V	157,54	V	15,27	V	2,95	V	142,35	V	19157	V
2023/08/30 03	SR	65,54	V	3,10	V	134,52	V	14,38	V	2,65	V	142,35	V	18968	V
2023/08/30 04	SR	70,99	V	3,16	V	123,25	V	17,31	V	2,80	V	142,13	V	18821	V
2023/08/30 05	SR	58,02	V	2,98	V	140,00	V	14,19	V	2,65	V	142,26	V	18878	V
2023/08/30 06	SR	38,11	V	2,06	V	132,17	V	13,40	V	2,64	V	142,50	V	19333	V
2023/08/30 07	SR	37,51	V	2,20	V	121,66	V	13,56	V	2,56	V	142,35	V	19336	V
2023/08/30 08	SR	18,22	V	1,78	V	140,57	V	8,39	V	2,60	V	142,68	V	19240	V
2023/08/30 09	SR	18,59	V	1,80	V	133,24	V	11,72	V	3,40	V	141,94	V	19121	V
2023/08/30 10	SR	69,03	V	2,13	V	102,65	V	8,91	V	2,84	V	138,71	V	18903	V
2023/08/30 11	SR	25,44	V	1,95	V	135,54	V	13,67	V	2,01	V	137,73	V	19009	V
2023/08/30 12	SR	33,26	V	1,98	V	120,11	V	9,30	V	1,89	V	137,94	V	18726	V
2023/08/30 13	SR	50,13	V	2,55	V	119,58	V	6,33	V	1,64	V	138,67	V	18723	V
2023/08/30 14	SR	57,90	V	2,21	V	110,97	V	2,62	V	1,39	V	139,62	V	18531	V
2023/08/30 15	SR	18,96	V	1,78	V	129,55	V	2,77	V	2,24	V	140,34	V	18779	V
2023/08/30 16	SR	14,29	V	1,76	V	123,66	V	3,56	V	1,90	V	140,44	V	18807	V
2023/08/30 17	SR	18,38	V	1,74	V	121,50	V	4,65	V	1,78	V	140,60	V	18875	V
2023/08/30 18	SR	21,39	V	1,80	V	122,12	V	3,10	V	1,90	V	141,00	V	18739	V
2023/08/30 19	SR	35,66	V	1,87	V	111,08	V	4,74	V	1,81	V	141,27	V	18641	V
2023/08/30 20	SR	22,11	V	1,92	V	115,86	V	4,80	V	1,94	V	141,52	V	18673	V
2023/08/30 21	SR	16,30	V	1,82	V	120,93	V	5,01	V	1,90	V	141,67	V	18812	V
2023/08/30 22	SR	29,24	V	1,84	V	107,15	V	3,84	V	1,87	V	141,97	V	18694	V
2023/08/30 23	SR	20,14	V	1,81	V	110,83	V	2,50	V	2,09	V	142,17	V	18659	V
2023/08/30 24	SR	9,83	V	1,81	V	127,19	V	1,72	V	2,20	V	142,14	V	18891	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-71.0	1.7-3.2	102.7-169.1	1.7-17.3	1.4-3.4	137.7-142.7	18530.7-19336.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.7	2.1	126.3	8.4	2.3	141.1	18893.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/08/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/08/31 01	SR	12,69	V	1,54	V	149,24	V	2,10	V	142,28	V	11,00	V	1,24	V
2023/08/31 02	SR	11,60	V	1,54	V	152,17	V	2,05	V	142,47	V	11,00	V	1,28	V
2023/08/31 03	SR	9,15	V	1,54	V	158,05	V	1,49	V	142,74	V	11,00	V	1,36	V
2023/08/31 04	SR	11,97	V	1,54	V	161,71	V	2,04	V	142,86	V	11,00	V	1,35	V
2023/08/31 05	SR	48,11	V	2,20	V	151,47	V	4,38	V	143,34	V	11,00	V	1,33	V
2023/08/31 06	SR	29,05	V	1,74	V	141,25	V	4,55	V	144,05	V	11,00	V	1,40	V
2023/08/31 07	SR	41,36	V	1,95	V	138,13	V	5,16	V	143,92	V	11,00	V	1,39	V
2023/08/31 08	SR	19,17	V	1,59	V	155,98	V	4,57	V	143,99	V	11,00	V	1,45	V
2023/08/31 09	SR	44,58	V	1,99	V	139,58	V	8,13	V	144,32	V	11,00	V	1,48	V
2023/08/31 10	SR	53,25	V	2,93	V	154,01	V	13,38	V	141,23	V	11,00	V	1,34	V
2023/08/31 11	SR	21,28	V	1,76	V	165,93	V	8,12	V	140,07	V	11,00	V	1,44	V
2023/08/31 12	SR	9,70	V	1,59	V	190,13	V	7,28	V	140,49	V	11,00	V	1,36	V
2023/08/31 13	SR	9,59	V	1,54	V	187,99	V	7,54	V	140,82	V	11,00	V	1,48	V
2023/08/31 14	SR	19,48	V	1,61	V	163,44	V	8,92	V	141,01	V	11,00	V	1,40	V
2023/08/31 15	SR	8,99	V	1,58	V	178,15	V	6,95	V	141,35	V	11,00	V	1,40	V
2023/08/31 16	SR	19,27	V	1,59	V	149,60	V	6,98	V	141,66	V	11,00	V	1,38	V
2023/08/31 17	SR	39,33	V	1,86	V	139,96	V	9,06	V	141,81	V	11,00	V	1,38	V
2023/08/31 18	SR	46,93	V	1,89	V	129,31	V	8,00	V	142,02	V	11,00	V	1,49	V
2023/08/31 19	SR	52,06	V	1,90	V	134,74	V	10,06	V	141,87	V	11,00	V	1,63	V
2023/08/31 20	SR	24,16	V	1,75	V	148,83	V	16,31	V	141,80	V	11,00	V	1,64	V
2023/08/31 21	SR	38,71	V	1,81	V	123,41	V	8,88	V	142,10	V	11,00	V	1,57	V
2023/08/31 22	SR	30,26	V	1,77	V	134,16	V	6,35	V	142,47	V	11,00	V	1,56	V
2023/08/31 23	SR	41,40	V	2,11	V	129,02	V	8,48	V	141,74	V	11,00	V	0,82	V
2023/08/31 24	SR	14,14	V	1,65	V	152,32	V	8,55	V	140,90	V	11,00	V	0,68	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/m3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-300 -C	0-25 %	0-20 mg/m3
Min-Max	9.0-53.2	1.5-2.9	123.4-190.1	1.5-16.3	140.1-144.3	11.0-11.0	0.7-1.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.3	1.8	151.2	7.1	142.1	11	1.4
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella Accrescibeli

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]