


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/08/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/28 01	SR	38,65	V	0,70	V	101,68	V	0,78	V	1,73	V	140,59	V	19257	V
2024/08/28 02	SR	137,97	V	1,78	V	68,81	V	0,17	V	1,45	V	140,95	V	18845	V
2024/08/28 03	SR	58,41	V	0,66	V	85,20	V	0,00	V	1,42	V	141,59	V	18926	V
2024/08/28 04	SR	28,76	V	0,54	V	106,54	V	0,00	V	1,42	V	141,99	V	18897	V
2024/08/28 05	SR	2,52	V	0,51	V	136,05	V	0,00	V	1,59	V	141,68	V	19387	V
2024/08/28 06	SR	2,80	V	0,43	V	137,98	V	0,00	V	1,72	V	141,56	V	19298	V
2024/08/28 07	SR	9,60	V	0,42	V	118,35	V	0,00	V	1,67	V	141,53	V	19315	V
2024/08/28 08	SR	23,58	V	0,41	V	99,80	V	0,00	V	1,55	V	142,05	V	19216	V
2024/08/28 09	SR	15,74	V	0,40	V	112,19	V	0,00	V	1,54	V	142,36	V	19090	V
2024/08/28 10	SR	18,16	V	0,38	V	104,52	V	0,00	V	1,48	V	142,89	V	19022	V
2024/08/28 11	SR	4,24	V	0,39	V	129,29	V	0,00	V	1,51	V	143,07	V	18958	V
2024/08/28 12	SR	35,53	V	0,72	V	102,80	V	0,03	V	1,55	V	143,33	V	18886	V
2024/08/28 13	SR	35,24	V	0,46	V	93,24	V	0,00	V	1,60	V	143,64	V	18843	V
2024/08/28 14	SR	104,17	V	0,93	V	73,04	V	0,00	V	1,71	V	144,15	V	18698	V
2024/08/28 15	SR	84,51	V	1,47	V	77,15	V	0,17	V	1,70	V	144,90	V	18639	V
2024/08/28 16	SR	127,25	V	1,86	V	62,79	V	0,18	V	1,54	V	145,62	V	18631	V
2024/08/28 17	SR	127,20	V	2,86	V	72,81	V	0,46	V	1,47	V	146,20	V	18516	V
2024/08/28 18	SR	24,66	V	0,37	V	100,54	V	0,00	V	1,60	V	146,00	V	18537	V
2024/08/28 19	SR	51,24	V	0,59	V	88,58	V	0,00	V	1,80	V	145,26	V	18479	V
2024/08/28 20	SR	78,16	V	1,19	V	89,35	V	0,03	V	1,81	V	145,38	V	18494	V
2024/08/28 21	SR	60,01	V	1,05	V	89,67	V	0,05	V	1,75	V	145,73	V	18630	V
2024/08/28 22	SR	46,11	V	0,42	V	83,69	V	0,00	V	1,94	V	145,51	V	18636	V
2024/08/28 23	SR	48,64	V	0,76	V	92,82	V	0,03	V	2,09	V	145,22	V	18687	V
2024/08/28 24	SR	88,02	V	1,37	V	79,43	V	0,05	V	1,84	V	145,11	V	18620	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-138.0	0.4-2.9	62.8-138.0	0.0-0.8	1.4-2.1	140.6-146.2	18479.3-19386.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	0.9	96.1	0.1	1.6	143.6	18854.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

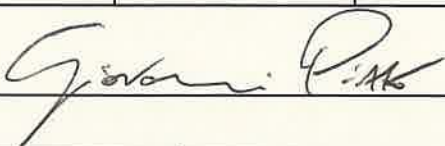

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/08/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/29 01	SR	72,36	V	1,28	V	87,20	V	0,08	V	1,97	V	145,15	V	18671	V
2024/08/29 02	SR	135,48	V	1,66	V	64,49	V	0,06	V	1,73	V	144,58	V	18367	V
2024/08/29 03	SR	124,55	V	1,06	V	68,30	V	0,02	V	1,79	V	145,11	V	18477	V
2024/08/29 04	SR	93,79	V	0,56	V	74,33	V	0,00	V	1,80	V	146,01	V	18580	V
2024/08/29 05	SR	72,48	V	0,54	V	80,24	V	0,00	V	1,77	V	146,36	V	18580	V
2024/08/29 06	SR	33,24	V	0,35	V	95,79	V	0,00	V	1,71	V	146,56	V	18473	V
2024/08/29 07	SR	27,43	V	0,31	V	98,82	V	0,00	V	1,64	V	146,40	V	18549	V
2024/08/29 08	SR	22,86	V	0,33	V	110,57	V	0,00	V	1,82	V	146,45	V	18405	V
2024/08/29 09	SR	19,75	V	0,33	V	120,05	V	0,00	V	1,93	V	146,14	V	18389	V
2024/08/29 10	SR	16,93	V	0,29	V	109,31	V	0,00	V	2,09	V	142,82	V	18471	V
2024/08/29 11	SR	2,13	V	0,29	V	152,25	V	0,00	V	2,11	V	139,74	V	18580	V
2024/08/29 12	SR	2,45	V	0,30	V	154,47	V	0,59	V	2,33	V	139,05	V	18669	V
2024/08/29 13	SR	2,81	V	0,30	V	142,19	V	0,88	V	2,15	V	139,00	V	18743	V
2024/08/29 14	SR	6,57	V	0,30	V	131,19	V	1,04	V	2,11	V	139,09	V	18708	V
2024/08/29 15	SR	6,32	V	0,28	V	124,50	V	1,85	V	1,95	V	139,19	V	18654	V
2024/08/29 16	SR	39,52	V	0,68	V	89,89	V	0,40	V	1,41	V	138,84	V	18177	V
2024/08/29 17	SR	137,66	V	2,46	V	65,71	V	0,19	V	1,22	V	137,98	V	17731	V
2024/08/29 18	SR	108,92	V	1,23	V	72,70	V	0,04	V	1,06	V	138,90	V	17918	V
2024/08/29 19	SR	72,77	V	0,45	V	77,33	V	0,00	V	1,28	V	141,11	V	18137	V
2024/08/29 20	SR	137,49	V	1,05	V	60,55	V	0,00	V	1,43	V	141,96	V	17925	V
2024/08/29 21	SR	58,19	V	0,47	V	75,88	V	0,00	V	1,48	V	141,64	V	18001	V
2024/08/29 22	SR	92,62	V	0,68	V	58,87	V	0,00	V	1,58	V	141,12	V	17940	V
2024/08/29 23	SR	67,66	V	0,56	V	68,71	V	0,00	V	1,65	V	141,14	V	17997	V
2024/08/29 24	SR	10,35	V	0,26	V	104,76	V	0,00	V	1,67	V	141,12	V	18208	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.1-137.7	0.3-2.5	58.9-154.5	0.0-1.8	1.1-2.3	138.0-146.6	17731.1-18742.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.8	0.7	95.3	0.2	1.7	142.3	18348
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

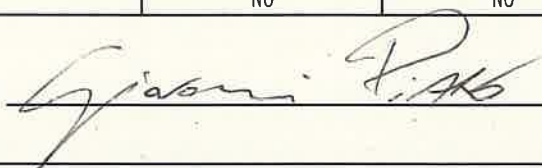

RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/08/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/30 01	SR	5,39	V	0,24	V	116,41	V	0,00	V	1,66	V	141,14	V	18287	V
2024/08/30 02	SR	3,89	V	0,25	V	123,06	V	0,00	V	1,80	V	141,29	V	18287	V
2024/08/30 03	SR	11,08	V	0,24	V	97,90	V	0,00	V	1,81	V	141,74	V	18227	V
2024/08/30 04	SR	2,55	V	0,26	V	130,59	V	0,00	V	1,73	V	141,83	V	18252	V
2024/08/30 05	SR	8,26	V	0,33	V	110,14	V	0,00	V	1,87	V	141,89	V	18230	V
2024/08/30 06	SR	12,29	V	0,29	V	106,53	V	0,00	V	1,79	V	142,16	V	18198	V
2024/08/30 07	SR	51,45	V	0,39	V	71,87	V	0,00	V	1,93	V	142,56	V	18203	V
2024/08/30 08	SR	81,98	V	0,80	V	66,12	V	0,01	V	1,78	V	142,97	V	18133	V
2024/08/30 09	SR	71,38	V	0,62	V	69,74	V	0,00	V	1,75	V	143,27	V	18071	V
2024/08/30 10	SR	35,06	V	0,34	V	80,81	V	0,00	V	1,78	V	143,60	V	18041	V
2024/08/30 11	SR	30,46	V	0,32	V	79,35	V	0,00	V	2,45	V	143,76	V	17914	V
2024/08/30 12	SR	37,92	V	0,33	V	74,33	V	0,00	V	2,20	V	141,48	V	17738	V
2024/08/30 13	SR	57,52	V	0,42	V	65,54	V	0,00	V	1,91	V	139,80	V	17668	V
2024/08/30 14	SR	52,94	V	0,47	V	73,13	V	0,00	V	1,73	V	139,40	V	17702	V
2024/08/30 15	SR	41,64	V	0,39	V	74,97	V	0,00	V	1,71	V	139,41	V	17564	V
2024/08/30 16	SR	47,03	V	0,39	V	74,66	V	0,00	V	1,72	V	139,68	V	17706	V
2024/08/30 17	SR	34,56	V	0,70	V	89,68	V	0,04	V	1,98	V	139,62	V	17839	V
2024/08/30 18	SR	39,76	V	0,44	V	85,82	V	0,00	V	2,17	V	139,81	V	17790	V
2024/08/30 19	SR	28,23	V	0,44	V	97,18	V	0,00	V	2,18	V	140,14	V	17734	V
2024/08/30 20	SR	9,14	V	0,37	V	121,10	V	0,00	V	2,12	V	140,08	V	17597	V
2024/08/30 21	SR	45,78	V	1,58	V	107,61	V	0,80	V	2,71	V	139,53	V	17375	V
2024/08/30 22	SR	26,28	V	0,30	V	95,49	V	0,00	V	1,92	V	138,77	V	17439	V
2024/08/30 23	SR	68,41	V	0,43	V	76,10	V	0,00	V	1,64	V	138,77	V	17360	V
2024/08/30 24	SR	78,66	V	0,47	V	67,39	V	0,00	V	1,70	V	139,26	V	17334	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.6-82.0	0.2-1.6	65.5-130.6	0.0-0.8	1.6-2.7	138.8-143.8	17334.5-18286.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.7	0.4	89.8	0	1.9	140.9	17862.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/08/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/31 01	SR	59,73	V	0,38	V	74,41	V	0,00	V	1,77	V	139,73	V	17384	V
2024/08/31 02	SR	53,33	V	0,35	V	73,13	V	0,00	V	1,79	V	140,03	V	17424	V
2024/08/31 03	SR	76,20	V	0,55	V	67,54	V	0,01	V	1,71	V	140,10	V	17354	V
2024/08/31 04	SR	56,44	V	0,34	V	73,29	V	0,00	V	1,66	V	140,19	V	17421	V
2024/08/31 05	SR	25,54	V	0,25	V	90,61	V	0,00	V	1,66	V	140,15	V	17605	V
2024/08/31 06	SR	23,73	V	0,24	V	93,06	V	0,00	V	1,61	V	140,15	V	17562	V
2024/08/31 07	SR	17,47	V	0,24	V	100,39	V	0,00	V	1,61	V	140,25	V	17610	V
2024/08/31 08	SR	15,41	V	0,25	V	101,97	V	0,00	V	1,58	V	140,63	V	17653	V
2024/08/31 09	SR	33,22	V	0,25	V	83,66	V	0,00	V	1,56	V	140,91	V	17433	V
2024/08/31 10	SR	57,16	V	0,34	V	74,19	V	0,00	V	1,52	V	141,33	V	17332	V
2024/08/31 11	SR	36,01	V	0,24	V	81,40	V	0,00	V	1,51	V	141,61	V	17328	V
2024/08/31 12	SR	16,29	V	0,23	V	101,27	V	0,00	V	1,63	V	142,05	V	17409	V
2024/08/31 13	SR	21,80	V	0,23	V	100,05	V	0,00	V	2,29	V	142,15	V	17420	V
2024/08/31 14	SR	24,22	V	0,23	V	95,98	V	0,00	V	1,90	V	140,60	V	17313	V
2024/08/31 15	SR	25,85	V	0,37	V	94,63	V	0,00	V	1,78	V	139,41	V	17291	V
2024/08/31 16	SR	59,77	V	0,65	V	80,40	V	0,00	V	1,62	V	139,41	V	17185	V
2024/08/31 17	SR	62,67	V	0,90	V	80,61	V	0,01	V	1,54	V	139,04	V	17082	V
2024/08/31 18	SR	29,47	V	1,24	V	89,29	V	0,00	V	1,50	V	139,92	V	17173	V
2024/08/31 19	SR	33,62	V	0,87	V	89,17	V	0,00	V	1,51	V	140,28	V	17213	V
2024/08/31 20	SR	7,58	V	0,33	V	121,90	V	0,00	V	1,61	V	140,90	V	17473	V
2024/08/31 21	SR	10,47	V	0,25	V	117,85	V	0,00	V	1,75	V	140,94	V	17411	V
2024/08/31 22	SR	8,62	V	0,23	V	114,89	V	0,00	V	1,79	V	140,93	V	17488	V
2024/08/31 23	SR	17,83	V	0,34	V	111,43	V	0,01	V	1,83	V	140,95	V	17461	V
2024/08/31 24	SR	56,65	V	0,39	V	78,05	V	0,00	V	1,74	V	140,53	V	17252	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-76.2	0.2-1.2	67.5-121.9	0.0-0.0	1.5-2.3	139.0-142.2	17081.6-17652.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.5	0.4	91.2	0	1.7	140.5	17386.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: