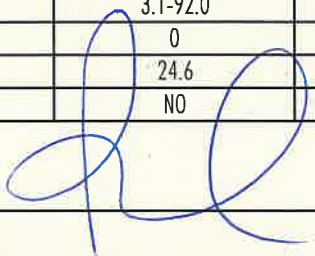



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/12 01	SR	9,57	V	0,00	V	121,08	V	6,44	V	0,64	V	123,87	V	31704	V
2023/04/12 02	SR	83,82	V	1,69	V	92,37	V	5,05	V	0,58	V	124,10	V	31399	V
2023/04/12 03	SR	30,14	V	0,08	V	110,18	V	4,64	V	0,60	V	124,33	V	31543	V
2023/04/12 04	SR	41,14	V	0,70	V	119,99	V	6,46	V	0,56	V	124,32	V	31616	V
2023/04/12 05	SR	14,20	V	0,11	V	137,91	V	7,15	V	0,60	V	123,94	V	31637	V
2023/04/12 06	SR	7,37	V	0,00	V	133,03	V	7,44	V	0,66	V	124,27	V	31749	V
2023/04/12 07	SR	19,76	V	0,13	V	128,64	V	6,14	V	0,64	V	124,37	V	31386	V
2023/04/12 08	SR	15,14	V	0,00	V	126,85	V	4,36	V	4,34	V	124,63	V	31188	V
2023/04/12 09	SR	26,25	V	0,09	V	108,87	V	3,36	V	0,63	V	125,11	V	30928	V
2023/04/12 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/12 11	SR	21,78	NV	3,40	NV	107,94	NV	3,58	NV	0,53	NV	124,48	NV	31885	NV
2023/04/12 12	SR	15,04	V	0,79	V	113,43	V	3,36	V	0,65	V	124,68	V	31238	V
2023/04/12 13	SR	13,33	V	0,64	V	114,79	V	3,74	V	0,69	V	124,92	V	31076	V
2023/04/12 14	SR	14,04	V	0,63	V	115,95	V	3,85	V	0,65	V	125,22	V	31118	V
2023/04/12 15	SR	7,37	V	0,57	V	130,19	V	4,23	V	0,68	V	125,63	V	31146	V
2023/04/12 16	SR	7,01	V	0,66	V	139,35	V	5,58	V	0,70	V	125,91	V	31130	V
2023/04/12 17	SR	31,68	V	0,92	V	119,01	V	5,91	V	0,69	V	126,31	V	30915	V
2023/04/12 18	SR	39,33	V	0,94	V	111,44	V	5,81	V	0,73	V	126,46	V	30982	V
2023/04/12 19	SR	92,03	V	3,12	V	106,68	V	6,13	V	0,72	V	126,66	V	30860	V
2023/04/12 20	SR	6,55	V	0,53	V	135,47	V	5,43	V	0,78	V	126,89	V	31056	V
2023/04/12 21	SR	3,13	V	0,51	V	142,34	V	5,72	V	0,76	V	126,74	V	31059	V
2023/04/12 22	SR	4,17	V	0,51	V	138,13	V	6,98	V	0,71	V	126,60	V	31042	V
2023/04/12 23	SR	50,18	V	1,58	V	119,22	V	9,03	V	0,71	V	126,53	V	30928	V
2023/04/12 24	SR	9,35	V	0,66	V	140,63	V	7,55	V	0,72	V	126,59	V	31039	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-92.0	0.0-3.1	92.4-142.3	3.4-9.0	0.6-4.3	123.9-126.9	30859.9-31748.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.6	0.7	123	5.7	0.8	125.4	31215.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/13 01	SR	82,37	V	2,07	V	100,26	V	6,82	V	0,74	V	126,57	V	30886	V
2023/04/13 02	SR	5,62	V	0,60	V	119,89	V	4,73	V	0,71	V	127,15	V	31006	V
2023/04/13 03	SR	4,54	V	0,63	V	121,80	V	4,90	V	0,71	V	127,47	V	30896	V
2023/04/13 04	SR	0,67	V	0,61	V	138,93	V	4,33	V	0,75	V	127,63	V	31109	V
2023/04/13 05	SR	4,96	V	0,58	V	119,56	V	3,82	V	0,72	V	127,58	V	31023	V
2023/04/13 06	SR	66,92	V	2,27	V	98,50	V	4,68	V	0,69	V	126,41	V	30301	V
2023/04/13 07	SR	137,85	V	4,16	V	78,15	V	6,42	V	0,67	V	124,03	V	30126	V
2023/04/13 08	SR	117,20	V	4,04	V	93,67	V	7,25	V	0,71	V	123,42	V	29960	V
2023/04/13 09	SR	60,03	V	2,07	V	97,20	V	7,48	V	0,77	V	123,66	V	30270	V
2023/04/13 10	SR	17,99	V	0,90	V	119,48	V	4,77	V	0,82	V	124,14	V	30494	V
2023/04/13 11	SR	22,56	V	0,91	V	114,44	V	5,39	V	0,92	V	124,63	V	30784	V
2023/04/13 12	SR	11,97	V	0,87	V	128,76	V	4,77	V	1,03	V	124,87	V	30686	V
2023/04/13 13	SR	12,59	V	0,77	V	131,87	V	11,18	V	0,55	V	123,60	V	29960	V
2023/04/13 14	SR	7,65	V	1,00	V	131,39	V	11,26	V	0,93	V	123,44	V	30556	V
2023/04/13 15	SR	1,54	V	0,84	V	145,95	V	9,26	V	0,94	V	124,03	V	30879	V
2023/04/13 16	SR	0,86	V	0,71	V	146,99	V	8,12	V	0,93	V	124,16	V	30899	V
2023/04/13 17	SR	0,11	V	0,68	V	156,71	V	6,86	V	1,01	V	124,20	V	30827	V
2023/04/13 18	SR	0,01	V	0,69	V	157,77	V	6,72	V	1,00	V	124,31	V	30774	V
2023/04/13 19	SR	0,01	V	0,70	V	162,65	V	8,35	V	0,98	V	124,77	V	30852	V
2023/04/13 20	SR	0,00	V	0,76	V	183,25	V	3,75	V	1,05	V	124,79	V	30905	V
2023/04/13 21	SR	0,01	V	0,79	V	162,32	V	2,69	V	1,02	V	125,31	V	30734	V
2023/04/13 22	SR	27,47	V	1,57	V	122,12	V	3,98	V	0,96	V	125,56	V	30446	V
2023/04/13 23	SR	16,36	V	0,75	V	102,81	V	1,76	V	1,01	V	125,93	V	30389	V
2023/04/13 24	SR	1,08	V	0,69	V	122,40	V	0,03	V	1,01	V	126,01	V	30524	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-137.8	0.6-4.2	78.2-183.2	0.0-11.3	0.6-1.1	123.4-127.6	29959.8-31109.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25	1.2	127.4	5.8	0.9	125.2	30636.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON-PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/14 01	SR	4,82	V	0,78	V	126,45	V	0,00	V	1,03	V	125,61	V	30538	V
2023/04/14 02	SR	20,38	V	1,00	V	122,17	V	0,67	V	1,10	V	125,55	V	30550	V
2023/04/14 03	SR	115,55	V	4,07	V	87,68	V	2,35	V	1,02	V	125,81	V	30386	V
2023/04/14 04	SR	58,70	V	1,73	V	93,94	V	1,41	V	1,09	V	126,12	V	30468	V
2023/04/14 05	SR	14,76	V	0,83	V	98,23	V	0,13	V	1,05	V	126,46	V	30552	V
2023/04/14 06	SR	2,18	V	0,94	V	123,53	V	0,00	V	1,31	V	126,49	V	30458	V
2023/04/14 07	SR	3,84	V	0,94	V	125,75	V	2,86	V	1,10	V	125,67	V	30434	V
2023/04/14 08	SR	3,29	V	0,95	V	135,61	V	4,70	V	1,19	V	125,23	V	30495	V
2023/04/14 09	SR	9,05	V	0,96	V	128,97	V	7,92	V	1,28	V	125,30	V	30454	V
2023/04/14 10	SR	4,04	V	0,89	V	137,32	V	10,38	V	1,27	V	125,32	V	30335	V
2023/04/14 11	SR	7,18	V	1,00	V	133,95	V	13,09	V	1,28	V	125,69	V	30240	V
2023/04/14 12	SR	1,59	V	0,83	V	144,41	V	13,52	V	1,26	V	126,09	V	30217	V
2023/04/14 13	SR	0,77	V	0,79	V	139,31	V	12,26	V	1,63	V	125,43	V	30133	V
2023/04/14 14	SR	16,58	V	0,85	V	120,30	V	15,18	V	0,95	V	124,68	V	30050	V
2023/04/14 15	SR	76,90	V	2,13	V	99,91	V	16,82	V	0,89	V	124,91	V	29793	V
2023/04/14 16	SR	74,12	V	2,43	V	101,62	V	15,64	V	0,99	V	124,87	V	29799	V
2023/04/14 17	SR	53,60	V	1,53	V	105,62	V	10,57	V	0,94	V	124,89	V	29773	V
2023/04/14 18	SR	33,48	V	0,94	V	105,29	V	6,97	V	0,91	V	125,12	V	29897	V
2023/04/14 19	SR	20,59	V	0,90	V	106,89	V	3,82	V	1,05	V	125,52	V	29787	V
2023/04/14 20	SR	5,38	V	1,23	V	123,74	V	2,39	V	1,05	V	125,90	V	29945	V
2023/04/14 21	SR	36,26	V	1,45	V	99,33	V	1,74	V	1,11	V	126,06	V	29988	V
2023/04/14 22	SR	140,29	V	4,40	V	73,53	V	2,18	V	1,26	V	125,89	V	29868	V
2023/04/14 23	SR	86,74	V	2,17	V	86,06	V	1,23	V	1,41	V	125,70	V	29746	V
2023/04/14 24	SR	134,27	V	3,83	V	76,24	V	2,15	V	1,32	V	125,51	V	29706	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0,8-140,3	0,8-4,4	73,5-144,4	0,0-16,8	0,9-1,6	124,7-126,5	29705,5-30552,1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38,5	1,6	112,3	6,2	1,1	125,6	30150,5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pizz

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/15 01	SR	81,58	V	2,24	V	77,57	V	0,89	V	1,50	V	125,58	V	29619	V
2023/04/15 02	SR	33,69	V	1,20	V	89,39	V	0,31	V	1,46	V	125,47	V	29731	V
2023/04/15 03	SR	6,22	V	1,03	V	119,12	V	0,33	V	1,35	V	125,32	V	29727	V
2023/04/15 04	SR	1,84	V	0,99	V	130,41	V	0,36	V	1,13	V	125,22	V	29781	V
2023/04/15 05	SR	1,28	V	0,94	V	137,03	V	0,44	V	1,37	V	125,12	V	29911	V
2023/04/15 06	SR	9,34	V	0,85	V	117,54	V	0,53	V	1,28	V	124,92	V	29892	V
2023/04/15 07	SR	5,56	V	1,00	V	125,79	V	1,57	V	1,37	V	124,29	V	30274	V
2023/04/15 08	SR	56,08	V	1,91	V	96,37	V	3,29	V	1,14	V	124,26	V	29889	V
2023/04/15 09	SR	22,31	V	1,12	V	112,73	V	3,44	V	1,24	V	124,70	V	29766	V
2023/04/15 10	SR	27,02	V	1,00	V	108,81	V	3,69	V	1,27	V	124,72	V	29724	V
2023/04/15 11	SR	123,70	V	3,17	V	82,05	V	4,14	V	1,11	V	124,87	V	29798	V
2023/04/15 12	SR	118,24	V	2,80	V	87,30	V	5,63	V	1,13	V	125,12	V	29662	V
2023/04/15 13	SR	117,35	V	3,94	V	90,10	V	8,81	V	1,09	V	124,53	V	29414	V
2023/04/15 14	SR	29,36	V	1,03	V	110,74	V	6,48	V	1,17	V	124,65	V	29911	V
2023/04/15 15	SR	31,55	V	1,64	V	121,72	V	5,35	V	1,18	V	124,75	V	29881	V
2023/04/15 16	SR	39,38	V	1,31	V	104,70	V	7,74	V	1,23	V	124,69	V	29727	V
2023/04/15 17	SR	10,75	V	0,98	V	114,53	V	10,76	V	1,14	V	124,48	V	29775	V
2023/04/15 18	SR	11,81	V	0,97	V	107,10	V	10,59	V	1,15	V	124,51	V	29631	V
2023/04/15 19	SR	30,82	V	1,29	V	101,72	V	11,94	V	1,15	V	124,07	V	29574	V
2023/04/15 20	SR	56,22	V	1,51	V	82,88	V	9,98	V	1,17	V	123,86	V	29706	V
2023/04/15 21	SR	42,87	V	1,44	V	98,10	V	7,16	V	1,18	V	123,62	V	29730	V
2023/04/15 22	SR	3,13	V	1,03	V	122,40	V	6,27	V	1,26	V	123,71	V	29812	V
2023/04/15 23	SR	0,69	V	1,12	V	126,24	V	5,62	V	1,26	V	123,98	V	29912	V
2023/04/15 24	SR	1,56	V	1,02	V	128,10	V	4,53	V	1,25	V	124,09	V	30022	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-123.7	0.9-3.9	77.6-137.0	0.3-11.9	1.1-1.5	123.6-125.6	29413.6-30273.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.9	1.5	108	5	1.2	124.6	29786.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/16 01	SR	0,00	V	1,07	V	152,32	V	3,63	V	1,24	V	124,07	V	30310	V
2023/04/16 02	SR	1,00	V	1,00	V	126,54	V	3,10	V	1,31	V	124,15	V	30300	V
2023/04/16 03	SR	2,00	V	0,98	V	120,62	V	2,93	V	1,34	V	124,12	V	30147	V
2023/04/16 04	SR	1,28	V	1,03	V	124,25	V	2,69	V	1,21	V	124,10	V	30080	V
2023/04/16 05	SR	0,53	V	1,08	V	134,34	V	1,84	V	1,22	V	124,25	V	30056	V
2023/04/16 06	SR	0,00	V	1,06	V	143,03	V	1,26	V	1,32	V	124,25	V	30115	V
2023/04/16 07	SR	0,00	V	0,95	V	141,51	V	0,87	V	1,32	V	124,61	V	30455	V
2023/04/16 08	SR	0,22	V	0,97	V	136,48	V	1,23	V	1,24	V	124,95	V	30354	V
2023/04/16 09	SR	0,86	V	0,91	V	133,33	V	1,65	V	1,23	V	125,44	V	30241	V
2023/04/16 10	SR	1,28	V	0,82	V	126,18	V	2,21	V	1,17	V	126,00	V	30270	V
2023/04/16 11	SR	5,23	V	0,76	V	116,18	V	3,62	V	1,21	V	125,97	V	30278	V
2023/04/16 12	SR	0,13	V	0,81	V	143,43	V	4,65	V	1,39	V	124,95	V	30393	V
2023/04/16 13	SR	0,02	V	0,83	V	157,15	V	4,15	V	1,33	V	125,16	V	30408	V
2023/04/16 14	SR	5,49	V	0,80	V	131,97	V	4,42	V	1,38	V	125,38	V	30249	V
2023/04/16 15	SR	68,54	V	1,72	V	106,47	V	6,53	V	1,20	V	125,71	V	30114	V
2023/04/16 16	SR	100,96	V	3,03	V	99,18	V	7,55	V	1,18	V	126,04	V	29943	V
2023/04/16 17	SR	40,79	V	1,20	V	115,52	V	5,49	V	1,34	V	126,21	V	30027	V
2023/04/16 18	SR	26,38	V	0,98	V	126,44	V	5,18	V	1,55	V	126,26	V	30024	V
2023/04/16 19	SR	20,36	V	0,93	V	131,66	V	4,88	V	1,19	V	126,52	V	30133	V
2023/04/16 20	SR	46,68	V	1,55	V	116,63	V	4,72	V	1,19	V	126,81	V	29981	V
2023/04/16 21	SR	23,39	V	1,15	V	125,99	V	4,34	V	1,24	V	127,09	V	29897	V
2023/04/16 22	SR	6,50	V	1,03	V	143,81	V	3,74	V	1,25	V	126,93	V	29998	V
2023/04/16 23	SR	39,54	V	1,33	V	110,71	V	4,16	V	1,23	V	127,23	V	29669	V
2023/04/16 24	SR	2,39	V	0,96	V	143,13	V	4,67	V	1,30	V	126,89	V	29866	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-101.0	0.8-3.0	99.2-157.1	0.9-7.5	1.2-1.6	124.1-127.2	29668.6-30455.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.4	1.1	129.5	3.7	1.3	125.5	30137.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

