

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/17 01	SR	3,23	V	0,97	V	145,70	V	5,39	V	1,11	V	126,12	V	29314	V
2023/04/17 02	SR	0,15	V	0,96	V	148,83	V	4,78	V	1,20	V	125,82	V	29965	V
2023/04/17 03	SR	0,00	V	0,96	V	165,59	V	3,97	V	1,31	V	126,05	V	30305	V
2023/04/17 04	SR	0,85	V	0,94	V	147,67	V	6,34	V	1,18	V	126,08	V	30152	V
2023/04/17 05	SR	1,43	V	1,00	V	142,20	V	7,51	V	1,19	V	126,20	V	30055	V
2023/04/17 06	SR	0,69	V	0,91	V	142,84	V	8,38	V	1,38	V	126,18	V	30094	V
2023/04/17 07	SR	1,18	V	0,87	V	146,28	V	8,59	V	1,14	V	126,14	V	30254	V
2023/04/17 08	SR	0,21	V	0,88	V	151,95	V	8,75	V	1,09	V	126,59	V	30096	V
2023/04/17 09	SR	0,00	V	0,88	V	158,00	V	9,77	V	1,19	V	127,03	V	30375	V
2023/04/17 10	SR	48,16	V	1,77	V	110,01	V	11,37	V	1,04	V	126,44	V	29662	V
2023/04/17 11	SR	121,62	V	5,92	V	106,28	V	18,55	V	1,09	V	125,86	V	29945	V
2023/04/17 12	SR	57,21	V	2,10	V	109,10	V	16,02	V	1,46	V	126,49	V	29856	V
2023/04/17 13	SR	48,03	V	1,51	V	114,27	V	21,43	V	1,14	V	125,16	V	29444	V
2023/04/17 14	SR	48,51	V	1,53	V	107,08	V	20,20	V	1,14	V	124,45	V	29688	V
2023/04/17 15	SR	7,36	V	0,81	V	126,46	V	18,14	V	1,21	V	124,75	V	29886	V
2023/04/17 16	SR	0,26	V	0,81	V	140,53	V	16,39	V	1,17	V	125,38	V	30237	V
2023/04/17 17	SR	0,03	V	0,82	V	145,96	V	14,87	V	1,27	V	125,46	V	30329	V
2023/04/17 18	SR	0,39	V	0,81	V	148,47	V	13,73	V	1,19	V	125,62	V	30449	V
2023/04/17 19	SR	2,89	V	0,83	V	131,40	V	11,96	V	1,20	V	125,87	V	30322	V
2023/04/17 20	SR	8,89	V	0,84	V	127,27	V	7,64	V	1,21	V	125,71	V	30091	V
2023/04/17 21	SR	83,25	V	2,45	V	105,90	V	6,81	V	1,31	V	125,30	V	29755	V
2023/04/17 22	SR	93,87	V	3,22	V	91,22	V	6,49	V	1,15	V	124,58	V	29852	V
2023/04/17 23	SR	64,55	V	2,46	V	93,22	V	6,14	V	1,19	V	124,65	V	30018	V
2023/04/17 24	SR	0,83	V	0,88	V	136,22	V	4,38	V	1,22	V	124,53	V	30044	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-121.6	0.8-5.9	91.2-165.6	4.0-21.4	1.0-1.5	124.5-127.0	29313.9-30448.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.7	1.5	130.9	10.7	1.2	125.7	30007.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/18 01	SR	0,17	V	0,90	V	141,69	V	4,20	V	1,17	V	124,45	V	30188	V
2023/04/18 02	SR	0,81	V	0,87	V	128,80	V	2,44	V	1,08	V	124,63	V	30087	V
2023/04/18 03	SR	2,19	V	0,89	V	125,67	V	0,62	V	1,20	V	124,85	V	30121	V
2023/04/18 04	SR	4,02	V	0,88	V	117,84	V	0,35	V	1,24	V	125,16	V	29943	V
2023/04/18 05	SR	2,26	V	0,96	V	122,47	V	0,51	V	1,11	V	125,22	V	29955	V
2023/04/18 06	SR	6,80	V	1,00	V	125,55	V	0,31	V	1,21	V	125,08	V	30246	V
2023/04/18 07	SR	153,02	V	7,08	V	82,37	V	3,13	V	1,03	V	124,00	V	30011	V
2023/04/18 08	SR	66,11	V	3,23	V	94,56	V	2,08	V	0,82	V	123,83	V	29990	V
2023/04/18 09	SR	69,16	V	1,85	V	85,84	V	0,88	V	0,74	V	124,38	V	29859	V
2023/04/18 10	SR	11,12	V	0,87	V	108,35	V	1,14	V	0,74	V	124,74	V	29841	V
2023/04/18 11	SR	10,14	V	0,84	V	115,36	V	1,78	V	0,74	V	124,86	V	29845	V
2023/04/18 12	SR	126,95	V	10,18	V	106,77	V	13,05	V	0,37	V	121,21	V	23973	V
2023/04/18 13	SR	24,68	V	3,53	V	145,87	V	9,52	V	0,30	V	119,82	V	26235	V
2023/04/18 14	SR	0,13	V	1,12	V	143,15	V	9,84	V	0,82	V	121,76	V	29672	V
2023/04/18 15	SR	0,19	V	1,05	V	142,61	V	5,51	V	0,76	V	123,34	V	30173	V
2023/04/18 16	SR	1,17	V	0,95	V	135,52	V	6,10	V	0,71	V	123,78	V	30185	V
2023/04/18 17	SR	6,43	V	0,90	V	121,13	V	7,40	V	0,66	V	123,97	V	30150	V
2023/04/18 18	SR	8,29	V	0,91	V	121,36	V	5,35	V	0,64	V	124,17	V	30154	V
2023/04/18 19	SR	14,53	V	0,90	V	104,11	V	5,98	V	0,69	V	124,25	V	29829	V
2023/04/18 20	SR	120,69	V	3,11	V	78,97	V	4,81	V	0,65	V	124,30	V	29750	V
2023/04/18 21	SR	42,63	V	1,31	V	87,78	V	1,97	V	0,72	V	124,66	V	29619	V
2023/04/18 22	SR	8,63	V	0,84	V	103,14	V	1,23	V	0,70	V	124,70	V	29528	V
2023/04/18 23	SR	0,78	V	0,87	V	128,20	V	1,20	V	0,74	V	124,70	V	29622	V
2023/04/18 24	SR	0,71	V	0,86	V	130,20	V	0,96	V	0,80	V	124,77	V	29514	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-153.0	0.8-10.2	79.0-145.9	0.3-13.1	0.3-1.2	119.8-125.2	23973.5-30245.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.4	1.9	116.6	3.8	0.8	124	29520.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pappalardo


RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/19 01	SR	1,76	V	0,85	V	126,95	V	0,75	V	0,76	V	124,96	V	29506	V
2023/04/19 02	SR	0,60	V	0,85	V	128,09	V	0,66	V	0,80	V	124,97	V	29479	V
2023/04/19 03	SR	2,05	V	0,86	V	121,09	V	0,43	V	0,80	V	124,99	V	29540	V
2023/04/19 04	SR	4,33	V	0,85	V	112,32	V	0,35	V	0,83	V	124,99	V	29578	V
2023/04/19 05	SR	1,11	V	0,85	V	127,15	V	0,17	V	1,21	V	124,79	V	29371	V
2023/04/19 06	SR	0,24	V	0,86	V	135,34	V	0,36	V	1,19	V	124,68	V	29495	V
2023/04/19 07	SR	2,02	V	0,85	V	135,57	V	1,21	V	1,24	V	123,87	V	29521	V
2023/04/19 08	SR	1,58	V	0,92	V	136,80	V	2,31	V	1,12	V	123,97	V	29402	V
2023/04/19 09	SR	12,16	V	0,94	V	127,02	V	2,92	V	1,05	V	124,70	V	29565	V
2023/04/19 10	SR	13,68	V	0,77	V	107,22	V	2,12	V	0,90	V	124,99	V	29475	V
2023/04/19 11	SR	72,65	V	2,07	V	93,89	V	3,11	V	0,83	V	125,32	V	29398	V
2023/04/19 12	SR	47,93	V	1,52	V	103,73	V	3,08	V	0,79	V	125,46	V	29422	V
2023/04/19 13	SR	7,17	V	0,73	V	115,34	V	2,94	V	0,81	V	125,33	V	29298	V
2023/04/19 14	SR	3,11	V	0,71	V	122,38	V	3,38	V	0,80	V	125,69	V	29216	V
2023/04/19 15	SR	0,55	V	0,72	V	134,76	V	3,32	V	0,89	V	125,83	V	29355	V
2023/04/19 16	SR	2,40	V	0,73	V	135,01	V	3,38	V	0,89	V	125,99	V	29444	V
2023/04/19 17	SR	3,56	V	0,73	V	122,77	V	3,55	V	0,91	V	126,38	V	29157	V
2023/04/19 18	SR	1,80	V	0,75	V	123,14	V	3,62	V	0,92	V	126,58	V	29196	V
2023/04/19 19	SR	0,46	V	0,80	V	131,48	V	3,23	V	0,86	V	126,64	V	29265	V
2023/04/19 20	SR	0,69	V	0,81	V	126,92	V	3,06	V	0,93	V	126,67	V	29397	V
2023/04/19 21	SR	1,46	V	0,95	V	126,02	V	2,74	V	0,93	V	126,53	V	29414	V
2023/04/19 22	SR	7,48	V	0,80	V	96,86	V	2,43	V	0,86	V	126,09	V	29554	V
2023/04/19 23	SR	8,60	V	0,77	V	98,25	V	1,87	V	1,10	V	125,89	V	29582	V
2023/04/19 24	SR	23,91	V	0,79	V	80,96	V	1,39	V	0,78	V	125,86	V	29478	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-72.6	0.7-2.1	81.0-136.8	0.2-3.6	0.8-1.2	123.9-126.7	29157.2-29581.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	9.2	0.9	119.5	2.2	0.9	125.5	29421.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/20 01	SR	124,14	V	3,76	V	65,07	V	2,33	V	0,75	V	126,04	V	29326	V
2023/04/20 02	SR	14,82	V	0,79	V	94,24	V	1,11	V	0,86	V	126,18	V	29439	V
2023/04/20 03	SR	5,38	V	0,82	V	107,76	V	1,28	V	0,85	V	126,22	V	29434	V
2023/04/20 04	SR	2,43	V	0,87	V	111,88	V	1,36	V	0,82	V	126,42	V	29496	V
2023/04/20 05	SR	1,67	V	0,81	V	109,12	V	1,47	V	0,82	V	126,21	V	29767	V
2023/04/20 06	SR	0,22	V	0,89	V	126,51	V	1,73	V	0,77	V	126,11	V	29608	V
2023/04/20 07	SR	0,04	V	0,98	V	136,17	V	0,78	V	0,76	V	126,23	V	29534	V
2023/04/20 08	SR	0,36	V	0,88	V	127,32	V	1,01	V	0,77	V	126,25	V	29429	V
2023/04/20 09	SR	0,26	V	0,83	V	131,37	V	0,98	V	0,78	V	126,43	V	29408	V
2023/04/20 10	SR	0,11	V	0,90	V	135,06	V	1,09	V	0,79	V	126,62	V	29574	V
2023/04/20 11	SR	0,02	V	0,88	V	139,51	V	1,05	V	0,82	V	126,64	V	29515	V
2023/04/20 12	SR	0,07	V	0,79	V	131,70	V	1,65	V	0,86	V	126,13	V	29320	V
2023/04/20 13	SR	0,00	V	0,88	V	154,28	V	1,81	V	1,02	V	124,71	V	29603	V
2023/04/20 14	SR	0,00	V	0,89	V	138,42	V	2,21	V	0,85	V	124,39	V	29623	V
2023/04/20 15	SR	0,00	V	0,90	V	144,38	V	2,45	V	0,88	V	123,79	V	29587	V
2023/04/20 16	SR	0,00	V	1,03	V	146,25	V	2,26	V	0,79	V	123,72	V	29572	V
2023/04/20 17	SR	0,23	V	1,05	V	148,29	V	2,51	V	0,89	V	123,94	V	29453	V
2023/04/20 18	SR	0,09	V	1,00	V	146,59	V	2,61	V	0,89	V	124,20	V	29348	V
2023/04/20 19	SR	0,32	V	1,04	V	140,12	V	2,87	V	0,87	V	124,49	V	29262	V
2023/04/20 20	SR	1,52	V	1,01	V	126,10	V	3,36	V	0,39	V	124,26	V	29379	V
2023/04/20 21	SR	0,00	V	1,17	V	158,09	V	2,73	V	0,15	V	123,69	V	29575	V
2023/04/20 22	SR	0,69	V	1,03	V	143,96	V	3,97	V	0,20	V	124,39	V	29349	V
2023/04/20 23	SR	63,69	V	2,15	V	109,36	V	5,80	V	0,91	V	124,43	V	29364	V
2023/04/20 24	SR	76,11	V	3,70	V	98,30	V	5,58	V	1,03	V	124,16	V	29265	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-124.1	0.8-3.8	65.1-158.1	0.8-5.8	0.1-1.0	123.7-126.6	29262.1-29767.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	12.2	1.2	127.9	2.2	0.8	125.2	29467.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

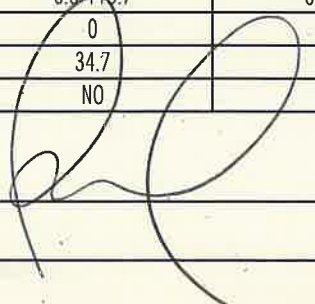
RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/21 01	SR	113,12	V	3,79	V	95,02	V	6,05	V	1,08	V	123,39	V	29281	V
2023/04/21 02	SR	60,50	V	2,03	V	110,03	V	6,60	V	1,05	V	123,08	V	29187	V
2023/04/21 03	SR	2,74	V	0,93	V	144,77	V	9,27	V	1,08	V	123,42	V	29158	V
2023/04/21 04	SR	3,36	V	0,95	V	139,43	V	9,35	V	1,07	V	123,08	V	29260	V
2023/04/21 05	SR	59,67	V	2,13	V	110,09	V	9,51	V	1,13	V	122,79	V	29349	V
2023/04/21 06	SR	67,18	V	2,42	V	103,56	V	11,11	V	1,11	V	123,10	V	29123	V
2023/04/21 07	SR	66,45	V	1,79	V	98,26	V	8,74	V	1,12	V	123,45	V	29445	V
2023/04/21 08	SR	53,04	V	1,48	V	102,75	V	6,72	V	1,05	V	123,82	V	29137	V
2023/04/21 09	SR	13,07	V	1,10	V	114,41	V	4,41	V	1,16	V	123,97	V	29408	V
2023/04/21 10	SR	7,20	V	0,97	V	125,82	V	4,88	V	1,18	V	124,15	V	29230	V
2023/04/21 11	SR	16,89	V	0,95	V	110,97	V	4,54	V	1,09	V	124,67	V	29194	V
2023/04/21 12	SR	69,14	V	2,22	V	96,21	V	3,87	V	1,09	V	124,49	V	29128	V
2023/04/21 13	SR	21,09	V	1,04	V	119,40	V	4,49	V	1,10	V	124,14	V	29314	V
2023/04/21 14	SR	1,33	V	0,88	V	143,08	V	5,69	V	1,15	V	124,09	V	29328	V
2023/04/21 15	SR	5,05	V	1,11	V	136,89	V	6,02	V	1,03	V	124,25	V	28748	V
2023/04/21 16	SR	0,73	V	1,06	V	147,74	V	7,14	V	1,06	V	124,38	V	28726	V
2023/04/21 17	SR	0,30	V	0,95	V	159,88	V	10,34	V	1,03	V	124,46	V	28938	V
2023/04/21 18	SR	1,09	V	0,91	V	148,16	V	12,20	V	0,99	V	124,58	V	28909	V
2023/04/21 19	SR	0,45	V	0,94	V	161,79	V	13,10	V	1,10	V	124,43	V	29060	V
2023/04/21 20	SR	1,68	V	1,09	V	166,75	V	15,05	V	1,16	V	124,22	V	29124	V
2023/04/21 21	SR	25,40	V	1,35	V	136,03	V	22,41	V	1,06	V	124,06	V	29119	V
2023/04/21 22	SR	68,21	V	2,34	V	117,49	V	20,39	V	1,06	V	123,77	V	29229	V
2023/04/21 23	SR	115,69	V	5,06	V	110,21	V	17,40	V	1,14	V	123,90	V	29094	V
2023/04/21 24	SR	60,26	V	1,97	V	107,89	V	13,23	V	1,13	V	124,20	V	29082	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0,3-115,7	0,9-5,1	95,0-166,7	3,9-22,4	1,0-1,2	122,8-124,7	28726,3-29445,2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34,7	1,6	125,3	9,7	1,1	123,9	29148,8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/22 01	SR	79,41	V	3,00	V	117,05	V	13,49	V	1,09	V	124,55	V	29186	V
2023/04/22 02	SR	71,40	V	3,11	V	119,39	V	12,97	V	1,03	V	124,93	V	29119	V
2023/04/22 03	SR	66,23	V	2,49	V	122,09	V	13,55	V	1,06	V	124,80	V	28999	V
2023/04/22 04	SR	9,65	V	1,00	V	130,88	V	13,34	V	1,01	V	124,39	V	29020	V
2023/04/22 05	SR	54,67	V	2,52	V	115,30	V	13,42	V	0,88	V	124,64	V	29121	V
2023/04/22 06	SR	0,05	V	0,99	V	168,43	V	7,51	V	1,04	V	124,78	V	29471	V
2023/04/22 07	SR	5,98	V	1,10	V	141,67	V	12,62	V	1,02	V	124,91	V	29464	V
2023/04/22 08	SR	50,75	V	2,75	V	136,22	V	18,52	V	0,97	V	125,14	V	29192	V
2023/04/22 09	SR	18,72	V	1,33	V	127,22	V	18,41	V	0,96	V	125,56	V	29175	V
2023/04/22 10	SR	95,26	V	4,58	V	117,06	V	22,64	V	0,72	V	125,27	V	28866	V
2023/04/22 11	SR	4,84	V	1,00	V	136,46	V	15,01	V	0,95	V	124,48	V	29099	V
2023/04/22 12	SR	10,16	V	0,99	V	132,44	V	19,90	V	0,94	V	124,28	V	29237	V
2023/04/22 13	SR	22,02	V	1,07	V	119,11	V	19,72	V	0,96	V	124,17	V	29178	V
2023/04/22 14	SR	19,95	V	1,08	V	132,17	V	19,00	V	1,00	V	124,26	V	29141	V
2023/04/22 15	SR	11,95	V	1,00	V	136,49	V	17,08	V	0,99	V	124,66	V	29112	V
2023/04/22 16	SR	7,13	V	0,95	V	143,31	V	16,03	V	0,95	V	124,92	V	28997	V
2023/04/22 17	SR	6,45	V	0,94	V	147,43	V	15,36	V	0,77	V	124,95	V	28999	V
2023/04/22 18	SR	2,47	V	0,95	V	150,43	V	12,86	V	0,71	V	124,96	V	29017	V
2023/04/22 19	SR	5,73	V	0,96	V	145,13	V	12,91	V	0,76	V	125,09	V	29036	V
2023/04/22 20	SR	7,34	V	0,98	V	136,16	V	11,52	V	0,91	V	125,17	V	28909	V
2023/04/22 21	SR	9,02	V	1,04	V	135,49	V	9,80	V	0,79	V	125,34	V	28963	V
2023/04/22 22	SR	38,40	V	2,10	V	128,15	V	11,00	V	1,18	V	125,46	V	29010	V
2023/04/22 23	SR	4,55	V	1,15	V	139,89	V	9,30	V	1,03	V	125,66	V	28829	V
2023/04/22 24	SR	3,91	V	1,23	V	140,94	V	8,77	V	0,85	V	125,65	V	28666	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-95.3	0.9-4.6	115.3-168.4	7.5-22.6	0.7-1.2	124.2-125.7	28665.6-29470.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.3	1.6	134.1	14.4	0.9	124.9	29075.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/23 01	SR	4,76	V	1,19	V	129,90	V	8,95	V	0,78	V	125,70	V	28666	V
2023/04/23 02	SR	17,00	V	1,25	V	122,30	V	8,17	V	0,98	V	125,78	V	28813	V
2023/04/23 03	SR	7,77	V	1,04	V	125,46	V	7,50	V	0,91	V	125,79	V	28900	V
2023/04/23 04	SR	10,36	V	1,01	V	123,51	V	6,17	V	1,01	V	125,83	V	28858	V
2023/04/23 05	SR	11,99	V	1,02	V	126,79	V	5,98	V	1,09	V	125,82	V	28926	V
2023/04/23 06	SR	27,46	V	1,55	V	122,48	V	6,41	V	1,10	V	125,87	V	28885	V
2023/04/23 07	SR	55,86	V	2,38	V	120,17	V	5,64	V	1,24	V	125,81	V	28933	V
2023/04/23 08	SR	24,25	V	1,75	V	132,09	V	4,89	V	1,26	V	126,05	V	28735	V
2023/04/23 09	SR	17,00	V	1,23	V	137,67	V	4,90	V	1,28	V	126,40	V	28763	V
2023/04/23 10	SR	20,09	V	1,23	V	139,62	V	5,62	V	1,46	V	126,59	V	28752	V
2023/04/23 11	SR	13,40	V	1,05	V	135,73	V	6,12	V	1,29	V	126,75	V	28899	V
2023/04/23 12	SR	9,18	V	0,99	V	138,90	V	6,40	V	1,31	V	127,10	V	28952	V
2023/04/23 13	SR	25,98	V	1,53	V	128,87	V	6,28	V	1,12	V	127,17	V	28898	V
2023/04/23 14	SR	15,79	V	1,03	V	137,03	V	6,99	V	1,18	V	127,29	V	28979	V
2023/04/23 15	SR	4,36	V	0,94	V	135,17	V	7,30	V	1,11	V	127,45	V	28972	V
2023/04/23 16	SR	2,37	V	0,94	V	141,07	V	6,83	V	0,86	V	127,44	V	28988	V
2023/04/23 17	SR	11,51	V	1,01	V	129,90	V	7,90	V	0,69	V	127,22	V	28902	V
2023/04/23 18	SR	18,57	V	1,12	V	119,60	V	8,00	V	0,64	V	126,91	V	28866	V
2023/04/23 19	SR	25,70	V	1,14	V	113,86	V	8,38	V	0,65	V	126,88	V	28816	V
2023/04/23 20	SR	26,99	V	1,20	V	116,70	V	8,95	V	0,81	V	126,77	V	28814	V
2023/04/23 21	SR	16,41	V	1,00	V	118,36	V	11,12	V	0,90	V	126,27	V	28811	V
2023/04/23 22	SR	5,86	V	0,90	V	127,20	V	12,80	V	0,91	V	123,95	V	28964	V
2023/04/23 23	SR	20,21	V	1,14	V	125,62	V	13,74	V	0,90	V	122,73	V	29028	V
2023/04/23 24	SR	30,02	V	1,69	V	125,95	V	13,43	V	0,68	V	122,59	V	28929	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-55.9	0.9-2.4	113.9-141.1	4.9-13.7	0.6-1.5	122.6-127.5	28666.0-29028.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.6	1.2	128.1	7.9	1	126.1	28877.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/24 01	SR	64,81	V	1,91	V	107,72	V	13,51	V	0,39	V	122,53	V	28896	V
2023/04/24 02	SR	48,89	V	2,29	V	116,52	V	12,49	V	0,82	V	122,49	V	29073	V
2023/04/24 03	SR	17,43	V	1,05	V	125,59	V	11,48	V	1,03	V	122,83	V	29200	V
2023/04/24 04	SR	21,83	V	1,14	V	115,34	V	12,75	V	0,60	V	122,82	V	29142	V
2023/04/24 05	SR	22,67	V	1,42	V	122,31	V	12,63	V	0,72	V	122,63	V	29252	V
2023/04/24 06	SR	25,06	V	1,04	V	107,58	V	12,46	V	0,88	V	122,82	V	29279	V
2023/04/24 07	SR	13,54	V	0,85	V	124,37	V	10,12	V	1,24	V	122,89	V	28969	V
2023/04/24 08	SR	6,12	V	0,81	V	129,98	V	11,15	V	0,89	V	123,10	V	28806	V
2023/04/24 09	SR	13,95	V	0,79	V	120,23	V	12,51	V	0,87	V	123,67	V	28705	V
2023/04/24 10	SR	32,24	V	0,98	V	111,86	V	12,34	V	0,59	V	123,92	V	28534	V
2023/04/24 11	SR	22,72	V	0,82	V	114,10	V	11,17	V	0,81	V	124,23	V	28442	V
2023/04/24 12	SR	21,70	V	0,90	V	124,33	V	7,67	V	1,03	V	124,51	V	28595	V
2023/04/24 13	SR	30,46	V	1,50	V	117,11	V	8,23	V	1,31	V	124,83	V	28597	V
2023/04/24 14	SR	18,69	V	0,83	V	117,67	V	8,85	V	1,20	V	125,25	V	28659	V
2023/04/24 15	SR	18,39	V	0,90	V	115,64	V	8,95	V	1,39	V	125,70	V	28666	V
2023/04/24 16	SR	16,76	V	0,75	V	110,08	V	7,39	V	1,47	V	126,08	V	28556	V
2023/04/24 17	SR	76,37	V	2,70	V	99,18	V	8,38	V	1,21	V	126,29	V	28388	V
2023/04/24 18	SR	15,53	V	0,72	V	114,80	V	4,03	V	1,06	V	126,33	V	28474	V
2023/04/24 19	SR	49,38	V	1,56	V	106,02	V	2,89	V	0,95	V	126,77	V	28299	V
2023/04/24 20	SR	9,66	V	0,71	V	120,49	V	2,07	V	0,96	V	126,96	V	28234	V
2023/04/24 21	SR	87,69	V	4,97	V	107,97	V	6,50	V	0,81	V	126,55	V	27755	V
2023/04/24 22	SR	54,18	V	1,63	V	106,53	V	3,24	V	1,00	V	125,36	V	28052	V
2023/04/24 23	SR	67,01	V	2,85	V	109,96	V	3,77	V	1,00	V	125,09	V	28176	V
2023/04/24 24	SR	38,84	V	1,76	V	123,47	V	5,28	V	0,95	V	125,01	V	28274	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-87.7	0.7-5.0	99.2-130.0	2.1-13.5	0.4-1.5	122.5-127.0	27755.2-29279.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.1	1.5	115.4	8.7	1	124.5	28625.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/25 01	SR	3,83	V	0,73	V	128,34	V	4,51	V	0,82	V	124,72	V	28304	V
2023/04/25 02	SR	44,29	V	1,31	V	101,38	V	2,06	V	0,79	V	124,52	V	28346	V
2023/04/25 03	SR	43,84	V	1,21	V	83,04	V	0,28	V	0,83	V	124,25	V	28500	V
2023/04/25 04	SR	73,15	V	2,33	V	80,47	V	0,45	V	0,69	V	124,13	V	28529	V
2023/04/25 05	SR	96,94	V	3,91	V	70,49	V	1,56	V	0,76	V	124,09	V	28454	V
2023/04/25 06	SR	16,79	V	0,73	V	86,19	V	0,00	V	0,68	V	123,79	V	28550	V
2023/04/25 07	SR	0,68	V	0,83	V	119,77	V	0,98	V	0,80	V	123,37	V	29004	V
2023/04/25 08	SR	4,74	V	0,76	V	106,33	V	1,52	V	0,75	V	123,54	V	28815	V
2023/04/25 09	SR	13,82	V	0,76	V	89,46	V	1,28	V	0,61	V	123,92	V	28489	V
2023/04/25 10	SR	8,06	V	0,75	V	106,91	V	1,53	V	0,73	V	124,54	V	28502	V
2023/04/25 11	SR	20,00	V	0,85	V	103,24	V	1,85	V	0,73	V	124,97	V	28396	V
2023/04/25 12	SR	7,59	V	0,76	V	113,51	V	2,53	V	0,81	V	125,01	V	28493	V
2023/04/25 13	SR	3,84	V	0,73	V	125,19	V	2,93	V	0,89	V	125,30	V	28544	V
2023/04/25 14	SR	12,26	V	0,80	V	118,04	V	3,37	V	0,91	V	125,45	V	28415	V
2023/04/25 15	SR	16,03	V	0,96	V	115,23	V	3,81	V	0,88	V	125,55	V	28397	V
2023/04/25 16	SR	8,13	V	0,77	V	119,04	V	4,37	V	0,80	V	125,69	V	28386	V
2023/04/25 17	SR	29,70	V	1,01	V	105,55	V	4,76	V	0,74	V	125,82	V	28344	V
2023/04/25 18	SR	9,27	V	0,76	V	111,65	V	4,37	V	0,80	V	125,81	V	28287	V
2023/04/25 19	SR	55,65	V	1,31	V	93,82	V	4,35	V	0,73	V	125,88	V	28285	V
2023/04/25 20	SR	84,92	V	2,99	V	91,78	V	4,84	V	0,81	V	125,95	V	28399	V
2023/04/25 21	SR	95,60	V	2,32	V	87,51	V	4,03	V	0,83	V	126,00	V	28368	V
2023/04/25 22	SR	12,20	V	0,82	V	122,65	V	4,41	V	0,97	V	125,15	V	28482	V
2023/04/25 23	SR	15,29	V	0,77	V	111,61	V	5,31	V	0,91	V	124,91	V	28577	V
2023/04/25 24	SR	66,26	V	2,47	V	95,39	V	4,50	V	0,90	V	124,76	V	28582	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-96.9	0.7-3.9	70.5-128.3	0.0-5.3	0.6-1.0	123.4-126.0	28285.2-29004.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31	1.3	103.6	2.9	0.8	124.9	28476.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



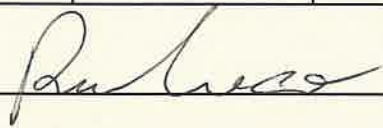
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/26 01	SR	74,28	V	2,45	V	103,25	V	6,69	V	0,93	V	124,57	V	28348	V
2023/04/26 02	SR	6,25	V	0,80	V	123,50	V	6,52	V	0,92	V	124,07	V	28697	V
2023/04/26 03	SR	10,59	V	0,79	V	119,11	V	5,29	V	1,08	V	123,52	V	28835	V
2023/04/26 04	SR	5,07	V	0,83	V	132,43	V	6,91	V	0,80	V	122,58	V	28939	V
2023/04/26 05	SR	3,86	V	0,78	V	135,89	V	9,21	V	0,73	V	122,43	V	29012	V
2023/04/26 06	SR	2,79	V	0,78	V	134,31	V	10,05	V	0,75	V	122,46	V	29032	V
2023/04/26 07	SR	29,76	V	1,44	V	127,97	V	11,59	V	0,71	V	122,52	V	29447	V
2023/04/26 08	SR	16,29	V	1,06	V	120,04	V	9,15	V	0,77	V	123,00	V	29206	V
2023/04/26 09	SR	17,23	V	0,86	V	120,10	V	9,64	V	0,80	V	123,71	V	29057	V
2023/04/26 10	SR	43,44	NV	1,07	NV	104,49	NV	11,82	NV	0,72	NV	124,06	NV	28985	NV
2023/04/26 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/26 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/26 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/26 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/26 15	SR	0,02	NV	1,03	NV	133,29	NV	7,69	NV	0,91	NV	124,64	NV	28306	NV
2023/04/26 16	SR	32,80	V	1,27	V	112,94	V	9,98	V	0,84	V	124,88	V	28037	V
2023/04/26 17	SR	0,92	V	1,10	V	132,78	V	9,59	V	0,94	V	125,02	V	28121	V
2023/04/26 18	SR	0,34	V	1,11	V	128,58	V	10,63	V	0,90	V	124,92	V	28133	V
2023/04/26 19	SR	2,23	V	1,11	V	133,12	V	7,98	V	0,91	V	124,87	V	27999	V
2023/04/26 20	SR	1,28	V	1,13	V	129,03	V	6,17	V	0,91	V	125,03	V	27940	V
2023/04/26 21	SR	15,44	V	1,21	V	114,69	V	6,26	V	1,06	V	124,81	V	27734	V
2023/04/26 22	SR	87,91	V	2,57	V	81,47	V	5,60	V	1,01	V	122,93	V	27563	V
2023/04/26 23	SR	87,53	V	2,40	V	81,85	V	4,06	V	1,12	V	122,23	V	27803	V
2023/04/26 24	SR	69,03	V	2,35	V	85,22	V	3,67	V	1,00	V	122,58	V	27853	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-87.9	0.8-2.6	81.5-135.9	3.7-11.6	0.7-1.1	122.2-125.0	27563.5-29447.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.8	1.3	117.6	7.7	0.9	123.7	28430.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

