


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/01 01	SR	130,12	V	0,32	V	116,34	V	0,00	V	0,53	V	143,09	V	32104	V
2025/12/01 02	SR	81,28	V	0,10	V	134,51	V	0,00	V	0,54	V	143,52	V	32274	V
2025/12/01 03	SR	142,55	V	0,58	V	116,58	V	0,00	V	0,56	V	143,91	V	32143	V
2025/12/01 04	SR	156,20	V	0,72	V	111,37	V	0,00	V	0,53	V	144,12	V	32109	V
2025/12/01 05	SR	56,30	V	0,01	V	132,63	V	0,00	V	0,53	V	144,07	V	32283	V
2025/12/01 06	SR	92,10	V	0,18	V	116,32	V	0,00	V	0,53	V	143,97	V	32195	V
2025/12/01 07	SR	61,49	V	0,03	V	119,63	V	0,00	V	0,57	V	143,89	V	32176	V
2025/12/01 08	SR	100,13	V	0,07	V	109,96	V	0,00	V	0,63	V	143,10	V	31818	V
2025/12/01 09	SR	86,79	V	0,04	V	108,94	V	0,00	V	0,60	V	143,27	V	31838	V
2025/12/01 10	SR	51,69	V	0,01	V	130,67	V	0,00	V	0,52	V	142,85	V	32263	V
2025/12/01 11	SR	42,55	V	0,01	V	132,51	V	0,00	V	0,52	V	142,73	V	32256	V
2025/12/01 12	SR	26,65	V	0,01	V	141,47	V	0,00	V	0,53	V	142,80	V	33452	V
2025/12/01 13	SR	23,13	V	0,01	V	139,05	V	0,00	V	0,54	V	143,29	V	33288	V
2025/12/01 14	SR	75,49	V	0,15	V	118,15	V	0,00	V	0,70	V	143,37	V	32065	V
2025/12/01 15	SR	207,41	V	2,04	V	93,87	V	0,01	V	0,59	V	143,03	V	31967	V
2025/12/01 16	SR	185,06	V	1,50	V	101,53	V	0,03	V	0,60	V	143,23	V	32080	V
2025/12/01 17	SR	104,18	V	0,84	V	135,12	V	0,01	V	0,52	V	142,57	V	32659	V
2025/12/01 18	SR	50,52	V	0,03	V	129,86	V	0,00	V	0,53	V	142,70	V	32629	V
2025/12/01 19	SR	11,82	V	0,01	V	162,78	V	0,00	V	0,57	V	142,63	V	32622	V
2025/12/01 20	SR	28,05	V	0,02	V	137,72	V	0,00	V	0,62	V	142,93	V	32507	V
2025/12/01 21	SR	53,62	V	0,05	V	120,33	V	0,00	V	0,63	V	142,90	V	31913	V
2025/12/01 22	SR	76,59	V	0,25	V	121,53	V	0,00	V	0,52	V	142,61	V	32401	V
2025/12/01 23	SR	68,86	V	0,33	V	132,36	V	0,00	V	0,56	V	142,81	V	32394	V
2025/12/01 24	SR	53,12	V	0,02	V	116,51	V	0,00	V	0,53	V	142,89	V	32529	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-207.4	0.0-2.0	93.9-162.8	0.0-0.0	0.5-0.7	142.6-144.1	31818.1-33451.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.9	0.3	124.2	0	0.6	143.2	32331.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/02 01	SR	65,55	V	0,02	V	125,03	V	0,00	V	0,52	V	143,00	V	32405	V
2025/12/02 02	SR	60,05	V	0,02	V	127,23	V	0,00	V	0,55	V	142,99	V	32539	V
2025/12/02 03	SR	75,13	V	0,11	V	109,56	V	0,00	V	0,54	V	142,68	V	32590	V
2025/12/02 04	SR	59,52	V	0,02	V	121,55	V	0,00	V	0,54	V	142,50	V	32545	V
2025/12/02 05	SR	174,29	V	1,35	V	91,15	V	0,08	V	0,52	V	142,82	V	32451	V
2025/12/02 06	SR	86,61	V	0,09	V	105,92	V	0,00	V	0,54	V	142,93	V	32586	V
2025/12/02 07	SR	68,33	V	0,30	V	125,22	V	0,01	V	0,54	V	142,70	V	32815	V
2025/12/02 08	SR	54,07	V	0,02	V	117,68	V	0,00	V	0,55	V	142,90	V	32563	V
2025/12/02 09	SR	23,14	V	0,01	V	142,29	V	0,00	V	0,55	V	142,91	V	32649	V
2025/12/02 10	SR	23,81	V	0,01	V	143,74	V	0,00	V	0,62	V	142,68	V	32635	V
2025/12/02 11	SR	64,54	V	0,12	V	118,78	V	0,00	V	0,55	V	142,41	V	32604	V
2025/12/02 12	SR	207,32	V	1,84	V	83,09	V	0,08	V	0,61	V	143,07	V	33186	V
2025/12/02 13	SR	290,62	V	9,51	V	95,50	V	0,93	V	0,69	V	143,49	V	31427	V
2025/12/02 14	SR	220,26	V	3,29	V	91,88	V	0,05	V	0,59	V	143,69	V	31919	V
2025/12/02 15	SR	144,87	V	0,82	V	93,43	V	0,00	V	0,65	V	143,61	V	31767	V
2025/12/02 16	SR	128,57	V	0,89	V	92,49	V	0,04	V	0,51	V	143,03	V	32229	V
2025/12/02 17	SR	244,09	V	2,04	V	75,25	V	0,12	V	0,48	V	142,83	V	32056	V
2025/12/02 18	SR	88,26	V	0,33	V	121,99	V	0,00	V	0,52	V	143,09	V	32084	V
2025/12/02 19	SR	225,26	V	2,79	V	90,53	V	0,02	V	0,50	V	143,30	V	31935	V
2025/12/02 20	SR	187,85	V	2,06	V	93,76	V	0,01	V	0,55	V	143,59	V	31697	V
2025/12/02 21	SR	120,38	V	1,10	V	102,43	V	0,00	V	0,66	V	143,72	V	31765	V
2025/12/02 22	SR	177,43	V	1,72	V	83,13	V	0,01	V	0,59	V	143,27	V	31944	V
2025/12/02 23	SR	208,75	V	2,74	V	86,34	V	0,04	V	0,52	V	142,52	V	31948	V
2025/12/02 24	SR	104,73	V	1,08	V	113,59	V	0,02	V	0,52	V	142,91	V	32154	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.1-290.6	0.0-9.5	75.2-143.7	0.0-0.9	0.5-0.7	142.4-143.7	31426.6-33185.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.3	1.3	106.3	0.1	0.6	143	32270.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/03 01	SR	117,05	V	0,76	V	99,72	V	0,00	V	0,50	V	142,99	V	32179	V
2025/12/03 02	SR	164,67	V	1,32	V	85,98	V	0,02	V	0,48	V	142,81	V	32276	V
2025/12/03 03	SR	98,10	V	0,25	V	96,15	V	0,00	V	0,47	V	143,41	V	32010	V
2025/12/03 04	SR	116,08	V	0,45	V	89,65	V	0,00	V	0,47	V	144,03	V	32040	V
2025/12/03 05	SR	139,66	V	0,74	V	78,11	V	0,03	V	0,46	V	144,16	V	32266	V
2025/12/03 06	SR	57,17	V	0,14	V	110,22	V	0,00	V	0,49	V	144,51	V	32156	V
2025/12/03 07	SR	115,00	V	0,16	V	75,77	V	0,00	V	0,50	V	144,02	V	31804	V
2025/12/03 08	SR	195,89	V	6,74	V	80,41	V	1,06	V	0,51	V	143,71	V	31722	V
2025/12/03 09	SR	78,14	V	0,01	V	79,01	V	0,00	V	0,46	V	143,99	V	31810	V
2025/12/03 10	SR	106,18	V	0,06	V	75,86	V	0,00	V	0,50	V	144,07	V	31871	V
2025/12/03 11	SR	172,70	V	0,22	V	67,59	V	0,00	V	0,49	V	144,20	V	31655	V
2025/12/03 12	SR	150,95	V	0,49	V	83,82	V	0,00	V	0,48	V	143,77	V	32723	V
2025/12/03 13	SR	158,83	V	0,69	V	91,52	V	0,00	V	0,47	V	143,86	V	31930	V
2025/12/03 14	SR	195,17	V	1,95	V	92,87	V	0,04	V	0,50	V	144,04	V	31698	V
2025/12/03 15	SR	175,65	V	1,71	V	107,22	V	0,01	V	0,49	V	144,43	V	31676	V
2025/12/03 16	SR	153,33	V	3,76	V	110,72	V	0,17	V	0,83	V	143,58	V	31147	V
2025/12/03 17	SR	135,58	V	2,77	V	107,75	V	0,03	V	0,56	V	143,45	V	31459	V
2025/12/03 18	SR	60,13	V	0,52	V	133,65	V	0,00	V	0,55	V	143,62	V	31917	V
2025/12/03 19	SR	94,91	V	1,56	V	123,99	V	0,03	V	0,56	V	143,38	V	31693	V
2025/12/03 20	SR	55,46	V	0,30	V	125,19	V	0,00	V	0,54	V	143,55	V	31835	V
2025/12/03 21	SR	88,73	V	1,12	V	125,12	V	0,11	V	0,46	V	143,23	V	32552	V
2025/12/03 22	SR	133,80	V	1,28	V	105,33	V	0,06	V	0,46	V	142,94	V	32080	V
2025/12/03 23	SR	50,57	V	0,01	V	129,81	V	0,00	V	0,49	V	143,50	V	32366	V
2025/12/03 24	SR	49,20	V	0,04	V	132,67	V	0,00	V	0,47	V	143,53	V	32104	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	49.2-195.9	0.0-6.7	67.6-133.6	0.0-1.1	0.5-0.8	142.8-144.5	31146.7-32722.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.3	1.1	100.3	0.1	0.5	143.7	31957
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/04 01	SR	164,88	V	1,81	V	104,71	V	0,36	V	0,49	V	144,06	V	32221	V
2025/12/04 02	SR	145,68	V	0,17	V	97,35	V	0,00	V	0,45	V	143,67	V	32131	V
2025/12/04 03	SR	143,09	V	0,20	V	100,30	V	0,00	V	0,45	V	143,91	V	32117	V
2025/12/04 04	SR	119,48	V	0,11	V	105,29	V	0,00	V	0,48	V	144,11	V	32156	V
2025/12/04 05	SR	175,55	V	0,51	V	94,94	V	0,00	V	0,48	V	144,42	V	31681	V
2025/12/04 06	SR	132,43	V	0,34	V	107,70	V	0,00	V	0,47	V	144,71	V	31801	V
2025/12/04 07	SR	109,88	V	0,17	V	114,48	V	0,00	V	0,48	V	144,72	V	31846	V
2025/12/04 08	SR	79,83	V	0,02	V	112,14	V	0,00	V	0,48	V	144,73	V	31816	V
2025/12/04 09	SR	126,44	V	0,15	V	106,17	V	0,00	V	0,48	V	144,73	V	31742	V
2025/12/04 10	SR	101,03	V	0,02	V	102,87	V	0,00	V	0,65	V	144,52	V	31810	V
2025/12/04 11	SR	164,79	V	0,74	V	95,15	V	0,00	V	0,48	V	144,78	V	31621	V
2025/12/04 12	SR	166,47	V	0,74	V	97,41	V	0,00	V	0,47	V	145,05	V	32360	V
2025/12/04 13	SR	188,64	V	1,52	V	103,54	V	0,00	V	0,52	V	145,26	V	31793	V
2025/12/04 14	SR	144,18	V	1,55	V	126,61	V	0,00	V	0,53	V	144,83	V	31458	V
2025/12/04 15	SR	124,00	V	1,05	V	128,44	V	0,00	V	0,53	V	145,12	V	31559	V
2025/12/04 16	SR	87,07	V	1,31	V	120,51	V	0,00	V	0,57	V	144,78	V	31454	V
2025/12/04 17	SR	116,57	V	0,41	V	88,45	V	0,00	V	0,50	V	144,86	V	31338	V
2025/12/04 18	SR	83,11	V	0,16	V	101,83	V	0,00	V	0,79	V	145,04	V	30954	V
2025/12/04 19	SR	36,60	V	0,01	V	107,35	V	0,00	V	0,46	V	144,32	V	31662	V
2025/12/04 20	SR	33,62	V	0,01	V	91,91	V	0,00	V	0,46	V	144,68	V	31529	V
2025/12/04 21	SR	65,80	V	0,23	V	89,82	V	0,13	V	0,46	V	144,89	V	31420	V
2025/12/04 22	SR	99,91	V	0,41	V	66,28	V	0,99	V	0,60	V	145,00	V	31439	V
2025/12/04 23	SR	84,98	V	0,02	V	82,05	V	0,09	V	0,42	V	144,39	V	31557	V
2025/12/04 24	SR	49,60	V	0,01	V	125,05	V	0,86	V	0,45	V	144,42	V	31481	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.6-188.6	0.0-1.8	66.3-128.4	0.0-1.0	0.4-0.8	143.7-145.3	30953.7-32360.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.3	0.5	102.9	0.1	0.5	144.6	31706.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

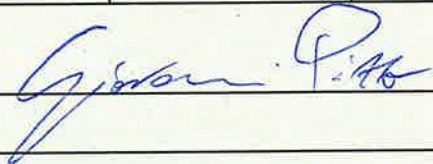

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/05 01	SR	3,16	V	0,01	V	208,24	V	0,06	V	0,57	V	144,63	V	32178	V
2025/12/05 02	SR	279,76	V	9,24	V	87,93	V	4,67	V	0,43	V	143,64	V	31616	V
2025/12/05 03	SR	35,78	V	0,06	V	127,36	V	3,14	V	0,46	V	144,53	V	31622	V
2025/12/05 04	SR	22,67	V	0,01	V	135,65	V	3,88	V	0,46	V	144,53	V	31750	V
2025/12/05 05	SR	30,44	V	0,01	V	113,15	V	4,05	V	0,43	V	144,82	V	31737	V
2025/12/05 06	SR	17,26	V	0,01	V	116,03	V	3,29	V	0,45	V	145,25	V	31906	V
2025/12/05 07	SR	10,93	V	0,01	V	140,37	V	1,41	V	0,53	V	145,17	V	31781	V
2025/12/05 08	SR	14,66	V	0,01	V	129,07	V	0,33	V	0,48	V	144,30	V	31849	V
2025/12/05 09	SR	111,91	V	2,16	V	84,16	V	1,02	V	0,50	V	143,83	V	31607	V
2025/12/05 10	SR	99,30	V	0,49	V	86,67	V	0,19	V	0,47	V	143,70	V	31561	V
2025/12/05 11	SR	152,29	V	1,93	V	82,09	V	0,17	V	0,50	V	144,01	V	31396	V
2025/12/05 12	SR	153,70	V	3,37	V	110,09	V	0,62	V	0,51	V	142,79	V	32139	V
2025/12/05 13	SR	227,11	V	1,28	V	68,19	V	0,00	V	0,51	V	143,65	V	31510	V
2025/12/05 14	SR	288,04	V	6,47	V	98,28	V	0,21	V	0,58	V	144,26	V	30899	V
2025/12/05 15	SR	189,99	V	3,84	V	102,61	V	0,14	V	0,52	V	144,58	V	31260	V
2025/12/05 16	SR	77,29	V	0,13	V	123,70	V	0,00	V	0,47	V	144,13	V	31649	V
2025/12/05 17	SR	168,01	V	0,42	V	78,26	V	0,00	V	0,49	V	144,06	V	31260	V
2025/12/05 18	SR	153,46	V	0,27	V	76,07	V	0,00	V	0,50	V	144,48	V	31191	V
2025/12/05 19	SR	81,28	V	0,02	V	97,46	V	0,00	V	0,48	V	144,59	V	31384	V
2025/12/05 20	SR	60,82	V	0,01	V	109,48	V	0,00	V	0,49	V	144,66	V	31384	V
2025/12/05 21	SR	90,46	V	0,43	V	106,53	V	0,02	V	0,76	V	144,38	V	30929	V
2025/12/05 22	SR	64,76	V	0,01	V	118,80	V	0,00	V	0,48	V	142,82	V	31674	V
2025/12/05 23	SR	78,22	V	0,03	V	110,56	V	0,00	V	0,50	V	142,78	V	31505	V
2025/12/05 24	SR	46,23	V	0,01	V	120,81	V	0,00	V	0,50	V	142,80	V	31538	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-288.0	0.0-9.2	68.2-208.2	0.0-4.7	0.4-0.8	142.8-145.3	30898.6-32177.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	102.4	1.3	109.6	1	0.5	144.1	31555.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/06 01	SR	71,49	V	0,29	V	119,32	V	0,12	V	0,49	V	142,85	V	31531	V
2025/12/06 02	SR	102,99	V	0,57	V	93,81	V	0,12	V	0,51	V	143,38	V	31161	V
2025/12/06 03	SR	64,91	V	0,40	V	117,26	V	0,05	V	0,51	V	143,56	V	31516	V
2025/12/06 04	SR	156,55	V	1,21	V	79,43	V	0,17	V	0,48	V	143,68	V	31309	V
2025/12/06 05	SR	50,33	V	0,02	V	111,73	V	0,00	V	0,49	V	143,79	V	31567	V
2025/12/06 06	SR	61,72	V	0,29	V	122,87	V	0,06	V	0,52	V	143,76	V	31441	V
2025/12/06 07	SR	108,51	V	0,37	V	93,55	V	0,07	V	0,53	V	144,18	V	31215	V
2025/12/06 08	SR	66,64	V	0,04	V	113,50	V	0,00	V	0,50	V	143,66	V	31453	V
2025/12/06 09	SR	53,37	V	0,01	V	117,79	V	0,00	V	0,50	V	143,63	V	31460	V
2025/12/06 10	SR	41,15	V	0,02	V	122,82	V	0,00	V	0,48	V	143,75	V	31685	V
2025/12/06 11	SR	71,70	V	0,15	V	106,37	V	0,09	V	0,63	V	143,49	V	31557	V
2025/12/06 12	SR	45,17	V	0,10	V	118,67	V	0,00	V	0,48	V	142,70	V	32865	V
2025/12/06 13	SR	76,15	V	0,42	V	104,94	V	0,13	V	0,47	V	142,84	V	32487	V
2025/12/06 14	SR	55,99	V	0,04	V	104,10	V	0,01	V	0,50	V	143,20	V	32043	V
2025/12/06 15	SR	85,77	V	0,09	V	91,84	V	0,00	V	0,49	V	143,81	V	31968	V
2025/12/06 16	SR	97,76	V	0,06	V	84,46	V	0,00	V	0,49	V	144,34	V	31862	V
2025/12/06 17	SR	142,25	V	0,40	V	81,76	V	0,01	V	0,53	V	144,70	V	31709	V
2025/12/06 18	SR	37,06	V	0,04	V	122,44	V	0,12	V	0,50	V	144,07	V	32236	V
2025/12/06 19	SR	52,43	V	0,31	V	118,09	V	1,32	V	0,47	V	143,35	V	31924	V
2025/12/06 20	SR	48,12	V	0,02	V	110,31	V	1,73	V	0,68	V	143,20	V	32167	V
2025/12/06 21	SR	107,88	V	1,29	V	102,89	V	4,02	V	0,49	V	141,83	V	31128	V
2025/12/06 22	SR	20,66	V	0,01	V	138,78	V	5,31	V	0,48	V	141,99	V	32284	V
2025/12/06 23	SR	24,32	V	0,06	V	148,60	V	4,06	V	0,48	V	141,46	V	32342	V
2025/12/06 24	SR	28,17	V	0,01	V	129,06	V	3,03	V	0,45	V	141,34	V	32369	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-156.6	0.0-1.3	79.4-148.6	0.0-5.3	0.4-0.7	141.3-144.7	31128.2-32865.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.6	0.3	110.6	0.9	0.5	143.3	31803.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/07 01	SR	16,35	V	0,01	V	149,00	V	2,10	V	0,45	V	141,76	V	32516	V
2025/12/07 02	SR	81,61	V	2,45	V	161,47	V	2,82	V	0,55	V	142,55	V	32450	V
2025/12/07 03	SR	71,86	V	1,28	V	120,06	V	1,42	V	0,49	V	142,24	V	32067	V
2025/12/07 04	SR	19,21	V	0,01	V	136,49	V	0,83	V	0,52	V	142,36	V	32379	V
2025/12/07 05	SR	33,44	V	0,01	V	119,32	V	0,64	V	0,52	V	142,69	V	32339	V
2025/12/07 06	SR	47,03	V	0,16	V	125,17	V	1,28	V	0,48	V	142,75	V	32361	V
2025/12/07 07	SR	73,78	V	0,57	V	110,30	V	1,06	V	0,50	V	142,89	V	32329	V
2025/12/07 08	SR	102,15	V	0,88	V	98,38	V	1,64	V	0,50	V	142,99	V	32061	V
2025/12/07 09	SR	65,12	V	0,05	V	95,91	V	1,07	V	0,50	V	143,47	V	32183	V
2025/12/07 10	SR	156,48	V	1,48	V	78,71	V	3,95	V	0,76	V	143,29	V	31714	V
2025/12/07 11	SR	127,03	V	1,57	V	83,21	V	3,44	V	0,57	V	143,25	V	31738	V
2025/12/07 12	SR	123,01	V	2,17	V	94,56	V	3,05	V	0,57	V	143,70	V	32931	V
2025/12/07 13	SR	52,71	V	0,05	V	108,24	V	2,02	V	0,72	V	143,90	V	32288	V
2025/12/07 14	SR	45,62	V	0,03	V	118,41	V	3,77	V	0,59	V	142,53	V	31992	V
2025/12/07 15	SR	51,02	V	0,28	V	118,44	V	5,03	V	0,52	V	142,50	V	31948	V
2025/12/07 16	SR	44,40	V	0,02	V	116,77	V	5,42	V	0,54	V	142,51	V	31805	V
2025/12/07 17	SR	86,83	V	0,39	V	112,50	V	6,39	V	0,53	V	142,25	V	31709	V
2025/12/07 18	SR	65,16	V	0,08	V	108,35	V	5,16	V	0,54	V	142,44	V	31729	V
2025/12/07 19	SR	90,60	V	0,96	V	101,51	V	4,08	V	0,60	V	143,57	V	32080	V
2025/12/07 20	SR	109,26	V	1,03	V	89,00	V	1,86	V	0,66	V	144,26	V	32123	V
2025/12/07 21	SR	64,38	V	0,30	V	112,56	V	2,52	V	1,14	V	144,33	V	32055	V
2025/12/07 22	SR	49,83	V	0,04	V	116,57	V	3,11	V	2,03	V	144,43	V	32217	V
2025/12/07 23	SR	42,54	V	0,01	V	116,44	V	3,24	V	1,58	V	144,27	V	32166	V
2025/12/07 24	SR	26,10	V	0,01	V	135,79	V	2,58	V	1,68	V	144,28	V	32293	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-156.5	0.0-2.5	78.7-161.5	0.6-6.4	0.4-2.0	141.8-144.4	31709.0-32930.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.6	0.6	113.6	2.9	0.7	143.1	32144.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/08 01	SR	18,30	V	0,01	V	159,13	V	3,05	V	1,86	V	144,72	V	32113	V
2025/12/08 02	SR	32,97	V	0,03	V	151,01	V	2,23	V	1,72	V	144,60	V	32880	V
2025/12/08 03	SR	31,61	V	0,01	V	120,43	V	1,95	V	1,77	V	144,59	V	32381	V
2025/12/08 04	SR	41,31	V	0,01	V	112,31	V	1,17	V	1,61	V	144,81	V	32163	V
2025/12/08 05	SR	27,80	V	0,01	V	125,72	V	0,63	V	1,53	V	145,00	V	32116	V
2025/12/08 06	SR	22,08	V	0,01	V	146,70	V	0,04	V	1,83	V	144,78	V	32472	V
2025/12/08 07	SR	71,04	V	0,05	V	89,18	V	0,00	V	1,68	V	144,41	V	31833	V
2025/12/08 08	SR	121,10	V	0,69	V	75,08	V	0,09	V	1,73	V	144,05	V	31976	V
2025/12/08 09	SR	124,81	V	0,17	V	78,85	V	0,00	V	1,90	V	144,59	V	31815	V
2025/12/08 10	SR	202,93	V	0,64	V	69,44	V	0,00	V	1,79	V	144,71	V	31730	V
2025/12/08 11	SR	161,19	V	0,40	V	81,43	V	0,00	V	1,74	V	144,94	V	31722	V
2025/12/08 12	SR	129,17	V	0,37	V	97,94	V	0,00	V	1,75	V	145,29	V	32818	V
2025/12/08 13	SR	56,22	V	0,01	V	116,71	V	0,00	V	2,06	V	145,45	V	32395	V
2025/12/08 14	SR	139,48	V	0,40	V	91,11	V	0,00	V	1,91	V	145,37	V	31639	V
2025/12/08 15	SR	76,20	V	0,12	V	102,23	V	0,00	V	1,87	V	144,61	V	32004	V
2025/12/08 16	SR	22,61	V	0,01	V	127,06	V	0,00	V	1,99	V	144,86	V	32006	V
2025/12/08 17	SR	116,52	V	0,60	V	81,18	V	0,03	V	2,02	V	144,88	V	31997	V
2025/12/08 18	SR	114,95	V	0,12	V	84,98	V	0,00	V	2,14	V	144,81	V	31980	V
2025/12/08 19	SR	53,41	V	0,02	V	104,42	V	0,00	V	2,21	V	144,79	V	32079	V
2025/12/08 20	SR	135,47	V	0,30	V	82,85	V	0,00	V	2,25	V	144,88	V	32117	V
2025/12/08 21	SR	170,62	V	1,36	V	81,02	V	0,06	V	3,08	V	145,07	V	32005	V
2025/12/08 22	SR	115,44	V	0,20	V	94,18	V	0,00	V	3,11	V	143,93	V	31761	V
2025/12/08 23	SR	128,23	V	0,32	V	94,12	V	0,00	V	3,68	V	143,24	V	31981	V
2025/12/08 24	SR	124,73	V	0,33	V	95,34	V	0,00	V	4,29	V	142,96	V	32013	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-202.9	0.0-1.4	69.4-159.1	0.0-3.1	1.5-4.3	143.0-145.5	31638.6-32879.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.3	0.3	102.6	0.4	2.1	144.6	32083.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/09 01	SR	88,76	V	0,15	V	107,00	V	0,00	V	5,85	V	143,11	V	31968	V
2025/12/09 02	SR	25,02	V	0,01	V	130,18	V	0,00	V	4,75	V	143,09	V	32028	V
2025/12/09 03	SR	19,28	V	0,01	V	138,22	V	0,00	V	1,97	V	142,88	V	32044	V
2025/12/09 04	SR	44,52	V	0,04	V	112,55	V	0,00	V	2,36	V	143,03	V	32130	V
2025/12/09 05	SR	30,47	V	0,01	V	131,30	V	0,00	V	2,57	V	143,18	V	32053	V
2025/12/09 06	SR	25,48	V	0,01	V	136,98	V	0,00	V	2,66	V	143,21	V	32006	V
2025/12/09 07	SR	75,39	V	0,17	V	105,51	V	0,00	V	1,42	V	143,45	V	31913	V
2025/12/09 08	SR	130,27	V	0,35	V	87,74	V	0,00	V	1,09	V	143,89	V	31952	V
2025/12/09 09	SR	74,51	V	0,06	V	104,12	V	0,00	V	1,22	V	144,02	V	31905	V
2025/12/09 10	SR	156,38	V	6,21	V	111,59	V	0,65	V	1,44	V	144,04	V	31811	V
2025/12/09 11	SR	49,29	V	0,01	V	111,64	V	0,00	V	1,46	V	144,14	V	31737	V
2025/12/09 12	SR	40,03	V	0,01	V	119,49	V	0,00	V	1,17	V	144,43	V	32866	V
2025/12/09 13	SR	29,12	V	0,01	V	129,46	V	0,00	V	1,24	V	144,56	V	32657	V
2025/12/09 14	SR	189,20	V	1,34	V	78,59	V	0,01	V	1,30	V	144,74	V	32065	V
2025/12/09 15	SR	115,20	V	0,55	V	110,16	V	0,00	V	1,27	V	145,06	V	31903	V
2025/12/09 16	SR	49,49	V	0,01	V	125,57	V	0,00	V	1,32	V	145,02	V	32094	V
2025/12/09 17	SR	36,83	V	0,01	V	130,02	V	0,00	V	1,70	V	144,66	V	31866	V
2025/12/09 18	SR	132,91	V	0,24	V	85,52	V	0,00	V	1,57	V	144,59	V	31917	V
2025/12/09 19	SR	130,35	V	1,43	V	100,15	V	0,11	V	1,49	V	144,78	V	32068	V
2025/12/09 20	SR	136,85	V	1,03	V	109,27	V	0,00	V	2,10	V	145,14	V	32231	V
2025/12/09 21	SR	214,49	V	4,38	V	103,64	V	0,20	V	2,34	V	145,26	V	31590	V
2025/12/09 22	SR	78,99	V	0,17	V	109,39	V	0,00	V	3,06	V	144,02	V	30995	V
2025/12/09 23	SR	234,04	V	3,78	V	82,44	V	0,05	V	2,78	V	142,83	V	31221	V
2025/12/09 24	SR	246,61	V	7,71	V	98,67	V	0,44	V	3,09	V	142,61	V	31088	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-246.6	0.0-7.7	78.6-138.2	0.0-0.7	1.1-5.9	142.6-145.3	30994.6-32866.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	98.1	1.2	110.8	0.1	2.1	144	31921.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/10 01	SR	163,09	V	3,57	V	106,19	V	0,01	V	3,36	V	142,91	V	31163	V
2025/12/10 02	SR	107,84	V	1,14	V	117,59	V	0,00	V	3,59	V	143,15	V	31262	V
2025/12/10 03	SR	108,69	V	0,89	V	112,48	V	0,00	V	3,50	V	143,38	V	31242	V
2025/12/10 04	SR	79,05	V	0,23	V	119,59	V	0,00	V	3,38	V	143,45	V	31179	V
2025/12/10 05	SR	101,07	V	0,20	V	95,67	V	0,00	V	2,85	V	143,47	V	31069	V
2025/12/10 06	SR	95,12	V	0,05	V	84,94	V	0,00	V	3,10	V	143,60	V	31190	V
2025/12/10 07	SR	98,11	V	0,18	V	86,63	V	0,00	V	3,02	V	143,89	V	31112	V
2025/12/10 08	SR	88,84	V	0,11	V	91,39	V	0,00	V	2,70	V	144,02	V	31205	V
2025/12/10 09	SR	183,48	V	1,92	V	75,42	V	0,16	V	2,44	V	144,38	V	31060	V
2025/12/10 10	SR	57,82	V	0,31	V	119,34	V	0,00	V	4,50	V	134,17	V	25426	V
2025/12/10 11	SR	167,33	V	8,47	V	81,98	V	4,05	V	6,21	V	119,42	V	25528	V
2025/12/10 12	SR	140,51	V	0,80	V	98,49	V	0,00	V	1,91	V	126,76	V	29815	V
2025/12/10 13	SR	176,16	V	1,19	V	116,38	V	0,00	V	1,30	V	140,26	V	32621	V
2025/12/10 14	SR	148,94	V	0,75	V	112,29	V	0,00	V	0,92	V	141,99	V	32211	V
2025/12/10 15	SR	83,89	V	0,16	V	124,63	V	0,00	V	0,84	V	142,67	V	32172	V
2025/12/10 16	SR	199,79	V	4,06	V	115,43	V	0,20	V	0,78	V	142,79	V	32229	V
2025/12/10 17	SR	197,57	V	2,64	V	108,79	V	0,03	V	0,78	V	142,79	V	31891	V
2025/12/10 18	SR	154,33	V	1,97	V	122,26	V	0,01	V	0,75	V	143,09	V	32158	V
2025/12/10 19	SR	52,14	V	0,06	V	144,32	V	0,00	V	0,76	V	143,10	V	32123	V
2025/12/10 20	SR	13,73	V	0,01	V	175,58	V	0,00	V	0,78	V	142,93	V	32044	V
2025/12/10 21	SR	27,07	V	0,01	V	166,87	V	0,00	V	0,74	V	143,04	V	32276	V
2025/12/10 22	SR	18,34	V	0,01	V	184,42	V	0,00	V	0,76	V	142,67	V	32440	V
2025/12/10 23	SR	33,34	V	0,01	V	154,74	V	0,00	V	0,72	V	142,48	V	32524	V
2025/12/10 24	SR	51,51	V	0,16	V	145,77	V	0,00	V	0,69	V	143,30	V	32228	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.7-199.8	0.0-8.5	75.4-184.4	0.0-4.0	0.7-6.2	119.4-144.4	25426.3-32621.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.2	1.2	119.2	0.2	2.1	141	31173.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____