


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/11 01	SR	2,41	V	0,47	V	127,26	V	0,00	V	0,19	V	124,20	V	25092	V
2023/12/11 02	SR	3,67	V	0,47	V	117,61	V	0,00	V	0,19	V	124,39	V	25168	V
2023/12/11 03	SR	29,72	V	0,72	V	111,75	V	0,01	V	0,56	V	128,86	V	28576	V
2023/12/11 04	SR	22,05	V	0,51	V	100,20	V	0,08	V	0,70	V	137,23	V	31048	V
2023/12/11 05	SR	55,69	V	1,44	V	117,28	V	0,23	V	0,57	V	139,61	V	31011	V
2023/12/11 06	SR	11,36	V	0,52	V	136,34	V	0,01	V	0,53	V	140,62	V	31471	V
2023/12/11 07	SR	10,37	V	0,49	V	121,01	V	0,00	V	0,49	V	141,44	V	31846	V
2023/12/11 08	SR	13,87	V	0,58	V	126,66	V	0,05	V	0,53	V	141,63	V	31801	V
2023/12/11 09	SR	5,51	V	0,50	V	139,28	V	0,00	V	0,55	V	141,70	V	31779	V
2023/12/11 10	SR	4,50	V	0,52	V	148,78	V	0,00	V	0,55	V	141,74	V	31738	V
2023/12/11 11	SR	5,66	V	0,50	V	136,42	V	0,65	V	0,79	V	141,40	V	31960	V
2023/12/11 12	SR	5,68	V	0,50	V	132,82	V	1,04	V	0,57	V	139,53	V	32044	V
2023/12/11 13	SR	10,86	V	0,50	V	117,00	V	0,42	V	0,50	V	139,46	V	32365	V
2023/12/11 14	SR	6,12	V	0,48	V	128,02	V	0,40	V	0,48	V	139,68	V	31439	V
2023/12/11 15	SR	7,72	V	0,47	V	123,18	V	0,00	V	0,45	V	140,14	V	31055	V
2023/12/11 16	SR	4,56	V	0,51	V	134,48	V	0,00	V	0,41	V	140,17	V	30920	V
2023/12/11 17	SR	3,88	V	0,51	V	147,06	V	0,02	V	0,37	V	139,56	V	31112	V
2023/12/11 18	SR	5,54	V	0,51	V	131,14	V	0,48	V	0,47	V	139,78	V	31157	V
2023/12/11 19	SR	14,90	V	0,53	V	105,26	V	1,86	V	1,65	V	137,33	V	31050	V
2023/12/11 20	SR	8,75	V	0,51	V	115,97	V	2,28	V	0,46	V	135,98	V	31202	V
2023/12/11 21	SR	11,32	V	0,56	V	110,15	V	1,26	V	0,39	V	136,17	V	31287	V
2023/12/11 22	SR	76,71	V	1,50	V	75,14	V	0,62	V	0,37	V	136,65	V	31348	V
2023/12/11 23	SR	45,40	V	1,00	V	106,79	V	2,16	V	0,45	V	136,57	V	31223	V
2023/12/11 24	SR	34,64	V	1,35	V	107,36	V	2,38	V	0,31	V	136,31	V	31560	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-76.7	0.5-1.5	75.1-148.8	0.0-2.4	0.2-1.7	124.2-141.7	25092.2-32364.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.7	0.7	121.5	0.6	0.5	137.5	30802
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/12 01	SR	84,22	V	2,04	V	76,92	V	1,90	V	0,30	V	135,89	V	31400	V
2023/12/12 02	SR	44,60	V	1,19	V	94,55	V	1,67	V	0,29	V	136,77	V	31485	V
2023/12/12 03	SR	44,17	V	0,88	V	88,63	V	1,33	V	0,29	V	137,14	V	31653	V
2023/12/12 04	SR	64,49	V	1,16	V	80,61	V	0,93	V	0,28	V	137,57	V	31461	V
2023/12/12 05	SR	72,09	V	1,67	V	85,75	V	1,23	V	0,28	V	137,97	V	31383	V
2023/12/12 06	SR	133,34	V	3,93	V	82,40	V	4,19	V	0,32	V	138,15	V	31278	V
2023/12/12 07	SR	44,77	V	1,25	V	122,32	V	5,67	V	0,34	V	138,13	V	31265	V
2023/12/12 08	SR	65,95	V	2,54	V	121,23	V	7,02	V	0,32	V	138,10	V	31258	V
2023/12/12 09	SR	5,26	V	0,66	V	144,90	V	3,87	V	0,30	V	137,44	V	31411	V
2023/12/12 10	SR	15,84	V	0,71	V	111,27	V	1,38	V	0,28	V	136,79	V	31447	V
2023/12/12 11	SR	17,83	V	0,71	V	114,46	V	1,20	V	0,33	V	136,81	V	31250	V
2023/12/12 12	SR	4,00	V	0,54	V	134,70	V	1,16	V	0,34	V	136,77	V	31201	V
2023/12/12 13	SR	9,40	V	0,45	V	120,72	V	2,21	V	0,36	V	137,25	V	32215	V
2023/12/12 14	SR	5,62	V	0,48	V	136,21	V	1,45	V	0,39	V	137,34	V	31643	V
2023/12/12 15	SR	10,06	V	0,49	V	127,80	V	1,28	V	0,38	V	137,30	V	31626	V
2023/12/12 16	SR	8,55	V	0,49	V	120,14	V	0,26	V	0,37	V	137,59	V	31480	V
2023/12/12 17	SR	6,83	V	0,48	V	128,55	V	0,01	V	0,38	V	138,00	V	31431	V
2023/12/12 18	SR	10,43	V	0,47	V	110,22	V	0,00	V	0,36	V	138,19	V	31340	V
2023/12/12 19	SR	30,05	V	0,59	V	93,87	V	0,01	V	0,36	V	138,46	V	31536	V
2023/12/12 20	SR	23,30	V	0,54	V	92,70	V	0,00	V	0,32	V	138,66	V	31366	V
2023/12/12 21	SR	68,17	V	1,41	V	74,31	V	0,13	V	0,32	V	139,06	V	31338	V
2023/12/12 22	SR	47,05	V	0,90	V	82,93	V	0,04	V	0,30	V	138,95	V	31326	V
2023/12/12 23	SR	57,54	V	1,16	V	85,78	V	1,45	V	0,45	V	138,65	V	31458	V
2023/12/12 24	SR	110,99	V	3,49	V	93,68	V	4,85	V	0,30	V	137,53	V	31066	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-133.3	0.5-3.9	74.3-144.9	0.0-7.0	0.3-0.5	135.9-139.1	31065.9-32215.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41	1.2	105.2	1.8	0.3	137.7	31429.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/13 01	SR	78,21	V	6,81	V	115,02	V	9,36	V	0,19	V	132,93	V	27097	V
2023/12/13 02	SR	2,17	V	0,80	V	149,55	V	1,58	V	0,18	V	127,32	V	27261	V
2023/12/13 03	SR	0,65	V	0,68	V	138,02	V	0,13	V	0,18	V	125,42	V	27569	V
2023/12/13 04	SR	0,77	V	0,71	V	132,02	V	0,00	V	0,18	V	124,61	V	26937	V
2023/12/13 05	SR	2,40	V	0,71	V	124,47	V	0,00	V	0,18	V	124,80	V	27226	V
2023/12/13 06	SR	0,99	V	0,70	V	136,15	V	0,00	V	0,18	V	125,02	V	27375	V
2023/12/13 07	SR	3,95	V	0,69	V	120,86	V	0,00	V	0,21	V	124,27	V	26807	V
2023/12/13 08	SR	1,67	V	0,72	V	126,15	V	0,00	V	0,17	V	123,25	V	26772	V
2023/12/13 09	SR	2,42	V	0,72	V	121,01	V	0,00	V	0,16	V	123,33	V	26577	V
2023/12/13 10	SR	2,22	V	0,72	V	121,72	V	0,00	V	0,17	V	123,54	V	26748	V
2023/12/13 11	SR	3,12	V	0,66	V	122,21	V	0,00	V	0,16	V	123,97	V	26752	V
2023/12/13 12	SR	4,19	V	0,60	V	118,25	V	0,00	V	0,15	V	123,87	V	26197	V
2023/12/13 13	SR	3,43	V	0,65	V	122,62	V	0,00	V	0,14	V	123,87	V	26299	V
2023/12/13 14	SR	6,96	V	0,64	V	109,87	V	0,00	V	0,16	V	124,02	V	25919	V
2023/12/13 15	SR	15,98	V	0,63	V	104,59	V	0,00	V	0,16	V	124,43	V	25640	V
2023/12/13 16	SR	56,50	V	0,92	V	88,99	V	0,00	V	0,15	V	124,03	V	24700	V
2023/12/13 17	SR	65,98	V	1,08	V	89,28	V	0,01	V	0,15	V	123,46	V	24482	V
2023/12/13 18	SR	69,66	V	1,00	V	83,87	V	0,00	V	0,14	V	123,10	V	24471	V
2023/12/13 19	SR	101,38	V	1,45	V	80,04	V	0,01	V	0,40	V	123,05	V	24327	V
2023/12/13 20	SR	35,38	V	0,73	V	99,10	V	0,00	V	0,15	V	123,28	V	24459	V
2023/12/13 21	SR	68,35	V	1,06	V	89,98	V	0,00	V	0,15	V	123,61	V	24455	V
2023/12/13 22	SR	25,79	V	0,68	V	104,70	V	0,00	V	0,15	V	123,88	V	24772	V
2023/12/13 23	SR	20,50	V	0,74	V	111,61	V	0,00	V	0,15	V	124,93	V	25362	V
2023/12/13 24	SR	12,41	V	0,64	V	109,67	V	0,00	V	0,15	V	125,79	V	25467	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-101.4	0.6-6.8	80.0-149.6	0.0-9.4	0.1-0.4	123.0-132.9	24326.6-27569.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.4	1	113.3	0.5	0.2	124.6	25986.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/14 01	SR	3,35	V	0,61	V	126,43	V	0,00	V	0,20	V	125,41	V	25696	V
2023/12/14 02	SR	3,70	V	0,59	V	113,61	V	0,00	V	0,19	V	125,36	V	26633	V
2023/12/14 03	SR	3,58	V	0,62	V	115,08	V	0,00	V	0,20	V	126,40	V	26961	V
2023/12/14 04	SR	5,24	V	0,64	V	112,29	V	0,00	V	0,19	V	126,75	V	26788	V
2023/12/14 05	SR	13,20	V	0,68	V	93,34	V	0,00	V	0,19	V	126,72	V	26659	V
2023/12/14 06	SR	19,31	V	0,73	V	89,66	V	0,00	V	0,19	V	126,92	V	25995	V
2023/12/14 07	SR	19,94	V	0,78	V	88,58	V	0,00	V	0,18	V	126,73	V	25798	V
2023/12/14 08	SR	3,77	V	0,67	V	109,24	V	0,00	V	0,18	V	126,74	V	25972	V
2023/12/14 09	SR	2,93	V	0,62	V	112,50	V	0,00	V	0,18	V	126,53	V	25811	V
2023/12/14 10	SR	5,52	V	0,63	V	108,19	V	0,00	V	0,17	V	126,66	V	25458	V
2023/12/14 11	SR	3,36	V	0,60	V	110,96	V	0,00	V	0,16	V	126,20	V	25036	V
2023/12/14 12	SR	3,23	V	0,58	V	112,01	V	0,00	V	0,17	V	126,32	V	25142	V
2023/12/14 13	SR	4,78	V	0,58	V	108,28	V	0,00	V	0,15	V	126,52	V	26257	V
2023/12/14 14	SR	4,15	V	0,56	V	108,24	V	0,00	V	0,36	V	126,91	V	26096	V
2023/12/14 15	SR	15,22	V	0,57	V	90,30	V	0,00	V	0,15	V	126,63	V	25413	V
2023/12/14 16	SR	8,79	V	0,57	V	100,90	V	0,00	V	0,16	V	126,41	V	25390	V
2023/12/14 17	SR	4,91	V	0,60	V	108,24	V	0,00	V	0,15	V	126,49	V	25378	V
2023/12/14 18	SR	1,28	V	0,70	V	120,88	V	0,00	V	0,18	V	127,05	V	25950	V
2023/12/14 19	SR	2,90	V	0,78	V	115,01	V	0,00	V	0,19	V	128,08	V	26493	V
2023/12/14 20	SR	2,44	V	0,79	V	114,36	V	0,00	V	0,19	V	128,16	V	26643	V
2023/12/14 21	SR	3,26	V	0,72	V	119,34	V	0,00	V	0,18	V	127,84	V	26535	V
2023/12/14 22	SR	1,69	V	0,69	V	117,32	V	0,00	V	0,20	V	128,32	V	27226	V
2023/12/14 23	SR	1,53	V	0,67	V	118,95	V	0,00	V	0,21	V	129,20	V	27511	V
2023/12/14 24	SR	1,00	V	0,67	V	125,65	V	0,00	V	0,21	V	129,78	V	27528	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.0-19.9	0.6-0.8	88.6-126.4	0.0-0.0	0.2-0.4	125.4-129.8	25035.5-27528.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	5.8	0.7	110	0	0.2	127	26182
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rimella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/15 01	SR	4,10	V	0,70	V	103,98	V	0,00	V	0,19	V	130,18	V	27499	V
2023/12/15 02	SR	7,63	V	0,68	V	95,30	V	0,00	V	0,18	V	130,01	V	26802	V
2023/12/15 03	SR	6,29	V	0,62	V	96,22	V	0,00	V	0,19	V	129,66	V	26716	V
2023/12/15 04	SR	19,16	V	0,67	V	82,99	V	0,00	V	0,19	V	129,65	V	26555	V
2023/12/15 05	SR	13,56	V	0,64	V	90,08	V	0,00	V	0,21	V	129,36	V	26483	V
2023/12/15 06	SR	16,91	V	0,64	V	80,30	V	0,00	V	0,21	V	129,52	V	26359	V
2023/12/15 07	SR	32,82	V	1,02	V	81,23	V	0,00	V	0,23	V	129,88	V	26545	V
2023/12/15 08	SR	55,53	V	1,31	V	72,11	V	0,00	V	0,22	V	129,50	V	26104	V
2023/12/15 09	SR	43,04	V	0,93	V	69,37	V	0,00	V	0,24	V	128,53	V	25579	V
2023/12/15 10	SR	57,02	V	1,14	V	66,10	V	0,00	V	0,24	V	128,49	V	25536	V
2023/12/15 11	SR	31,03	V	1,11	V	87,17	V	0,00	V	0,26	V	128,72	V	25467	V
2023/12/15 12	SR	1,46	V	0,70	V	114,96	V	0,00	V	0,30	V	130,42	V	26153	V
2023/12/15 13	SR	0,38	V	0,58	V	128,33	V	0,00	V	0,37	V	131,46	V	27986	V
2023/12/15 14	SR	1,04	V	0,55	V	123,20	V	0,00	V	0,25	V	129,37	V	27394	V
2023/12/15 15	SR	0,18	V	0,66	V	135,95	V	0,00	V	0,23	V	128,61	V	27197	V
2023/12/15 16	SR	0,05	V	0,76	V	154,68	V	0,00	V	0,25	V	128,75	V	27534	V
2023/12/15 17	SR	0,19	V	0,75	V	146,58	V	0,00	V	0,24	V	129,20	V	27627	V
2023/12/15 18	SR	0,28	V	0,79	V	152,01	V	0,00	V	0,22	V	129,26	V	27676	V
2023/12/15 19	SR	0,46	V	0,64	V	142,44	V	0,00	V	0,25	V	128,41	V	27772	V
2023/12/15 20	SR	1,65	V	0,56	V	131,92	V	0,00	V	0,20	V	127,34	V	27594	V
2023/12/15 21	SR	1,60	V	0,51	V	125,34	V	0,00	V	0,18	V	126,55	V	27063	V
2023/12/15 22	SR	3,21	V	0,49	V	116,59	V	0,00	V	0,17	V	126,38	V	27030	V
2023/12/15 23	SR	3,36	V	0,46	V	114,77	V	0,00	V	0,17	V	126,36	V	26929	V
2023/12/15 24	SR	3,72	V	0,44	V	116,50	V	0,00	V	0,16	V	126,45	V	26746	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-57.0	0.4-1.3	66.1-154.7	0.0-0.0	0.2-0.4	126.4-131.5	25467.4-27986.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	12.7	0.7	109.5	0	0.2	128.8	26847.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Donella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/16 01	SR	1,64	V	0,45	V	122,45	V	0,00	V	0,17	V	126,29	V	26824	V
2023/12/16 02	SR	5,92	V	0,45	V	102,06	V	0,00	V	0,16	V	126,51	V	26651	V
2023/12/16 03	SR	3,94	V	0,46	V	102,87	V	0,00	V	0,18	V	126,66	V	26628	V
2023/12/16 04	SR	1,39	V	0,46	V	117,72	V	0,00	V	0,18	V	127,48	V	27064	V
2023/12/16 05	SR	7,53	V	0,53	V	108,06	V	0,00	V	0,18	V	128,13	V	27301	V
2023/12/16 06	SR	5,63	V	0,52	V	105,12	V	0,00	V	0,18	V	128,05	V	26902	V
2023/12/16 07	SR	3,49	V	0,49	V	112,83	V	0,00	V	0,17	V	128,08	V	27086	V
2023/12/16 08	SR	3,95	V	0,49	V	113,17	V	0,00	V	0,19	V	128,03	V	27059	V
2023/12/16 09	SR	5,85	V	0,51	V	101,44	V	0,00	V	0,19	V	128,46	V	27283	V
2023/12/16 10	SR	6,03	V	0,51	V	100,18	V	0,00	V	0,17	V	128,40	V	26839	V
2023/12/16 11	SR	1,08	V	0,56	V	119,30	V	0,00	V	0,18	V	128,85	V	26890	V
2023/12/16 12	SR	0,85	V	0,53	V	125,58	V	0,00	V	0,19	V	129,75	V	27051	V
2023/12/16 13	SR	0,02	V	0,52	NV	150,09	V	0,00	V	0,22	NV	130,61	V	28771	NV
2023/12/16 14	SR	0,05	V	0,49	V	144,21	V	0,00	V	0,21	V	131,28	V	28610	V
2023/12/16 15	SR	0,01	V	0,47	V	140,85	V	0,00	V	0,25	V	129,97	V	28094	V
2023/12/16 16	SR	0,00	V	0,54	V	154,85	V	0,00	V	0,21	V	128,27	V	28314	V
2023/12/16 17	SR	0,00	V	0,56	V	164,35	V	0,00	V	0,23	V	129,14	V	29131	V
2023/12/16 18	SR	0,00	V	0,55	V	151,83	V	0,00	V	0,20	V	129,48	V	28940	V
2023/12/16 19	SR	0,83	V	0,58	V	132,15	V	0,00	V	0,17	V	128,89	V	28244	V
2023/12/16 20	SR	1,11	V	0,58	V	122,98	V	0,00	V	0,16	V	128,29	V	27813	V
2023/12/16 21	SR	0,23	V	0,57	V	131,94	V	0,00	V	0,17	V	128,05	V	27803	V
2023/12/16 22	SR	1,34	V	0,53	V	127,91	V	0,00	V	0,18	V	128,15	V	28002	V
2023/12/16 23	SR	2,85	V	0,51	V	116,59	V	0,00	V	0,17	V	127,97	V	27687	V
2023/12/16 24	SR	2,01	V	0,49	V	117,82	V	0,00	V	0,16	V	127,97	V	27781	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-7.5	0.5-0.6	100.2-164.4	0.0-0.0	0.2-0.3	126.3-131.3	26628.0-29130.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	2.3	0.5	124.4	0	0.2	128.4	27565
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Riccardo

RESPONSABILE IMPIANTO:

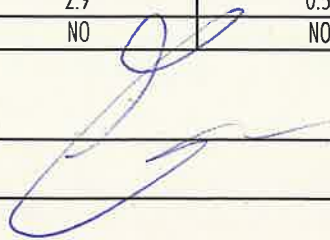
[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/17 01	SR	4,81	V	0,50	V	110,87	V	0,00	V	0,17	V	128,01	V	27570	V
2023/12/17 02	SR	0,51	V	0,51	V	127,69	V	0,00	V	0,17	V	128,00	V	27777	V
2023/12/17 03	SR	1,23	V	0,48	V	125,13	V	0,00	V	0,17	V	128,70	V	28122	V
2023/12/17 04	SR	0,67	V	0,48	V	136,23	V	0,00	V	0,18	V	128,86	V	27873	V
2023/12/17 05	SR	0,55	V	0,49	V	132,56	V	0,00	V	0,18	V	129,55	V	28246	V
2023/12/17 06	SR	0,59	V	0,52	V	133,44	V	0,00	V	0,20	V	129,78	V	28185	V
2023/12/17 07	SR	1,62	V	0,52	V	131,71	V	0,00	V	0,20	V	128,43	V	27888	V
2023/12/17 08	SR	1,48	V	0,52	V	129,99	V	0,00	V	0,18	V	126,92	V	27924	V
2023/12/17 09	SR	2,66	V	0,47	V	118,15	V	0,00	V	0,16	V	126,60	V	27989	V
2023/12/17 10	SR	3,50	V	0,51	V	122,33	V	0,00	V	0,16	V	126,56	V	27728	V
2023/12/17 11	SR	2,74	V	0,48	V	116,75	V	0,00	V	0,16	V	127,04	V	27759	V
2023/12/17 12	SR	7,11	V	0,47	V	104,59	V	0,00	V	0,16	V	127,16	V	27320	V
2023/12/17 13	SR	8,50	V	0,46	NV	102,77	V	0,00	V	0,19	NV	126,97	V	26900	NV
2023/12/17 14	SR	4,61	V	0,48	V	110,04	V	0,00	V	0,17	V	126,20	V	27006	V
2023/12/17 15	SR	4,74	V	0,47	V	109,28	V	0,00	V	0,21	V	126,70	V	27111	V
2023/12/17 16	SR	3,84	V	0,49	V	111,12	V	0,00	V	0,17	V	126,67	V	27191	V
2023/12/17 17	SR	4,97	V	0,54	V	112,14	V	0,00	V	0,17	V	126,44	V	26994	V
2023/12/17 18	SR	3,16	V	0,63	V	117,28	V	0,00	V	0,18	V	126,86	V	27285	V
2023/12/17 19	SR	4,68	V	0,64	V	117,69	V	0,00	V	0,17	V	126,94	V	27198	V
2023/12/17 20	SR	2,03	V	0,57	V	121,54	V	0,00	V	0,17	V	126,87	V	27315	V
2023/12/17 21	SR	1,85	V	0,56	V	120,09	V	0,00	V	0,17	V	127,03	V	27366	V
2023/12/17 22	SR	1,34	V	0,55	V	119,03	V	0,00	V	0,19	V	127,13	V	27308	V
2023/12/17 23	SR	0,90	V	0,60	V	125,18	V	0,00	V	0,19	V	126,44	V	27087	V
2023/12/17 24	SR	0,42	V	0,63	V	134,51	V	0,00	V	0,18	V	126,30	V	27513	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-8.5	0.5-0.6	102.8-136.2	0.0-0.0	0.2-0.2	126.2-129.8	26993.8-28246.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	2.9	0.5	120.4	0	0.2	127.3	27554.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: _____