

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/16 01	SR	104,83	V	0,50	V	76,02	V	0,00	V	0,61	V	113,15	V	28212	V
2019/12/16 02	SR	56,01	V	0,09	V	87,39	V	0,00	V	0,68	V	113,47	V	28527	V
2019/12/16 03	SR	76,06	V	0,45	V	84,74	V	0,02	V	0,71	V	113,71	V	28478	V
2019/12/16 04	SR	81,31	V	0,63	V	86,39	V	0,01	V	0,64	V	113,82	V	28038	V
2019/12/16 05	SR	53,75	V	0,44	V	96,80	V	0,03	V	0,66	V	113,71	V	28598	V
2019/12/16 06	SR	98,75	V	0,41	V	80,81	V	0,00	V	0,88	V	113,35	V	28490	V
2019/12/16 07	SR	91,48	V	0,19	V	79,00	V	0,00	V	0,62	V	113,69	V	28702	V
2019/12/16 08	SR	131,35	V	1,44	V	75,54	V	0,12	V	0,64	V	113,64	V	28476	V
2019/12/16 09	SR	52,10	V	0,01	V	96,43	V	0,00	V	0,66	V	113,90	V	28922	V
2019/12/16 10	SR	49,00	V	0,01	V	93,71	V	0,00	V	0,58	V	113,97	V	30965	V
2019/12/16 11	SR	73,27	V	0,05	V	78,80	V	0,00	V	0,63	V	114,03	V	29211	V
2019/12/16 12	SR	114,35	V	0,35	V	69,75	V	0,00	V	0,72	V	113,61	V	29323	V
2019/12/16 13	SR	83,28	V	0,07	V	68,58	V	0,00	V	0,67	V	113,42	V	29362	V
2019/12/16 14	SR	67,51	V	0,15	V	65,81	V	0,00	V	0,65	V	111,27	V	29449	V
2019/12/16 15	SR	40,80	V	0,01	V	79,54	V	0,00	V	0,78	V	110,69	V	29587	V
2019/12/16 16	SR	28,08	V	0,01	V	83,11	V	0,00	V	0,75	V	110,39	V	29641	V
2019/12/16 17	SR	33,40	V	0,28	V	90,24	V	0,02	V	0,69	V	110,44	V	29276	V
2019/12/16 18	SR	42,78	V	0,29	V	86,75	V	0,01	V	0,68	V	110,50	V	29397	V
2019/12/16 19	SR	35,45	V	0,08	V	84,45	V	0,00	V	0,71	V	110,72	V	29416	V
2019/12/16 20	SR	108,28	V	1,66	V	63,91	V	0,06	V	0,70	V	111,25	V	29102	V
2019/12/16 21	SR	77,39	V	0,72	V	62,27	V	0,02	V	0,72	V	111,94	V	29004	V
2019/12/16 22	SR	35,58	V	0,89	V	85,44	V	0,17	V	0,81	V	111,62	V	29182	V
2019/12/16 23	SR	76,30	V	1,18	V	81,28	V	0,08	V	0,77	V	109,74	V	28561	V
2019/12/16 24	SR	104,63	V	3,39	V	88,92	V	0,81	V	0,62	V	108,91	V	28933	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.1-131.4	0.0-3.4	62.3-96.8	0.0-0.8	0.6-0.9	108.9-114.0	28037.7-30964.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.5	0.6	81.1	0.1	0.7	112.3	29035.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/17 01	SR	69,42	V	2,41	V	109,21	V	1,19	V	0,55	V	109,14	V	29253	V
2019/12/17 02	SR	52,75	V	1,33	V	121,64	V	0,17	V	0,56	V	109,25	V	29406	V
2019/12/17 03	SR	28,17	V	0,29	V	143,76	V	0,02	V	0,64	V	109,51	V	29545	V
2019/12/17 04	SR	35,69	V	0,11	V	122,95	V	0,00	V	0,52	V	109,85	V	29244	V
2019/12/17 05	SR	25,36	V	0,04	V	113,99	V	0,00	V	0,60	V	109,84	V	29146	V
2019/12/17 06	SR	85,17	V	3,20	V	112,37	V	0,93	V	0,61	V	109,77	V	29062	V
2019/12/17 07	SR	12,95	V	0,07	V	144,08	V	0,00	V	0,60	V	109,88	V	29551	V
2019/12/17 08	SR	9,02	V	0,02	V	154,82	V	0,00	V	0,57	V	109,16	V	30203	V
2019/12/17 09	SR	44,94	V	0,70	V	90,56	V	0,08	V	0,56	V	109,20	V	29384	V
2019/12/17 10	SR	72,02	V	1,29	V	93,02	V	0,11	V	0,58	V	109,08	V	30411	V
2019/12/17 11	SR	36,91	V	0,91	V	112,33	V	0,19	V	0,64	V	109,21	V	29080	V
2019/12/17 12	SR	77,20	V	1,50	V	91,26	V	0,21	V	0,61	V	109,50	V	28220	V
2019/12/17 13	SR	84,31	V	4,02	V	98,24	V	2,66	V	0,61	V	110,35	V	28020	V
2019/12/17 14	SR	63,48	V	0,95	V	111,98	V	0,07	V	0,57	V	110,49	V	28172	V
2019/12/17 15	SR	95,63	V	0,97	V	93,67	V	0,03	V	0,60	V	110,22	V	28363	V
2019/12/17 16	SR	69,44	V	1,18	V	97,77	V	0,13	V	0,62	V	109,74	V	28571	V
2019/12/17 17	SR	102,71	V	1,97	V	93,10	V	0,18	V	0,59	V	110,03	V	28339	V
2019/12/17 18	SR	111,78	V	2,39	V	101,31	V	0,36	V	0,59	V	110,13	V	28318	V
2019/12/17 19	SR	40,25	V	0,09	V	119,56	V	0,00	V	0,57	V	110,41	V	28621	V
2019/12/17 20	SR	18,03	V	0,01	V	131,13	V	0,00	V	0,64	V	110,57	V	29007	V
2019/12/17 21	SR	38,03	V	0,11	V	105,63	V	0,00	V	0,65	V	110,91	V	28687	V
2019/12/17 22	SR	118,73	V	1,68	V	82,53	V	0,10	V	0,63	V	110,81	V	28424	V
2019/12/17 23	SR	108,73	V	2,74	V	87,85	V	0,35	V	0,60	V	109,36	V	28008	V
2019/12/17 24	SR	122,55	V	1,17	V	78,62	V	0,05	V	0,58	V	109,69	V	28007	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 --C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-122.5	0.0-4.0	78.6-154.8	0.0-2.7	0.5-0.7	109.1-110.9	28007.5-30411.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.5	1.2	108.8	0.3	0.6	109.8	28876.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/18 01	SR	163,36	V	3,68	V	79,58	V	0,39	V	0,67	V	110,33	V	28002	V
2019/12/18 02	SR	91,90	V	2,61	V	104,16	V	1,48	V	0,72	V	110,64	V	28912	V
2019/12/18 03	SR	69,57	V	0,10	V	88,96	V	0,00	V	0,73	V	110,76	V	29002	V
2019/12/18 04	SR	47,65	V	0,30	V	116,28	V	0,01	V	0,73	V	110,73	V	28795	V
2019/12/18 05	SR	82,99	V	1,16	V	106,52	V	0,10	V	0,68	V	111,01	V	28446	V
2019/12/18 06	SR	71,01	V	1,43	V	108,89	V	0,28	V	0,67	V	111,17	V	28336	V
2019/12/18 07	SR	65,41	V	0,82	V	105,80	V	0,06	V	0,63	V	110,79	V	28540	V
2019/12/18 08	SR	39,75	V	0,07	V	116,79	V	0,00	V	0,58	V	110,37	V	28772	V
2019/12/18 09	SR	45,18	V	0,24	V	107,43	V	0,01	V	0,60	V	110,62	V	28782	V
2019/12/18 10	SR	82,54	V	0,82	V	83,29	V	0,10	V	0,62	V	110,54	V	30333	V
2019/12/18 11	SR	97,41	V	0,50	V	82,48	V	0,02	V	0,65	V	109,27	V	28587	V
2019/12/18 12	SR	28,54	V	0,01	V	108,93	V	0,00	V	0,70	V	109,50	V	29363	V
2019/12/18 13	SR	31,66	V	0,03	V	110,28	V	0,00	V	0,67	V	109,69	V	29204	V
2019/12/18 14	SR	34,17	V	0,09	V	108,82	V	0,00	V	0,68	V	109,48	V	29169	V
2019/12/18 15	SR	23,06	V	0,01	V	109,20	V	0,00	V	0,70	V	109,30	V	29304	V
2019/12/18 16	SR	19,71	V	0,19	V	165,03	V	0,00	V	1,59	V	112,48	V	30408	V
2019/12/18 17	SR	142,99	V	1,79	V	67,81	V	0,06	V	0,80	V	124,23	V	28333	V
2019/12/18 18	SR	75,55	V	0,73	V	73,55	V	0,12	V	2,95	V	119,70	V	28747	V
2019/12/18 19	SR	75,23	V	0,52	V	86,49	V	0,01	V	0,75	V	109,22	V	29220	V
2019/12/18 20	SR	41,87	V	0,19	V	104,89	V	0,01	V	0,69	V	109,58	V	29316	V
2019/12/18 21	SR	72,00	V	0,81	V	94,40	V	0,05	V	0,69	V	109,71	V	29227	V
2019/12/18 22	SR	84,11	V	0,54	V	82,93	V	0,03	V	0,67	V	109,48	V	28912	V
2019/12/18 23	SR	59,15	V	0,18	V	94,85	V	0,00	V	0,69	V	109,67	V	28916	V
2019/12/18 24	SR	84,48	V	1,82	V	90,67	V	0,44	V	0,71	V	110,49	V	28564	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.7-163.4	0.0-3.7	67.8-165.0	0.0-1.5	0.6-3.0	109.2-124.2	28002.1-30408.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.9	0.8	99.9	0.1	0.8	111.2	28966.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/19 01	SR	166,36	V	4,11	V	84,42	V	0,89	V	0,74	V	111,34	V	28027	V
2019/12/19 02	SR	78,38	V	1,56	V	92,41	V	0,44	V	0,78	V	111,59	V	28490	V
2019/12/19 03	SR	96,17	V	0,73	V	93,13	V	0,04	V	0,77	V	111,53	V	28611	V
2019/12/19 04	SR	74,92	V	0,85	V	101,41	V	0,08	V	0,81	V	111,78	V	28583	V
2019/12/19 05	SR	88,94	V	0,87	V	98,16	V	0,07	V	0,79	V	112,03	V	28514	V
2019/12/19 06	SR	85,27	V	1,75	V	104,84	V	0,18	V	0,75	V	111,91	V	28493	V
2019/12/19 07	SR	68,64	V	0,21	V	100,60	V	0,00	V	0,70	V	111,68	V	28682	V
2019/12/19 08	SR	69,76	V	0,36	V	80,11	V	0,02	V	0,64	V	111,36	V	28746	V
2019/12/19 09	SR	132,63	V	2,44	V	61,57	V	0,32	V	0,65	V	110,88	V	28217	V
2019/12/19 10	SR	56,07	V	0,10	V	78,06	V	0,00	V	0,74	V	110,49	V	30533	V
2019/12/19 11	SR	50,71	V	0,12	V	95,48	V	0,00	V	0,64	V	110,65	V	28806	V
2019/12/19 12	SR	88,69	V	0,29	V	84,54	V	0,00	V	0,68	V	110,86	V	28747	V
2019/12/19 13	SR	47,15	V	0,01	V	95,02	V	0,00	V	0,72	V	110,82	V	28804	V
2019/12/19 14	SR	55,61	V	0,16	V	93,33	V	0,00	V	0,74	V	110,75	V	28526	V
2019/12/19 15	SR	34,67	V	0,01	V	99,45	V	0,00	V	0,83	V	110,79	V	28871	V
2019/12/19 16	SR	137,59	V	3,40	V	69,47	V	0,61	V	0,75	V	110,69	V	28285	V
2019/12/19 17	SR	96,90	V	1,27	V	87,78	V	0,10	V	0,75	V	111,05	V	28175	V
2019/12/19 18	SR	86,02	V	0,73	V	95,75	V	0,01	V	0,78	V	110,98	V	28475	V
2019/12/19 19	SR	160,10	V	3,55	V	73,00	V	0,45	V	0,70	V	110,97	V	27848	V
2019/12/19 20	SR	25,85	V	0,22	V	131,49	V	0,00	V	0,76	V	110,69	V	28752	V
2019/12/19 21	SR	67,36	V	1,42	V	103,52	V	0,46	V	0,68	V	110,91	V	28229	V
2019/12/19 22	SR	33,28	V	0,14	V	138,43	V	0,00	V	0,73	V	110,71	V	28442	V
2019/12/19 23	SR	120,06	V	5,21	V	116,56	V	2,36	V	0,63	V	110,19	V	27527	V
2019/12/19 24	SR	109,93	V	3,40	V	114,61	V	2,52	V	0,62	V	110,27	V	27727	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.8-166.4	0.0-5.2	61.6-138.4	0.0-2.5	0.6-0.8	110.2-112.0	27527.1-30533.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.6	1.4	95.5	0.4	0.7	111	28504.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/20 01	SR	64,38	V	1,04	V	105,66	V	0,14	V	0,87	V	110,78	V	28326	V
2019/12/20 02	SR	103,23	V	2,84	V	77,34	V	0,36	V	0,85	V	111,45	V	28099	V
2019/12/20 03	SR	114,62	V	1,76	V	65,38	V	0,14	V	0,91	V	111,87	V	28107	V
2019/12/20 04	SR	98,51	V	1,49	V	71,84	V	0,10	V	0,95	V	112,11	V	27946	V
2019/12/20 05	SR	109,26	V	1,67	V	70,85	V	0,05	V	0,98	V	112,38	V	27754	V
2019/12/20 06	SR	109,23	V	4,55	V	91,24	V	2,44	V	1,02	V	112,39	V	27825	V
2019/12/20 07	SR	26,38	V	0,01	V	110,36	V	0,00	V	0,82	V	111,71	V	28638	V
2019/12/20 08	SR	70,72	V	1,16	V	95,30	V	0,16	V	0,68	V	110,98	V	28542	V
2019/12/20 09	SR	21,31	V	0,01	V	103,93	V	0,00	V	0,74	V	110,52	V	28398	V
2019/12/20 10	SR	74,43	V	0,38	V	94,31	V	0,02	V	0,71	V	110,21	V	28996	V
2019/12/20 11	SR	24,45	V	0,04	V	118,35	V	0,00	V	0,84	V	108,64	V	27989	V
2019/12/20 12	SR	127,69	V	2,98	V	80,47	V	0,53	V	0,70	V	109,08	V	27092	V
2019/12/20 13	SR	58,11	V	1,53	V	119,53	V	0,26	V	0,77	V	109,39	V	27955	V
2019/12/20 14	SR	38,46	V	0,09	V	124,74	V	0,00	V	0,67	V	110,00	V	27809	V
2019/12/20 15	SR	37,58	V	0,37	V	117,63	V	0,04	V	0,77	V	109,83	V	27724	V
2019/12/20 16	SR	72,95	V	1,81	V	108,65	V	0,48	V	0,66	V	109,72	V	27055	V
2019/12/20 17	SR	34,54	V	1,18	V	120,83	V	0,30	V	0,84	V	109,37	V	27819	V
2019/12/20 18	SR	27,18	V	0,04	V	115,83	V	0,01	V	0,57	V	109,69	V	27592	V
2019/12/20 19	SR	47,46	V	1,61	V	129,52	V	0,58	V	0,60	V	110,10	V	27707	V
2019/12/20 20	SR	47,75	V	0,21	V	110,19	V	0,04	V	0,61	V	109,92	V	27315	V
2019/12/20 21	SR	71,16	V	0,52	V	90,30	V	0,04	V	0,54	V	110,33	V	27095	V
2019/12/20 22	SR	26,74	V	0,05	V	103,72	V	0,00	V	0,59	V	110,30	V	27554	V
2019/12/20 23	SR	29,56	V	0,06	V	108,70	V	0,00	V	0,79	V	110,44	V	27771	V
2019/12/20 24	SR	98,71	V	2,47	V	91,33	V	0,54	V	0,66	V	110,86	V	27422	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.3-127.7	0.0-4.5	65.4-129.5	0.0-2.4	0.5-1.0	108.6-112.4	27054.7-28995.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.9	1.2	101.1	0.3	0.8	110.5	27855.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

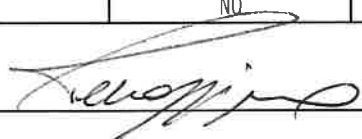

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/21 01	SR	29,84	V	0,01	V	96,77	V	0,00	V	0,81	V	110,94	V	27697	V
2019/12/21 02	SR	52,57	V	0,13	V	92,13	V	0,01	V	0,77	V	111,14	V	27483	V
2019/12/21 03	SR	35,83	V	0,27	V	105,96	V	0,02	V	1,09	V	111,19	V	27666	V
2019/12/21 04	SR	30,72	V	0,03	V	111,44	V	0,00	V	0,70	V	111,52	V	27511	V
2019/12/21 05	SR	65,17	V	0,93	V	90,19	V	0,30	V	0,88	V	111,25	V	27202	V
2019/12/21 06	SR	49,00	V	0,03	V	91,16	V	0,10	V	0,64	V	111,41	V	27303	V
2019/12/21 07	SR	97,77	V	1,18	V	81,66	V	0,47	V	0,63	V	111,24	V	27038	V
2019/12/21 08	SR	111,20	V	1,05	V	78,86	V	0,17	V	0,56	V	111,13	V	26931	V
2019/12/21 09	SR	101,99	V	0,59	V	83,81	V	0,26	V	0,57	V	111,25	V	26921	V
2019/12/21 10	SR	58,32	V	0,69	V	106,00	V	0,10	V	0,68	V	110,94	V	27967	V
2019/12/21 11	SR	52,59	V	0,24	V	111,59	V	0,19	V	0,64	V	111,27	V	26165	V
2019/12/21 12	SR	103,64	V	1,19	V	92,41	V	1,09	V	0,58	V	111,74	V	27548	V
2019/12/21 13	SR	88,35	V	1,32	V	97,28	V	2,27	V	0,65	V	110,94	V	25928	V
2019/12/21 14	SR	12,89	V	0,01	V	118,66	V	2,77	V	0,83	V	109,26	V	26853	V
2019/12/21 15	SR	61,23	V	0,15	V	71,60	V	3,15	V	0,60	V	109,61	V	26057	V
2019/12/21 16	SR	55,71	V	0,25	V	83,47	V	3,64	V	0,62	V	109,60	V	26130	V
2019/12/21 17	SR	38,25	V	0,02	V	85,48	V	3,13	V	0,65	V	109,75	V	26341	V
2019/12/21 18	SR	61,45	V	0,15	V	87,28	V	3,00	V	0,61	V	109,94	V	26108	V
2019/12/21 19	SR	68,64	V	0,37	V	94,94	V	3,85	V	0,69	V	109,43	V	26109	V
2019/12/21 20	SR	55,27	V	0,66	V	117,54	V	6,16	V	0,58	V	109,89	V	26346	V
2019/12/21 21	SR	23,47	V	0,02	V	132,03	V	6,31	V	0,59	V	109,46	V	26380	V
2019/12/21 22	SR	13,98	V	0,01	V	140,15	V	5,66	V	0,62	V	109,21	V	26631	V
2019/12/21 23	SR	21,15	V	0,02	V	131,11	V	5,27	V	0,67	V	109,32	V	26659	V
2019/12/21 24	SR	48,08	V	0,06	V	104,63	V	3,68	V	0,59	V	109,69	V	26198	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-111.2	0.0-1.3	71.6-140.1	0.0-6.3	0.6-1.1	109.2-111.7	25927.8-27967.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.7	0.4	100.3	2.1	0.7	110.5	26798.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/22 01	SR	26,18	V	0,01	V	113,79	V	3,55	V	0,77	V	109,76	V	26288	V
2019/12/22 02	SR	36,30	V	0,18	V	116,48	V	4,18	V	1,38	V	109,02	V	26444	V
2019/12/22 03	SR	118,81	V	1,57	V	90,04	V	5,40	V	0,57	V	109,06	V	26104	V
2019/12/22 04	SR	51,04	V	0,31	V	110,27	V	5,78	V	0,60	V	109,69	V	26296	V
2019/12/22 05	SR	64,62	V	0,31	V	105,47	V	7,18	V	0,56	V	109,97	V	26093	V
2019/12/22 06	SR	68,90	V	1,20	V	104,89	V	6,50	V	0,63	V	110,09	V	26138	V
2019/12/22 07	SR	19,13	V	0,02	V	114,46	V	5,59	V	0,59	V	110,31	V	26329	V
2019/12/22 08	SR	69,78	V	0,49	V	84,80	V	5,74	V	0,54	V	109,83	V	26040	V
2019/12/22 09	SR	52,80	V	0,04	V	82,22	V	4,62	V	0,56	V	109,95	V	25743	V
2019/12/22 10	SR	40,87	V	0,08	V	103,93	V	6,19	V	0,51	V	109,55	V	27193	V
2019/12/22 11	SR	31,06	V	0,06	V	111,98	V	7,70	V	0,58	V	109,66	V	25924	V
2019/12/22 12	SR	44,55	V	0,25	V	110,08	V	12,19	V	0,55	V	109,81	V	25763	V
2019/12/22 13	SR	114,56	V	2,52	V	94,09	V	10,93	V	0,55	V	109,77	V	27085	V
2019/12/22 14	SR	54,54	V	0,39	V	110,94	V	8,09	V	0,54	V	110,02	V	27565	V
2019/12/22 15	SR	60,42	V	1,21	V	130,01	V	10,93	V	0,62	V	110,44	V	26506	V
2019/12/22 16	SR	78,19	V	2,44	V	143,25	V	14,63	V	0,62	V	110,59	V	25195	V
2019/12/22 17	SR	119,42	V	8,94	V	124,86	V	19,14	V	0,56	V	110,98	V	26674	V
2019/12/22 18	SR	30,09	V	0,16	V	132,67	V	11,52	V	0,57	V	111,13	V	25434	V
2019/12/22 19	SR	33,00	V	0,03	V	113,52	V	10,63	V	0,59	V	111,44	V	25166	V
2019/12/22 20	SR	111,41	V	1,97	V	88,70	V	10,38	V	0,57	V	111,85	V	24883	V
2019/12/22 21	SR	58,52	V	0,74	V	101,25	V	9,98	V	0,58	V	111,49	V	25091	V
2019/12/22 22	SR	101,98	V	2,51	V	95,60	V	12,37	V	0,56	V	111,49	V	24860	V
2019/12/22 23	SR	29,71	V	0,07	V	129,62	V	8,40	V	0,68	V	111,53	V	25801	V
2019/12/22 24	SR	46,25	V	0,13	V	118,10	V	7,56	V	0,89	V	111,06	V	25854	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.1-119.4	0.0-8.9	82.2-143.2	3.5-19.1	0.5-1.4	109.0-111.8	24860.0-27565.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.9	1.1	109.6	8.7	0.6	110.4	26019.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

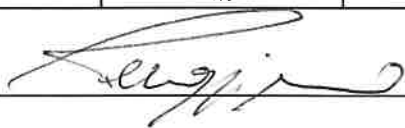

RESPONSABILE IMPIANTO:

