


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/02 01	SR	89,34	V	2,15	V	79,85	V	0,54	V	0,63	V	136,21	V	26916	V
2019/12/02 02	SR	91,28	V	1,02	V	78,88	V	0,13	V	0,63	V	136,14	V	26913	V
2019/12/02 03	SR	55,16	V	0,09	V	84,98	V	0,00	V	0,59	V	136,94	V	26704	V
2019/12/02 04	SR	24,41	V	0,01	V	106,61	V	0,00	V	0,61	V	137,25	V	26976	V
2019/12/02 05	SR	71,31	V	0,56	V	86,93	V	0,02	V	0,61	V	137,44	V	26545	V
2019/12/02 06	SR	112,58	V	4,06	V	81,33	V	1,14	V	0,63	V	138,19	V	26456	V
2019/12/02 07	SR	26,25	V	0,01	V	112,23	V	0,00	V	0,64	V	137,63	V	27220	V
2019/12/02 08	SR	38,11	V	0,73	V	99,10	V	0,15	V	0,63	V	135,61	V	27843	V
2019/12/02 09	SR	33,50	V	0,01	V	95,48	V	0,00	V	0,62	V	133,62	V	27755	V
2019/12/02 10	SR	53,17	V	0,40	V	93,60	V	0,03	V	0,62	V	133,00	V	28359	V
2019/12/02 11	SR	48,13	V	0,12	V	92,94	V	0,00	V	0,71	V	133,75	V	26735	V
2019/12/02 12	SR	24,76	V	0,01	V	109,99	V	0,00	V	0,79	V	132,61	V	26586	V
2019/12/02 13	SR	70,35	V	0,56	V	86,88	V	0,02	V	0,72	V	131,06	V	26217	V
2019/12/02 14	SR	87,75	V	0,97	V	83,69	V	0,09	V	0,69	V	131,62	V	26065	V
2019/12/02 15	SR	58,07	V	0,38	V	86,87	V	0,03	V	0,69	V	133,13	V	25906	V
2019/12/02 16	SR	72,23	V	0,57	V	88,68	V	0,01	V	0,70	V	134,05	V	25890	V
2019/12/02 17	SR	108,56	V	1,80	V	79,47	V	0,39	V	0,76	V	134,52	V	25616	V
2019/12/02 18	SR	62,05	V	0,17	V	86,85	V	0,00	V	0,61	V	131,89	V	27192	V
2019/12/02 19	SR	69,37	V	0,09	V	73,69	V	0,00	V	0,53	V	128,97	V	27101	V
2019/12/02 20	SR	74,66	V	0,08	V	70,77	V	0,00	V	0,49	V	128,45	V	27393	V
2019/12/02 21	SR	95,97	V	0,11	V	63,61	V	0,00	V	0,48	V	128,96	V	27005	V
2019/12/02 22	SR	88,00	V	0,17	V	65,04	V	0,00	V	0,47	V	130,06	V	26938	V
2019/12/02 23	SR	81,04	V	1,38	V	74,32	V	0,50	V	0,54	V	131,78	V	27286	V
2019/12/02 24	SR	117,70	V	1,70	V	70,14	V	0,14	V	0,60	V	131,92	V	27277	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.4-117.7	0.0-4.1	63.6-112.2	0.0-1.1	0.5-0.8	128.4-138.2	25615.9-28359.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.9	0.7	85.5	0.1	0.6	133.5	26870.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/03 01	SR	109,14	V	1,35	V	61,07	V	0,10	V	0,60	V	131,16	V	26973	V
2019/12/03 02	SR	89,82	V	1,42	V	72,86	V	0,24	V	0,61	V	131,75	V	26855	V
2019/12/03 03	SR	88,05	V	1,39	V	78,51	V	0,10	V	0,60	V	131,50	V	26851	V
2019/12/03 04	SR	106,73	V	1,88	V	79,98	V	0,20	V	0,60	V	133,38	V	27040	V
2019/12/03 05	SR	78,89	V	1,13	V	97,14	V	0,16	V	1,02	V	135,31	V	27378	V
2019/12/03 06	SR	85,87	V	0,44	V	85,89	V	0,00	V	0,69	V	136,18	V	27270	V
2019/12/03 07	SR	36,04	V	0,04	V	100,28	V	0,00	V	0,75	V	137,06	V	27689	V
2019/12/03 08	SR	20,06	V	0,01	V	105,09	V	0,00	V	0,75	V	135,62	V	28137	V
2019/12/03 09	SR	46,35	V	0,01	V	83,14	V	0,00	V	0,77	V	134,62	V	27897	V
2019/12/03 10	SR	102,09	V	0,18	V	59,89	V	0,00	V	0,72	V	134,94	V	29651	V
2019/12/03 11	SR	99,32	V	0,14	V	62,31	V	0,00	V	0,77	V	133,03	V	28426	V
2019/12/03 12	SR	50,75	V	0,01	V	76,06	V	0,00	V	0,80	V	130,92	V	29082	V
2019/12/03 13	SR	78,05	V	0,03	V	68,12	V	0,00	V	0,79	V	131,20	V	28805	V
2019/12/03 14	SR	64,99	V	0,03	V	68,30	V	0,00	V	0,76	V	132,17	V	28635	V
2019/12/03 15	SR	107,47	V	0,07	V	52,54	V	0,00	V	0,75	V	133,11	V	28444	V
2019/12/03 16	SR	91,42	V	0,39	V	60,44	V	0,02	V	0,81	V	134,12	V	28423	V
2019/12/03 17	SR	83,73	V	0,18	V	64,21	V	0,00	V	0,81	V	135,08	V	28146	V
2019/12/03 18	SR	62,18	V	0,11	V	71,62	V	0,00	V	0,76	V	135,48	V	28017	V
2019/12/03 19	SR	42,81	V	0,07	V	79,51	V	0,00	V	0,74	V	135,65	V	27600	V
2019/12/03 20	SR	63,45	V	0,35	V	81,37	V	0,00	V	0,70	V	136,09	V	27324	V
2019/12/03 21	SR	93,73	V	0,91	V	65,71	V	0,06	V	0,67	V	135,74	V	27346	V
2019/12/03 22	SR	28,42	V	0,05	V	93,72	V	0,00	V	0,65	V	135,05	V	28098	V
2019/12/03 23	SR	76,28	V	0,03	V	62,08	V	0,00	V	0,62	V	135,39	V	27883	V
2019/12/03 24	SR	78,39	V	0,21	V	66,26	V	0,00	V	0,64	V	135,68	V	27529	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.1-109.1	0.0-1.9	52.5-105.1	0.0-0.2	0.6-1.0	130.9-137.1	26850.9-29651.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.3	0.4	74.8	0	0.7	134.2	27895.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/04 01	SR	82,21	V	0,08	V	71,58	V	0,00	V	0,68	V	136,57	V	27219	V
2019/12/04 02	SR	61,40	V	0,20	V	85,84	V	0,00	V	0,67	V	136,43	V	27269	V
2019/12/04 03	SR	46,90	V	0,05	V	82,19	V	0,00	V	0,70	V	136,45	V	27253	V
2019/12/04 04	SR	42,16	V	0,01	V	87,90	V	0,00	V	0,69	V	136,87	V	27315	V
2019/12/04 05	SR	14,27	V	0,01	V	110,25	V	0,00	V	0,69	V	136,80	V	27344	V
2019/12/04 06	SR	6,67	V	0,01	V	139,15	V	0,00	V	0,69	V	136,01	V	27699	V
2019/12/04 07	SR	28,91	V	0,01	V	105,28	V	0,00	V	0,64	V	135,56	V	27119	V
2019/12/04 08	SR	23,47	V	0,01	V	112,40	V	0,00	V	0,63	V	135,99	V	27183	V
2019/12/04 09	SR	7,17	V	0,01	V	151,37	V	0,00	V	0,69	V	135,99	V	27691	V
2019/12/04 10	SR	152,89	V	6,19	V	94,54	V	3,78	V	0,64	V	135,53	V	27143	V
2019/12/04 11	SR	117,79	V	1,19	V	73,32	V	0,10	V	0,67	V	134,39	V	26784	V
2019/12/04 12	SR	114,47	V	0,83	V	73,47	V	0,03	V	0,63	V	132,83	V	26970	V
2019/12/04 13	SR	78,77	V	0,90	V	81,40	V	0,11	V	0,66	V	132,36	V	26951	V
2019/12/04 14	SR	87,68	V	0,70	V	74,52	V	0,04	V	0,65	V	133,22	V	27117	V
2019/12/04 15	SR	37,74	V	0,02	V	83,35	V	0,00	V	0,68	V	133,26	V	27683	V
2019/12/04 16	SR	71,87	V	0,12	V	68,81	V	0,00	V	0,65	V	133,52	V	27361	V
2019/12/04 17	SR	49,42	V	0,26	V	84,67	V	0,00	V	0,64	V	133,11	V	27496	V
2019/12/04 18	SR	43,24	V	0,10	V	83,71	V	0,00	V	0,63	V	132,30	V	27614	V
2019/12/04 19	SR	30,04	V	0,03	V	94,39	V	0,00	V	0,64	V	132,46	V	27770	V
2019/12/04 20	SR	44,48	V	0,04	V	84,16	V	0,00	V	0,65	V	133,13	V	27818	V
2019/12/04 21	SR	16,66	V	0,01	V	108,95	V	0,00	V	0,66	V	133,29	V	28143	V
2019/12/04 22	SR	20,31	V	0,01	V	104,87	V	0,00	V	0,68	V	133,34	V	27629	V
2019/12/04 23	SR	46,68	V	0,09	V	82,45	V	0,00	V	0,64	V	133,77	V	27123	V
2019/12/04 24	SR	24,61	V	0,01	V	102,05	V	0,00	V	0,67	V	134,36	V	27529	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-152.9	0.0-6.2	68.8-151.4	0.0-3.8	0.6-0.7	132.3-136.9	26784.0-28142.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	0.5	93.4	0.2	0.7	134.5	27384.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/05 01	SR	47,86	V	0,15	V	87,12	V	0,00	V	0,65	V	134,73	V	27040	V
2019/12/05 02	SR	27,05	V	0,02	V	94,25	V	0,00	V	0,71	V	134,67	V	27099	V
2019/12/05 03	SR	20,42	V	0,05	V	114,40	V	0,00	V	0,75	V	135,17	V	27283	V
2019/12/05 04	SR	6,34	V	0,01	V	136,62	V	0,00	V	0,76	V	135,41	V	27582	V
2019/12/05 05	SR	33,32	V	0,10	V	110,34	V	0,00	V	0,79	V	135,04	V	27119	V
2019/12/05 06	SR	31,00	V	0,02	V	97,24	V	0,00	V	0,73	V	135,12	V	27012	V
2019/12/05 07	SR	31,16	V	0,01	V	90,93	V	0,00	V	0,74	V	135,64	V	27101	V
2019/12/05 08	SR	27,80	V	0,07	V	96,28	V	0,00	V	0,81	V	135,89	V	27348	V
2019/12/05 09	SR	155,08	V	2,81	V	56,37	V	0,17	V	0,77	V	134,04	V	26396	V
2019/12/05 10	SR	99,03	V	1,60	V	68,18	V	0,07	V	0,81	V	131,88	V	27673	V
2019/12/05 11	SR	104,18	V	2,37	V	72,58	V	0,27	V	0,83	V	133,41	V	26421	V
2019/12/05 12	SR	137,18	V	2,73	V	71,39	V	0,36	V	0,87	V	134,36	V	26137	V
2019/12/05 13	SR	90,35	V	2,03	V	89,60	V	0,26	V	0,88	V	133,96	V	26385	V
2019/12/05 14	SR	9,95	V	0,01	V	124,62	V	0,00	V	0,87	V	134,27	V	26952	V
2019/12/05 15	SR	37,84	V	0,11	V	106,88	V	0,00	V	0,86	V	134,74	V	27448	V
2019/12/05 16	SR	94,11	V	1,25	V	85,99	V	0,10	V	0,80	V	135,21	V	25478	V
2019/12/05 17	SR	54,75	V	0,09	V	99,53	V	0,02	V	0,77	V	135,84	V	25782	V
2019/12/05 18	SR	26,45	V	0,01	V	108,82	V	0,00	V	0,80	V	135,52	V	26223	V
2019/12/05 19	SR	67,90	V	0,20	V	82,47	V	0,00	V	0,73	V	135,65	V	26112	V
2019/12/05 20	SR	42,63	V	0,01	V	85,28	V	0,00	V	0,76	V	136,33	V	26174	V
2019/12/05 21	SR	37,70	V	0,01	V	86,34	V	0,00	V	0,75	V	136,96	V	26374	V
2019/12/05 22	SR	27,80	V	0,02	V	91,70	V	0,00	V	0,78	V	134,52	V	26513	V
2019/12/05 23	SR	20,54	V	0,01	V	96,13	V	0,00	V	0,77	V	133,32	V	26801	V
2019/12/05 24	SR	55,14	V	0,10	V	74,66	V	0,00	V	0,77	V	133,83	V	26398	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-155.1	0.0-2.8	56.4-136.6	0.0-0.4	0.7-0.9	131.9-137.0	25477.8-27672.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.6	0.6	92.8	0.1	0.8	134.8	26702.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

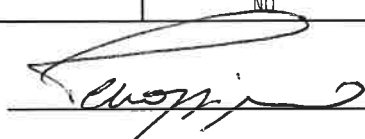

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/06 01	SR	39,48	V	0,03	V	81,64	V	0,00	V	0,80	V	134,52	V	26627	V
2019/12/06 02	SR	42,39	V	0,01	V	78,17	V	0,00	V	0,76	V	134,88	V	26398	V
2019/12/06 03	SR	29,02	V	0,01	V	84,48	V	0,00	V	0,76	V	134,87	V	26393	V
2019/12/06 04	SR	21,90	V	0,01	V	92,74	V	0,00	V	0,79	V	135,10	V	26149	V
2019/12/06 05	SR	63,37	V	0,43	V	70,95	V	0,04	V	0,78	V	135,55	V	25777	V
2019/12/06 06	SR	62,32	V	2,09	V	80,87	V	0,27	V	0,79	V	135,13	V	25786	V
2019/12/06 07	SR	128,51	V	1,77	V	68,86	V	0,21	V	0,77	V	134,90	V	25134	V
2019/12/06 08	SR	102,44	V	1,18	V	79,75	V	0,08	V	0,74	V	134,95	V	25414	V
2019/12/06 09	SR	62,17	V	0,14	V	83,17	V	0,00	V	0,68	V	135,33	V	25598	V
2019/12/06 10	SR	78,07	V	1,04	V	98,62	V	0,07	V	0,65	V	135,49	V	26622	V
2019/12/06 11	SR	115,99	V	1,44	V	84,50	V	0,09	V	0,68	V	135,62	V	25302	V
2019/12/06 12	SR	111,76	V	2,56	V	104,53	V	0,46	V	0,69	V	135,96	V	25257	V
2019/12/06 13	SR	124,90	V	2,07	V	77,99	V	0,16	V	0,68	V	136,30	V	25175	V
2019/12/06 14	SR	57,44	V	0,25	V	96,57	V	0,00	V	0,75	V	136,42	V	25686	V
2019/12/06 15	SR	66,18	V	1,12	V	98,02	V	0,13	V	1,04	V	134,73	V	24807	V
2019/12/06 16	SR	129,15	V	2,09	V	72,76	V	0,15	V	0,72	V	130,64	V	25503	V
2019/12/06 17	SR	91,28	V	1,95	V	85,60	V	0,20	V	0,68	V	130,94	V	25874	V
2019/12/06 18	SR	143,85	V	3,91	V	71,41	V	0,64	V	2,17	V	127,26	V	25770	V
2019/12/06 19	SR	55,34	V	0,55	V	96,43	V	0,03	V	3,90	V	113,29	V	27548	V
2019/12/06 20	SR	58,82	V	0,12	V	77,73	V	0,00	V	2,85	V	110,61	V	29324	V
2019/12/06 21	SR	113,55	V	2,32	V	68,04	V	0,19	V	0,61	V	111,50	V	29130	V
2019/12/06 22	SR	114,44	V	2,31	V	68,26	V	0,37	V	0,61	V	111,25	V	29075	V
2019/12/06 23	SR	57,37	V	0,78	V	89,38	V	0,06	V	0,70	V	111,26	V	29502	V
2019/12/06 24	SR	33,94	V	0,03	V	85,88	V	0,00	V	0,87	V	111,64	V	29587	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.9-143.8	0.0-3.9	68.0-104.5	0.0-0.6	0.6-3.9	110.6-136.4	24806.9-29587.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.3	1.2	83.2	0.1	1	128.7	26559.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/07 01	SR	25,47	V	0,05	V	99,72	V	0,00	V	0,78	V	111,75	V	29805	V
2019/12/07 02	SR	88,42	V	1,66	V	69,15	V	0,23	V	0,65	V	111,70	V	29253	V
2019/12/07 03	SR	33,13	V	0,07	V	79,89	V	0,00	V	0,73	V	112,04	V	29323	V
2019/12/07 04	SR	49,13	V	0,25	V	74,64	V	0,01	V	0,74	V	112,40	V	29431	V
2019/12/07 05	SR	47,93	V	0,09	V	77,68	V	0,00	V	0,81	V	112,41	V	29671	V
2019/12/07 06	SR	55,28	V	0,16	V	71,83	V	0,00	V	0,62	V	112,38	V	29847	V
2019/12/07 07	SR	43,68	V	0,09	V	74,24	V	0,00	V	0,60	V	112,35	V	29956	V
2019/12/07 08	SR	71,24	V	0,22	V	61,55	V	0,00	V	0,54	V	112,05	V	29642	V
2019/12/07 09	SR	47,20	V	0,14	V	76,48	V	0,00	V	0,54	V	112,26	V	29672	V
2019/12/07 10	SR	24,22	V	0,07	V	98,51	V	0,00	V	0,54	V	112,61	V	31056	V
2019/12/07 11	SR	38,36	V	0,12	V	85,24	V	0,00	V	0,59	V	113,08	V	28830	V
2019/12/07 12	SR	49,67	V	0,22	V	83,91	V	0,00	V	0,61	V	112,93	V	28656	V
2019/12/07 13	SR	91,89	V	0,88	V	59,70	V	0,03	V	0,64	V	111,82	V	28484	V
2019/12/07 14	SR	146,46	V	3,22	V	55,08	V	0,47	V	0,61	V	111,94	V	28217	V
2019/12/07 15	SR	71,80	V	0,42	V	77,80	V	0,00	V	0,63	V	112,40	V	28370	V
2019/12/07 16	SR	62,17	V	0,27	V	82,26	V	0,00	V	0,59	V	112,49	V	28196	V
2019/12/07 17	SR	103,44	V	2,22	V	80,67	V	0,30	V	0,58	V	112,20	V	28226	V
2019/12/07 18	SR	71,52	V	2,20	V	107,28	V	0,48	V	0,59	V	112,19	V	28560	V
2019/12/07 19	SR	53,85	V	2,78	V	117,94	V	2,52	V	0,57	V	112,33	V	28470	V
2019/12/07 20	SR	97,38	V	1,63	V	92,00	V	0,09	V	0,57	V	112,67	V	28254	V
2019/12/07 21	SR	94,90	V	2,94	V	104,04	V	0,56	V	0,56	V	112,57	V	27990	V
2019/12/07 22	SR	59,79	V	0,63	V	113,07	V	0,03	V	0,54	V	111,92	V	28591	V
2019/12/07 23	SR	3,81	V	0,01	V	137,12	V	0,00	V	0,56	V	111,90	V	28951	V
2019/12/07 24	SR	26,68	V	0,15	V	98,15	V	0,00	V	0,55	V	112,08	V	28614	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-146.5	0.0-3.2	55.1-137.1	0.0-2.5	0.5-0.8	111.7-113.1	27989.8-31055.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.7	0.9	86.6	0.2	0.6	112.3	29002.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/08 01	SR	32,00	V	0,28	V	93,71	V	0,00	V	0,58	V	112,15	V	28498	V
2019/12/08 02	SR	35,96	V	0,21	V	96,40	V	0,00	V	0,59	V	111,96	V	28670	V
2019/12/08 03	SR	46,02	V	0,09	V	86,56	V	0,00	V	0,57	V	111,80	V	28555	V
2019/12/08 04	SR	65,66	V	0,72	V	103,08	V	0,08	V	0,58	V	111,75	V	28690	V
2019/12/08 05	SR	13,76	V	0,01	V	122,33	V	0,00	V	0,55	V	111,63	V	28879	V
2019/12/08 06	SR	22,63	V	0,01	V	120,44	V	0,00	V	0,53	V	111,54	V	28974	V
2019/12/08 07	SR	12,87	V	0,01	V	133,70	V	0,00	V	0,53	V	111,37	V	29470	V
2019/12/08 08	SR	59,35	V	0,32	V	116,00	V	0,00	V	0,66	V	111,56	V	29338	V
2019/12/08 09	SR	11,66	V	0,01	V	179,96	V	0,00	V	1,28	V	119,43	V	30372	V
2019/12/08 10	SR	4,14	V	0,01	V	165,08	V	0,00	V	0,65	V	129,84	V	31556	V
2019/12/08 11	SR	77,74	V	0,30	V	83,82	V	0,01	V	0,65	V	131,61	V	29015	V
2019/12/08 12	SR	108,46	V	0,65	V	66,22	V	0,04	V	0,67	V	132,59	V	28937	V
2019/12/08 13	SR	90,02	V	0,17	V	64,49	V	0,00	V	0,71	V	133,50	V	28920	V
2019/12/08 14	SR	116,13	V	1,43	V	67,87	V	0,10	V	0,78	V	134,29	V	28681	V
2019/12/08 15	SR	36,14	V	0,21	V	118,85	V	0,01	V	0,75	V	133,63	V	28628	V
2019/12/08 16	SR	69,86	V	1,31	V	96,17	V	0,14	V	0,72	V	133,17	V	28502	V
2019/12/08 17	SR	90,75	V	1,86	V	93,64	V	0,39	V	0,78	V	133,68	V	28212	V
2019/12/08 18	SR	115,15	V	2,18	V	85,42	V	0,36	V	3,01	V	124,86	V	28387	V
2019/12/08 19	SR	53,37	V	1,11	V	109,63	V	0,25	V	0,97	V	113,36	V	28582	V
2019/12/08 20	SR	28,95	V	0,08	V	117,01	V	0,00	V	0,63	V	112,65	V	28734	V
2019/12/08 21	SR	89,83	V	2,72	V	98,94	V	0,61	V	0,61	V	112,36	V	28644	V
2019/12/08 22	SR	39,19	V	0,20	V	105,76	V	0,01	V	0,61	V	112,63	V	28739	V
2019/12/08 23	SR	55,41	V	0,96	V	115,75	V	0,11	V	0,62	V	112,92	V	28524	V
2019/12/08 24	SR	32,48	V	0,71	V	139,07	V	0,07	V	0,75	V	112,84	V	28902	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-116.1	0.0-2.7	64.5-180.0	0.0-0.6	0.5-3.0	111.4-134.3	28211.8-31556.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.5	0.6	107.5	0.1	0.8	119.9	28933.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/09 01	SR	27,70	V	0,05	V	136,19	V	0,00	V	0,66	V	112,27	V	28935	V
2019/12/09 02	SR	73,95	V	1,17	V	113,36	V	0,12	V	0,55	V	112,24	V	28532	V
2019/12/09 03	SR	115,56	V	2,20	V	85,54	V	0,17	V	0,56	V	112,64	V	28160	V
2019/12/09 04	SR	75,43	V	1,22	V	87,52	V	0,12	V	0,56	V	112,72	V	28450	V
2019/12/09 05	SR	56,06	V	0,67	V	91,20	V	0,08	V	0,56	V	112,62	V	28576	V
2019/12/09 06	SR	35,46	V	0,07	V	97,03	V	0,00	V	0,54	V	112,64	V	28638	V
2019/12/09 07	SR	63,92	V	0,15	V	81,93	V	0,00	V	0,51	V	112,65	V	28346	V
2019/12/09 08	SR	81,66	V	0,99	V	81,69	V	0,10	V	0,55	V	112,49	V	28151	V
2019/12/09 09	SR	43,02	V	0,44	V	92,58	V	0,04	V	0,51	V	112,33	V	28333	V
2019/12/09 10	SR	44,41	V	0,23	V	104,83	V	0,00	V	0,49	V	111,22	V	29433	V
2019/12/09 11	SR	33,29	V	0,01	V	99,96	V	0,00	V	0,57	V	111,08	V	27632	V
2019/12/09 12	SR	43,27	V	0,12	V	99,14	V	0,00	V	0,50	V	111,29	V	27542	V
2019/12/09 13	SR	30,35	V	0,14	V	100,12	V	0,01	V	0,50	V	111,35	V	27481	V
2019/12/09 14	SR	38,87	V	0,39	V	96,98	V	0,04	V	0,52	V	111,48	V	27406	V
2019/12/09 15	SR	66,65	V	0,69	V	85,04	V	0,06	V	0,56	V	111,43	V	27214	V
2019/12/09 16	SR	126,23	V	2,82	V	62,77	V	0,38	V	0,51	V	111,65	V	26721	V
2019/12/09 17	SR	68,58	V	0,05	V	72,26	V	0,00	V	0,53	V	111,78	V	27283	V
2019/12/09 18	SR	103,60	V	0,80	V	68,82	V	0,07	V	0,55	V	111,83	V	27297	V
2019/12/09 19	SR	99,33	V	0,18	V	59,58	V	0,00	V	0,62	V	111,41	V	27800	V
2019/12/09 20	SR	175,66	V	4,55	V	145,97	V	2,49	V	1,75	V	116,68	V	30794	V
2019/12/09 21	SR	34,21	V	0,25	V	123,41	V	0,01	V	0,77	V	128,44	V	28999	V
2019/12/09 22	SR	40,25	V	0,05	V	89,84	V	0,00	V	0,69	V	128,35	V	28712	V
2019/12/09 23	SR	44,88	V	0,01	V	82,03	V	0,00	V	2,13	V	114,85	V	28651	V
2019/12/09 24	SR	68,92	V	0,14	V	67,98	V	0,00	V	0,61	V	111,72	V	28352	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.7-175.7	0.0-4.5	59.6-146.0	0.0-2.5	0.5-2.1	111.1-128.4	26721.4-30793.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.3	0.7	92.7	0.2	0.7	113.6	28226.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

