

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055-	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/20 01	SR	56,47	V	0,72	V	53,78	V	0,00	V	0,24	V	130,85	V	26030	V
2023/12/20 02	SR	101,43	V	0,98	V	42,28	V	0,00	V	0,23	V	130,46	V	25662	V
2023/12/20 03	SR	12,72	V	0,53	V	81,04	V	0,00	V	0,27	V	130,82	V	26204	V
2023/12/20 04	SR	30,29	V	1,05	V	90,40	V	0,02	V	0,27	V	131,67	V	26754	V
2023/12/20 05	SR	6,59	V	0,49	V	96,40	V	0,00	V	0,28	V	131,81	V	26842	V
2023/12/20 06	SR	0,32	V	0,52	V	126,58	V	0,00	V	0,27	V	132,81	V	27648	V
2023/12/20 07	SR	2,78	V	0,64	V	106,49	V	0,00	V	0,25	V	133,28	V	27888	V
2023/12/20 08	SR	6,67	V	0,81	V	97,04	V	0,00	V	0,26	V	133,73	V	27367	V
2023/12/20 09	SR	1,92	V	0,84	V	112,89	V	0,00	V	0,27	V	133,84	V	27539	V
2023/12/20 10	SR	2,26	V	0,81	V	116,34	V	0,00	V	0,25	V	133,63	V	27436	V
2023/12/20 11	SR	3,10	V	0,80	V	108,44	V	0,00	V	0,24	V	133,54	V	27153	V
2023/12/20 12	SR	1,94	V	0,81	V	110,99	V	0,00	V	0,22	V	133,65	V	27050	V
2023/12/20 13	SR	2,81	V	0,84	V	108,62	V	0,00	V	0,21	V	133,70	V	27044	V
2023/12/20 14	SR	1,50	V	0,76	V	114,29	V	0,00	V	0,22	V	133,72	V	26910	V
2023/12/20 15	SR	2,20	V	0,71	V	110,90	V	0,00	V	0,22	V	134,16	V	26918	V
2023/12/20 16	SR	3,48	V	0,71	V	102,15	V	0,00	V	0,24	V	134,64	V	26756	V
2023/12/20 17	SR	1,15	V	0,77	V	114,26	V	0,00	V	0,25	V	135,65	V	27389	V
2023/12/20 18	SR	0,22	V	0,81	V	134,21	V	0,00	V	0,25	V	135,81	V	27413	V
2023/12/20 19	SR	0,08	V	0,83	V	138,56	V	0,00	V	0,27	V	136,02	V	27933	V
2023/12/20 20	SR	0,05	V	0,79	V	141,87	V	0,00	V	0,25	V	135,82	V	27841	V
2023/12/20 21	SP	16,20	V	1,17	V	162,05	V	0,00	V	0,66	V	135,64	V	27969	V
2023/12/20 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,33	V	130,75	V	0,00	NV
2023/12/20 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,86	V	121,67	V	0,00	NV
2023/12/20 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	106,91	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-101.4	0.5-1.0	42.3-141.9	0.0-0.0	0.2-0.3	130.5-136.0	25661.9-27933.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	11.9	0.8	105.4	0	0.2	133.5	27088.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

A. Pelli

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/21 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	98,04	V	0,00	NV
2023/12/21 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	92,50	V	0,00	NV
2023/12/21 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	88,96	V	0,00	NV
2023/12/21 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/12/21 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,36	NV	66,84	NV	0,00	NV
2023/12/21 17	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	61,19	V	0,00	NV
2023/12/21 18	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	58,69	V	0,00	NV
2023/12/21 19	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,09	V	55,11	V	0,00	NV
2023/12/21 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	51,75	V	0,00	NV
2023/12/21 21	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	55,71	V	0,00	NV
2023/12/21 22	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,08	V	58,93	V	0,00	NV
2023/12/21 23	AV	725,28	NV	145,85	NV	24,23	NV	0,00	NV	0,21	V	59,48	V	16656	NV
2023/12/21 24	AV	229,68	V	32,18	V	125,35	V	0,00	V	0,51	V	58,08	V	20104	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/22 01	AV	852,52	V	61,35	V	134,40	V	0,00	V	0,37	V	57,67	V	22814	V
2023/12/22 02	AV	393,40	V	24,34	V	191,02	V	0,00	V	0,20	V	66,30	V	24621	V
2023/12/22 03	AV	0,00	V	3,58	V	206,33	V	0,00	V	0,14	V	81,42	V	24585	V
2023/12/22 04	AV	0,00	V	2,92	V	198,38	V	0,00	V	0,42	V	91,62	V	26703	V
2023/12/22 05	AV	67,62	V	7,69	V	172,07	V	0,00	V	1,98	V	105,32	V	30694	V
2023/12/22 06	AV	21,98	V	1,82	NV	134,43	V	0,00	V	0,21	NV	101,77	V	28280	NV
2023/12/22 07	SR	0,01	V	2,27	NV	176,65	V	0,00	V	0,17	NV	94,03	V	25177	NV
2023/12/22 08	SR	0,07	V	1,68	NV	179,88	V	0,00	V	0,56	NV	106,45	V	31773	NV
2023/12/22 09	SR	6,31	V	1,85	V	130,63	V	0,00	V	0,42	V	109,73	V	29928	V
2023/12/22 10	SR	12,57	V	1,67	V	113,64	V	0,00	V	0,44	V	110,04	V	28922	V
2023/12/22 11	SR	14,90	V	1,53	V	114,81	V	0,00	V	0,32	V	115,89	V	27857	V
2023/12/22 12	SR	23,96	V	1,42	V	103,88	V	0,00	V	0,28	V	119,03	V	27077	V
2023/12/22 13	SR	19,25	V	1,27	V	109,30	V	0,00	V	0,28	V	120,36	V	26660	V
2023/12/22 14	SR	8,24	V	1,25	V	118,82	V	0,00	V	0,32	V	121,33	V	27215	V
2023/12/22 15	SR	10,23	V	1,14	V	110,99	V	0,00	V	0,29	V	121,52	V	27367	V
2023/12/22 16	SR	33,48	V	1,14	V	86,58	V	0,00	V	0,25	V	121,59	V	26873	V
2023/12/22 17	SR	43,45	V	1,17	V	75,62	V	0,00	V	0,25	V	121,36	V	26503	V
2023/12/22 18	SR	25,59	V	1,12	V	83,62	V	0,00	V	0,26	V	121,60	V	26477	V
2023/12/22 19	SR	38,27	V	1,18	V	84,82	V	0,00	V	0,25	V	121,99	V	26604	V
2023/12/22 20	SR	61,43	V	1,63	V	77,12	V	0,04	V	0,24	V	121,95	V	26309	V
2023/12/22 21	SR	15,99	V	1,02	V	100,60	V	0,00	V	0,28	V	121,66	V	26343	V
2023/12/22 22	SR	10,73	V	1,00	V	106,12	V	0,00	V	0,30	V	122,52	V	26842	V
2023/12/22 23	SR	22,71	V	1,01	V	87,70	V	0,00	V	0,26	V	122,92	V	26541	V
2023/12/22 24	SR	8,08	V	1,02	V	107,54	V	0,00	V	0,30	V	123,04	V	26879	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-61.4	1.0-1.8	75.6-179.9	0.0-0.0	0.2-0.4	94.0-123.0	26309.4-29927.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.7	1.3	109.4	0	0.3	117.6	27149.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pierro La

RESPONSABILE IMPIANTO:

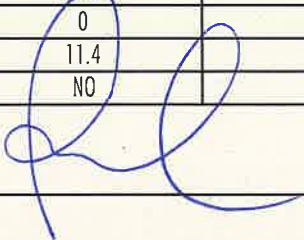
[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/23 01	SR	6,94	V	1,07	V	115,87	V	0,00	V	0,33	V	123,57	V	27426	V
2023/12/23 02	SR	3,55	V	1,06	V	127,62	V	0,00	V	0,38	V	123,71	V	28097	V
2023/12/23 03	SR	7,24	V	1,09	V	114,10	V	0,00	V	0,34	V	123,75	V	28268	V
2023/12/23 04	SR	5,79	V	1,03	V	114,28	V	0,00	V	0,35	V	123,40	V	28068	V
2023/12/23 05	SR	3,51	V	1,02	V	119,18	V	0,00	V	0,39	V	123,72	V	28290	V
2023/12/23 06	SR	4,93	V	0,98	V	117,59	V	0,00	V	0,38	V	123,86	V	28133	V
2023/12/23 07	SR	5,62	V	1,07	V	116,01	V	0,00	V	0,38	V	124,79	V	28608	V
2023/12/23 08	SR	7,86	V	0,95	V	106,77	V	0,00	V	0,34	V	125,90	V	29664	V
2023/12/23 09	SR	34,03	V	2,47	V	99,51	V	0,02	V	0,43	V	126,72	V	29205	V
2023/12/23 10	SR	12,87	V	1,01	V	97,35	V	0,00	V	0,36	V	126,85	V	28787	V
2023/12/23 11	SR	14,02	V	0,95	V	92,26	V	0,00	V	0,33	V	127,32	V	27936	V
2023/12/23 12	SR	22,31	V	0,95	V	80,29	V	0,00	V	0,30	V	127,69	V	27370	V
2023/12/23 13	SR	21,48	V	0,92	V	80,80	V	0,00	V	0,29	V	127,91	V	27129	V
2023/12/23 14	SR	9,45	V	0,90	V	94,63	V	0,00	V	0,31	V	127,98	V	27316	V
2023/12/23 15	SR	16,11	V	0,88	V	88,35	V	0,00	V	0,31	V	127,94	V	27405	V
2023/12/23 16	SR	27,87	V	0,93	V	72,25	V	0,00	V	0,32	V	127,89	V	27192	V
2023/12/23 17	SR	14,03	V	0,93	V	85,51	V	0,00	V	0,34	V	128,45	V	27678	V
2023/12/23 18	SR	16,84	V	1,00	V	80,89	V	0,00	V	0,35	V	128,49	V	27415	V
2023/12/23 19	SR	11,50	V	1,09	V	93,01	V	0,00	V	0,42	V	128,88	V	27929	V
2023/12/23 20	SR	7,09	V	1,06	V	104,21	V	0,00	V	0,48	V	129,19	V	28432	V
2023/12/23 21	SR	4,55	V	1,01	V	114,00	V	0,00	V	0,55	V	128,89	V	28563	V
2023/12/23 22	SR	4,17	V	1,04	V	120,28	V	0,00	V	0,55	V	129,29	V	28663	V
2023/12/23 23	SR	5,88	V	0,96	V	114,28	V	0,00	V	0,50	V	129,73	V	28584	V
2023/12/23 24	SR	5,11	V	0,97	V	111,96	V	0,00	V	0,50	V	129,43	V	28321	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-34.0	0.9-2.5	72.2-127.6	0.0-0.0	0.3-0.6	123.4-129.7	27128.8-29663.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	11.4	1.1	102.5	0	0.4	126.9	28103.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

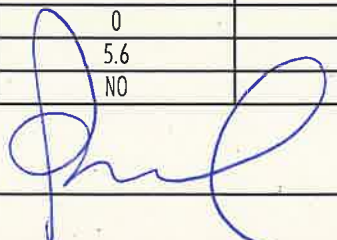
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO ₂ R 021		COT R 057		NOX NO ₂ R 027		SO ₂ R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/24 01	SR	3,25	V	0,94	V	121,19	V	0,00	V	0,53	V	129,25	V	28504	V
2023/12/24 02	SR	4,79	V	0,97	V	115,24	V	0,00	V	0,56	V	128,81	V	28346	V
2023/12/24 03	SR	3,44	V	0,95	V	118,37	V	0,00	V	0,61	V	128,50	V	28297	V
2023/12/24 04	SR	6,25	V	0,97	V	106,58	V	0,00	V	0,65	V	129,37	V	28337	V
2023/12/24 05	SR	9,30	V	0,94	V	99,24	V	0,00	V	0,67	V	128,81	V	27936	V
2023/12/24 06	SR	4,79	V	1,02	V	108,11	V	0,00	V	0,65	V	128,65	V	28009	V
2023/12/24 07	SR	10,31	V	0,95	V	94,86	V	0,00	V	0,62	V	128,49	V	27933	V
2023/12/24 08	SR	11,77	V	0,86	V	86,98	V	0,00	V	0,56	V	128,51	V	28595	V
2023/12/24 09	SR	8,05	V	0,89	V	94,39	V	0,00	V	0,62	V	128,36	V	27935	V
2023/12/24 10	SR	2,69	V	0,84	V	112,81	V	0,00	V	0,60	V	128,22	V	27888	V
2023/12/24 11	SR	2,18	V	0,85	V	118,33	V	0,00	V	0,67	V	128,41	V	27876	V
2023/12/24 12	SR	3,09	V	0,82	V	115,48	V	0,00	V	0,67	V	127,97	V	27454	V
2023/12/24 13	SR	1,65	V	0,84	V	117,41	V	0,00	V	0,61	V	128,66	V	27723	V
2023/12/24 14	SR	3,32	V	0,82	V	111,39	V	0,00	V	0,59	V	129,99	V	27749	V
2023/12/24 15	SR	0,98	V	0,78	V	124,47	V	0,00	V	0,65	V	130,40	V	27704	V
2023/12/24 16	SR	0,33	V	0,75	V	135,54	V	0,00	V	0,70	V	130,58	V	28054	V
2023/12/24 17	SR	1,00	V	0,81	V	131,58	V	0,00	V	0,81	V	130,79	V	27958	V
2023/12/24 18	SR	1,04	V	0,93	V	135,59	V	0,00	V	0,93	V	130,75	V	28107	V
2023/12/24 19	SR	1,69	V	1,02	V	143,93	V	0,00	V	1,06	V	131,27	V	28917	V
2023/12/24 20	SR	5,08	V	0,98	V	119,48	V	0,00	V	0,87	V	130,31	V	27954	V
2023/12/24 21	SR	5,04	V	1,08	V	119,16	V	0,00	V	1,00	V	129,79	V	27756	V
2023/12/24 22	SR	6,19	V	0,98	V	122,07	V	0,00	V	0,97	V	129,48	V	27906	V
2023/12/24 23	SR	16,21	V	0,88	V	100,67	V	0,00	V	0,64	V	128,67	V	26920	V
2023/12/24 24	SR	22,81	V	0,88	V	88,73	V	0,00	V	0,64	V	127,69	V	26264	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-22.8	0.8-1.1	87.0-143.9	0.0-0.0	0.5-1.1	127.7-131.3	26263.8-28916.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	5.6	0.9	114.2	0	0.7	129.2	27921.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

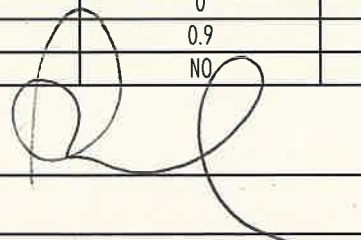
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/25 01	SR	24,43	V	0,94	V	87,18	V	0,00	V	0,71	V	126,86	V	26076	V
2023/12/25 02	SR	33,50	V	1,08	V	101,90	V	0,00	V	0,64	V	125,83	V	23499	V
2023/12/25 03	SR	5,49	V	0,83	V	124,32	V	0,00	V	0,18	V	120,42	V	22427	V
2023/12/25 04	SR	22,71	V	0,90	V	88,73	V	0,00	V	0,65	V	123,27	V	25532	V
2023/12/25 05	SR	48,14	V	1,02	V	69,38	V	0,00	V	0,65	V	126,00	V	25907	V
2023/12/25 06	SR	41,48	V	1,15	V	75,14	V	0,00	V	0,60	V	127,53	V	25847	V
2023/12/25 07	SR	31,88	V	0,89	V	70,10	V	0,00	V	0,68	V	128,27	V	25853	V
2023/12/25 08	SR	22,00	V	0,96	V	75,01	V	0,00	V	0,71	V	129,03	V	26980	V
2023/12/25 09	SR	17,95	V	0,94	V	81,33	V	0,00	V	0,67	V	129,31	V	27151	V
2023/12/25 10	SR	26,07	V	0,89	V	73,57	V	0,00	V	0,68	V	129,87	V	26811	V
2023/12/25 11	SR	18,68	V	0,94	V	85,69	V	0,00	V	0,68	V	130,15	V	26698	V
2023/12/25 12	SR	11,81	V	0,89	V	92,29	V	0,00	V	0,82	V	130,06	V	26781	V
2023/12/25 13	SR	10,71	V	0,86	V	97,83	V	0,00	V	0,73	V	130,08	V	26694	V
2023/12/25 14	SR	11,60	V	0,85	V	92,46	V	0,00	V	0,74	V	129,81	V	26511	V
2023/12/25 15	SR	8,48	V	0,83	V	96,88	V	0,00	V	0,82	V	129,87	V	26448	V
2023/12/25 16	SR	10,77	V	0,81	V	97,10	V	0,00	V	0,81	V	129,77	V	26238	V
2023/12/25 17	SR	7,21	V	0,87	V	98,49	V	0,00	V	0,81	V	129,79	V	26380	V
2023/12/25 18	SR	12,70	V	0,92	V	90,75	V	0,00	V	0,89	V	130,81	V	26696	V
2023/12/25 19	SR	13,61	V	1,03	V	87,80	V	0,00	V	0,91	V	131,05	V	26682	V
2023/12/25 20	SR	31,35	V	1,06	V	75,09	V	0,00	V	0,65	V	131,29	V	26806	V
2023/12/25 21	SR	23,93	V	0,94	V	78,41	V	0,00	V	0,69	V	130,65	V	26543	V
2023/12/25 22	SR	15,92	V	0,90	V	89,39	V	0,00	V	0,80	V	130,62	V	26579	V
2023/12/25 23	SR	9,78	V	0,88	V	98,39	V	0,00	V	0,72	V	130,02	V	26697	V
2023/12/25 24	SR	8,93	V	0,86	V	98,18	V	0,00	V	0,74	V	130,03	V	26799	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-48.1	0.8-1.1	69.4-124.3	0.0-0.0	0.2-0.9	120.4-131.3	22427.3-27151.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.5	0.9	88.6	0	0.7	128.8	26193.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

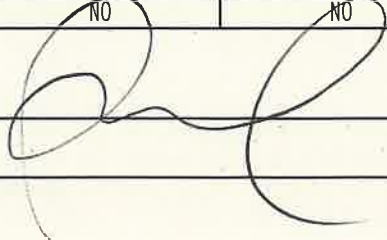
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/26 01	SR	6,07	V	0,90	V	109,82	V	0,00	V	0,92	V	129,20	V	25816	V
2023/12/26 02	SR	10,85	V	0,91	V	97,27	V	0,00	V	0,81	V	127,85	V	25641	V
2023/12/26 03	SR	18,50	V	0,87	V	85,25	V	0,00	V	0,67	V	126,55	V	24822	V
2023/12/26 04	SR	7,33	V	0,86	V	104,40	V	0,00	V	0,61	V	126,27	V	24952	V
2023/12/26 05	SR	8,59	V	0,87	V	103,22	V	0,00	V	0,67	V	126,82	V	24996	V
2023/12/26 06	SR	5,11	V	0,86	V	112,20	V	0,00	V	0,56	V	126,67	V	24941	V
2023/12/26 07	SR	4,23	V	0,88	V	115,33	V	0,00	V	0,75	V	126,94	V	24939	V
2023/12/26 08	SR	2,53	V	0,73	V	120,60	V	0,00	V	0,70	V	127,69	V	25445	V
2023/12/26 09	SR	2,70	V	0,76	V	123,12	V	0,00	V	0,78	V	128,14	V	25395	V
2023/12/26 10	SR	5,38	V	0,77	V	107,69	V	0,00	V	0,70	V	128,34	V	25283	V
2023/12/26 11	SR	4,48	V	0,77	V	112,63	V	0,00	V	0,80	V	128,57	V	25088	V
2023/12/26 12	SR	3,90	V	0,73	V	110,02	V	0,00	V	0,64	V	128,87	V	25141	V
2023/12/26 13	SR	6,30	V	0,71	V	99,68	V	0,00	V	0,81	V	129,16	V	24818	V
2023/12/26 14	SR	3,76	V	0,72	V	111,52	V	0,00	V	0,64	V	129,15	V	24907	V
2023/12/26 15	SR	5,59	V	0,71	V	107,12	V	0,00	V	0,72	V	129,74	V	25058	V
2023/12/26 16	SR	31,30	V	1,05	V	123,40	V	0,01	V	0,92	V	129,70	V	25756	V
2023/12/26 17	SR	87,27	V	1,26	V	91,89	V	0,01	V	0,68	V	127,55	V	24911	V
2023/12/26 18	SR	20,92	V	0,90	V	118,12	V	0,00	V	0,48	V	125,17	V	24443	V
2023/12/26 19	SR	14,50	V	0,86	V	119,80	V	0,00	V	0,44	V	123,59	V	24615	V
2023/12/26 20	SR	4,61	V	0,74	V	143,76	V	0,00	V	0,31	V	122,27	V	23102	V
2023/12/26 21	SR	0,03	V	0,68	V	152,39	V	0,00	V	0,09	V	118,39	V	20836	V
2023/12/26 22	SR	0,66	V	0,69	V	155,85	V	0,00	V	0,10	V	115,66	V	19763	V
2023/12/26 23	SR	0,00	V	0,70	V	172,10	V	0,00	V	0,12	V	114,26	V	19652	V
2023/12/26 24	SR	0,00	V	0,77	V	195,42	V	0,00	V	0,18	V	114,47	V	20849	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-87.3	0.7-1.3	85.2-195.4	0.0-0.0	0.1-0.9	114.3-129.7	19652.1-25816.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	10.6	0.8	120.5	0	0.6	125.5	24215.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/27 01	SR	0,13	V	0,74	V	191,06	V	0,00	V	0,17	V	114,47	V	20926	V
2023/12/27 02	SR	0,00	V	0,73	V	211,71	V	0,00	V	0,12	V	109,79	V	20681	V
2023/12/27 03	SR	0,00	V	0,65	V	175,66	V	0,00	V	0,14	V	107,09	V	20341	V
2023/12/27 04	SR	0,00	V	0,67	V	182,04	V	0,00	V	0,11	V	105,76	V	19925	V
2023/12/27 05	SR	0,00	V	0,65	V	178,55	V	0,00	V	0,11	V	105,45	V	19942	V
2023/12/27 06	SR	0,00	V	0,64	V	178,69	V	0,00	V	0,11	V	105,20	V	19945	V
2023/12/27 07	SR	0,00	V	0,65	V	182,96	V	0,00	V	0,18	V	105,67	V	20365	V
2023/12/27 08	SR	0,03	V	0,71	NV	161,50	V	0,00	V	0,10	NV	107,17	V	21773	NV
2023/12/27 09	SR	0,12	V	0,76	V	168,96	V	0,01	V	0,10	V	108,07	V	21363	V
2023/12/27 10	SR	0,00	V	0,84	V	189,51	V	0,00	V	0,09	V	109,31	V	20530	V
2023/12/27 11	SR	0,00	V	0,88	V	191,74	V	0,00	V	0,09	V	109,48	V	20302	V
2023/12/27 12	SR	0,00	V	0,90	V	191,11	V	0,00	V	0,17	V	109,20	V	20492	V
2023/12/27 13	SR	0,00	V	0,90	V	194,27	V	0,00	V	0,10	V	109,18	V	20868	V
2023/12/27 14	SR	0,00	V	0,87	V	198,89	V	0,00	V	0,09	V	109,97	V	20895	V
2023/12/27 15	SR	0,00	V	0,91	V	199,51	V	0,09	V	0,12	V	113,23	V	20722	V
2023/12/27 16	SR	27,82	V	1,02	V	119,46	V	11,61	V	0,13	V	116,41	V	21658	V
2023/12/27 17	SR	27,63	V	0,84	V	98,24	V	9,04	V	0,14	V	117,97	V	21935	V
2023/12/27 18	SR	17,57	V	0,84	V	96,58	V	7,49	V	0,14	V	118,85	V	21762	V
2023/12/27 19	SR	35,52	V	0,91	V	90,65	V	5,67	V	0,10	V	119,48	V	21575	V
2023/12/27 20	SR	11,55	V	0,90	V	101,91	V	4,05	V	0,15	V	119,55	V	21221	V
2023/12/27 21	SR	4,62	V	0,93	V	111,33	V	3,11	V	0,16	V	119,54	V	21351	V
2023/12/27 22	SR	4,91	V	0,88	V	112,58	V	3,02	V	0,17	V	119,75	V	21522	V
2023/12/27 23	SR	0,00	V	0,91	V	162,49	V	2,02	V	0,47	V	120,99	V	22756	V
2023/12/27 24	SR	0,00	V	0,88	V	163,21	V	1,59	V	0,26	V	122,12	V	22803	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-35.5	0.6-1.0	90.6-211.7	0.0-11.6	0.1-0.5	105.2-122.1	19924.9-22802.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	5.4	0.8	160.5	2	0.1	112.7	21038.2
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



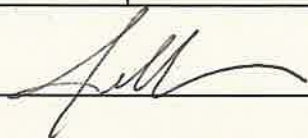
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/28 01	SR	0,00	V	0,89	V	167,63	V	0,17	V	0,54	V	122,38	V	23000	V
2023/12/28 02	SR	0,00	V	0,86	V	170,26	V	0,00	V	0,70	V	122,99	V	23271	V
2023/12/28 03	SR	0,00	V	0,79	V	170,02	V	0,00	V	0,68	V	123,58	V	23197	V
2023/12/28 04	SR	0,00	V	0,76	V	172,78	V	0,00	V	0,81	V	124,13	V	23367	V
2023/12/28 05	SR	0,00	V	0,77	V	162,98	V	0,00	V	0,80	V	124,78	V	23487	V
2023/12/28 06	SR	0,00	V	0,86	V	158,47	V	0,00	V	0,96	V	125,48	V	23447	V
2023/12/28 07	SR	0,00	V	1,02	V	171,79	V	0,00	V	1,25	V	125,86	V	23594	V
2023/12/28 08	SR	0,00	V	0,99	V	181,45	V	0,00	V	1,67	V	128,21	V	26260	V
2023/12/28 09	SR	0,00	V	1,02	V	184,11	V	0,00	V	1,52	V	130,09	V	25931	V
2023/12/28 10	SR	0,00	V	0,98	V	191,50	V	0,00	V	1,68	V	130,75	V	26112	V
2023/12/28 11	SR	0,00	V	0,99	V	185,48	V	0,00	V	1,79	V	131,24	V	26232	V
2023/12/28 12	SR	0,00	V	1,00	V	185,30	V	0,00	V	1,62	V	131,47	V	26026	V
2023/12/28 13	SR	0,00	V	0,97	V	190,91	V	0,00	V	1,57	V	131,38	V	25857	V
2023/12/28 14	SR	0,00	V	0,94	V	194,57	V	0,00	V	1,58	V	130,85	V	25871	V
2023/12/28 15	SR	0,07	V	0,79	V	201,53	V	0,14	V	1,70	V	130,73	V	25990	V
2023/12/28 16	SR	0,00	V	0,77	V	196,47	V	0,00	V	2,09	V	131,04	V	25748	V
2023/12/28 17	SR	0,00	V	0,79	V	186,55	V	0,00	V	1,82	V	130,90	V	25494	V
2023/12/28 18	SR	0,00	V	0,88	V	184,91	V	0,00	V	1,92	V	130,81	V	25716	V
2023/12/28 19	SR	0,69	V	0,80	V	121,11	V	0,80	V	1,61	V	132,93	V	26269	V
2023/12/28 20	SR	0,09	V	0,91	V	140,82	V	0,00	V	2,20	V	135,67	V	27271	V
2023/12/28 21	SR	0,81	V	0,91	V	130,78	V	0,00	V	2,57	V	137,66	V	27882	V
2023/12/28 22	SR	5,52	V	0,96	V	98,73	V	0,00	V	2,95	V	139,56	V	28323	V
2023/12/28 23	SR	23,11	V	1,13	V	87,39	V	0,00	V	4,14	V	138,64	V	26854	V
2023/12/28 24	SR	13,52	V	0,90	V	86,89	V	0,00	V	1,06	V	129,25	V	24618	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-23.1	0.8-1.1	86.9-201.5	0.0-0.8	0.5-4.1	122.4-139.6	23000.0-28323.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	1.8	0.9	163.4	0	1.6	130	25409
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/29 01	SR	15,66	V	0,90	V	80,73	V	0,00	V	0,84	V	125,24	V	24459	V
2023/12/29 02	SR	21,02	V	0,89	V	75,09	V	0,00	V	0,97	V	124,71	V	24566	V
2023/12/29 03	SR	45,32	V	0,91	V	64,05	V	0,00	V	0,87	V	124,86	V	24488	V
2023/12/29 04	SR	88,18	V	1,09	V	56,57	V	0,00	V	0,75	V	123,95	V	23715	V
2023/12/29 05	SR	68,95	V	0,98	V	65,67	V	0,00	V	0,78	V	123,49	V	23671	V
2023/12/29 06	SR	48,51	V	0,78	V	79,40	V	0,00	V	0,78	V	123,41	V	23592	V
2023/12/29 07	SR	80,00	V	1,69	V	82,15	V	0,06	V	0,77	V	123,38	V	23573	V
2023/12/29 08	SR	8,56	V	0,75	V	112,38	V	0,00	V	1,08	V	123,80	V	23958	V
2023/12/29 09	SR	3,84	V	0,75	V	121,29	V	0,00	V	1,28	V	125,22	V	24350	V
2023/12/29 10	SR	0,32	V	0,89	V	136,31	V	0,00	V	1,26	V	126,45	V	24695	V
2023/12/29 11	SR	0,66	V	0,84	V	131,56	V	0,00	V	1,40	V	127,53	V	24825	V
2023/12/29 12	SR	0,08	V	0,83	V	136,73	V	0,00	V	1,26	V	127,74	V	25010	V
2023/12/29 13	SR	0,96	V	0,82	V	117,64	V	0,00	V	1,28	V	128,55	V	25256	V
2023/12/29 14	SR	0,38	V	0,79	V	121,63	V	0,00	V	1,29	V	129,26	V	25465	V
2023/12/29 15	SR	0,65	V	0,79	V	116,19	V	0,00	V	1,26	V	129,92	V	25629	V
2023/12/29 16	SR	1,06	V	0,75	V	111,82	V	0,00	V	1,91	V	130,28	V	25647	V
2023/12/29 17	SR	1,62	V	0,78	V	109,74	V	0,00	V	1,90	V	130,17	V	25394	V
2023/12/29 18	SR	2,04	V	0,89	V	108,42	V	0,00	V	1,78	V	129,99	V	25296	V
2023/12/29 19	SR	2,05	V	0,88	V	106,27	V	0,00	V	1,63	V	129,70	V	25123	V
2023/12/29 20	SR	2,26	V	1,00	V	109,59	V	0,00	V	1,44	V	129,45	V	25323	V
2023/12/29 21	SR	4,55	V	0,95	V	102,74	V	0,00	V	1,39	V	128,89	V	24883	V
2023/12/29 22	SR	4,48	V	0,98	V	100,96	V	0,00	V	1,32	V	128,48	V	24605	V
2023/12/29 23	SR	6,03	V	0,92	V	98,78	V	0,00	V	1,18	V	125,15	V	24190	V
2023/12/29 24	SR	10,09	V	0,86	V	92,01	V	0,00	V	1,06	V	122,17	V	23601	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-88.2	0.8-1.7	56.6-136.7	0.0-0.1	0.7-1.9	122.2-130.3	23572.9-25647.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.4	0.9	101.6	0	1.2	126.7	24638.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/30 01	SR	19,98	V	0,90	V	83,50	V	0,00	V	1,13	V	121,75	V	23469	V
2023/12/30 02	SR	9,40	V	0,81	V	89,63	V	0,00	V	1,04	V	121,56	V	23385	V
2023/12/30 03	SR	17,51	V	0,73	V	78,30	V	0,00	V	0,86	V	122,05	V	23368	V
2023/12/30 04	SR	7,59	V	0,69	V	91,46	V	0,00	V	0,93	V	122,34	V	23242	V
2023/12/30 05	SR	7,12	V	0,70	V	96,37	V	0,00	V	0,92	V	123,07	V	22925	V
2023/12/30 06	SR	6,50	V	0,79	V	104,28	V	0,00	V	0,94	V	123,47	V	23037	V
2023/12/30 07	SR	15,13	V	0,80	V	97,06	V	0,00	V	0,83	V	123,77	V	22973	V
2023/12/30 08	SR	27,57	V	0,94	V	93,30	V	0,00	V	0,75	V	123,39	V	22423	V
2023/12/30 09	SR	42,01	V	1,09	V	89,52	V	0,00	V	0,69	V	123,14	V	22261	V
2023/12/30 10	SR	31,95	V	0,94	V	84,44	V	0,00	V	0,60	V	122,95	V	22073	V
2023/12/30 11	SR	7,62	V	0,79	V	102,65	V	0,00	V	0,68	V	123,53	V	22452	V
2023/12/30 12	SR	13,34	V	0,74	V	90,86	V	0,00	V	0,71	V	124,32	V	22388	V
2023/12/30 13	SR	13,76	V	0,69	V	92,61	V	0,00	V	0,71	V	124,77	V	22373	V
2023/12/30 14	SR	14,98	V	0,65	V	80,28	V	0,00	V	0,80	V	125,33	V	22612	V
2023/12/30 15	SR	12,95	V	0,64	V	82,79	V	0,00	V	0,78	V	125,71	V	22310	V
2023/12/30 16	SR	18,88	V	0,66	V	79,64	V	0,00	V	1,06	V	125,95	V	22034	V
2023/12/30 17	SR	14,49	V	0,69	V	84,91	V	0,00	V	1,34	V	126,35	V	22160	V
2023/12/30 18	SR	40,09	V	0,86	V	65,74	V	0,00	V	0,95	V	126,28	V	21771	V
2023/12/30 19	SR	58,94	V	1,01	V	58,44	V	0,00	V	0,86	V	125,76	V	21508	V
2023/12/30 20	SR	52,32	V	0,88	V	61,62	V	0,00	V	0,88	V	125,38	V	21495	V
2023/12/30 21	SR	71,29	V	1,01	V	54,55	V	0,00	V	0,85	V	125,12	V	21383	V
2023/12/30 22	SR	49,26	V	0,88	V	64,87	V	0,00	V	0,96	V	125,07	V	21303	V
2023/12/30 23	SR	12,94	V	0,70	V	77,18	V	0,00	V	1,06	V	125,91	V	21739	V
2023/12/30 24	SR	6,85	V	0,71	V	90,69	V	0,00	V	1,07	V	126,82	V	21990	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-71.3	0.6-1.1	54.5-104.3	0.0-0.0	0.6-1.3	121.6-126.8	21303.0-23468.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23,9	0,8	83,1	0	0,9	124,3	22361,3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/31 01	SR	5,09	V	0,76	V	96,30	V	0,00	V	1,06	V	127,32	V	21907	V
2023/12/31 02	SR	7,04	V	0,79	V	91,64	V	0,00	V	1,05	V	127,55	V	21717	V
2023/12/31 03	SR	7,19	V	0,88	V	93,08	V	0,00	V	1,01	V	127,62	V	21650	V
2023/12/31 04	SR	6,66	V	0,87	V	96,25	V	0,00	V	0,91	V	127,70	V	21627	V
2023/12/31 05	SR	4,86	V	0,83	V	104,19	V	0,00	V	1,25	V	127,78	V	21513	V
2023/12/31 06	SR	6,34	V	0,80	V	104,77	V	0,00	V	1,21	V	127,99	V	21631	V
2023/12/31 07	SR	9,43	V	0,80	V	95,92	V	0,00	V	1,20	V	127,94	V	21472	V
2023/12/31 08	SR	7,15	V	0,73	V	101,14	V	0,00	V	1,11	V	127,80	V	22008	V
2023/12/31 09	SR	8,76	V	0,71	V	94,34	V	0,00	V	0,98	V	127,80	V	21671	V
2023/12/31 10	SR	2,77	V	0,71	V	106,38	V	0,00	V	1,00	V	128,28	V	21933	V
2023/12/31 11	SR	4,04	V	0,72	V	99,77	V	0,00	V	0,96	V	128,81	V	22069	V
2023/12/31 12	SR	3,89	V	0,70	V	100,38	V	0,00	V	0,95	V	125,83	V	21703	V
2023/12/31 13	SR	1,62	V	0,66	V	107,50	V	0,00	V	1,07	V	124,22	V	21815	V
2023/12/31 14	SR	0,78	V	0,64	V	114,33	V	0,00	V	1,05	V	124,45	V	22031	V
2023/12/31 15	SR	1,51	V	0,70	V	105,44	V	0,00	V	1,52	V	125,10	V	22223	V
2023/12/31 16	SR	1,09	V	0,73	V	108,22	V	0,00	V	1,44	V	125,59	V	22344	V
2023/12/31 17	SR	0,94	V	0,77	V	108,67	V	0,00	V	1,48	V	126,12	V	22507	V
2023/12/31 18	SR	1,40	V	0,75	V	106,62	V	0,00	V	1,42	V	126,42	V	22447	V
2023/12/31 19	SR	2,79	V	0,74	V	97,51	V	0,00	V	1,38	V	126,55	V	22309	V
2023/12/31 20	SR	1,50	V	0,74	V	102,07	V	0,00	V	1,42	V	126,80	V	22353	V
2023/12/31 21	SR	1,90	V	0,78	V	109,42	V	0,00	V	1,37	V	127,11	V	22388	V
2023/12/31 22	SR	4,37	V	0,79	V	103,41	V	0,00	V	1,40	V	127,12	V	22231	V
2023/12/31 23	SR	8,89	V	0,77	V	90,84	V	0,00	V	1,14	V	126,82	V	21960	V
2023/12/31 24	SR	8,52	V	0,74	V	92,47	V	0,00	V	1,04	V	126,68	V	21878	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-9.4	0.6-0.9	90.8-114.3	0.0-0.0	0.9-1.5	124.2-128.8	21472.4-22506.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	4.5	0.8	101.3	0	1.2	126.9	21974.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Nulla

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]