

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/06 01	SR	37,09	V	0,07	V	84,45	V	0,17	V	1,09	V	134,69	V	31805	V
2023/02/06 02	SR	58,17	V	0,11	V	76,30	V	0,34	V	1,08	V	134,92	V	31896	V
2023/02/06 03	SR	42,94	V	0,11	V	86,57	V	0,30	V	1,07	V	135,22	V	31739	V
2023/02/06 04	SR	45,95	V	0,01	V	81,98	V	0,25	V	1,05	V	135,58	V	31789	V
2023/02/06 05	SR	59,85	V	0,13	V	79,38	V	0,28	V	1,07	V	135,93	V	31793	V
2023/02/06 06	SR	40,39	V	0,00	V	88,58	V	0,26	V	1,05	V	135,98	V	31915	V
2023/02/06 07	SR	44,38	V	0,00	V	86,97	V	0,16	V	1,03	V	136,17	V	31942	V
2023/02/06 08	SR	40,44	V	0,21	V	96,60	V	0,31	V	1,06	V	136,37	V	31932	V
2023/02/06 09	SR	48,48	V	0,28	V	94,25	V	0,31	V	1,11	V	136,74	V	31959	V
2023/02/06 10	SR	59,67	V	0,58	V	92,96	V	0,32	V	1,04	V	137,11	V	32933	V
2023/02/06 11	SR	74,92	V	0,77	V	86,77	V	0,36	V	1,06	V	137,26	V	32199	V
2023/02/06 12	SR	73,04	V	0,91	V	97,77	V	0,36	V	1,05	V	137,58	V	32287	V
2023/02/06 13	SR	85,31	V	1,05	V	90,06	V	0,46	V	1,02	V	138,05	V	32316	V
2023/02/06 14	SR	25,96	V	0,02	V	118,92	V	0,26	V	1,07	V	138,01	V	32340	V
2023/02/06 15	SR	100,14	V	1,73	V	87,43	V	0,52	V	1,18	V	136,47	V	32443	V
2023/02/06 16	SR	89,91	V	1,20	V	81,57	V	0,41	V	1,07	V	134,22	V	32672	V
2023/02/06 17	SR	49,55	V	0,17	V	85,84	V	0,21	V	1,02	V	134,23	V	32801	V
2023/02/06 18	SR	72,10	V	0,73	V	87,50	V	0,84	V	1,05	V	134,51	V	32125	V
2023/02/06 19	SR	67,04	V	0,56	V	91,16	V	0,23	V	1,06	V	134,13	V	32787	V
2023/02/06 20	SR	68,58	V	0,19	V	81,19	V	0,16	V	0,95	V	134,98	V	32346	V
2023/02/06 21	SR	83,44	V	0,10	V	67,50	V	0,14	V	0,91	V	135,43	V	32441	V
2023/02/06 22	SR	121,78	V	0,95	V	58,69	V	0,36	V	0,86	V	136,10	V	32456	V
2023/02/06 23	SR	83,62	V	0,12	V	62,50	V	0,13	V	0,96	V	135,83	V	32468	V
2023/02/06 24	SR	86,99	V	0,54	V	71,63	V	3,41	V	0,86	V	133,97	V	31272	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.0-121.8	0.0-1.7	58.7-118.9	0.1-3.4	0.9-1.2	134.0-138.0	31272.4-32933.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65	0.4	84.9	0.4	1	135.8	32194
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/07 01	SR	55,87	V	0,80	V	76,90	V	2,08	V	0,82	V	133,74	V	31863	V
2023/02/07 02	SR	28,81	V	0,00	V	81,56	V	0,18	V	0,83	V	134,08	V	32468	V
2023/02/07 03	SR	95,31	V	0,04	V	56,87	V	0,19	V	0,84	V	134,93	V	32415	V
2023/02/07 04	SR	71,58	V	0,00	V	57,68	V	0,13	V	0,92	V	135,72	V	32527	V
2023/02/07 05	SR	95,31	V	0,51	V	56,01	V	0,18	V	0,88	V	136,19	V	32241	V
2023/02/07 06	SR	63,31	V	0,24	V	60,31	V	0,09	V	0,94	V	136,63	V	32249	V
2023/02/07 07	SR	121,86	V	0,74	V	50,55	V	0,27	V	0,93	V	136,99	V	32150	V
2023/02/07 08	SR	96,50	V	0,20	V	50,14	V	0,11	V	1,01	V	137,35	V	32116	V
2023/02/07 09	SR	142,70	V	0,69	V	52,32	V	0,20	V	0,91	V	137,98	V	32134	V
2023/02/07 10	SR	107,87	V	1,22	V	67,75	V	0,35	V	1,02	V	138,88	V	32779	V
2023/02/07 11	SR	138,41	V	3,37	V	68,75	V	0,52	V	1,79	V	138,00	V	32225	V
2023/02/07 12	SR	85,87	V	1,35	V	77,74	V	0,43	V	0,98	V	136,86	V	32454	V
2023/02/07 13	SR	107,93	V	3,22	V	79,92	V	0,54	V	1,04	V	136,62	V	32586	V
2023/02/07 14	SR	85,69	V	0,13	V	72,44	V	0,19	V	0,96	V	136,38	V	32627	V
2023/02/07 15	SR	75,13	V	0,07	V	74,81	V	0,12	V	0,99	V	137,09	V	32410	V
2023/02/07 16	SR	97,02	V	0,23	V	70,51	V	0,20	V	0,92	V	137,94	V	32405	V
2023/02/07 17	SR	60,01	V	0,16	V	79,77	V	0,09	V	0,92	V	138,18	V	32401	V
2023/02/07 18	SR	35,34	V	0,00	V	88,20	V	0,01	V	1,05	V	137,64	V	32566	V
2023/02/07 19	SR	20,51	V	0,00	V	104,84	V	0,00	V	0,99	V	135,71	V	32653	V
2023/02/07 20	SR	2,16	V	0,00	V	166,76	V	0,02	V	1,10	V	134,96	V	33216	V
2023/02/07 21	SR	7,40	V	0,00	V	147,63	V	0,01	V	1,13	V	134,65	V	33092	V
2023/02/07 22	SR	22,72	V	0,00	V	102,82	V	0,00	V	1,12	V	135,14	V	32979	V
2023/02/07 23	SR	15,39	V	0,31	V	115,83	V	0,02	V	1,05	V	135,49	V	33049	V
2023/02/07 24	SR	6,85	V	0,08	V	121,12	V	0,00	V	1,11	V	135,81	V	33063	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.2-142.7	0.0-3.4	50.1-166.8	0.0-2.1	0.8-1.8	133.7-138.9	31862.5-33215.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.3	0.6	82.6	0.2	1	136.4	32527.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/08 01	SR	18,22	V	0,00	V	99,77	V	0,00	V	1,15	V	136,16	V	32921	V
2023/02/08 02	SR	25,90	V	0,00	V	88,12	V	0,00	V	1,17	V	136,61	V	32893	V
2023/02/08 03	SR	46,67	V	0,00	V	73,70	V	0,00	V	1,13	V	137,06	V	32879	V
2023/02/08 04	SR	68,29	V	0,45	V	68,81	V	0,09	V	1,13	V	137,45	V	32834	V
2023/02/08 05	SR	29,28	V	0,05	V	89,57	V	0,00	V	1,13	V	137,70	V	32892	V
2023/02/08 06	SR	11,08	V	0,00	V	114,88	V	0,00	V	1,17	V	137,83	V	32888	V
2023/02/08 07	SR	107,42	V	0,98	V	68,85	V	0,14	V	1,25	V	137,15	V	32947	V
2023/02/08 08	SR	82,00	V	0,39	V	67,41	V	0,05	V	1,12	V	135,86	V	32788	V
2023/02/08 09	SR	125,85	V	1,53	V	61,33	V	0,14	V	1,14	V	136,19	V	32662	V
2023/02/08 10	SR	40,78	V	0,00	V	84,49	V	0,09	V	1,15	V	136,46	V	33345	V
2023/02/08 11	SR	110,59	V	0,21	V	63,05	V	0,15	V	1,21	V	136,85	V	32604	V
2023/02/08 12	SR	58,10	V	0,01	V	76,32	V	0,10	V	1,19	V	137,24	V	32650	V
2023/02/08 13	SR	101,46	V	0,30	V	69,00	V	0,12	V	1,13	V	137,49	V	32506	V
2023/02/08 14	SR	99,34	V	0,29	V	68,66	V	0,11	V	1,31	V	137,91	V	32534	V
2023/02/08 15	SR	20,81	V	0,00	V	104,29	V	0,02	V	1,30	V	137,29	V	32374	V
2023/02/08 16	SR	14,24	V	0,37	V	123,67	V	0,10	V	1,24	V	136,48	V	32017	V
2023/02/08 17	SR	35,60	V	0,49	V	104,07	V	0,07	V	2,12	V	136,61	V	32531	V
2023/02/08 18	SR	22,68	V	0,20	V	113,59	V	0,05	V	2,89	V	134,03	V	32202	V
2023/02/08 19	SR	20,45	V	0,00	V	99,82	V	0,01	V	1,17	V	132,42	V	32577	V
2023/02/08 20	SR	45,51	V	0,02	V	86,58	V	0,04	V	1,06	V	132,55	V	32525	V
2023/02/08 21	SR	82,16	V	1,02	V	90,21	V	0,19	V	1,07	V	132,03	V	32599	V
2023/02/08 22	SR	78,12	V	0,40	V	86,88	V	0,14	V	1,11	V	132,04	V	32711	V
2023/02/08 23	SR	33,40	V	0,09	V	103,53	V	0,13	V	1,21	V	132,37	V	32788	V
2023/02/08 24	SR	48,74	V	0,13	V	97,87	V	0,14	V	1,24	V	132,57	V	32974	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-125.8	0.0-1.5	61.3-123.7	0.0-0.2	1.1-2.9	132.0-137.9	32016.6-33344.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.3	87.7	0.1	1.3	135.7	32693.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/09 01	SR	15,34	V	0,00	V	113,25	V	0,07	V	1,22	V	132,79	V	33287	V
2023/02/09 02	SR	22,15	V	0,00	V	99,69	V	0,03	V	1,25	V	133,17	V	33036	V
2023/02/09 03	SR	7,21	V	0,00	V	128,55	V	0,07	V	1,31	V	133,44	V	33154	V
2023/02/09 04	SR	10,03	V	0,00	V	122,93	V	0,03	V	1,38	V	133,69	V	33125	V
2023/02/09 05	SR	6,39	V	0,08	V	129,06	V	0,03	V	1,33	V	133,85	V	33034	V
2023/02/09 06	SR	8,79	V	0,00	V	119,34	V	0,04	V	1,32	V	134,12	V	32884	V
2023/02/09 07	SR	67,56	V	0,04	V	71,89	V	0,05	V	1,28	V	134,53	V	32943	V
2023/02/09 08	SR	97,41	V	1,15	V	74,50	V	0,23	V	1,37	V	135,09	V	32760	V
2023/02/09 09	SR	17,37	V	0,00	V	111,41	V	0,04	V	1,33	V	135,16	V	32685	V
2023/02/09 10	SR	12,66	V	0,00	V	116,51	V	0,20	V	1,07	V	135,13	V	33166	V
2023/02/09 11	SR	15,86	V	0,05	V	107,66	V	0,13	V	1,32	V	134,77	V	32781	V
2023/02/09 12	SR	31,35	V	0,00	V	90,31	V	0,13	V	1,13	V	132,94	V	32756	V
2023/02/09 13	SR	22,84	V	0,00	V	102,75	V	0,15	V	1,26	V	132,74	V	32546	V
2023/02/09 14	SR	22,97	V	0,00	V	102,45	V	0,19	V	1,34	V	133,11	V	32613	V
2023/02/09 15	SR	12,84	V	0,00	V	113,76	V	0,17	V	1,40	V	133,76	V	32469	V
2023/02/09 16	SR	55,20	V	0,30	V	90,04	V	0,94	V	1,21	V	133,87	V	32416	V
2023/02/09 17	SR	50,78	V	0,10	V	84,98	V	0,30	V	1,20	V	133,36	V	32696	V
2023/02/09 18	SR	54,19	V	0,44	V	83,10	V	0,30	V	1,07	V	132,88	V	32726	V
2023/02/09 19	SR	41,73	V	0,10	V	90,34	V	0,26	V	1,04	V	132,88	V	32776	V
2023/02/09 20	SR	111,50	V	2,02	V	63,61	V	0,62	V	1,11	V	133,53	V	32532	V
2023/02/09 21	SR	87,81	V	0,72	V	70,35	V	0,36	V	1,14	V	132,89	V	32738	V
2023/02/09 22	SR	93,78	V	0,38	V	57,07	V	0,29	V	1,12	V	132,78	V	32708	V
2023/02/09 23	SR	44,88	V	0,14	V	68,76	V	0,29	V	1,13	V	132,68	V	32776	V
2023/02/09 24	SR	28,92	V	0,21	V	88,44	V	0,24	V	1,15	V	132,46	V	32915	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-111.5	0.0-2.0	57.1-129.1	0.0-0.9	1.0-1.4	132.5-135.2	32415.9-33287.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.1	0.2	95.9	0.2	1.2	133.6	32813.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

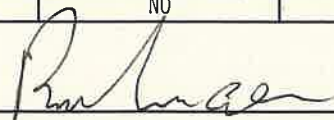

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/10 01	SR	25,94	V	0,00	V	83,16	V	0,19	V	1,12	V	132,70	V	32909	V
2023/02/10 02	SR	40,86	V	0,00	V	75,21	V	0,12	V	1,14	V	132,84	V	32717	V
2023/02/10 03	SR	59,37	V	0,18	V	72,00	V	0,16	V	1,19	V	133,15	V	32689	V
2023/02/10 04	SR	24,78	V	0,00	V	88,48	V	0,12	V	1,24	V	133,10	V	32882	V
2023/02/10 05	SR	81,97	V	0,98	V	74,85	V	0,16	V	1,29	V	133,26	V	32541	V
2023/02/10 06	SR	56,18	V	0,14	V	84,83	V	0,13	V	1,26	V	133,64	V	32436	V
2023/02/10 07	SR	21,15	V	0,00	V	107,65	V	0,13	V	1,28	V	133,66	V	32493	V
2023/02/10 08	SR	42,32	V	0,00	V	84,59	V	0,11	V	1,25	V	134,12	V	32480	V
2023/02/10 09	SR	82,21	V	0,43	V	83,75	V	0,15	V	1,29	V	133,93	V	32500	V
2023/02/10 10	SR	15,85	V	0,00	V	108,33	V	0,12	V	1,20	V	132,35	V	33214	V
2023/02/10 11	SR	7,30	V	0,05	V	120,18	V	0,08	V	1,17	V	132,51	V	32596	V
2023/02/10 12	SR	21,92	V	0,00	V	101,01	V	0,09	V	1,17	V	132,85	V	32451	V
2023/02/10 13	SR	15,43	V	0,00	V	112,69	V	0,10	V	1,24	V	133,39	V	32377	V
2023/02/10 14	SR	10,46	V	0,00	V	131,08	V	0,15	V	1,28	V	133,51	V	32445	V
2023/02/10 15	SR	76,13	V	0,63	V	87,30	V	0,25	V	1,31	V	133,40	V	32535	V
2023/02/10 16	SR	67,31	V	0,12	V	61,54	V	0,09	V	1,13	V	134,22	V	32320	V
2023/02/10 17	SR	52,37	V	0,16	V	61,63	V	0,12	V	1,12	V	135,02	V	32224	V
2023/02/10 18	SR	148,67	V	1,35	V	48,21	V	0,42	V	1,23	V	136,22	V	31831	V
2023/02/10 19	SR	46,51	V	0,00	V	56,34	V	0,10	V	1,18	V	135,87	V	31920	V
2023/02/10 20	SR	19,03	V	0,00	V	83,31	V	0,11	V	1,12	V	135,29	V	32188	V
2023/02/10 21	SR	81,31	V	0,34	V	63,26	V	0,14	V	1,25	V	135,26	V	32171	V
2023/02/10 22	SR	73,17	V	0,67	V	70,01	V	0,18	V	1,24	V	134,99	V	32166	V
2023/02/10 23	SR	28,27	V	0,13	V	82,39	V	0,07	V	1,19	V	134,59	V	32307	V
2023/02/10 24	SR	44,71	V	0,00	V	70,60	V	0,08	V	1,09	V	134,55	V	32337	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-148.7	0.0-1.4	48.2-131.1	0.1-0.4	1.1-1.3	132.3-136.2	31830.7-33213.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.6	0.2	83.8	0.1	1.2	133.9	32447
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/11 01	SR	34,55	V	0,00	V	74,65	V	0,07	V	1,15	V	134,84	V	32249	V
2023/02/11 02	SR	60,21	V	0,22	V	68,77	V	0,12	V	1,23	V	134,97	V	32337	V
2023/02/11 03	SR	83,10	V	0,43	V	67,46	V	0,17	V	1,19	V	135,58	V	32133	V
2023/02/11 04	SR	19,66	V	0,00	V	92,91	V	0,10	V	1,29	V	136,16	V	32254	V
2023/02/11 05	SR	27,19	V	0,10	V	91,63	V	0,14	V	1,22	V	136,40	V	32356	V
2023/02/11 06	SR	70,36	V	0,06	V	69,67	V	0,19	V	1,21	V	136,56	V	32294	V
2023/02/11 07	SR	72,85	V	0,29	V	71,37	V	0,19	V	1,28	V	136,80	V	32240	V
2023/02/11 08	SR	13,64	V	0,00	V	108,41	V	0,16	V	1,23	V	136,93	V	32291	V
2023/02/11 09	SR	24,98	V	0,00	V	92,82	V	0,18	V	1,06	V	136,85	V	32280	V
2023/02/11 10	SR	27,61	V	0,00	V	91,52	V	0,10	V	1,36	V	136,76	V	32543	V
2023/02/11 11	SR	46,55	V	0,05	V	91,06	V	0,10	V	1,38	V	136,76	V	32004	V
2023/02/11 12	SR	110,08	V	0,75	V	69,98	V	0,22	V	1,29	V	137,60	V	31807	V
2023/02/11 13	SR	65,18	V	0,00	V	80,02	V	0,08	V	1,30	V	138,18	V	31791	V
2023/02/11 14	SR	42,27	V	0,00	V	87,22	V	0,09	V	1,44	V	137,16	V	31993	V
2023/02/11 15	SR	146,64	V	1,43	V	67,61	V	0,35	V	1,34	V	135,58	V	32055	V
2023/02/11 16	SR	83,27	V	0,41	V	75,79	V	0,16	V	1,32	V	136,12	V	31908	V
2023/02/11 17	SR	51,61	V	0,10	V	85,15	V	0,13	V	1,37	V	135,85	V	32247	V
2023/02/11 18	SR	104,10	V	1,54	V	77,96	V	0,34	V	2,67	V	136,29	V	31391	V
2023/02/11 19	SR	69,66	V	0,19	V	82,50	V	0,18	V	1,15	V	136,66	V	31802	V
2023/02/11 20	SR	97,44	V	0,59	V	67,27	V	0,22	V	1,11	V	136,81	V	31928	V
2023/02/11 21	SR	72,99	V	0,02	V	74,75	V	0,09	V	1,08	V	136,75	V	32073	V
2023/02/11 22	SR	67,83	V	0,06	V	76,51	V	0,15	V	1,12	V	136,78	V	31880	V
2023/02/11 23	SR	112,16	V	1,05	V	73,77	V	0,28	V	1,12	V	137,02	V	32017	V
2023/02/11 24	SR	71,30	V	0,39	V	82,61	V	0,23	V	1,08	V	137,15	V	31854	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-146.6	0.0-1.5	67.3-108.4	0.1-0.3	1.1-2.7	134.8-138.2	31390.8-32543.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.6	0.3	80.1	0.2	1.3	136.5	32072
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/12 01	SR	32,07	V	0,00	V	98,12	V	0,18	V	1,12	V	136,94	V	32089	V
2023/02/12 02	SR	57,43	V	0,00	V	79,41	V	0,13	V	1,24	V	137,26	V	32029	V
2023/02/12 03	SR	44,93	V	0,00	V	80,47	V	0,19	V	1,25	V	137,57	V	32099	V
2023/02/12 04	SR	149,35	V	1,42	V	60,96	V	0,48	V	1,26	V	137,96	V	31850	V
2023/02/12 05	SR	151,89	V	1,26	V	59,90	V	0,53	V	1,30	V	138,63	V	31688	V
2023/02/12 06	SR	66,15	V	0,11	V	74,92	V	0,37	V	1,29	V	139,34	V	31859	V
2023/02/12 07	SR	57,94	V	0,56	V	69,01	V	0,39	V	1,27	V	139,96	V	31616	V
2023/02/12 08	SR	75,45	V	0,59	V	61,78	V	0,38	V	3,69	V	139,01	V	31708	V
2023/02/12 09	SR	75,51	V	0,11	V	63,07	V	0,37	V	1,33	V	133,76	V	32035	V
2023/02/12 10	SR	82,27	V	0,39	V	65,21	V	0,32	V	1,22	V	133,09	V	32915	V
2023/02/12 11	SR	111,39	V	0,58	V	56,60	V	0,47	V	1,15	V	133,61	V	32040	V
2023/02/12 12	SR	90,41	V	0,72	V	62,23	V	0,44	V	1,26	V	133,54	V	31922	V
2023/02/12 13	SR	93,08	V	0,42	V	69,60	V	0,45	V	1,14	V	132,97	V	32030	V
2023/02/12 14	SR	69,60	V	0,28	V	84,12	V	0,48	V	1,18	V	133,32	V	32030	V
2023/02/12 15	SR	73,28	V	1,44	V	88,12	V	0,65	V	1,21	V	133,69	V	31920	V
2023/02/12 16	SR	33,27	V	0,38	V	97,54	V	0,57	V	1,31	V	134,03	V	31869	V
2023/02/12 17	SR	47,12	V	0,29	V	93,05	V	0,60	V	1,40	V	134,28	V	31978	V
2023/02/12 18	SR	39,05	V	0,22	V	94,19	V	0,46	V	1,65	V	134,40	V	32081	V
2023/02/12 19	SR	62,16	V	0,49	V	90,95	V	0,64	V	1,72	V	133,79	V	32225	V
2023/02/12 20	SR	51,21	V	0,10	V	91,59	V	0,69	V	2,05	V	133,51	V	32263	V
2023/02/12 21	SR	61,70	V	0,20	V	92,80	V	0,61	V	2,24	V	133,28	V	32214	V
2023/02/12 22	SR	75,18	V	0,01	V	90,35	V	0,61	V	2,25	V	132,80	V	32267	V
2023/02/12 23	SR	39,59	V	0,14	V	105,18	V	0,43	V	1,95	V	133,09	V	32360	V
2023/02/12 24	SR	50,92	V	0,01	V	92,99	V	0,35	V	1,78	V	133,35	V	32279	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.1-151.9	0.0-1.4	56.6-105.2	0.1-0.7	1.1-3.7	132.8-140.0	31615.9-32914.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.5	0.4	80.1	0.4	1.6	135.1	32056.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/13 01	SR	33,84	V	0,01	V	100,75	V	0,21	V	1,89	V	133,42	V	32265	V
2023/02/13 02	SR	34,92	V	0,03	V	96,11	V	0,27	V	1,76	V	133,66	V	32310	V
2023/02/13 03	SR	28,84	V	0,00	V	96,87	V	0,28	V	1,78	V	133,97	V	32324	V
2023/02/13 04	SR	41,91	V	0,00	V	85,49	V	0,24	V	1,58	V	134,43	V	32270	V
2023/02/13 05	SR	76,07	V	0,27	V	80,34	V	0,31	V	1,49	V	134,77	V	32281	V
2023/02/13 06	SR	75,51	V	0,53	V	83,27	V	0,43	V	1,52	V	135,19	V	32158	V
2023/02/13 07	SR	42,68	V	0,19	V	96,69	V	0,23	V	1,50	V	135,46	V	32072	V
2023/02/13 08	SR	18,02	V	0,00	V	104,80	V	0,36	V	1,79	V	134,49	V	32333	V
2023/02/13 09	SR	61,93	V	0,30	V	86,67	V	0,56	V	2,55	V	134,74	V	32299	V
2023/02/13 10	SR	97,57	V	1,19	V	73,76	V	1,15	V	2,43	V	132,82	V	32578	V
2023/02/13 11	SR	57,21	V	0,23	V	83,50	V	1,70	V	2,19	V	132,65	V	32621	V
2023/02/13 12	SR	69,10	V	0,71	V	84,08	V	1,93	V	2,21	V	132,97	V	32735	V
2023/02/13 13	SR	39,71	V	0,22	V	88,36	V	1,72	V	1,86	V	133,48	V	32633	V
2023/02/13 14	SR	51,32	V	0,24	V	86,84	V	1,23	V	1,67	V	134,09	V	32519	V
2023/02/13 15	SR	66,55	V	0,22	V	90,30	V	1,12	V	1,74	V	134,70	V	32429	V
2023/02/13 16	SR	29,54	V	0,00	V	96,90	V	0,77	V	1,61	V	135,19	V	32383	V
2023/02/13 17	SR	45,71	V	0,28	V	95,49	V	0,71	V	1,56	V	135,54	V	32397	V
2023/02/13 18	SR	12,38	V	0,00	V	119,16	V	0,56	V	1,52	V	135,28	V	32434	V
2023/02/13 19	SR	26,52	V	0,00	V	108,52	V	0,38	V	1,55	V	134,85	V	32570	V
2023/02/13 20	SR	52,71	V	0,47	V	100,65	V	0,50	V	1,73	V	133,10	V	32800	V
2023/02/13 21	SR	113,70	V	1,50	V	70,75	V	0,62	V	1,96	V	133,02	V	32522	V
2023/02/13 22	SR	57,25	V	0,11	V	78,14	V	0,38	V	1,58	V	133,22	V	32489	V
2023/02/13 23	SR	20,65	V	0,12	V	99,31	V	0,33	V	1,46	V	133,30	V	32666	V
2023/02/13 24	SR	9,49	V	0,00	V	118,78	V	0,32	V	1,59	V	133,25	V	32935	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-113.7	0.0-1.5	70.8-119.2	0.2-1.9	1.5-2.5	132.6-135.5	32071.9-32935.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.5	0.3	92.7	0.7	1.8	134.1	32459.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 48

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]