


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/01 01	SR	135,94	V	1,52	V	74,96	V	0,12	V	0,12	V	137,44	V	35305	V
2018/02/01 02	SR	66,65	V	0,67	V	104,67	V	0,01	V	0,43	V	138,08	V	35518	V
2018/02/01 03	SR	15,56	V	0,01	V	122,38	V	0,00	V	0,14	V	136,42	V	37096	V
2018/02/01 04	SR	50,56	V	0,10	V	95,38	V	0,00	V	0,13	V	135,55	V	37383	V
2018/02/01 05	SR	84,13	V	0,53	V	93,06	V	0,00	V	0,18	V	135,77	V	36699	V
2018/02/01 06	SR	55,26	V	0,34	V	103,71	V	0,00	V	0,17	V	136,09	V	36697	V
2018/02/01 07	SR	100,48	V	0,73	V	86,54	V	0,00	V	0,13	V	136,55	V	36667	V
2018/02/01 08	SR	36,48	V	0,06	V	84,18	V	0,00	V	0,12	V	138,00	V	36943	V
2018/02/01 09	SR	59,38	V	0,09	V	75,19	V	0,00	V	0,12	V	138,43	V	36148	V
2018/02/01 10	SR	97,71	V	0,37	V	72,11	V	0,00	V	0,13	V	136,99	V	35154	V
2018/02/01 11	SR	46,69	V	0,10	V	84,32	V	0,00	V	0,18	V	136,87	V	35118	V
2018/02/01 12	SR	94,57	V	0,42	V	78,33	V	0,00	V	0,14	V	137,33	V	34786	V
2018/02/01 13	SR	57,07	V	0,20	V	89,34	V	0,00	V	0,14	V	137,80	V	34817	V
2018/02/01 14	SR	29,06	V	0,04	V	99,08	V	0,00	V	0,13	V	138,02	V	34929	V
2018/02/01 15	SR	47,87	V	0,06	V	81,29	V	0,00	V	0,14	V	138,10	V	34474	V
2018/02/01 16	SR	51,61	V	0,04	V	80,51	V	0,00	V	0,14	V	138,20	V	34380	V
2018/02/01 17	SR	46,95	V	0,25	V	90,96	V	0,02	V	0,14	V	138,04	V	34699	V
2018/02/01 18	SR	19,49	V	0,02	V	119,82	V	0,00	V	0,39	V	138,28	V	34411	V
2018/02/01 19	SR	53,89	V	0,36	V	101,17	V	0,01	V	0,13	V	136,96	V	33719	V
2018/02/01 20	SR	27,50	V	0,03	V	99,57	V	0,00	V	0,13	V	136,06	V	33671	V
2018/02/01 21	SR	9,47	V	0,01	V	126,16	V	0,00	V	0,14	V	136,90	V	34466	V
2018/02/01 22	SR	14,27	V	0,01	V	120,29	V	0,00	V	0,14	V	137,52	V	34544	V
2018/02/01 23	SR	49,28	V	0,08	V	89,21	V	0,00	V	0,20	V	137,62	V	34453	V
2018/02/01 24	SR	37,50	V	0,02	V	85,44	V	0,00	V	0,14	V	137,87	V	34235	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-135.9	0.0-1.5	72.1-126.2	0.0-0.1	0.1-0.4	135.6-138.4	33671.0-37383.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.6	0.3	94.1	0	0.2	137.3	35263
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/02 01	SR	106,65	V	0,48	V	67,37	V	0,00	V	0,13	V	138,68	V	34192	V
2018/02/02 02	SR	115,12	V	0,57	V	74,99	V	0,01	V	0,19	V	139,77	V	34390	V
2018/02/02 03	SR	81,30	V	1,26	V	84,29	V	0,00	V	0,17	V	139,58	V	34832	V
2018/02/02 04	SR	38,28	V	0,73	V	96,07	V	0,00	V	0,17	V	138,37	V	35506	V
2018/02/02 05	SR	87,52	V	1,25	V	97,16	V	0,01	V	0,22	V	138,03	V	34999	V
2018/02/02 06	SR	76,00	V	1,40	V	96,54	V	0,02	V	0,15	V	137,79	V	35113	V
2018/02/02 07	SR	74,16	V	0,31	V	77,52	V	0,00	V	0,13	V	138,57	V	34266	V
2018/02/02 08	SR	133,12	V	0,71	V	60,34	V	0,00	V	0,13	V	138,79	V	33555	V
2018/02/02 09	SR	129,05	V	0,69	V	61,21	V	0,00	V	0,14	V	139,35	V	33661	V
2018/02/02 10	SR	104,61	V	0,33	V	64,26	V	0,00	V	0,19	V	140,07	V	34853	V
2018/02/02 11	SR	84,38	V	0,10	V	69,86	V	0,00	V	0,14	V	140,37	V	33951	V
2018/02/02 12	SR	94,53	V	0,13	V	70,00	V	0,00	V	0,13	V	138,42	V	32850	V
2018/02/02 13	SR	26,54	V	0,01	V	95,32	V	0,00	V	0,14	V	137,90	V	33442	V
2018/02/02 14	SR	71,31	V	0,70	V	75,98	V	0,07	V	0,18	V	137,32	V	33173	V
2018/02/02 15	SR	24,78	V	0,01	V	101,09	V	0,00	V	0,14	V	138,22	V	34078	V
2018/02/02 16	SR	47,06	V	0,14	V	98,72	V	0,00	V	0,14	V	138,74	V	33962	V
2018/02/02 17	SR	69,96	V	1,65	V	112,80	V	0,34	V	0,36	V	138,92	V	33317	V
2018/02/02 18	SR	32,83	V	0,04	V	109,13	V	0,00	V	0,16	V	138,99	V	33091	V
2018/02/02 19	SR	63,13	V	1,13	V	102,01	V	0,15	V	0,15	V	138,05	V	33056	V
2018/02/02 20	SR	26,31	V	0,03	V	95,95	V	0,00	V	0,14	V	137,47	V	34201	V
2018/02/02 21	SR	76,04	V	0,59	V	78,42	V	0,11	V	0,14	V	137,79	V	33984	V
2018/02/02 22	SR	119,04	V	1,24	V	74,51	V	0,05	V	0,31	V	138,00	V	33893	V
2018/02/02 23	SR	31,00	V	0,02	V	97,61	V	0,00	V	0,13	V	138,67	V	33610	V
2018/02/02 24	SR	17,06	V	0,01	V	115,72	V	0,00	V	0,13	V	138,47	V	33852	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.1-133.1	0.0-1.6	60.3-115.7	0.0-0.3	0.1-0.4	137.3-140.4	32850.2-35505.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.1	0.6	86.5	0	0.2	138.6	33992.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/03 01	SR	12,79	V	0,04	V	125,98	V	0,00	V	0,13	V	138,56	V	34226	V
2018/02/03 02	SR	5,62	V	0,01	V	150,50	V	0,00	V	0,15	V	138,69	V	34979	V
2018/02/03 03	SR	13,24	V	0,02	V	133,92	V	0,00	V	0,13	V	138,15	V	34277	V
2018/02/03 04	SR	19,86	V	0,29	V	133,67	V	0,09	V	0,14	V	138,13	V	34864	V
2018/02/03 05	SR	17,01	V	0,01	V	111,92	V	0,00	V	0,13	V	138,15	V	34822	V
2018/02/03 06	SR	59,95	V	0,24	V	96,79	V	0,00	V	0,17	V	138,42	V	34389	V
2018/02/03 07	SR	62,56	V	0,32	V	92,40	V	0,01	V	0,14	V	139,13	V	34585	V
2018/02/03 08	SR	112,50	V	1,41	V	88,17	V	0,09	V	0,13	V	139,13	V	34219	V
2018/02/03 09	SR	103,03	V	1,41	V	87,98	V	0,12	V	0,12	V	138,45	V	33576	V
2018/02/03 10	SR	107,29	V	0,51	V	80,44	V	0,00	V	0,12	V	137,41	V	34128	V
2018/02/03 11	SR	72,24	V	0,35	V	92,57	V	0,01	V	0,14	V	136,94	V	33992	V
2018/02/03 12	SR	59,70	V	0,25	V	96,56	V	0,01	V	0,14	V	137,51	V	34130	V
2018/02/03 13	SR	84,65	V	0,49	V	98,38	V	0,02	V	0,13	V	137,53	V	34308	V
2018/02/03 14	SR	33,69	V	0,03	V	111,81	V	0,00	V	0,22	V	137,95	V	34591	V
2018/02/03 15	SR	43,73	V	0,06	V	103,17	V	0,00	V	0,14	V	138,50	V	34515	V
2018/02/03 16	SR	16,73	V	0,01	V	120,49	V	0,00	V	0,15	V	138,84	V	34569	V
2018/02/03 17	SR	51,26	V	2,38	V	106,69	V	2,69	V	0,15	V	139,08	V	34283	V
2018/02/03 18	SR	81,16	V	0,13	V	66,22	V	0,00	V	0,34	V	139,47	V	34389	V
2018/02/03 19	SR	79,69	V	0,04	V	66,42	V	0,00	V	0,15	V	139,90	V	34048	V
2018/02/03 20	SR	128,27	V	0,47	V	60,56	V	0,00	V	0,15	V	139,95	V	34348	V
2018/02/03 21	SR	108,02	V	0,58	V	70,52	V	0,00	V	0,15	V	138,71	V	34252	V
2018/02/03 22	SR	119,44	V	0,68	V	64,33	V	0,00	V	0,25	V	138,05	V	34300	V
2018/02/03 23	SR	57,64	V	0,08	V	80,29	V	0,00	V	0,15	V	138,60	V	34121	V
2018/02/03 24	SR	82,02	V	0,28	V	71,59	V	0,00	V	0,15	V	139,25	V	34187	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-128.3	0.0-2.4	60.6-150.5	0.0-2.7	0.1-0.3	136.9-140.0	33576.3-34978.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	0.4	96.3	0.1	0.2	138.5	34337.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

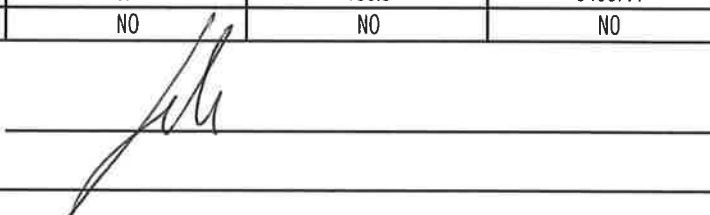

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/04 01	SR	86,35	V	0,39	V	72,80	V	0,00	V	0,15	V	139,65	V	34143	V
2018/02/04 02	SR	73,99	V	0,23	V	73,84	V	0,00	V	0,15	V	140,06	V	34319	V
2018/02/04 03	SR	65,01	V	0,15	V	72,69	V	0,00	V	0,14	V	140,38	V	34130	V
2018/02/04 04	SR	43,08	V	0,11	V	84,03	V	0,00	V	0,14	V	140,58	V	34191	V
2018/02/04 05	SR	34,02	V	0,17	V	84,29	V	0,00	V	0,14	V	140,83	V	34208	V
2018/02/04 06	SR	47,91	V	0,25	V	79,01	V	0,00	V	0,16	V	141,36	V	33989	V
2018/02/04 07	SR	60,66	V	0,45	V	75,13	V	0,00	V	0,14	V	141,59	V	34053	V
2018/02/04 08	SR	82,39	V	0,45	V	62,40	V	0,00	V	0,14	V	141,61	V	33791	V
2018/02/04 09	SR	73,54	V	0,30	V	65,65	V	0,00	V	0,15	V	141,02	V	34016	V
2018/02/04 10	SR	40,38	V	0,01	V	73,72	V	0,00	V	0,13	V	139,16	V	36517	V
2018/02/04 11	SR	92,80	V	0,34	V	62,83	V	0,00	V	0,14	V	139,36	V	35236	V
2018/02/04 12	SR	87,13	V	0,05	V	61,67	V	0,00	V	0,15	V	139,63	V	34391	V
2018/02/04 13	SR	68,27	V	0,11	V	69,94	V	0,00	V	0,22	V	138,74	V	34638	V
2018/02/04 14	SR	64,60	V	0,36	V	73,20	V	0,01	V	0,15	V	138,92	V	35059	V
2018/02/04 15	SR	83,31	V	0,76	V	77,28	V	0,13	V	0,15	V	139,71	V	34932	V
2018/02/04 16	SR	30,21	V	0,01	V	96,28	V	0,00	V	0,15	V	140,62	V	35105	V
2018/02/04 17	SR	35,26	V	0,01	V	87,14	V	0,00	V	0,14	V	140,93	V	35168	V
2018/02/04 18	SR	21,24	V	0,01	V	98,44	V	0,00	V	0,15	V	141,45	V	35010	V
2018/02/04 19	SR	41,18	V	0,06	V	87,30	V	0,00	V	0,31	V	141,65	V	34737	V
2018/02/04 20	SR	21,65	V	0,25	V	113,95	V	0,00	V	0,16	V	141,63	V	34896	V
2018/02/04 21	SR	28,70	V	0,05	V	118,76	V	0,00	V	0,15	V	141,36	V	35145	V
2018/02/04 22	SR	31,22	V	0,26	V	96,15	V	0,00	V	0,15	V	141,36	V	34860	V
2018/02/04 23	SR	26,02	V	0,02	V	113,24	V	0,00	V	0,16	V	142,12	V	35043	V
2018/02/04 24	SR	43,72	V	0,71	V	123,03	V	0,09	V	0,15	V	142,58	V	35497	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.2-92.8	0.0-0.8	61.7-123.0	0.0-0.1	0.1-0.3	138.7-142.6	33790.6-36516.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.4	0.2	84.3	0	0.2	140.7	34711.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/05 01	SR	47,34	V	1,70	V	117,09	V	2,20	V	0,16	V	142,12	V	35734	V
2018/02/05 02	SR	28,83	V	0,01	V	88,32	V	0,00	V	0,20	V	142,36	V	35250	V
2018/02/05 03	SR	41,06	V	0,02	V	80,34	V	0,00	V	0,14	V	143,35	V	35167	V
2018/02/05 04	SR	33,27	V	0,12	V	108,13	V	0,00	V	0,15	V	143,88	V	35036	V
2018/02/05 05	SR	21,38	V	0,06	V	126,18	V	0,00	V	0,16	V	143,94	V	35504	V
2018/02/05 06	SR	39,43	V	0,04	V	87,02	V	0,00	V	0,19	V	143,80	V	34855	V
2018/02/05 07	SR	49,19	V	0,06	V	76,43	V	0,00	V	0,14	V	142,44	V	33732	V
2018/02/05 08	SR	116,04	V	0,96	V	79,38	V	0,06	V	0,13	V	138,26	V	33168	V
2018/02/05 09	SR	119,59	V	0,99	V	69,10	V	0,07	V	0,12	V	136,91	V	32437	V
2018/02/05 10	SR	53,91	V	0,14	V	85,33	V	0,00	V	0,12	V	136,77	V	36163	V
2018/02/05 11	SR	63,95	V	0,54	V	82,72	V	0,11	V	0,26	V	135,65	V	34642	V
2018/02/05 12	SR	44,12	V	0,20	V	95,14	V	0,00	V	0,16	V	135,48	V	35587	V
2018/02/05 13	SR	60,48	V	0,92	V	103,97	V	0,12	V	0,15	V	136,45	V	35226	V
2018/02/05 14	SR	24,45	V	0,05	V	125,31	V	0,00	V	0,15	V	137,65	V	35696	V
2018/02/05 15	SR	47,91	V	0,36	V	95,18	V	0,02	V	0,14	V	137,34	V	35587	V
2018/02/05 16	SR	23,97	V	0,02	V	106,33	V	0,00	V	0,14	V	137,90	V	35031	V
2018/02/05 17	SR	41,07	V	0,24	V	89,65	V	0,02	V	0,42	V	138,73	V	34265	V
2018/02/05 18	SR	34,14	V	0,05	V	91,38	V	0,00	V	0,13	V	138,80	V	34382	V
2018/02/05 19	SR	36,85	V	0,13	V	95,69	V	0,00	V	0,13	V	138,83	V	34253	V
2018/02/05 20	SR	19,51	V	0,10	V	105,30	V	0,00	V	0,34	V	138,98	V	34972	V
2018/02/05 21	SR	39,78	V	0,53	V	127,52	V	0,00	V	0,14	V	135,93	V	35313	V
2018/02/05 22	SR	31,21	V	0,39	V	124,06	V	0,00	V	0,13	V	134,79	V	35023	V
2018/02/05 23	SR	11,49	V	0,04	V	141,22	V	0,00	V	0,14	V	135,84	V	34958	V
2018/02/05 24	SR	13,09	V	0,01	V	132,73	V	0,00	V	0,14	V	136,13	V	35156	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-119.6	0.0-1.7	69.1-141.2	0.0-2.2	0.1-0.4	134.8-143.9	32436.6-36162.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	0.3	101.4	0.1	0.2	138.8	34880.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/06 01	SR	18,99	V	0,28	V	130,14	V	0,03	V	0,13	V	136,01	V	34911	V
2018/02/06 02	SR	35,10	V	0,07	V	97,22	V	0,00	V	0,13	V	136,31	V	35054	V
2018/02/06 03	SR	53,10	V	0,25	V	88,63	V	0,02	V	0,13	V	136,99	V	35284	V
2018/02/06 04	SR	44,40	V	0,11	V	90,53	V	0,00	V	0,21	V	137,54	V	35484	V
2018/02/06 05	SR	24,01	V	0,02	V	102,50	V	0,00	V	0,13	V	137,74	V	35204	V
2018/02/06 06	SR	12,15	V	0,01	V	114,63	V	0,00	V	0,13	V	137,82	V	34995	V
2018/02/06 07	SR	48,44	V	0,17	V	89,21	V	0,00	V	0,12	V	137,16	V	34782	V
2018/02/06 08	SR	51,93	V	0,23	V	91,57	V	0,00	V	0,11	V	134,88	V	34718	V
2018/02/06 09	SR	34,44	V	0,14	V	102,75	V	0,00	V	0,12	V	135,29	V	35187	V
2018/02/06 10	SR	49,52	V	0,36	V	117,82	V	0,00	V	0,12	V	135,35	V	36027	V
2018/02/06 11	SR	64,88	V	0,28	V	96,31	V	0,00	V	0,11	V	134,70	V	34809	V
2018/02/06 12	SR	81,86	V	0,88	V	93,29	V	0,09	V	0,12	V	134,66	V	34809	V
2018/02/06 13	SR	83,59	V	0,91	V	86,35	V	0,02	V	0,12	V	135,30	V	34902	V
2018/02/06 14	SR	69,76	V	1,18	V	104,25	V	0,10	V	0,26	V	135,71	V	34899	V
2018/02/06 15	SR	57,67	V	0,31	V	95,12	V	0,10	V	0,12	V	135,90	V	34464	V
2018/02/06 16	SR	50,09	V	0,03	V	82,17	V	0,00	V	0,12	V	136,50	V	34447	V
2018/02/06 17	SR	35,29	V	0,08	V	95,51	V	0,00	V	0,12	V	136,78	V	34465	V
2018/02/06 18	SR	91,46	V	0,36	V	65,92	V	0,02	V	0,12	V	136,88	V	34449	V
2018/02/06 19	SR	52,48	V	0,04	V	81,90	V	0,00	V	0,18	V	137,75	V	34495	V
2018/02/06 20	SR	100,29	V	0,53	V	71,57	V	0,00	V	0,11	V	137,78	V	34535	V
2018/02/06 21	SR	131,86	V	2,78	V	78,95	V	0,14	V	0,12	V	138,33	V	34523	V
2018/02/06 22	SR	105,66	V	2,56	V	91,49	V	0,21	V	0,20	V	138,65	V	34395	V
2018/02/06 23	SR	45,90	V	0,78	V	102,31	V	0,00	V	0,12	V	139,24	V	34646	V
2018/02/06 24	SR	24,26	V	0,12	V	99,81	V	0,00	V	0,13	V	139,54	V	34442	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-131.9	0.0-2.8	65.9-130.1	0.0-0.2	0.1-0.3	134.7-139.5	34395.2-36027.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57	0.5	94.6	0	0.1	136.8	34830.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/07 01	SR	38,15	V	0,02	V	75,15	V	0,00	V	0,12	V	139,58	V	34387	V
2018/02/07 02	SR	12,75	V	0,01	V	97,42	V	0,00	V	0,12	V	139,57	V	34425	V
2018/02/07 03	SR	82,50	V	0,68	V	67,18	V	0,05	V	0,12	V	140,04	V	34387	V
2018/02/07 04	SR	100,84	V	0,69	V	69,07	V	0,01	V	0,12	V	140,56	V	34103	V
2018/02/07 05	SR	34,08	V	0,30	V	94,18	V	0,00	V	0,13	V	140,76	V	34527	V
2018/02/07 06	SR	38,14	V	1,27	V	100,62	V	0,16	V	0,12	V	140,74	V	34691	V
2018/02/07 07	SR	121,08	V	1,30	V	62,56	V	0,07	V	0,12	V	140,97	V	34228	V
2018/02/07 08	SR	72,13	V	0,50	V	72,62	V	0,01	V	0,11	V	140,53	V	34283	V
2018/02/07 09	SR	110,32	V	1,43	V	66,02	V	0,14	V	0,11	V	137,94	V	34279	V
2018/02/07 10	SR	110,38	V	1,17	V	71,81	V	0,14	V	0,13	V	137,26	V	34254	V
2018/02/07 11	SR	87,30	V	1,11	V	76,48	V	0,17	V	0,12	V	137,57	V	33581	V
2018/02/07 12	SR	69,07	V	0,35	V	73,05	V	0,06	V	0,12	V	137,64	V	34006	V
2018/02/07 13	SR	96,54	V	1,23	V	67,64	V	0,28	V	0,12	V	137,95	V	34006	V
2018/02/07 14	SR	85,92	V	0,75	V	72,52	V	0,08	V	0,26	V	138,11	V	34189	V
2018/02/07 15	SR	54,47	V	0,79	V	81,98	V	0,23	V	0,13	V	138,32	V	34156	V
2018/02/07 16	SR	65,70	V	1,04	V	96,62	V	0,46	V	0,14	V	137,84	V	33809	V
2018/02/07 17	SR	79,94	V	0,96	V	100,44	V	0,14	V	0,14	V	136,04	V	34166	V
2018/02/07 18	SR	25,31	V	0,01	V	112,27	V	0,00	V	0,30	V	135,57	V	34690	V
2018/02/07 19	SR	57,92	V	0,04	V	87,58	V	0,00	V	0,13	V	136,36	V	34672	V
2018/02/07 20	SR	71,78	V	0,40	V	84,46	V	0,03	V	0,13	V	136,68	V	34522	V
2018/02/07 21	SR	31,32	V	0,01	V	98,04	V	0,00	V	0,43	V	136,32	V	34779	V
2018/02/07 22	SR	15,32	V	0,01	V	106,99	V	0,00	V	0,13	V	136,37	V	35827	V
2018/02/07 23	SR	22,03	V	0,01	V	92,21	V	0,00	V	0,13	V	136,80	V	35732	V
2018/02/07 24	SR	38,67	V	0,04	V	79,44	V	0,00	V	0,13	V	137,74	V	35210	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-121.1	0.0-1.4	62.6-112.3	0.0-0.5	0.1-0.4	135.6-141.0	33580.8-35826.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.4	0.6	83.6	0.1	0.2	138.2	34454.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/08 01	SR	35,84	V	0,01	V	72,89	V	0,00	V	0,13	V	138,27	V	35246	V
2018/02/08 02	SR	50,08	V	0,01	V	70,10	V	0,00	V	0,19	V	139,05	V	34715	V
2018/02/08 03	SR	30,71	V	0,01	V	76,26	V	0,00	V	0,13	V	139,46	V	34773	V
2018/02/08 04	SR	11,86	V	0,01	V	102,91	V	0,00	V	0,14	V	139,20	V	34894	V
2018/02/08 05	SR	17,01	V	0,11	V	110,33	V	0,00	V	0,13	V	139,46	V	35176	V
2018/02/08 06	SR	32,95	V	0,57	V	121,86	V	0,27	V	0,13	V	138,88	V	35671	V
2018/02/08 07	SR	71,88	V	0,39	V	80,10	V	0,00	V	0,23	V	138,52	V	35097	V
2018/02/08 08	SR	29,33	V	0,04	V	95,53	V	0,00	V	0,14	V	138,03	V	34641	V
2018/02/08 09	SR	75,45	V	0,17	V	67,42	V	0,00	V	0,13	V	137,38	V	34885	V
2018/02/08 10	SR	122,11	V	2,08	V	85,07	V	0,37	V	0,12	V	134,78	V	36274	V
2018/02/08 11	SR	56,25	V	0,20	V	88,95	V	0,00	V	0,13	V	135,19	V	35114	V
2018/02/08 12	SR	98,35	V	1,93	V	64,73	V	0,59	V	0,19	V	136,04	V	34373	V
2018/02/08 13	SR	79,76	V	0,15	V	51,13	NV	0,00	V	0,13	V	136,10	V	34677	V
2018/02/08 14	SR	36,45	V	0,01	V	70,40	V	0,00	V	0,13	V	136,45	V	34786	V
2018/02/08 15	SR	40,69	V	0,02	V	71,78	V	0,00	V	0,14	V	136,58	V	35175	V
2018/02/08 16	SR	51,65	V	0,04	V	77,27	V	0,00	V	0,14	V	136,79	V	35200	V
2018/02/08 17	SR	69,56	V	0,15	V	66,40	V	0,00	V	0,13	V	135,61	V	34604	V
2018/02/08 18	SR	53,29	V	0,16	V	76,86	V	0,00	V	0,12	V	134,46	V	33824	V
2018/02/08 19	SR	30,64	V	0,01	V	83,65	V	0,00	V	0,19	V	135,18	V	34698	V
2018/02/08 20	SR	41,12	V	0,09	V	96,63	V	0,00	V	0,14	V	135,74	V	34588	V
2018/02/08 21	SR	78,01	V	1,04	V	89,59	V	0,19	V	0,12	V	134,94	V	34009	V
2018/02/08 22	SR	89,06	V	0,26	V	81,71	V	0,00	V	0,11	V	134,09	V	33485	V
2018/02/08 23	SR	28,18	V	0,01	V	96,84	V	0,00	V	0,12	V	134,95	V	34437	V
2018/02/08 24	SR	43,03	V	0,04	V	83,24	V	0,00	V	0,12	V	135,79	V	34375	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.9-122.1	0.0-2.1	64.7-121.9	0.0-0.6	0.1-0.2	134.1-139.5	33485.5-36274.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.1	0.3	83.9	0.1	0.1	136.7	34779.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/09 01	SR	113,21	V	0,48	V	64,67	V	0,02	V	0,13	V	136,16	V	34434	V
2018/02/09 02	SR	114,80	V	1,35	V	71,54	V	0,22	V	0,13	V	136,44	V	33997	V
2018/02/09 03	SR	43,05	V	0,03	V	80,58	V	0,00	V	0,20	V	136,79	V	34761	V
2018/02/09 04	SR	85,03	V	0,11	V	69,61	V	0,00	V	0,14	V	137,73	V	34805	V
2018/02/09 05	SR	69,16	V	0,09	V	75,87	V	0,00	V	0,14	V	138,47	V	35158	V
2018/02/09 06	SR	103,17	V	0,43	V	69,12	V	0,03	V	0,19	V	138,97	V	35168	V
2018/02/09 07	SR	68,79	V	0,09	V	81,99	V	0,00	V	0,15	V	139,45	V	35644	V
2018/02/09 08	SR	36,31	V	0,01	V	89,11	V	0,00	V	0,14	V	140,08	V	35769	V
2018/02/09 09	SR	20,49	V	0,01	V	101,75	V	0,00	V	0,14	V	140,43	V	35658	V
2018/02/09 10	SR	13,33	V	0,03	V	144,54	V	0,00	V	0,25	V	140,21	V	37847	V
2018/02/09 11	SR	40,56	V	0,41	V	105,42	V	0,07	V	0,13	V	139,91	V	36040	V
2018/02/09 12	SR	16,30	V	0,05	V	126,87	V	0,00	V	0,14	V	139,92	V	35923	V
2018/02/09 13	SR	29,18	V	0,02	V	99,22	V	0,00	V	0,13	V	139,73	V	35738	V
2018/02/09 14	SR	40,89	V	0,17	V	96,43	V	0,01	V	0,13	V	139,31	V	35127	V
2018/02/09 15	SR	27,86	V	0,04	V	103,82	V	0,00	V	0,14	V	138,87	V	35651	V
2018/02/09 16	SR	38,23	V	0,14	V	88,61	V	0,00	V	0,12	V	136,35	V	35096	V
2018/02/09 17	SR	45,72	V	0,16	V	82,54	V	0,01	V	0,13	V	136,17	V	34788	V
2018/02/09 18	SR	61,91	V	0,16	V	75,24	V	0,00	V	0,13	V	137,43	V	35449	V
2018/02/09 19	SR	58,99	V	0,11	V	76,47	V	0,00	V	0,13	V	137,80	V	34891	V
2018/02/09 20	SR	66,12	V	0,12	V	70,11	V	0,00	V	0,13	V	137,99	V	35375	V
2018/02/09 21	SR	29,50	V	0,01	V	74,78	V	0,00	V	0,22	V	138,99	V	35612	V
2018/02/09 22	SR	53,20	V	0,07	V	64,09	V	0,00	V	0,14	V	139,75	V	35714	V
2018/02/09 23	SR	70,21	V	0,21	V	68,02	V	0,00	V	0,13	V	140,00	V	34997	V
2018/02/09 24	SR	42,27	V	0,06	V	86,68	V	0,00	V	0,13	V	140,03	V	36512	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-114.8	0.0-1.3	64.1-144.5	0.0-0.2	0.1-0.3	136.2-140.4	33996.8-37847.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.7	0.2	86.1	0	0.1	138.6	35423
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/10 01	SR	34,24	V	0,02	V	68,07	V	0,00	V	0,13	V	139,70	V	36920	V
2018/02/10 02	SR	51,42	V	0,09	V	71,64	V	0,00	V	0,21	V	139,87	V	34478	V
2018/02/10 03	SR	98,42	V	0,41	V	58,96	NV	0,02	V	0,14	V	140,40	V	35233	V
2018/02/10 04	SR	25,89	V	0,01	V	84,92	V	0,00	V	0,13	V	140,87	V	33934	V
2018/02/10 05	SR	22,11	V	0,01	V	82,96	V	0,00	V	0,13	V	141,15	V	33885	V
2018/02/10 06	SR	47,11	V	0,37	V	74,57	V	0,04	V	0,21	V	141,65	V	33723	V
2018/02/10 07	SR	59,44	V	0,23	V	73,13	V	0,00	V	0,14	V	141,94	V	33176	V
2018/02/10 08	SR	42,44	V	0,07	V	69,07	V	0,00	V	0,13	V	142,02	V	33337	V
2018/02/10 09	SR	15,75	V	0,09	V	89,79	V	0,00	V	0,14	V	142,27	V	33523	V
2018/02/10 10	SR	22,52	V	0,01	V	82,09	V	0,00	V	0,13	V	142,53	V	35205	V
2018/02/10 11	SR	35,84	V	0,05	V	83,51	V	0,00	V	0,14	V	142,67	V	34066	V
2018/02/10 12	SR	17,93	V	0,02	V	103,15	V	0,00	V	0,14	V	143,61	V	34253	V
2018/02/10 13	SR	32,37	V	0,04	V	85,90	V	0,00	V	0,14	V	143,89	V	34445	V
2018/02/10 14	SR	66,19	V	0,22	V	71,78	V	0,01	V	0,14	V	144,61	V	34034	V
2018/02/10 15	SR	66,47	V	0,03	V	69,16	V	0,00	V	0,14	V	143,94	V	33519	V
2018/02/10 16	SR	75,20	V	0,65	V	78,43	V	0,00	V	0,23	V	141,48	V	33825	V
2018/02/10 17	SR	38,24	V	0,13	V	93,06	V	0,00	V	0,16	V	140,91	V	34003	V
2018/02/10 18	SR	41,96	V	0,01	V	75,49	V	0,00	V	0,14	V	140,70	V	34203	V
2018/02/10 19	SR	89,01	V	0,02	V	64,21	V	0,00	V	0,14	V	140,49	V	33816	V
2018/02/10 20	SR	58,77	V	0,01	V	75,68	V	0,00	V	0,14	V	140,51	V	33832	V
2018/02/10 21	SR	51,39	V	0,01	V	81,32	V	0,00	V	0,19	V	140,67	V	34395	V
2018/02/10 22	SR	38,86	V	0,01	V	81,34	V	0,00	V	0,13	V	140,99	V	34547	V
2018/02/10 23	SR	49,85	V	0,32	V	82,69	V	0,01	V	0,13	V	140,85	V	34764	V
2018/02/10 24	SR	51,73	V	0,30	V	70,11	V	0,00	V	0,13	V	140,61	V	34298	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-98.4	0.0-0.7	64.2-103.2	0.0-0.0	0.1-0.2	139.7-144.6	33175.6-36919.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	0.1	78.8	0	0.1	141.6	34225.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/11 01	SR	89,68	V	0,81	V	66,65	V	0,08	V	0,12	V	140,35	V	34016	V
2018/02/11 02	SR	67,14	V	0,05	V	69,56	V	0,00	V	0,12	V	140,24	V	34391	V
2018/02/11 03	SR	91,77	V	0,28	V	66,96	V	0,00	V	0,12	V	140,16	V	34160	V
2018/02/11 04	SR	83,52	V	0,79	V	78,43	V	0,34	V	0,13	V	140,65	V	35366	V
2018/02/11 05	SR	76,61	V	0,07	V	68,03	V	0,00	V	0,12	V	140,36	V	35198	V
2018/02/11 06	SR	89,02	V	0,29	V	63,87	V	0,00	V	0,20	V	140,62	V	34938	V
2018/02/11 07	SR	29,67	V	0,01	V	86,99	V	0,00	V	0,13	V	141,62	V	35862	V
2018/02/11 08	SR	33,09	V	0,01	V	95,26	V	0,00	V	0,12	V	141,33	V	35895	V
2018/02/11 09	SR	51,58	V	0,33	V	93,10	V	0,01	V	0,13	V	141,48	V	35254	V
2018/02/11 10	SR	49,29	V	0,19	V	87,20	V	0,00	V	0,12	V	142,23	V	37064	V
2018/02/11 11	SR	35,81	V	0,01	V	83,19	V	0,00	V	0,13	V	142,79	V	35266	V
2018/02/11 12	SR	63,64	V	0,06	V	73,31	V	0,00	V	0,14	V	143,49	V	35130	V
2018/02/11 13	SR	59,49	V	0,02	V	66,41	V	0,00	V	0,58	V	144,46	V	34762	V
2018/02/11 14	SR	55,54	V	0,10	V	76,63	V	0,00	V	0,14	V	144,99	V	34742	V
2018/02/11 15	SR	58,10	V	1,63	V	98,36	V	0,70	V	0,13	V	143,95	V	35006	V
2018/02/11 16	SR	42,09	V	0,30	V	104,38	V	0,00	V	0,13	V	143,17	V	35221	V
2018/02/11 17	SR	19,24	V	0,01	V	116,53	V	0,00	V	0,14	V	142,64	V	35287	V
2018/02/11 18	SR	13,21	V	0,01	V	123,49	V	0,00	V	0,14	V	141,59	V	35133	V
2018/02/11 19	SR	21,41	V	0,02	V	118,79	V	0,00	V	0,14	V	141,41	V	35313	V
2018/02/11 20	SR	37,91	V	0,08	V	106,11	V	0,00	V	0,22	V	141,55	V	35496	V
2018/02/11 21	SR	49,19	V	0,10	V	95,27	V	0,00	V	0,14	V	141,78	V	35592	V
2018/02/11 22	SR	56,43	V	0,15	V	80,20	V	0,00	V	0,13	V	142,21	V	35431	V
2018/02/11 23	SR	95,08	V	0,55	V	69,69	V	0,01	V	0,13	V	142,17	V	35251	V
2018/02/11 24	SR	110,53	V	0,59	V	70,28	V	0,00	V	0,13	V	141,54	V	34883	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-110.5	0.0-1.6	63.9-123.5	0.0-0.7	0.1-0.6	140.2-145.0	34016.2-37064.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.5	0.3	85.8	0	0.2	141.9	35194.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/12 01	SR	68,89	V	0,18	V	76,66	V	0,00	V	0,13	V	141,55	V	35547	V
2018/02/12 02	SR	33,34	V	0,10	V	108,70	V	0,00	V	0,48	V	141,45	V	35662	V
2018/02/12 03	SR	98,02	V	0,63	V	63,94	V	0,03	V	0,13	V	141,61	V	35531	V
2018/02/12 04	SR	64,10	V	0,28	V	75,75	V	0,01	V	0,14	V	142,14	V	35472	V
2018/02/12 05	SR	62,43	V	0,23	V	72,96	V	0,00	V	0,13	V	142,10	V	35469	V
2018/02/12 06	SR	94,25	V	0,81	V	69,62	V	0,00	V	0,18	V	142,01	V	35798	V
2018/02/12 07	SR	87,44	V	1,20	V	66,59	V	0,06	V	0,13	V	142,67	V	35173	V
2018/02/12 08	SR	69,00	V	0,75	V	74,86	V	0,04	V	0,13	V	143,85	V	35366	V
2018/02/12 09	SR	92,61	V	1,49	V	53,77	NV	0,00	V	0,16	V	143,26	V	35206	V
2018/02/12 10	SR	36,33	V	0,20	V	81,70	V	0,00	V	0,13	V	140,55	V	36718	V
2018/02/12 11	SR	29,44	V	0,03	V	90,85	V	0,00	V	0,13	V	140,90	V	35639	V
2018/02/12 12	SR	39,19	V	0,01	V	84,01	V	0,00	V	0,13	V	141,58	V	34586	V
2018/02/12 13	SR	43,59	V	0,13	V	100,49	V	0,00	V	0,23	V	141,94	V	34745	V
2018/02/12 14	SR	9,34	V	0,01	V	114,36	V	0,00	V	0,15	V	142,20	V	35551	V
2018/02/12 15	SR	24,16	V	0,01	V	94,88	V	0,00	V	0,14	V	141,58	V	35522	V
2018/02/12 16	SR	28,81	V	0,02	V	84,46	V	0,00	V	0,14	V	141,43	V	35392	V
2018/02/12 17	SR	66,93	V	0,06	V	67,72	V	0,00	V	0,14	V	141,10	V	35218	V
2018/02/12 18	SR	19,12	V	0,02	V	89,35	V	0,00	V	0,14	V	141,20	V	35614	V
2018/02/12 19	SR	32,20	V	0,09	V	98,90	V	0,00	V	0,20	V	141,34	V	35493	V
2018/02/12 20	SR	51,47	V	0,13	V	83,74	V	0,00	V	0,14	V	140,87	V	35007	V
2018/02/12 21	SR	23,40	V	0,01	V	86,70	V	0,00	V	0,14	V	140,45	V	35175	V
2018/02/12 22	SR	67,42	V	0,01	V	63,72	V	0,00	V	0,14	V	140,28	V	35028	V
2018/02/12 23	SR	52,13	V	0,05	V	73,91	V	0,00	V	0,25	V	140,24	V	34799	V
2018/02/12 24	SR	59,21	V	0,63	V	72,42	V	0,08	V	0,14	V	140,29	V	35031	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-98.0	0.0-1.5	63.7-114.4	0.0-0.1	0.1-0.5	140.2-143.8	34585.8-36718.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	0.3	82.4	0	0.2	141.5	35364.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/13 01	SR	78,34	V	0,20	V	69,56	V	0,00	V	0,13	V	140,29	V	35245	V
2018/02/13 02	SR	77,16	V	0,12	V	59,87	NV	0,00	V	0,13	V	139,81	V	35015	V
2018/02/13 03	SR	41,50	V	0,01	V	76,71	V	0,00	V	0,14	V	140,19	V	35840	V
2018/02/13 04	SR	23,42	V	0,01	V	93,29	V	0,00	V	0,27	V	140,37	V	36623	V
2018/02/13 05	SR	56,55	V	0,03	V	74,16	V	0,00	V	0,14	V	140,36	V	36532	V
2018/02/13 06	SR	46,74	V	0,01	V	70,03	V	0,00	V	0,14	V	140,71	V	36130	V
2018/02/13 07	SR	37,77	V	0,01	V	77,57	V	0,00	V	0,13	V	141,16	V	36311	V
2018/02/13 08	SR	29,07	V	0,01	V	81,28	V	0,00	V	0,13	V	141,64	V	36304	V
2018/02/13 09	SR	40,24	V	0,99	V	76,40	V	0,68	V	0,13	V	141,73	V	36647	V
2018/02/13 10	SR	39,95	V	0,01	V	70,86	V	0,00	V	0,20	V	140,11	V	38974	V
2018/02/13 11	SR	30,48	V	0,01	V	84,05	V	0,00	V	0,13	V	139,48	V	37223	V
2018/02/13 12	SR	51,70	V	0,04	V	80,17	V	0,00	V	0,14	V	139,84	V	37118	V
2018/02/13 13	SR	26,72	V	0,01	V	86,88	V	0,00	V	0,15	V	140,63	V	37021	V
2018/02/13 14	SR	26,75	V	0,01	V	78,10	V	0,00	V	0,14	V	141,58	V	36720	V
2018/02/13 15	SR	32,83	V	0,01	V	79,59	V	0,00	V	0,14	V	141,18	V	36646	V
2018/02/13 16	SR	30,33	V	0,01	V	84,69	V	0,00	V	0,23	V	140,91	V	36641	V
2018/02/13 17	SR	108,30	V	0,03	V	59,51	NV	0,00	V	0,15	V	141,11	V	36068	V
2018/02/13 18	SR	60,79	V	0,04	V	78,52	V	0,00	V	0,14	V	141,97	V	35433	V
2018/02/13 19	SR	39,34	V	0,01	V	82,00	V	0,00	V	0,14	V	141,97	V	35507	V
2018/02/13 20	SR	46,54	V	0,01	V	78,46	V	0,00	V	0,14	V	141,86	V	35879	V
2018/02/13 21	SR	66,95	V	0,11	V	76,34	V	0,01	V	0,19	V	141,85	V	36137	V
2018/02/13 22	SR	36,21	V	0,01	V	83,39	V	0,00	V	0,13	V	141,71	V	36713	V
2018/02/13 23	SR	47,55	V	0,16	V	85,20	V	0,01	V	0,13	V	141,57	V	36664	V
2018/02/13 24	SR	43,26	V	0,08	V	82,21	V	0,00	V	0,14	V	141,06	V	36906	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.4-108.3	0.0-1.0	69.6-93.3	0.0-0.7	0.1-0.3	139.5-142.0	35015.0-38974.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.6	0.1	79.5	0	0.2	141	36429.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/14 01	SR	76,63	V	0,33	V	64,36	V	0,05	V	0,32	V	141,14	V	36915	V
2018/02/14 02	SR	44,42	V	0,01	V	74,18	V	0,00	V	0,16	V	141,63	V	37123	V
2018/02/14 03	SR	86,36	V	0,35	V	64,52	V	0,00	V	0,15	V	141,89	V	36881	V
2018/02/14 04	SR	84,23	V	0,03	V	73,02	V	0,00	V	0,15	V	141,95	V	37003	V
2018/02/14 05	SR	148,77	V	0,23	V	68,45	V	0,00	V	0,15	V	141,99	V	36945	V
2018/02/14 06	SR	41,11	V	0,01	V	80,56	V	0,00	V	0,37	V	142,08	V	37035	V
2018/02/14 07	SR	54,76	V	0,81	V	87,18	V	0,20	V	0,15	V	142,84	V	36996	V
2018/02/14 08	SR	49,16	V	0,24	V	74,64	V	0,04	V	0,14	V	143,98	V	36863	V
2018/02/14 09	SR	55,42	V	0,01	V	63,28	V	0,00	V	0,15	V	143,16	V	36980	V
2018/02/14 10	SR	56,77	V	0,07	V	65,37	V	0,00	V	0,14	V	141,19	V	38364	V
2018/02/14 11	SR	74,92	V	0,19	V	60,58	V	0,01	V	0,21	V	141,81	V	36499	V
2018/02/14 12	SR	67,73	V	0,17	V	63,23	V	0,01	V	0,16	V	142,72	V	35254	V
2018/02/14 13	SR	81,08	V	0,15	V	66,19	V	0,00	V	0,16	V	142,44	V	34701	V
2018/02/14 14	SR	53,88	V	0,01	V	70,29	V	0,00	V	0,16	V	142,36	V	34809	V
2018/02/14 15	SR	36,70	V	0,03	V	80,23	V	0,00	V	0,17	V	142,90	V	34950	V
2018/02/14 16	SR	37,09	V	0,03	V	77,36	V	0,00	V	0,17	V	143,39	V	34891	V
2018/02/14 17	SR	15,60	V	0,01	V	97,33	V	0,00	V	0,32	V	142,00	V	34730	V
2018/02/14 18	SR	17,84	V	0,01	V	101,56	V	0,00	V	0,17	V	141,21	V	34921	V
2018/02/14 19	SR	21,23	V	0,01	V	88,88	V	0,00	V	0,17	V	141,23	V	34737	V
2018/02/14 20	SR	48,91	V	0,01	V	70,77	V	0,00	V	0,16	V	141,32	V	35505	V
2018/02/14 21	SR	44,56	V	0,01	V	82,21	V	0,00	V	0,50	V	141,46	V	35487	V
2018/02/14 22	SR	50,53	V	2,22	V	89,36	V	2,61	V	0,17	V	142,41	V	35543	V
2018/02/14 23	SP	817,05	V	412,03	V	271,15	V	81,50	V	2,17	V	131,91	V	28263	NV
2018/02/14 24	SP	909,30	V	447,15	V	243,47	V	88,16	V	2,08	V	118,79	V	29107	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-148.8	0.0-2.2	60.6-101.6	0.0-2.6	0.1-0.5	141.1-144.0	34700.6-38364.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.7	0.2	75.6	0.1	0.2	142.1	36051.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/15 01	AV	312,95	V	72,47	V	194,97	V	8,05	V	0,29	V	120,56	V	25828	V
2018/02/15 02	AV	42,25	V	1,98	V	131,56	V	1,21	V	0,15	V	127,91	V	29977	V
2018/02/15 03	SR	39,17	V	0,07	V	93,56	V	0,00	V	0,14	V	137,28	V	36217	V
2018/02/15 04	SR	29,20	V	0,02	V	109,77	V	0,00	V	0,15	V	140,64	V	36477	V
2018/02/15 05	SR	126,77	V	0,66	V	60,27	V	0,03	V	0,14	V	140,79	V	35013	V
2018/02/15 06	SR	60,21	V	0,05	V	71,34	V	0,00	V	0,28	V	142,10	V	34901	V
2018/02/15 07	SR	49,10	V	0,01	V	71,28	V	0,00	V	0,16	V	142,95	V	35067	V
2018/02/15 08	SR	81,30	V	0,29	V	64,45	V	0,03	V	0,16	V	144,30	V	35296	V
2018/02/15 09	SR	55,10	V	0,01	V	71,15	V	0,00	V	0,16	V	144,63	V	35418	V
2018/02/15 10	SR	19,37	V	0,04	V	95,69	V	0,00	V	0,16	V	144,49	V	37300	V
2018/02/15 11	SR	28,47	V	0,01	V	83,70	V	0,00	V	0,22	V	143,38	V	36932	V
2018/02/15 12	SR	50,60	V	0,10	V	77,68	V	0,00	V	0,17	V	142,78	V	35948	V
2018/02/15 13	SR	42,99	V	0,03	V	77,31	V	0,00	V	0,17	V	143,41	V	35793	V
2018/02/15 14	SR	51,77	V	0,02	V	66,16	V	0,00	V	0,17	V	144,06	V	35641	V
2018/02/15 15	SR	47,45	V	0,04	V	71,87	V	0,00	V	0,17	V	144,51	V	35628	V
2018/02/15 16	SR	71,55	V	0,16	V	72,18	V	0,00	V	0,27	V	144,28	V	35450	V
2018/02/15 17	SR	25,30	V	0,01	V	86,26	V	0,00	V	0,23	V	143,30	V	35539	V
2018/02/15 18	SR	122,08	V	0,51	V	60,96	V	0,01	V	0,15	V	142,76	V	33649	V
2018/02/15 19	SR	127,83	V	1,75	V	81,32	V	0,05	V	0,16	V	142,05	V	34551	V
2018/02/15 20	SR	91,58	V	0,88	V	96,55	V	0,00	V	0,15	V	140,80	V	35147	V
2018/02/15 21	SR	13,11	V	0,01	V	126,97	V	0,00	V	0,16	V	140,91	V	36475	V
2018/02/15 22	SR	30,90	V	0,01	V	98,54	V	0,00	V	0,15	V	139,82	V	36416	V
2018/02/15 23	SR	50,10	V	0,04	V	90,69	V	0,00	V	0,33	V	139,58	V	36186	V
2018/02/15 24	SR	76,94	V	0,12	V	76,49	V	0,00	V	0,14	V	140,05	V	35950	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-127.8	0.0-1.7	60.3-127.0	0.0-0.1	0.1-0.3	137.3-144.6	33648.7-37299.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	0.2	82	0	0.2	142.2	35681.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/16 01	SR	101,42	V	0,33	V	72,67	V	0,00	V	0,14	V	140,37	V	35385	V
2018/02/16 02	SR	47,94	V	0,12	V	100,29	V	0,00	V	0,15	V	141,36	V	35797	V
2018/02/16 03	SR	36,52	V	0,01	V	94,18	V	0,00	V	0,14	V	141,94	V	35902	V
2018/02/16 04	SR	55,63	V	0,02	V	81,21	V	0,00	V	0,14	V	141,28	V	35644	V
2018/02/16 05	SR	74,95	V	0,10	V	76,25	V	0,00	V	0,69	V	141,92	V	35696	V
2018/02/16 06	SR	54,92	V	0,02	V	86,75	V	0,00	V	0,14	V	142,53	V	35533	V
2018/02/16 07	SR	100,10	V	0,42	V	81,54	V	0,01	V	0,13	V	142,96	V	35446	V
2018/02/16 08	SR	106,88	V	1,16	V	82,66	V	0,00	V	0,15	V	143,41	V	36030	V
2018/02/16 09	SR	95,08	V	2,33	V	78,59	V	0,07	V	0,17	V	141,96	V	35939	V
2018/02/16 10	SR	64,28	V	1,51	V	96,73	V	0,00	V	0,16	V	141,31	V	36818	V
2018/02/16 11	SR	63,58	V	1,34	V	98,12	V	0,00	V	0,17	V	141,92	V	36126	V
2018/02/16 12	SR	106,86	V	1,86	V	86,86	V	0,01	V	0,17	V	142,58	V	35938	V
2018/02/16 13	SR	83,67	V	0,51	V	84,73	V	0,01	V	0,17	V	143,44	V	35762	V
2018/02/16 14	SR	57,92	V	0,21	V	90,40	V	0,00	V	0,17	V	143,81	V	35657	V
2018/02/16 15	SR	127,52	V	1,13	V	71,68	V	0,00	V	0,39	V	143,83	V	35834	V
2018/02/16 16	SR	97,49	V	0,67	V	73,74	V	0,00	V	0,18	V	144,16	V	35331	V
2018/02/16 17	SR	120,77	V	0,60	V	69,31	V	0,00	V	0,17	V	144,48	V	35448	V
2018/02/16 18	SR	68,86	V	0,15	V	78,58	V	0,00	V	0,17	V	144,79	V	35059	V
2018/02/16 19	SR	101,19	V	1,17	V	69,73	V	0,27	V	0,29	V	144,66	V	34469	V
2018/02/16 20	SR	79,95	V	0,10	V	71,34	V	0,00	V	0,17	V	144,76	V	34935	V
2018/02/16 21	SR	24,87	V	0,01	V	87,77	V	0,00	V	0,15	V	142,46	V	34702	V
2018/02/16 22	SR	14,40	V	0,01	V	102,97	V	0,00	V	0,16	V	141,27	V	35561	V
2018/02/16 23	SR	8,19	V	0,01	V	117,36	V	0,00	V	0,17	V	141,78	V	35963	V
2018/02/16 24	SR	27,05	V	0,02	V	98,65	V	0,00	V	0,17	V	142,03	V	35865	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-127.5	0.0-2.3	69.3-117.4	0.0-0.3	0.1-0.7	140.4-144.8	34469.3-36818.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.7	0.6	85.5	0	0.2	142.7	35618.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/17 01	SR	26,68	V	0,02	V	85,39	V	0,00	V	0,18	V	142,95	V	35745	V
2018/02/17 02	SR	72,57	V	0,01	V	63,51	V	0,00	V	0,17	V	143,63	V	35392	V
2018/02/17 03	SR	43,82	V	0,06	V	85,63	V	0,00	V	0,17	V	144,01	V	35285	V
2018/02/17 04	SR	79,56	V	0,10	V	63,34	V	0,00	V	0,17	V	144,51	V	35300	V
2018/02/17 05	SR	56,88	V	0,02	V	65,43	V	0,00	V	0,17	V	144,97	V	35134	V
2018/02/17 06	SR	72,13	V	0,56	V	69,99	V	0,37	V	0,24	V	144,82	V	35184	V
2018/02/17 07	SR	28,15	V	0,01	V	84,87	V	0,00	V	0,16	V	144,82	V	35481	V
2018/02/17 08	SR	37,98	V	0,05	V	91,14	V	0,00	V	0,16	V	144,67	V	35755	V
2018/02/17 09	SR	40,87	V	0,02	V	74,23	V	0,00	V	0,17	V	143,86	V	36174	V
2018/02/17 10	SR	44,99	V	0,02	V	69,60	V	0,00	V	0,15	V	143,09	V	36176	V
2018/02/17 11	SR	48,33	V	0,10	V	77,02	V	0,00	V	0,16	V	143,70	V	35580	V
2018/02/17 12	SR	63,52	V	0,07	V	65,94	V	0,00	V	0,16	V	144,42	V	35022	V
2018/02/17 13	SR	59,60	V	0,07	V	68,44	V	0,00	V	0,28	V	144,73	V	34795	V
2018/02/17 14	SR	44,31	V	0,10	V	76,91	V	0,00	V	0,16	V	143,69	V	34764	V
2018/02/17 15	SR	8,95	V	0,01	V	110,07	V	0,00	V	0,18	V	143,31	V	35146	V
2018/02/17 16	SR	9,42	V	0,01	V	112,61	V	0,00	V	0,18	V	143,56	V	35698	V
2018/02/17 17	SR	63,47	V	0,09	V	69,13	V	0,00	V	0,32	V	144,09	V	35210	V
2018/02/17 18	SR	65,18	V	0,11	V	64,48	V	0,00	V	0,18	V	144,62	V	34996	V
2018/02/17 19	SR	74,50	V	0,16	V	61,25	V	0,00	V	0,17	V	145,05	V	34583	V
2018/02/17 20	SR	31,80	V	0,01	V	79,75	V	0,00	V	0,17	V	144,96	V	35108	V
2018/02/17 21	SR	44,74	V	0,02	V	71,79	V	0,00	V	0,38	V	143,99	V	34716	V
2018/02/17 22	SR	64,35	V	0,09	V	66,68	V	0,00	V	0,17	V	142,94	V	35100	V
2018/02/17 23	SR	103,48	V	0,29	V	54,47	NV	0,00	V	0,16	V	143,10	V	35054	V
2018/02/17 24	SR	111,29	V	0,50	V	57,04	NV	0,00	V	0,16	V	143,25	V	35074	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-111.3	0.0-0.6	61.3-112.6	0.0-0.4	0.2-0.4	142.9-145.0	34583.1-36175.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	0.1	76.2	0	0.2	144	35269.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/18 01	SR	88,85	V	0,34	V	60,38	V	0,00	V	0,16	V	143,40	V	34996	V
2018/02/18 02	SR	76,35	V	0,25	V	62,08	V	0,00	V	0,22	V	143,68	V	34862	V
2018/02/18 03	SR	57,04	V	0,16	V	69,30	V	0,00	V	0,17	V	144,00	V	35542	V
2018/02/18 04	SR	54,64	V	0,10	V	66,69	V	0,00	V	0,17	V	143,74	V	35498	V
2018/02/18 05	SR	58,79	V	0,10	V	67,58	V	0,00	V	0,16	V	143,50	V	35087	V
2018/02/18 06	SR	47,50	V	0,12	V	73,49	V	0,00	V	0,16	V	143,74	V	35276	V
2018/02/18 07	SR	61,64	V	0,26	V	65,51	V	0,00	V	0,15	V	144,39	V	35032	V
2018/02/18 08	SR	81,18	V	0,54	V	60,98	V	0,00	V	0,15	V	144,54	V	35026	V
2018/02/18 09	SR	74,12	V	0,73	V	71,34	V	0,00	V	0,16	V	143,64	V	34879	V
2018/02/18 10	SR	79,73	V	0,69	V	65,22	V	0,00	V	0,31	V	142,71	V	36047	V
2018/02/18 11	SR	116,44	V	2,26	V	65,57	V	0,00	V	0,50	V	138,33	V	34538	V
2018/02/18 12	SR	41,58	V	1,19	V	87,75	V	0,00	V	0,20	V	135,84	V	34861	V
2018/02/18 13	SR	54,90	V	0,98	V	85,68	V	0,00	V	0,18	V	135,96	V	35454	V
2018/02/18 14	SR	40,92	V	0,18	V	80,84	V	0,00	V	0,18	V	136,10	V	35260	V
2018/02/18 15	SR	54,94	V	0,07	V	74,25	V	0,00	V	0,18	V	136,69	V	34901	V
2018/02/18 16	SR	44,74	V	0,25	V	87,20	V	0,00	V	0,48	V	136,93	V	34610	V
2018/02/18 17	SR	72,16	V	0,51	V	71,70	V	0,03	V	0,20	V	136,62	V	34711	V
2018/02/18 18	SR	87,05	V	0,58	V	68,30	V	0,10	V	0,18	V	136,97	V	34367	V
2018/02/18 19	SR	83,43	V	0,11	V	66,66	V	0,00	V	0,18	V	137,22	V	34530	V
2018/02/18 20	SR	85,13	V	0,02	V	67,57	V	0,00	V	0,17	V	137,58	V	35016	V
2018/02/18 21	SR	69,47	V	0,02	V	74,27	V	0,00	V	0,17	V	137,77	V	34320	V
2018/02/18 22	SR	88,85	V	0,01	V	61,22	V	0,00	V	0,32	V	138,33	V	34221	V
2018/02/18 23	SR	64,29	V	0,02	V	70,31	V	0,00	V	0,18	V	138,92	V	34697	V
2018/02/18 24	SR	59,74	V	0,02	V	76,70	V	0,00	V	0,19	V	139,17	V	34084	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.9-116.4	0.0-2.3	60.4-87.8	0.0-0.1	0.1-0.5	135.8-144.5	34083.9-36047.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.5	0.4	70.9	0	0.2	140	34908.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

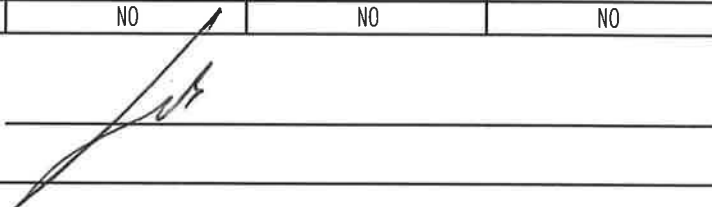


RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/19 01	SR	60,42	V	0,02	V	75,50	V	0,00	V	0,26	V	139,29	V	34357	V
2018/02/19 02	SR	35,27	V	0,01	V	85,56	V	0,00	V	0,23	V	139,92	V	34601	V
2018/02/19 03	SR	45,39	V	0,02	V	75,83	V	0,00	V	0,22	V	140,25	V	34146	V
2018/02/19 04	SR	65,37	V	0,03	V	63,72	V	0,00	V	0,21	V	140,32	V	34367	V
2018/02/19 05	SR	79,32	V	0,69	V	71,23	V	0,05	V	0,21	V	141,07	V	34463	V
2018/02/19 06	SR	120,91	V	0,59	V	64,48	V	0,00	V	0,19	V	141,67	V	33868	V
2018/02/19 07	SR	82,09	V	0,20	V	84,57	V	0,00	V	0,20	V	141,54	V	34029	V
2018/02/19 08	SR	88,67	V	0,12	V	67,76	V	0,00	V	0,20	V	140,90	V	33841	V
2018/02/19 09	SR	110,38	V	0,23	V	60,33	V	0,00	V	0,17	V	138,72	V	34075	V
2018/02/19 10	SR	104,43	V	0,44	V	64,44	V	0,00	V	0,17	V	137,30	V	35256	V
2018/02/19 11	SR	91,60	V	0,45	V	63,84	V	0,02	V	0,17	V	136,25	V	33739	V
2018/02/19 12	SR	84,90	V	0,30	V	66,37	V	0,01	V	0,18	V	136,42	V	34403	V
2018/02/19 13	SR	82,65	V	0,85	V	78,51	V	0,19	V	0,18	V	137,04	V	34153	V
2018/02/19 14	SR	100,35	V	0,90	V	67,63	V	0,14	V	0,18	V	137,79	V	34487	V
2018/02/19 15	SR	75,69	V	0,30	V	70,22	V	0,00	V	0,42	V	138,34	V	34250	V
2018/02/19 16	SR	96,15	V	1,48	V	76,37	V	0,27	V	0,19	V	138,15	V	34756	V
2018/02/19 17	SR	36,27	V	0,04	V	83,03	V	0,00	V	0,19	V	138,46	V	35169	V
2018/02/19 18	SR	19,33	V	0,01	V	105,30	V	0,00	V	0,19	V	138,60	V	35267	V
2018/02/19 19	SR	41,02	V	0,06	V	90,55	V	0,00	V	0,34	V	138,28	V	35203	V
2018/02/19 20	SR	66,24	V	0,22	V	84,78	V	0,00	V	0,19	V	136,42	V	34774	V
2018/02/19 21	SR	79,98	V	0,47	V	84,73	V	0,01	V	0,17	V	136,29	V	35030	V
2018/02/19 22	SR	37,68	V	0,05	V	88,91	V	0,00	V	0,16	V	136,87	V	35274	V
2018/02/19 23	SR	32,57	V	0,02	V	97,60	V	0,00	V	0,16	V	137,54	V	35510	V
2018/02/19 24	SR	49,57	V	0,01	V	79,63	V	0,00	V	0,15	V	137,62	V	35017	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-120.9	0.0-1.5	60.3-105.3	0.0-0.3	0.2-0.4	136.3-141.7	33739.3-35510.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.3	0.3	77.1	0	0.2	138.5	34584.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/20 01	SR	19,78	V	0,01	V	115,69	V	0,00	V	0,17	V	138,15	V	35836	V
2018/02/20 02	SR	29,33	V	0,02	V	106,33	V	0,00	V	0,17	V	138,31	V	35359	V
2018/02/20 03	SR	35,92	V	0,05	V	104,86	V	0,00	V	0,17	V	138,39	V	35424	V
2018/02/20 04	SR	31,25	V	0,05	V	105,68	V	0,00	V	0,18	V	138,91	V	35186	V
2018/02/20 05	SR	15,68	V	0,01	V	117,61	V	0,00	V	0,18	V	139,29	V	35278	V
2018/02/20 06	SR	45,21	V	0,14	V	97,64	V	0,00	V	0,24	V	139,34	V	35270	V
2018/02/20 07	SR	45,73	V	0,59	V	89,77	V	0,09	V	0,17	V	139,73	V	35146	V
2018/02/20 08	SR	125,76	V	0,95	V	64,14	V	0,03	V	0,15	V	139,26	V	35096	V
2018/02/20 09	SR	59,82	V	0,14	V	74,27	V	0,01	V	0,15	V	136,48	V	35912	V
2018/02/20 10	SR	21,96	V	0,01	V	100,36	V	0,00	V	0,25	V	137,06	V	37300	V
2018/02/20 11	SR	71,50	V	0,31	V	81,80	V	0,01	V	0,16	V	137,65	V	36232	V
2018/02/20 12	SR	39,27	V	0,02	V	87,58	V	0,00	V	0,17	V	137,12	V	35590	V
2018/02/20 13	SR	49,23	V	0,10	V	80,50	V	0,00	V	0,16	V	136,52	V	35603	V
2018/02/20 14	SR	43,02	V	0,28	V	85,86	V	0,03	V	0,26	V	136,81	V	35638	V
2018/02/20 15	SR	44,06	V	0,18	V	92,01	V	0,00	V	0,18	V	137,62	V	35280	V
2018/02/20 16	SR	58,78	V	0,10	V	70,24	V	0,00	V	0,18	V	138,09	V	35524	V
2018/02/20 17	SR	66,01	V	0,14	V	72,32	V	0,00	V	0,18	V	139,20	V	35708	V
2018/02/20 18	SR	69,15	V	0,21	V	67,41	V	0,00	V	0,31	V	139,77	V	35268	V
2018/02/20 19	SR	22,52	V	0,01	V	91,69	V	0,00	V	0,20	V	139,87	V	34924	V
2018/02/20 20	SR	39,54	V	0,03	V	80,02	V	0,00	V	0,20	V	140,00	V	35456	V
2018/02/20 21	SR	62,14	V	0,06	V	66,52	V	0,00	V	0,48	V	140,29	V	35041	V
2018/02/20 22	SR	3,35	V	0,01	V	141,38	V	0,00	V	0,22	V	139,44	V	35318	V
2018/02/20 23	SR	46,05	V	0,14	V	85,31	V	0,00	V	0,18	V	137,28	V	35292	V
2018/02/20 24	SR	30,19	V	0,02	V	84,08	V	0,00	V	0,18	V	137,77	V	35240	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-125.8	0.0-0.9	64.1-141.4	0.0-0.1	0.1-0.5	136.5-140.3	34923.6-37300.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.8	0.1	90.1	0	0.2	138.4	35496.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/21 01	SR	68,90	V	0,12	V	57,61	NV	0,00	V	0,18	V	138,45	V	35357	V
2018/02/21 02	SR	55,13	V	0,07	V	61,81	V	0,00	V	0,18	V	139,13	V	35127	V
2018/02/21 03	SR	56,33	V	0,15	V	58,34	NV	0,00	V	0,19	V	139,91	V	35065	V
2018/02/21 04	SR	61,55	V	0,25	V	59,38	NV	0,00	V	0,34	V	140,47	V	35045	V
2018/02/21 05	SR	18,52	V	0,02	V	90,31	V	0,00	V	0,20	V	140,78	V	35432	V
2018/02/21 06	SR	26,26	V	0,03	V	84,79	V	0,00	V	0,20	V	141,06	V	35195	V
2018/02/21 07	SR	59,21	V	0,13	V	70,22	V	0,00	V	0,19	V	141,04	V	35240	V
2018/02/21 08	SR	66,98	V	0,14	V	60,37	V	0,00	V	0,18	V	141,10	V	35301	V
2018/02/21 09	SR	59,19	V	0,21	V	70,83	V	0,01	V	0,20	V	140,14	V	35019	V
2018/02/21 10	SR	62,09	V	0,10	V	63,53	V	0,00	V	0,27	V	138,41	V	35875	V
2018/02/21 11	SR	73,97	V	0,33	V	67,72	V	0,02	V	0,19	V	138,26	V	34409	V
2018/02/21 12	SR	83,06	V	0,38	V	69,09	V	0,00	V	0,17	V	136,47	V	34285	V
2018/02/21 13	SR	56,44	V	0,10	V	79,06	V	0,00	V	0,19	V	136,89	V	35197	V
2018/02/21 14	SR	45,16	V	0,06	V	89,45	V	0,00	V	0,19	V	137,63	V	35528	V
2018/02/21 15	SR	34,92	V	0,05	V	100,00	V	0,00	V	0,19	V	138,39	V	34656	V
2018/02/21 16	SR	59,73	V	0,08	V	82,58	V	0,00	V	0,17	V	138,59	V	34294	V
2018/02/21 17	SR	58,53	V	0,10	V	81,75	V	0,00	V	0,18	V	139,24	V	34329	V
2018/02/21 18	SR	80,03	V	0,09	V	76,56	V	0,00	V	0,16	V	137,99	V	33490	V
2018/02/21 19	SR	30,18	V	0,01	V	102,60	V	0,00	V	0,18	V	137,96	V	33877	V
2018/02/21 20	SR	16,28	V	0,01	V	120,55	V	0,00	V	0,19	V	138,44	V	34375	V
2018/02/21 21	SR	54,04	V	0,06	V	77,75	V	0,00	V	0,18	V	138,96	V	34131	V
2018/02/21 22	SR	83,27	V	0,37	V	67,65	V	0,00	V	0,19	V	139,48	V	34120	V
2018/02/21 23	SR	133,09	V	2,42	V	75,00	V	0,08	V	0,19	V	139,88	V	34334	V
2018/02/21 24	SR	79,11	V	2,02	V	94,61	V	0,01	V	0,24	V	140,10	V	34287	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-133.1	0.0-2.4	60.4-120.6	0.0-0.1	0.2-0.3	136.5-141.1	33490.2-35874.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	0.3	80.3	0	0.2	139.1	34748.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:




RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/22 01	SR	16,47	V	0,23	V	114,85	V	0,00	V	0,28	V	139,62	V	34607	V
2018/02/22 02	SR	80,03	V	2,34	V	93,62	V	0,02	V	0,24	V	139,16	V	34553	V
2018/02/22 03	SR	88,84	V	2,44	V	85,17	V	0,01	V	0,23	V	139,61	V	34297	V
2018/02/22 04	SR	54,78	V	0,40	V	82,41	V	0,00	V	0,20	V	140,18	V	34282	V
2018/02/22 05	SR	55,34	V	0,09	V	72,35	V	0,00	V	0,20	V	140,56	V	33971	V
2018/02/22 06	SR	76,68	V	0,27	V	66,40	V	0,00	V	0,30	V	140,80	V	34034	V
2018/02/22 07	SR	43,86	V	0,08	V	82,80	V	0,00	V	0,19	V	141,15	V	34021	V
2018/02/22 08	SR	124,93	V	0,76	V	62,11	V	0,00	V	0,18	V	141,34	V	33861	V
2018/02/22 09	SR	102,63	V	0,36	V	65,54	V	0,00	V	0,19	V	140,64	V	34124	V
2018/02/22 10	SR	85,80	V	0,48	V	67,66	V	0,00	V	0,18	V	139,74	V	35162	V
2018/02/22 11	SR	78,46	V	0,43	V	59,17	NV	0,00	V	0,19	V	139,55	V	35379	V
2018/02/22 12	SR	110,71	V	1,10	V	46,01	NV	0,00	V	0,21	V	140,01	V	34980	V
2018/02/22 13	SR	130,82	V	2,10	V	48,52	NV	0,07	V	0,19	V	139,53	V	35247	V
2018/02/22 14	SR	121,24	V	1,18	V	49,58	NV	0,00	V	0,18	V	139,85	V	35095	V
2018/02/22 15	SR	53,29	V	0,24	V	76,25	V	0,00	V	0,18	V	140,25	V	35182	V
2018/02/22 16	SR	82,29	V	0,35	V	68,10	V	0,02	V	0,18	V	140,28	V	34730	V
2018/02/22 17	SR	64,28	V	0,40	V	76,33	V	0,03	V	0,32	V	140,77	V	34626	V
2018/02/22 18	SR	69,88	V	0,43	V	66,24	V	0,06	V	0,18	V	140,73	V	34885	V
2018/02/22 19	SR	50,91	V	0,06	V	68,48	V	0,00	V	0,18	V	141,40	V	33923	V
2018/02/22 20	SR	47,31	V	0,05	V	74,12	V	0,00	V	0,19	V	140,89	V	33496	V
2018/02/22 21	SR	49,82	V	0,01	V	74,25	V	0,00	V	0,18	V	139,80	V	33527	V
2018/02/22 22	SR	35,09	V	0,01	V	83,08	V	0,00	V	0,19	V	140,17	V	33845	V
2018/02/22 23	SR	16,23	V	0,01	V	103,71	V	0,00	V	0,19	V	140,84	V	33674	V
2018/02/22 24	SR	14,28	V	0,01	V	101,55	V	0,00	V	0,29	V	141,82	V	33984	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-130.8	0.0-2.4	62.1-114.9	0.0-0.1	0.2-0.3	139.2-141.8	33495.9-35379.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.9	0.6	79.3	0	0.2	140.4	34395.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

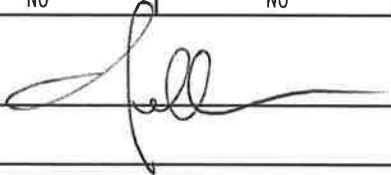DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/23 01	SR	40,40	V	0,15	V	85,64	V	0,00	V	0,19	V	141,96	V	34016	V
2018/02/23 02	SR	50,06	V	0,01	V	76,46	V	0,00	V	0,18	V	142,40	V	34251	V
2018/02/23 03	SR	32,79	V	0,01	V	86,41	V	0,00	V	0,18	V	142,60	V	34916	V
2018/02/23 04	SR	22,81	V	0,01	V	94,48	V	0,00	V	0,19	V	142,97	V	34620	V
2018/02/23 05	SR	20,75	V	0,01	V	91,20	V	0,00	V	0,19	V	143,16	V	34629	V
2018/02/23 06	SR	45,38	V	0,96	V	93,32	V	0,42	V	0,20	V	143,37	V	34275	V
2018/02/23 07	SR	7,53	V	0,01	V	115,41	V	0,00	V	0,19	V	143,33	V	34947	V
2018/02/23 08	SR	32,36	V	0,01	V	84,86	V	0,00	V	0,18	V	143,03	V	34725	V
2018/02/23 09	SR	51,88	V	0,09	V	78,48	V	0,01	V	0,18	V	142,97	V	34271	V
2018/02/23 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/02/23 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/02/23 12	SR	58,27	NV	0,14	NV	75,36	NV	0,43	NV	0,17	NV	139,13	NV	34112	NV
2018/02/23 13	SR	93,65	V	0,44	V	64,48	V	0,01	V	0,18	V	139,90	V	32786	V
2018/02/23 14	SR	75,35	V	0,31	V	71,54	V	0,02	V	0,45	V	140,48	V	32680	V
2018/02/23 15	SR	64,15	V	0,17	V	73,42	V	0,01	V	0,19	V	140,82	V	32802	V
2018/02/23 16	SR	51,25	V	0,22	V	78,69	V	0,02	V	0,19	V	140,87	V	33246	V
2018/02/23 17	SR	6,81	V	0,01	V	118,65	V	0,00	V	0,21	V	141,08	V	32775	V
2018/02/23 18	SR	22,69	V	0,01	V	100,09	V	0,00	V	0,19	V	138,69	V	33461	V
2018/02/23 19	SR	19,60	V	0,01	V	94,74	V	0,00	V	0,18	V	138,03	V	33483	V
2018/02/23 20	SR	34,68	V	0,76	V	86,93	V	0,67	V	0,17	V	137,99	V	33506	V
2018/02/23 21	SR	96,24	V	0,82	V	57,95	NV	1,28	V	0,22	V	138,30	V	33409	V
2018/02/23 22	SR	36,14	V	0,02	V	79,35	V	0,00	V	0,17	V	138,83	V	33506	V
2018/02/23 23	SR	79,42	V	0,94	V	70,68	V	0,16	V	0,16	V	139,29	V	35671	V
2018/02/23 24	SR	45,37	V	0,01	V	67,69	V	0,00	V	0,16	V	140,05	V	33820	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-96.2	0.0-1.0	64.5-118.7	0.0-1.3	0.2-0.5	138.0-143.4	32679.9-35670.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.2	85.6	0.1	0.2	141	33895
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/24 01	SR	65,13	V	0,01	V	66,73	V	0,00	V	0,16	V	140,79	V	33036	V
2018/02/24 02	SR	54,59	V	0,06	V	76,72	V	0,00	V	0,24	V	141,33	V	32758	V
2018/02/24 03	SR	36,24	V	0,02	V	88,52	V	0,00	V	0,16	V	141,55	V	33567	V
2018/02/24 04	SR	31,34	V	0,03	V	81,65	V	0,00	V	0,15	V	141,83	V	33879	V
2018/02/24 05	SR	9,46	V	0,01	V	95,94	V	0,00	V	0,15	V	142,09	V	33522	V
2018/02/24 06	SR	42,08	V	0,01	V	69,03	V	0,00	V	0,22	V	142,21	V	33406	V
2018/02/24 07	SR	93,02	V	0,13	V	63,79	V	0,00	V	0,16	V	142,08	V	33356	V
2018/02/24 08	SR	65,38	V	0,01	V	60,26	V	0,00	V	0,14	V	142,00	V	32861	V
2018/02/24 09	SR	59,41	V	0,01	V	60,73	V	0,00	V	0,16	V	142,40	V	32767	V
2018/02/24 10	SR	98,78	V	0,30	V	50,97	NV	0,00	V	0,15	V	140,39	V	33789	V
2018/02/24 11	SR	122,81	V	1,97	V	63,51	V	0,01	V	0,16	V	139,18	V	34559	V
2018/02/24 12	SR	104,40	V	2,96	V	73,34	V	0,05	V	0,31	V	138,83	V	33194	V
2018/02/24 13	SR	39,01	V	0,09	V	73,68	V	0,00	V	0,18	V	139,38	V	33041	V
2018/02/24 14	SR	61,16	V	0,68	V	69,67	V	0,04	V	0,17	V	139,81	V	32918	V
2018/02/24 15	SR	31,76	V	0,03	V	72,52	V	0,00	V	0,17	V	140,35	V	32850	V
2018/02/24 16	SR	34,28	V	0,11	V	77,80	V	0,00	V	0,24	V	139,71	V	32635	V
2018/02/24 17	SR	25,20	V	0,01	V	79,13	V	0,00	V	0,18	V	139,71	V	32613	V
2018/02/24 18	SR	48,95	V	0,13	V	67,10	V	0,00	V	0,17	V	140,04	V	32557	V
2018/02/24 19	SR	41,95	V	0,03	V	65,40	V	0,00	V	0,17	V	140,34	V	32695	V
2018/02/24 20	SR	29,35	V	0,01	V	69,85	V	0,00	V	0,17	V	140,56	V	32695	V
2018/02/24 21	SR	30,54	V	0,02	V	67,60	V	0,00	V	0,17	V	140,65	V	32639	V
2018/02/24 22	SR	28,91	V	0,01	V	67,51	V	0,00	V	0,22	V	140,62	V	32538	V
2018/02/24 23	SR	25,93	V	0,01	V	77,12	V	0,00	V	0,17	V	140,89	V	32899	V
2018/02/24 24	SR	47,86	V	0,03	V	68,80	V	0,00	V	0,17	V	141,55	V	32649	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-122.8	0.0-3.0	60.3-95.9	0.0-0.0	0.1-0.3	138.8-142.4	32537.9-34559.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.1	0.3	72	0	0.2	140.8	33059.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/25 01	SR	22,44	V	0,01	V	79,68	V	0,00	V	0,18	V	142,11	V	32490	V
2018/02/25 02	SR	9,65	V	0,01	V	95,42	V	0,00	V	0,18	V	142,65	V	32560	V
2018/02/25 03	SR	4,52	V	0,01	V	105,98	V	0,00	V	0,18	V	143,03	V	32988	V
2018/02/25 04	SR	4,64	V	0,01	V	106,60	V	0,00	V	0,18	V	143,13	V	33367	V
2018/02/25 05	SR	7,29	V	0,09	V	134,41	V	0,00	V	0,18	V	142,96	V	36369	V
2018/02/25 06	SR	7,29	V	0,01	V	131,91	V	0,00	V	0,31	V	142,70	V	37339	V
2018/02/25 07	SR	8,62	V	0,01	V	136,56	V	0,00	V	0,18	V	142,26	V	35260	V
2018/02/25 08	SR	12,61	V	0,01	V	141,47	V	0,00	V	0,17	V	141,90	V	35036	V
2018/02/25 09	SR	59,20	V	0,91	V	71,30	V	0,13	V	0,16	V	140,06	V	35562	V
2018/02/25 10	SR	53,23	V	0,07	V	57,86	NV	0,00	V	0,14	V	139,15	V	36271	V
2018/02/25 11	SR	45,92	V	0,25	V	69,11	V	0,01	V	0,15	V	139,45	V	36016	V
2018/02/25 12	SR	103,39	V	2,64	V	63,54	V	0,24	V	0,15	V	139,86	V	36873	V
2018/02/25 13	SR	84,82	V	2,53	V	57,70	NV	0,01	V	0,31	V	140,18	V	37228	V
2018/02/25 14	SR	63,10	V	2,57	V	66,64	V	0,01	V	0,19	V	140,59	V	35788	V
2018/02/25 15	SR	10,76	V	2,78	V	101,60	V	0,00	V	0,15	V	140,54	V	35657	V
2018/02/25 16	SR	32,35	V	4,64	V	80,91	V	0,00	V	0,15	V	140,74	V	35923	V
2018/02/25 17	SR	17,92	V	7,06	V	97,83	V	0,00	V	0,14	V	141,10	V	35803	V
2018/02/25 18	SR	39,14	V	8,39	V	86,37	V	0,00	V	0,15	V	139,94	V	35448	V
2018/02/25 19	SR	16,72	V	10,18	V	112,21	V	0,00	V	0,14	V	138,63	V	35757	V
2018/02/25 20	SR	21,83	V	8,96	V	111,61	V	0,00	V	0,13	V	138,52	V	35426	V
2018/02/25 21	SR	49,85	V	5,55	V	78,22	V	0,00	V	0,13	V	138,35	V	34582	V
2018/02/25 22	SR	23,83	V	5,92	V	93,56	V	0,00	V	0,20	V	138,71	V	35241	V
2018/02/25 23	SR	13,83	V	5,31	V	98,59	V	0,00	V	0,14	V	139,37	V	35541	V
2018/02/25 24	SR	21,54	V	3,84	V	86,92	V	0,00	V	0,14	V	139,70	V	35485	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-103.4	0.0-10.2	63.5-141.5	0.0-0.2	0.1-0.3	138.3-143.1	32490.3-37338.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.6	3	97.7	0	0.2	140.7	35333.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/26 01	SR	15,46	V	2,76	V	90,22	V	0,00	V	0,13	V	140,02	V	35352	V
2018/02/26 02	SR	29,07	V	2,47	V	85,26	V	0,00	V	0,14	V	140,46	V	34596	V
2018/02/26 03	SR	29,80	V	2,49	V	82,43	V	0,00	V	0,15	V	140,92	V	34907	V
2018/02/26 04	SR	20,10	V	2,87	V	84,65	V	0,00	V	0,15	V	141,37	V	35076	V
2018/02/26 05	SR	29,36	V	3,33	V	81,89	V	0,00	V	0,14	V	141,45	V	35268	V
2018/02/26 06	SR	22,94	V	4,85	V	86,97	V	0,00	V	0,29	V	141,43	V	35764	V
2018/02/26 07	SR	25,35	V	10,88	V	79,67	V	0,00	V	0,14	V	141,52	V	36144	V
2018/02/26 08	SR	68,91	V	19,87	V	79,81	V	0,02	V	0,14	V	142,05	V	35863	V
2018/02/26 09	SR	10,06	V	131,98	18	110,27	V	0,00	V	0,15	V	142,79	V	36528	V
2018/02/26 10	SR	6,41	V	0,01	NV	118,75	V	0,00	V	0,14	NV	142,58	V	40115	NV
2018/02/26 11	SR	27,89	V	0,01	V	84,52	V	0,00	V	0,63	V	142,22	V	38054	V
2018/02/26 12	SR	33,85	V	0,01	V	81,80	V	0,00	V	0,14	V	141,76	V	37088	V
2018/02/26 13	SR	21,66	V	0,01	V	94,87	V	0,00	V	0,16	V	141,71	V	36874	V
2018/02/26 14	SR	43,79	V	1,79	V	97,68	V	2,46	V	0,18	V	142,37	V	36107	V
2018/02/26 15	SR	15,66	V	0,01	V	98,13	V	0,00	V	0,19	V	143,58	V	36084	V
2018/02/26 16	SR	39,78	V	0,90	V	133,44	V	0,93	V	0,23	V	143,31	V	36044	V
2018/02/26 17	SR	13,48	V	0,01	V	104,42	V	0,00	V	0,24	V	139,05	V	36478	V
2018/02/26 18	SR	50,72	V	0,01	V	83,13	V	0,00	V	0,38	V	136,33	V	35869	V
2018/02/26 19	SR	70,32	V	0,01	V	81,46	V	0,07	V	0,16	V	134,52	V	35044	V
2018/02/26 20	SR	71,36	V	0,01	V	64,44	V	0,00	V	0,15	V	134,65	V	35668	V
2018/02/26 21	SR	120,60	V	0,76	V	76,04	V	3,29	V	0,16	V	136,03	V	36262	V
2018/02/26 22	SR	16,18	V	0,01	V	106,54	V	0,00	V	0,24	V	136,67	V	36482	V
2018/02/26 23	SR	22,08	V	0,01	V	86,32	V	0,00	V	0,19	V	136,55	V	36682	V
2018/02/26 24	SR	146,25	V	0,07	V	55,48	NV	0,13	V	0,14	V	135,33	V	36507	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-146.2	0.0-32.0	64.4-133.4	0.0-3.3	0.1-0.6	134.5-143.6	34595.7-38053.6
Supero Orario	0	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.6	3.7	91	0.3	0.2	139.9	36032.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/27 01	SR	47,80	V	0,01	V	83,72	V	0,00	V	0,14	V	135,17	V	37045	V
2018/02/27 02	SR	43,93	V	0,01	V	74,24	V	0,00	V	0,21	V	134,86	V	36571	V
2018/02/27 03	SR	58,40	V	0,01	V	56,51	NV	0,00	V	0,15	V	135,31	V	36388	V
2018/02/27 04	SR	40,08	V	0,15	V	73,19	V	0,09	V	0,16	V	135,63	V	36952	V
2018/02/27 05	SR	24,04	V	0,01	V	86,87	V	0,02	V	0,15	V	135,30	V	36074	V
2018/02/27 06	SR	30,46	V	0,01	V	71,67	V	0,00	V	0,15	V	135,65	V	36163	V
2018/02/27 07	SR	30,55	V	0,01	V	73,34	V	0,00	V	0,15	V	135,84	V	36565	V
2018/02/27 08	SR	37,55	V	0,01	V	77,19	V	0,00	V	0,15	V	135,74	V	36674	V
2018/02/27 09	SR	41,69	V	0,01	V	76,05	V	0,00	V	0,45	V	135,24	V	36265	V
2018/02/27 10	SR	54,74	V	2,79	V	77,79	V	3,19	V	0,12	V	134,24	V	34192	V
2018/02/27 11	SR	58,78	V	0,16	V	70,32	V	0,00	V	0,12	V	134,55	V	34195	V
2018/02/27 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/02/27 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/02/27 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/02/27 15	SR	32,46	NV	0,37	NV	105,58	NV	0,01	NV	0,19	NV	137,96	NV	34571	NV
2018/02/27 16	SR	37,07	V	0,03	V	89,65	V	0,00	V	0,18	V	137,48	V	35441	V
2018/02/27 17	SR	37,56	V	0,01	V	68,23	V	0,00	V	0,17	V	137,64	V	35028	V
2018/02/27 18	SR	50,22	V	0,01	V	68,06	V	0,00	V	0,15	V	137,88	V	34849	V
2018/02/27 19	SR	34,21	V	0,01	V	88,98	V	0,00	V	0,13	V	138,21	V	34754	V
2018/02/27 20	SR	18,08	V	0,02	V	105,51	V	0,00	V	0,14	V	138,54	V	34950	V
2018/02/27 21	SR	70,36	V	0,10	V	67,17	V	0,00	V	0,14	V	138,38	V	34642	V
2018/02/27 22	SR	36,60	V	0,04	V	82,96	V	0,00	V	0,20	V	138,37	V	34642	V
2018/02/27 23	SR	31,87	V	0,01	V	75,34	V	0,00	V	0,15	V	138,37	V	34754	V
2018/02/27 24	SR	35,79	V	0,01	V	66,26	V	0,00	V	0,15	V	138,49	V	34650	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.1-70.4	0.0-2.8	66.3-105.5	0.0-3.2	0.1-0.5	134.2-138.5	34191.8-37044.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41	0.2	77.7	0.2	0.2	136.5	35539.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/02/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/02/28 01	SR	67,68	V	0,03	V	57,97	NV	0,00	V	0,15	V	138,87	V	34843	V
2018/02/28 02	SR	102,92	V	0,32	V	51,64	NV	0,00	V	0,21	V	139,05	V	34828	V
2018/02/28 03	SR	76,67	V	0,15	V	64,38	V	0,00	V	0,15	V	139,33	V	34672	V
2018/02/28 04	SR	83,59	V	0,25	V	65,62	V	0,00	V	0,15	V	140,03	V	34397	V
2018/02/28 05	SR	49,33	V	0,01	V	84,39	V	0,00	V	0,15	V	140,07	V	34024	V
2018/02/28 06	SR	75,94	V	0,28	V	82,18	V	0,00	V	0,21	V	139,86	V	34353	V
2018/02/28 07	SR	67,01	V	0,05	V	68,48	V	0,00	V	0,16	V	140,60	V	34349	V
2018/02/28 08	SR	27,09	V	0,01	V	75,29	V	0,00	V	0,16	V	141,36	V	34113	V
2018/02/28 09	SR	29,02	V	0,01	V	66,28	V	0,00	V	0,18	V	141,81	V	34163	V
2018/02/28 10	SR	48,13	V	0,02	V	56,46	NV	0,00	V	0,19	V	141,58	V	36426	V
2018/02/28 11	SR	34,06	V	0,01	V	65,13	V	0,00	V	0,17	V	140,15	V	35668	V
2018/02/28 12	SR	37,49	V	0,01	V	63,72	V	0,00	V	0,19	V	140,21	V	35340	V
2018/02/28 13	SR	16,80	V	0,01	V	83,15	V	0,00	V	0,21	V	140,49	V	35359	V
2018/02/28 14	SR	46,41	V	1,62	V	85,83	V	2,16	V	0,20	V	140,90	V	35165	V
2018/02/28 15	SR	62,35	V	0,20	V	67,85	V	0,02	V	0,19	V	140,93	V	35410	V
2018/02/28 16	SR	25,25	V	0,01	V	91,65	V	0,00	V	0,18	V	140,36	V	35603	V
2018/02/28 17	SR	7,94	V	0,01	V	129,73	V	0,00	V	0,19	V	140,09	V	35292	V
2018/02/28 18	SR	8,72	V	0,01	V	115,13	V	0,00	V	0,19	V	140,00	V	35241	V
2018/02/28 19	SR	46,71	V	1,56	V	86,98	V	1,79	V	0,20	V	140,07	V	35105	V
2018/02/28 20	SR	18,02	V	0,01	V	87,57	V	0,00	V	0,18	V	139,46	V	35348	V
2018/02/28 21	SR	13,96	V	0,01	V	106,20	V	0,00	V	0,20	V	139,82	V	35308	V
2018/02/28 22	SR	75,42	V	0,16	V	77,55	V	0,00	V	0,16	V	140,27	V	35246	V
2018/02/28 23	SR	24,17	V	0,01	V	96,41	V	0,00	V	0,18	V	140,41	V	35268	V
2018/02/28 24	SR	22,58	V	0,01	V	88,56	V	0,00	V	0,19	V	140,45	V	35355	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-102.9	0.0-1.6	63.7-129.7	0.0-2.2	0.1-0.2	138.9-141.8	34024.1-36426.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.5	0.2	83.4	0.2	0.2	140.3	35036.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

