


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/14 01	SR	10,84	V	0,00	V	117,22	V	0,33	V	1,60	V	133,32	V	32993	V
2023/02/14 02	SR	7,75	V	0,00	V	123,27	V	0,36	V	1,80	V	133,35	V	32973	V
2023/02/14 03	SR	3,51	V	0,00	V	136,70	V	0,39	V	1,81	V	133,52	V	32849	V
2023/02/14 04	SR	4,10	V	0,00	V	131,48	V	0,50	V	1,90	V	133,71	V	32968	V
2023/02/14 05	SR	30,60	V	0,05	V	121,40	V	3,48	V	1,60	V	133,63	V	32978	V
2023/02/14 06	SR	37,69	V	1,24	V	93,01	V	1,37	V	1,50	V	134,12	V	32923	V
2023/02/14 07	SR	15,14	V	0,00	V	117,74	V	0,52	V	1,64	V	134,09	V	33008	V
2023/02/14 08	SR	26,74	V	0,00	V	87,63	V	0,49	V	1,36	V	133,37	V	32736	V
2023/02/14 09	SR	55,07	V	0,52	V	92,43	V	0,40	V	2,97	V	133,25	V	32086	V
2023/02/14 10	SR	85,42	V	0,28	V	72,72	V	0,72	V	1,21	V	131,79	V	32687	V
2023/02/14 11	SR	44,76	V	0,06	V	84,67	V	0,67	V	0,95	V	132,45	V	32632	V
2023/02/14 12	SR	42,32	V	0,03	V	85,74	V	0,50	V	0,96	V	133,16	V	32478	V
2023/02/14 13	SR	84,47	V	0,96	V	78,66	V	0,72	V	0,98	V	133,68	V	32663	V
2023/02/14 14	SR	50,26	V	0,00	V	85,78	V	0,62	V	0,90	V	134,04	V	32509	V
2023/02/14 15	SR	107,11	V	1,94	V	79,45	V	1,25	V	0,66	V	134,71	V	32351	V
2023/02/14 16	SR	85,00	V	0,30	V	73,97	V	1,07	V	0,67	V	135,44	V	32029	V
2023/02/14 17	SR	86,40	V	0,68	V	70,70	V	0,76	V	0,64	V	135,63	V	31721	V
2023/02/14 18	SR	88,84	V	0,58	V	69,62	V	0,60	V	0,63	V	135,81	V	31996	V
2023/02/14 19	SR	65,44	V	0,55	V	71,77	V	0,68	V	0,74	V	135,82	V	32125	V
2023/02/14 20	SR	136,15	V	1,73	V	53,33	V	0,90	V	0,69	V	136,48	V	32179	V
2023/02/14 21	SR	77,96	V	0,46	V	66,39	V	0,65	V	0,71	V	136,84	V	32003	V
2023/02/14 22	SR	35,70	V	0,00	V	78,59	V	0,62	V	0,73	V	136,84	V	32214	V
2023/02/14 23	SR	60,27	V	0,18	V	67,36	V	0,49	V	0,88	V	137,20	V	32022	V
2023/02/14 24	SR	43,44	V	0,00	V	74,46	V	0,57	V	0,82	V	137,43	V	32120	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-136.2	0.0-1.9	53.3-136.7	0.3-3.5	0.6-3.0	131.8-137.4	31721.4-33008.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.5	0.4	88.9	0.8	1.2	134.6	32468.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

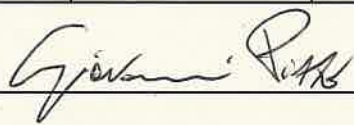

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/15 01	SR	119,34	V	0,45	V	59,62	V	0,68	V	0,75	V	137,92	V	31874	V
2023/02/15 02	SR	99,08	V	0,87	V	67,79	V	0,88	V	0,58	V	136,70	V	25931	V
2023/02/15 03	SR	52,12	V	0,27	V	106,05	V	1,49	V	0,53	V	131,53	V	27389	V
2023/02/15 04	SR	9,32	V	0,00	V	116,49	V	0,68	V	0,69	V	132,22	V	31832	V
2023/02/15 05	SR	105,07	V	0,22	V	77,65	V	0,81	V	0,76	V	135,66	V	32619	V
2023/02/15 06	SR	59,46	V	0,07	V	89,07	V	0,79	V	0,81	V	136,55	V	32409	V
2023/02/15 07	SR	52,35	V	0,00	V	86,85	V	0,14	V	0,86	V	136,95	V	32473	V
2023/02/15 08	SR	1204,07	18	4,15	V	71,91	V	0,66	V	0,78	V	137,00	V	32017	V
2023/02/15 09	SR	101,37	V	0,90	V	76,14	V	0,22	V	0,71	V	137,19	V	32136	V
2023/02/15 10	SR	93,69	V	0,29	V	70,79	V	0,07	V	0,77	V	138,57	V	32330	V
2023/02/15 11	SR	70,19	V	0,12	V	71,39	V	0,06	V	0,88	V	139,56	V	31882	V
2023/02/15 12	SR	93,76	V	0,88	V	66,10	V	0,22	V	0,88	V	140,10	V	31710	V
2023/02/15 13	SR	100,81	V	0,20	V	65,43	V	0,30	V	0,90	V	140,46	V	31202	V
2023/02/15 14	SR	111,78	V	0,45	V	64,85	V	0,48	V	0,84	V	140,82	V	31612	V
2023/02/15 15	SR	90,08	V	0,32	V	69,39	V	0,44	V	1,08	V	140,79	V	31631	V
2023/02/15 16	SR	119,81	V	0,81	V	62,62	V	0,46	V	1,05	V	141,37	V	31573	V
2023/02/15 17	SR	84,75	V	0,30	V	67,31	V	0,32	V	1,15	V	141,67	V	31501	V
2023/02/15 18	SR	96,49	V	0,43	V	62,74	V	0,28	V	1,13	V	141,65	V	31474	V
2023/02/15 19	SR	119,27	V	0,06	V	54,95	V	0,28	V	1,10	V	141,54	V	31486	V
2023/02/15 20	SR	52,51	V	0,00	V	70,60	V	0,15	V	1,11	V	141,27	V	31524	V
2023/02/15 21	SR	104,44	V	0,13	V	58,99	V	0,23	V	1,05	V	141,09	V	31654	V
2023/02/15 22	SR	109,60	V	0,17	V	55,05	V	0,20	V	1,07	V	141,28	V	31677	V
2023/02/15 23	SR	121,93	V	0,84	V	60,87	V	0,38	V	1,01	V	141,35	V	31562	V
2023/02/15 24	SR	64,76	V	1,12	V	83,22	V	0,44	V	1,06	V	140,93	V	31711	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-204.1	0.0-4.2	55.0-116.5	0.1-1.5	0.5-1.1	131.5-141.7	25930.5-32619.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.2	0.5	72.3	0.4	0.9	138.9	31383.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P.B.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/16 01	SR	16,56	V	0,00	V	111,63	V	0,30	V	0,97	V	140,73	V	31849	V
2023/02/16 02	SR	17,49	V	0,00	V	112,10	V	0,26	V	0,98	V	140,45	V	32081	V
2023/02/16 03	SR	2,22	V	0,00	V	133,20	V	0,30	V	0,89	V	140,16	V	32208	V
2023/02/16 04	SR	0,59	V	0,00	V	138,84	V	0,26	V	0,86	V	139,53	V	32607	V
2023/02/16 05	SR	4,08	V	0,10	V	118,13	V	0,15	V	0,64	V	139,67	V	32456	V
2023/02/16 06	SR	14,74	V	0,00	V	108,12	V	0,17	V	0,58	V	139,83	V	32399	V
2023/02/16 07	SR	45,56	V	0,05	V	90,41	V	0,22	V	0,63	V	140,17	V	32337	V
2023/02/16 08	SR	30,96	V	0,00	V	97,00	V	0,23	V	0,65	V	140,23	V	32165	V
2023/02/16 09	SR	103,62	V	0,46	V	71,05	V	0,36	V	0,78	V	137,84	V	32402	V
2023/02/16 10	SR	87,81	V	0,47	V	76,99	V	0,33	V	0,62	V	135,12	V	32360	V
2023/02/16 11	SR	59,58	V	0,48	V	85,06	V	0,26	V	0,61	V	135,60	V	32258	V
2023/02/16 12	SR	91,72	V	0,80	V	77,54	V	0,27	V	0,58	V	135,99	V	32240	V
2023/02/16 13	SR	30,75	V	0,00	V	94,91	V	0,22	V	0,56	V	136,64	V	32222	V
2023/02/16 14	SR	40,47	V	0,06	V	89,64	V	0,30	V	0,51	V	137,20	V	32453	V
2023/02/16 15	SR	118,49	V	1,52	V	65,45	V	0,72	V	1,87	V	136,31	V	32089	V
2023/02/16 16	SR	115,09	V	1,26	V	62,99	V	0,45	V	0,58	V	135,58	V	32085	V
2023/02/16 17	SR	117,59	V	1,05	V	62,65	V	0,38	V	0,51	V	136,38	V	31874	V
2023/02/16 18	SR	42,10	V	0,00	V	79,07	V	0,16	V	0,52	V	136,55	V	31917	V
2023/02/16 19	SR	55,46	V	0,00	V	76,08	V	0,26	V	0,52	V	136,55	V	32055	V
2023/02/16 20	SR	45,06	V	0,11	V	81,95	V	0,34	V	0,53	V	136,68	V	32198	V
2023/02/16 21	SR	66,97	V	0,00	V	69,00	V	0,36	V	0,49	V	136,95	V	32335	V
2023/02/16 22	SR	81,99	V	0,10	V	65,56	V	0,44	V	0,51	V	137,18	V	32354	V
2023/02/16 23	SR	36,12	V	0,32	V	91,80	V	0,44	V	0,62	V	136,45	V	32557	V
2023/02/16 24	SR	41,45	V	0,00	V	87,33	V	0,49	V	0,55	V	134,76	V	32815	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-118.5	0.0-1.5	62.7-138.8	0.2-0.7	0.5-1.9	134.8-140.7	31849.2-32814.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.8	0.3	89.4	0.3	0.7	137.6	32263.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/17 01	SR	92,46	V	0,63	V	67,53	V	0,74	V	0,52	V	134,96	V	32757	V
2023/02/17 02	SR	53,72	V	0,03	V	72,81	V	0,68	V	0,50	V	135,06	V	32798	V
2023/02/17 03	SR	79,76	V	0,48	V	60,95	V	0,73	V	0,47	V	135,38	V	32802	V
2023/02/17 04	SR	42,01	V	0,00	V	73,55	V	0,71	V	0,50	V	135,65	V	32799	V
2023/02/17 05	SR	53,11	V	0,09	V	70,37	V	0,70	V	0,60	V	135,82	V	32691	V
2023/02/17 06	SR	96,49	V	0,81	V	61,79	V	0,74	V	1,52	V	134,40	V	32528	V
2023/02/17 07	SR	35,01	V	0,00	V	78,75	V	0,09	V	0,51	V	133,52	V	33203	V
2023/02/17 08	SR	49,04	V	0,04	V	69,69	V	0,05	V	0,49	V	133,56	V	32950	V
2023/02/17 09	SR	60,60	V	0,24	V	63,03	V	0,06	V	0,49	V	133,81	V	32870	V
2023/02/17 10	SR	60,77	V	0,13	V	64,61	V	0,03	V	0,49	V	134,26	V	32112	V
2023/02/17 11	SR	80,00	V	0,68	V	60,30	V	0,15	V	0,56	V	134,51	V	32392	V
2023/02/17 12	SR	97,20	V	0,03	V	49,24	V	0,11	V	0,48	V	133,89	V	32742	V
2023/02/17 13	SR	93,90	V	1,02	V	50,07	V	0,28	V	0,46	V	133,79	V	33083	V
2023/02/17 14	SR	96,91	V	0,04	V	49,48	V	0,19	V	0,46	V	134,31	V	32678	V
2023/02/17 15	SR	86,30	V	0,45	V	53,20	V	0,24	V	0,47	V	134,92	V	32599	V
2023/02/17 16	SR	55,29	V	0,01	V	62,33	V	0,26	V	0,48	V	135,54	V	32630	V
2023/02/17 17	SR	31,64	V	0,07	V	81,89	V	0,31	V	0,57	V	135,70	V	32606	V
2023/02/17 18	SR	9,70	V	0,00	V	110,52	V	0,26	V	0,56	V	134,01	V	32737	V
2023/02/17 19	SR	17,94	V	0,00	V	93,13	V	0,25	V	0,56	V	133,58	V	32765	V
2023/02/17 20	SR	22,39	V	0,00	V	92,17	V	0,38	V	0,55	V	133,56	V	32878	V
2023/02/17 21	SR	22,59	V	0,00	V	88,02	V	0,44	V	0,56	V	133,62	V	32920	V
2023/02/17 22	SR	18,33	V	0,00	V	92,17	V	0,40	V	0,57	V	133,63	V	33019	V
2023/02/17 23	SR	63,35	V	0,86	V	97,11	V	0,69	V	0,61	V	134,39	V	32821	V
2023/02/17 24	SR	61,20	V	0,72	V	75,45	V	0,12	V	0,52	V	135,16	V	32649	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-97.2	0.0-1.0	49.2-110.5	0.0-0.7	0.5-1.5	133.5-135.8	32112.0-33203.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.5	0.3	72.4	0.4	0.6	134.5	32751.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/18 01	SR	36,74	V	0,00	V	75,62	V	0,04	V	0,49	V	134,95	V	32728	V
2023/02/18 02	SR	82,57	V	0,56	V	66,26	V	0,13	V	0,46	V	135,22	V	32642	V
2023/02/18 03	SR	72,34	V	0,48	V	66,79	V	0,07	V	0,44	V	135,65	V	32690	V
2023/02/18 04	SR	38,54	V	0,00	V	79,82	V	0,01	V	1,20	V	135,78	V	32676	V
2023/02/18 05	SR	49,90	V	0,40	V	79,20	V	0,06	V	0,96	V	134,69	V	32590	V
2023/02/18 06	SR	37,63	V	0,00	V	74,92	V	0,02	V	0,54	V	134,61	V	32757	V
2023/02/18 07	SR	85,81	V	0,27	V	62,58	V	0,19	V	0,50	V	134,82	V	32700	V
2023/02/18 08	SR	85,78	V	0,26	V	69,74	V	0,11	V	0,51	V	134,74	V	32541	V
2023/02/18 09	SR	120,36	V	0,83	V	58,71	V	0,22	V	0,50	V	134,91	V	32102	V
2023/02/18 10	SR	63,99	V	0,35	V	75,78	V	0,11	V	0,50	V	135,40	V	32510	V
2023/02/18 11	SR	86,00	V	0,35	V	75,38	V	0,15	V	0,52	V	136,00	V	32339	V
2023/02/18 12	SR	117,52	V	1,43	V	65,68	V	0,46	V	0,52	V	136,61	V	32483	V
2023/02/18 13	SR	125,18	V	1,95	V	69,58	V	0,72	V	0,51	V	137,25	V	32481	V
2023/02/18 14	SR	75,43	V	0,52	V	74,77	V	0,31	V	0,50	V	137,71	V	32506	V
2023/02/18 15	SR	51,43	V	0,06	V	82,05	V	0,37	V	0,51	V	138,17	V	32410	V
2023/02/18 16	SR	37,06	V	0,00	V	82,56	V	0,34	V	0,54	V	138,40	V	32450	V
2023/02/18 17	SR	18,41	V	0,05	V	104,54	V	0,36	V	0,59	V	138,42	V	32365	V
2023/02/18 18	SR	20,87	V	0,00	V	112,02	V	0,30	V	0,60	V	138,38	V	32341	V
2023/02/18 19	SR	12,76	V	0,00	V	114,02	V	0,29	V	0,57	V	138,15	V	32373	V
2023/02/18 20	SR	15,89	V	0,00	V	109,20	V	0,29	V	0,59	V	138,24	V	32450	V
2023/02/18 21	SR	25,98	V	0,00	V	95,60	V	0,25	V	0,61	V	138,40	V	32640	V
2023/02/18 22	SR	41,91	V	0,05	V	92,63	V	0,25	V	0,75	V	138,06	V	32508	V
2023/02/18 23	SR	43,53	V	0,69	V	113,65	V	0,29	V	0,67	V	134,50	V	32723	V
2023/02/18 24	SR	74,99	V	1,56	V	85,30	V	0,38	V	0,54	V	134,16	V	32675	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-125.2	0.0-1.9	58.7-114.0	0.0-0.7	0.4-1.2	134.2-138.4	32102.1-32757.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	0.4	82.8	0.2	0.6	136.4	32528.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/19 01	SR	23,52	V	0,00	V	95,81	V	0,20	V	0,52	V	134,30	V	32689	V
2023/02/19 02	SR	37,97	V	0,00	V	81,67	V	0,19	V	0,51	V	134,51	V	32671	V
2023/02/19 03	SR	18,97	V	0,00	V	100,52	V	0,14	V	0,51	V	134,88	V	32608	V
2023/02/19 04	SR	31,10	V	0,06	V	89,66	V	0,16	V	0,50	V	135,25	V	32738	V
2023/02/19 05	SR	37,82	V	0,06	V	82,92	V	0,15	V	0,50	V	135,70	V	32507	V
2023/02/19 06	SR	27,85	V	0,24	V	93,48	V	0,18	V	0,49	V	135,92	V	32537	V
2023/02/19 07	SR	52,94	V	0,39	V	79,64	V	0,11	V	0,48	V	136,02	V	32695	V
2023/02/19 08	SR	78,27	V	0,42	V	70,43	V	0,12	V	0,47	V	136,13	V	32406	V
2023/02/19 09	SR	83,56	V	0,82	V	74,17	V	0,13	V	0,46	V	136,32	V	32366	V
2023/02/19 10	SR	78,53	V	0,77	V	77,46	V	0,15	V	0,58	V	136,35	V	32369	V
2023/02/19 11	SR	92,02	V	0,36	V	69,54	V	0,10	V	0,48	V	134,87	V	32459	V
2023/02/19 12	SR	113,93	V	1,04	V	68,29	V	0,20	V	0,45	V	134,74	V	32333	V
2023/02/19 13	SR	141,63	V	2,76	V	68,60	V	0,55	V	0,45	V	134,99	V	32153	V
2023/02/19 14	SR	120,41	V	2,63	V	64,46	V	0,48	V	0,45	V	135,82	V	31910	V
2023/02/19 15	SR	80,93	V	0,48	V	82,33	V	0,27	V	0,48	V	136,29	V	32225	V
2023/02/19 16	SR	13,04	V	0,00	V	117,19	V	0,32	V	0,51	V	136,20	V	32388	V
2023/02/19 17	SR	9,80	V	0,06	V	125,91	V	0,28	V	0,51	V	136,30	V	32329	V
2023/02/19 18	SR	24,88	V	0,00	V	108,23	V	0,17	V	0,62	V	135,62	V	32313	V
2023/02/19 19	SR	14,72	V	0,00	V	119,20	V	0,22	V	0,56	V	134,59	V	32392	V
2023/02/19 20	SR	15,41	V	0,00	V	118,82	V	0,26	V	0,52	V	134,44	V	32569	V
2023/02/19 21	SR	16,45	V	0,00	V	115,53	V	0,20	V	0,52	V	134,48	V	32687	V
2023/02/19 22	SR	47,32	V	0,09	V	98,11	V	0,21	V	0,51	V	134,83	V	32415	V
2023/02/19 23	SR	23,03	V	0,12	V	111,80	V	0,12	V	0,52	V	134,78	V	32502	V
2023/02/19 24	SR	28,23	V	0,00	V	101,60	V	0,04	V	0,52	V	135,21	V	32437	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-141.6	0.0-2.8	64.5-125.9	0.0-0.5	0.4-0.6	134.3-136.3	31909.6-32737.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.5	0.4	92.3	0.2	0.5	135.4	32445.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/20 01	SR	51,21	V	0,16	V	87,20	V	0,06	V	0,51	V	135,85	V	32381	V
2023/02/20 02	SR	60,99	V	0,02	V	88,26	V	0,05	V	0,51	V	136,23	V	32360	V
2023/02/20 03	SR	28,46	V	0,00	V	104,95	V	0,03	V	0,52	V	136,59	V	32374	V
2023/02/20 04	SR	32,80	V	0,01	V	93,24	V	0,03	V	0,54	V	136,80	V	32394	V
2023/02/20 05	SR	65,37	V	0,64	V	88,20	V	0,11	V	0,55	V	136,99	V	32316	V
2023/02/20 06	SR	66,43	V	0,28	V	79,86	V	0,08	V	0,55	V	137,30	V	32281	V
2023/02/20 07	SR	76,78	V	0,82	V	77,24	V	0,33	V	0,53	V	137,82	V	32574	V
2023/02/20 08	SR	168,33	V	4,10	V	63,54	V	1,23	V	0,51	V	138,60	V	32404	V
2023/02/20 09	SR	112,40	V	1,97	V	71,45	V	0,54	V	0,61	V	137,37	V	32541	V
2023/02/20 10	SR	145,37	V	3,47	V	61,88	V	0,98	V	0,47	V	135,67	V	32552	V
2023/02/20 11	SR	42,65	V	0,24	V	82,89	V	0,44	V	0,45	V	135,78	V	32110	V
2023/02/20 12	SR	143,03	V	1,66	V	57,49	V	0,86	V	0,93	V	136,26	V	32306	V
2023/02/20 13	SR	36,07	V	0,01	V	86,41	V	0,61	V	0,45	V	137,01	V	32469	V
2023/02/20 14	SR	51,98	V	0,13	V	79,56	V	0,76	V	0,42	V	137,64	V	32703	V
2023/02/20 15	SR	69,58	V	0,62	V	75,95	V	0,91	V	0,40	V	137,87	V	32719	V
2023/02/20 16	SR	75,00	V	1,58	V	104,31	V	1,19	V	0,33	V	136,29	V	30928	V
2023/02/20 17	SR	123,44	V	2,22	V	70,95	V	0,96	V	0,49	V	137,33	V	32743	V
2023/02/20 18	SR	86,27	V	1,18	V	73,61	V	1,19	V	0,45	V	135,96	V	32671	V
2023/02/20 19	SR	29,14	V	0,00	V	95,83	V	0,94	V	0,47	V	135,09	V	32835	V
2023/02/20 20	SR	59,95	V	0,95	V	83,70	V	1,05	V	0,48	V	135,19	V	32949	V
2023/02/20 21	SR	114,25	V	1,94	V	63,55	V	1,24	V	0,48	V	135,58	V	32796	V
2023/02/20 22	SR	60,36	V	0,06	V	68,14	V	0,88	V	0,46	V	135,97	V	32705	V
2023/02/20 23	SR	79,65	V	0,25	V	60,31	V	0,76	V	0,42	V	136,61	V	32472	V
2023/02/20 24	SR	80,60	V	0,09	V	58,68	V	0,59	V	0,42	V	136,84	V	31879	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.5-168.3	0.0-4.1	57.5-104.9	0.0-1.2	0.3-0.9	135.1-138.6	30928.0-32949.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.5	0.9	78.2	0.7	0.5	136.6	32435.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

