



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/19 01	SR	77,92	V	1,51	V	65,13	V	0,00	V	1,01	V	139,67	V	21206	V
2024/02/19 02	SR	96,66	V	1,40	V	57,06	V	0,00	V	0,87	V	140,24	V	21142	V
2024/02/19 03	SR	100,14	V	1,58	V	59,66	V	0,00	V	0,82	V	140,49	V	21201	V
2024/02/19 04	SR	138,83	V	2,18	V	58,04	V	0,00	V	0,77	V	140,65	V	21084	V
2024/02/19 05	SR	50,27	V	1,36	V	71,52	V	0,00	V	0,84	V	141,02	V	21047	V
2024/02/19 06	SR	65,50	V	1,32	V	61,48	V	0,00	V	0,72	V	140,75	V	21297	V
2024/02/19 07	SR	36,96	V	1,16	V	73,37	V	0,00	V	0,66	V	140,64	V	21268	V
2024/02/19 08	SR	22,37	V	1,01	V	87,63	V	0,00	V	0,61	V	140,69	V	21234	V
2024/02/19 09	SR	8,21	V	0,94	V	102,37	V	0,00	V	0,62	V	140,55	V	21233	V
2024/02/19 10	SR	3,44	V	1,01	V	117,16	V	0,00	V	0,64	V	140,49	V	21162	V
2024/02/19 11	SR	6,88	V	1,01	V	113,47	V	0,00	V	0,66	V	140,80	V	21301	V
2024/02/19 12	SR	2,31	V	0,97	V	125,15	V	0,00	V	0,64	V	141,05	V	21051	V
2024/02/19 13	SR	10,17	V	0,98	V	110,04	V	0,00	V	1,19	V	140,70	V	21027	V
2024/02/19 14	SR	16,12	V	0,96	V	97,92	V	0,00	V	0,62	V	139,31	V	21295	V
2024/02/19 15	SR	26,05	V	1,05	V	98,34	V	0,00	V	0,58	V	139,68	V	21258	V
2024/02/19 16	SR	75,36	V	1,71	V	73,24	V	0,16	V	0,52	V	140,23	V	21186	V
2024/02/19 17	SR	109,99	V	2,14	V	62,74	V	0,34	V	0,52	V	140,93	V	21030	V
2024/02/19 18	SR	74,58	V	1,54	V	68,63	V	0,06	V	0,50	V	141,54	V	20913	V
2024/02/19 19	SR	17,25	V	1,19	V	95,99	V	0,00	V	0,48	V	141,83	V	20698	V
2024/02/19 20	SR	15,32	V	1,21	V	102,77	V	0,00	V	0,48	V	141,87	V	20807	V
2024/02/19 21	SR	10,58	V	1,08	V	109,26	V	0,00	V	0,47	V	140,97	V	21020	V
2024/02/19 22	SR	86,74	V	2,32	V	74,41	V	0,46	V	0,48	V	141,51	V	21226	V
2024/02/19 23	SR	49,35	V	1,47	V	83,99	V	0,03	V	0,46	V	142,01	V	21067	V
2024/02/19 24	SR	6,45	V	1,07	V	116,13	V	0,00	V	0,44	V	141,49	V	20985	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-138.8	0.9-2.3	57.1-125.2	0.0-0.5	0.4-1.2	139.3-142.0	20698.1-21300.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.1	1.3	86.9	0	0.6	140.8	21114.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/20 01	SR	2,25	V	1,02	V	134,24	V	0,00	V	0,45	V	141,06	V	21043	V
2024/02/20 02	SR	1,02	V	0,99	V	140,50	V	0,00	V	0,45	V	140,65	V	21274	V
2024/02/20 03	SR	7,52	V	0,98	V	112,94	V	0,00	V	0,42	V	140,79	V	21527	V
2024/02/20 04	SR	17,77	V	0,99	V	107,57	V	0,00	V	0,44	V	141,20	V	21571	V
2024/02/20 05	SR	7,97	V	1,01	V	117,75	V	0,00	V	0,44	V	141,25	V	21584	V
2024/02/20 06	SR	17,24	V	1,04	V	100,23	V	0,00	V	0,46	V	141,47	V	21636	V
2024/02/20 07	SR	82,24	V	1,62	V	67,55	V	0,09	V	0,43	V	142,06	V	21544	V
2024/02/20 08	SR	8,47	V	0,99	V	107,23	V	0,00	V	0,47	V	141,89	V	21597	V
2024/02/20 09	SR	33,46	V	0,98	V	76,77	V	0,00	V	0,53	V	141,71	V	21657	V
2024/02/20 10	SR	54,34	V	1,15	V	70,82	V	0,00	V	0,45	V	139,06	V	21348	V
2024/02/20 11	SR	26,64	V	1,12	V	81,79	V	0,00	V	0,47	V	137,76	V	21199	V
2024/02/20 12	SR	62,56	V	1,20	V	61,88	V	0,00	V	0,44	V	137,93	V	21230	V
2024/02/20 13	SR	31,68	V	1,08	V	75,93	V	0,00	V	0,45	V	138,20	V	21142	V
2024/02/20 14	SR	33,94	V	1,27	V	78,61	V	0,00	V	0,45	V	138,38	V	21105	V
2024/02/20 15	SR	77,04	V	1,24	V	59,26	V	0,00	V	0,43	V	138,81	V	21179	V
2024/02/20 16	SR	146,45	V	2,03	V	51,54	V	0,07	V	0,44	V	139,32	V	21157	V
2024/02/20 17	SR	78,74	V	1,57	V	66,10	V	0,03	V	0,43	V	139,71	V	21172	V
2024/02/20 18	SR	147,93	V	2,25	V	50,05	V	0,11	V	0,40	V	140,49	V	21117	V
2024/02/20 19	SR	108,66	V	1,58	V	54,89	V	0,00	V	0,40	V	141,37	V	21079	V
2024/02/20 20	SR	84,53	V	1,63	V	65,71	V	0,00	V	0,42	V	141,62	V	21125	V
2024/02/20 21	SR	140,20	V	2,12	V	62,49	V	0,00	V	0,43	V	141,55	V	21250	V
2024/02/20 22	SR	114,23	V	1,87	V	66,89	V	0,00	V	0,47	V	141,41	V	21168	V
2024/02/20 23	SR	7,89	V	1,02	NV	109,12	V	0,00	V	0,47	V	139,62	V	21246	V
2024/02/20 24	SR	0,78	V	0,00	NV	126,78	V	0,00	V	0,46	V	138,70	V	21549	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-147.9	1.0-2.3	50.0-140.5	0.0-0.1	0.4-0.5	137.8-142.1	21043.4-21656.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.9	1.4	85.3	0	0.4	140.3	21312.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

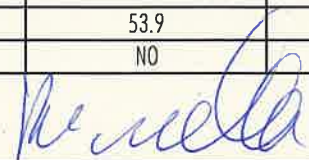

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/21 01	SR	0,04	V	0,00	NV	134,57	V	0,00	V	0,49	V	138,47	V	21691	V
2024/02/21 02	SR	2,08	V	0,00	NV	117,88	V	0,00	V	0,47	V	138,15	V	21810	V
2024/02/21 03	SR	2,24	V	0,00	NV	114,50	V	0,00	V	0,47	V	138,24	V	21747	V
2024/02/21 04	SR	4,53	V	0,00	NV	108,70	V	0,00	V	0,47	V	138,02	V	21869	V
2024/02/21 05	SR	13,98	V	0,00	NV	91,44	V	0,00	V	0,44	V	138,36	V	21807	V
2024/02/21 06	SR	9,80	V	0,00	NV	96,43	V	0,00	V	0,38	V	138,70	V	21776	V
2024/02/21 07	SR	16,92	V	0,75	V	87,51	V	0,00	V	0,37	V	139,04	V	21836	V
2024/02/21 08	SR	58,57	V	2,31	V	68,95	V	0,00	V	0,46	V	138,95	V	22326	V
2024/02/21 09	SR	77,18	V	6,64	V	67,18	V	0,18	V	1,09	V	136,86	V	21801	V
2024/02/21 10	SR	55,69	V	2,07	V	76,69	V	0,03	V	0,37	V	136,08	V	22042	V
2024/02/21 11	SR	5,63	V	1,73	V	109,24	V	0,00	V	0,37	V	136,19	V	21743	V
2024/02/21 12	SR	56,40	V	2,06	V	77,18	V	0,17	V	0,37	V	136,51	V	21706	V
2024/02/21 13	SR	17,55	V	1,73	V	88,36	V	0,00	V	0,37	V	136,28	V	21664	V
2024/02/21 14	SR	22,57	V	1,78	V	85,55	V	0,00	V	0,37	V	136,28	V	21741	V
2024/02/21 15	SR	38,91	V	1,70	V	70,48	V	0,00	V	1,64	V	136,75	V	22007	V
2024/02/21 16	SR	34,59	V	1,67	V	71,67	V	0,00	V	0,54	V	137,17	V	21920	V
2024/02/21 17	SR	42,75	V	1,68	V	67,91	V	0,00	V	0,49	V	137,57	V	21935	V
2024/02/21 18	SR	76,97	V	1,85	V	59,69	V	0,04	V	0,45	V	137,94	V	22204	V
2024/02/21 19	SR	25,98	V	1,73	V	77,34	V	0,46	V	0,44	V	138,38	V	22131	V
2024/02/21 20	SR	62,43	V	1,82	V	66,33	V	1,28	V	0,44	V	138,83	V	22097	V
2024/02/21 21	SR	69,11	V	2,73	V	77,06	V	1,68	V	0,44	V	138,89	V	22009	V
2024/02/21 22	SR	41,55	V	1,89	V	81,30	V	0,79	V	0,44	V	138,64	V	22457	V
2024/02/21 23	SR	39,84	V	1,70	V	67,77	V	0,44	V	0,50	V	137,95	V	22845	V
2024/02/21 24	SR	28,65	V	1,65	V	71,65	V	0,00	V	0,41	V	137,13	V	22877	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-77.2	0.7-6.6	59.7-134.6	0.0-1.7	0.4-1.6	136.1-139.0	21664.0-22877.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.5	2.1	84.8	0.2	0.5	137.7	22001.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO: