

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/21 01	SR	46,34	V	0,00	V	72,65	V	0,61	V	0,41	V	137,10	V	32379	V
2023/02/21 02	SR	52,21	V	0,00	V	73,58	V	0,50	V	0,41	V	137,43	V	32490	V
2023/02/21 03	SR	27,48	V	0,00	V	82,39	V	0,45	V	0,44	V	137,91	V	32838	V
2023/02/21 04	SR	70,99	V	0,08	V	73,73	V	0,56	V	0,36	V	138,05	V	33210	V
2023/02/21 05	SR	97,66	V	0,43	V	79,92	V	0,72	V	0,36	V	138,01	V	33318	V
2023/02/21 06	SR	37,22	V	0,12	V	94,21	V	0,53	V	0,37	V	137,70	V	33388	V
2023/02/21 07	SR	37,53	V	0,00	V	94,94	V	0,13	V	0,37	V	137,59	V	33079	V
2023/02/21 08	SR	25,85	V	0,00	V	94,89	V	0,12	V	0,42	V	137,80	V	32771	V
2023/02/21 09	SR	42,55	V	0,00	V	86,58	V	0,22	V	0,41	V	137,87	V	32549	V
2023/02/21 10	SR	91,22	V	1,47	V	74,02	V	2,52	V	0,53	V	137,31	V	32362	V
2023/02/21 11	SR	91,84	V	0,27	V	66,54	V	0,63	V	0,50	V	137,21	V	32070	V
2023/02/21 12	SR	21,49	V	0,00	V	83,40	V	0,24	V	0,52	V	137,70	V	32279	V
2023/02/21 13	SR	77,94	V	1,41	V	68,27	V	0,49	V	0,50	V	138,21	V	31767	V
2023/02/21 14	SR	63,01	V	0,00	V	63,56	V	0,44	V	0,50	V	138,66	V	31587	V
2023/02/21 15	SR	65,54	V	0,03	V	60,91	V	0,23	V	2,44	V	138,19	V	31086	V
2023/02/21 16	SR	129,85	V	1,34	V	50,96	V	0,40	V	0,72	V	137,47	V	31501	V
2023/02/21 17	SR	92,68	V	1,03	V	58,93	V	0,27	V	0,54	V	136,54	V	31770	V
2023/02/21 18	SR	104,56	V	0,89	V	56,89	V	0,31	V	0,54	V	136,34	V	31727	V
2023/02/21 19	SR	147,66	V	3,08	V	51,90	V	0,69	V	0,56	V	136,34	V	31566	V
2023/02/21 20	SR	127,07	V	1,81	V	57,85	V	0,49	V	0,48	V	136,01	V	31517	V
2023/02/21 21	SR	104,88	V	2,37	V	67,44	V	0,66	V	0,51	V	135,97	V	31556	V
2023/02/21 22	SR	87,26	V	2,72	V	70,08	V	0,66	V	0,47	V	135,63	V	31757	V
2023/02/21 23	SR	20,10	V	0,14	V	87,91	V	0,28	V	0,44	V	135,24	V	31937	V
2023/02/21 24	SR	17,07	V	0,01	V	97,56	V	0,26	V	0,45	V	135,03	V	31812	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.1-147.7	0.0-3.1	51.0-97.6	0.1-2.5	0.4-2.4	135.0-138.7	31086.5-33387.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70	0.7	73.7	0.5	0.6	137.1	32179.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni R. A. B.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/22 01	SR	4,84	V	0,00	V	136,94	V	0,37	V	0,52	V	134,79	V	31839	V
2023/02/22 02	SR	59,93	V	0,19	V	73,06	V	0,28	V	0,48	V	135,09	V	31612	V
2023/02/22 03	SR	84,13	V	0,15	V	58,88	V	0,32	V	0,46	V	135,56	V	31786	V
2023/02/22 04	SR	77,51	V	0,60	V	65,72	V	0,29	V	0,47	V	136,18	V	31679	V
2023/02/22 05	SR	84,16	V	0,87	V	65,28	V	0,38	V	0,46	V	136,42	V	31770	V
2023/02/22 06	SR	31,00	V	0,00	V	80,73	V	0,28	V	0,46	V	136,89	V	31672	V
2023/02/22 07	SR	80,35	V	0,33	V	61,55	V	0,08	V	0,48	V	137,14	V	32011	V
2023/02/22 08	SR	113,45	V	1,19	V	55,56	V	0,19	V	0,46	V	137,51	V	31710	V
2023/02/22 09	SR	45,53	V	0,05	V	74,41	V	0,07	V	0,51	V	137,47	V	31842	V
2023/02/22 10	SR	37,63	V	0,00	V	76,68	V	0,02	V	0,50	V	136,29	V	31771	V
2023/02/22 11	SR	6,83	V	0,06	V	115,46	V	0,03	V	0,50	V	136,19	V	32017	V
2023/02/22 12	SR	7,50	V	0,00	V	121,48	V	0,07	V	0,49	V	136,23	V	32050	V
2023/02/22 13	SR	20,45	V	0,00	V	94,09	V	0,06	V	0,47	V	136,17	V	32036	V
2023/02/22 14	SR	13,52	V	0,00	V	103,70	V	0,09	V	0,50	V	136,56	V	32101	V
2023/02/22 15	SR	7,49	V	0,00	V	132,47	V	0,71	V	0,49	V	136,94	V	32296	V
2023/02/22 16	SR	80,47	V	0,42	V	67,57	V	0,12	V	0,54	V	137,44	V	32122	V
2023/02/22 17	SR	97,82	V	1,77	V	63,84	V	0,33	V	0,43	V	137,32	V	31779	V
2023/02/22 18	SR	99,77	V	1,32	V	74,36	V	0,29	V	0,48	V	137,49	V	31833	V
2023/02/22 19	SR	136,81	V	5,18	V	74,38	V	0,65	V	0,44	V	137,51	V	31624	V
2023/02/22 20	SR	35,96	V	0,00	V	75,51	V	0,03	V	0,42	V	138,05	V	32036	V
2023/02/22 21	SR	29,91	V	0,00	V	85,69	V	0,03	V	0,50	V	137,73	V	31841	V
2023/02/22 22	SR	64,90	V	1,11	V	70,75	V	0,33	V	0,49	V	137,74	V	32160	V
2023/02/22 23	SR	110,55	V	2,22	V	61,30	V	0,43	V	0,45	V	137,65	V	31665	V
2023/02/22 24	SR	31,11	V	0,12	V	89,62	V	0,20	V	0,48	V	137,30	V	31876	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-136.8	0.0-5.2	55.6-136.9	0.0-0.7	0.4-0.5	134.8-138.1	31611.6-32295.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.7	0.7	82.5	0.2	0.5	136.8	31880.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. Pedemonte

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/23 01	SR	7,15	V	0,00	V	124,75	V	0,24	V	0,48	V	137,32	V	31888	V
2023/02/23 02	SR	4,47	V	0,00	V	144,24	V	0,31	V	0,48	V	137,51	V	32083	V
2023/02/23 03	SR	3,36	V	0,00	V	156,77	V	0,34	V	0,51	V	137,56	V	32298	V
2023/02/23 04	SR	1,94	V	0,00	V	169,39	V	0,39	V	0,54	V	137,80	V	32291	V
2023/02/23 05	SR	7,53	V	0,06	V	122,44	V	0,26	V	0,56	V	137,60	V	32099	V
2023/02/23 06	SR	55,79	V	0,02	V	86,52	V	0,19	V	0,54	V	137,64	V	31775	V
2023/02/23 07	SR	74,48	V	0,21	V	81,91	V	0,17	V	0,53	V	138,13	V	31819	V
2023/02/23 08	SR	121,77	V	2,14	V	69,20	V	0,36	V	0,58	V	138,37	V	31553	V
2023/02/23 09	SR	86,71	V	1,42	V	72,88	V	0,20	V	0,51	V	137,78	V	31569	V
2023/02/23 10	SR	118,15	V	2,80	V	64,16	V	0,50	V	0,47	V	138,02	V	31581	V
2023/02/23 11	SR	111,67	V	2,63	V	69,40	V	0,49	V	0,49	V	138,93	V	31486	V
2023/02/23 12	SR	140,03	V	2,60	V	61,67	V	0,83	V	0,96	V	139,23	V	31066	V
2023/02/23 13	SR	122,03	V	2,42	V	68,52	V	0,61	V	0,51	V	138,32	V	31017	V
2023/02/23 14	SR	51,14	V	0,33	V	89,82	V	0,30	V	0,50	V	137,19	V	31622	V
2023/02/23 15	SR	36,07	V	0,00	V	97,00	V	0,27	V	0,49	V	137,23	V	31684	V
2023/02/23 16	SR	95,20	V	0,69	V	72,75	V	0,27	V	0,73	V	136,87	V	31700	V
2023/02/23 17	SR	148,08	V	3,15	V	59,26	V	0,93	V	0,78	V	135,79	V	31360	V
2023/02/23 18	SR	123,35	V	4,02	V	65,55	V	1,04	V	1,36	V	135,48	V	30407	V
2023/02/23 19	SR	92,00	V	1,01	V	62,89	V	0,34	V	0,64	V	134,65	V	31376	V
2023/02/23 20	SR	70,75	V	0,49	V	69,32	V	0,26	V	0,65	V	133,95	V	31614	V
2023/02/23 21	SR	157,44	V	4,76	V	68,24	V	0,69	V	0,65	V	133,76	V	31490	V
2023/02/23 22	SR	100,04	V	3,72	V	81,38	V	0,80	V	0,62	V	133,66	V	31322	V
2023/02/23 23	SR	58,41	V	1,07	V	83,60	V	0,30	V	0,47	V	133,08	V	31522	V
2023/02/23 24	SR	43,42	V	0,00	V	84,50	V	0,15	V	0,45	V	132,60	V	32127	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.9-157.4	0.0-4.8	59.3-169.4	0.1-1.0	0.4-1.4	132.6-139.2	30407.5-32298.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.3	1.4	88.6	0.4	0.6	136.6	31614.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/24 01	SR	177,67	V	3,22	V	47,43	V	0,54	V	0,42	V	133,59	V	31867	V
2023/02/24 02	SR	71,17	V	0,57	V	68,10	V	0,42	V	0,42	V	134,72	V	31711	V
2023/02/24 03	SR	84,88	V	0,92	V	65,96	V	0,43	V	0,41	V	135,27	V	31734	V
2023/02/24 04	SR	35,44	V	0,08	V	79,54	V	0,49	V	0,42	V	135,47	V	31760	V
2023/02/24 05	SR	41,89	V	0,07	V	76,71	V	0,44	V	0,43	V	135,83	V	31673	V
2023/02/24 06	SR	54,22	V	0,55	V	80,86	V	0,52	V	0,42	V	136,01	V	31764	V
2023/02/24 07	SR	96,22	V	0,97	V	66,86	V	0,34	V	0,41	V	136,24	V	31980	V
2023/02/24 08	SR	99,12	V	0,96	V	67,58	V	0,27	V	0,43	V	136,33	V	31662	V
2023/02/24 09	SR	138,20	V	2,56	V	57,16	V	0,41	V	2,04	V	135,61	V	31525	V
2023/02/24 10	SR	88,47	V	0,57	V	63,95	V	0,33	V	0,58	V	134,00	V	31821	V
2023/02/24 11	SR	102,33	V	0,89	V	58,88	V	0,37	V	0,49	V	133,48	V	31826	V
2023/02/24 12	SR	110,66	V	0,96	V	58,47	V	0,33	V	0,48	V	133,54	V	31791	V
2023/02/24 13	SR	57,75	V	0,03	V	72,71	V	0,10	V	0,47	V	134,08	V	31712	V
2023/02/24 14	SR	116,95	V	1,27	V	62,15	V	0,26	V	0,47	V	134,48	V	31694	V
2023/02/24 15	SR	89,45	V	0,48	V	68,61	V	0,08	V	0,47	V	134,82	V	31687	V
2023/02/24 16	SR	52,66	V	0,00	V	82,83	V	0,05	V	0,46	V	134,95	V	31869	V
2023/02/24 17	SR	27,55	V	0,06	V	90,30	V	0,03	V	0,46	V	135,10	V	31955	V
2023/02/24 18	SR	23,81	V	0,00	V	94,45	V	0,03	V	0,45	V	135,36	V	31960	V
2023/02/24 19	SR	14,95	V	0,00	V	94,25	V	0,02	V	0,44	V	136,05	V	31936	V
2023/02/24 20	SR	27,35	V	0,22	V	82,85	V	0,05	V	0,45	V	136,67	V	31885	V
2023/02/24 21	SR	113,04	V	0,26	V	56,00	V	0,15	V	0,42	V	137,29	V	31592	V
2023/02/24 22	SR	124,80	V	1,60	V	63,29	V	0,44	V	0,40	V	137,57	V	31512	V
2023/02/24 23	SR	110,93	V	0,63	V	71,49	V	0,32	V	0,40	V	137,13	V	31648	V
2023/02/24 24	SR	30,96	V	0,00	V	97,56	V	0,11	V	0,41	V	136,44	V	32137	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.9-177.7	0.0-3.2	47.4-97.6	0.0-0.5	0.4-2.0	133.5-137.6	31512.1-32136.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.8	0.7	72	0.3	0.5	135.4	31779.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/25 01	SR	28,36	V	0,00	V	87,67	V	0,07	V	0,46	V	135,73	V	32104	V
2023/02/25 02	SR	66,95	V	0,94	V	75,90	V	0,17	V	0,47	V	135,38	V	31995	V
2023/02/25 03	SR	72,53	V	0,81	V	69,77	V	0,13	V	0,46	V	135,79	V	31852	V
2023/02/25 04	SR	113,12	V	2,13	V	56,62	V	0,24	V	0,46	V	136,23	V	31701	V
2023/02/25 05	SR	57,02	V	0,10	V	63,88	V	0,02	V	0,44	V	137,15	V	31634	V
2023/02/25 06	SR	98,35	V	0,52	V	53,83	V	0,08	V	0,43	V	137,67	V	31643	V
2023/02/25 07	SR	106,84	V	1,32	V	60,43	V	0,19	V	0,53	V	137,53	V	31174	V
2023/02/25 08	SR	84,82	V	1,56	V	67,96	V	0,25	V	0,46	V	134,13	V	31164	V
2023/02/25 09	SR	53,70	V	0,19	V	75,62	V	0,02	V	0,51	V	133,17	V	31174	V
2023/02/25 10	SR	81,06	V	1,26	V	73,88	V	0,14	V	0,47	V	133,46	V	30899	V
2023/02/25 11	SR	110,27	V	2,18	V	61,46	V	0,22	V	0,45	V	134,34	V	30842	V
2023/02/25 12	SR	40,24	V	0,01	V	76,41	V	0,01	V	0,47	V	134,99	V	30932	V
2023/02/25 13	SR	121,16	V	2,78	V	69,36	V	0,65	V	0,50	V	135,61	V	30848	V
2023/02/25 14	SR	117,78	V	2,44	V	77,78	V	0,58	V	0,49	V	134,89	V	30816	V
2023/02/25 15	SR	37,33	V	0,17	V	79,77	V	0,02	V	0,46	V	134,88	V	30914	V
2023/02/25 16	SR	23,50	V	0,00	V	90,09	V	0,01	V	0,52	V	134,63	V	31101	V
2023/02/25 17	SR	96,89	V	1,33	V	71,15	V	0,26	V	1,15	V	134,16	V	30695	V
2023/02/25 18	SR	62,85	V	1,35	V	81,24	V	0,18	V	0,45	V	133,89	V	30917	V
2023/02/25 19	SR	98,15	V	0,91	V	60,23	V	0,20	V	0,43	V	134,30	V	30846	V
2023/02/25 20	SR	71,61	V	0,76	V	63,66	V	0,13	V	0,43	V	134,67	V	30939	V
2023/02/25 21	SR	101,10	V	0,98	V	57,56	V	0,30	V	0,45	V	134,90	V	31022	V
2023/02/25 22	SR	107,55	V	0,63	V	51,41	V	0,21	V	0,45	V	135,00	V	31046	V
2023/02/25 23	SR	81,09	V	0,42	V	57,83	V	0,11	V	0,43	V	135,11	V	31127	V
2023/02/25 24	SR	43,15	V	0,01	V	73,59	V	0,06	V	0,41	V	135,12	V	31257	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.5-121.2	0.0-2.8	51.4-90.1	0.0-0.6	0.4-1.1	133.2-137.7	30695.1-32103.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.1	0.9	69	0.2	0.5	135.1	31193.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 16

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/26 01	SR	17,44	V	0,00	V	93,25	V	0,06	V	0,41	V	135,00	V	31463	V
2023/02/26 02	SR	9,37	V	0,00	V	111,29	V	0,04	V	0,43	V	135,08	V	31594	V
2023/02/26 03	SR	58,07	V	0,00	V	72,61	V	0,03	V	0,44	V	135,31	V	31476	V
2023/02/26 04	SR	19,40	V	0,00	V	89,08	V	0,01	V	0,43	V	135,39	V	31419	V
2023/02/26 05	SR	7,95	V	0,06	V	121,44	V	0,01	V	0,45	V	135,16	V	31470	V
2023/02/26 06	SR	10,38	V	0,00	V	115,54	V	0,00	V	0,47	V	135,15	V	31566	V
2023/02/26 07	SR	9,45	V	0,00	V	129,97	V	0,13	V	0,50	V	135,40	V	31297	V
2023/02/26 08	SR	74,49	V	1,03	V	75,84	V	0,17	V	0,60	V	136,25	V	30756	V
2023/02/26 09	SR	77,19	V	1,47	V	85,75	V	0,20	V	0,48	V	134,04	V	30988	V
2023/02/26 10	SR	61,22	V	0,92	V	97,67	V	0,13	V	0,46	V	133,12	V	31011	V
2023/02/26 11	SR	75,14	V	1,12	V	85,14	V	0,14	V	0,45	V	132,87	V	30389	V
2023/02/26 12	SR	68,37	V	0,15	V	91,29	V	0,16	V	0,46	V	132,90	V	30591	V
2023/02/26 13	SR	96,79	V	2,18	V	81,15	V	0,19	V	0,43	V	132,96	V	30775	V
2023/02/26 14	SR	84,86	V	0,88	V	84,77	V	0,16	V	0,41	V	133,30	V	30457	V
2023/02/26 15	SR	58,34	V	0,58	V	100,11	V	0,06	V	0,49	V	132,92	V	30621	V
2023/02/26 16	SR	147,99	V	3,69	V	80,04	V	0,81	V	0,42	V	132,22	V	30744	V
2023/02/26 17	SR	146,82	V	4,96	V	82,94	V	0,71	V	0,41	V	132,46	V	30805	V
2023/02/26 18	SR	88,56	V	0,89	V	75,58	V	0,08	V	0,42	V	132,92	V	31006	V
2023/02/26 19	SR	15,44	V	0,00	V	104,36	V	0,00	V	0,44	V	132,87	V	31282	V
2023/02/26 20	SR	80,64	V	0,57	V	63,53	V	0,03	V	0,46	V	133,24	V	30846	V
2023/02/26 21	SR	73,46	V	0,71	V	79,05	V	0,04	V	0,47	V	133,96	V	30452	V
2023/02/26 22	SR	75,97	V	1,29	V	81,84	V	0,08	V	0,47	V	134,66	V	30449	V
2023/02/26 23	SR	46,48	V	0,98	V	120,72	V	0,04	V	0,51	V	135,46	V	30782	V
2023/02/26 24	SR	34,57	V	0,03	V	99,60	V	0,00	V	0,47	V	134,64	V	30423	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.0-148.0	0.0-5.0	63.5-130.0	0.0-0.8	0.4-0.6	132.2-136.3	30389.2-31593.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.9	0.9	92.6	0.1	0.5	134.1	30944.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/27 01	SR	120,38	V	2,50	V	75,28	V	0,66	V	0,45	V	133,97	V	30462	V
2023/02/27 02	SR	30,06	V	0,00	V	95,91	V	0,00	V	0,45	V	133,66	V	30616	V
2023/02/27 03	SR	54,92	V	1,60	V	108,67	V	0,12	V	0,46	V	134,00	V	30555	V
2023/02/27 04	SR	27,13	V	0,22	V	125,82	V	0,01	V	0,47	V	135,47	V	30889	V
2023/02/27 05	SR	44,95	V	0,25	V	112,04	V	0,01	V	0,47	V	135,83	V	30723	V
2023/02/27 06	SR	106,60	V	2,10	V	74,18	V	0,58	V	0,49	V	135,79	V	30391	V
2023/02/27 07	SR	67,54	V	0,93	V	90,02	V	0,15	V	0,40	V	135,21	V	32204	V
2023/02/27 08	SR	126,36	V	3,91	V	67,98	V	0,79	V	0,37	V	134,39	V	31658	V
2023/02/27 09	SR	38,61	V	0,94	V	127,65	V	0,09	V	0,50	V	134,59	V	31913	V
2023/02/27 10	SR	88,22	V	1,98	V	98,23	V	0,23	V	0,51	V	133,18	V	32537	V
2023/02/27 11	SR	128,49	V	2,03	V	59,33	V	0,23	V	0,45	V	132,52	V	31774	V
2023/02/27 12	SR	110,15	V	1,02	V	61,19	V	0,14	V	0,44	V	133,34	V	31740	V
2023/02/27 13	SR	118,09	V	2,65	V	61,78	V	0,37	V	0,44	V	134,15	V	31652	V
2023/02/27 14	SR	159,37	V	3,69	V	67,80	V	0,85	V	3,06	V	133,55	V	31313	V
2023/02/27 15	SR	128,74	V	3,56	V	77,42	V	1,46	V	0,51	V	131,26	V	31917	V
2023/02/27 16	SR	128,95	V	3,36	V	61,23	V	0,45	V	0,41	V	131,57	V	31843	V
2023/02/27 17	SR	48,27	V	0,12	V	79,13	V	0,01	V	0,36	V	131,89	V	31780	V
2023/02/27 18	SR	83,05	V	1,04	V	73,68	V	0,51	V	0,35	V	132,21	V	31769	V
2023/02/27 19	SR	128,14	V	3,01	V	74,81	V	0,66	V	0,37	V	133,14	V	31701	V
2023/02/27 20	SR	84,75	V	0,86	V	78,01	V	0,14	V	0,33	V	133,68	V	31780	V
2023/02/27 21	SR	128,84	V	1,77	V	63,69	V	0,14	V	0,32	V	134,46	V	31586	V
2023/02/27 22	SR	87,91	V	0,69	V	70,14	V	0,05	V	0,35	V	134,82	V	31691	V
2023/02/27 23	SR	84,13	V	0,86	V	75,74	V	0,05	V	0,35	V	134,88	V	31898	V
2023/02/27 24	SR	42,83	V	0,29	V	97,36	V	0,02	V	0,37	V	134,75	V	32233	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.1-159.4	0.0-3.9	59.3-127.6	0.0-1.5	0.3-3.1	131.3-135.8	30391.2-32536.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	90.3	1.6	82.4	0.3	0.5	133.8	31526
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

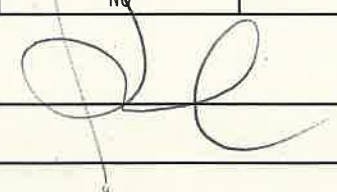DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 