

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/07

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/02/07 01 | SR       | 219,06  | V     | 5,75     | V     | 110,74       | V     | 0,64     | V     | 2,83     | V     | 107,58         | V     | 30009            | V     |
| 2025/02/07 02 | SR       | 150,34  | V     | 4,36     | V     | 122,35       | V     | 0,31     | V     | 2,49     | V     | 107,37         | V     | 30298            | V     |
| 2025/02/07 03 | SR       | 95,51   | V     | 1,73     | V     | 123,79       | V     | 0,05     | V     | 2,66     | V     | 107,17         | V     | 30506            | V     |
| 2025/02/07 04 | SR       | 119,51  | V     | 4,87     | V     | 123,80       | V     | 0,27     | V     | 2,71     | V     | 106,88         | V     | 30321            | V     |
| 2025/02/07 05 | SR       | 43,99   | V     | 1,24     | V     | 138,72       | V     | 0,00     | V     | 3,34     | V     | 106,53         | V     | 30091            | V     |
| 2025/02/07 06 | SR       | 178,45  | V     | 9,78     | V     | 107,71       | V     | 0,73     | V     | 3,29     | V     | 105,81         | V     | 30221            | V     |
| 2025/02/07 07 | SR       | 224,06  | V     | 11,60    | V     | 105,01       | V     | 0,91     | V     | 3,13     | V     | 105,46         | V     | 31615            | V     |
| 2025/02/07 08 | SR       | 155,32  | V     | 7,95     | V     | 114,58       | V     | 0,64     | V     | 3,23     | V     | 105,60         | V     | 30089            | V     |
| 2025/02/07 09 | SR       | 201,04  | V     | 11,57    | V     | 110,60       | V     | 1,16     | V     | 3,00     | V     | 107,04         | V     | 29657            | V     |
| 2025/02/07 10 | SR       | 278,31  | V     | 15,56    | V     | 101,19       | V     | 1,51     | V     | 3,00     | V     | 107,44         | V     | 29496            | V     |
| 2025/02/07 11 | SR       | 209,50  | V     | 9,42     | V     | 116,63       | V     | 0,79     | V     | 4,92     | V     | 124,36         | V     | 30979            | V     |
| 2025/02/07 12 | SR       | 24,25   | V     | 0,18     | V     | 149,88       | V     | 0,00     | V     | 5,05     | V     | 136,29         | V     | 32688            | V     |
| 2025/02/07 13 | SR       | 45,42   | V     | 0,12     | V     | 121,55       | V     | 0,00     | V     | 5,87     | V     | 135,84         | V     | 32806            | V     |
| 2025/02/07 14 | SR       | 219,55  | V     | 2,24     | V     | 75,18        | V     | 0,04     | V     | 6,93     | V     | 136,01         | V     | 32263            | V     |
| 2025/02/07 15 | SR       | 120,53  | V     | 1,65     | V     | 110,51       | V     | 0,03     | V     | 10,28    | V     | 137,12         | V     | 31833            | V     |
| 2025/02/07 16 | SR       | 70,68   | V     | 1,06     | V     | 124,93       | V     | 0,05     | V     | 12,12    | V     | 136,39         | V     | 31113            | V     |
| 2025/02/07 17 | SR       | 6,36    | V     | 0,01     | V     | 161,48       | V     | 0,00     | V     | 3,25     | V     | 137,90         | V     | 30851            | V     |
| 2025/02/07 18 | SR       | 3,40    | V     | 0,01     | V     | 177,44       | V     | 0,00     | V     | 3,42     | V     | 137,13         | V     | 30873            | V     |
| 2025/02/07 19 | SR       | 88,06   | V     | 0,52     | V     | 119,46       | V     | 0,02     | V     | 2,44     | V     | 136,87         | V     | 30663            | V     |
| 2025/02/07 20 | SR       | 130,36  | V     | 0,92     | V     | 100,45       | V     | 0,08     | V     | 1,84     | V     | 137,13         | V     | 30644            | V     |
| 2025/02/07 21 | SR       | 176,09  | V     | 0,57     | V     | 88,32        | V     | 0,00     | V     | 1,55     | V     | 137,52         | V     | 30589            | V     |
| 2025/02/07 22 | SR       | 156,36  | V     | 3,01     | V     | 98,43        | V     | 0,32     | V     | 1,41     | V     | 138,33         | V     | 30296            | V     |
| 2025/02/07 23 | SR       | 61,92   | V     | 0,03     | V     | 110,85       | V     | 0,00     | V     | 1,37     | V     | 137,20         | V     | 30514            | V     |
| 2025/02/07 24 | SR       | 79,19   | V     | 0,08     | V     | 105,72       | V     | 0,00     | V     | 1,36     | V     | 135,90         | V     | 30568            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 3.4-278.3    | 0.0-15.6    | 75.2-177.4   | 0.0-1.5      | 1.4-12.1    | 105.5-138.3 | 29495.7-32806.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 127.4        | 3.9         | 117.5        | 0.3          | 3.8         | 123.8       | 30791           |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/02/08 01 | SR       | 110,45   | V     | 0,29      | V     | 97,89         | V     | 0,01      | V     | 1,33      | V     | 135,89         | V     | 30432            | V     |
| 2025/02/08 02 | SR       | 113,39   | V     | 0,85      | V     | 101,18        | V     | 0,11      | V     | 1,23      | V     | 135,71         | V     | 30624            | V     |
| 2025/02/08 03 | SR       | 125,48   | V     | 0,38      | V     | 100,52        | V     | 0,01      | V     | 1,13      | V     | 135,60         | V     | 30610            | V     |
| 2025/02/08 04 | SR       | 84,43    | V     | 0,03      | V     | 110,16        | V     | 0,00      | V     | 1,05      | V     | 135,76         | V     | 30581            | V     |
| 2025/02/08 05 | SR       | 178,10   | V     | 3,10      | V     | 101,68        | V     | 0,46      | V     | 1,02      | V     | 135,68         | V     | 30655            | V     |
| 2025/02/08 06 | SR       | 137,74   | V     | 0,71      | V     | 104,12        | V     | 0,06      | V     | 1,01      | V     | 135,83         | V     | 30179            | V     |
| 2025/02/08 07 | SR       | 143,82   | V     | 3,34      | V     | 113,80        | V     | 1,08      | V     | 3,63      | V     | 135,71         | V     | 32207            | V     |
| 2025/02/08 08 | SR       | 136,28   | V     | 1,68      | V     | 114,41        | V     | 0,20      | V     | 6,86      | V     | 136,73         | V     | 31680            | V     |
| 2025/02/08 09 | SR       | 103,06   | V     | 0,09      | V     | 114,51        | V     | 0,00      | V     | 3,29      | V     | 137,24         | V     | 31458            | V     |
| 2025/02/08 10 | SR       | 174,84   | V     | 0,50      | V     | 104,23        | V     | 0,00      | V     | 1,78      | V     | 137,54         | V     | 31386            | V     |
| 2025/02/08 11 | SR       | 73,48    | V     | 0,02      | V     | 122,41        | V     | 0,00      | V     | 1,37      | V     | 137,85         | V     | 31158            | V     |
| 2025/02/08 12 | SR       | 54,16    | V     | 0,02      | V     | 135,31        | V     | 0,00      | V     | 1,27      | V     | 138,05         | V     | 31236            | V     |
| 2025/02/08 13 | SR       | 28,62    | V     | 0,01      | V     | 147,17        | V     | 0,00      | V     | 1,14      | V     | 138,15         | V     | 31203            | V     |
| 2025/02/08 14 | SR       | 47,95    | V     | 0,05      | V     | 134,44        | V     | 0,00      | V     | 1,24      | V     | 138,13         | V     | 31153            | V     |
| 2025/02/08 15 | SR       | 44,40    | V     | 0,01      | V     | 132,93        | V     | 0,00      | V     | 1,17      | V     | 137,50         | V     | 31190            | V     |
| 2025/02/08 16 | SR       | 100,78   | V     | 0,44      | V     | 122,42        | V     | 0,01      | V     | 1,04      | V     | 137,47         | V     | 31125            | V     |
| 2025/02/08 17 | SR       | 48,05    | V     | 0,22      | V     | 141,31        | V     | 0,01      | V     | 1,04      | V     | 137,58         | V     | 31108            | V     |
| 2025/02/08 18 | SR       | 30,38    | V     | 0,06      | V     | 149,64        | V     | 0,00      | V     | 1,03      | V     | 137,54         | V     | 31072            | V     |
| 2025/02/08 19 | SR       | 27,14    | V     | 0,01      | V     | 146,34        | V     | 0,00      | V     | 1,06      | V     | 137,41         | V     | 31194            | V     |
| 2025/02/08 20 | SR       | 30,48    | V     | 0,01      | V     | 145,43        | V     | 0,00      | V     | 1,06      | V     | 137,09         | V     | 31084            | V     |
| 2025/02/08 21 | SR       | 35,16    | V     | 0,01      | V     | 143,42        | V     | 0,00      | V     | 1,01      | V     | 136,79         | V     | 31058            | V     |
| 2025/02/08 22 | SR       | 33,58    | V     | 0,02      | V     | 149,87        | V     | 0,00      | V     | 1,04      | V     | 136,71         | V     | 31059            | V     |
| 2025/02/08 23 | SR       | 86,85    | V     | 0,37      | V     | 129,12        | V     | 0,05      | V     | 1,17      | V     | 136,16         | V     | 31029            | V     |
| 2025/02/08 24 | SR       | 171,32   | V     | 1,26      | V     | 113,47        | V     | 0,16      | V     | 1,03      | V     | 135,74         | V     | 31013            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 27.1-178.1   | 0.0-3.3     | 97.9-149.9   | 0.0-1.1      | 1.0-6.9     | 135.6-138.1 | 30179.2-32206.6 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 88.3         | 0.6         | 124          | 0.1          | 1.6         | 136.8       | 31062.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/02/09 01 | SR       | 187,67   | V     | 2,10      | V     | 105,90        | V     | 0,34      | V     | 0,95      | V     | 135,99         | V     | 30876            | V     |
| 2025/02/09 02 | SR       | 172,57   | V     | 1,63      | V     | 111,09        | V     | 0,24      | V     | 0,94      | V     | 136,13         | V     | 30952            | V     |
| 2025/02/09 03 | SR       | 146,82   | V     | 3,14      | V     | 133,72        | V     | 0,53      | V     | 0,89      | V     | 136,30         | V     | 30706            | V     |
| 2025/02/09 04 | SR       | 108,19   | V     | 1,84      | V     | 142,46        | V     | 0,51      | V     | 0,90      | V     | 136,23         | V     | 31005            | V     |
| 2025/02/09 05 | SR       | 196,02   | V     | 4,81      | V     | 121,65        | V     | 0,94      | V     | 0,83      | V     | 136,65         | V     | 30815            | V     |
| 2025/02/09 06 | SR       | 43,18    | V     | 0,03      | V     | 153,66        | V     | 0,26      | V     | 0,87      | V     | 136,93         | V     | 30837            | V     |
| 2025/02/09 07 | SR       | 39,07    | V     | 0,02      | V     | 145,80        | V     | 0,06      | V     | 0,80      | V     | 137,11         | V     | 32198            | V     |
| 2025/02/09 08 | SR       | 33,64    | V     | 0,01      | V     | 138,85        | V     | 0,01      | V     | 0,84      | V     | 137,21         | V     | 30667            | V     |
| 2025/02/09 09 | SR       | 36,30    | V     | 0,36      | V     | 155,78        | V     | 0,16      | V     | 0,80      | V     | 137,23         | V     | 30702            | V     |
| 2025/02/09 10 | SR       | 66,04    | V     | 0,15      | V     | 128,60        | V     | 0,82      | V     | 0,94      | V     | 137,09         | V     | 30683            | V     |
| 2025/02/09 11 | SR       | 1441,25  | 18    | 15,10     | V     | 66,97         | V     | 5,61      | V     | 0,92      | V     | 137,30         | V     | 30324            | V     |
| 2025/02/09 12 | SR       | 227,79   | V     | 3,76      | V     | 77,82         | V     | 1,13      | V     | 1,77      | V     | 137,95         | V     | 30213            | V     |
| 2025/02/09 13 | SR       | 114,71   | V     | 0,63      | V     | 96,96         | V     | 0,83      | V     | 2,04      | V     | 136,42         | V     | 30255            | V     |
| 2025/02/09 14 | SR       | 47,36    | V     | 0,01      | V     | 120,68        | V     | 0,66      | V     | 1,32      | V     | 135,83         | V     | 30686            | V     |
| 2025/02/09 15 | SR       | 41,80    | V     | 0,01      | V     | 122,89        | V     | 0,48      | V     | 1,20      | V     | 136,21         | V     | 30673            | V     |
| 2025/02/09 16 | SR       | 34,34    | V     | 0,01      | V     | 131,98        | V     | 0,40      | V     | 1,32      | V     | 136,29         | V     | 30757            | V     |
| 2025/02/09 17 | SR       | 22,97    | V     | 0,01      | V     | 145,55        | V     | 1,28      | V     | 1,16      | V     | 136,15         | V     | 30804            | V     |
| 2025/02/09 18 | SR       | 42,41    | V     | 0,01      | V     | 125,11        | V     | 0,56      | V     | 1,23      | V     | 135,85         | V     | 31044            | V     |
| 2025/02/09 19 | SR       | 113,86   | V     | 1,45      | V     | 92,96         | V     | 0,93      | V     | 1,17      | V     | 136,20         | V     | 30862            | V     |
| 2025/02/09 20 | SR       | 74,71    | V     | 0,03      | V     | 107,86        | V     | 0,11      | V     | 1,23      | V     | 136,56         | V     | 30822            | V     |
| 2025/02/09 21 | SR       | 58,44    | V     | 0,01      | V     | 106,00        | V     | 0,00      | V     | 1,52      | V     | 136,51         | V     | 30782            | V     |
| 2025/02/09 22 | SR       | 60,50    | V     | 0,03      | V     | 112,23        | V     | 0,03      | V     | 1,29      | V     | 135,83         | V     | 30911            | V     |
| 2025/02/09 23 | SR       | 64,61    | V     | 0,01      | V     | 104,39        | V     | 0,00      | V     | 1,28      | V     | 135,86         | V     | 30859            | V     |
| 2025/02/09 24 | SR       | 102,62   | V     | 0,02      | V     | 86,08         | V     | 0,00      | V     | 1,25      | V     | 136,19         | V     | 30836            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 23.0-441.2   | 0.0-15.1    | 67.0-155.8   | 0.0-5.6      | 0.8-2.0     | 135.8-138.0 | 30213.4-32197.9 |
| Supero Orario      | 1            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 103.2        | 1.5         | 118.1        | 0.7          | 1.1         | 136.5       | 30803           |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. Alo

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/10

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/02/10 01 | SR       | 87,41    | V     | 0,01      | V     | 92,39         | V     | 0,00      | V     | 1,19      | V     | 136,53         | V     | 30863            | V     |
| 2025/02/10 02 | SR       | 34,93    | V     | 0,01      | V     | 120,05        | V     | 0,00      | V     | 1,30      | V     | 136,49         | V     | 30762            | V     |
| 2025/02/10 03 | SR       | 51,41    | V     | 0,01      | V     | 112,45        | V     | 0,00      | V     | 1,25      | V     | 136,64         | V     | 30680            | V     |
| 2025/02/10 04 | SR       | 103,47   | V     | 0,76      | V     | 95,98         | V     | 0,08      | V     | 1,33      | V     | 136,74         | V     | 30620            | V     |
| 2025/02/10 05 | SR       | 98,23    | V     | 0,01      | V     | 89,14         | V     | 0,00      | V     | 1,26      | V     | 136,60         | V     | 30469            | V     |
| 2025/02/10 06 | SR       | 94,30    | V     | 0,06      | V     | 94,48         | V     | 0,00      | V     | 1,25      | V     | 136,57         | V     | 30424            | V     |
| 2025/02/10 07 | SR       | 32,96    | V     | 0,01      | V     | 130,11        | V     | 0,00      | V     | 1,22      | V     | 136,64         | V     | 31403            | V     |
| 2025/02/10 08 | SR       | 44,17    | V     | 0,01      | V     | 132,98        | V     | 0,00      | V     | 1,23      | V     | 135,99         | V     | 30765            | V     |
| 2025/02/10 09 | SR       | 141,91   | V     | 4,81      | V     | 134,18        | V     | 2,05      | V     | 13,47     | V     | 131,95         | V     | 27676            | V     |
| 2025/02/10 10 | SR       | 112,52   | NV    | 1,08      | NV    | 138,22        | NV    | 0,13      | NV    | 23,68     | NV    | 121,54         | NV    | 29516            | NV    |
| 2025/02/10 11 | SR       | 31,20    | NV    | 0,03      | NV    | 161,74        | NV    | 0,00      | NV    | 8,71      | NV    | 126,15         | NV    | 32202            | NV    |
| 2025/02/10 12 | SR       | 76,41    | V     | 0,77      | V     | 144,91        | V     | 0,21      | V     | 5,26      | V     | 134,60         | V     | 32927            | V     |
| 2025/02/10 13 | SR       | 38,36    | V     | 0,02      | V     | 138,39        | V     | 0,03      | V     | 3,60      | V     | 137,86         | V     | 33280            | V     |
| 2025/02/10 14 | SR       | 58,90    | V     | 0,38      | V     | 135,49        | V     | 0,37      | V     | 2,60      | V     | 138,82         | V     | 33344            | V     |
| 2025/02/10 15 | SR       | 65,21    | V     | 0,02      | V     | 130,59        | V     | 0,56      | V     | 2,66      | V     | 139,40         | V     | 33177            | V     |
| 2025/02/10 16 | SR       | 136,88   | V     | 1,26      | V     | 108,66        | V     | 0,93      | V     | 1,98      | V     | 139,14         | V     | 33438            | V     |
| 2025/02/10 17 | SR       | 134,11   | V     | 0,91      | V     | 107,89        | V     | 0,68      | V     | 1,77      | V     | 139,14         | V     | 33412            | V     |
| 2025/02/10 18 | SR       | 123,47   | V     | 0,46      | V     | 112,15        | V     | 1,02      | V     | 1,52      | V     | 139,40         | V     | 33378            | V     |
| 2025/02/10 19 | SR       | 76,71    | V     | 0,14      | V     | 128,17        | V     | 1,40      | V     | 1,37      | V     | 139,34         | V     | 33341            | V     |
| 2025/02/10 20 | SR       | 165,87   | V     | 1,22      | V     | 101,59        | V     | 1,26      | V     | 1,37      | V     | 138,86         | V     | 33008            | V     |
| 2025/02/10 21 | SR       | 57,99    | V     | 0,29      | V     | 156,10        | V     | 1,72      | V     | 1,20      | V     | 138,67         | V     | 33314            | V     |
| 2025/02/10 22 | SR       | 129,64   | V     | 0,97      | V     | 106,89        | V     | 0,86      | V     | 1,09      | V     | 138,92         | V     | 32912            | V     |
| 2025/02/10 23 | SR       | 44,43    | V     | 0,01      | V     | 124,87        | V     | 0,10      | V     | 1,11      | V     | 139,32         | V     | 33115            | V     |
| 2025/02/10 24 | SR       | 75,77    | V     | 0,05      | V     | 108,15        | V     | 0,00      | V     | 1,04      | V     | 139,63         | V     | 33278            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 33.0-165.9   | 0.0-4.8     | 89.1-156.1   | 0.0-2.0      | 1.0-13.5    | 132.0-139.6 | 27676.1-33437.6 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 85.1         | 0.6         | 118.4        | 0.5          | 2.3         | 137.6       | 32072.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Giuseppe P. No*

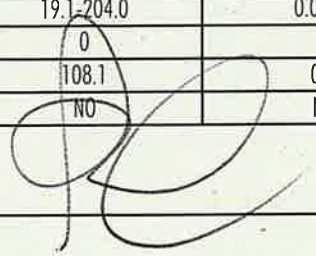
RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/02/11 01 | SR       | 194,40   | V     | 0,64      | V     | 89,02         | V     | 0,06      | V     | 1,01      | V     | 140,02         | V     | 33157            | V     |
| 2025/02/11 02 | SR       | 204,01   | V     | 1,49      | V     | 100,91        | V     | 0,11      | V     | 1,09      | V     | 140,37         | V     | 33309            | V     |
| 2025/02/11 03 | SR       | 193,59   | V     | 1,74      | V     | 102,03        | V     | 0,13      | V     | 1,06      | V     | 140,49         | V     | 33382            | V     |
| 2025/02/11 04 | SR       | 68,09    | V     | 0,38      | V     | 131,20        | V     | 0,03      | V     | 0,99      | V     | 140,65         | V     | 33594            | V     |
| 2025/02/11 05 | SR       | 87,14    | V     | 0,47      | V     | 124,95        | V     | 0,02      | V     | 0,95      | V     | 140,75         | V     | 33538            | V     |
| 2025/02/11 06 | SR       | 31,50    | V     | 0,01      | V     | 145,90        | V     | 0,00      | V     | 0,89      | V     | 140,84         | V     | 33449            | V     |
| 2025/02/11 07 | SR       | 19,07    | V     | 0,01      | V     | 159,32        | V     | 0,00      | V     | 0,94      | V     | 140,55         | V     | 34169            | V     |
| 2025/02/11 08 | SR       | 106,02   | V     | 0,02      | V     | 99,97         | V     | 0,00      | V     | 0,84      | V     | 139,43         | V     | 33637            | V     |
| 2025/02/11 09 | SR       | 90,58    | V     | 0,23      | V     | 115,17        | V     | 0,01      | V     | 0,83      | V     | 139,07         | V     | 33174            | V     |
| 2025/02/11 10 | SR       | 66,08    | V     | 0,01      | V     | 120,73        | V     | 0,00      | V     | 0,78      | V     | 139,09         | V     | 33330            | V     |
| 2025/02/11 11 | SR       | 106,68   | V     | 0,12      | V     | 101,11        | V     | 0,00      | V     | 0,81      | V     | 139,50         | V     | 33230            | V     |
| 2025/02/11 12 | SR       | 132,45   | V     | 1,17      | V     | 96,31         | V     | 0,23      | V     | 0,84      | V     | 139,56         | V     | 33122            | V     |
| 2025/02/11 13 | SR       | 77,15    | V     | 0,23      | V     | 114,54        | V     | 0,01      | V     | 1,01      | V     | 139,49         | V     | 33243            | V     |
| 2025/02/11 14 | SR       | 65,34    | V     | 0,34      | V     | 122,63        | V     | 0,03      | V     | 0,93      | V     | 139,43         | V     | 33321            | V     |
| 2025/02/11 15 | SR       | 52,97    | V     | 0,02      | V     | 122,72        | V     | 0,00      | V     | 0,81      | V     | 139,65         | V     | 33240            | V     |
| 2025/02/11 16 | SR       | 103,05   | V     | 1,88      | V     | 124,09        | V     | 0,27      | V     | 0,77      | V     | 139,73         | V     | 33287            | V     |
| 2025/02/11 17 | SR       | 44,20    | V     | 0,01      | V     | 123,36        | V     | 0,00      | V     | 0,70      | V     | 139,63         | V     | 33327            | V     |
| 2025/02/11 18 | SR       | 118,87   | V     | 0,14      | V     | 97,40         | V     | 0,01      | V     | 0,73      | V     | 139,41         | V     | 33225            | V     |
| 2025/02/11 19 | SR       | 186,66   | V     | 1,21      | V     | 79,97         | V     | 0,21      | V     | 0,72      | V     | 139,28         | V     | 33102            | V     |
| 2025/02/11 20 | SR       | 95,49    | V     | 0,28      | V     | 100,97        | V     | 0,02      | V     | 0,69      | V     | 139,64         | V     | 33186            | V     |
| 2025/02/11 21 | SR       | 154,45   | V     | 0,29      | V     | 80,94         | V     | 0,01      | V     | 0,72      | V     | 139,71         | V     | 32983            | V     |
| 2025/02/11 22 | SR       | 114,75   | V     | 0,45      | V     | 106,03        | V     | 0,02      | V     | 0,68      | V     | 139,55         | V     | 33145            | V     |
| 2025/02/11 23 | SR       | 88,15    | V     | 0,33      | V     | 111,15        | V     | 0,03      | V     | 0,71      | V     | 139,48         | V     | 33161            | V     |
| 2025/02/11 24 | SR       | 194,49   | V     | 3,12      | V     | 113,79        | V     | 0,90      | V     | 0,66      | V     | 139,28         | V     | 33026            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 19.1-204.0   | 0.0-3.1     | 80.0-159.3   | 0.0-0.9      | 0.7-1.1     | 139.1-140.8 | 32983.3-34169.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 108.1        | 0.6         | 111.8        | 0.1          | 0.8         | 139.8       | 33305.7         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 