


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/05 01	SR	52,44	V	0,07	V	89,69	V	0,00	V	0,00	V	135,94	V	29810	V
2016/01/05 02	SR	57,31	V	0,09	V	87,25	V	0,00	V	0,00	V	136,42	V	30162	V
2016/01/05 03	SR	64,39	V	0,11	V	84,33	V	0,00	V	0,00	V	138,08	V	30737	V
2016/01/05 04	SR	58,48	V	0,08	V	91,11	V	0,00	V	0,00	V	139,26	V	30732	V
2016/01/05 05	SR	70,23	V	0,09	V	87,94	V	0,00	V	0,00	V	139,96	V	30958	V
2016/01/05 06	SR	73,55	V	0,11	V	85,12	V	0,00	V	0,00	V	140,35	V	31145	V
2016/01/05 07	SR	27,62	V	0,04	V	119,23	V	0,00	V	0,00	V	141,80	V	32251	V
2016/01/05 08	SR	26,27	V	0,02	V	111,39	V	0,00	V	0,00	V	142,93	V	32421	V
2016/01/05 09	SR	20,44	V	0,02	V	118,22	V	0,00	V	0,00	V	143,28	V	32784	V
2016/01/05 10	SR	13,30	V	0,03	V	135,03	V	0,00	V	0,00	V	143,60	V	33161	V
2016/01/05 11	SR	16,63	V	0,03	V	131,83	V	0,00	V	2,46	V	144,35	V	35721	V
2016/01/05 12	SR	46,00	V	0,50	V	97,68	V	0,04	V	0,00	V	143,42	V	32214	V
2016/01/05 13	SR	46,77	V	0,09	V	102,67	V	0,00	V	0,00	V	143,51	V	32160	V
2016/01/05 14	SR	80,38	V	0,27	V	97,60	V	0,00	V	0,00	V	141,19	V	31819	V
2016/01/05 15	SR	44,92	V	0,63	V	113,60	V	0,23	V	0,00	V	139,52	V	31331	V
2016/01/05 16	SR	5,73	V	0,01	V	156,77	V	0,00	V	0,00	V	140,64	V	33738	V
2016/01/05 17	SR	37,00	V	0,60	V	103,61	V	0,10	V	0,00	V	140,74	V	32058	V
2016/01/05 18	SR	33,70	V	0,44	V	95,13	V	0,02	V	0,00	V	140,75	V	31396	V
2016/01/05 19	SR	32,84	V	0,11	V	97,72	V	0,00	V	0,00	V	140,86	V	32002	V
2016/01/05 20	SR	32,86	V	0,13	V	99,03	V	0,00	V	0,00	V	140,08	V	32323	V
2016/01/05 21	SR	34,10	V	0,05	V	100,05	V	0,00	V	0,00	V	139,24	V	31131	V
2016/01/05 22	SR	36,67	V	0,24	V	105,77	V	0,00	V	0,00	V	139,49	V	30863	V
2016/01/05 23	SR	26,90	V	0,03	V	99,81	V	0,00	V	0,00	V	140,03	V	31127	V
2016/01/05 24	SR	38,65	V	0,10	V	85,48	V	0,00	V	0,00	V	140,53	V	30988	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-80.4	0.0-0.6	84.3-156.8	0.0-0.2	0.0-2.5	135.9-144.3	29809.8-35720.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.7	0.2	104	0	0.1	140.7	31792.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

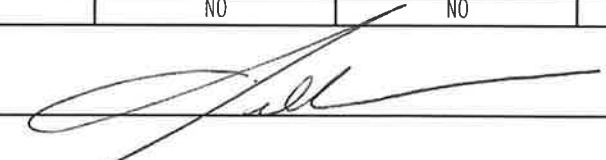

RESPONSABILE IMPIANTO:

