

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/01 01	SR	34,51	V	0,03	V	126,48	V	0,01	V	1,66	V	140,89	V	31073	V
2026/01/01 02	SR	45,20	V	0,01	V	115,02	V	0,03	V	1,60	V	140,95	V	31052	V
2026/01/01 03	SR	116,75	V	0,56	V	85,44	V	0,10	V	1,69	V	141,46	V	30707	V
2026/01/01 04	SR	104,28	V	0,11	V	81,86	V	0,00	V	1,73	V	142,03	V	30573	V
2026/01/01 05	SR	166,01	V	1,30	V	77,10	V	0,15	V	1,69	V	142,40	V	30611	V
2026/01/01 06	SR	141,97	V	0,48	V	76,39	V	0,09	V	1,64	V	141,88	V	30624	V
2026/01/01 07	SR	107,46	V	0,38	V	81,91	V	0,04	V	1,68	V	141,72	V	30681	V
2026/01/01 08	SR	134,67	V	1,00	V	74,63	V	0,14	V	5,92	V	141,99	V	30507	V
2026/01/01 09	SR	154,45	V	0,42	V	68,09	V	0,02	V	1,64	V	141,68	V	30397	V
2026/01/01 10	SR	115,67	V	0,30	V	77,85	V	0,01	V	1,66	V	141,65	V	30461	V
2026/01/01 11	SR	157,43	V	0,39	V	68,60	V	0,00	V	1,43	V	141,45	V	30626	V
2026/01/01 12	SR	81,94	V	0,01	V	82,78	V	0,00	V	1,57	V	141,76	V	31686	V
2026/01/01 13	SR	93,04	V	0,01	V	82,57	V	0,00	V	1,60	V	141,84	V	30597	V
2026/01/01 14	SR	124,05	V	0,37	V	76,50	V	0,03	V	1,55	V	141,94	V	30480	V
2026/01/01 15	SR	211,76	V	2,16	V	68,94	V	0,27	V	1,51	V	142,45	V	30485	V
2026/01/01 16	SR	147,20	V	0,94	V	81,07	V	0,10	V	1,53	V	142,11	V	30470	V
2026/01/01 17	SR	68,32	V	0,02	V	100,29	V	0,00	V	1,53	V	142,81	V	30497	V
2026/01/01 18	SR	139,13	V	1,10	V	81,97	V	0,20	V	1,46	V	143,07	V	30534	V
2026/01/01 19	SR	100,01	V	0,20	V	96,08	V	0,07	V	1,50	V	143,27	V	30590	V
2026/01/01 20	SR	100,99	V	0,46	V	99,84	V	0,33	V	1,54	V	143,43	V	30512	V
2026/01/01 21	SR	173,73	V	2,42	V	88,34	V	1,30	V	1,53	V	143,39	V	30617	V
2026/01/01 22	SR	120,33	V	0,87	V	105,56	V	2,17	V	1,57	V	143,17	V	30574	V
2026/01/01 23	SR	141,03	V	1,59	V	100,25	V	3,07	V	1,63	V	142,25	V	30195	V
2026/01/01 24	SR	72,59	V	0,39	V	130,09	V	2,30	V	1,54	V	141,69	V	30563	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.5-211.8	0.0-2.4	68.1-130.1	0.0-3.1	1.4-5.9	140.9-143.4	30195.4-31686.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118.9	0.6	88.7	0.4	1.8	142.1	30629.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/02 01	SR	64,68	V	0,06	V	121,97	V	1,72	V	1,49	V	141,42	V	30552	V
2026/01/02 02	SR	79,94	V	0,15	V	103,12	V	1,16	V	1,50	V	141,65	V	30590	V
2026/01/02 03	SR	56,62	V	0,06	V	116,31	V	0,03	V	1,54	V	141,65	V	30569	V
2026/01/02 04	SR	42,72	V	0,01	V	129,45	V	0,19	V	1,52	V	141,90	V	30657	V
2026/01/02 05	SR	62,33	V	0,12	V	110,90	V	0,19	V	1,46	V	142,03	V	30586	V
2026/01/02 06	SR	47,25	V	0,03	V	121,36	V	0,10	V	1,53	V	142,06	V	30580	V
2026/01/02 07	SR	119,67	V	1,31	V	97,94	V	0,27	V	1,44	V	142,35	V	30490	V
2026/01/02 08	SR	42,79	V	0,01	V	123,80	V	0,00	V	5,85	V	142,31	V	30522	V
2026/01/02 09	SR	155,06	V	0,27	V	77,16	V	0,01	V	1,46	V	142,64	V	30288	V
2026/01/02 10	SR	244,92	V	0,80	V	65,72	V	0,02	V	1,39	V	142,90	V	30134	V
2026/01/02 11	SR	49,52	V	0,01	V	125,63	V	0,00	V	1,52	V	142,83	V	30320	V
2026/01/02 12	SR	32,55	V	0,01	V	138,31	V	0,00	V	1,58	V	142,92	V	30836	V
2026/01/02 13	SR	33,93	V	0,01	V	124,35	V	0,00	V	1,52	V	143,13	V	29850	V
2026/01/02 14	SR	41,52	V	0,01	V	117,62	V	0,00	V	1,51	V	142,94	V	29630	V
2026/01/02 15	SR	66,19	V	0,01	V	100,62	V	0,00	V	1,49	V	143,28	V	29633	V
2026/01/02 16	SR	67,10	V	0,01	V	98,75	V	0,00	V	1,45	V	143,60	V	29308	V
2026/01/02 17	SR	54,28	V	0,38	V	111,60	V	0,04	V	1,46	V	143,46	V	29536	V
2026/01/02 18	SR	72,25	V	0,01	V	92,02	V	0,06	V	1,47	V	143,49	V	29523	V
2026/01/02 19	SR	184,15	V	0,86	V	65,48	V	0,05	V	1,40	V	143,93	V	29241	V
2026/01/02 20	SR	179,11	V	1,02	V	90,15	V	0,02	V	1,38	V	144,14	V	29256	V
2026/01/02 21	SR	87,57	V	0,12	V	86,99	V	0,00	V	1,38	V	143,82	V	29490	V
2026/01/02 22	SR	104,33	V	0,07	V	81,37	V	0,00	V	1,73	V	142,70	V	29152	V
2026/01/02 23	SR	85,16	V	0,11	V	89,73	V	0,04	V	1,53	V	138,79	V	29449	V
2026/01/02 24	SR	46,00	V	0,01	V	115,43	V	0,75	V	1,51	V	138,39	V	29551	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.5-244.9	0.0-1.3	65.5-138.3	0.0-1.7	1.4-5.9	138.4-144.1	29151.6-30836.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.2	0.2	104.4	0.2	1.7	142.4	29989.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/03 01	SR	66,09	V	0,33	V	124,53	V	1,90	V	1,43	V	138,20	V	29822	V
2026/01/03 02	SR	97,44	V	0,06	V	87,06	V	2,26	V	1,46	V	138,60	V	29658	V
2026/01/03 03	SR	87,93	V	0,18	V	92,39	V	1,79	V	1,43	V	138,77	V	29602	V
2026/01/03 04	SR	113,89	V	0,90	V	99,62	V	2,03	V	1,34	V	139,04	V	29573	V
2026/01/03 05	SR	72,09	V	0,09	V	104,29	V	1,71	V	1,48	V	139,30	V	29674	V
2026/01/03 06	SR	76,26	V	0,11	V	102,86	V	2,41	V	1,53	V	139,58	V	29738	V
2026/01/03 07	SR	74,67	V	0,15	V	109,42	V	2,47	V	1,46	V	139,51	V	29827	V
2026/01/03 08	SR	106,28	V	0,71	V	99,24	V	2,18	V	6,05	V	139,83	V	29622	V
2026/01/03 09	SR	89,23	V	0,17	V	93,95	V	1,73	V	1,49	V	140,09	V	29585	V
2026/01/03 10	SR	54,37	V	0,15	V	116,15	V	1,66	V	1,46	V	140,13	V	29602	V
2026/01/03 11	SR	97,08	V	0,29	V	106,20	V	2,00	V	1,53	V	140,36	V	29592	V
2026/01/03 12	SR	115,59	V	0,86	V	86,77	V	0,62	V	1,49	V	140,80	V	31129	V
2026/01/03 13	SR	181,59	V	1,42	V	78,71	V	0,85	V	1,51	V	140,92	V	29854	V
2026/01/03 14	SR	88,08	V	0,25	V	100,26	V	0,03	V	1,72	V	141,34	V	29475	V
2026/01/03 15	SR	73,30	V	0,02	V	98,35	V	0,00	V	1,68	V	140,63	V	29220	V
2026/01/03 16	SR	97,14	V	0,16	V	92,12	V	0,44	V	1,61	V	140,35	V	29103	V
2026/01/03 17	SR	85,64	V	0,04	V	94,42	V	0,00	V	1,69	V	140,42	V	29108	V
2026/01/03 18	SR	71,10	V	0,01	V	97,68	V	0,01	V	1,62	V	140,56	V	29319	V
2026/01/03 19	SR	95,36	V	0,11	V	92,34	V	0,06	V	1,60	V	140,64	V	29295	V
2026/01/03 20	SR	106,15	V	0,63	V	99,98	V	0,82	V	1,74	V	140,59	V	29415	V
2026/01/03 21	SR	54,87	V	0,58	V	127,09	V	0,28	V	1,68	V	140,53	V	29613	V
2026/01/03 22	SR	37,50	V	0,02	V	134,90	V	0,94	V	1,68	V	140,06	V	29633	V
2026/01/03 23	SR	22,48	V	0,01	V	136,95	V	3,41	V	1,81	V	139,79	V	29659	V
2026/01/03 24	SR	106,54	V	1,44	V	117,52	V	3,31	V	1,74	V	139,48	V	29653	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.5-181.6	0.0-1.4	78.7-136.9	0.0-3.4	1.3-6.1	138.2-141.3	29103.1-31128.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.3	0.4	103.9	1.4	1.8	140	29615.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/04 01	SR	168,13	V	1,82	V	101,85	V	4,53	V	1,76	V	139,83	V	29248	V
2026/01/04 02	SR	41,21	V	0,06	V	141,06	V	3,70	V	1,80	V	140,29	V	29430	V
2026/01/04 03	SR	105,87	V	0,33	V	103,80	V	3,78	V	1,82	V	140,58	V	29315	V
2026/01/04 04	SR	67,47	V	0,08	V	115,73	V	2,28	V	1,88	V	140,69	V	29252	V
2026/01/04 05	SR	65,38	V	0,42	V	133,91	V	4,04	V	2,03	V	140,74	V	29298	V
2026/01/04 06	SR	89,15	V	0,46	V	115,87	V	5,29	V	1,88	V	140,04	V	29247	V
2026/01/04 07	SR	92,75	V	0,42	V	109,27	V	5,27	V	1,89	V	140,02	V	29289	V
2026/01/04 08	SR	98,41	V	0,59	V	103,72	V	3,59	V	6,31	V	140,07	V	29215	V
2026/01/04 09	SR	80,02	V	0,40	V	114,56	V	3,50	V	1,84	V	140,12	V	29293	V
2026/01/04 10	SR	93,87	V	0,67	V	120,45	V	4,21	V	1,84	V	140,59	V	29169	V
2026/01/04 11	SR	60,85	V	0,34	V	132,02	V	8,13	V	2,04	V	140,93	V	29222	V
2026/01/04 12	SR	169,60	V	1,18	V	86,35	V	4,47	V	1,86	V	140,94	V	31027	V
2026/01/04 13	SR	189,89	V	1,64	V	77,64	V	1,64	V	1,95	V	141,19	V	29441	V
2026/01/04 14	SR	51,21	V	0,01	V	115,39	V	0,65	V	1,99	V	141,90	V	29152	V
2026/01/04 15	SR	61,07	V	0,19	V	104,63	V	1,82	V	1,88	V	142,38	V	29128	V
2026/01/04 16	SR	77,34	V	0,22	V	98,86	V	2,58	V	1,89	V	141,35	V	29283	V
2026/01/04 17	SR	65,16	V	0,22	V	108,23	V	1,48	V	2,09	V	140,54	V	29177	V
2026/01/04 18	SR	76,21	V	0,64	V	99,15	V	1,71	V	2,04	V	140,08	V	28785	V
2026/01/04 19	SR	66,91	V	0,06	V	95,01	V	2,93	V	1,74	V	139,62	V	29356	V
2026/01/04 20	SR	28,31	V	0,01	V	124,60	V	1,18	V	1,70	V	139,43	V	29585	V
2026/01/04 21	SR	56,27	V	0,01	V	102,86	V	1,25	V	1,66	V	139,38	V	29556	V
2026/01/04 22	SR	43,38	V	0,01	V	113,44	V	1,57	V	1,66	V	139,50	V	29435	V
2026/01/04 23	SR	29,97	V	0,01	V	129,44	V	0,47	V	1,82	V	139,61	V	29492	V
2026/01/04 24	SR	121,19	V	7,40	V	121,36	V	11,27	V	1,74	V	140,14	V	29210	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.3-189.9	0.0-7.4	77.6-141.1	0.5-11.3	1.7-6.3	139.4-142.4	28784.6-31027.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.3	0.7	111.2	3.4	2	140.4	29358.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/05 01	SR	77,78	V	0,04	V	89,69	V	0,29	V	1,69	V	140,58	V	29371	V
2026/01/05 02	SR	113,63	V	0,39	V	83,81	V	0,15	V	1,67	V	140,79	V	29364	V
2026/01/05 03	SR	106,27	V	0,04	V	74,59	V	0,00	V	1,54	V	141,11	V	29323	V
2026/01/05 04	SR	127,98	V	0,09	V	71,57	V	0,00	V	1,67	V	141,42	V	29195	V
2026/01/05 05	SR	100,73	V	0,18	V	91,72	V	0,00	V	1,70	V	141,79	V	29331	V
2026/01/05 06	SR	95,83	V	0,40	V	91,41	V	0,04	V	1,57	V	141,85	V	29457	V
2026/01/05 07	SR	40,28	V	0,01	V	118,96	V	0,01	V	1,78	V	141,77	V	29492	V
2026/01/05 08	SR	127,53	V	1,90	V	101,04	V	0,45	V	6,27	V	141,48	V	29509	V
2026/01/05 09	SR	99,80	V	0,13	V	85,68	V	0,18	V	1,52	V	141,22	V	29480	V
2026/01/05 10	SR	102,01	V	1,18	V	95,52	V	0,30	V	1,73	V	141,26	V	29521	V
2026/01/05 11	SR	161,79	V	2,65	V	90,25	V	0,47	V	1,70	V	141,55	V	29420	V
2026/01/05 12	SR	115,08	V	1,44	V	112,13	V	0,15	V	1,68	V	141,99	V	31064	V
2026/01/05 13	SR	69,68	V	0,06	V	111,73	V	0,00	V	1,76	V	142,64	V	29949	V
2026/01/05 14	SR	88,12	V	0,28	V	100,46	V	0,01	V	1,73	V	143,26	V	29457	V
2026/01/05 15	SR	80,94	V	0,05	V	141,89	V	0,05	V	1,66	V	140,83	V	28699	V
2026/01/05 16	SR	185,20	V	0,16	V	56,40	V	0,00	V	1,78	V	141,55	V	29224	V
2026/01/05 17	SR	185,82	V	0,51	V	77,35	V	0,00	V	1,85	V	143,15	V	29013	V
2026/01/05 18	SR	134,64	V	0,40	V	78,90	V	0,02	V	1,75	V	143,74	V	28930	V
2026/01/05 19	SR	87,61	V	0,01	V	90,16	V	0,00	V	1,84	V	143,95	V	28982	V
2026/01/05 20	SR	118,62	V	1,07	V	86,72	V	0,17	V	1,88	V	143,80	V	29131	V
2026/01/05 21	SR	152,36	V	0,28	V	84,22	V	0,00	V	1,84	V	141,16	V	28892	V
2026/01/05 22	SR	148,13	V	0,95	V	87,49	V	0,25	V	1,52	V	139,44	V	29180	V
2026/01/05 23	SR	85,33	V	0,01	V	104,57	V	0,00	V	1,69	V	139,20	V	29263	V
2026/01/05 24	SR	65,78	V	0,02	V	112,37	V	0,00	V	1,62	V	139,17	V	29156	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.3-185.8	0.0-2.6	56.4-141.9	0.0-0.5	1.5-6.3	139.2-144.0	28698.9-31064.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.3	0.5	93.3	0.1	1.9	141.6	29350.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/01/06 01	SR	79,91	V	0,01	V	95,65	V	0,03	V	1,75	V	139,02	V	28911	V
2026/01/06 02	SR	102,93	V	0,04	V	88,54	V	0,00	V	1,58	V	137,73	V	28988	V
2026/01/06 03	SR	86,20	V	0,02	V	92,91	V	0,02	V	1,68	V	137,62	V	28993	V
2026/01/06 04	SR	113,68	V	0,32	V	86,27	V	1,49	V	1,93	V	136,90	V	28560	V
2026/01/06 05	SR	165,35	V	0,14	V	79,08	V	0,40	V	1,41	V	136,20	V	28825	V
2026/01/06 06	SR	150,75	V	1,39	V	92,38	V	0,39	V	1,60	V	136,35	V	28992	V
2026/01/06 07	SR	200,45	V	0,95	V	84,87	V	0,00	V	1,59	V	136,77	V	28951	V
2026/01/06 08	SR	141,56	V	0,16	V	90,98	V	0,00	V	3,02	V	136,96	V	29086	V
2026/01/06 09	SR	112,52	V	0,07	V	90,62	V	0,00	V	4,42	V	136,98	V	29099	V
2026/01/06 10	SR	139,23	V	0,29	V	82,91	V	0,00	V	1,52	V	137,11	V	29062	V
2026/01/06 11	SR	140,66	V	1,00	V	95,77	V	0,09	V	1,49	V	137,87	V	28928	V
2026/01/06 12	SR	53,73	V	0,01	V	126,63	V	0,00	V	1,65	V	138,40	V	30621	V
2026/01/06 13	SR	60,27	V	0,01	V	116,53	V	0,00	V	1,68	V	138,78	V	29209	V
2026/01/06 14	SR	64,72	V	0,04	V	114,20	V	0,00	V	1,63	V	138,93	V	29092	V
2026/01/06 15	SR	133,07	V	0,13	V	92,41	V	0,00	V	1,67	V	139,47	V	28780	V
2026/01/06 16	SR	94,73	V	0,02	V	90,15	V	0,00	V	1,65	V	139,54	V	28827	V
2026/01/06 17	SR	188,04	V	0,72	V	87,45	V	0,00	V	1,67	V	139,85	V	28704	V
2026/01/06 18	SR	139,95	V	0,19	V	90,32	V	0,00	V	1,79	V	140,07	V	28836	V
2026/01/06 19	SR	157,15	V	0,83	V	89,70	V	0,05	V	1,78	V	140,51	V	28679	V
2026/01/06 20	SR	100,47	V	0,04	V	98,62	V	0,00	V	1,71	V	139,95	V	28731	V
2026/01/06 21	SR	172,72	V	0,59	V	84,74	V	0,00	V	1,79	V	139,27	V	28729	V
2026/01/06 22	SR	180,45	V	0,40	V	77,88	V	0,00	V	1,74	V	139,10	V	28721	V
2026/01/06 23	SR	166,98	V	0,52	V	83,80	V	0,00	V	1,66	V	139,29	V	28672	V
2026/01/06 24	SR	114,49	V	0,38	V	99,57	V	0,00	V	1,77	V	139,44	V	28806	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	53.7-200.5	0.0-1.4	77.9-126.6	0.0-1.5	1.4-4.4	136.2-140.5	28559.5-30620.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	127.5	0.3	93	0.1	1.8	138.4	28950.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

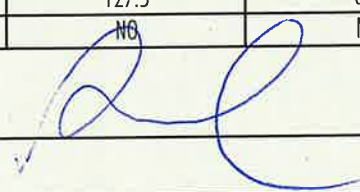DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 