


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/16 01	SR	91,60	V	2,10	V	94,24	V	1,46	V	0,51	V	132,57	V	30220	V
2023/01/16 02	SR	31,84	V	0,05	V	104,11	V	0,84	V	0,53	V	132,96	V	30316	V
2023/01/16 03	SR	30,76	V	0,05	V	105,88	V	0,74	V	0,55	V	133,39	V	30338	V
2023/01/16 04	SR	50,94	V	0,35	V	92,66	V	0,74	V	0,53	V	133,46	V	30343	V
2023/01/16 05	SR	88,37	V	1,25	V	83,89	V	0,84	V	0,54	V	133,68	V	30333	V
2023/01/16 06	SR	64,26	V	0,96	V	93,73	V	1,01	V	0,57	V	134,05	V	30240	V
2023/01/16 07	SR	82,13	V	1,65	V	91,32	V	0,81	V	0,54	V	134,35	V	30196	V
2023/01/16 08	SR	86,10	V	2,29	V	99,11	V	0,92	V	0,59	V	134,64	V	30179	V
2023/01/16 09	SR	73,68	V	1,44	V	89,32	V	0,61	V	0,52	V	133,37	V	30297	V
2023/01/16 10	SR	53,31	V	1,22	V	102,23	V	0,37	V	0,58	V	132,29	V	29691	V
2023/01/16 11	SR	43,06	V	0,64	V	121,35	V	0,37	V	0,56	V	132,48	V	29469	V
2023/01/16 12	SR	37,78	V	0,12	V	106,18	V	0,27	V	0,55	V	133,05	V	29080	V
2023/01/16 13	SR	12,95	V	0,01	V	137,52	V	0,38	V	0,58	V	132,94	V	29010	V
2023/01/16 14	SR	9,15	V	0,00	V	148,00	V	0,59	V	0,54	V	132,91	V	29106	V
2023/01/16 15	SR	77,34	V	2,32	V	120,74	V	1,22	V	0,55	V	133,51	V	28663	V
2023/01/16 16	SR	33,88	V	0,35	V	117,10	V	1,78	V	0,57	V	134,04	V	28496	V
2023/01/16 17	SR	81,75	V	0,77	V	89,13	V	1,14	V	0,50	V	133,92	V	28531	V
2023/01/16 18	SR	70,76	V	0,92	V	93,54	V	0,65	V	0,50	V	134,28	V	28596	V
2023/01/16 19	SR	61,81	V	0,98	V	94,92	V	0,42	V	0,48	V	134,93	V	28494	V
2023/01/16 20	SR	63,57	V	0,41	V	87,49	V	0,39	V	0,50	V	135,15	V	28620	V
2023/01/16 21	SR	127,07	V	0,70	V	60,29	V	0,38	V	0,49	V	134,28	V	28408	V
2023/01/16 22	SR	114,21	V	1,11	V	66,25	V	0,43	V	0,50	V	134,52	V	28334	V
2023/01/16 23	SR	77,74	V	0,51	V	72,49	V	0,34	V	0,48	V	134,87	V	28409	V
2023/01/16 24	SR	38,04	V	0,00	V	88,18	V	0,33	V	0,51	V	134,80	V	28695	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-127.1	0.0-2.3	60.3-148.0	0.3-1.8	0.5-0.6	132.3-135.1	28334.0-30342.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	0.8	98.3	0.7	0.5	133.8	29336
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

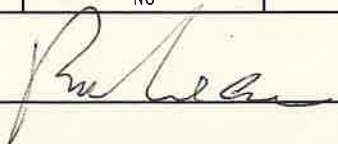

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/17 01	SR	33,98	V	0,00	V	89,93	V	0,26	V	0,50	V	134,74	V	28735	V
2023/01/17 02	SR	32,60	V	0,00	V	89,65	V	0,20	V	0,49	V	134,93	V	28736	V
2023/01/17 03	SR	79,31	V	1,26	V	80,63	V	0,31	V	0,46	V	135,00	V	28820	V
2023/01/17 04	SR	53,60	V	0,70	V	90,54	V	0,23	V	0,48	V	135,06	V	28803	V
2023/01/17 05	SR	79,91	V	0,70	V	85,60	V	0,35	V	0,44	V	135,37	V	28574	V
2023/01/17 06	SR	75,71	V	0,85	V	83,28	V	0,39	V	0,46	V	135,55	V	28568	V
2023/01/17 07	SR	81,82	V	1,30	V	85,33	V	0,56	V	0,46	V	135,94	V	28379	V
2023/01/17 08	SR	55,65	V	1,18	V	130,91	V	0,63	V	0,47	V	136,25	V	28612	V
2023/01/17 09	SR	9,43	V	0,00	V	161,15	V	0,35	V	0,48	V	136,00	V	28822	V
2023/01/17 10	SR	70,39	V	1,33	V	108,11	V	1,29	V	0,49	V	135,15	V	28582	V
2023/01/17 11	SR	7,81	V	0,05	V	155,90	V	1,19	V	0,50	V	132,89	V	28286	V
2023/01/17 12	SR	8,31	V	0,00	V	142,60	V	1,31	V	0,51	V	132,69	V	28300	V
2023/01/17 13	SR	21,37	V	0,00	V	144,41	V	1,14	V	0,48	V	132,54	V	28848	V
2023/01/17 14	SR	13,70	V	0,01	V	143,69	V	1,16	V	0,49	V	132,45	V	28417	V
2023/01/17 15	SR	20,64	V	0,01	V	134,07	V	1,13	V	0,51	V	132,57	V	28452	V
2023/01/17 16	SR	48,50	V	0,95	V	129,14	V	2,24	V	0,49	V	132,89	V	28269	V
2023/01/17 17	SR	112,59	V	1,83	V	100,61	V	3,71	V	0,47	V	133,89	V	28028	V
2023/01/17 18	SR	84,51	V	1,03	V	96,86	V	2,37	V	0,45	V	134,33	V	27993	V
2023/01/17 19	SR	82,10	V	1,03	V	104,30	V	2,18	V	0,49	V	134,32	V	27820	V
2023/01/17 20	SR	98,56	V	1,91	V	105,07	V	1,96	V	0,49	V	133,97	V	27928	V
2023/01/17 21	SR	122,63	V	2,86	V	102,98	V	2,36	V	0,50	V	134,47	V	27762	V
2023/01/17 22	SR	109,31	V	2,51	V	91,74	V	1,55	V	0,50	V	134,50	V	27931	V
2023/01/17 23	SR	17,20	V	0,22	V	110,39	V	0,35	V	0,50	V	134,61	V	28287	V
2023/01/17 24	SR	15,21	V	0,00	V	118,20	V	0,23	V	0,51	V	134,40	V	28605	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-122.6	0.0-2.9	80.6-161.1	0.2-3.7	0.4-0.5	132.5-136.2	27762.1-28848.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.6	0.8	111.9	1.1	0.5	134.4	28398.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 1440

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/18 01	SR	55,84	V	0,09	V	85,80	V	0,16	V	0,52	V	134,44	V	28533	V
2023/01/18 02	SR	50,55	V	0,22	V	94,39	V	0,15	V	0,52	V	134,65	V	28465	V
2023/01/18 03	SR	23,20	V	0,00	V	113,51	V	0,13	V	0,55	V	134,64	V	28596	V
2023/01/18 04	SR	90,47	V	1,10	V	84,21	V	0,15	V	0,52	V	134,84	V	28510	V
2023/01/18 05	SR	74,25	V	0,57	V	86,50	V	0,11	V	0,52	V	134,93	V	28517	V
2023/01/18 06	SR	76,29	V	0,29	V	76,60	V	0,07	V	0,50	V	135,26	V	28446	V
2023/01/18 07	SR	67,87	V	0,84	V	87,17	V	0,12	V	0,48	V	135,22	V	28521	V
2023/01/18 08	SR	18,61	V	0,00	V	113,43	V	0,00	V	0,49	V	135,41	V	28608	V
2023/01/18 09	SR	12,51	V	0,00	V	119,25	V	0,01	V	0,52	V	134,92	V	28628	V
2023/01/18 10	SR	12,84	V	0,00	V	126,47	V	0,18	V	0,51	V	133,20	V	29552	V
2023/01/18 11	SR	31,25	V	0,04	V	103,17	V	0,11	V	0,48	V	133,17	V	28691	V
2023/01/18 12	SR	33,79	V	0,00	V	103,44	V	0,12	V	0,50	V	133,51	V	28568	V
2023/01/18 13	SR	15,31	V	0,00	V	123,19	V	0,15	V	0,56	V	133,61	V	28620	V
2023/01/18 14	SR	17,87	V	0,00	V	122,07	V	0,13	V	0,58	V	133,89	V	28587	V
2023/01/18 15	SR	8,41	V	0,00	V	137,99	V	0,14	V	0,63	V	134,06	V	28571	V
2023/01/18 16	SR	9,76	V	0,00	V	132,18	V	0,14	V	0,63	V	134,56	V	28323	V
2023/01/18 17	SR	108,97	V	1,25	V	90,32	V	1,10	V	0,60	V	134,48	V	28057	V
2023/01/18 18	SR	50,96	V	0,06	V	96,31	V	0,25	V	0,57	V	133,98	V	28340	V
2023/01/18 19	SR	110,51	V	1,93	V	81,94	V	0,41	V	0,58	V	134,13	V	28313	V
2023/01/18 20	SR	125,37	V	1,38	V	73,04	V	0,24	V	0,64	V	134,57	V	28196	V
2023/01/18 21	SR	132,56	V	1,83	V	64,63	V	0,26	V	0,56	V	134,94	V	28302	V
2023/01/18 22	SR	67,28	V	0,02	V	60,36	V	0,04	V	0,54	V	135,61	V	28277	V
2023/01/18 23	SR	156,84	V	0,73	NV	43,54	V	0,17	V	0,53	V	136,34	V	28310	V
2023/01/18 24	SR	71,01	V	2,65	NV	58,29	V	0,06	V	0,56	V	136,78	V	28371	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-156.8	0.0-1.9	43.5-138.0	0.0-1.1	0.5-0.6	133.2-136.8	28056.8-29551.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.3	0.4	94.9	0.2	0.5	134.6	28495.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

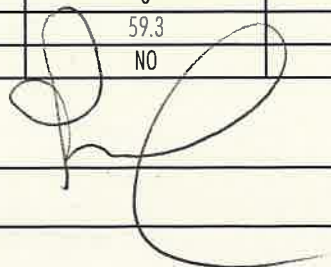DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/19 01	SR	49,59	V	2,01	V	63,21	V	0,05	V	0,57	V	136,81	V	28376	V
2023/01/19 02	SR	90,52	V	5,53	V	60,19	V	0,09	V	0,58	V	136,99	V	28321	V
2023/01/19 03	SR	87,47	V	6,45	V	74,24	V	0,19	V	0,63	V	137,24	V	28248	V
2023/01/19 04	SR	81,77	V	4,87	V	68,83	V	0,08	V	0,58	V	137,52	V	28199	V
2023/01/19 05	SR	108,65	V	10,21	V	74,64	V	0,31	V	0,63	V	137,37	V	28124	V
2023/01/19 06	SR	55,08	V	3,83	V	96,02	V	0,08	V	0,58	V	137,93	V	28158	V
2023/01/19 07	SR	197,26	V	125,43	18	74,14	V	1,96	V	0,55	V	137,66	V	27855	V
2023/01/19 08	SR	35,62	V	2,73	V	114,20	V	0,07	V	0,63	V	135,87	V	28437	V
2023/01/19 09	SR	27,80	V	1,27	V	96,25	V	0,02	V	0,71	V	135,79	V	28447	V
2023/01/19 10	SR	51,82	V	3,23	V	92,92	V	0,36	V	0,54	V	132,67	V	29818	V
2023/01/19 11	SR	37,09	V	1,49	V	89,13	V	0,33	V	0,57	V	131,94	V	29369	V
2023/01/19 12	SR	83,50	V	8,09	V	82,11	V	3,95	V	0,56	V	132,15	V	28589	V
2023/01/19 13	SR	50,54	V	3,16	V	91,92	V	0,51	V	0,56	V	132,59	V	29236	V
2023/01/19 14	SR	33,06	V	1,77	V	106,88	V	0,43	V	0,58	V	132,98	V	29351	V
2023/01/19 15	SR	30,81	V	2,29	V	125,52	V	0,60	V	0,62	V	132,41	V	29305	V
2023/01/19 16	SR	53,49	V	3,81	V	102,45	V	0,61	V	0,58	V	132,67	V	29084	V
2023/01/19 17	SR	75,46	V	4,90	V	81,79	V	0,44	V	0,62	V	133,29	V	28988	V
2023/01/19 18	SR	13,79	V	0,87	V	111,67	V	0,32	V	0,59	V	133,44	V	29048	V
2023/01/19 19	SR	44,95	V	1,84	V	80,11	V	0,36	V	0,56	V	133,93	V	29023	V
2023/01/19 20	SR	76,25	V	3,41	V	60,07	V	0,17	V	0,58	V	134,55	V	28938	V
2023/01/19 21	SR	82,06	V	4,25	V	59,48	V	0,22	V	0,57	V	134,76	V	28983	V
2023/01/19 22	SR	53,71	V	1,99	V	70,90	V	0,09	V	0,58	V	135,15	V	28887	V
2023/01/19 23	SR	61,78	V	1,96	V	70,91	V	0,04	V	0,52	V	135,60	V	28850	V
2023/01/19 24	SR	109,72	V	1,97	V	64,09	V	0,33	V	0,55	V	135,83	V	28768	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-197.3	0.9-25.4	59.5-125.5	0.0-4.0	0.5-0.7	131.9-137.9	27855.3-29818.2
Supero Orario	0	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.3	4.5	83.8	0.5	0.6	134.9	28766.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/20 01	SR	72,84	V	1,11	V	76,31	V	0,25	V	0,54	V	135,85	V	29032	V
2023/01/20 02	SR	114,76	V	2,54	V	70,28	V	0,91	V	0,51	V	135,68	V	29014	V
2023/01/20 03	SR	34,81	V	0,01	V	92,04	V	0,06	V	0,53	V	135,77	V	29134	V
2023/01/20 04	SR	125,46	V	2,27	V	72,47	V	6,83	V	0,58	V	135,31	V	28023	V
2023/01/20 05	SR	110,66	V	2,09	V	62,50	V	0,42	V	0,52	V	135,98	V	28859	V
2023/01/20 06	SR	64,07	V	1,67	V	80,98	V	0,27	V	0,51	V	136,76	V	28777	V
2023/01/20 07	SR	96,46	V	1,22	V	74,64	V	0,47	V	0,52	V	136,26	V	28880	V
2023/01/20 08	SR	93,53	V	0,75	V	73,60	V	0,81	V	0,50	V	134,25	V	28999	V
2023/01/20 09	SR	70,76	V	0,39	V	74,69	V	0,03	V	0,50	V	134,18	V	29185	V
2023/01/20 10	SR	71,98	V	0,99	V	90,62	V	0,57	V	0,51	V	133,75	V	30172	V
2023/01/20 11	SR	42,48	V	0,71	V	103,73	V	0,55	V	0,56	V	133,62	V	29557	V
2023/01/20 12	SR	19,69	V	0,00	V	115,63	V	0,48	V	0,62	V	134,02	V	29680	V
2023/01/20 13	SR	18,19	V	0,00	V	118,45	V	0,55	V	0,60	V	134,33	V	29726	V
2023/01/20 14	SR	35,74	V	0,06	V	101,64	V	0,55	V	0,58	V	134,78	V	29539	V
2023/01/20 15	SR	79,62	V	1,35	V	90,84	V	0,77	V	0,54	V	135,25	V	29422	V
2023/01/20 16	SR	64,50	V	0,26	V	78,87	V	0,46	V	0,55	V	135,87	V	29398	V
2023/01/20 17	SR	71,33	V	0,38	V	79,77	V	0,41	V	0,55	V	136,43	V	29232	V
2023/01/20 18	SR	109,02	V	1,65	V	77,84	V	0,50	V	0,57	V	136,52	V	29049	V
2023/01/20 19	SR	73,38	V	0,32	V	82,74	V	0,42	V	0,57	V	136,46	V	29118	V
2023/01/20 20	SR	107,79	V	1,87	V	75,69	V	0,53	V	0,54	V	136,45	V	28967	V
2023/01/20 21	SR	82,61	V	1,68	V	77,89	V	0,65	V	0,55	V	136,70	V	28990	V
2023/01/20 22	SR	36,14	V	0,00	V	70,30	V	0,15	V	0,57	V	136,03	V	29014	V
2023/01/20 23	SR	57,44	V	0,37	V	55,12	V	0,06	V	0,63	V	134,70	V	29062	V
2023/01/20 24	SR	42,45	V	0,00	V	60,15	V	0,01	V	0,60	V	134,79	V	29328	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-125.5	0.0-2.5	55.1-118.4	0.0-6.8	0.5-0.6	133.6-136.8	28023.4-30172.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	0.9	81.5	0.7	0.6	135.4	29173.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 46

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/21 01	SR	61,42	V	0,08	V	57,24	V	0,02	V	0,53	V	135,05	V	29470	V
2023/01/21 02	SR	73,28	V	0,20	V	62,82	V	1,54	V	0,59	V	135,14	V	29295	V
2023/01/21 03	SR	31,92	V	0,00	V	72,55	V	0,00	V	0,58	V	135,33	V	29377	V
2023/01/21 04	SR	113,97	V	1,53	V	64,00	V	0,17	V	0,57	V	135,43	V	29408	V
2023/01/21 05	SR	56,74	V	0,20	V	67,08	V	0,01	V	0,56	V	135,59	V	29234	V
2023/01/21 06	SR	76,02	V	0,12	V	59,99	V	0,01	V	0,54	V	135,93	V	29146	V
2023/01/21 07	SR	49,44	V	0,02	V	75,31	V	0,01	V	0,54	V	135,51	V	29250	V
2023/01/21 08	SR	28,76	V	0,00	V	82,75	V	0,00	V	0,55	V	134,45	V	29379	V
2023/01/21 09	SR	95,47	V	0,85	V	62,28	V	0,52	V	0,55	V	134,18	V	27883	V
2023/01/21 10	SR	77,02	V	1,51	V	86,09	V	0,85	V	0,59	V	134,07	V	30305	V
2023/01/21 11	SR	62,90	V	0,22	V	84,68	V	0,66	V	0,60	V	135,11	V	29548	V
2023/01/21 12	SR	56,37	V	0,38	V	79,46	V	0,36	V	0,68	V	135,17	V	29455	V
2023/01/21 13	SR	65,58	V	0,00	V	71,64	V	0,24	V	0,71	V	135,41	V	29424	V
2023/01/21 14	SR	133,25	V	0,16	V	58,42	V	0,38	V	0,70	V	135,85	V	29285	V
2023/01/21 15	SR	51,51	V	0,00	V	77,55	V	0,19	V	0,72	V	136,04	V	29361	V
2023/01/21 16	SR	33,45	V	0,03	V	84,65	V	0,26	V	0,75	V	135,95	V	29397	V
2023/01/21 17	SR	31,24	V	0,04	V	92,27	V	0,30	V	0,78	V	135,91	V	29225	V
2023/01/21 18	SR	39,34	V	0,00	V	93,22	V	0,33	V	0,80	V	136,29	V	29224	V
2023/01/21 19	SR	101,02	V	1,07	V	81,59	V	0,52	V	0,82	V	136,43	V	29136	V
2023/01/21 20	SR	84,40	V	0,40	V	77,51	V	0,46	V	0,84	V	136,54	V	29142	V
2023/01/21 21	SR	28,48	V	0,00	V	101,69	V	0,39	V	0,92	V	136,56	V	29266	V
2023/01/21 22	SR	16,63	V	0,00	V	121,09	V	0,44	V	0,99	V	136,53	V	29327	V
2023/01/21 23	SR	44,76	V	0,59	V	107,74	V	0,51	V	1,10	V	136,64	V	29262	V
2023/01/21 24	SR	24,50	V	0,00	V	116,20	V	0,57	V	1,20	V	136,72	V	29277	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-133.3	0.0-1.5	57.2-121.1	0.0-1.5	0.5-1.2	134.1-136.7	27882.8-30305.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.9	0.3	80.7	0.4	0.7	135.7	29294.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe P. A.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/22 01	SR	22,56	V	0,10	V	119,74	V	0,55	V	1,21	V	136,86	V	29345	V
2023/01/22 02	SR	39,77	V	0,04	V	115,28	V	0,50	V	1,39	V	136,95	V	29248	V
2023/01/22 03	SR	53,42	V	0,51	V	116,94	V	0,63	V	1,58	V	137,01	V	29161	V
2023/01/22 04	SR	10,08	V	0,00	V	141,13	V	0,57	V	1,62	V	136,86	V	29312	V
2023/01/22 05	SR	16,47	V	0,06	V	127,32	V	0,51	V	1,80	V	137,18	V	29292	V
2023/01/22 06	SR	24,41	V	0,00	V	120,12	V	0,35	V	1,86	V	137,47	V	29242	V
2023/01/22 07	SR	23,57	V	0,00	V	114,52	V	0,38	V	1,70	V	137,58	V	29342	V
2023/01/22 08	SR	25,00	V	0,00	V	108,02	V	0,28	V	1,83	V	137,77	V	29254	V
2023/01/22 09	SR	90,33	V	0,22	V	70,39	V	0,20	V	1,90	V	138,39	V	29072	V
2023/01/22 10	SR	94,61	V	0,77	V	63,50	V	0,15	V	1,80	V	139,21	V	30138	V
2023/01/22 11	SR	67,96	V	0,06	V	62,17	V	0,01	V	1,90	V	138,80	V	29557	V
2023/01/22 12	SR	108,74	V	0,31	V	57,59	V	0,06	V	2,08	V	137,16	V	29423	V
2023/01/22 13	SR	159,28	V	2,66	V	52,06	V	0,29	V	2,37	V	137,69	V	29008	V
2023/01/22 14	SR	117,57	V	2,06	V	70,23	V	0,32	V	1,99	V	138,22	V	29320	V
2023/01/22 15	SR	77,63	V	0,64	V	76,79	V	0,18	V	2,06	V	138,46	V	29304	V
2023/01/22 16	SR	62,96	V	0,06	V	77,11	V	0,10	V	2,17	V	138,39	V	29429	V
2023/01/22 17	SR	52,14	V	0,06	V	76,49	V	0,03	V	2,54	V	135,68	V	29466	V
2023/01/22 18	SR	69,03	V	0,02	V	70,07	V	0,08	V	2,29	V	133,20	V	29629	V
2023/01/22 19	SR	42,45	V	0,00	V	81,54	V	0,09	V	2,13	V	133,30	V	29699	V
2023/01/22 20	SR	99,34	V	0,09	V	68,88	V	0,19	V	2,10	V	133,22	V	29726	V
2023/01/22 21	SR	107,23	V	0,30	V	65,59	V	0,17	V	2,04	V	133,46	V	29619	V
2023/01/22 22	SR	22,85	V	0,00	V	102,61	V	0,14	V	1,88	V	133,70	V	29757	V
2023/01/22 23	SR	41,32	V	0,12	V	93,23	V	0,13	V	2,11	V	133,98	V	29734	V
2023/01/22 24	SR	66,78	V	0,26	V	88,14	V	0,21	V	2,28	V	134,24	V	29741	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-159.3	0.0-2.7	52.1-141.1	0.0-0.6	1.2-2.5	133.2-139.2	29008.0-30137.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.3	0.3	89.1	0.3	1.9	136.4	29450.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 18

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]