

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/01 01	SR	32,21	V	0,01	V	174,37	V	16,58	V	2,08	V	123,43	V	36200	V
2025/06/01 02	SR	22,97	V	0,01	V	185,21	V	17,12	V	2,08	V	123,27	V	36305	V
2025/06/01 03	SR	12,40	V	0,01	V	194,83	V	17,22	V	2,18	V	123,14	V	36402	V
2025/06/01 04	SR	60,52	V	0,45	V	160,56	V	17,76	V	2,07	V	122,82	V	36214	V
2025/06/01 05	SR	287,29	V	6,59	V	123,79	V	22,11	V	1,96	V	123,21	V	35775	V
2025/06/01 06	SR	182,23	V	7,34	V	143,47	V	21,10	V	1,31	V	120,01	V	25835	V
2025/06/01 07	SR	39,17	V	0,23	V	232,16	V	16,03	V	2,09	V	118,01	V	34750	V
2025/06/01 08	SR	110,69	V	1,01	V	137,78	V	16,16	V	2,04	V	121,50	V	36124	V
2025/06/01 09	SR	188,34	V	1,41	V	115,39	V	15,62	V	2,03	V	122,83	V	35683	V
2025/06/01 10	SR	174,29	V	0,88	V	113,03	V	14,02	V	2,35	V	123,63	V	35682	V
2025/06/01 11	SR	153,60	V	0,50	V	113,52	V	14,56	V	2,26	V	124,22	V	35774	V
2025/06/01 12	SR	147,38	V	0,54	V	120,86	V	16,72	V	2,24	V	124,70	V	35619	V
2025/06/01 13	SR	154,70	V	0,72	V	130,49	V	17,38	V	2,96	V	124,77	V	35598	V
2025/06/01 14	SR	132,42	V	0,29	V	135,03	V	16,72	V	2,20	V	124,67	V	35489	V
2025/06/01 15	SR	208,78	V	6,24	V	166,69	V	17,59	V	2,60	V	124,04	V	35412	V
2025/06/01 16	SR	96,59	V	2,20	V	197,53	V	14,75	V	2,64	V	123,46	V	35574	V
2025/06/01 17	SR	136,76	V	1,06	V	155,89	V	10,33	V	2,41	V	123,32	V	35428	V
2025/06/01 18	SR	71,38	V	1,06	V	174,70	V	7,70	V	2,99	V	122,78	V	35598	V
2025/06/01 19	SR	87,69	V	0,40	V	170,39	V	5,12	V	2,74	V	122,70	V	35424	V
2025/06/01 20	SR	159,07	V	1,11	V	140,35	V	4,59	V	2,78	V	122,91	V	35324	V
2025/06/01 21	SR	67,78	V	0,16	V	155,83	V	3,02	V	2,91	V	122,85	V	35438	V
2025/06/01 22	SR	39,13	V	0,01	V	164,79	V	2,94	V	2,78	V	122,74	V	35344	V
2025/06/01 23	SR	36,93	V	0,03	V	174,09	V	3,34	V	3,00	V	122,62	V	35442	V
2025/06/01 24	SR	21,87	V	0,01	V	186,42	V	3,23	V	2,91	V	122,46	V	35491	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-287.3	0.0-7.3	113.0-232.2	2.9-22.1	1.3-3.0	118.0-124.8	25834.6-36401.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	109.3	1.3	157	13	2.4	122.9	35246.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/02 01	SR	39,08	V	0,03	V	179,53	V	4,12	V	2,96	V	122,49	V	35282	V
2025/06/02 02	SR	53,92	V	0,07	V	162,75	V	4,71	V	2,95	V	122,71	V	35100	V
2025/06/02 03	SR	66,74	V	0,61	V	158,85	V	5,41	V	3,01	V	122,83	V	35182	V
2025/06/02 04	SR	34,13	V	0,01	V	176,72	V	4,50	V	3,04	V	123,15	V	35185	V
2025/06/02 05	SR	56,71	V	0,02	V	162,63	V	3,73	V	3,25	V	123,39	V	34984	V
2025/06/02 06	SR	104,81	V	1,13	V	151,32	V	4,00	V	3,17	V	123,47	V	34864	V
2025/06/02 07	SR	161,41	V	2,86	V	150,58	V	5,13	V	3,14	V	123,29	V	35067	V
2025/06/02 08	SR	147,71	V	4,36	V	152,97	V	5,11	V	2,89	V	123,42	V	34723	V
2025/06/02 09	SR	56,47	V	0,12	V	157,32	V	3,06	V	3,19	V	123,88	V	34843	V
2025/06/02 10	SR	103,19	V	0,40	V	134,04	V	2,31	V	2,70	V	124,21	V	34682	V
2025/06/02 11	SR	82,55	V	0,89	V	147,16	V	2,39	V	1,44	V	124,61	V	34548	V
2025/06/02 12	SR	105,66	V	1,41	V	138,56	V	1,87	V	1,36	V	124,60	V	34685	V
2025/06/02 13	SR	117,59	V	0,82	V	130,15	V	2,28	V	0,91	V	124,94	V	34676	V
2025/06/02 14	SR	82,56	V	0,56	V	155,02	V	2,65	V	0,93	V	123,47	V	34769	V
2025/06/02 15	SR	57,34	V	0,52	V	178,08	V	1,04	V	1,07	V	112,02	V	35363	V
2025/06/02 16	SR	284,46	V	6,96	V	116,47	V	4,66	V	0,98	V	109,24	V	35135	V
2025/06/02 17	SR	147,49	V	1,60	V	130,37	V	2,02	V	0,88	V	108,74	V	35487	V
2025/06/02 18	SR	83,85	V	0,27	V	140,08	V	1,71	V	0,86	V	107,97	V	35496	V
2025/06/02 19	SR	39,99	V	0,26	V	165,25	V	2,59	V	0,94	V	107,01	V	32719	V
2025/06/02 20	SR	28,15	V	0,14	V	174,74	V	3,52	V	0,87	V	106,64	V	36015	V
2025/06/02 21	SR	180,37	V	3,44	V	127,80	V	3,81	V	0,77	V	106,80	V	35845	V
2025/06/02 22	SR	66,94	V	0,73	V	161,55	V	3,08	V	0,71	V	106,99	V	35854	V
2025/06/02 23	SR	5,94	V	0,01	V	193,56	V	1,98	V	0,83	V	107,10	V	36037	V
2025/06/02 24	SR	6,90	V	0,01	V	189,90	V	0,12	V	0,74	V	107,07	V	35953	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-284.5	0.0-7.0	116.5-193.6	0.1-5.4	0.7-3.3	106.6-124.9	32718.9-36037.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	88.1	1.1	155.6	3.2	1.8	117.1	35103.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rosella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/03 01	SR	13,62	V	0,01	V	174,24	V	0,16	V	0,71	V	107,33	V	35876	V
2025/06/03 02	SR	19,79	V	0,01	V	172,53	V	0,15	V	0,72	V	107,45	V	35981	V
2025/06/03 03	SR	87,85	V	1,38	V	144,80	V	0,36	V	0,71	V	107,91	V	35875	V
2025/06/03 04	SR	61,14	V	0,04	V	137,51	V	0,10	V	0,71	V	108,23	V	35830	V
2025/06/03 05	SR	55,22	V	0,08	V	142,55	V	0,04	V	0,69	V	106,34	V	35813	V
2025/06/03 06	SR	59,19	V	0,03	V	142,73	V	0,00	V	0,70	V	105,73	V	35899	V
2025/06/03 07	SR	48,38	V	0,16	V	169,36	V	0,40	V	0,74	V	105,78	V	36156	V
2025/06/03 08	SR	115,31	V	0,71	V	142,18	V	0,83	V	0,74	V	105,86	V	36206	V
2025/06/03 09	SR	107,19	V	1,10	V	147,23	V	0,67	V	0,69	V	105,90	V	36051	V
2025/06/03 10	SR	95,69	V	0,31	V	144,54	V	0,98	V	0,65	V	106,05	V	35994	V
2025/06/03 11	SR	91,85	V	0,29	V	150,24	V	0,86	V	0,66	V	106,08	V	36053	V
2025/06/03 12	SR	127,68	V	1,50	V	149,76	V	1,32	V	0,64	V	106,34	V	36040	V
2025/06/03 13	SR	82,19	V	1,59	V	174,35	V	1,34	V	0,63	V	106,89	V	35925	V
2025/06/03 14	SR	53,48	V	0,26	V	168,05	V	0,92	V	0,66	V	107,21	V	35956	V
2025/06/03 15	SR	152,07	V	2,70	V	156,72	V	2,09	V	0,64	V	106,52	V	35944	V
2025/06/03 16	SR	250,10	V	5,10	V	152,63	V	3,63	V	0,66	V	106,55	V	35556	V
2025/06/03 17	SR	41,82	V	0,49	V	212,39	V	3,49	V	0,64	V	106,39	V	36126	V
2025/06/03 18	SR	142,17	V	1,75	V	169,32	V	3,57	V	0,69	V	106,58	V	36241	V
2025/06/03 19	SR	176,39	V	3,55	V	154,86	V	3,41	V	0,65	V	106,85	V	36220	V
2025/06/03 20	SR	136,66	V	1,92	V	159,96	V	3,12	V	0,65	V	106,91	V	36141	V
2025/06/03 21	SR	252,49	V	7,48	V	139,79	V	5,55	V	0,62	V	107,06	V	36059	V
2025/06/03 22	SR	63,94	V	0,66	V	165,61	V	10,58	V	0,64	V	107,28	V	36023	V
2025/06/03 23	SR	16,47	V	0,01	V	173,10	V	18,11	V	0,64	V	107,24	V	36330	V
2025/06/03 24	SR	53,54	V	0,05	V	179,18	V	2,59	V	0,65	V	107,17	V	36416	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-252.5	0.0-7.5	137.5-212.4	0.0-18.1	0.6-0.7	105.7-108.2	35555.7-36415.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96	1.3	159.3	2.7	0.7	106.7	36029.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rimella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/04 01	SR	224,08	V	1,58	V	157,42	V	0,93	V	0,64	V	107,75	V	36296	V
2025/06/04 02	SR	53,49	V	0,05	V	191,61	V	0,50	V	0,66	V	108,40	V	36508	V
2025/06/04 03	SR	37,37	V	0,03	V	203,45	V	0,50	V	0,75	V	108,62	V	36666	V
2025/06/04 04	SR	156,71	V	1,99	V	177,18	V	0,85	V	0,78	V	109,04	V	36528	V
2025/06/04 05	SR	83,79	V	0,15	V	179,47	V	0,25	V	0,69	V	109,40	V	36618	V
2025/06/04 06	SR	141,61	V	0,33	V	162,87	V	0,29	V	0,82	V	108,70	V	36809	V
2025/06/04 07	SR	104,55	V	0,06	V	143,32	V	0,00	V	0,69	V	107,76	V	37278	V
2025/06/04 08	SR	155,73	V	0,20	V	129,11	V	0,00	V	2,17	NV	105,64	V	36980	V
2025/06/04 09	SR	157,51	V	0,10	V	141,36	V	0,05	V	0,69	V	104,63	V	37500	V
2025/06/04 10	SR	82,30	V	0,06	V	153,97	V	0,04	V	0,64	V	104,71	V	37464	V
2025/06/04 11	SR	162,69	V	0,68	V	138,49	V	0,16	V	0,63	V	104,96	V	37321	V
2025/06/04 12	SR	69,25	V	0,03	V	163,77	V	0,06	V	0,62	V	105,48	V	37300	V
2025/06/04 13	SR	59,56	V	0,01	V	160,71	V	0,06	V	0,59	V	105,61	V	37230	V
2025/06/04 14	SR	72,58	V	0,04	V	158,36	V	0,07	V	0,62	V	105,37	V	37385	V
2025/06/04 15	SR	56,76	V	0,01	V	166,75	V	0,12	V	0,69	V	105,33	V	37231	V
2025/06/04 16	SR	164,12	V	6,69	V	157,55	V	4,61	V	0,63	V	106,12	V	36753	V
2025/06/04 17	SR	107,33	V	1,04	V	161,38	V	0,47	V	0,60	V	106,73	V	36784	V
2025/06/04 18	SR	231,08	V	4,27	V	134,49	V	1,30	V	0,60	V	107,11	V	36571	V
2025/06/04 19	SR	138,58	V	1,42	V	147,92	V	0,55	V	0,58	V	107,70	V	36480	V
2025/06/04 20	SR	186,77	V	5,03	V	147,70	V	2,99	V	0,58	V	108,08	V	36274	V
2025/06/04 21	SR	26,67	V	0,02	V	192,74	V	0,73	V	0,57	V	108,04	V	36868	V
2025/06/04 22	SR	15,04	V	0,01	V	209,71	V	1,50	V	0,58	V	107,03	V	37423	V
2025/06/04 23	SR	52,07	V	0,09	V	180,40	V	1,88	V	0,56	V	107,02	V	37224	V
2025/06/04 24	SR	55,13	V	0,12	V	181,16	V	1,59	V	0,59	V	106,98	V	37028	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.0-231.1	0.0-6.7	129.1-209.7	0.0-4.6	0.6-0.8	104.6-109.4	36274.0-37499.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108.1	1	164.2	0.8	0.6	106.9	36938.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirella

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/05 01	SR	126,76	V	1,22	V	158,59	V	1,03	V	0,90	V	107,48	V	36345	V
2025/06/05 02	SR	134,84	V	1,74	V	157,42	V	1,74	V	0,61	V	107,79	V	36540	V
2025/06/05 03	SR	162,40	V	2,89	V	154,98	V	2,26	V	0,59	V	107,59	V	36557	V
2025/06/05 04	SR	67,59	V	0,63	V	181,85	V	1,96	V	0,60	V	107,81	V	36785	V
2025/06/05 05	SR	69,21	V	0,52	V	172,50	V	1,85	V	0,55	V	108,19	V	36543	V
2025/06/05 06	SR	169,58	V	4,65	V	153,39	V	4,45	V	0,57	V	108,25	V	36566	V
2025/06/05 07	SR	173,79	V	3,65	V	150,23	V	3,47	V	0,58	V	108,11	V	37496	V
2025/06/05 08	SR	159,43	V	1,96	V	139,93	V	3,05	V	0,68	V	108,22	V	37160	V
2025/06/05 09	SR	297,68	V	12,15	V	119,95	V	7,45	V	0,61	V	107,02	V	36509	V
2025/06/05 10	SR	215,97	V	4,85	V	137,35	V	4,84	V	0,59	V	107,03	V	36322	V
2025/06/05 11	SR	67,22	V	0,16	V	164,01	V	2,53	V	0,60	V	107,18	V	36303	V
2025/06/05 12	SR	212,36	V	8,53	V	123,07	V	4,66	V	0,59	V	107,49	V	36114	V
2025/06/05 13	SR	252,91	V	6,67	V	114,27	V	4,06	V	0,60	V	107,91	V	35763	V
2025/06/05 14	SR	177,32	V	3,67	V	133,81	V	2,07	V	0,64	V	108,06	V	35882	V
2025/06/05 15	SR	38,05	V	0,10	V	154,59	V	1,08	V	0,62	V	107,80	V	36436	V
2025/06/05 16	SR	45,08	V	0,18	V	156,58	V	1,32	V	0,61	V	107,71	V	36313	V
2025/06/05 17	SR	68,61	V	1,01	V	155,09	V	1,30	V	0,57	V	107,85	V	36226	V
2025/06/05 18	SR	33,17	V	0,07	V	164,20	V	1,61	V	0,60	V	107,80	V	36579	V
2025/06/05 19	SR	115,58	V	2,03	V	157,49	V	2,10	V	0,58	V	107,87	V	36581	V
2025/06/05 20	SR	36,86	V	0,01	V	152,11	V	0,41	V	0,59	V	108,02	V	36652	V
2025/06/05 21	SR	37,69	V	0,04	V	150,83	V	0,00	V	0,63	V	107,98	V	36787	V
2025/06/05 22	SR	124,87	V	1,67	V	139,02	V	0,23	V	0,61	V	107,87	V	36973	V
2025/06/05 23	SR	67,53	V	0,80	V	155,67	V	0,53	V	0,61	V	108,34	V	37169	V
2025/06/05 24	SR	33,23	V	0,66	V	165,28	V	2,00	V	0,63	V	108,25	V	37259	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.2-297.7	0.0-12.2	114.3-181.9	0.0-7.5	0.5-0.9	107.0-108.3	35763.1-37496.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120.3	2.5	150.5	2.3	0.6	107.8	36577.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

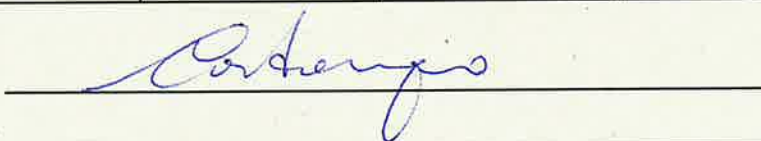

RESPONSABILE IMPIANTO:

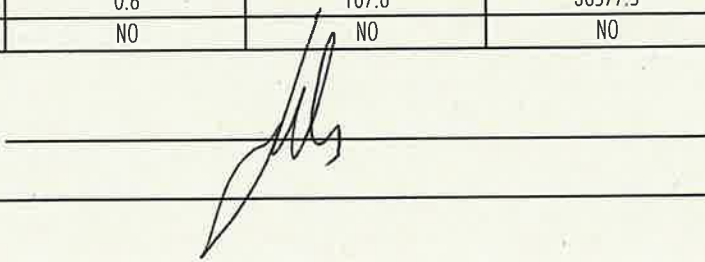

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/06 01	SR	28,74	V	0,02	V	158,96	V	2,46	V	0,63	V	108,26	V	37135	V
2025/06/06 02	SR	198,76	V	7,08	V	134,69	V	5,68	V	0,66	V	108,04	V	36976	V
2025/06/06 03	SR	225,00	V	7,75	V	132,07	V	6,73	V	0,65	V	108,14	V	36833	V
2025/06/06 04	SR	50,73	V	0,10	V	146,44	V	2,00	V	0,65	V	108,86	V	37074	V
2025/06/06 05	SR	163,11	V	1,70	V	128,97	V	1,49	V	0,62	V	109,24	V	37033	V
2025/06/06 06	SR	70,25	V	0,12	V	141,57	V	0,86	V	0,62	V	109,32	V	37087	V
2025/06/06 07	SR	86,24	V	0,16	V	137,71	V	1,06	V	0,60	V	109,59	V	37320	V
2025/06/06 08	SR	91,10	V	0,26	V	146,80	V	1,52	V	0,62	V	109,86	V	37178	V
2025/06/06 09	SR	283,63	V	10,26	V	135,58	V	8,23	V	0,64	V	111,68	V	36617	V
2025/06/06 10	SR	160,90	V	5,35	V	141,47	V	10,70	V	0,54	V	120,03	V	35763	V
2025/06/06 11	SR	115,60	V	1,83	V	150,87	V	4,33	V	0,53	V	122,03	V	36016	V
2025/06/06 12	SR	140,05	V	3,82	V	158,23	V	5,94	V	0,53	V	122,16	V	36011	V
2025/06/06 13	SR	289,83	V	14,30	V	134,39	V	16,47	V	0,53	V	120,13	V	35661	V
2025/06/06 14	SR	99,42	V	1,42	V	140,35	V	6,57	V	0,51	V	120,47	V	35796	V
2025/06/06 15	SR	138,18	V	1,67	V	132,68	V	3,10	V	0,52	V	121,29	V	35404	V
2025/06/06 16	SR	196,01	V	3,94	V	122,36	V	3,34	V	0,51	V	121,64	V	35132	V
2025/06/06 17	SR	143,89	V	3,30	V	132,80	V	3,91	V	0,54	V	121,91	V	35063	V
2025/06/06 18	SR	85,78	V	0,15	V	136,26	V	1,23	V	0,56	V	122,21	V	35112	V
2025/06/06 19	SR	199,52	V	3,24	V	125,65	V	1,86	V	0,57	V	121,97	V	35396	V
2025/06/06 20	SR	188,26	V	1,22	V	124,45	V	1,24	V	0,57	V	122,13	V	35358	V
2025/06/06 21	SR	213,52	V	5,27	V	129,76	V	3,58	V	0,58	V	122,28	V	35394	V
2025/06/06 22	SR	29,41	V	0,08	V	173,29	V	3,09	V	0,61	V	122,51	V	35749	V
2025/06/06 23	SR	19,87	V	0,01	V	169,01	V	2,90	V	0,61	V	122,47	V	36043	V
2025/06/06 24	SR	26,13	V	0,01	V	165,80	V	2,77	V	0,63	V	121,71	V	36191	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.9-289.8	0.0-14.3	122.4-173.3	0.9-16.5	0.5-0.7	108.0-122.5	35063.1-37319.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	135.2	3	141.7	4.2	0.6	117	36139.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/07 01	SR	26,08	V	0,05	V	168,78	V	3,10	V	0,63	V	121,33	V	36278	V
2025/06/07 02	SR	174,65	V	2,57	V	143,80	V	4,52	V	0,59	V	121,61	V	36043	V
2025/06/07 03	SR	108,91	V	0,74	V	149,87	V	4,07	V	0,58	V	121,93	V	36177	V
2025/06/07 04	SR	97,96	V	0,54	V	151,01	V	3,57	V	0,60	V	122,15	V	36021	V
2025/06/07 05	SR	153,45	V	1,21	V	143,38	V	3,83	V	0,59	V	122,55	V	35865	V
2025/06/07 06	SR	102,88	V	1,19	V	160,94	V	3,97	V	0,62	V	122,47	V	35857	V
2025/06/07 07	SR	251,99	V	13,15	V	137,19	V	11,34	V	0,64	V	121,46	V	35958	V
2025/06/07 08	SR	251,62	V	8,34	V	114,39	V	5,33	V	0,60	V	121,92	V	36061	V
2025/06/07 09	SR	266,28	V	7,54	V	100,42	V	3,53	V	0,60	V	122,73	V	35965	V
2025/06/07 10	SR	52,22	V	0,26	V	144,10	V	1,35	V	0,60	V	122,95	V	36068	V
2025/06/07 11	SR	53,02	V	0,43	V	154,93	V	2,89	V	0,60	V	122,83	V	36161	V
2025/06/07 12	SR	76,97	V	1,67	V	155,09	V	2,69	V	0,61	V	122,43	V	36156	V
2025/06/07 13	SR	34,37	V	0,25	V	166,85	V	0,92	V	0,61	V	122,19	V	36232	V
2025/06/07 14	SR	27,75	V	0,03	V	158,67	V	1,04	V	0,63	V	122,05	V	36293	V
2025/06/07 15	SR	136,65	V	4,71	V	149,76	V	3,28	V	0,63	V	121,80	V	36313	V
2025/06/07 16	SR	70,79	V	1,73	V	166,06	V	1,19	V	0,63	V	121,97	V	36337	V
2025/06/07 17	SR	23,82	V	0,09	V	173,79	V	1,20	V	0,61	V	121,94	V	36556	V
2025/06/07 18	SR	126,92	V	3,99	V	152,71	V	5,11	V	0,60	V	121,49	V	36339	V
2025/06/07 19	SR	135,28	V	4,98	V	147,75	V	6,27	V	0,61	V	121,18	V	36309	V
2025/06/07 20	SR	67,52	V	1,20	V	162,48	V	3,65	V	0,62	V	121,18	V	36440	V
2025/06/07 21	SR	116,32	V	3,75	V	153,98	V	5,87	V	0,62	V	121,06	V	36470	V
2025/06/07 22	SR	104,87	V	3,33	V	159,02	V	5,55	V	0,65	V	120,65	V	36604	V
2025/06/07 23	SR	86,13	V	1,72	V	170,45	V	6,54	V	0,61	V	121,96	V	36514	V
2025/06/07 24	SR	29,81	V	0,50	V	180,47	V	5,10	V	0,63	V	122,84	V	36427	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.8-266.3	0.0-13.2	100.4-180.5	0.9-11.3	0.6-0.7	120.7-123.0	35856.6-36604.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107.3	2.7	152.7	4	0.6	121.9	36226.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

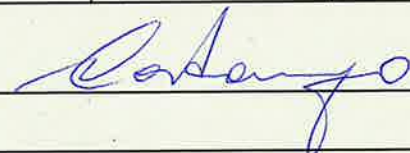

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/08 01	SR	56,62	V	0,23	V	161,21	V	6,05	V	0,60	V	123,04	V	36428	V
2025/06/08 02	SR	181,64	V	5,87	V	148,46	V	10,50	V	0,65	V	123,13	V	36274	V
2025/06/08 03	SR	182,99	V	4,63	V	137,46	V	8,19	V	0,60	V	123,37	V	36175	V
2025/06/08 04	SR	50,91	V	0,42	V	169,61	V	5,97	V	0,60	V	123,81	V	36187	V
2025/06/08 05	SR	74,71	V	0,86	V	154,52	V	6,73	V	0,61	V	123,96	V	36370	V
2025/06/08 06	SR	168,74	V	4,83	V	135,54	V	9,79	V	0,61	V	124,16	V	36185	V
2025/06/08 07	SR	208,16	V	4,38	V	134,97	V	9,26	V	0,69	V	124,26	V	36286	V
2025/06/08 08	SR	112,94	V	2,28	V	144,25	V	8,00	V	0,62	V	123,96	V	36364	V
2025/06/08 09	SR	263,09	V	9,30	V	123,18	V	14,43	V	0,57	V	123,80	V	35811	V
2025/06/08 10	SR	22,98	V	0,12	V	172,30	V	7,36	V	0,60	V	124,17	V	36164	V
2025/06/08 11	SR	15,20	V	0,03	V	179,15	V	3,93	V	0,66	V	124,46	V	36204	V
2025/06/08 12	SR	91,79	V	1,55	V	145,68	V	4,63	V	0,65	V	122,76	V	36104	V
2025/06/08 13	SR	71,53	V	0,86	V	143,83	V	4,11	V	0,62	V	121,31	V	36100	V
2025/06/08 14	SR	70,15	V	0,50	V	139,03	V	4,24	V	0,63	V	121,35	V	35978	V
2025/06/08 15	SR	145,94	V	2,93	V	136,87	V	6,86	V	0,63	V	121,53	V	35845	V
2025/06/08 16	SR	69,32	V	1,10	V	141,32	V	3,72	V	0,63	V	121,87	V	35771	V
2025/06/08 17	SR	107,29	V	1,80	V	144,02	V	3,11	V	0,63	V	122,02	V	35535	V
2025/06/08 18	SR	145,52	V	3,21	V	138,94	V	3,26	V	0,64	V	122,12	V	35471	V
2025/06/08 19	SR	98,53	V	0,50	V	136,95	V	2,32	V	0,66	V	122,11	V	35498	V
2025/06/08 20	SR	140,04	V	3,42	V	137,67	V	2,96	V	0,67	V	122,01	V	35583	V
2025/06/08 21	SR	89,60	V	3,29	V	157,92	V	4,17	V	0,66	V	121,86	V	35448	V
2025/06/08 22	SR	150,63	V	6,34	V	146,20	V	5,19	V	0,70	V	121,78	V	35552	V
2025/06/08 23	SR	81,61	V	0,83	V	158,34	V	4,23	V	0,63	V	122,89	V	35625	V
2025/06/08 24	SR	43,02	V	0,43	V	173,96	V	4,13	V	0,65	V	123,45	V	35938	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-263.1	0.0-9.3	123.2-179.2	2.3-14.4	0.6-0.7	121.3-124.5	35448.0-36428.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	110.1	2.5	148.4	6	0.6	122.9	35953.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/09 01	SR	80,97	V	1,51	V	152,25	V	3,21	V	0,63	V	123,35	V	36007	V
2025/06/09 02	SR	69,30	V	0,61	V	151,02	V	3,16	V	0,65	V	123,14	V	36118	V
2025/06/09 03	SR	151,71	V	3,29	V	138,08	V	3,10	V	0,65	V	123,12	V	36072	V
2025/06/09 04	SR	122,25	V	2,10	V	141,25	V	0,63	V	0,67	V	123,31	V	36159	V
2025/06/09 05	SR	79,46	V	0,46	V	146,25	V	0,06	V	0,68	V	123,55	V	36055	V
2025/06/09 06	SR	67,11	V	0,25	V	151,14	V	0,01	V	0,67	V	123,60	V	35956	V
2025/06/09 07	SR	41,06	V	0,07	V	149,28	V	0,03	V	0,66	V	123,72	V	36584	V
2025/06/09 08	SR	95,20	V	1,48	V	135,14	V	0,27	V	0,67	V	123,87	V	36373	V
2025/06/09 09	SR	147,77	V	2,35	V	112,68	V	0,89	V	0,66	V	123,93	V	35975	V
2025/06/09 10	SR	178,06	V	3,89	V	106,31	V	0,98	V	0,66	V	124,37	V	35839	V
2025/06/09 11	SR	179,68	V	4,53	V	116,99	V	1,28	V	0,68	V	124,69	V	35716	V
2025/06/09 12	SR	150,18	V	1,50	V	108,09	V	0,45	V	0,67	V	125,22	V	35804	V
2025/06/09 13	SR	209,82	V	5,14	V	111,60	V	2,15	V	0,68	V	125,72	V	35658	V
2025/06/09 14	SR	98,94	V	1,20	V	131,95	V	0,91	V	0,70	V	126,17	V	35651	V
2025/06/09 15	SR	107,15	V	1,40	V	124,27	V	1,35	V	0,68	V	126,09	V	35788	V
2025/06/09 16	SR	167,43	V	3,78	V	123,20	V	1,56	V	0,68	V	125,90	V	35938	V
2025/06/09 17	SR	175,21	V	5,03	V	126,47	V	3,31	V	0,63	V	125,99	V	36032	V
2025/06/09 18	SR	180,32	V	4,30	V	126,74	V	1,40	V	0,60	V	126,40	V	36034	V
2025/06/09 19	SR	40,39	V	0,19	V	154,69	V	0,61	V	0,59	V	126,57	V	36452	V
2025/06/09 20	SR	104,34	V	2,88	V	151,63	V	2,49	V	0,61	V	126,30	V	36633	V
2025/06/09 21	SR	51,53	V	0,89	V	175,65	V	3,99	V	0,60	V	125,79	V	36849	V
2025/06/09 22	SR	135,90	V	4,25	V	157,06	V	8,64	V	0,67	V	124,34	V	36767	V
2025/06/09 23	SR	34,23	V	0,16	V	177,33	V	4,68	V	0,63	V	122,60	V	36919	V
2025/06/09 24	SR	133,05	V	4,37	V	163,64	V	7,18	V	0,63	V	122,31	V	36559	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.2-209.8	0.1-5.1	106.3-177.3	0.0-8.6	0.6-0.7	122.3-126.6	35651.1-36919.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	116.7	2.3	138.9	2.2	0.7	124.6	36164.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/06/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX N02 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/10 01	SR	138,17	V	3,15	V	152,24	V	7,91	V	0,64	V	122,41	V	36576	V
2025/06/10 02	SR	100,19	V	1,79	V	149,04	V	7,10	V	0,66	V	122,38	V	36375	V
2025/06/10 03	SR	69,18	V	0,25	V	139,80	V	6,41	V	0,64	V	122,42	V	36239	V
2025/06/10 04	SR	36,69	V	0,01	V	151,34	V	5,88	V	0,63	V	122,53	V	36149	V
2025/06/10 05	SR	175,35	V	4,75	V	127,86	V	7,92	V	0,61	V	122,80	V	35960	V
2025/06/10 06	SR	92,29	V	0,63	V	140,27	V	5,88	V	0,59	V	122,96	V	36291	V
2025/06/10 07	SR	144,94	V	4,16	V	137,74	V	4,53	V	0,58	V	123,03	V	36807	V
2025/06/10 08	SR	108,66	V	3,39	V	166,65	V	9,42	V	0,58	V	122,58	V	35847	V
2025/06/10 09	SR	40,47	V	0,08	V	160,34	V	4,15	V	0,55	V	122,53	V	36940	V
2025/06/10 10	SR	127,90	V	2,51	V	134,42	V	3,15	V	0,54	V	122,91	V	36743	V
2025/06/10 11	SR	208,05	V	3,90	V	119,19	V	3,62	V	0,54	V	123,22	V	36710	V
2025/06/10 12	SR	192,12	V	6,12	V	127,53	V	5,14	V	0,53	V	123,55	V	36564	V
2025/06/10 13	SR	162,08	V	2,32	V	129,18	V	3,35	V	0,53	V	124,31	V	36586	V
2025/06/10 14	SR	67,03	V	1,01	V	151,25	V	2,07	V	0,56	V	124,52	V	36530	V
2025/06/10 15	SR	89,09	V	1,61	V	152,16	V	1,99	V	0,56	V	124,49	V	36610	V
2025/06/10 16	SR	97,00	V	1,79	V	151,46	V	2,24	V	0,54	V	124,29	V	36578	V
2025/06/10 17	SR	73,01	V	0,78	V	153,36	V	1,67	V	0,55	V	124,23	V	36635	V
2025/06/10 18	SR	103,94	V	2,08	V	129,16	V	0,91	V	0,61	V	124,29	V	36258	V
2025/06/10 19	SR	168,75	V	1,81	V	106,16	V	0,30	V	0,59	V	123,89	V	36200	V
2025/06/10 20	SR	133,06	V	1,18	V	117,59	V	0,13	V	0,61	V	123,66	V	36318	V
2025/06/10 21	SR	146,04	V	1,92	V	114,41	V	0,51	V	0,59	V	123,67	V	36437	V
2025/06/10 22	SR	102,37	V	1,64	V	135,79	V	0,76	V	0,60	V	123,50	V	36713	V
2025/06/10 23	SR	141,92	V	2,65	V	126,91	V	1,40	V	0,62	V	123,37	V	36913	V
2025/06/10 24	SR	177,03	V	3,03	V	119,32	V	1,52	V	0,67	V	123,47	V	36850	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.7-208.1	0.0-6.1	106.2-166.7	0.1-9.4	0.5-0.7	122.4-124.5	35846.7-36940.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120.6	2.2	137.2	3.7	0.6	123.4	36492.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/12 01	SR	172,92	V	1,67	V	116,59	V	0,30	V	0,63	V	127,39	V	36361	V
2025/06/12 02	SR	224,75	V	4,48	V	109,93	V	1,38	V	0,60	V	127,71	V	36223	V
2025/06/12 03	SR	235,94	V	5,59	V	115,12	V	2,58	V	0,60	V	127,58	V	36379	V
2025/06/12 04	SR	49,64	V	0,14	V	157,88	V	0,53	V	0,60	V	127,38	V	36813	V
2025/06/12 05	SR	18,78	V	0,02	V	165,68	V	1,10	V	0,67	V	126,19	V	36871	V
2025/06/12 06	SR	22,29	V	0,03	V	161,11	V	0,92	V	0,62	V	123,42	V	36871	V
2025/06/12 07	SR	29,39	V	0,09	V	153,16	V	3,21	V	0,61	V	122,76	V	37263	V
2025/06/12 08	SR	168,44	V	5,45	V	130,39	V	8,18	V	0,59	V	122,80	V	36776	V
2025/06/12 09	SR	99,27	V	1,35	V	144,22	V	6,76	V	0,55	V	123,62	V	36914	V
2025/06/12 10	SR	94,48	V	1,28	V	138,31	V	6,98	V	0,54	V	123,45	V	36786	V
2025/06/12 11	SR	69,95	V	0,60	V	146,53	V	5,41	V	0,57	V	123,34	V	36615	V
2025/06/12 12	SR	167,54	V	4,32	V	129,80	V	6,88	V	0,54	V	123,70	V	36573	V
2025/06/12 13	SR	152,60	V	4,23	V	140,19	V	6,01	V	0,56	V	123,85	V	36536	V
2025/06/12 14	SR	187,34	V	6,39	V	132,03	V	8,31	V	0,53	V	124,37	V	36307	V
2025/06/12 15	SR	44,69	V	0,15	V	175,56	V	2,91	V	0,57	V	124,81	V	36653	V
2025/06/12 16	SR	73,77	V	0,47	V	161,77	V	2,55	V	0,56	V	124,84	V	36580	V
2025/06/12 17	SR	79,05	V	2,03	V	172,20	V	2,76	V	0,57	V	124,75	V	36260	V
2025/06/12 18	SR	207,02	V	5,02	V	134,58	V	1,42	V	0,58	V	124,86	V	36096	V
2025/06/12 19	SR	221,38	V	5,61	V	135,57	V	1,97	V	0,58	V	125,39	V	36108	V
2025/06/12 20	SR	166,68	V	3,70	V	137,99	V	1,29	V	0,57	V	126,13	V	36508	V
2025/06/12 21	SR	110,59	V	0,87	V	142,68	V	0,33	V	0,58	V	126,42	V	36480	V
2025/06/12 22	SR	100,62	V	1,21	V	148,57	V	0,71	V	0,58	V	126,70	V	36449	V
2025/06/12 23	SR	18,28	V	0,04	V	207,61	V	3,37	V	0,59	V	126,75	V	36571	V
2025/06/12 24	SR	53,64	V	1,05	V	200,70	V	5,23	V	0,60	V	126,82	V	36604	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-235.9	0.0-6.4	109.9-207.6	0.3-8.3	0.5-0.7	122.8-127.7	36096.4-37262.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	115.4	2.3	148.3	3.4	0.6	125.2	36566.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

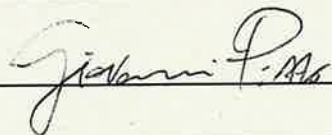

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/13 01	SR	37,74	V	0,17	V	187,57	V	5,86	V	1,05	V	126,48	V	36600	V
2025/06/13 02	SR	8,32	V	0,01	V	226,07	V	4,92	V	0,68	V	125,82	V	36808	V
2025/06/13 03	SR	128,47	V	4,15	V	189,89	V	10,27	V	0,64	V	125,94	V	36432	V
2025/06/13 04	SR	168,21	V	9,35	V	186,44	V	20,33	V	0,67	V	126,15	V	36087	V
2025/06/13 05	SR	237,01	V	8,89	V	170,51	V	13,31	V	0,65	V	126,26	V	36223	V
2025/06/13 06	SR	293,72	V	13,28	V	166,20	V	21,93	V	0,70	V	126,66	V	36065	V
2025/06/13 07	SR	40,62	V	0,16	V	215,93	V	11,54	V	0,73	V	126,49	V	36966	V
2025/06/13 08	SR	142,52	V	4,97	V	187,16	V	13,72	V	0,72	V	125,12	V	36667	V
2025/06/13 09	SR	92,08	V	1,64	V	202,40	V	12,18	V	0,68	V	124,94	V	36416	V
2025/06/13 10	SR	115,92	V	2,14	V	190,38	V	15,56	V	0,65	V	124,86	V	36786	V
2025/06/13 11	SR	180,80	V	6,18	V	192,75	V	19,74	V	0,66	V	124,93	V	36912	V
2025/06/13 12	SR	127,17	V	4,78	V	197,54	V	20,42	V	0,69	V	125,47	V	36833	V
2025/06/13 13	SR	66,09	V	0,69	V	200,83	V	21,09	V	0,67	V	125,14	V	37194	V
2025/06/13 14	SR	124,12	V	2,72	V	186,13	V	20,54	V	0,63	V	124,76	V	37114	V
2025/06/13 15	SR	196,12	V	5,09	V	164,29	V	21,54	V	0,63	V	124,57	V	37059	V
2025/06/13 16	SR	167,14	V	5,27	V	171,56	V	23,86	V	0,65	V	124,65	V	37029	V
2025/06/13 17	SR	138,69	V	5,40	V	194,97	V	20,41	V	0,65	V	125,20	V	36903	V
2025/06/13 18	SR	16,15	V	0,01	V	235,42	V	15,13	V	0,69	V	125,35	V	36680	V
2025/06/13 19	SR	120,55	V	3,37	V	189,93	V	11,60	V	0,69	V	124,91	V	36351	V
2025/06/13 20	SR	195,29	V	3,79	V	160,56	V	9,78	V	0,75	V	125,01	V	36218	V
2025/06/13 21	SR	148,56	V	4,24	V	165,48	V	10,55	V	0,67	V	125,28	V	36044	V
2025/06/13 22	SR	166,78	V	4,00	V	161,96	V	9,75	V	0,66	V	125,57	V	36254	V
2025/06/13 23	SR	213,42	V	6,38	V	141,04	V	11,26	V	0,67	V	125,09	V	36696	V
2025/06/13 24	SR	154,73	V	4,16	V	170,05	V	9,10	V	0,67	V	125,07	V	36838	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-293.7	0.0-13.3	141.0-235.4	4.9-23.9	0.6-1.1	124.6-126.7	36043.8-37194.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	136.7	4.2	185.6	14.8	0.7	125.4	36632.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/14 01	SR	68,05	V	1,20	V	171,24	V	7,81	V	0,67	V	124,60	V	37093	V
2025/06/14 02	SR	184,63	V	5,64	V	131,01	V	9,52	V	0,63	V	124,56	V	37031	V
2025/06/14 03	SR	1314,36	18	12,66	V	115,60	V	17,56	V	0,65	V	124,30	V	36805	V
2025/06/14 04	SR	223,51	V	6,63	V	134,35	V	9,58	V	0,65	V	124,18	V	37163	V
2025/06/14 05	SR	91,20	V	1,03	V	155,90	V	5,72	V	0,63	V	124,15	V	37262	V
2025/06/14 06	SR	115,81	V	2,89	V	152,65	V	4,70	V	0,66	V	124,25	V	37162	V
2025/06/14 07	SR	60,72	V	0,78	V	175,17	V	5,66	V	0,65	V	124,35	V	37263	V
2025/06/14 08	SR	50,06	V	0,32	V	170,09	V	4,23	V	1,89	V	124,45	V	36743	V
2025/06/14 09	SR	210,78	V	7,47	V	141,47	V	15,33	V	0,85	V	121,31	V	36939	V
2025/06/14 10	SR	72,76	V	0,41	V	156,50	V	8,48	V	0,65	V	121,02	V	37119	V
2025/06/14 11	SR	157,19	V	4,92	V	142,36	V	12,39	V	0,68	V	121,39	V	37054	V
2025/06/14 12	SR	145,72	V	2,43	V	160,16	V	14,51	V	0,62	V	121,37	V	37073	V
2025/06/14 13	SR	104,99	V	1,57	V	154,66	V	13,09	V	0,62	V	121,79	V	37088	V
2025/06/14 14	SR	55,89	V	0,30	V	187,94	V	10,84	V	0,60	V	121,79	V	37349	V
2025/06/14 15	SR	76,25	V	0,64	V	169,77	V	10,69	V	0,59	V	121,57	V	37205	V
2025/06/14 16	SR	120,94	V	4,29	V	166,71	V	14,31	V	0,62	V	121,45	V	37085	V
2025/06/14 17	SR	102,01	V	1,87	V	165,51	V	13,08	V	0,59	V	121,48	V	37084	V
2025/06/14 18	SR	157,13	V	4,45	V	158,84	V	14,69	V	0,60	V	121,31	V	37065	V
2025/06/14 19	SR	124,09	V	1,16	V	151,96	V	7,62	V	0,59	V	121,32	V	36991	V
2025/06/14 20	SR	137,19	V	1,81	V	146,81	V	6,82	V	0,62	V	121,49	V	37011	V
2025/06/14 21	SR	259,06	V	10,54	V	131,85	V	11,67	V	0,62	V	121,60	V	36670	V
2025/06/14 22	SR	103,28	V	2,34	V	162,07	V	3,91	V	0,64	V	121,73	V	37122	V
2025/06/14 23	SR	143,21	V	1,34	V	141,53	V	2,32	V	0,67	V	121,87	V	37181	V
2025/06/14 24	SR	201,69	V	3,75	V	136,84	V	2,47	V	0,67	V	122,11	V	36977	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	50.1-314.4	0.3-12.7	115.6-187.9	2.3-17.6	0.6-1.9	121.0-124.6	36669.6-37349.0
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	136.7	3.4	153.4	9.5	0.7	122.5	37063.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/15 01	SR	48,20	V	0,02	V	181,70	V	1,14	V	0,74	V	122,11	V	37215	V
2025/06/15 02	SR	143,13	V	2,61	V	148,45	V	1,75	V	0,70	V	122,31	V	37162	V
2025/06/15 03	SR	286,13	V	7,59	V	122,51	V	5,32	V	0,72	V	122,63	V	36691	V
2025/06/15 04	SR	120,14	V	0,37	V	141,10	V	0,77	V	0,72	V	123,12	V	37098	V
2025/06/15 05	SR	241,76	V	7,22	V	126,32	V	3,23	V	0,71	V	123,23	V	36967	V
2025/06/15 06	SR	95,82	V	1,15	V	162,15	V	1,50	V	0,75	V	123,22	V	37259	V
2025/06/15 07	SR	102,77	V	1,11	V	147,18	V	0,42	V	0,73	V	123,07	V	37360	V
2025/06/15 08	SR	168,90	V	4,02	V	141,27	V	2,32	V	0,96	V	122,84	V	36926	V
2025/06/15 09	SR	216,49	V	6,27	V	133,29	V	5,05	V	0,66	V	122,95	V	37087	V
2025/06/15 10	SR	53,36	V	0,83	V	184,25	V	3,01	V	0,65	V	123,49	V	37427	V
2025/06/15 11	SR	63,49	V	1,62	V	183,67	V	3,79	V	0,65	V	123,81	V	37385	V
2025/06/15 12	SR	114,67	V	3,07	V	154,02	V	6,00	V	0,63	V	123,64	V	37359	V
2025/06/15 13	SR	163,53	V	3,56	V	139,74	V	6,46	V	0,63	V	123,86	V	37179	V
2025/06/15 14	SR	100,08	V	2,83	V	164,96	V	5,52	V	0,62	V	124,46	V	37079	V
2025/06/15 15	SR	56,10	V	0,49	V	176,91	V	5,65	V	0,69	V	123,86	V	37263	V
2025/06/15 16	SR	94,65	V	1,41	V	158,09	V	5,68	V	0,62	V	122,36	V	37052	V
2025/06/15 17	SR	149,17	V	3,44	V	140,44	V	5,54	V	0,62	V	122,17	V	36970	V
2025/06/15 18	SR	198,93	V	4,81	V	128,60	V	4,06	V	0,62	V	122,23	V	36949	V
2025/06/15 19	SR	124,20	V	3,09	V	138,72	V	2,59	V	0,59	V	122,83	V	37043	V
2025/06/15 20	SR	139,03	V	3,03	V	134,98	V	2,84	V	0,62	V	122,89	V	37023	V
2025/06/15 21	SR	156,46	V	5,24	V	140,39	V	3,82	V	0,60	V	122,91	V	37144	V
2025/06/15 22	SR	160,19	V	3,75	V	125,06	V	4,63	V	0,61	V	122,79	V	37131	V
2025/06/15 23	SR	194,04	V	6,07	V	121,91	V	6,26	V	0,62	V	122,67	V	37199	V
2025/06/15 24	SR	264,68	V	7,72	V	110,37	V	7,53	V	0,60	V	122,72	V	37275	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	48.2-286.1	0.0-7.7	110.4-184.2	0.4-7.5	0.6-1.0	122.1-124.5	36691.0-37426.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	144	3.4	146.1	4	0.7	123	37135.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/16 01	SR	195,11	V	4,71	V	127,45	V	5,13	V	0,63	V	122,62	V	37287	V
2025/06/16 02	SR	191,37	V	4,14	V	138,57	V	5,84	V	0,63	V	122,31	V	37252	V
2025/06/16 03	SR	46,12	V	0,42	V	196,16	V	4,36	V	0,68	V	121,74	V	37591	V
2025/06/16 04	SR	19,92	V	0,01	V	205,11	V	3,47	V	0,66	V	121,43	V	37597	V
2025/06/16 05	SR	14,13	V	0,01	V	218,27	V	1,42	V	0,68	V	121,37	V	37504	V
2025/06/16 06	SR	87,60	V	0,92	V	169,54	V	0,97	V	0,72	V	121,66	V	37352	V
2025/06/16 07	SR	190,25	V	8,01	V	146,95	V	6,23	V	0,69	V	121,91	V	37056	V
2025/06/16 08	SR	220,32	V	5,35	V	130,81	V	2,92	V	0,65	V	122,97	V	36895	V
2025/06/16 09	SR	88,11	V	0,28	V	153,22	V	0,99	V	0,66	V	123,53	V	36925	V
2025/06/16 10	SR	148,36	V	2,78	V	132,98	V	3,83	V	0,67	V	123,67	V	36649	V
2025/06/16 11	SR	190,93	V	5,56	V	140,26	V	6,02	V	0,67	V	124,29	V	36418	V
2025/06/16 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/06/16 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/06/16 14	SR	256,41	NV	2,61	NV	112,24	NV	7,08	NV	0,68	NV	124,69	NV	37755	NV
2025/06/16 15	SR	125,65	V	2,73	V	154,92	V	7,38	V	0,64	V	125,20	V	36805	V
2025/06/16 16	SR	154,68	V	3,33	V	141,58	V	9,26	V	0,65	V	126,12	V	36946	V
2025/06/16 17	SR	100,84	V	1,42	V	158,65	V	12,83	V	0,62	V	126,39	V	37331	V
2025/06/16 18	SR	58,16	V	0,21	V	178,22	V	21,99	V	0,71	V	125,06	V	37717	V
2025/06/16 19	SR	95,69	V	1,60	V	171,50	V	27,77	V	0,63	V	122,54	V	37422	V
2025/06/16 20	SR	86,05	V	0,69	V	178,30	V	27,35	V	0,66	V	122,09	V	37446	V
2025/06/16 21	SR	283,70	V	9,35	V	126,18	V	15,30	V	0,67	V	122,91	V	36539	V
2025/06/16 22	SR	159,89	V	4,09	V	127,33	V	7,25	V	0,64	V	124,54	V	36520	V
2025/06/16 23	SR	54,64	V	0,06	V	147,81	V	4,02	V	0,65	V	124,99	V	36579	V
2025/06/16 24	SR	208,78	V	3,86	V	108,36	V	5,42	V	0,62	V	125,24	V	36514	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-283.7	0.0-9.3	108.4-218.3	1.0-27.8	0.6-0.7	121.4-126.4	36417.8-37717.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.5	2.8	154.9	8.6	0.7	123.5	37064
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: