



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/20 01	SR	52,44	V	0,48	V	82,71	V	0,00	V	1,26	V	128,91	V	19275	V
2024/06/20 02	SR	47,34	V	0,48	V	86,23	V	0,00	V	1,28	V	129,10	V	19233	V
2024/06/20 03	SR	21,56	V	0,35	V	102,42	V	0,00	V	1,41	V	129,31	V	19228	V
2024/06/20 04	SR	16,50	V	0,31	V	105,86	V	0,00	V	1,40	V	129,44	V	19336	V
2024/06/20 05	SR	21,82	V	0,35	V	108,94	V	0,00	V	1,56	V	129,65	V	19486	V
2024/06/20 06	SR	13,90	V	0,28	V	115,45	V	0,00	V	1,75	V	129,23	V	19430	V
2024/06/20 07	SR	11,74	V	0,32	V	118,44	V	0,00	V	1,61	V	127,94	V	18622	V
2024/06/20 08	SR	67,32	V	4,75	V	136,79	V	5,70	V	5,32	V	123,06	V	16470	V
2024/06/20 09	SR	51,92	V	1,08	V	107,83	V	0,13	V	8,90	V	112,73	V	17992	V
2024/06/20 10	SR	27,11	V	0,85	V	142,40	V	0,02	V	5,05	V	110,33	V	17578	V
2024/06/20 11	SR	13,73	V	0,43	V	141,67	V	0,00	V	1,97	V	119,19	V	18640	V
2024/06/20 12	SR	70,71	V	0,68	V	92,95	V	0,01	V	1,69	V	125,93	V	19954	V
2024/06/20 13	SR	81,42	V	0,58	V	70,72	V	0,00	V	1,71	V	128,55	V	19938	V
2024/06/20 14	SR	98,54	V	0,62	V	64,23	V	0,00	V	1,65	V	129,66	V	19833	V
2024/06/20 15	SR	77,31	V	0,60	V	70,85	V	0,01	V	1,65	V	130,31	V	19846	V
2024/06/20 16	SR	34,29	V	0,37	V	85,02	V	0,00	V	1,65	V	130,58	V	19923	V
2024/06/20 17	SR	56,04	V	0,50	V	78,86	V	0,00	V	1,63	V	130,97	V	19846	V
2024/06/20 18	SR	36,00	V	0,32	V	85,42	V	0,00	V	1,64	V	131,52	V	19734	V
2024/06/20 19	SR	59,55	V	0,45	V	71,17	V	0,00	V	1,67	V	131,72	V	19744	V
2024/06/20 20	SR	91,50	V	0,79	V	69,22	V	0,01	V	1,76	V	132,03	V	19645	V
2024/06/20 21	SR	51,57	V	0,45	V	79,29	V	0,00	V	1,61	V	132,63	V	19548	V
2024/06/20 22	SR	82,63	V	0,67	V	72,81	V	0,00	V	1,61	V	132,93	V	19617	V
2024/06/20 23	SR	61,02	V	0,49	V	78,68	V	0,00	V	1,60	V	133,09	V	19665	V
2024/06/20 24	SR	89,47	V	0,60	V	67,28	V	0,00	V	1,79	V	133,33	V	19725	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-98.5	0.3-4.8	64.2-142.4	0.0-5.7	1.3-8.9	110.3-133.3	16469.7-19954.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.5	0.7	93.1	0.2	2.2	128	19262.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/21 01	SR	43,86	V	0,41	V	78,26	V	0,00	V	1,80	V	133,45	V	19634	V
2024/06/21 02	SR	48,57	V	0,59	V	75,15	V	0,00	V	1,67	V	133,66	V	19577	V
2024/06/21 03	SR	128,86	V	2,25	V	59,31	V	0,03	V	1,56	V	134,11	V	19485	V
2024/06/21 04	SR	143,01	V	2,26	V	60,04	V	0,01	V	1,44	V	134,80	V	19322	V
2024/06/21 05	SR	125,74	V	1,56	V	64,31	V	0,16	V	1,26	V	135,61	V	19544	V
2024/06/21 06	SR	54,49	V	0,55	V	80,31	V	0,00	V	1,81	V	134,67	V	19549	V
2024/06/21 07	SR	124,16	V	1,09	V	68,30	V	0,00	V	1,23	V	131,09	V	19613	V
2024/06/21 08	SR	75,39	V	0,64	V	82,83	V	0,00	V	1,04	V	130,36	V	19614	V
2024/06/21 09	SR	40,65	V	0,50	V	88,41	V	0,00	V	1,26	V	130,45	V	19616	V
2024/06/21 10	SR	104,85	V	0,89	V	68,09	V	0,00	V	1,52	V	130,22	V	19561	V
2024/06/21 11	SR	101,51	V	1,31	V	69,73	V	0,15	V	1,20	V	129,48	V	18513	V
2024/06/21 12	SR	46,36	V	0,38	V	97,67	V	0,00	V	1,04	V	126,00	V	17783	V
2024/06/21 13	SR	129,48	V	1,44	V	65,41	V	0,09	V	1,61	V	128,85	V	19291	V
2024/06/21 14	SR	99,74	V	0,60	V	64,97	V	0,00	V	1,36	V	129,54	V	19285	V
2024/06/21 15	SR	24,21	V	0,27	V	94,74	V	0,00	V	1,33	V	130,08	V	19207	V
2024/06/21 16	SR	14,87	V	0,23	V	106,78	V	0,00	V	1,34	V	129,92	V	19282	V
2024/06/21 17	SR	63,12	V	0,39	V	79,54	V	0,00	V	1,28	V	129,01	V	19279	V
2024/06/21 18	SR	33,20	V	0,23	V	90,20	V	0,00	V	1,23	V	129,11	V	19295	V
2024/06/21 19	SR	51,17	V	0,31	V	84,96	V	0,00	V	1,34	V	129,66	V	19210	V
2024/06/21 20	SR	39,85	V	0,32	V	91,56	V	0,00	V	1,37	V	130,11	V	19123	V
2024/06/21 21	SR	28,69	V	0,33	V	101,76	V	0,02	V	1,38	V	130,22	V	19128	V
2024/06/21 22	SR	54,88	V	0,76	V	98,88	V	0,31	V	1,43	V	130,05	V	19225	V
2024/06/21 23	SR	84,60	V	1,54	V	94,38	V	0,92	V	1,30	V	130,51	V	19112	V
2024/06/21 24	SR	62,76	V	2,23	V	104,87	V	3,76	V	1,31	V	131,06	V	19042	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.9-143.0	0.2-2.3	59.3-106.8	0.0-3.8	1.0-1.8	126.0-135.6	17783.0-19633.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.8	0.9	82.1	0.2	1.4	130.9	19262.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/22 01	SR	16,85	V	0,25	V	110,82	V	2,18	V	1,32	V	131,53	V	19210	V
2024/06/22 02	SR	24,59	V	0,31	V	115,94	V	1,99	V	1,23	V	131,81	V	19136	V
2024/06/22 03	SR	43,47	V	0,49	V	108,86	V	1,82	V	1,13	V	131,84	V	18979	V
2024/06/22 04	SR	35,79	V	0,38	V	112,62	V	2,34	V	1,10	V	131,71	V	18904	V
2024/06/22 05	SR	32,01	V	0,47	V	109,87	V	3,16	V	1,13	V	131,60	V	18985	V
2024/06/22 06	SR	50,57	V	0,56	V	100,58	V	2,87	V	1,62	V	131,96	V	18882	V
2024/06/22 07	SR	117,09	V	1,26	V	76,05	V	2,36	V	1,54	V	131,11	V	18879	V
2024/06/22 08	SR	150,02	V	5,15	V	85,08	V	6,21	V	2,05	V	130,41	V	18547	V
2024/06/22 09	SR	38,65	V	0,43	V	98,16	V	2,67	V	1,43	V	129,72	V	18657	V
2024/06/22 10	SR	75,23	V	1,05	V	91,13	V	2,56	V	1,66	V	129,88	V	18607	V
2024/06/22 11	SR	25,21	V	0,28	V	104,06	V	2,72	V	1,69	V	129,81	V	18588	V
2024/06/22 12	SR	71,26	V	0,74	V	88,54	V	2,09	V	1,57	V	129,72	V	18588	V
2024/06/22 13	SR	85,64	V	0,95	V	84,26	V	1,86	V	1,73	V	129,78	V	18502	V
2024/06/22 14	SR	16,73	V	0,27	V	115,72	V	2,26	V	1,55	V	129,57	V	18588	V
2024/06/22 15	SR	32,72	V	0,31	V	99,55	V	1,72	V	1,47	V	129,74	V	18567	V
2024/06/22 16	SR	24,78	V	0,24	V	100,40	V	2,26	V	1,49	V	130,03	V	18582	V
2024/06/22 17	SR	26,10	V	0,27	V	100,49	V	1,63	V	1,46	V	130,29	V	18627	V
2024/06/22 18	SR	14,77	V	0,26	V	110,32	V	0,50	V	1,47	V	130,53	V	18699	V
2024/06/22 19	SR	12,43	V	0,30	V	110,35	V	0,00	V	1,47	V	130,67	V	18637	V
2024/06/22 20	SR	14,49	V	0,26	V	106,67	V	0,00	V	1,50	V	131,00	V	18519	V
2024/06/22 21	SR	26,85	V	0,32	V	103,58	V	0,00	V	1,58	V	130,89	V	18590	V
2024/06/22 22	SR	48,48	V	0,35	V	79,51	V	0,00	V	1,70	V	130,82	V	18592	V
2024/06/22 23	SR	25,41	V	0,30	V	96,32	V	0,00	V	1,65	V	130,41	V	18565	V
2024/06/22 24	SR	26,40	V	0,36	V	100,52	V	0,12	V	1,59	V	130,07	V	18499	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-150.0	0.2-5.1	76.1-115.9	0.0-6.2	1.1-2.0	129.6-132.0	18499.0-19209.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.1	0.6	100.4	1.8	1.5	130.6	18705.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

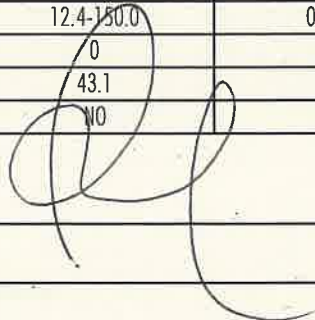DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/23 01	SR	89,00	V	2,00	V	87,76	V	1,36	V	1,61	V	130,28	V	18432	V
2024/06/23 02	SR	30,88	V	0,44	V	104,74	V	1,14	V	1,58	V	130,25	V	18461	V
2024/06/23 03	SR	64,44	V	0,83	V	85,22	V	0,60	V	1,59	V	130,48	V	18475	V
2024/06/23 04	SR	36,91	V	0,42	V	93,72	V	0,20	V	1,51	V	130,69	V	18472	V
2024/06/23 05	SR	20,67	V	0,36	V	102,38	V	0,05	V	1,65	V	130,85	V	18481	V
2024/06/23 06	SR	88,32	V	1,95	V	87,06	V	0,65	V	2,04	V	131,36	V	18307	V
2024/06/23 07	SR	103,26	V	1,93	V	85,22	V	1,70	V	1,58	V	130,55	V	18291	V
2024/06/23 08	SR	120,47	V	2,21	V	77,33	V	2,02	V	1,42	V	130,28	V	18423	V
2024/06/23 09	SR	93,16	V	1,44	V	83,95	V	1,66	V	1,41	V	130,12	V	18422	V
2024/06/23 10	SR	26,70	V	0,31	V	97,10	V	0,91	V	1,48	V	130,15	V	18456	V
2024/06/23 11	SR	85,58	V	1,52	V	81,28	V	0,83	V	1,81	V	130,04	V	18271	V
2024/06/23 12	SR	31,27	V	0,30	V	89,09	V	0,04	V	1,57	V	129,97	V	18394	V
2024/06/23 13	SR	74,62	V	0,43	V	67,76	V	0,00	V	1,54	V	130,05	V	18432	V
2024/06/23 14	SR	29,80	V	0,29	V	91,18	V	0,00	V	1,56	V	130,23	V	18370	V
2024/06/23 15	SR	101,57	V	0,86	V	66,41	V	0,02	V	1,49	V	130,72	V	18311	V
2024/06/23 16	SR	57,12	V	0,37	V	74,31	V	0,00	V	1,43	V	131,04	V	18326	V
2024/06/23 17	SR	76,87	V	0,43	V	65,39	V	0,00	V	1,46	V	131,32	V	18284	V
2024/06/23 18	SR	92,65	V	0,52	V	64,28	V	0,00	V	1,42	V	131,60	V	18298	V
2024/06/23 19	SR	92,51	V	0,55	V	64,78	V	0,00	V	1,46	V	131,78	V	18256	V
2024/06/23 20	SR	56,22	V	0,39	V	76,45	V	0,00	V	1,54	V	131,85	V	18252	V
2024/06/23 21	SR	101,55	V	0,63	V	62,93	V	0,00	V	1,51	V	131,97	V	18174	V
2024/06/23 22	SR	38,19	V	0,32	V	87,34	V	0,00	V	1,62	V	131,99	V	18187	V
2024/06/23 23	SR	37,40	V	0,33	V	89,33	V	0,00	V	1,63	V	131,80	V	18222	V
2024/06/23 24	SR	49,35	V	0,37	V	86,46	V	0,00	V	1,63	V	131,66	V	18260	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-120.5	0.3-2.2	62.9-104.7	0.0-2.0	1.4-2.0	130.0-132.0	18173.7-18481.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.6	0.8	82.1	0.5	1.6	130.9	18343.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/24 01	SR	116,90	V	1,17	V	70,20	V	0,06	V	1,72	V	131,68	V	18191	V
2024/06/24 02	SR	66,83	V	0,39	V	80,87	V	0,00	V	1,71	V	131,83	V	18198	V
2024/06/24 03	SR	45,38	V	0,31	V	88,84	V	0,00	V	1,79	V	132,14	V	18227	V
2024/06/24 04	SR	53,52	V	0,33	V	82,14	V	0,00	V	1,73	V	132,39	V	18160	V
2024/06/24 05	SR	51,15	V	0,39	V	83,65	V	0,00	V	1,66	V	132,58	V	18682	V
2024/06/24 06	SR	63,92	V	0,42	V	81,40	V	0,00	V	1,57	V	132,86	V	18590	V
2024/06/24 07	SR	49,87	V	0,38	V	84,43	V	0,00	V	1,60	V	133,06	V	18462	V
2024/06/24 08	SR	89,78	V	0,61	V	73,44	V	0,00	V	1,59	V	133,39	V	18361	V
2024/06/24 09	SR	59,77	V	0,41	V	82,66	V	0,00	V	1,52	V	133,51	V	18270	V
2024/06/24 10	SR	56,96	V	0,62	V	83,27	V	0,01	V	1,67	V	133,56	V	18291	V
2024/06/24 11	SR	100,80	V	0,65	V	62,87	V	0,00	V	1,76	V	133,98	V	18236	V
2024/06/24 12	SR	114,94	V	1,43	V	77,96	V	0,11	V	2,01	V	134,43	V	17994	V
2024/06/24 13	SR	56,43	V	0,48	V	82,58	V	0,00	V	1,95	V	134,97	V	18122	V
2024/06/24 14	SR	41,28	V	0,33	V	83,58	V	0,00	V	1,78	V	135,11	V	18138	V
2024/06/24 15	SR	22,85	V	0,29	V	97,84	V	0,00	V	1,86	V	135,02	V	18074	V
2024/06/24 16	SR	49,60	V	0,37	V	78,83	V	0,00	V	1,81	V	135,24	V	18099	V
2024/06/24 17	SR	125,22	V	0,94	V	59,25	V	0,03	V	1,74	V	135,91	V	18127	V
2024/06/24 18	SR	124,02	V	1,19	V	75,91	V	0,09	V	1,69	V	136,15	V	18049	V
2024/06/24 19	SR	19,62	V	0,28	V	108,66	V	0,00	V	1,73	V	135,97	V	18031	V
2024/06/24 20	SR	62,47	V	0,55	V	80,72	V	0,03	V	1,87	V	136,08	V	18096	V
2024/06/24 21	SR	43,81	V	0,33	V	88,52	V	0,00	V	1,86	V	136,21	V	18112	V
2024/06/24 22	SR	31,46	V	0,28	V	94,00	V	0,00	V	1,95	V	136,44	V	18224	V
2024/06/24 23	SR	18,43	V	0,26	V	105,66	V	0,00	V	1,87	V	136,68	V	18341	V
2024/06/24 24	SR	22,47	V	0,27	V	97,77	V	0,00	V	1,78	V	136,88	V	18467	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.4-125.2	0.3-1.4	59.2-108.7	0.0-0.1	1.5-2.0	131.7-136.9	17993.5-18682.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62	0.5	83.5	0	1.8	134.4	18231
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/25 01	SR	12,24	V	0,27	V	113,35	V	0,00	V	1,59	V	136,97	V	18516	V
2024/06/25 02	SR	22,82	V	0,29	V	102,69	V	0,00	V	1,76	V	136,73	V	18561	V
2024/06/25 03	SR	50,42	V	0,36	V	83,35	V	0,00	V	2,06	V	136,65	V	18495	V
2024/06/25 04	SR	38,04	V	0,32	V	90,95	V	0,00	V	1,97	V	136,77	V	18464	V
2024/06/25 05	SR	33,88	V	0,38	V	93,74	V	0,00	V	2,06	V	136,93	V	18396	V
2024/06/25 06	SR	14,97	V	0,33	V	110,29	V	0,00	V	1,99	V	136,85	V	18382	V
2024/06/25 07	SR	24,44	V	0,33	V	96,60	V	0,00	V	2,02	V	137,00	V	18407	V
2024/06/25 08	SR	22,83	V	0,33	V	97,38	V	0,00	V	2,00	V	137,10	V	18398	V
2024/06/25 09	SR	14,71	V	0,33	V	107,38	V	0,00	V	1,93	V	137,15	V	18212	V
2024/06/25 10	SR	15,73	V	0,32	V	111,50	V	0,00	V	2,09	V	137,28	V	18207	V
2024/06/25 11	SR	18,70	V	0,31	V	100,96	V	0,00	V	2,18	V	137,38	V	18036	V
2024/06/25 12	SR	37,29	V	0,33	V	77,80	V	0,00	V	3,15	V	134,92	V	18083	V
2024/06/25 13	SR	27,34	V	0,30	V	89,76	V	0,00	V	2,25	V	132,35	V	18057	V
2024/06/25 14	SR	27,67	V	0,30	V	91,99	V	0,00	V	2,27	V	132,14	V	18055	V
2024/06/25 15	SR	91,54	V	1,75	V	76,22	V	0,24	V	2,12	V	132,43	V	18004	V
2024/06/25 16	SR	46,43	V	0,75	V	95,81	V	0,07	V	1,90	V	132,57	V	17939	V
2024/06/25 17	SR	7,22	V	0,28	V	137,11	V	0,01	V	1,88	V	132,76	V	17852	V
2024/06/25 18	SR	20,30	V	0,32	V	113,03	V	0,04	V	1,74	V	132,90	V	17848	V
2024/06/25 19	SR	77,63	V	1,40	V	92,63	V	0,21	V	1,68	V	133,14	V	17756	V
2024/06/25 20	SR	112,15	V	3,90	V	103,68	V	2,54	V	1,63	V	133,27	V	17740	V
2024/06/25 21	SR	50,00	V	1,36	V	102,78	V	0,58	V	1,59	V	133,70	V	17830	V
2024/06/25 22	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,60	NV	0,00	NV
2024/06/25 23	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,48	V	0,00	NV
2024/06/25 24	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,81	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-112.1	0.3-3.9	76.2-137.1	0.0-2.5	1.6-3.1	132.1-137.4	17739.8-18561.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.5	0.7	99.5	0.2	2	135	18154.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/06/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/06/26 01	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,92	V	0,00	NV
2024/06/26 02	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,57	V	0,00	NV
2024/06/26 03	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,90	V	0,00	NV
2024/06/26 04	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,99	V	0,00	NV
2024/06/26 05	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,60	V	0,00	NV
2024/06/26 06	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,11	V	0,00	NV
2024/06/26 07	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,34	V	0,00	NV
2024/06/26 08	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,65	V	0,00	NV
2024/06/26 09	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,68	V	0,00	NV
2024/06/26 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,96	V	0,00	NV
2024/06/26 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,08	V	0,00	NV
2024/06/26 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,40	V	0,00	NV
2024/06/26 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,58	V	0,00	NV
2024/06/26 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,96	NV	0,00	NV
2024/06/26 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,88	V	0,00	NV
2024/06/26 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,49	V	0,00	NV
2024/06/26 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,66	V	0,00	NV
2024/06/26 18	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,81	V	0,00	NV
2024/06/26 19	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,81	V	0,00	NV
2024/06/26 20	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,86	V	0,00	NV
2024/06/26 21	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,29	V	0,00	NV
2024/06/26 22	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	133,52	V	0,00	NV
2024/06/26 23	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	132,34	V	0,00	NV
2024/06/26 24	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,67	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max						131.1-134.0	
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	132.6	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: