


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/23 01	SR	36,01	V	0,01	V	161,48	V	0,00	V	0,69	V	117,00	V	36174	V
2025/06/23 02	SR	46,31	V	0,03	V	151,69	V	0,00	V	0,70	V	117,09	V	36143	V
2025/06/23 03	SR	88,80	V	1,22	V	148,25	V	0,18	V	0,68	V	116,98	V	36228	V
2025/06/23 04	SR	62,20	V	0,07	V	137,20	V	0,00	V	0,71	V	116,87	V	36163	V
2025/06/23 05	SR	102,31	V	0,55	V	129,50	V	0,01	V	0,69	V	116,86	V	36115	V
2025/06/23 06	SR	61,15	V	0,09	V	140,33	V	0,00	V	0,71	V	116,17	V	36111	V
2025/06/23 07	SR	188,26	V	3,82	V	113,97	V	0,80	V	0,67	V	115,63	V	36034	V
2025/06/23 08	SR	207,24	V	4,21	V	118,98	V	0,58	V	0,65	V	116,16	V	35773	V
2025/06/23 09	SR	252,97	V	5,08	V	110,72	V	0,61	V	0,69	V	117,09	V	35611	V
2025/06/23 10	SR	136,97	V	1,36	V	128,23	V	0,12	V	0,64	V	116,88	V	35943	V
2025/06/23 11	SR	118,13	V	1,15	V	133,66	V	0,15	V	0,66	V	116,72	V	35996	V
2025/06/23 12	SR	190,61	V	2,58	V	114,28	V	0,43	V	0,61	V	116,83	V	36038	V
2025/06/23 13	SR	231,14	V	5,21	V	110,04	V	1,26	V	0,63	V	117,06	V	35860	V
2025/06/23 14	SR	101,16	V	1,52	V	142,32	V	0,50	V	0,71	V	117,27	V	36093	V
2025/06/23 15	SR	194,88	V	4,27	V	127,68	V	0,79	V	0,65	V	117,63	V	35434	V
2025/06/23 16	SR	122,03	V	1,69	V	134,40	V	0,30	V	0,70	V	118,48	V	35675	V
2025/06/23 17	SR	195,91	V	5,33	V	128,61	V	1,17	V	0,68	V	118,42	V	35565	V
2025/06/23 18	SR	103,25	V	0,33	V	130,29	V	0,02	V	0,69	V	119,13	V	35490	V
2025/06/23 19	SR	44,08	V	0,01	V	143,39	V	0,00	V	0,75	V	119,26	V	35495	V
2025/06/23 20	SR	116,98	V	1,75	V	136,24	V	0,27	V	0,79	V	118,98	V	35540	V
2025/06/23 21	SR	192,21	V	2,21	V	106,16	V	0,23	V	0,85	V	119,15	V	35431	V
2025/06/23 22	SR	78,30	V	2,57	V	169,27	V	0,92	V	0,62	V	116,19	V	24459	V
2025/06/23 23	SR	23,89	V	0,63	V	230,67	V	1,48	V	0,54	V	109,64	V	29983	V
2025/06/23 24	SR	162,57	V	1,41	V	117,52	V	0,28	V	0,44	V	114,17	V	36037	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-253.0	0.0-5.3	106.2-230.7	0.0-1.5	0.4-0.9	109.6-119.3	24458.7-36228.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	127.4	2	136	0.4	0.7	116.9	35141.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

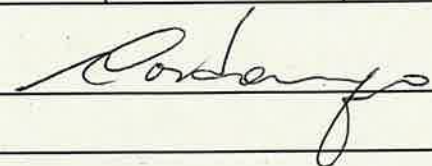


RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/24 01	SR	90,84	V	0,05	V	117,95	V	0,00	V	0,62	V	117,31	V	36093	V
2025/06/24 02	SR	169,18	V	1,39	V	107,87	V	0,11	V	0,57	V	117,89	V	36141	V
2025/06/24 03	SR	92,94	V	0,47	V	128,78	V	0,02	V	0,60	V	118,24	V	36295	V
2025/06/24 04	SR	77,82	V	0,24	V	135,67	V	0,00	V	0,54	V	118,36	V	36181	V
2025/06/24 05	SR	79,63	V	0,08	V	126,09	V	0,00	V	0,47	V	118,38	V	36241	V
2025/06/24 06	SR	94,73	V	0,29	V	124,91	V	0,00	V	0,45	V	118,23	V	36183	V
2025/06/24 07	SR	185,21	V	1,94	V	117,51	V	0,13	V	0,52	V	118,21	V	36056	V
2025/06/24 08	SR	213,84	V	2,61	V	123,29	V	0,18	V	0,55	V	118,65	V	35771	V
2025/06/24 09	SR	201,87	V	1,22	V	117,96	V	0,03	V	0,61	V	119,09	V	35684	V
2025/06/24 10	SR	138,84	V	1,19	V	139,41	V	0,17	V	0,64	V	119,23	V	35743	V
2025/06/24 11	SR	269,34	V	4,46	V	117,80	V	1,28	V	0,69	V	119,63	V	35456	V
2025/06/24 12	SR	175,25	V	3,36	V	157,16	V	2,40	V	0,69	V	120,12	V	35347	V
2025/06/24 13	SR	86,05	V	0,14	V	157,27	V	1,65	V	0,67	V	120,87	V	35400	V
2025/06/24 14	SR	82,77	V	0,27	V	167,56	V	0,74	V	0,65	V	121,24	V	35383	V
2025/06/24 15	SR	124,80	V	1,14	V	156,50	V	0,18	V	0,36	V	121,34	V	34993	V
2025/06/24 16	SR	233,49	V	4,33	V	121,03	V	0,59	V	0,33	V	121,23	V	34838	V
2025/06/24 17	SR	160,21	V	1,70	V	126,32	V	0,12	V	0,32	V	121,40	V	34796	V
2025/06/24 18	SR	48,78	V	0,14	V	156,37	V	0,00	V	0,32	V	121,29	V	34793	V
2025/06/24 19	SR	83,52	V	0,46	V	145,86	V	0,02	V	0,31	V	121,23	V	34655	V
2025/06/24 20	SR	1300,62	18	5,50	V	103,51	V	0,50	V	0,31	V	121,61	V	34478	V
2025/06/24 21	SR	35,72	V	0,01	V	159,30	V	0,00	V	0,32	V	121,88	V	34756	V
2025/06/24 22	SR	24,91	V	0,01	V	166,64	V	0,00	V	0,86	V	121,29	V	35598	V
2025/06/24 23	SR	68,33	V	0,03	V	141,50	V	0,00	V	0,69	V	121,26	V	35737	V
2025/06/24 24	SR	62,77	V	0,03	V	146,43	V	0,00	V	0,71	V	121,04	V	35612	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.9-300.6	0.0-5.5	103.5-167.6	0.0-2.4	0.3-0.9	117.3-121.9	34477.7-36294.6
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.2	1.3	135.9	0.3	0.5	120	35509.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

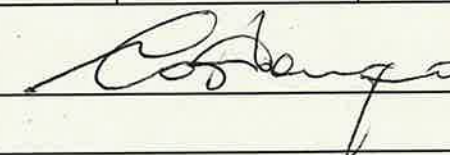DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/25 01	SR	219,07	V	1,74	V	118,85	V	0,10	V	0,68	V	121,24	V	35619	V
2025/06/25 02	SR	107,08	V	0,48	V	154,53	V	0,00	V	0,69	V	122,21	V	35904	V
2025/06/25 03	SR	31,74	V	0,03	V	172,23	V	0,00	V	0,76	V	122,85	V	35967	V
2025/06/25 04	SR	62,45	V	0,20	V	153,81	V	0,00	V	0,70	V	122,74	V	36024	V
2025/06/25 05	SR	24,60	V	0,01	V	166,66	V	0,00	V	0,68	V	122,44	V	36010	V
2025/06/25 06	SR	28,24	V	0,01	V	155,66	V	0,00	V	0,69	V	121,81	V	35926	V
2025/06/25 07	SR	46,83	V	0,02	V	141,69	V	0,00	V	0,72	V	121,44	V	35971	V
2025/06/25 08	SR	137,24	V	0,89	V	115,85	V	0,03	V	0,66	V	121,64	V	35788	V
2025/06/25 09	SR	179,22	V	0,55	V	110,06	V	0,00	V	0,72	V	122,15	V	35556	V
2025/06/25 10	SR	277,15	V	4,05	V	103,54	V	0,35	V	0,68	V	122,64	V	35319	V
2025/06/25 11	SR	442,90	18	14,32	V	104,69	V	1,93	V	0,69	NV	125,79	V	34945	V
2025/06/25 12	SR	238,53	V	8,49	V	104,43	V	4,18	V	0,73	V	132,59	V	35247	V
2025/06/25 13	SR	256,27	V	10,78	V	109,98	V	4,17	V	0,67	V	133,22	V	34988	V
2025/06/25 14	SR	56,34	V	0,17	V	141,95	V	0,00	V	0,72	V	133,34	V	35737	V
2025/06/25 15	SR	33,72	V	0,02	V	180,70	V	0,01	V	0,70	V	133,48	V	35444	V
2025/06/25 16	SR	73,46	V	0,31	V	162,22	V	0,24	V	0,73	V	133,82	V	35348	V
2025/06/25 17	SR	146,75	V	1,48	V	133,30	V	0,23	V	0,68	V	134,09	V	35296	V
2025/06/25 18	SR	99,03	V	0,57	V	144,08	V	0,42	V	0,64	V	134,30	V	35245	V
2025/06/25 19	SR	93,60	V	0,22	V	138,16	V	2,56	V	0,73	V	134,31	V	35251	V
2025/06/25 20	SP	95,26	V	0,66	V	183,68	V	1,50	V	0,89	V	134,36	V	35386	V
2025/06/25 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,67	V	129,90	V	0,00	NV
2025/06/25 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,65	V	126,90	V	0,00	NV
2025/06/25 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,68	V	118,05	V	0,00	NV
2025/06/25 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	13,12	V	104,11	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.6-442.9	0.0-14.3	103.5-180.7	0.0-4.2	0.6-0.8	121.2-134.3	34945.5-36024.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	134.4	2.3	137.5	0.7	0.7	127.2	35557.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: