


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/06/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/26 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	30,17	V	92,74	V	0,00	NV
2025/06/26 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,67	V	86,89	V	0,00	NV
2025/06/26 03	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	21,88	V	77,53	V	0,00	NV
2025/06/26 04	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	11,59	V	74,24	V	0,00	NV
2025/06/26 05	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	8,48	V	70,26	V	0,00	NV
2025/06/26 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,86	V	66,62	V	0,00	NV
2025/06/26 07	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	3,80	V	65,22	V	0,00	NV
2025/06/26 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,98	V	64,69	V	0,00	NV
2025/06/26 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	16,35	V	67,10	V	0,00	NV
2025/06/26 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,51	V	62,01	V	0,00	NV
2025/06/26 11	AV	960,44	V	86,47	V	129,00	V	7,46	V	0,85	V	65,45	V	4067	V
2025/06/26 12	AV	428,62	V	35,54	V	207,23	V	8,76	V	0,63	V	69,29	V	17978	V
2025/06/26 13	AV	128,81	V	9,92	V	173,53	V	2,67	V	0,48	V	74,05	V	25178	V
2025/06/26 14	AV	421,99	V	28,56	V	141,08	V	20,16	V	4,59	V	88,11	V	32648	V
2025/06/26 15	AV	45,97	V	3,42	V	272,94	V	0,83	V	1,22	V	92,93	V	28915	V
2025/06/26 16	AV	3,93	V	0,15	V	241,15	V	1,46	V	1,01	V	100,61	V	35375	V
2025/06/26 17	AV	29,06	V	0,02	V	202,91	V	2,76	V	1,14	V	106,84	V	38015	V
2025/06/26 18	SR	7,71	V	0,01	V	209,24	V	2,31	V	0,88	V	110,61	V	38037	V
2025/06/26 19	SR	19,31	V	0,01	V	196,39	V	1,02	V	0,75	V	111,72	V	37909	V
2025/06/26 20	SR	46,12	V	0,07	V	190,75	V	1,46	V	0,69	V	111,96	V	37838	V
2025/06/26 21	SR	43,91	V	0,01	V	173,75	V	0,22	V	0,69	V	112,18	V	37590	V
2025/06/26 22	SR	140,43	V	0,09	V	139,76	V	0,00	V	0,65	V	112,49	V	37483	V
2025/06/26 23	SR	111,35	V	0,08	V	165,88	V	0,00	V	0,84	V	111,88	V	37350	V
2025/06/26 24	SR	46,41	V	0,03	V	184,41	V	0,00	V	0,76	V	110,63	V	37430	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-140.4	0.0-0.1	139.8-209.2	0.0-2.3	0.7-0.9	110.6-112.5	37350.4-38036.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.3	0	180	0.7	0.8	111.6	37662.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/27 01	SR	70,57	V	0,12	V	166,06	V	0,00	V	0,74	V	110,89	V	37277	V
2025/06/27 02	SR	179,96	V	1,27	V	146,86	V	0,01	V	0,75	V	110,51	V	37372	V
2025/06/27 03	SR	70,46	V	0,30	V	172,25	V	0,00	V	0,82	V	110,18	V	37506	V
2025/06/27 04	SR	25,09	V	0,01	V	176,12	V	0,00	V	0,73	V	110,42	V	37454	V
2025/06/27 05	SR	47,56	V	0,01	V	158,02	V	0,00	V	0,67	V	110,73	V	37368	V
2025/06/27 06	SR	76,56	V	0,11	V	149,07	V	0,00	V	0,68	V	111,31	V	37363	V
2025/06/27 07	SR	152,76	V	0,21	V	124,46	V	0,00	V	0,71	V	111,89	V	37002	V
2025/06/27 08	SR	265,21	V	3,09	V	115,54	V	0,12	V	0,71	V	112,67	V	36862	V
2025/06/27 09	SR	173,52	V	2,37	V	130,62	V	0,30	V	0,71	V	113,99	V	36630	V
2025/06/27 10	SR	90,21	V	0,08	V	143,39	V	0,00	V	0,71	V	115,38	V	36630	V
2025/06/27 11	SR	176,85	V	1,56	V	132,33	V	0,06	V	0,72	V	116,51	V	36548	V
2025/06/27 12	SR	121,76	V	0,54	V	139,05	V	0,00	V	2,68	V	114,99	V	36393	V
2025/06/27 13	SR	202,88	V	2,23	V	131,07	V	0,10	V	0,95	V	113,00	V	36509	V
2025/06/27 14	SR	177,74	V	0,90	V	126,86	V	0,00	V	0,84	V	113,14	V	36776	V
2025/06/27 15	SR	42,55	V	0,01	V	156,49	V	0,00	V	0,79	V	113,44	V	37457	V
2025/06/27 16	SR	48,00	V	0,01	V	146,19	V	0,01	V	0,78	V	113,72	V	37328	V
2025/06/27 17	SR	63,65	V	0,01	V	138,79	V	0,03	V	0,77	V	113,87	V	37311	V
2025/06/27 18	SR	43,30	V	0,01	V	150,73	V	0,77	V	0,77	V	114,25	V	37385	V
2025/06/27 19	SR	60,98	V	0,01	V	133,15	V	2,46	V	0,76	V	114,56	V	37458	V
2025/06/27 20	SR	67,13	V	0,01	V	135,18	V	4,32	V	0,79	V	114,35	V	37523	V
2025/06/27 21	SR	127,27	V	0,15	V	121,86	V	5,84	V	0,89	V	113,80	V	37589	V
2025/06/27 22	SR	174,97	V	0,41	V	115,23	V	6,97	V	0,88	V	111,62	V	37587	V
2025/06/27 23	SR	193,87	V	0,73	V	119,54	V	7,94	V	0,89	V	110,29	V	37708	V
2025/06/27 24	SR	104,93	V	0,22	V	139,16	V	8,42	V	0,83	V	109,70	V	37992	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.1-265.2	0.0-3.1	115.2-176.1	0.0-8.4	0.7-2.7	109.7-116.5	36393.0-37991.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.9	0.6	140.3	1.6	0.9	112.7	37209.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

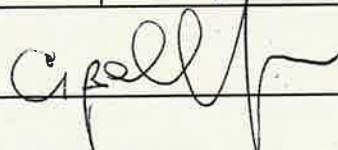

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/28 01	SR	50,08	V	0,01	V	151,56	V	8,72	V	0,83	V	109,20	V	37952	V
2025/06/28 02	SR	45,81	V	0,01	V	151,84	V	6,85	V	0,87	V	108,85	V	37966	V
2025/06/28 03	SR	58,80	V	0,02	V	141,11	V	4,00	V	0,92	V	109,03	V	37902	V
2025/06/28 04	SR	47,02	V	0,01	V	156,40	V	2,21	V	0,91	V	109,39	V	37955	V
2025/06/28 05	SR	16,22	V	0,01	V	197,51	V	1,82	V	0,95	V	109,22	V	38070	V
2025/06/28 06	SR	57,07	V	1,28	V	167,20	V	2,27	V	0,91	V	108,48	V	38009	V
2025/06/28 07	SR	38,63	V	0,01	V	160,30	V	1,71	V	0,87	V	109,38	V	37846	V
2025/06/28 08	SR	61,96	V	0,04	V	147,12	V	2,54	V	0,88	V	111,57	V	37496	V
2025/06/28 09	SR	71,03	V	0,04	V	145,99	V	4,72	V	0,87	V	112,90	V	37370	V
2025/06/28 10	SR	114,37	V	0,26	V	128,96	V	6,64	V	0,79	V	114,30	V	37347	V
2025/06/28 11	SR	151,28	V	2,01	V	131,32	V	8,42	V	0,82	V	115,76	V	37224	V
2025/06/28 12	SR	66,53	V	0,10	V	146,94	V	9,19	V	0,80	V	116,63	V	37248	V
2025/06/28 13	SR	164,11	V	2,26	V	131,72	V	9,61	V	0,88	V	117,33	V	37160	V
2025/06/28 14	SR	34,73	V	0,01	V	164,72	V	9,08	V	0,83	V	118,62	V	37204	V
2025/06/28 15	SR	131,05	V	2,15	V	136,02	V	7,54	V	0,85	V	119,26	V	36989	V
2025/06/28 16	SR	78,44	V	0,21	V	135,06	V	4,62	V	1,19	V	120,00	V	36869	V
2025/06/28 17	SR	13,33	V	0,01	V	162,73	V	3,68	V	2,78	V	118,36	V	36452	V
2025/06/28 18	SR	34,18	V	0,02	V	154,16	V	3,38	V	0,90	V	117,52	V	36910	V
2025/06/28 19	SR	53,21	V	0,15	V	147,82	V	3,41	V	0,82	V	117,95	V	36904	V
2025/06/28 20	SR	156,22	V	2,54	V	135,29	V	5,25	V	0,80	V	118,37	V	36766	V
2025/06/28 21	SR	220,78	V	6,54	V	137,42	V	8,86	V	0,82	V	118,58	V	36787	V
2025/06/28 22	SR	171,89	V	2,98	V	131,61	V	7,12	V	0,83	V	117,77	V	36984	V
2025/06/28 23	SR	170,31	V	1,72	V	142,16	V	9,17	V	0,99	V	116,96	V	36939	V
2025/06/28 24	SR	65,65	V	0,02	V	161,64	V	7,23	V	0,89	V	116,79	V	37103	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-220.8	0.0-6.5	129.0-197.5	1.7-9.6	0.8-2.8	108.5-120.0	36451.7-38069.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.4	0.9	148.6	5.8	1	114.7	37310.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Prime

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/06/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/29 01	SR	77,89	V	0,11	V	163,28	V	6,21	V	0,97	V	116,91	V	36997	V
2025/06/29 02	SR	70,90	V	0,03	V	168,98	V	6,17	V	1,04	V	115,79	V	37033	V
2025/06/29 03	SR	124,26	V	0,28	V	154,60	V	6,40	V	1,03	V	115,82	V	36849	V
2025/06/29 04	SR	113,22	V	0,14	V	158,38	V	6,69	V	1,06	V	116,30	V	36761	V
2025/06/29 05	SR	84,60	V	0,03	V	163,62	V	8,29	V	1,02	V	117,07	V	36870	V
2025/06/29 06	SR	51,58	V	0,02	V	168,48	V	8,40	V	1,16	V	117,43	V	36803	V
2025/06/29 07	SR	82,48	V	0,05	V	165,80	V	8,58	V	1,17	V	118,37	V	36665	V
2025/06/29 08	SR	217,16	V	1,74	V	146,75	V	11,88	V	1,31	V	119,68	V	36461	V
2025/06/29 09	SR	161,97	V	0,51	V	144,95	V	11,87	V	1,43	V	121,42	V	36285	V
2025/06/29 10	SR	65,58	V	0,04	V	164,61	V	12,43	V	1,55	V	123,53	V	36186	V
2025/06/29 11	SR	106,83	V	0,25	V	154,00	V	13,45	V	1,77	V	125,49	V	36263	V
2025/06/29 12	SR	239,72	V	2,26	V	128,73	V	14,58	V	1,73	V	127,69	V	36052	V
2025/06/29 13	SR	172,50	V	0,64	V	136,04	V	13,99	V	1,76	V	130,80	V	35933	V
2025/06/29 14	SR	104,32	V	0,17	V	153,09	V	12,65	V	1,88	V	131,47	V	35769	V
2025/06/29 15	SR	132,20	V	1,42	V	138,61	V	4,96	V	1,96	V	132,05	V	35606	V
2025/06/29 16	SR	237,98	V	3,00	V	125,14	V	4,44	V	1,90	V	134,23	V	35445	V
2025/06/29 17	SR	118,27	V	3,16	V	151,26	V	3,32	V	1,90	V	134,18	V	35386	V
2025/06/29 18	SR	79,94	V	0,39	V	157,66	V	0,59	V	2,19	V	133,40	V	35136	V
2025/06/29 19	SR	86,47	V	1,49	V	150,64	V	0,99	V	1,99	V	133,34	V	34992	V
2025/06/29 20	SR	206,00	V	5,39	V	118,48	V	1,94	V	2,28	V	133,49	V	34874	V
2025/06/29 21	SR	139,40	V	0,88	V	133,20	V	0,12	V	2,32	V	133,69	V	34779	V
2025/06/29 22	SR	46,38	V	0,02	V	147,48	V	0,03	V	2,82	V	133,28	V	34780	V
2025/06/29 23	SR	176,22	V	2,61	V	119,56	V	0,64	V	2,82	V	130,25	V	34531	V
2025/06/29 24	SR	137,39	V	0,86	V	125,30	V	0,11	V	2,55	V	129,49	V	34543	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	46.4-239.7	0.0-5.4	118.5-169.0	0.0-14.6	1.0-2.8	115.8-134.2	34530.8-37032.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.4	1.1	147.4	6.6	1.7	126	35875
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

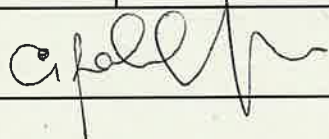

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/06/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/30 01	SR	118,17	V	0,76	V	138,41	V	0,12	V	4,26	V	129,20	V	34446	V
2025/06/30 02	SR	151,78	V	2,27	V	131,76	V	0,76	V	2,99	V	128,16	V	34349	V
2025/06/30 03	SR	1310,89	18	7,57	V	132,15	V	5,59	V	2,69	V	127,86	V	34185	V
2025/06/30 04	SR	89,73	V	1,17	V	160,11	V	2,43	V	2,69	V	127,34	V	34579	V
2025/06/30 05	SR	53,66	V	0,01	V	162,61	V	1,70	V	2,38	V	124,97	V	34524	V
2025/06/30 06	SR	74,24	V	0,05	V	158,38	V	1,09	V	2,55	V	123,98	V	34532	V
2025/06/30 07	SR	135,14	V	0,59	V	140,15	V	1,15	V	2,37	V	124,00	V	34401	V
2025/06/30 08	SR	116,71	V	0,68	V	148,61	V	1,29	V	2,43	V	124,74	V	34302	V
2025/06/30 09	SR	19,43	V	0,01	V	208,82	V	0,85	V	2,43	V	125,71	V	34267	V
2025/06/30 10	SR	9,16	V	0,02	V	217,58	V	1,59	V	2,42	V	126,94	V	34349	V
2025/06/30 11	SR	19,43	V	0,01	V	195,65	V	1,11	V	2,63	V	127,09	V	34071	V
2025/06/30 12	SR	143,93	V	2,84	V	153,12	V	1,48	V	2,47	V	128,09	V	33699	V
2025/06/30 13	SR	120,05	V	0,33	V	149,71	V	0,71	V	2,59	V	128,97	V	33647	V
2025/06/30 14	SR	91,80	V	0,03	V	153,87	V	0,49	V	2,57	V	128,98	V	33710	V
2025/06/30 15	SR	127,20	V	0,20	V	124,81	V	0,00	V	1,59	V	129,29	V	33495	V
2025/06/30 16	SR	169,03	V	3,83	V	121,78	V	3,12	V	1,88	V	129,14	V	33300	V
2025/06/30 17	SR	77,33	V	0,04	V	140,97	V	0,00	V	1,68	V	129,40	V	33592	V
2025/06/30 18	SR	108,85	V	0,08	V	136,23	V	0,00	V	1,59	V	128,64	V	33642	V
2025/06/30 19	SR	140,99	V	0,55	V	136,82	V	0,07	V	1,65	V	128,06	V	33712	V
2025/06/30 20	SR	139,88	V	0,21	V	140,69	V	0,11	V	1,67	V	127,97	V	33597	V
2025/06/30 21	SR	60,22	V	0,01	V	149,30	V	0,01	V	1,74	V	128,01	V	33575	V
2025/06/30 22	SR	269,92	V	4,91	V	111,24	V	1,53	V	3,42	V	126,57	V	33724	V
2025/06/30 23	SR	193,26	V	0,79	V	120,49	V	0,93	V	1,58	V	112,32	V	34498	V
2025/06/30 24	SR	239,88	V	2,71	V	122,00	V	0,98	V	1,23	V	113,77	V	34830	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-310.9	0.0-7.6	111.2-217.6	0.0-5.6	1.2-4.3	112.3-129.4	33300.1-34829.8
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	124.2	1.2	148.1	1.1	2.3	126.2	34042.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: