


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/19 01	SR	9,94	V	0,18	V	116,92	V	0,00	V	0,28	V	149,42	V	33853	V
2016/07/19 02	SR	12,96	V	0,18	V	111,60	V	0,00	V	0,29	V	150,88	V	34404	V
2016/07/19 03	SR	5,07	V	0,19	V	137,73	V	0,00	V	0,33	V	151,57	V	34942	V
2016/07/19 04	SR	4,05	V	0,18	V	142,96	V	0,00	V	0,30	V	151,63	V	35079	V
2016/07/19 05	SR	4,11	V	0,16	V	137,17	V	0,00	V	0,29	V	151,50	V	34390	V
2016/07/19 06	SR	4,25	V	0,16	V	136,62	V	0,00	V	0,28	V	151,05	V	34055	V
2016/07/19 07	SR	4,38	V	0,17	V	142,40	V	0,00	V	0,29	V	151,43	V	34379	V
2016/07/19 08	SR	4,41	V	0,08	V	139,43	V	0,00	V	0,28	V	152,00	V	33724	V
2016/07/19 09	SR	1,52	V	0,15	V	167,92	V	0,00	V	0,32	V	146,50	V	27297	V
2016/07/19 10	SR	13,21	V	0,08	V	114,19	V	0,00	V	0,27	V	144,09	V	32010	V
2016/07/19 11	SR	25,61	V	0,14	V	97,97	V	0,00	V	0,27	V	146,13	V	31027	V
2016/07/19 12	SR	35,87	V	0,18	V	93,90	V	0,00	V	0,30	V	146,87	V	30233	V
2016/07/19 13	SR	34,18	V	0,14	V	81,22	V	0,00	V	0,27	V	146,39	V	29675	V
2016/07/19 14	SR	45,92	V	0,18	V	74,69	V	0,00	V	0,29	V	147,12	V	29045	V
2016/07/19 15	SR	41,60	V	0,19	V	80,93	V	0,03	V	0,31	V	149,21	V	29804	V
2016/07/19 16	SR	50,47	V	0,25	V	77,05	V	0,00	V	0,31	V	146,84	V	28652	V
2016/07/19 17	SR	38,76	V	0,15	V	87,59	V	0,00	V	0,32	V	146,72	V	31022	V
2016/07/19 18	SR	67,85	V	0,33	V	77,05	V	0,01	V	0,29	V	147,02	V	28978	V
2016/07/19 19	SR	10,09	V	0,13	V	128,08	V	0,00	V	0,28	V	146,91	V	31963	V
2016/07/19 20	SR	29,00	V	0,18	V	96,29	V	0,00	V	0,28	V	147,17	V	30297	V
2016/07/19 21	SR	18,10	V	0,15	V	102,66	V	0,00	V	0,27	V	147,09	V	31383	V
2016/07/19 22	SR	25,65	V	0,16	V	92,11	V	0,00	V	0,28	V	148,31	V	31995	V
2016/07/19 23	SR	38,87	V	0,21	V	77,02	V	0,00	V	0,34	V	149,57	V	30756	V
2016/07/19 24	SR	11,51	V	0,09	V	108,15	V	0,00	V	0,25	V	148,23	V	30463	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-67.8	0.1-0.3	74.7-167.9	0.0-0.0	0.3-0.3	144.1-152.0	27296.8-35078.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.4	0.2	109.2	0	0.3	148.5	31642.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

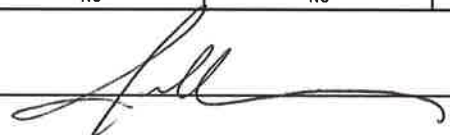

RESPONSABILE IMPIANTO:

