

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/01 01	SR	75,52	V	0,46	V	67,01	V	0,00	V	2,64	V	142,54	V	30839	V
2018/07/01 02	SR	74,71	V	0,51	V	72,52	V	0,00	V	2,72	V	143,13	V	30917	V
2018/07/01 03	SR	69,65	V	0,41	V	78,17	V	0,00	V	2,51	V	143,69	V	30967	V
2018/07/01 04	SR	35,05	V	0,32	V	89,95	V	0,00	V	2,58	V	143,68	V	30798	V
2018/07/01 05	SR	57,19	V	0,49	V	77,39	V	0,00	V	2,32	V	142,84	V	30007	V
2018/07/01 06	SR	120,84	V	1,92	V	70,11	V	0,23	V	2,29	V	142,91	V	29712	V
2018/07/01 07	SR	93,62	V	1,24	V	74,38	V	0,11	V	2,59	V	142,19	V	29613	V
2018/07/01 08	SR	20,66	V	0,41	V	112,76	V	0,00	V	2,90	V	141,58	V	25901	V
2018/07/01 09	SR	88,07	V	1,64	V	120,53	V	0,19	V	1,77	V	137,76	V	27680	V
2018/07/01 10	SR	24,96	V	0,54	V	140,44	V	0,00	V	1,14	V	134,84	V	21824	V
2018/07/01 11	SR	12,32	V	0,32	V	150,39	V	0,00	V	0,98	V	134,26	V	27614	V
2018/07/01 12	SR	54,26	V	0,54	V	99,37	V	0,00	V	2,83	V	140,07	V	29577	V
2018/07/01 13	SR	83,59	V	0,62	V	75,54	V	0,00	V	3,13	V	142,80	V	29713	V
2018/07/01 14	SR	76,28	V	0,50	V	74,96	V	0,00	V	3,27	V	143,30	V	29484	V
2018/07/01 15	SR	90,50	V	2,11	V	96,80	V	0,37	V	3,03	V	143,59	V	29322	V
2018/07/01 16	SR	53,80	V	1,31	V	89,86	V	0,08	V	2,59	V	143,43	V	24753	V
2018/07/01 17	SR	98,39	V	0,67	NV	141,49	V	0,00	V	0,90	NV	131,98	V	17770	NV
2018/07/01 18	SR	81,61	V	4,88	V	127,70	V	2,39	V	1,62	V	129,48	V	20341	V
2018/07/01 19	SR	95,44	V	3,32	V	109,79	V	0,39	V	1,98	V	130,46	V	24027	V
2018/07/01 20	SR	8,56	V	0,45	V	127,91	V	0,00	V	0,86	V	131,13	V	20307	V
2018/07/01 21	SR	11,82	V	0,38	V	162,62	V	0,00	V	1,07	V	134,05	V	23219	V
2018/07/01 22	SR	46,67	V	0,75	V	125,09	V	0,03	V	1,01	V	132,47	V	24225	V
2018/07/01 23	SR	57,22	V	0,71	V	103,03	V	0,02	V	1,59	V	138,18	V	26812	V
2018/07/01 24	SR	52,02	V	0,49	V	101,23	V	0,00	V	1,63	V	140,02	V	26972	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-120.8	0.3-4.9	67.0-162.6	0.0-2.4	0.9-3.3	129.5-143.7	20307.4-30967.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.8	1.1	103.7	0.2	2.1	138.8	27157.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Stani Florio

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2018/07/02							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	100 mg/Nm3		150 mg/Nm3		5 mg/Nm3		
VALORE MIN-MAX	18.1-112.7	0.3-2.7	66.9-139.0	0.0-0.7	1.9-4.2	136.5-144.8	26830.4-33883.6
MEDIA GIORNALIERA	61.7	0.7	96	0.1	2.9	141	29444.2
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2018/07/02		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO:  _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/03 01	SP	433,53	V	39,83	V	204,91	V	13,34	V	3,36	V	121,87	V	11966	V
2018/07/03 02	AV	747,20	NV	39,18	NV	194,28	NV	6,97	NV	0,76	V	112,12	V	13579	NV
2018/07/03 03	AV	31,35	V	1,93	V	178,84	V	0,00	V	0,95	V	114,52	V	22290	V
2018/07/03 04	AV	4,58	V	0,77	V	201,52	V	0,00	V	2,05	V	124,81	V	28586	V
2018/07/03 05	AV	131,08	V	3,65	V	122,53	V	2,03	V	3,36	V	135,89	V	34036	V
2018/07/03 06	SR	64,63	V	1,18	V	124,88	V	0,14	V	1,83	V	137,90	V	33445	V
2018/07/03 07	SR	75,69	V	0,74	V	111,02	V	0,00	V	1,64	V	138,56	V	32864	V
2018/07/03 08	SR	50,81	V	0,53	V	121,55	V	0,00	V	1,85	V	139,55	V	32665	V
2018/07/03 09	SR	26,77	V	0,39	V	124,60	V	0,00	V	1,71	V	138,43	V	30018	V
2018/07/03 10	SR	5,52	V	0,33	V	145,70	V	0,00	V	1,07	V	134,00	V	28995	V
2018/07/03 11	SR	2,71	V	0,49	V	156,54	V	0,00	V	1,29	V	133,86	V	29694	V
2018/07/03 12	SR	36,37	V	1,33	V	121,54	V	0,04	V	1,56	V	135,72	V	29931	V
2018/07/03 13	SR	120,47	V	1,59	V	70,06	V	0,12	V	2,55	V	141,00	V	30076	V
2018/07/03 14	SR	55,68	V	1,00	V	105,95	V	0,04	V	2,06	V	143,35	V	31013	V
2018/07/03 15	SR	53,60	V	0,59	V	88,77	V	0,00	V	2,05	V	143,99	V	31316	V
2018/07/03 16	SR	91,31	V	1,10	V	83,53	V	0,06	V	2,04	V	144,22	V	31462	V
2018/07/03 17	SR	35,36	V	0,37	V	114,21	V	0,00	V	1,88	V	144,51	V	31460	V
2018/07/03 18	SR	65,55	V	0,73	V	99,56	V	0,00	V	1,98	V	144,53	V	31301	V
2018/07/03 19	SR	24,91	V	0,31	V	117,61	V	0,00	V	1,95	V	144,34	V	31571	V
2018/07/03 20	SR	31,63	V	0,32	V	107,47	V	0,00	V	2,03	V	144,32	V	31693	V
2018/07/03 21	SR	55,80	V	0,47	V	89,18	V	0,00	V	2,35	V	144,44	V	29750	V
2018/07/03 22	SR	54,88	V	0,43	V	83,84	V	0,01	V	2,25	V	144,72	V	30335	V
2018/07/03 23	SR	51,87	V	0,45	V	85,08	V	0,00	V	2,22	V	145,14	V	30213	V
2018/07/03 24	SR	53,56	V	0,47	V	83,83	V	0,00	V	2,10	V	145,51	V	30140	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-120.5	0.3-1.6	70.1-156.5	0.0-0.1	1.1-2.5	133.9-145.5	28995.2-33444.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.4	0.7	107.1	0	1.9	141.5	30944.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/04 01	SR	62,19	V	0,55	V	84,75	V	0,01	V	1,84	V	142,32	V	23552	V
2018/07/04 02	SR	107,51	V	3,80	V	93,89	V	1,21	V	1,93	V	135,70	V	25689	V
2018/07/04 03	SR	72,39	V	0,84	V	73,49	V	0,08	V	2,35	V	142,74	V	29766	V
2018/07/04 04	SR	53,57	V	0,37	V	73,97	V	0,00	V	2,10	V	144,12	V	29840	V
2018/07/04 05	SR	94,67	V	0,70	V	60,29	V	0,03	V	2,02	V	143,32	V	28900	V
2018/07/04 06	SR	96,32	V	1,34	V	61,19	V	0,38	V	2,53	V	144,17	V	29905	V
2018/07/04 07	SR	90,16	V	0,51	V	60,54	V	0,00	V	2,60	V	145,12	V	29781	V
2018/07/04 08	SR	100,18	V	0,64	V	59,77	NV	0,03	V	2,56	V	145,28	V	29531	V
2018/07/04 09	SR	88,24	V	0,39	V	64,30	V	0,00	V	2,66	V	146,06	V	29358	V
2018/07/04 10	SR	87,67	V	0,41	V	63,40	V	0,00	V	2,91	V	147,11	V	29550	V
2018/07/04 11	SR	69,99	V	0,46	V	70,89	V	0,00	V	2,96	V	147,35	V	29331	V
2018/07/04 12	SR	107,15	V	0,87	V	60,94	V	0,03	V	2,95	V	147,15	V	29040	V
2018/07/04 13	SR	65,03	V	0,36	V	72,67	V	0,00	V	2,93	V	147,16	V	29082	V
2018/07/04 14	SR	88,02	V	0,61	V	72,87	V	0,00	V	2,70	V	147,20	V	28898	V
2018/07/04 15	SR	48,47	V	0,53	V	82,97	V	0,00	V	3,78	V	147,22	V	28952	V
2018/07/04 16	SR	44,12	V	0,29	V	75,43	V	0,00	V	2,98	V	143,49	V	29505	V
2018/07/04 17	SR	65,27	V	0,59	V	66,35	V	0,03	V	2,27	V	139,40	V	28836	V
2018/07/04 18	SR	64,89	V	0,73	V	63,56	V	0,00	V	2,47	V	138,69	V	28821	V
2018/07/04 19	SR	49,25	V	0,58	V	71,84	V	0,00	V	2,99	V	140,05	V	29648	V
2018/07/04 20	SR	44,77	V	0,89	V	83,84	V	0,00	V	2,81	V	141,09	V	29599	V
2018/07/04 21	SR	51,18	V	0,73	V	93,88	V	0,00	V	2,87	V	141,00	V	30104	V
2018/07/04 22	SR	39,80	V	0,65	V	99,97	V	0,00	V	2,66	V	141,23	V	30955	V
2018/07/04 23	SR	62,36	V	0,68	V	73,72	V	0,00	V	3,17	V	141,92	V	30780	V
2018/07/04 24	SR	31,79	V	0,65	V	97,81	V	0,00	V	3,22	V	142,22	V	30609	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.8-107.5	0.3-3.8	60.3-100.0	0.0-1.2	1.8-3.8	135.7-147.3	23551.9-30954.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.2	0.8	74.9	0.1	2.7	143.4	29168
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/05 01	SR	44,02	V	0,36	V	94,41	V	0,00	V	3,48	V	142,31	V	30442	V
2018/07/05 02	SR	86,86	V	0,99	V	65,55	V	0,16	V	3,23	V	142,51	V	30127	V
2018/07/05 03	SR	70,21	V	0,48	V	65,36	V	0,00	V	3,36	V	142,75	V	30251	V
2018/07/05 04	SR	66,68	V	0,40	V	68,24	V	0,00	V	3,49	V	143,06	V	29935	V
2018/07/05 05	SR	37,93	V	0,28	V	88,40	V	0,00	V	3,66	V	143,31	V	29979	V
2018/07/05 06	SR	60,68	V	0,35	V	70,08	V	0,00	V	3,71	V	143,49	V	29725	V
2018/07/05 07	SR	71,73	V	0,77	V	76,64	V	0,10	V	3,81	V	143,49	V	29705	V
2018/07/05 08	SR	111,03	V	2,43	V	77,92	V	1,94	V	3,25	V	143,48	V	29191	V
2018/07/05 09	SR	82,12	V	0,43	V	59,04	NV	0,00	V	4,86	V	143,80	V	29147	V
2018/07/05 10	SR	80,26	V	0,44	V	57,66	NV	0,04	V	5,21	V	144,66	V	29690	V
2018/07/05 11	SR	56,73	V	0,36	V	69,69	V	0,00	V	2,19	V	145,38	V	29692	V
2018/07/05 12	SR	64,49	V	0,64	V	70,79	V	0,00	V	1,74	V	145,55	V	29789	V
2018/07/05 13	SR	103,11	V	0,84	V	61,88	V	0,00	V	1,62	V	145,61	V	29587	V
2018/07/05 14	SR	90,64	V	0,75	V	63,18	V	0,01	V	1,35	V	145,78	V	29484	V
2018/07/05 15	SR	99,22	V	1,15	V	74,84	V	0,03	V	2,07	V	145,77	V	29272	V
2018/07/05 16	SR	71,26	V	0,58	V	76,38	V	0,00	V	1,38	V	144,42	V	24902	V
2018/07/05 17	SR	174,72	V	2,65	V	150,87	V	0,00	V	0,41	V	131,26	V	17798	V
2018/07/05 18	SR	25,30	V	0,62	V	108,89	V	0,00	V	0,28	V	125,51	V	21117	V
2018/07/05 19	SR	74,63	V	1,16	V	76,75	V	0,02	V	1,21	V	134,27	V	27180	V
2018/07/05 20	SR	67,01	V	0,47	V	69,09	V	0,00	V	1,60	V	143,25	V	29205	V
2018/07/05 21	SR	72,69	V	0,37	V	59,88	NV	0,00	V	1,49	V	145,38	V	28971	V
2018/07/05 22	SR	67,19	V	0,36	V	64,53	V	0,00	V	1,45	V	146,09	V	28929	V
2018/07/05 23	SR	58,88	V	0,32	V	70,35	V	0,00	V	1,48	V	146,53	V	29001	V
2018/07/05 24	SR	76,72	V	0,44	V	64,26	V	0,00	V	1,48	V	146,91	V	28910	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.3-174.7	0.3-2.7	61.9-150.9	0.0-1.9	0.3-5.2	125.5-146.9	17798.4-30441.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.6	0.7	77.5	0.1	2.4	142.7	28417.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/06 01	SR	49,02	V	0,31	V	75,31	V	0,00	V	1,48	V	146,98	V	28981	V
2018/07/06 02	SR	56,59	V	0,30	V	69,20	V	0,00	V	1,45	V	146,72	V	28528	V
2018/07/06 03	SR	64,20	V	0,33	V	64,80	V	0,00	V	1,46	V	146,55	V	28491	V
2018/07/06 04	SR	102,64	V	0,75	V	60,15	V	0,02	V	1,48	V	146,57	V	28146	V
2018/07/06 05	SR	69,05	V	0,35	V	68,73	V	0,00	V	1,56	V	147,01	V	28383	V
2018/07/06 06	SR	39,87	V	0,25	V	78,41	V	0,00	V	1,64	V	147,32	V	28535	V
2018/07/06 07	SR	44,29	V	0,29	V	89,88	V	0,00	V	1,91	V	147,63	V	28433	V
2018/07/06 08	SR	113,19	V	1,36	V	68,35	V	0,09	V	2,25	V	147,48	V	28181	V
2018/07/06 09	SR	79,37	V	0,67	V	73,94	V	0,02	V	2,77	V	147,30	V	27913	V
2018/07/06 10	SR	102,89	V	0,65	V	65,12	V	0,00	V	1,72	V	147,22	V	27855	V
2018/07/06 11	SR	85,56	V	1,43	V	83,76	V	0,21	V	1,57	V	147,57	V	27744	V
2018/07/06 12	SR	88,90	V	0,95	V	86,08	V	0,02	V	1,55	V	147,58	V	27760	V
2018/07/06 13	SR	61,71	V	0,43	V	88,51	V	0,00	V	1,96	V	147,68	V	27787	V
2018/07/06 14	SR	74,39	V	0,75	V	91,23	V	0,04	V	5,61	V	141,87	V	27841	V
2018/07/06 15	SR	42,51	V	0,30	V	95,93	V	0,00	V	3,76	V	136,40	V	27844	V
2018/07/06 16	SR	53,78	V	0,33	V	84,93	V	0,00	V	1,89	V	136,79	V	28117	V
2018/07/06 17	SR	53,69	V	0,36	V	82,47	V	0,00	V	1,72	V	137,36	V	28205	V
2018/07/06 18	SR	72,43	V	0,52	V	79,12	V	0,00	V	1,55	V	137,70	V	28115	V
2018/07/06 19	SR	53,78	V	0,40	V	81,92	V	0,00	V	1,63	V	138,27	V	28111	V
2018/07/06 20	SR	79,55	V	0,80	V	76,81	V	0,05	V	1,57	V	138,57	V	28090	V
2018/07/06 21	SR	70,69	V	0,39	V	75,08	V	0,00	V	1,51	V	138,62	V	28009	V
2018/07/06 22	SR	46,71	V	0,31	V	84,06	V	0,00	V	1,53	V	139,08	V	28321	V
2018/07/06 23	SR	81,51	V	0,47	V	69,79	V	0,00	V	1,33	V	138,83	V	27689	V
2018/07/06 24	SR	55,89	V	0,34	V	82,61	V	0,00	V	1,30	V	138,34	V	27694	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.9-113.2	0.2-1.4	60.1-95.9	0.0-0.2	1.3-5.6	136.4-147.7	27689.2-28980.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.4	0.5	78.2	0	1.9	143.1	28115.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/07 01	SR	58,52	V	0,33	V	81,40	V	0,00	V	1,27	V	138,67	V	27813	V
2018/07/07 02	SR	39,04	V	0,28	V	94,35	V	0,00	V	1,44	V	138,94	V	28142	V
2018/07/07 03	SR	67,82	V	0,38	V	77,13	V	0,00	V	1,54	V	139,34	V	27722	V
2018/07/07 04	SR	67,60	V	0,58	V	81,32	V	0,02	V	1,69	V	139,36	V	27858	V
2018/07/07 05	SR	53,21	V	0,33	V	82,71	V	0,00	V	1,74	V	139,71	V	28023	V
2018/07/07 06	SR	67,42	V	0,47	V	82,28	V	0,00	V	1,74	V	140,38	V	27992	V
2018/07/07 07	SR	47,31	V	0,54	V	90,12	V	0,02	V	1,86	V	141,01	V	27993	V
2018/07/07 08	SR	93,18	V	0,93	V	69,22	V	0,04	V	1,96	V	141,36	V	27639	V
2018/07/07 09	SR	53,33	V	0,38	V	85,07	V	0,00	V	1,88	V	141,83	V	27458	V
2018/07/07 10	SR	53,47	V	0,37	V	81,53	V	0,00	V	1,75	V	142,06	V	27488	V
2018/07/07 11	SR	9,48	V	0,25	V	139,18	V	0,00	V	2,14	V	142,07	V	27913	V
2018/07/07 12	SR	34,20	V	0,26	V	101,83	V	0,00	V	1,55	V	138,44	V	26998	V
2018/07/07 13	SR	33,78	V	0,28	V	102,41	V	0,00	V	1,63	V	137,46	V	27346	V
2018/07/07 14	SR	60,15	V	0,41	V	87,36	V	0,00	V	1,43	V	137,17	V	26703	V
2018/07/07 15	SR	76,06	V	0,46	V	77,15	V	0,00	V	1,44	V	137,22	V	26621	V
2018/07/07 16	SR	57,31	V	0,36	V	82,10	V	0,00	V	1,46	V	137,19	V	26516	V
2018/07/07 17	SR	80,00	V	0,89	V	74,12	V	0,08	V	1,58	V	137,88	V	26455	V
2018/07/07 18	SR	58,99	V	0,50	V	83,89	V	0,01	V	1,53	V	137,18	V	26063	V
2018/07/07 19	SR	49,30	V	0,33	V	83,50	V	0,00	V	1,41	V	137,11	V	26232	V
2018/07/07 20	SR	58,42	V	0,32	V	74,74	V	0,00	V	1,35	V	137,10	V	26024	V
2018/07/07 21	SR	44,22	V	0,31	V	84,47	V	0,00	V	1,37	V	137,12	V	26264	V
2018/07/07 22	SR	40,98	V	0,30	V	86,94	V	0,00	V	1,43	V	137,96	V	26511	V
2018/07/07 23	SR	45,21	V	0,31	V	84,57	V	0,00	V	1,42	V	138,53	V	26864	V
2018/07/07 24	SR	48,57	V	0,54	V	85,28	V	0,02	V	1,50	V	139,23	V	27118	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-93.2	0.2-0.9	69.2-139.2	0.0-0.1	1.3-2.1	137.1-142.1	26023.6-28141.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.1	0.4	86.4	0	1.6	138.9	27156.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/08 01	SR	32,14	V	0,25	V	92,99	V	0,00	V	1,40	V	139,40	V	26968	V
2018/07/08 02	SR	58,87	V	0,37	V	77,86	V	0,00	V	1,21	V	138,63	V	26421	V
2018/07/08 03	SR	60,47	V	0,33	V	76,01	V	0,00	V	1,31	V	138,41	V	26466	V
2018/07/08 04	SR	57,19	V	0,30	V	78,94	V	0,00	V	1,37	V	138,85	V	26705	V
2018/07/08 05	SR	42,62	V	0,26	V	86,02	V	0,00	V	1,56	V	140,07	V	27169	V
2018/07/08 06	SR	47,36	V	0,26	V	79,48	V	0,00	V	1,46	V	140,92	V	26976	V
2018/07/08 07	SR	49,17	V	0,35	V	79,26	V	0,00	V	1,37	V	140,85	V	26634	V
2018/07/08 08	SR	34,40	V	0,26	V	88,68	V	0,00	V	1,52	V	141,31	V	26913	V
2018/07/08 09	SR	34,66	V	0,25	V	88,29	V	0,00	V	1,52	V	142,26	V	26879	V
2018/07/08 10	SR	27,40	V	0,25	V	97,00	V	0,00	V	1,84	V	142,24	V	27141	V
2018/07/08 11	SR	23,88	V	0,23	V	104,20	V	0,00	V	1,48	V	140,26	V	27038	V
2018/07/08 12	SR	32,76	V	0,30	V	103,00	V	0,00	V	1,43	V	139,84	V	26737	V
2018/07/08 13	SR	19,12	V	0,24	V	118,28	V	0,00	V	1,47	V	140,26	V	27010	V
2018/07/08 14	SR	78,97	V	1,15	V	90,89	V	0,12	V	1,33	V	140,30	V	26622	V
2018/07/08 15	SR	50,70	V	0,34	V	90,41	V	0,00	V	1,18	V	139,44	V	26064	V
2018/07/08 16	SR	52,25	V	0,35	V	84,27	V	0,00	V	1,06	V	138,66	V	25505	V
2018/07/08 17	SR	30,77	V	0,23	V	91,34	V	0,00	V	0,99	V	137,89	V	25438	V
2018/07/08 18	SR	24,12	V	0,23	V	101,95	V	0,00	V	1,27	V	137,88	V	25548	V
2018/07/08 19	SR	18,24	V	0,22	V	105,16	V	0,00	V	1,18	V	137,11	V	25801	V
2018/07/08 20	SR	27,23	V	0,29	V	97,89	V	0,00	V	1,08	V	136,54	V	25893	V
2018/07/08 21	SR	28,83	V	0,26	V	90,13	V	0,00	V	1,11	V	136,49	V	26023	V
2018/07/08 22	SR	33,97	V	0,26	V	86,35	V	0,00	V	1,22	V	137,21	V	26211	V
2018/07/08 23	SR	35,95	V	0,25	V	84,82	V	0,00	V	1,34	V	137,79	V	26472	V
2018/07/08 24	SR	34,48	V	0,26	V	87,76	V	0,00	V	1,35	V	138,22	V	26657	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-79.0	0.2-1.2	76.0-118.3	0.0-0.1	1.0-1.8	136.5-142.3	25437.6-27168.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39	0.3	90.9	0	1.3	139.2	26470.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

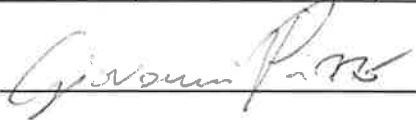
RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/09 01	SR	40,47	V	0,25	V	82,76	V	0,00	V	1,36	V	139,02	V	26668	V
2018/07/09 02	SR	49,45	V	0,28	V	76,15	V	0,00	V	1,34	V	139,61	V	26713	V
2018/07/09 03	SR	57,58	V	0,30	V	71,89	V	0,00	V	1,33	V	140,05	V	26634	V
2018/07/09 04	SR	48,07	V	0,28	V	78,63	V	0,00	V	1,39	V	140,39	V	26810	V
2018/07/09 05	SR	94,21	V	0,84	V	68,80	V	0,03	V	1,34	V	140,64	V	26685	V
2018/07/09 06	SR	60,25	V	0,44	V	82,08	V	0,00	V	1,29	V	141,04	V	26583	V
2018/07/09 07	SR	87,93	V	0,64	V	67,96	V	0,00	V	1,29	V	140,61	V	26401	V
2018/07/09 08	SR	53,83	V	0,65	V	84,98	V	0,04	V	1,32	V	140,80	V	26376	V
2018/07/09 09	SR	41,24	V	0,34	V	83,71	V	0,00	V	1,31	V	141,03	V	28118	V
2018/07/09 10	SR	61,36	V	0,48	V	76,05	V	0,01	V	1,18	V	140,56	V	28103	V
2018/07/09 11	SR	44,80	V	0,35	V	84,92	V	0,00	V	1,22	V	140,55	V	27941	V
2018/07/09 12	SR	35,27	V	0,26	V	89,00	V	0,00	V	1,46	V	139,88	V	27961	V
2018/07/09 13	SR	45,64	V	0,34	V	82,00	V	0,00	V	1,19	V	137,79	V	27561	V
2018/07/09 14	SR	64,00	V	0,45	V	70,67	V	0,00	V	1,30	V	137,79	V	27543	V
2018/07/09 15	SR	65,82	V	0,39	V	65,49	V	0,00	V	1,41	V	138,62	V	27624	V
2018/07/09 16	SR	79,02	V	0,51	V	64,89	V	0,00	V	1,38	V	139,53	V	27647	V
2018/07/09 17	SR	53,31	V	0,63	V	76,01	V	0,07	V	1,40	V	139,97	V	27720	V
2018/07/09 18	SR	51,73	V	0,37	V	80,67	V	0,00	V	1,42	V	140,67	V	27909	V
2018/07/09 19	SR	75,14	V	0,71	V	76,94	V	0,03	V	1,39	V	141,16	V	27896	V
2018/07/09 20	SR	68,36	V	0,52	V	78,27	V	0,00	V	1,37	V	141,28	V	27643	V
2018/07/09 21	SR	66,02	V	0,37	V	69,00	V	0,00	V	1,28	V	141,42	V	27198	V
2018/07/09 22	SR	96,51	V	0,59	V	56,49	NV	0,02	V	1,05	V	140,28	V	26625	V
2018/07/09 23	SR	101,41	V	0,53	V	53,99	NV	0,01	V	1,19	V	140,33	V	27038	V
2018/07/09 24	SR	55,34	V	0,30	V	70,64	V	0,00	V	1,57	V	141,84	V	27875	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.3-101.4	0.3-0.8	64.9-89.0	0.0-0.1	1.0-1.6	137.8-141.8	26375.5-28117.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.4	0.5	76.4	0	1.3	140.2	27303
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/10 01	SR	56,85	V	0,32	V	69,23	V	0,00	V	1,61	V	142,37	V	27688	V
2018/07/10 02	SR	49,24	V	0,33	V	73,74	V	0,00	V	1,49	V	142,14	V	27412	V
2018/07/10 03	SR	45,72	V	0,34	V	78,96	V	0,00	V	1,48	V	142,31	V	27574	V
2018/07/10 04	SR	34,91	V	0,28	V	86,80	V	0,00	V	1,66	V	142,76	V	27658	V
2018/07/10 05	SR	34,57	V	0,30	V	91,15	V	0,00	V	1,69	V	142,76	V	27484	V
2018/07/10 06	SR	46,06	V	0,37	V	82,38	V	0,00	V	1,64	V	142,33	V	26953	V
2018/07/10 07	SR	72,33	V	0,53	V	72,11	V	0,00	V	1,69	V	142,53	V	26679	V
2018/07/10 08	SR	67,92	V	0,75	V	79,84	V	0,05	V	1,94	V	142,20	V	26477	V
2018/07/10 09	SR	60,01	V	0,38	V	79,35	V	0,00	V	1,50	V	139,78	V	25743	V
2018/07/10 10	SR	47,67	V	0,37	V	86,77	V	0,00	V	1,75	V	138,85	V	26191	V
2018/07/10 11	SR	35,05	V	0,29	V	94,62	V	0,00	V	1,89	V	139,86	V	26244	V
2018/07/10 12	SR	58,79	V	0,49	V	83,33	V	0,01	V	1,75	V	140,37	V	25998	V
2018/07/10 13	SR	48,84	V	0,31	V	80,17	V	0,00	V	1,46	V	140,00	V	25558	V
2018/07/10 14	SR	65,31	V	0,36	V	73,39	V	0,00	V	1,41	V	139,61	V	25141	V
2018/07/10 15	SR	76,80	V	0,50	V	70,82	V	0,00	V	1,34	V	139,73	V	24983	V
2018/07/10 16	SR	56,74	V	0,56	V	78,13	V	0,03	V	1,40	V	140,10	V	25215	V
2018/07/10 17	SR	17,88	V	0,24	V	104,95	V	0,00	V	1,65	V	141,07	V	25799	V
2018/07/10 18	SR	24,11	V	0,26	V	95,71	V	0,00	V	1,69	V	142,17	V	25851	V
2018/07/10 19	SR	28,09	V	0,28	V	87,22	V	0,00	V	1,65	V	142,32	V	25870	V
2018/07/10 20	SR	40,18	V	0,36	V	82,96	V	0,00	V	1,86	V	142,53	V	25995	V
2018/07/10 21	SR	90,45	V	0,60	V	58,97	NV	0,01	V	1,79	V	142,56	V	25741	V
2018/07/10 22	SR	42,69	V	0,31	V	83,70	V	0,00	V	1,57	V	143,05	V	25855	V
2018/07/10 23	SR	73,18	V	0,57	V	68,37	V	0,02	V	1,19	V	142,57	V	25994	V
2018/07/10 24	SR	79,05	V	0,95	V	76,54	V	0,07	V	1,08	V	141,36	V	26621	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-90.5	0.2-1.0	68.4-104.9	0.0-0.1	1.1-1.9	138.9-143.0	24983.0-27688.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	0.4	81.8	0	1.6	141.5	26280.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/11 01	SR	70,29	V	0,44	V	76,71	V	0,00	V	1,26	V	142,43	V	27365	V
2018/07/11 02	SR	92,04	V	0,58	V	73,05	V	0,00	V	1,37	V	143,61	V	27139	V
2018/07/11 03	SR	38,29	V	0,29	V	90,81	V	0,00	V	1,56	V	144,27	V	27292	V
2018/07/11 04	SR	43,26	V	0,31	V	86,01	V	0,00	V	1,66	V	144,60	V	27219	V
2018/07/11 05	SR	117,85	V	0,77	V	57,50	NV	0,00	V	1,76	V	144,97	V	26770	V
2018/07/11 06	SR	63,43	V	0,42	V	77,43	V	0,00	V	1,62	V	145,72	V	26567	V
2018/07/11 07	SR	58,54	V	0,56	V	89,14	V	0,02	V	1,60	V	146,62	V	26654	V
2018/07/11 08	SR	60,76	V	0,47	V	80,73	V	0,01	V	2,00	V	146,47	V	26296	V
2018/07/11 09	SR	46,77	V	0,28	V	79,76	V	0,00	V	1,52	V	142,88	V	26081	V
2018/07/11 10	SR	34,17	V	0,27	V	85,07	V	0,00	V	1,58	V	141,76	V	26107	V
2018/07/11 11	SR	33,03	V	0,25	V	86,68	V	0,00	V	1,61	V	141,68	V	26187	V
2018/07/11 12	SR	57,87	V	0,36	V	70,86	V	0,00	V	1,58	V	141,67	V	26543	V
2018/07/11 13	SR	59,97	V	0,32	V	69,59	V	0,00	V	1,57	V	141,99	V	26455	V
2018/07/11 14	SR	82,74	V	0,71	V	65,61	V	0,03	V	1,60	V	142,42	V	26434	V
2018/07/11 15	SR	37,94	V	0,27	V	97,23	V	0,00	V	1,70	V	143,19	V	26560	V
2018/07/11 16	SR	60,67	V	0,40	V	83,60	V	0,00	V	1,73	V	143,77	V	26321	V
2018/07/11 17	SR	66,20	V	0,86	V	87,91	V	0,08	V	1,69	V	144,46	V	26215	V
2018/07/11 18	SR	60,82	V	0,40	V	84,58	V	0,00	V	1,63	V	144,83	V	26066	V
2018/07/11 19	SR	33,72	V	0,26	V	90,76	V	0,00	V	1,70	V	145,13	V	26072	V
2018/07/11 20	SR	23,68	V	0,24	V	103,48	V	0,00	V	1,85	V	145,32	V	26149	V
2018/07/11 21	SR	18,64	V	0,24	V	112,20	V	0,00	V	1,84	V	145,31	V	25969	V
2018/07/11 22	SR	50,45	V	0,40	V	89,82	V	0,00	V	1,70	V	144,03	V	25420	V
2018/07/11 23	SR	55,79	V	0,43	V	81,10	V	0,00	V	1,73	V	142,97	V	25355	V
2018/07/11 24	SR	57,31	V	0,43	V	73,75	V	0,00	V	1,78	V	143,69	V	25609	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.6-117.8	0.2-0.9	65.6-112.2	0.0-0.1	1.3-2.0	141.7-146.6	25354.8-27365.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.2	0.4	84.2	0	1.7	143.9	26368.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Alto Meris

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/12 01	SR	52,42	V	0,40	V	76,04	V	0,00	V	1,89	V	143,97	V	25453	V
2018/07/12 02	SR	31,91	V	0,29	V	82,66	V	0,00	V	2,04	V	145,14	V	25900	V
2018/07/12 03	SR	16,37	V	0,27	V	102,22	V	0,00	V	2,16	V	145,92	V	25859	V
2018/07/12 04	SR	27,77	V	0,28	V	78,91	V	0,00	V	2,29	V	146,36	V	25726	V
2018/07/12 05	SR	43,89	V	0,32	V	69,71	V	0,00	V	2,30	V	146,62	V	25572	V
2018/07/12 06	SR	58,74	V	0,35	V	58,11	NV	0,00	V	2,09	V	146,64	V	25320	V
2018/07/12 07	SR	62,80	V	0,42	V	61,76	V	0,00	V	1,94	V	146,70	V	25013	V
2018/07/12 08	SR	34,71	V	0,25	V	75,90	V	0,00	V	3,69	V	146,55	V	25070	V
2018/07/12 09	SR	32,68	V	0,25	V	78,46	V	0,00	V	3,44	V	142,42	V	25045	V
2018/07/12 10	SR	32,99	V	0,32	V	84,27	V	0,00	V	1,53	V	141,06	V	25058	V
2018/07/12 11	SR	20,06	V	0,26	V	102,13	V	0,00	V	1,77	V	141,79	V	25722	V
2018/07/12 12	SR	26,54	V	0,25	V	90,15	V	0,00	V	1,75	V	142,37	V	25798	V
2018/07/12 13	SR	29,49	V	0,28	V	90,03	V	0,00	V	1,71	V	142,25	V	25649	V
2018/07/12 14	SR	53,97	V	0,42	V	73,36	V	0,00	V	1,60	V	142,15	V	25358	V
2018/07/12 15	SR	57,15	V	0,36	V	69,32	V	0,00	V	1,56	V	142,50	V	25381	V
2018/07/12 16	SR	94,72	V	0,65	V	55,77	NV	0,00	V	3,23	V	141,47	V	25173	V
2018/07/12 17	SR	44,79	V	0,29	V	75,22	V	0,00	V	5,17	V	139,48	V	25642	V
2018/07/12 18	SR	77,25	V	0,39	V	64,02	V	0,00	V	1,96	V	137,17	V	25633	V
2018/07/12 19	SR	104,05	V	3,22	V	72,30	V	2,75	V	1,79	V	137,02	V	25344	V
2018/07/12 20	SR	67,99	V	0,42	V	74,89	V	0,00	V	1,84	V	137,48	V	25956	V
2018/07/12 21	SR	45,77	V	0,30	V	83,58	V	0,00	V	2,11	V	137,47	V	26086	V
2018/07/12 22	SR	30,62	V	0,28	V	98,25	V	0,00	V	2,06	V	137,61	V	26144	V
2018/07/12 23	SR	37,05	V	0,32	V	95,33	V	0,00	V	1,90	V	138,08	V	26119	V
2018/07/12 24	SR	38,19	V	0,35	V	88,88	V	0,00	V	1,85	V	138,71	V	26177	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-104.0	0.2-3.2	61.8-102.2	0.0-2.8	1.5-5.2	137.0-146.7	25013.1-26177.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.5	81.2	0.1	2.2	142	25591.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Alani Norio

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/13 01	SR	38,81	V	0,34	V	84,18	V	0,00	V	1,81	V	139,30	V	26226	V
2018/07/13 02	SR	36,31	V	0,32	V	90,64	V	0,00	V	1,78	V	139,73	V	25920	V
2018/07/13 03	SR	42,97	V	0,30	V	85,27	V	0,00	V	1,86	V	140,00	V	25771	V
2018/07/13 04	SR	85,79	V	0,57	V	75,64	V	0,00	V	1,72	V	140,75	V	25628	V
2018/07/13 05	SR	42,58	V	0,66	V	120,18	V	0,00	V	2,17	V	140,72	V	25921	V
2018/07/13 06	SR	98,97	V	1,01	V	74,21	V	0,00	V	1,57	V	140,87	V	25328	V
2018/07/13 07	SR	67,13	V	0,44	V	67,30	V	0,00	V	1,61	V	140,95	V	24699	V
2018/07/13 08	SR	94,58	V	0,47	V	54,43	NV	0,00	V	1,39	V	140,02	V	23899	V
2018/07/13 09	SR	58,16	V	0,32	V	68,54	V	0,00	V	1,56	V	140,65	V	24424	V
2018/07/13 10	SR	40,19	V	0,32	V	86,22	V	0,00	V	1,81	V	142,35	V	26408	V
2018/07/13 11	SR	43,23	V	0,30	V	76,55	V	0,00	V	1,79	V	143,05	V	26095	V
2018/07/13 12	SR	30,91	V	0,27	V	92,59	V	0,00	V	1,98	V	143,41	V	26137	V
2018/07/13 13	SR	43,07	V	0,30	V	75,70	V	0,00	V	1,93	V	143,32	V	25733	V
2018/07/13 14	SR	71,66	V	0,45	V	60,00	NV	0,00	V	3,77	V	143,58	V	25475	V
2018/07/13 15	SR	56,33	V	0,43	V	69,61	V	0,00	V	3,91	V	141,29	V	24681	V
2018/07/13 16	SR	49,81	V	0,34	V	74,19	V	0,00	V	3,17	V	141,06	V	25243	V
2018/07/13 17	SR	29,34	V	0,25	V	87,95	V	0,00	V	1,94	V	141,37	V	25480	V
2018/07/13 18	SR	15,63	V	0,25	V	112,06	V	0,00	V	1,82	V	141,60	V	25448	V
2018/07/13 19	SR	16,70	V	0,26	V	105,84	V	0,00	V	1,67	V	141,81	V	25383	V
2018/07/13 20	SR	84,44	V	0,49	V	68,35	V	0,00	V	1,41	V	141,88	V	25294	V
2018/07/13 21	SR	88,24	V	0,60	V	67,37	V	0,00	V	1,37	V	142,29	V	25536	V
2018/07/13 22	SR	105,43	V	0,53	V	60,30	V	0,00	V	1,31	V	142,38	V	25268	V
2018/07/13 23	SR	51,40	V	0,31	V	82,28	V	0,00	V	1,40	V	142,39	V	25551	V
2018/07/13 24	SR	38,18	V	0,27	V	85,40	V	0,00	V	1,46	V	143,26	V	25692	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-105.4	0.2-1.0	60.3-120.2	0.0-0.0	1.3-3.9	139.3-143.6	23898.6-26407.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	0.4	82.3	0	1.9	141.6	25468.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Xhani Mario

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/14 01	SR	32,72	V	0,26	V	91,71	V	0,00	V	1,48	V	143,55	V	25742	V
2018/07/14 02	SR	55,26	V	0,37	V	76,30	V	0,00	V	1,34	V	143,42	V	25362	V
2018/07/14 03	SR	34,44	V	0,27	V	87,78	V	0,00	V	1,59	V	143,41	V	25693	V
2018/07/14 04	SR	35,53	V	0,28	V	90,88	V	0,00	V	1,60	V	143,80	V	25558	V
2018/07/14 05	SR	35,70	V	0,32	V	90,19	V	0,00	V	1,68	V	143,80	V	25508	V
2018/07/14 06	SR	48,62	V	0,36	V	78,42	V	0,00	V	1,73	V	144,44	V	25393	V
2018/07/14 07	SR	67,14	V	0,43	V	65,15	V	0,00	V	1,66	V	144,81	V	25283	V
2018/07/14 08	SR	56,66	V	0,35	V	68,76	V	0,00	V	1,61	V	144,71	V	25255	V
2018/07/14 09	SR	36,78	V	0,28	V	86,50	V	0,00	V	1,66	V	145,29	V	25418	V
2018/07/14 10	SR	92,38	V	0,86	V	78,37	V	0,00	V	1,61	V	145,21	V	25254	V
2018/07/14 11	SR	95,70	V	1,06	V	90,91	V	0,00	V	1,52	V	145,51	V	26971	V
2018/07/14 12	SR	51,76	V	0,45	V	100,33	V	0,00	V	1,48	V	146,07	V	28013	V
2018/07/14 13	SR	29,88	V	0,28	V	106,49	V	0,00	V	1,42	V	146,24	V	27845	V
2018/07/14 14	SR	20,83	V	0,23	V	106,87	V	0,00	V	1,43	V	145,82	V	27648	V
2018/07/14 15	SR	17,37	V	0,31	V	137,61	V	0,00	V	0,87	V	142,83	V	23084	V
2018/07/14 16	SR	1,12	V	0,27	V	162,97	V	0,00	V	0,86	V	136,58	V	24445	V
2018/07/14 17	SR	15,65	V	0,26	V	113,46	V	0,00	V	1,53	V	142,97	V	27325	V
2018/07/14 18	SR	42,35	V	0,29	V	88,93	V	0,00	V	1,52	V	145,73	V	27161	V
2018/07/14 19	SR	51,13	V	0,31	V	82,75	V	0,00	V	1,41	V	146,32	V	27081	V
2018/07/14 20	SR	36,85	V	0,29	V	88,15	V	0,00	V	1,47	V	146,56	V	27050	V
2018/07/14 21	SR	26,38	V	0,28	V	95,30	V	0,00	V	1,67	V	146,53	V	27035	V
2018/07/14 22	SR	31,43	V	0,30	V	89,31	V	0,00	V	1,63	V	146,44	V	27105	V
2018/07/14 23	SR	25,22	V	0,27	V	92,40	V	0,00	V	1,61	V	146,49	V	27136	V
2018/07/14 24	SR	25,92	V	0,23	V	87,99	V	0,00	V	1,55	V	146,61	V	27176	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-95.7	0.2-1.1	65.2-163.0	0.0-0.0	0.9-1.7	136.6-146.6	23084.0-28012.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.3	0.4	94.1	0	1.5	144.7	26230.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/15 01	SR	37,59	V	0,25	V	76,70	V	0,00	V	1,44	V	146,70	V	27040	V
2018/07/15 02	SR	44,04	V	0,33	V	76,44	V	0,00	V	1,46	V	146,95	V	27076	V
2018/07/15 03	SR	64,46	V	0,44	V	74,15	V	0,00	V	1,39	V	146,75	V	26942	V
2018/07/15 04	SR	78,82	V	0,46	V	69,12	V	0,00	V	1,34	V	146,67	V	26758	V
2018/07/15 05	SR	44,36	V	0,31	V	81,98	V	0,00	V	1,32	V	147,17	V	27042	V
2018/07/15 06	SR	42,16	V	0,30	V	81,59	V	0,00	V	1,44	V	147,30	V	26951	V
2018/07/15 07	SR	42,82	V	0,25	V	77,15	V	0,00	V	1,44	V	147,05	V	26778	V
2018/07/15 08	SR	64,70	V	0,34	V	65,93	V	0,00	V	1,35	V	147,12	V	26447	V
2018/07/15 09	SR	49,31	V	0,26	V	72,82	V	0,00	V	1,37	V	147,39	V	26395	V
2018/07/15 10	SR	50,25	V	0,26	V	72,32	V	0,00	V	1,38	V	147,15	V	26061	V
2018/07/15 11	SR	35,77	V	0,23	V	79,88	V	0,00	V	1,35	V	146,94	V	25909	V
2018/07/15 12	SR	22,79	V	0,21	V	95,29	V	0,00	V	1,57	V	147,35	V	26365	V
2018/07/15 13	SR	29,54	V	0,22	V	87,08	V	0,00	V	1,63	V	148,18	V	26294	V
2018/07/15 14	SR	27,95	V	0,24	V	89,89	V	0,00	V	1,71	V	148,64	V	26281	V
2018/07/15 15	SR	32,41	V	0,22	V	82,08	V	0,00	V	1,92	V	147,66	V	26021	V
2018/07/15 16	SR	21,14	V	0,20	V	98,69	V	0,00	V	1,83	V	141,32	V	26437	V
2018/07/15 17	SR	30,97	V	0,22	V	86,88	V	0,00	V	1,60	V	139,65	V	26140	V
2018/07/15 18	SR	31,60	V	0,24	V	88,17	V	0,00	V	1,66	V	139,72	V	26321	V
2018/07/15 19	SR	20,32	V	0,24	V	103,71	V	0,00	V	1,83	V	140,32	V	26578	V
2018/07/15 20	SR	12,52	V	0,22	V	119,88	V	0,00	V	1,75	V	140,73	V	26550	V
2018/07/15 21	SR	30,40	V	0,26	V	92,85	V	0,00	V	1,71	V	140,51	V	26136	V
2018/07/15 22	SR	32,57	V	0,29	V	90,89	V	0,00	V	1,62	V	140,29	V	26075	V
2018/07/15 23	SR	31,17	V	0,34	V	89,94	V	0,01	V	1,54	V	140,35	V	26133	V
2018/07/15 24	SR	14,80	V	0,22	V	105,55	V	0,00	V	1,50	V	140,53	V	26210	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-78.8	0.2-0.5	65.9-119.9	0.0-0.0	1.3-1.9	139.7-148.6	25909.0-27076.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.2	0.3	85.8	0	1.5	144.7	26455.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/16 01	SR	26,55	V	0,24	V	90,53	V	0,00	V	1,35	V	140,62	V	25943	V
2018/07/16 02	SR	33,62	V	0,26	V	82,60	V	0,00	V	1,22	V	139,34	V	25405	V
2018/07/16 03	SR	56,71	V	0,38	V	74,44	V	0,00	V	1,17	V	138,95	V	25122	V
2018/07/16 04	SR	67,87	V	0,53	V	70,85	V	0,00	V	1,34	V	138,97	V	25203	V
2018/07/16 05	SR	43,59	V	0,26	V	80,20	V	0,00	V	1,23	V	139,62	V	25444	V
2018/07/16 06	SR	61,72	V	0,35	V	69,75	V	0,00	V	1,19	V	140,36	V	25553	V
2018/07/16 07	SR	67,95	V	0,35	V	69,97	V	0,00	V	1,36	V	140,99	V	25622	V
2018/07/16 08	SR	52,85	V	0,28	V	73,32	V	0,00	V	1,48	V	142,06	V	25948	V
2018/07/16 09	SR	47,70	V	0,28	V	79,56	V	0,00	V	1,54	V	142,93	V	26147	V
2018/07/16 10	SR	56,01	V	0,31	V	75,14	V	0,00	V	1,64	V	143,70	V	27032	V
2018/07/16 11	SR	67,25	V	0,34	V	71,67	V	0,00	V	1,41	V	143,40	V	26842	V
2018/07/16 12	SR	53,91	V	0,26	V	73,85	V	0,00	V	1,54	V	143,37	V	26903	V
2018/07/16 13	SR	35,60	V	0,24	V	88,01	V	0,00	V	1,66	V	144,10	V	27035	V
2018/07/16 14	SR	32,48	V	0,23	V	91,97	V	0,00	V	1,88	V	145,02	V	27086	V
2018/07/16 15	SR	32,63	V	0,23	V	90,52	V	0,00	V	1,83	V	145,20	V	26894	V
2018/07/16 16	SR	48,92	V	0,26	V	77,26	V	0,00	V	1,70	V	144,86	V	26714	V
2018/07/16 17	SR	86,64	V	0,40	V	60,59	V	0,00	V	1,55	V	144,22	V	26053	V
2018/07/16 18	SR	63,34	V	0,30	V	67,61	V	0,00	V	1,65	V	144,23	V	26543	V
2018/07/16 19	SR	53,53	V	0,26	V	72,00	V	0,00	V	1,78	V	145,08	V	26455	V
2018/07/16 20	SR	37,90	V	0,24	V	90,76	V	0,00	V	1,70	V	145,10	V	26310	V
2018/07/16 21	SR	24,73	V	0,21	V	92,56	V	0,00	V	1,67	V	144,98	V	26414	V
2018/07/16 22	SR	67,10	V	0,39	V	66,73	V	0,00	V	1,82	V	146,11	V	26337	V
2018/07/16 23	SR	94,91	V	1,75	V	70,41	V	0,69	V	2,05	V	147,23	V	26266	V
2018/07/16 24	SR	59,42	V	1,44	V	112,46	V	0,24	V	2,08	V	147,92	V	26190	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-94.9	0.2-1.7	60.6-112.5	0.0-0.7	1.2-2.1	138.9-147.9	25122.3-27085.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53	0.4	78.9	0	1.6	143.3	26227.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/17 01	SR	22,36	V	0,23	V	125,37	V	0,00	V	1,82	V	147,98	V	26185	V
2018/07/17 02	SR	28,20	V	0,74	V	142,35	V	0,20	V	1,93	V	148,18	V	26393	V
2018/07/17 03	SR	34,35	V	0,31	V	112,22	V	0,00	V	1,87	V	148,33	V	26166	V
2018/07/17 04	SR	53,30	V	0,67	V	113,95	V	0,02	V	1,96	V	148,74	V	26136	V
2018/07/17 05	SR	45,73	V	0,43	V	91,48	V	0,00	V	1,99	V	148,54	V	26058	V
2018/07/17 06	SR	27,33	V	0,33	V	117,12	V	0,00	V	2,02	V	148,70	V	26160	V
2018/07/17 07	SR	27,67	V	1,09	V	146,62	V	0,61	V	2,20	V	147,77	V	26439	V
2018/07/17 08	SR	63,13	V	2,08	V	134,21	V	1,13	V	2,26	V	145,34	V	26129	V
2018/07/17 09	SR	111,72	V	2,04	V	85,42	V	0,32	V	1,86	V	140,80	V	25340	V
2018/07/17 10	SR	104,92	V	1,54	V	89,47	V	0,19	V	1,91	V	139,44	V	25446	V
2018/07/17 11	SR	20,05	V	0,23	V	121,56	V	0,00	V	2,03	V	141,19	V	25597	V
2018/07/17 12	SR	65,66	V	0,36	V	76,56	V	0,00	V	1,76	V	140,63	V	24808	V
2018/07/17 13	SR	95,44	V	0,80	V	74,29	V	0,01	V	1,73	V	140,17	V	24560	V
2018/07/17 14	SR	58,14	V	0,38	V	78,60	V	0,01	V	1,90	V	140,76	V	24724	V
2018/07/17 15	SR	57,26	V	0,38	V	78,58	V	0,00	V	3,46	V	141,35	V	25016	V
2018/07/17 16	SR	44,46	V	0,29	V	87,00	V	0,00	V	3,50	V	140,17	V	25163	V
2018/07/17 17	SR	28,01	V	0,27	V	100,23	V	0,00	V	1,54	V	137,99	V	24842	V
2018/07/17 18	SR	32,60	V	0,26	V	91,32	V	0,00	V	1,42	V	137,85	V	24783	V
2018/07/17 19	SR	35,81	V	0,31	V	92,30	V	0,00	V	1,57	V	139,08	V	25020	V
2018/07/17 20	SR	19,01	V	0,24	V	108,32	V	0,00	V	1,86	V	140,04	V	25512	V
2018/07/17 21	SR	12,90	V	0,24	V	125,32	V	0,00	V	1,89	V	140,59	V	25798	V
2018/07/17 22	SR	28,18	V	0,25	V	99,20	V	0,00	V	1,79	V	140,40	V	25278	V
2018/07/17 23	SR	61,13	V	0,93	V	107,68	V	0,04	V	1,77	V	140,67	V	25337	V
2018/07/17 24	SR	45,35	V	0,30	V	93,27	V	0,00	V	1,48	V	139,83	V	24628	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-111.7	0.2-2.1	74.3-146.6	0.0-1.1	1.4-3.5	137.8-148.7	24560.3-26439.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.8	0.6	103.9	0.1	2	142.7	25480
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/18 01	SR	30,66	V	0,29	V	111,19	V	0,00	V	1,46	V	140,01	V	24941	V
2018/07/18 02	SR	22,45	V	0,25	V	109,09	V	0,00	V	1,17	V	139,26	V	24296	V
2018/07/18 03	SR	28,04	V	0,26	V	102,51	V	0,00	V	1,08	V	138,19	V	24059	V
2018/07/18 04	SR	36,79	V	0,44	V	96,21	V	0,01	V	0,97	V	137,43	V	23602	V
2018/07/18 05	SR	9,90	V	0,20	V	114,57	V	0,00	V	0,99	V	137,52	V	23790	V
2018/07/18 06	SR	5,13	V	0,23	V	142,60	V	0,00	V	1,35	V	139,06	V	24805	V
2018/07/18 07	SR	4,65	V	0,25	V	152,60	V	0,00	V	1,54	V	141,78	V	25419	V
2018/07/18 08	SR	7,47	V	0,29	V	138,79	V	0,00	V	1,51	V	141,51	V	24470	V
2018/07/18 09	SR	73,05	V	4,56	V	200,61	V	5,16	V	2,62	V	135,91	V	23788	V
2018/07/18 10	SR	0,00	V	0,43	V	225,03	V	0,00	V	1,41	V	135,86	V	24493	V
2018/07/18 11	SR	49,65	V	3,10	V	179,69	V	5,21	V	1,33	V	134,38	V	23448	V
2018/07/18 12	SR	16,41	V	0,43	V	133,78	V	0,00	V	1,53	V	140,50	V	25524	V
2018/07/18 13	SR	46,80	V	0,36	V	99,27	V	0,00	V	1,62	V	142,81	V	25134	V
2018/07/18 14	SR	126,65	V	2,04	V	82,66	V	0,18	V	4,06	V	142,65	V	25017	V
2018/07/18 15	SR	96,72	V	2,67	V	95,91	V	1,02	V	4,60	V	138,74	V	24826	V
2018/07/18 16	SR	76,81	V	0,84	V	87,52	V	0,00	V	1,72	V	137,21	V	25425	V
2018/07/18 17	SR	79,92	V	0,85	V	79,82	V	0,03	V	1,65	V	136,70	V	25132	V
2018/07/18 18	SR	51,73	V	0,44	V	90,73	V	0,00	V	1,68	V	136,69	V	25493	V
2018/07/18 19	SR	58,75	V	1,17	V	90,32	V	0,36	V	1,59	V	136,42	V	25215	V
2018/07/18 20	SR	53,40	V	0,41	V	87,47	V	0,00	V	1,52	V	137,10	V	25466	V
2018/07/18 21	SR	42,24	V	0,30	V	99,17	V	0,00	V	1,32	V	137,00	V	25264	V
2018/07/18 22	SR	17,63	V	0,24	V	130,02	V	0,00	V	1,67	V	137,95	V	25999	V
2018/07/18 23	SR	15,47	V	0,25	V	145,25	V	0,00	V	1,79	V	138,37	V	26389	V
2018/07/18 24	SR	43,77	V	0,37	V	127,92	V	0,00	V	1,66	V	138,95	V	30102	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-126.7	0.2-4.6	79.8-225.0	0.0-5.2	1.0-4.6	134.4-142.8	23448.3-30101.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	0.9	121.8	0.5	1.7	138.4	25087.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/19 01	SR	94,93	V	0,74	V	73,11	V	0,00	V	1,26	V	137,28	V	28606	V
2018/07/19 02	SR	72,91	V	0,66	V	78,94	V	0,02	V	1,28	V	137,35	V	28655	V
2018/07/19 03	SR	70,64	V	1,71	V	118,54	V	0,36	V	1,45	V	138,62	V	29502	V
2018/07/19 04	SR	45,51	V	0,32	V	100,61	V	0,00	V	1,41	V	138,98	V	28698	V
2018/07/19 05	SR	24,29	V	0,30	V	129,17	V	0,00	V	1,62	V	139,57	V	29269	V
2018/07/19 06	SR	18,77	V	0,27	V	142,95	V	0,00	V	1,67	V	140,05	V	29149	V
2018/07/19 07	SR	70,11	V	0,57	V	95,23	V	0,00	V	1,55	V	138,80	V	28171	V
2018/07/19 08	SR	101,30	V	1,39	V	76,45	V	0,20	V	1,44	V	139,20	V	27938	V
2018/07/19 09	SR	70,06	V	0,48	V	83,14	V	0,00	V	1,44	V	139,65	V	27606	V
2018/07/19 10	SR	69,27	V	0,58	V	84,65	V	0,01	V	1,41	V	139,82	V	27305	V
2018/07/19 11	SR	45,59	V	0,32	V	89,74	V	0,00	V	1,52	V	139,96	V	27281	V
2018/07/19 12	SR	29,59	V	0,56	V	108,89	V	0,00	V	1,68	V	141,25	V	27639	V
2018/07/19 13	SR	50,93	V	0,47	V	97,45	V	0,00	V	1,64	V	141,73	V	27566	V
2018/07/19 14	SR	118,27	V	4,39	V	93,41	V	2,50	V	1,95	V	142,05	V	27126	V
2018/07/19 15	SR	109,45	V	3,05	V	106,68	V	0,65	V	1,52	V	139,33	V	27095	V
2018/07/19 16	SR	130,38	V	3,31	V	91,22	V	1,23	V	1,64	V	138,94	V	27208	V
2018/07/19 17	SR	85,49	V	1,01	V	100,52	V	0,01	V	1,41	V	139,03	V	27046	V
2018/07/19 18	SR	64,82	V	0,47	V	83,57	V	0,00	V	1,42	V	139,25	V	27132	V
2018/07/19 19	SR	56,06	V	0,55	V	77,65	V	0,00	V	1,57	V	139,21	V	26776	V
2018/07/19 20	SR	33,24	V	0,39	V	86,55	V	0,00	V	1,64	V	139,40	V	27302	V
2018/07/19 21	SR	43,08	V	0,46	V	85,46	V	0,00	V	1,64	V	139,67	V	27303	V
2018/07/19 22	SR	24,84	V	0,25	V	88,72	V	0,00	V	1,48	V	139,76	V	27159	V
2018/07/19 23	SR	17,27	V	0,24	V	93,95	V	0,00	V	1,40	V	139,44	V	27052	V
2018/07/19 24	SR	15,64	V	0,24	V	105,62	V	0,00	V	1,53	V	139,76	V	27387	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-130.4	0.2-4.4	73.1-143.0	0.0-2.5	1.3-2.0	137.3-142.0	26775.7-29502.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.9	0.9	95.5	0.2	1.5	139.5	27748.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pizz

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/20 01	SR	20,51	V	0,26	V	106,69	V	0,00	V	1,68	V	140,09	V	27492	V
2018/07/20 02	SR	27,58	V	0,29	V	94,91	V	0,00	V	1,78	V	139,95	V	27318	V
2018/07/20 03	SR	64,11	V	0,39	V	71,87	V	0,00	V	1,83	V	140,03	V	27152	V
2018/07/20 04	SR	67,47	V	0,44	V	75,89	V	0,00	V	1,87	V	140,15	V	27008	V
2018/07/20 05	SR	58,27	V	0,53	V	86,21	V	0,00	V	1,98	V	140,13	V	26829	V
2018/07/20 06	SR	68,49	V	0,85	V	96,65	V	0,03	V	1,93	V	140,31	V	26636	V
2018/07/20 07	SR	9,94	V	0,31	V	157,34	V	0,00	V	2,07	V	140,47	V	26805	V
2018/07/20 08	SR	13,69	V	0,49	V	234,07	V	0,00	V	2,56	V	140,46	V	27247	V
2018/07/20 09	SR	63,01	V	1,55	V	148,47	V	0,22	V	1,68	V	140,58	V	26683	V
2018/07/20 10	SR	99,62	V	0,63	V	62,59	V	0,00	V	1,51	V	141,38	V	25852	V
2018/07/20 11	SR	82,80	V	0,82	V	64,40	V	0,02	V	1,67	V	142,31	V	25674	V
2018/07/20 12	SR	77,31	V	0,49	V	60,27	V	0,00	V	1,60	V	142,97	V	25765	V
2018/07/20 13	SR	58,70	V	0,30	V	62,60	V	0,00	V	1,54	V	143,88	V	25815	V
2018/07/20 14	SR	72,50	V	0,36	V	61,21	V	0,00	V	1,58	V	143,22	V	25420	V
2018/07/20 15	SR	97,35	V	0,59	V	61,70	V	0,00	V	1,30	V	139,51	V	24852	V
2018/07/20 16	SR	56,67	V	0,34	V	71,97	V	0,00	V	1,42	V	138,86	V	25276	V
2018/07/20 17	SR	69,14	V	0,43	V	71,43	V	0,00	V	1,42	V	139,60	V	25312	V
2018/07/20 18	SR	115,09	V	1,93	V	67,31	V	0,60	V	1,57	V	140,06	V	25573	V
2018/07/20 19	SR	46,81	V	0,29	V	83,00	V	0,00	V	1,46	V	140,01	V	26320	V
2018/07/20 20	SR	86,04	V	0,52	V	76,41	V	0,00	V	1,61	V	139,47	V	26343	V
2018/07/20 21	SR	91,80	V	0,65	V	91,79	V	0,00	V	1,08	V	138,05	V	24571	V
2018/07/20 22	SR	0,21	V	0,26	V	195,92	V	0,00	V	1,04	V	132,97	V	23456	V
2018/07/20 23	SR	46,99	V	0,29	V	95,80	V	0,00	V	1,25	V	137,35	V	26295	V
2018/07/20 24	SR	92,42	V	0,47	V	82,80	V	0,00	V	1,18	V	139,39	V	26036	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-115.1	0.3-1.9	60.3-234.1	0.0-0.6	1.0-2.6	133.0-143.9	23455.8-27492.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.9	0.6	95.1	0	1.6	140	26072
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pappas

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/21 01	SR	130,60	V	1,90	V	88,08	V	0,02	V	1,29	V	139,94	V	26378	V
2018/07/21 02	SR	132,01	V	3,34	V	97,66	V	0,22	V	1,49	V	140,27	V	26113	V
2018/07/21 03	SR	99,20	V	2,53	V	100,66	V	0,00	V	1,44	V	140,62	V	25930	V
2018/07/21 04	SR	113,60	V	2,62	V	98,21	V	0,03	V	1,41	V	141,04	V	25902	V
2018/07/21 05	SR	93,97	V	1,28	V	97,69	V	0,00	V	1,37	V	141,55	V	25825	V
2018/07/21 06	SR	48,06	V	0,56	V	110,34	V	0,00	V	1,45	V	141,71	V	25898	V
2018/07/21 07	SR	18,29	V	0,28	V	122,61	V	0,00	V	1,44	V	141,40	V	25792	V
2018/07/21 08	SR	19,57	V	0,26	V	121,00	V	0,00	V	1,63	V	141,11	V	25843	V
2018/07/21 09	SR	22,23	V	0,35	V	122,84	V	0,00	V	1,45	V	139,83	V	25929	V
2018/07/21 10	SR	42,19	V	0,57	V	111,72	V	0,00	V	1,45	V	139,88	V	25710	V
2018/07/21 11	SR	46,69	V	0,87	V	107,29	V	0,00	V	1,50	V	140,09	V	25837	V
2018/07/21 12	SR	30,94	V	0,66	V	114,24	V	0,00	V	1,53	V	140,35	V	25920	V
2018/07/21 13	SR	18,64	V	0,24	V	117,63	V	0,00	V	1,47	V	140,66	V	25878	V
2018/07/21 14	SR	18,58	V	0,22	V	113,67	V	0,00	V	1,48	V	141,07	V	25962	V
2018/07/21 15	SR	22,87	V	0,22	V	106,28	V	0,00	V	1,65	V	141,20	V	25942	V
2018/07/21 16	SR	40,04	V	0,27	V	84,90	V	0,00	V	1,69	V	141,36	V	25963	V
2018/07/21 17	SR	54,18	V	0,33	V	73,19	V	0,00	V	1,61	V	142,09	V	25939	V
2018/07/21 18	SR	31,67	V	0,26	V	87,81	V	0,00	V	1,63	V	142,46	V	26018	V
2018/07/21 19	SR	32,90	V	0,23	V	82,06	V	0,00	V	1,46	V	142,38	V	25659	V
2018/07/21 20	SR	30,98	V	0,23	V	85,11	V	0,00	V	1,61	V	142,64	V	25860	V
2018/07/21 21	SR	22,96	V	0,23	V	97,68	V	0,00	V	1,77	V	142,63	V	25726	V
2018/07/21 22	SR	43,32	V	0,34	V	77,72	V	0,00	V	1,52	V	140,07	V	24055	V
2018/07/21 23	SR	37,83	V	0,25	V	75,30	V	0,00	V	1,46	V	139,46	V	25537	V
2018/07/21 24	SR	77,19	V	0,50	V	58,31	NV	0,02	V	1,30	V	139,43	V	25230	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-132.0	0.2-3.3	73.2-122.8	0.0-0.2	1.3-1.8	139.4-142.6	24054.6-26377.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.2	0.8	99.7	0	1.5	141	25785.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/22 01	SR	70,10	V	0,32	V	61,28	V	0,00	V	1,37	V	139,40	V	25246	V
2018/07/22 02	SR	54,81	V	0,33	V	70,43	V	0,00	V	1,50	V	140,67	V	25607	V
2018/07/22 03	SR	85,35	V	0,56	V	61,01	V	0,00	V	1,51	V	141,13	V	25351	V
2018/07/22 04	SR	102,38	V	0,54	V	51,60	NV	0,00	V	1,34	V	140,76	V	25100	V
2018/07/22 05	SR	99,50	V	0,73	V	56,49	NV	0,01	V	1,31	V	140,92	V	25012	V
2018/07/22 06	SR	44,01	V	0,30	V	78,96	V	0,00	V	1,51	V	142,44	V	25822	V
2018/07/22 07	SR	84,99	V	1,04	V	71,71	V	0,09	V	2,80	V	143,64	V	25618	V
2018/07/22 08	SR	106,46	V	1,18	V	65,64	V	0,10	V	2,82	V	138,69	V	25314	V
2018/07/22 09	SR	75,05	V	0,58	V	70,70	V	0,00	V	1,61	V	137,55	V	25669	V
2018/07/22 10	SR	68,03	V	0,60	V	77,05	V	0,03	V	1,49	V	137,90	V	25657	V
2018/07/22 11	SR	53,11	V	0,27	V	73,71	V	0,00	V	1,49	V	138,21	V	25562	V
2018/07/22 12	SR	51,93	V	0,31	V	74,62	V	0,00	V	1,62	V	139,05	V	25745	V
2018/07/22 13	SR	68,56	V	0,45	V	71,04	V	0,00	V	1,62	V	139,60	V	25524	V
2018/07/22 14	SR	64,95	V	0,53	V	80,09	V	0,01	V	2,94	V	139,34	V	25183	V
2018/07/22 15	SR	98,15	V	1,43	V	71,93	V	0,17	V	2,31	V	138,22	V	24963	V
2018/07/22 16	SR	76,16	V	1,06	V	83,68	V	0,09	V	1,57	V	139,15	V	25546	V
2018/07/22 17	SR	53,57	V	0,49	V	90,91	V	0,00	V	1,53	V	139,70	V	25571	V
2018/07/22 18	SR	35,18	V	0,33	V	103,61	V	0,00	V	1,51	V	140,05	V	25584	V
2018/07/22 19	SR	67,59	V	0,72	V	91,69	V	0,02	V	1,43	V	140,51	V	25627	V
2018/07/22 20	SR	43,78	V	0,31	V	97,42	V	0,00	V	1,47	V	139,15	V	25428	V
2018/07/22 21	SR	15,23	V	0,22	V	121,05	V	0,00	V	1,43	V	137,32	V	26114	V
2018/07/22 22	SR	18,96	V	0,22	V	115,45	V	0,00	V	1,34	V	137,38	V	26214	V
2018/07/22 23	SR	14,77	V	0,22	V	126,76	V	0,00	V	1,39	V	137,58	V	26605	V
2018/07/22 24	SR	24,48	V	0,22	V	106,65	V	0,00	V	1,47	V	137,50	V	26458	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-106.5	0.2-1.4	61.0-126.8	0.0-0.2	1.3-2.9	137.3-143.6	24963.3-26605.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.5	0.5	84.8	0	1.7	139.4	25605
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/07/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/07/23 01	SR	38,43	V	0,26	V	89,84	V	0,00	V	1,49	V	137,17	V	26173	V
2018/07/23 02	SR	30,56	V	0,25	V	98,74	V	0,00	V	1,60	V	137,82	V	26339	V
2018/07/23 03	SR	56,48	V	0,32	V	75,58	V	0,00	V	1,68	V	138,55	V	26098	V
2018/07/23 04	SR	106,00	V	0,58	V	57,91	NV	0,00	V	1,52	V	138,87	V	25863	V
2018/07/23 05	SR	80,48	V	0,46	V	66,22	V	0,00	V	1,52	V	138,89	V	25977	V
2018/07/23 06	SR	127,39	V	2,01	V	64,39	V	0,25	V	1,50	V	139,91	V	25826	V
2018/07/23 07	SR	82,25	V	0,76	V	80,16	V	0,04	V	1,58	V	140,61	V	25736	V
2018/07/23 08	SR	51,34	V	0,39	V	88,12	V	0,00	V	1,49	V	139,23	V	25832	V
2018/07/23 09	SR	42,79	V	0,26	V	87,07	V	0,00	V	1,50	V	138,90	V	25837	V
2018/07/23 10	SR	47,96	V	0,36	V	88,96	V	0,00	V	1,52	V	138,93	V	26097	V
2018/07/23 11	SR	84,36	V	0,74	V	70,12	V	0,03	V	1,37	V	139,14	V	25444	V
2018/07/23 12	SR	73,76	V	0,62	V	71,54	V	0,03	V	1,36	V	139,34	V	25441	V
2018/07/23 13	SR	59,13	V	0,74	V	84,14	V	0,06	V	1,63	V	140,05	V	25725	V
2018/07/23 14	SR	30,63	V	0,23	V	94,67	V	0,00	V	1,60	V	139,80	V	25581	V
2018/07/23 15	SR	29,44	V	0,24	V	101,48	V	0,00	V	1,55	V	139,14	V	25787	V
2018/07/23 16	SR	29,28	V	0,23	V	91,24	V	0,00	V	1,65	V	139,16	V	25644	V
2018/07/23 17	SR	103,73	V	0,97	V	62,33	V	0,05	V	1,55	V	139,44	V	25398	V
2018/07/23 18	SR	66,42	V	0,34	V	72,57	V	0,00	V	1,38	V	139,93	V	25249	V
2018/07/23 19	SR	39,00	V	0,26	V	85,88	V	0,00	V	1,41	V	140,67	V	25193	V
2018/07/23 20	SR	40,18	V	0,31	V	80,74	V	0,00	V	1,20	V	140,98	V	24868	V
2018/07/23 21	SR	13,45	V	0,22	V	110,14	V	0,00	V	1,35	V	141,01	V	25434	V
2018/07/23 22	SR	13,98	V	0,22	V	116,28	V	0,00	V	1,37	V	141,05	V	25687	V
2018/07/23 23	SR	23,11	V	0,22	V	95,35	V	0,00	V	1,54	V	140,91	V	25670	V
2018/07/23 24	SR	46,35	V	0,28	V	68,18	V	0,00	V	1,44	V	140,77	V	25327	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-127.4	0.2-2.0	62.3-116.3	0.0-0.2	1.2-1.7	137.2-141.0	24868.3-26339.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.9	0.5	84.5	0	1.5	139.6	25676.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: X Ben Nono

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]