

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/07/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/01 01	SR	35,50	V	0,01	V	168,19	V	0,04	V	1,27	V	112,86	V	35034	V
2025/07/01 02	SR	233,02	V	3,60	V	125,79	V	0,90	V	1,28	V	112,50	V	35075	V
2025/07/01 03	SR	1317,70	18	2,25	V	90,04	V	0,08	V	1,19	V	111,68	V	35361	V
2025/07/01 04	SR	119,90	V	0,11	V	124,82	V	0,00	V	1,24	V	113,55	V	35206	V
2025/07/01 05	SR	62,27	V	0,02	V	139,86	V	0,00	V	1,21	V	113,44	V	35324	V
2025/07/01 06	SR	182,70	V	0,91	V	121,90	V	0,00	V	0,86	V	111,97	V	31872	V
2025/07/01 07	SR	131,04	V	0,75	V	136,20	V	0,00	V	1,80	V	121,84	V	36448	V
2025/07/01 08	SR	47,93	V	0,01	V	145,32	V	0,00	V	1,38	V	126,50	V	36357	V
2025/07/01 09	SR	68,23	V	0,02	V	137,86	V	0,00	V	1,31	V	126,99	V	36007	V
2025/07/01 10	SR	71,51	V	0,10	V	138,48	V	0,00	V	2,14	V	125,77	V	35732	V
2025/07/01 11	SR	94,51	V	0,34	V	135,83	V	0,01	V	1,38	V	125,81	V	35758	V
2025/07/01 12	SR	98,70	NV	0,80	NV	138,71	NV	0,07	NV	0,99	NV	127,52	NV	36186	NV
2025/07/01 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/01 14	SR	37,69	NV	0,01	NV	149,64	NV	0,00	NV	0,92	NV	128,05	V	36315	NV
2025/07/01 15	SR	82,90	V	0,02	V	130,79	V	0,00	V	0,84	V	125,88	V	36070	V
2025/07/01 16	SR	194,09	V	2,03	V	121,72	V	0,27	V	0,76	V	125,65	V	35856	V
2025/07/01 17	SR	208,75	V	3,92	V	133,53	V	0,70	V	0,70	V	126,08	V	35903	V
2025/07/01 18	SR	184,01	V	2,82	V	123,25	V	0,74	V	0,62	V	126,75	V	35740	V
2025/07/01 19	SR	68,90	V	0,01	V	149,09	V	0,00	V	0,61	V	127,09	V	36021	V
2025/07/01 20	SR	81,84	V	0,01	V	135,96	V	0,00	V	0,64	V	126,82	V	36091	V
2025/07/01 21	SR	63,84	V	0,02	V	152,65	V	0,00	V	0,67	V	126,31	V	36262	V
2025/07/01 22	SR	38,01	V	0,01	V	166,45	V	0,00	V	0,70	V	125,42	V	36347	V
2025/07/01 23	SR	68,71	V	0,01	V	142,28	V	0,00	V	0,74	V	125,14	V	36582	V
2025/07/01 24	SR	16,44	V	0,01	V	179,75	V	0,00	V	0,66	V	125,08	V	36739	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-317.7	0.0-3.9	90.0-179.7	0.0-0.9	0.6-2.1	111.7-128.1	31871.7-36738.5
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	112.9	0.8	138.1	0.1	1	122.3	35704
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/02 01	SR	138,97	V	7,55	V	145,35	V	9,40	V	0,68	V	124,93	V	36293	V
2025/07/02 02	SR	49,87	V	0,01	V	151,06	V	0,00	V	0,61	V	124,84	V	36671	V
2025/07/02 03	SR	59,44	V	0,01	V	152,35	V	0,00	V	0,58	V	124,94	V	36558	V
2025/07/02 04	SR	1342,10	18	11,57	V	107,96	V	8,10	V	0,59	V	125,24	V	35862	V
2025/07/02 05	SR	103,63	V	0,08	V	133,68	V	0,00	V	0,58	V	126,06	V	36393	V
2025/07/02 06	SR	79,10	V	0,01	V	143,16	V	0,00	V	0,56	V	126,08	V	36542	V
2025/07/02 07	SR	122,59	V	0,01	V	129,73	V	0,00	V	0,51	V	126,31	V	36618	V
2025/07/02 08	SR	89,00	V	0,01	V	132,59	V	0,00	V	0,53	V	126,72	V	36324	V
2025/07/02 09	SR	99,57	V	0,03	V	123,18	V	0,00	V	0,49	V	127,35	V	36326	V
2025/07/02 10	SR	90,92	V	0,05	V	128,16	V	0,00	V	0,45	V	127,93	V	36516	V
2025/07/02 11	SR	50,85	V	0,01	V	145,14	V	0,00	V	0,45	V	128,37	V	36530	V
2025/07/02 12	SR	58,85	V	0,01	V	143,86	V	0,00	V	0,45	V	128,74	V	36472	V
2025/07/02 13	SR	92,54	V	0,53	V	137,83	V	0,02	V	0,52	V	129,00	V	36386	V
2025/07/02 14	SR	133,76	V	1,72	V	123,89	V	0,13	V	0,46	V	127,96	V	36524	V
2025/07/02 15	SR	165,19	V	1,28	V	114,37	V	0,13	V	0,46	V	126,98	V	36330	V
2025/07/02 16	SR	157,50	V	0,46	V	115,98	V	0,01	V	0,40	V	127,18	V	36300	V
2025/07/02 17	SR	215,96	V	2,85	V	113,71	V	0,67	V	0,40	V	127,63	V	36373	V
2025/07/02 18	SR	171,71	V	0,38	V	124,19	V	0,00	V	0,39	V	128,24	V	36310	V
2025/07/02 19	SR	125,22	V	0,93	V	132,52	V	0,06	V	0,37	V	128,66	V	36098	V
2025/07/02 20	SR	164,26	V	1,54	V	124,35	V	0,04	V	0,38	V	128,65	V	36042	V
2025/07/02 21	SR	125,17	V	0,70	V	127,41	V	0,04	V	0,39	V	128,82	V	35947	V
2025/07/02 22	SR	91,86	V	0,99	V	138,15	V	0,06	V	0,39	V	128,94	V	35930	V
2025/07/02 23	SR	42,87	V	0,07	V	153,96	V	0,00	V	0,42	V	128,88	V	35943	V
2025/07/02 24	SR	115,80	V	1,12	V	132,12	V	0,01	V	0,43	V	128,95	V	36049	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.9-342.1	0.0-11.6	108.0-154.0	0.0-9.4	0.4-0.7	124.8-129.0	35862.5-36670.6
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120.3	1.3	132.3	0.8	0.5	127.4	36305.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

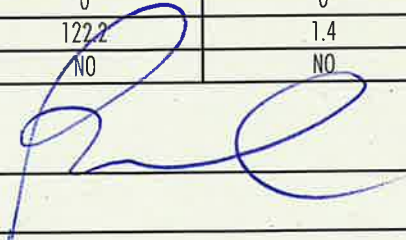
DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/03 01	SR	28,39	V	0,02	V	173,38	V	0,00	V	0,46	V	128,72	V	36170	V
2025/07/03 02	SR	165,46	V	3,39	V	116,76	V	1,16	V	0,45	V	128,72	V	35968	V
2025/07/03 03	SR	156,88	V	1,55	V	122,14	V	0,02	V	0,45	V	128,90	V	36155	V
2025/07/03 04	SR	110,04	V	1,08	V	122,46	V	0,04	V	0,45	V	129,12	V	35837	V
2025/07/03 05	SR	108,62	V	0,34	V	125,91	V	0,00	V	0,43	V	129,39	V	35882	V
2025/07/03 06	SR	113,14	V	1,82	V	139,73	V	0,20	V	0,44	V	129,61	V	35804	V
2025/07/03 07	SR	207,09	V	5,77	V	123,13	V	1,23	V	0,43	V	129,77	V	35902	V
2025/07/03 08	SR	190,12	V	3,31	V	129,68	V	0,61	V	0,44	V	130,72	V	35704	V
2025/07/03 09	SR	159,11	V	1,49	V	120,84	V	0,48	V	0,42	V	131,31	V	35743	V
2025/07/03 10	SR	107,82	V	0,99	V	136,74	V	0,05	V	0,41	V	131,39	V	35820	V
2025/07/03 11	SR	124,62	V	1,48	V	136,95	V	0,07	V	0,40	V	131,91	V	35657	V
2025/07/03 12	SR	127,85	V	0,65	V	137,73	V	0,00	V	0,41	V	132,38	V	35762	V
2025/07/03 13	SR	104,57	V	0,50	V	141,64	V	0,01	V	1,37	V	131,65	V	35541	V
2025/07/03 14	SR	163,73	V	1,00	V	128,48	V	0,00	V	0,46	V	130,33	V	35874	V
2025/07/03 15	SR	196,81	V	3,83	V	139,81	V	0,66	V	0,51	V	129,18	V	35985	V
2025/07/03 16	SR	75,60	V	1,09	V	150,06	V	0,13	V	0,42	V	127,16	V	36357	V
2025/07/03 17	SR	95,86	V	0,11	V	125,93	V	0,00	V	0,39	V	126,31	V	36617	V
2025/07/03 18	SR	213,83	V	3,74	V	117,00	V	0,62	V	0,42	V	126,20	V	36557	V
2025/07/03 19	SR	39,86	V	0,03	V	156,94	V	0,00	V	0,37	V	127,00	V	36627	V
2025/07/03 20	SR	96,35	V	0,11	V	128,67	V	0,00	V	0,38	V	126,84	V	36626	V
2025/07/03 21	SR	111,90	V	0,64	V	130,51	V	0,02	V	0,38	V	126,92	V	36636	V
2025/07/03 22	SR	81,30	V	0,45	V	145,17	V	1,01	V	0,39	V	127,19	V	36591	V
2025/07/03 23	SR	71,89	V	0,20	V	143,33	V	0,71	V	0,39	V	127,19	V	36531	V
2025/07/03 24	SR	81,97	V	0,37	V	145,51	V	0,01	V	0,40	V	127,34	V	36334	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.4-213.8	0.0-5.8	116.8-173.4	0.0-1.2	0.4-1.4	126.2-132.4	35541.4-36636.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	122.2	1.4	134.9	0.3	0.5	129	36111.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/04 01	SR	190,93	V	2,80	V	126,94	V	0,37	V	0,45	V	127,60	V	36411	V
2025/07/04 02	SR	83,50	V	0,08	V	141,56	V	0,00	V	0,38	V	127,22	V	36502	V
2025/07/04 03	SR	64,98	V	0,06	V	144,65	V	0,00	V	0,39	V	127,04	V	36589	V
2025/07/04 04	SR	128,17	V	0,48	V	131,45	V	0,00	V	0,39	V	127,09	V	36652	V
2025/07/04 05	SR	167,55	V	1,68	V	128,11	V	0,12	V	0,38	V	127,21	V	36550	V
2025/07/04 06	SR	76,55	V	0,25	V	132,06	V	0,01	V	0,37	V	127,35	V	36795	V
2025/07/04 07	SR	126,44	V	0,41	V	114,39	V	0,04	V	0,36	V	127,36	V	36681	V
2025/07/04 08	SR	178,72	V	1,77	V	116,08	V	1,39	V	0,41	V	127,73	V	36658	V
2025/07/04 09	SR	112,45	V	0,90	V	132,12	V	1,75	V	0,37	V	127,86	V	36495	V
2025/07/04 10	SR	176,34	V	0,88	V	111,16	V	0,52	V	0,36	V	128,25	V	36494	V
2025/07/04 11	SR	108,89	V	0,20	V	118,24	V	0,00	V	0,38	V	128,67	V	36518	V
2025/07/04 12	SR	183,07	V	0,67	V	106,36	V	0,00	V	0,43	V	128,81	V	36457	V
2025/07/04 13	SR	122,02	V	0,46	V	111,98	V	0,02	V	0,37	V	128,68	V	36640	V
2025/07/04 14	SR	92,85	V	0,03	V	117,71	V	0,00	V	0,36	V	128,84	V	36857	V
2025/07/04 15	SR	105,70	V	0,29	V	116,24	V	0,01	V	0,37	V	129,16	V	36632	V
2025/07/04 16	SR	76,71	V	0,10	V	112,97	V	0,00	V	0,37	V	129,47	V	36642	V
2025/07/04 17	SR	103,17	V	0,37	V	121,49	V	0,00	V	0,38	V	129,50	V	36603	V
2025/07/04 18	SR	65,06	V	0,06	V	131,45	V	0,00	V	0,39	V	129,33	V	36646	V
2025/07/04 19	SR	135,52	V	1,97	V	118,05	V	0,22	V	0,42	V	129,00	V	36664	V
2025/07/04 20	SR	117,75	V	0,40	V	112,83	V	0,00	V	0,40	V	129,29	V	36515	V
2025/07/04 21	SR	110,50	V	0,53	V	114,61	V	0,07	V	0,40	V	129,55	V	36529	V
2025/07/04 22	SR	29,55	V	0,01	V	140,76	V	0,00	V	0,41	V	129,80	V	36695	V
2025/07/04 23	SR	53,79	V	0,06	V	113,69	V	0,00	V	0,41	V	129,77	V	36629	V
2025/07/04 24	SR	54,84	V	0,01	V	108,46	V	0,00	V	0,52	V	129,72	V	36849	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.6-190.9	0.0-2.8	106.4-144.6	0.0-1.7	0.4-0.5	127.0-129.8	36411.0-36857.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111	0.6	121.8	0.2	0.4	128.5	36612.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

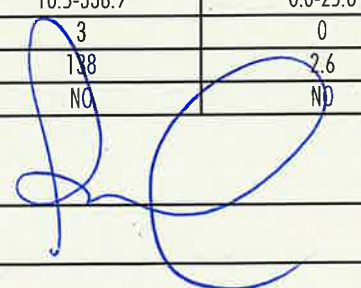
DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/05 01	SR	79,15	V	0,04	V	121,76	V	0,00	V	0,41	V	128,15	V	37240	V
2025/07/05 02	SR	194,54	V	1,11	V	119,50	V	0,00	V	0,38	V	127,72	V	37155	V
2025/07/05 03	SR	75,37	V	0,25	V	143,08	V	0,00	V	0,41	V	128,08	V	37010	V
2025/07/05 04	SR	146,88	V	0,45	V	108,21	V	0,00	V	0,42	V	128,10	V	36881	V
2025/07/05 05	SR	104,75	V	0,03	V	101,39	V	0,00	V	0,38	V	128,17	V	36824	V
2025/07/05 06	SR	81,28	V	0,14	V	103,94	V	0,00	V	0,41	V	128,16	V	36853	V
2025/07/05 07	SR	123,41	V	0,51	V	94,72	V	0,00	V	0,41	V	128,37	V	36911	V
2025/07/05 08	SR	140,17	V	0,58	V	90,28	V	0,01	V	0,41	V	128,59	V	36763	V
2025/07/05 09	SR	206,29	V	1,26	V	83,06	V	0,04	V	0,39	V	128,97	V	36794	V
2025/07/05 10	SR	208,47	V	2,06	V	93,29	V	0,21	V	0,39	V	129,39	V	36657	V
2025/07/05 11	SR	48,15	V	0,01	V	131,05	V	0,00	V	0,38	V	129,44	V	36778	V
2025/07/05 12	SR	1303,70	18	5,43	V	85,62	V	0,90	V	0,37	V	129,93	V	36542	V
2025/07/05 13	SR	1338,87	18	25,58	V	141,38	V	29,08	V	0,60	V	130,81	V	36074	V
2025/07/05 14	SR	10,52	V	3,57	V	200,99	V	5,99	V	0,44	V	129,92	V	37033	V
2025/07/05 15	SR	1323,49	18	11,82	V	127,21	V	4,90	V	0,38	V	130,42	V	36305	V
2025/07/05 16	SR	107,95	V	0,25	V	156,13	V	3,19	V	0,36	V	131,10	V	36581	V
2025/07/05 17	SR	86,92	V	0,27	V	154,85	V	2,84	V	0,38	V	131,49	V	36462	V
2025/07/05 18	SR	234,47	V	5,25	V	112,57	V	0,89	V	0,38	V	132,02	V	36170	V
2025/07/05 19	SR	81,00	V	0,06	V	122,72	V	0,00	V	0,37	V	132,24	V	36088	V
2025/07/05 20	SR	75,18	V	0,14	V	128,77	V	0,00	V	0,37	V	132,38	V	36176	V
2025/07/05 21	SR	74,34	V	0,02	V	118,61	V	0,00	V	0,38	V	132,47	V	36168	V
2025/07/05 22	SR	58,36	V	0,03	V	123,82	V	0,00	V	0,38	V	132,52	V	36102	V
2025/07/05 23	SR	61,57	V	0,01	V	126,98	V	0,00	V	0,40	V	132,75	V	36485	V
2025/07/05 24	SR	146,09	V	2,70	V	131,32	V	1,58	V	0,43	V	132,86	V	36526	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.5-338.9	0.0-25.6	83.1-201.0	0.0-29.1	0.4-0.6	127.7-132.9	36073.7-37239.7
Supero Orario	3	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	138	2.6	121.7	2.1	0.4	130.2	36607.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/06 01	SR	105,51	V	0,05	V	124,87	V	2,82	V	0,42	V	133,13	V	36683	V
2025/07/06 02	SR	107,86	V	0,07	V	132,92	V	3,67	V	0,46	V	133,26	V	36786	V
2025/07/06 03	SR	149,32	V	0,41	V	133,00	V	4,40	V	0,67	V	133,18	V	36847	V
2025/07/06 04	SR	43,04	V	0,01	V	157,20	V	4,68	V	0,81	V	132,73	V	36777	V
2025/07/06 05	SR	48,00	V	0,01	V	150,89	V	4,61	V	0,82	V	132,55	V	36817	V
2025/07/06 06	SR	170,98	V	1,26	V	136,46	V	4,72	V	0,76	V	132,58	V	36744	V
2025/07/06 07	SR	194,45	V	1,69	V	132,43	V	3,02	V	0,87	V	132,75	V	36489	V
2025/07/06 08	SR	182,76	V	3,04	V	123,40	V	1,63	V	2,66	V	129,05	V	35892	V
2025/07/06 09	SR	142,30	V	0,26	V	124,23	V	0,35	V	0,96	V	126,57	V	36304	V
2025/07/06 10	SR	137,40	V	0,30	V	134,57	V	0,65	V	0,97	V	126,42	V	36386	V
2025/07/06 11	SR	183,52	V	1,01	V	129,16	V	1,39	V	0,90	V	126,57	V	36307	V
2025/07/06 12	SR	156,91	V	0,46	V	132,61	V	1,49	V	0,95	V	126,96	V	36276	V
2025/07/06 13	SR	91,92	V	0,09	V	134,21	V	0,48	V	0,87	V	127,26	V	36382	V
2025/07/06 14	SR	84,04	V	0,04	V	130,97	V	0,00	V	0,83	V	127,56	V	36406	V
2025/07/06 15	SR	91,05	V	0,23	V	130,82	V	0,01	V	0,92	V	127,71	V	35487	V
2025/07/06 16	SR	29,86	V	0,01	V	160,92	V	0,00	V	0,95	V	127,17	V	35821	V
2025/07/06 17	SR	17,41	V	0,01	V	162,57	V	0,00	V	0,99	V	126,43	V	35936	V
2025/07/06 18	SR	15,42	V	0,01	V	170,27	V	2,72	V	0,93	V	126,11	V	36048	V
2025/07/06 19	SR	112,18	V	2,86	V	166,70	V	8,80	V	0,84	V	125,63	V	35652	V
2025/07/06 20	SR	163,28	V	1,39	V	138,14	V	6,99	V	0,79	V	125,88	V	35407	V
2025/07/06 21	SR	102,87	V	0,23	V	142,38	V	7,50	V	0,70	V	126,09	V	35468	V
2025/07/06 22	SR	134,91	V	0,51	V	142,53	V	7,60	V	0,77	V	126,71	V	35815	V
2025/07/06 23	SR	139,92	V	0,45	V	140,70	V	5,94	V	0,76	V	127,15	V	35807	V
2025/07/06 24	SR	189,97	V	1,17	V	125,91	V	3,96	V	0,79	V	126,98	V	35676	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.4-194.5	0.0-3.0	123.4-170.3	0.0-8.8	0.4-2.7	125.6-133.3	35406.9-36846.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	116.5	0.6	139.9	3.2	0.9	128.6	36175.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/07/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/07 01	SR	126,11	V	0,32	V	121,69	V	1,55	V	0,76	V	127,29	V	35603	V
2025/07/07 02	SR	206,31	V	1,20	V	103,31	V	0,73	V	0,72	V	127,82	V	35509	V
2025/07/07 03	SR	67,50	V	0,02	V	127,11	V	0,34	V	0,75	V	128,12	V	35573	V
2025/07/07 04	SR	179,06	V	0,63	V	100,94	V	1,18	V	0,74	V	127,83	V	35519	V
2025/07/07 05	SR	108,29	V	0,22	V	116,10	V	1,23	V	0,79	V	126,67	V	35592	V
2025/07/07 06	SR	116,58	V	0,32	V	111,30	V	1,35	V	0,75	V	126,37	V	35602	V
2025/07/07 07	SR	170,96	V	0,82	V	100,14	V	1,74	V	0,89	V	126,00	V	35484	V
2025/07/07 08	SR	216,59	V	2,53	V	96,73	V	2,03	V	2,75	V	113,06	V	34620	V
2025/07/07 09	SR	159,24	V	0,52	V	105,57	V	0,64	V	0,68	V	113,56	V	34872	V
2025/07/07 10	SR	79,66	V	0,06	V	120,27	V	0,00	V	0,69	V	113,85	V	35049	V
2025/07/07 11	SR	76,98	V	0,04	V	114,70	V	0,00	V	0,64	V	114,12	V	34941	V
2025/07/07 12	SR	146,66	V	0,68	V	100,48	V	0,03	V	0,66	V	114,33	V	34946	V
2025/07/07 13	SR	155,24	V	0,39	V	99,54	V	0,00	V	0,62	V	114,72	V	34642	V
2025/07/07 14	SR	196,94	V	1,32	V	91,97	V	0,05	V	0,60	V	115,03	V	34606	V
2025/07/07 15	SR	21,04	V	0,01	V	151,36	V	0,00	V	0,69	V	114,16	V	34518	V
2025/07/07 16	SR	49,59	V	0,02	V	132,12	V	0,00	V	0,67	V	113,70	V	34535	V
2025/07/07 17	SR	216,51	V	1,64	V	97,28	V	0,16	V	0,72	V	114,25	V	34216	V
2025/07/07 18	SR	143,61	V	1,56	V	145,80	V	0,08	V	0,94	V	111,57	V	33660	V
2025/07/07 19	SR	33,91	V	0,06	V	154,36	V	0,00	V	1,59	V	103,13	V	32350	V
2025/07/07 20	SR	44,90	V	0,06	V	146,36	V	0,00	V	1,12	V	111,25	V	35157	V
2025/07/07 21	SR	285,13	V	7,52	V	111,60	V	1,21	V	1,14	V	122,81	V	35941	V
2025/07/07 22	SR	54,97	V	0,14	V	139,85	V	0,00	V	0,84	V	110,66	V	35265	V
2025/07/07 23	SR	57,49	V	0,05	V	141,81	V	0,04	V	0,74	V	112,66	V	35402	V
2025/07/07 24	SR	113,70	V	1,81	V	132,68	V	1,12	V	0,73	V	112,87	V	35294	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.0-285.1	0.0-7.5	92.0-154.4	0.0-2.0	0.6-2.7	103.1-128.1	32349.7-35941.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.1	0.9	119.3	0.6	0.9	117.3	34953.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]