



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/19 01	SR	29,22	V	0,40	V	130,35	V	0,00	V	0,94	V	134,40	V	27632	V
2019/07/19 02	SR	24,35	V	0,39	V	137,83	V	0,00	V	0,91	V	134,05	V	27069	V
2019/07/19 03	SR	55,23	V	0,81	V	138,97	V	0,00	V	0,99	V	134,11	V	27133	V
2019/07/19 04	SR	37,61	V	0,48	V	149,05	V	0,00	V	1,15	V	134,89	V	27283	V
2019/07/19 05	SR	82,52	V	1,48	V	124,77	V	0,14	V	1,09	V	135,29	V	26240	V
2019/07/19 06	SR	57,31	V	1,17	V	122,87	V	0,04	V	1,07	V	134,96	V	26413	V
2019/07/19 07	SR	37,54	V	0,39	V	117,19	V	0,00	V	1,07	V	135,17	V	26312	V
2019/07/19 08	SR	43,19	V	0,67	V	120,11	V	0,01	V	1,03	V	135,74	V	26433	V
2019/07/19 09	SR	21,47	V	0,46	V	144,22	V	0,00	V	1,17	V	136,21	V	26677	V
2019/07/19 10	SR	31,61	V	0,83	V	157,88	V	0,02	V	1,19	V	136,41	V	26867	V
2019/07/19 11	SR	17,76	V	0,37	V	154,72	V	0,00	V	1,14	V	136,68	V	26721	V
2019/07/19 12	SR	15,42	V	0,36	V	155,22	V	0,00	V	1,06	V	132,80	V	26405	V
2019/07/19 13	SR	24,65	V	0,42	V	130,60	V	0,00	V	0,88	V	131,03	V	25494	V
2019/07/19 14	SR	30,55	V	0,48	V	124,49	V	0,00	V	0,87	V	131,10	V	26052	V
2019/07/19 15	SR	39,81	V	0,48	V	100,89	V	0,00	V	0,92	V	130,52	V	26017	V
2019/07/19 16	SR	20,16	V	0,40	V	111,94	V	0,00	V	1,13	V	131,65	V	27283	V
2019/07/19 17	SR	26,46	V	0,44	V	108,85	V	0,00	V	1,05	V	132,62	V	26876	V
2019/07/19 18	SR	20,38	V	0,43	V	135,66	V	0,00	V	1,12	V	132,01	V	27311	V
2019/07/19 19	SR	19,16	V	0,42	V	157,60	V	0,00	V	1,21	V	132,37	V	27011	V
2019/07/19 20	SR	42,35	V	0,89	V	146,74	V	0,02	V	1,16	V	132,22	V	26406	V
2019/07/19 21	SR	20,62	V	0,43	V	155,93	V	0,00	V	1,05	V	132,73	V	26637	V
2019/07/19 22	SR	36,18	V	0,53	V	138,78	V	0,00	V	1,12	V	133,59	V	26481	V
2019/07/19 23	SR	51,30	V	0,62	V	125,12	V	0,00	V	1,00	V	133,84	V	26136	V
2019/07/19 24	SR	53,26	V	0,70	V	119,89	V	0,00	V	0,99	V	134,11	V	25801	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.4-82.5	0.4-1.5	100.9-157.9	0.0-0.1	0.9-1.2	130.5-136.7	25494.3-27631.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	0.6	133.7	0	1.1	133.7	26612.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/20 01	SR	60,38	V	0,87	V	116,92	V	0,02	V	0,99	V	134,27	V	25634	V
2019/07/20 02	SR	68,49	V	0,77	V	103,20	V	0,01	V	0,92	V	134,19	V	25319	V
2019/07/20 03	SR	38,22	V	0,45	V	115,44	V	0,00	V	1,06	V	135,11	V	25878	V
2019/07/20 04	SR	37,06	V	0,46	V	113,38	V	0,00	V	1,14	V	136,39	V	25776	V
2019/07/20 05	SR	38,64	V	0,50	V	109,83	V	0,00	V	1,18	V	136,21	V	24167	V
2019/07/20 06	SR	38,95	V	0,48	V	115,10	V	0,00	V	1,12	V	136,13	V	25217	V
2019/07/20 07	SR	37,19	V	0,50	V	115,21	V	0,00	V	1,04	V	136,56	V	25368	V
2019/07/20 08	SR	26,86	V	0,39	V	117,63	V	0,00	V	1,16	V	137,60	V	25523	V
2019/07/20 09	SR	20,23	V	0,40	V	124,48	V	0,00	V	1,08	V	137,80	V	25233	V
2019/07/20 10	SR	23,90	V	0,37	V	122,03	V	0,00	V	1,14	V	138,37	V	26440	V
2019/07/20 11	SR	16,30	V	0,33	V	133,42	V	0,00	V	1,18	V	137,27	V	26399	V
2019/07/20 12	SR	23,91	V	0,37	V	123,59	V	0,00	V	1,25	V	134,35	V	26641	V
2019/07/20 13	SR	18,94	V	0,37	V	123,25	V	0,00	V	1,29	V	135,03	V	26622	V
2019/07/20 14	SR	28,80	V	0,41	V	116,93	V	0,00	V	1,35	V	135,24	V	26392	V
2019/07/20 15	SR	25,54	V	0,40	V	121,71	V	0,00	V	1,49	V	132,87	V	26480	V
2019/07/20 16	SR	20,29	V	0,39	V	126,74	V	0,00	V	0,92	V	130,91	V	26506	V
2019/07/20 17	SR	22,76	V	0,40	V	119,52	V	0,00	V	0,85	V	131,13	V	26163	V
2019/07/20 18	SR	29,47	V	0,49	V	115,64	V	0,00	V	0,78	V	131,25	V	25744	V
2019/07/20 19	SR	32,14	V	0,45	V	113,69	V	0,00	V	0,79	V	131,23	V	25477	V
2019/07/20 20	SR	39,89	V	0,60	V	115,59	V	0,00	V	0,74	V	131,65	V	25285	V
2019/07/20 21	SR	35,23	V	0,48	V	114,27	V	0,00	V	0,76	V	132,06	V	25214	V
2019/07/20 22	SR	61,52	V	0,64	V	96,48	V	0,00	V	0,76	V	131,96	V	24978	V
2019/07/20 23	SR	27,26	V	0,40	V	115,51	V	0,00	V	0,80	V	132,36	V	25699	V
2019/07/20 24	SR	26,48	V	0,47	V	133,68	V	0,00	V	0,99	V	133,91	V	26457	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-68.5	0.3-0.9	96.5-133.7	0.0-0.0	0.7-1.5	130.9-138.4	24167.3-26640.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.5	117.6	0	1	134.3	25775.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

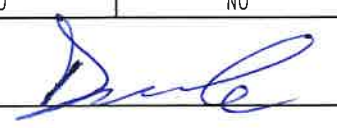



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/21 01	SR	82,97	V	0,79	V	89,66	V	0,00	V	0,74	V	133,40	V	24690	V
2019/07/21 02	SR	53,11	V	0,69	V	106,64	V	0,00	V	0,76	V	134,02	V	25186	V
2019/07/21 03	SR	47,51	V	0,50	V	112,47	V	0,00	V	0,82	V	134,51	V	26047	V
2019/07/21 04	SR	75,30	V	0,82	V	95,35	V	0,00	V	0,74	V	134,40	V	24996	V
2019/07/21 05	SR	39,96	V	0,81	V	131,34	V	0,04	V	0,94	V	135,07	V	26170	V
2019/07/21 06	SR	62,13	V	0,69	V	124,12	V	0,00	V	0,97	V	136,33	V	25904	V
2019/07/21 07	SR	94,59	V	2,30	V	98,87	V	0,24	V	0,80	V	134,12	V	24167	V
2019/07/21 08	SR	48,19	V	0,50	V	108,04	V	0,00	V	0,85	V	134,53	V	25071	V
2019/07/21 09	SR	60,45	V	0,68	V	100,14	V	0,00	V	0,77	V	135,09	V	25316	V
2019/07/21 10	SR	73,34	V	1,13	V	96,77	V	0,04	V	0,78	V	135,97	V	26297	V
2019/07/21 11	SR	65,31	V	0,64	V	104,98	V	0,00	V	0,85	V	136,55	V	26355	V
2019/07/21 12	SR	37,47	V	0,41	V	114,41	V	0,00	V	0,82	V	136,74	V	25301	V
2019/07/21 13	SR	47,86	V	0,69	V	126,84	V	0,00	V	0,83	V	136,72	V	25075	V
2019/07/21 14	SR	49,47	V	1,03	V	134,50	V	1,53	V	0,75	V	133,08	V	24394	V
2019/07/21 15	SR	42,88	V	0,72	V	146,24	V	4,19	V	0,78	V	129,91	V	24577	V
2019/07/21 16	SR	49,64	V	0,72	V	152,03	V	5,48	V	0,81	V	129,21	V	24707	V
2019/07/21 17	SR	56,82	V	0,68	V	128,69	V	3,56	V	0,73	V	128,69	V	24269	V
2019/07/21 18	SR	27,21	V	0,36	V	128,98	V	0,04	V	0,72	V	129,17	V	24287	V
2019/07/21 19	SR	15,83	V	0,34	V	133,34	V	0,00	V	0,71	V	129,97	V	24348	V
2019/07/21 20	SR	17,41	V	0,38	V	137,51	V	0,00	V	0,79	V	130,19	V	24438	V
2019/07/21 21	SR	16,44	V	0,34	V	131,95	V	0,00	V	0,76	V	130,57	V	24466	V
2019/07/21 22	SR	17,01	V	0,32	V	127,61	V	0,00	V	0,84	V	131,03	V	24929	V
2019/07/21 23	SR	22,95	V	0,36	V	119,92	V	0,00	V	0,91	V	132,18	V	25145	V
2019/07/21 24	SR	29,81	V	0,34	V	104,46	V	0,00	V	0,82	V	132,47	V	24404	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.8-94.6	0.3-2.3	89.7-152.0	0.0-5.5	0.7-1.0	128.7-136.7	24167.3-26355.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	0.7	119	0.6	0.8	133.1	25022.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/22 01	SR	35,34	V	0,38	V	96,52	V	0,00	V	0,91	V	133,00	V	24428	V
2019/07/22 02	SR	46,48	V	0,42	V	92,81	V	0,00	V	0,92	V	133,31	V	24390	V
2019/07/22 03	SR	33,46	V	0,38	V	104,95	V	0,00	V	0,86	V	133,60	V	24740	V
2019/07/22 04	SR	27,64	V	0,33	V	117,78	V	0,00	V	1,02	V	134,26	V	25144	V
2019/07/22 05	SR	32,43	V	0,36	V	116,00	V	0,00	V	0,95	V	135,17	V	25036	V
2019/07/22 06	SR	28,05	V	0,35	V	121,51	V	0,00	V	1,01	V	135,75	V	25082	V
2019/07/22 07	SR	30,60	V	0,38	V	123,11	V	0,00	V	1,11	V	136,56	V	25363	V
2019/07/22 08	SR	37,44	V	0,52	V	126,17	V	0,00	V	1,14	V	137,93	V	25538	V
2019/07/22 09	SR	20,82	V	0,39	V	136,27	V	0,00	V	1,17	V	138,97	V	25462	V
2019/07/22 10	SR	55,01	V	0,76	V	116,83	V	0,00	V	1,14	V	139,43	V	25926	V
2019/07/22 11	SR	84,33	V	1,01	V	112,87	V	0,02	V	0,98	V	137,29	V	24842	V
2019/07/22 12	SR	74,66	V	1,02	V	115,05	V	0,06	V	0,87	V	133,15	V	24524	V
2019/07/22 13	SR	55,05	V	0,47	V	114,10	V	0,00	V	0,88	V	132,20	V	24262	V
2019/07/22 14	SR	58,26	V	0,66	V	115,13	V	0,40	V	0,83	V	132,20	V	24385	V
2019/07/22 15	SR	38,23	V	0,37	V	109,53	V	0,77	V	0,80	V	132,90	V	24496	V
2019/07/22 16	SR	37,22	V	0,38	V	95,27	V	0,29	V	1,05	V	134,14	V	25047	V
2019/07/22 17	SR	59,20	V	0,52	V	86,26	V	0,00	V	0,93	V	134,71	V	24542	V
2019/07/22 18	SR	23,03	V	0,34	V	128,06	V	0,00	V	1,69	V	134,54	V	25397	V
2019/07/22 19	SR	29,82	V	0,35	V	115,14	V	0,00	V	4,51	V	101,23	V	29004	V
2019/07/22 20	SR	45,79	V	0,52	V	111,25	V	0,02	V	0,94	V	96,77	V	29249	V
2019/07/22 21	SR	77,32	V	1,17	V	105,58	V	1,52	V	0,65	V	94,94	V	28996	V
2019/07/22 22	SR	67,80	V	1,22	V	103,76	V	0,97	V	0,48	V	91,80	V	29096	V
2019/07/22 23	SR	32,41	V	0,33	V	116,74	V	0,04	V	0,56	V	91,75	V	29691	V
2019/07/22 24	SR	20,01	V	0,28	V	134,96	V	0,00	V	0,55	V	91,65	V	29439	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-84.3	0.3-1.2	86.3-136.3	0.0-1.5	0.5-4.5	91.7-139.4	24262.3-29691.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.5	113.2	0.2	1.1	124.9	26003.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/23 01	SR	20,94	V	0,29	V	124,39	V	0,00	V	0,52	V	91,29	V	29597	V
2019/07/23 02	SR	22,02	V	0,29	V	123,24	V	0,00	V	0,52	V	90,79	V	29631	V
2019/07/23 03	SR	18,03	V	0,28	V	133,17	V	0,00	V	0,61	V	91,41	V	30548	V
2019/07/23 04	SR	14,21	V	0,27	V	146,22	V	0,00	V	0,66	V	91,78	V	31089	V
2019/07/23 05	SR	28,83	V	0,41	V	132,37	V	0,01	V	0,57	V	91,54	V	30522	V
2019/07/23 06	SR	23,28	V	0,37	V	130,38	V	0,01	V	0,55	V	91,77	V	31001	V
2019/07/23 07	SR	40,94	V	0,63	V	121,26	V	0,17	V	0,54	V	91,98	V	30794	V
2019/07/23 08	SR	23,84	V	0,41	V	136,99	V	0,17	V	0,47	V	91,99	V	30783	V
2019/07/23 09	SR	23,86	V	0,26	V	137,57	V	0,09	V	0,47	V	92,04	V	31014	V
2019/07/23 10	SR	17,16	V	0,36	V	134,29	V	0,00	V	0,46	V	91,40	V	30626	V
2019/07/23 11	SR	14,06	V	0,38	V	144,22	V	0,00	V	0,47	V	90,89	V	30769	V
2019/07/23 12	SR	22,03	V	0,36	V	124,63	V	0,12	V	0,44	V	91,27	V	30638	V
2019/07/23 13	SR	29,32	V	0,81	V	126,28	V	0,56	V	0,46	V	91,62	V	30779	V
2019/07/23 14	SR	29,75	V	0,39	V	108,43	V	0,52	V	0,45	V	91,53	V	30318	V
2019/07/23 15	SR	52,01	V	0,56	V	91,04	V	0,25	V	0,43	V	92,00	V	29980	V
2019/07/23 16	SR	71,65	V	0,83	V	70,55	V	0,41	V	0,38	V	91,52	V	28948	V
2019/07/23 17	SR	91,55	V	0,94	V	63,50	V	0,92	V	0,32	V	90,31	V	27992	V
2019/07/23 18	SR	111,10	V	1,20	V	56,49	NV	0,17	V	0,36	V	90,05	V	28497	V
2019/07/23 19	SR	116,72	V	1,13	V	52,30	NV	0,09	V	0,39	V	90,44	V	28633	V
2019/07/23 20	SR	53,16	V	0,53	V	78,84	V	0,15	V	0,44	V	90,98	V	29369	V
2019/07/23 21	SR	22,25	V	0,44	V	142,48	V	1,99	V	0,49	V	90,77	V	29876	V
2019/07/23 22	SR	37,92	V	0,57	V	130,59	V	4,25	V	0,40	V	90,22	V	29289	V
2019/07/23 23	SR	54,33	V	0,48	V	96,59	V	2,31	V	0,36	V	89,64	V	28882	V
2019/07/23 24	SR	57,01	V	0,50	V	79,39	V	0,33	V	0,38	V	89,54	V	29045	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-116.7	0.3-1.2	63.5-146.2	0.0-4.3	0.3-0.7	89.5-92.0	27991.8-31089.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.5	0.5	117.1	0.5	0.5	91.1	29942.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 