


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/23 01	SR	214,51	V	1,98	V	136,14	V	0,02	V	1,23	V	152,25	V	18879	V
2026/07/23 02	SR	175,08	V	1,82	V	156,28	V	0,03	V	1,19	V	153,85	V	19324	V
2026/07/23 03	SR	139,63	V	0,74	V	161,11	V	0,01	V	1,05	V	153,25	V	18937	V
2026/07/23 04	SR	134,38	V	0,26	V	144,18	V	0,00	V	0,93	V	152,65	V	18418	V
2026/07/23 05	SR	128,56	V	0,31	V	133,78	V	0,00	V	0,96	V	152,60	V	18391	V
2026/07/23 06	SR	136,35	V	0,35	V	135,18	V	0,00	V	3,00	V	152,47	V	18519	V
2026/07/23 07	SR	100,51	V	0,45	V	148,09	V	0,01	V	1,39	V	150,27	V	18471	V
2026/07/23 08	SR	72,68	V	0,02	V	135,45	V	0,00	V	1,34	V	150,01	V	18328	V
2026/07/23 09	SR	117,17	V	1,22	V	131,15	V	0,28	V	1,21	V	149,03	V	17983	V
2026/07/23 10	SR	100,01	V	0,69	V	123,42	V	0,05	V	1,06	V	148,53	V	18029	V
2026/07/23 11	SR	135,78	V	1,38	V	131,73	V	0,10	V	1,20	V	148,41	V	18164	V
2026/07/23 12	SR	93,33	V	0,33	V	124,89	V	0,02	V	1,25	V	148,74	V	18123	V
2026/07/23 13	SR	131,50	V	0,26	V	119,52	V	0,00	V	1,06	V	148,79	V	17956	V
2026/07/23 14	SR	137,06	V	0,31	V	124,88	V	0,00	V	1,15	V	149,34	V	17998	V
2026/07/23 15	SR	90,09	V	0,02	V	125,63	V	0,00	V	1,16	V	149,61	V	18005	V
2026/07/23 16	SR	95,41	V	0,16	V	129,38	V	0,00	V	0,97	V	149,02	V	17918	V
2026/07/23 17	SR	118,24	V	1,64	V	127,67	V	1,15	V	1,09	V	149,24	V	17955	V
2026/07/23 18	SR	125,18	V	0,17	V	121,38	V	0,00	V	0,97	V	148,89	V	17918	V
2026/07/23 19	SR	104,29	V	0,12	V	120,57	V	0,00	V	0,94	V	148,79	V	17912	V
2026/07/23 20	SR	108,35	V	0,10	V	117,12	V	0,00	V	0,96	V	148,94	V	17790	V
2026/07/23 21	SR	117,86	V	0,06	V	108,81	V	0,00	V	0,93	V	149,04	V	17773	V
2026/07/23 22	SR	76,01	V	0,02	V	118,02	V	0,00	V	1,19	V	149,07	V	18018	V
2026/07/23 23	SR	64,67	V	0,05	V	120,01	V	0,00	V	6,49	V	147,31	V	17631	V
2026/07/23 24	SR	127,19	V	0,18	V	119,59	V	0,00	V	1,37	V	145,47	V	18529	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	64.7-214.5	0.0-2.0	108.8-161.1	0.0-1.2	0.9-6.5	145.5-153.8	17630.8-19324.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118.5	0.5	129.8	0.1	1.4	149.8	18206.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

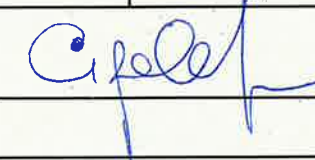



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/24 01	SR	45,19	V	0,01	V	139,52	V	0,00	V	1,21	V	146,11	V	18732	V
2026/07/24 02	SR	58,94	V	0,01	V	127,82	V	0,00	V	1,19	V	145,94	V	17876	V
2026/07/24 03	SR	129,91	V	0,21	V	115,23	V	0,00	V	0,98	V	144,42	V	17824	V
2026/07/24 04	SR	87,67	V	0,81	V	129,30	V	0,11	V	1,03	V	144,54	V	17902	V
2026/07/24 05	SR	129,80	V	0,58	V	124,01	V	0,04	V	0,98	V	144,42	V	17812	V
2026/07/24 06	SR	147,24	V	0,24	V	126,10	V	0,00	V	0,96	V	144,78	V	17811	V
2026/07/24 07	SR	140,42	V	0,17	V	119,31	V	0,00	V	0,99	V	145,73	V	18015	V
2026/07/24 08	SR	96,66	V	0,05	V	121,26	V	0,00	V	0,94	V	146,21	V	17816	V
2026/07/24 09	SR	117,87	V	0,30	V	128,02	V	0,00	V	0,95	V	146,67	V	17783	V
2026/07/24 10	SR	128,83	V	0,14	V	117,68	V	0,00	V	1,13	V	147,45	V	17800	V
2026/07/24 11	SR	80,91	V	0,01	V	123,55	V	0,00	V	1,04	V	147,89	V	17928	V
2026/07/24 12	SR	104,38	V	0,07	V	117,71	V	0,00	V	1,02	V	147,92	V	17943	V
2026/07/24 13	SR	92,15	V	0,04	V	117,94	V	0,00	V	1,01	V	147,88	V	17888	V
2026/07/24 14	SR	101,57	V	0,05	V	122,12	V	0,00	V	0,96	V	147,81	V	17826	V
2026/07/24 15	SR	113,97	V	0,09	V	114,84	V	0,00	V	0,95	V	147,83	V	17673	V
2026/07/24 16	SR	72,59	V	0,02	V	126,31	V	0,00	V	1,12	V	148,32	V	17950	V
2026/07/24 17	SR	84,33	V	0,08	V	118,40	V	0,00	V	1,09	V	148,33	V	17834	V
2026/07/24 18	SR	77,86	V	0,20	V	123,99	V	0,01	V	0,79	V	147,69	V	17494	V
2026/07/24 19	SR	115,45	V	1,19	V	128,65	V	0,07	V	0,84	V	147,63	V	17486	V
2026/07/24 20	SR	126,28	V	0,03	V	113,55	V	0,02	V	0,83	V	147,16	V	17299	V
2026/07/24 21	SR	171,39	V	0,01	V	124,15	V	0,50	V	0,90	V	147,80	V	17640	V
2026/07/24 22	SR	179,56	V	0,01	V	126,44	V	0,58	V	1,15	V	148,28	V	17468	V
2026/07/24 23	SR	150,82	V	11,74	V	124,62	V	0,12	V	0,86	V	148,15	V	17633	V
2026/07/24 24	SR	129,17	V	9,98	V	132,37	V	0,39	V	0,93	V	148,81	V	17811	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	45.2-179.6	0.0-11.7	113.6-139.5	0.0-0.6	0.8-1.2	144.4-148.8	17299.3-18732.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.8	1.1	123.5	0.1	1	147	17801.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/25 01	SR	145,41	V	15,61	V	130,92	V	1,98	V	1,36	V	149,79	V	18099	V
2026/07/25 02	SR	116,02	V	8,97	V	123,73	V	0,20	V	1,03	V	149,57	V	17968	V
2026/07/25 03	SR	99,09	V	6,36	V	125,71	V	0,03	V	1,13	V	149,13	V	18126	V
2026/07/25 04	SR	110,45	V	8,00	V	119,04	V	0,18	V	1,41	V	148,07	V	17538	V
2026/07/25 05	SR	155,05	V	14,61	V	106,02	V	3,07	V	1,44	V	148,10	V	17755	V
2026/07/25 06	SR	158,16	V	16,75	V	122,31	V	3,11	V	1,41	V	149,04	V	18098	V
2026/07/25 07	SR	168,10	V	16,01	V	139,82	V	0,52	V	0,98	V	149,45	V	17945	V
2026/07/25 08	SR	185,56	V	14,73	V	115,75	V	0,32	V	1,00	V	148,95	V	17794	V
2026/07/25 09	SR	119,42	V	8,64	V	125,22	V	0,14	V	0,90	V	148,72	V	17763	V
2026/07/25 10	SR	110,81	V	7,24	V	117,94	V	0,26	V	0,92	V	148,37	V	17728	V
2026/07/25 11	SR	98,39	V	7,69	V	135,13	V	0,17	V	0,95	V	148,55	V	18052	V
2026/07/25 12	SR	133,18	V	9,62	V	119,36	V	0,09	V	0,90	V	148,54	V	17972	V
2026/07/25 13	SR	101,54	V	5,64	V	113,76	V	0,00	V	1,09	V	148,11	V	17696	V
2026/07/25 14	SR	127,55	V	8,17	V	113,95	V	0,15	V	0,86	V	147,27	V	17716	V
2026/07/25 15	SR	127,07	V	8,78	V	117,55	V	0,03	V	0,86	V	147,12	V	17681	V
2026/07/25 16	SR	116,61	V	7,36	V	115,31	V	0,07	V	0,87	V	147,55	V	17967	V
2026/07/25 17	SR	97,84	V	5,61	V	120,95	V	0,01	V	0,91	V	147,88	V	17995	V
2026/07/25 18	SR	105,21	V	5,69	V	115,59	V	0,00	V	0,96	V	148,41	V	18033	V
2026/07/25 19	SR	143,79	V	11,94	V	121,00	V	0,06	V	1,35	V	148,55	V	18138	V
2026/07/25 20	SR	108,04	V	6,10	V	128,92	V	0,00	V	1,02	V	148,24	V	18153	V
2026/07/25 21	SR	137,24	V	7,40	V	125,92	V	0,00	V	1,03	V	148,27	V	18248	V
2026/07/25 22	SR	165,62	V	8,08	V	128,98	V	0,00	V	1,23	V	148,27	V	18082	V
2026/07/25 23	SR	185,07	V	11,29	V	129,61	V	0,01	V	1,18	V	148,57	V	18487	V
2026/07/25 24	SR	120,16	V	7,95	V	138,97	V	0,14	V	9,70	V	147,05	V	18114	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	97.8-185.6	5.6-16.7	106.0-139.8	0.0-3.1	0.9-9.7	147.1-149.8	17538.0-18487.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	130.6	9.5	123	0.4	1.4	148.4	17964.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Fell

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/26 01	SR	161,06	V	8,49	V	143,27	V	0,00	V	1,65	V	146,27	V	18461	V
2026/07/26 02	SR	172,19	V	9,48	V	154,12	V	0,00	V	1,23	V	145,45	V	18489	V
2026/07/26 03	SR	141,48	V	6,35	V	145,15	V	0,00	V	1,02	V	143,94	V	17813	V
2026/07/26 04	SR	145,16	V	6,64	V	146,60	V	0,00	V	1,25	V	143,59	V	18288	V
2026/07/26 05	SR	172,67	V	9,76	V	153,67	V	0,01	V	1,20	V	144,90	V	18919	V
2026/07/26 06	SR	192,46	V	11,23	V	150,33	V	0,01	V	1,14	V	145,68	V	18616	V
2026/07/26 07	SR	200,71	V	11,47	V	145,41	V	0,00	V	1,19	V	146,22	V	18441	V
2026/07/26 08	SR	124,37	V	4,84	V	156,28	V	0,00	V	1,27	V	147,88	V	18681	V
2026/07/26 09	SR	104,97	V	3,55	V	148,53	V	0,00	V	1,19	V	148,09	V	18343	V
2026/07/26 10	SR	103,74	V	4,07	V	151,96	V	0,00	V	1,34	V	148,38	V	18427	V
2026/07/26 11	SR	154,63	V	6,95	V	142,60	V	0,00	V	1,17	V	148,59	V	18308	V
2026/07/26 12	SR	174,50	V	9,70	V	136,77	V	0,00	V	1,09	V	148,71	V	18078	V
2026/07/26 13	SR	92,11	V	3,02	V	146,46	V	0,00	V	1,16	V	149,05	V	18156	V
2026/07/26 14	SR	78,76	V	2,69	V	138,43	V	0,00	V	1,20	V	148,48	V	17776	V
2026/07/26 15	SR	228,67	V	19,00	V	113,85	V	0,10	V	1,01	V	147,46	V	17538	V
2026/07/26 16	SR	168,28	V	11,51	V	130,20	V	0,74	V	1,12	V	148,19	V	17694	V
2026/07/26 17	SR	201,15	V	20,10	V	128,57	V	5,91	V	1,16	V	148,80	V	17849	V
2026/07/26 18	SR	147,89	V	12,54	V	140,13	V	1,28	V	1,31	V	148,70	V	18232	V
2026/07/26 19	SR	69,67	V	2,34	V	147,89	V	0,00	V	1,53	V	149,17	V	18796	V
2026/07/26 20	SR	68,05	V	2,21	V	152,30	V	0,00	V	1,35	V	148,92	V	18837	V
2026/07/26 21	SR	103,81	V	3,66	V	133,09	V	0,00	V	1,23	V	147,85	V	18141	V
2026/07/26 22	SR	145,94	V	6,61	V	121,23	V	0,00	V	1,17	V	147,03	V	17972	V
2026/07/26 23	SR	120,28	V	4,49	V	124,08	V	0,00	V	1,15	V	147,13	V	17770	V
2026/07/26 24	SR	148,38	V	7,24	V	119,63	V	0,00	V	1,12	V	146,64	V	17561	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	68.0-228.7	2.2-20.1	113.9-156.3	0.0-5.9	1.0-1.6	143.6-149.2	17538.1-18919.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	142.5	7.8	140.4	0.3	1.2	147.3	18216.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/27 01	SR	130,39	V	5,26	V	127,47	V	0,00	V	1,24	V	148,11	V	17985	V
2026/07/27 02	SR	91,66	V	3,51	V	133,40	V	0,00	V	1,39	V	148,56	V	17651	V
2026/07/27 03	SR	136,57	V	5,72	V	120,27	V	0,00	V	1,28	V	147,71	V	17671	V
2026/07/27 04	SR	123,49	V	6,02	V	119,32	V	0,00	V	1,28	V	147,93	V	17714	V
2026/07/27 05	SR	106,07	V	4,76	V	122,92	V	0,00	V	1,18	V	148,11	V	17534	V
2026/07/27 06	SR	147,22	V	9,56	V	114,83	V	0,31	V	1,18	V	147,83	V	17455	V
2026/07/27 07	SR	97,31	V	4,11	V	121,47	V	0,00	V	1,15	V	148,41	V	17766	V
2026/07/27 08	SR	125,58	V	6,72	V	120,39	V	0,00	V	1,58	V	148,70	V	17795	V
2026/07/27 09	SR	48,62	V	0,49	V	147,21	V	0,00	V	4,72	V	148,67	V	17829	V
2026/07/27 10	SR	47,31	V	0,51	V	145,34	V	0,00	V	1,32	V	146,54	V	17852	V
2026/07/27 11	SR	55,62	V	0,50	V	139,82	V	0,00	V	1,22	V	146,81	V	18021	V
2026/07/27 12	SR	97,83	V	0,04	V	124,04	V	0,06	V	1,09	V	146,92	V	17743	V
2026/07/27 13	SR	67,78	V	0,04	V	133,50	V	0,00	V	1,00	V	147,22	V	17523	V
2026/07/27 14	SR	35,20	V	0,01	V	153,02	V	0,00	V	1,06	V	147,70	V	17968	V
2026/07/27 15	SR	94,17	V	2,63	V	137,82	V	1,46	V	1,20	V	147,59	V	17725	V
2026/07/27 16	SR	55,86	V	0,02	V	128,50	V	0,00	V	0,89	V	147,02	V	17340	V
2026/07/27 17	SR	118,09	V	0,29	V	113,56	V	0,00	V	0,81	V	146,46	V	17100	V
2026/07/27 18	SR	68,08	V	0,02	V	121,22	V	0,00	V	0,84	V	147,05	V	17375	V
2026/07/27 19	SR	47,79	V	0,01	V	137,10	V	0,00	V	0,91	V	147,89	V	17870	V
2026/07/27 20	SR	46,31	V	0,01	V	137,60	V	0,00	V	0,86	V	148,46	V	17751	V
2026/07/27 21	SR	41,38	V	0,01	V	141,89	V	0,00	V	1,07	V	148,73	V	17829	V
2026/07/27 22	SR	39,66	V	0,01	V	148,92	V	0,00	V	0,96	V	148,32	V	17960	V
2026/07/27 23	SR	95,87	V	1,01	V	131,85	V	0,09	V	1,02	V	147,82	V	17827	V
2026/07/27 24	SR	130,63	V	0,19	V	115,42	V	0,00	V	0,88	V	147,44	V	17484	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.2-147.2	0.0-9.6	113.6-153.0	0.0-1.5	0.8-4.7	146.5-148.7	17099.6-18021.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.4	2.1	130.7	0.1	1.3	147.8	17698.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

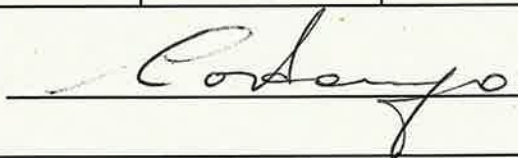



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/28 01	SR	112,55	V	0,12	V	120,35	V	0,00	V	0,86	V	148,13	V	17633	V
2026/07/28 02	SR	117,15	V	0,25	V	131,00	V	0,00	V	0,88	V	148,73	V	17818	V
2026/07/28 03	SR	100,72	V	0,06	V	138,91	V	0,00	V	0,92	V	149,83	V	17866	V
2026/07/28 04	SR	156,16	V	0,42	V	126,99	V	0,00	V	0,92	V	150,65	V	18055	V
2026/07/28 05	SR	128,17	V	0,31	V	130,48	V	0,01	V	1,00	V	152,24	V	18287	V
2026/07/28 06	SR	148,11	V	0,18	V	119,58	V	0,00	V	0,95	V	153,10	V	18165	V
2026/07/28 07	SR	119,71	V	0,14	V	145,13	V	0,00	V	0,97	V	151,99	V	18543	V
2026/07/28 08	SR	208,05	V	0,87	V	137,53	V	0,00	V	2,68	V	152,09	V	18596	V
2026/07/28 09	SR	111,28	V	0,44	V	166,24	V	0,00	V	4,53	V	152,00	V	18969	V
2026/07/28 10	SR	142,00	V	0,43	V	148,88	V	0,00	V	0,98	V	150,49	V	18382	V
2026/07/28 11	SR	141,61	V	0,26	V	148,18	V	0,00	V	0,92	V	150,68	V	18543	V
2026/07/28 12	SR	145,72	V	0,12	V	132,50	V	0,00	V	0,86	V	150,70	V	18147	V
2026/07/28 13	SR	114,25	V	0,02	V	139,11	V	0,00	V	0,82	V	151,02	V	18119	V
2026/07/28 14	SR	146,19	V	0,24	V	137,82	V	0,00	V	0,82	V	151,19	V	18122	V
2026/07/28 15	SR	136,70	V	0,47	V	157,39	V	0,00	V	0,81	V	152,05	V	18414	V
2026/07/28 16	SR	87,13	V	0,13	V	161,88	V	0,00	V	0,87	V	150,50	V	17524	V
2026/07/28 17	SR	177,89	V	0,55	V	147,86	V	0,00	V	0,85	V	150,81	V	18412	V
2026/07/28 18	SR	110,18	V	0,10	V	156,02	V	0,00	V	0,86	V	151,41	V	18109	V
2026/07/28 19	SR	132,91	V	0,16	V	139,09	V	0,00	V	1,01	V	151,87	V	18273	V
2026/07/28 20	SR	126,90	V	0,14	V	124,98	V	0,01	V	0,98	V	151,70	V	18050	V
2026/07/28 21	SR	125,85	V	0,10	V	114,31	V	0,00	V	1,01	V	152,01	V	18283	V
2026/07/28 22	SR	94,21	NV	0,05	NV	123,70	NV	0,00	NV	1,04	NV	152,10	NV	17888	NV
2026/07/28 23	SR	107,00	NV	0,90	NV	132,32	NV	0,99	NV	0,96	NV	149,75	NV	18033	NV
2026/07/28 24	SR	49,20	V	0,09	V	139,38	V	0,00	V	0,87	V	149,14	V	17917	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	49.2-208.1	0.0-0.9	114.3-166.2	0.0-0.0	0.8-4.5	148.1-153.1	17524.3-18968.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129	0.3	139.3	0	1.2	151	18192.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/29 01	SR	99,81	V	1,29	V	124,13	V	0,27	V	1,06	V	148,41	V	17608	V
2026/07/29 02	SR	129,55	V	1,16	V	112,44	V	0,14	V	0,77	V	147,95	V	17507	V
2026/07/29 03	SR	110,48	V	1,73	V	124,69	V	0,29	V	0,75	V	148,29	V	17534	V
2026/07/29 04	SR	172,10	V	3,74	V	129,59	V	0,97	V	0,79	V	148,25	V	17613	V
2026/07/29 05	SR	119,01	V	2,84	V	134,10	V	0,91	V	0,76	V	149,01	V	17628	V
2026/07/29 06	SR	112,27	V	0,81	V	134,83	V	0,08	V	1,10	V	149,26	V	17624	V
2026/07/29 07	SR	63,48	V	0,12	V	140,13	V	0,00	V	0,77	V	148,78	V	17873	V
2026/07/29 08	SR	140,21	V	0,91	V	116,26	V	0,05	V	0,95	V	147,67	V	17505	V
2026/07/29 09	SR	81,40	V	0,18	V	128,37	V	0,00	V	0,74	V	147,52	V	17601	V
2026/07/29 10	SR	82,87	V	0,68	V	134,58	V	0,05	V	0,70	V	147,14	V	17473	V
2026/07/29 11	SR	17,79	V	0,01	V	150,92	V	0,00	V	0,72	V	145,93	V	17062	V
2026/07/29 12	SR	72,70	V	1,06	V	141,09	V	0,15	V	0,77	V	145,96	V	17287	V
2026/07/29 13	SR	62,78	V	0,14	V	128,57	V	0,00	V	0,81	V	147,22	V	17758	V
2026/07/29 14	SR	37,70	V	0,04	V	132,81	V	0,00	V	0,86	V	148,35	V	18009	V
2026/07/29 15	SR	69,60	V	0,08	V	119,79	V	0,00	V	0,76	V	148,45	V	17689	V
2026/07/29 16	SR	58,76	V	0,09	V	126,58	V	0,00	V	1,01	V	148,93	V	17765	V
2026/07/29 17	SR	36,25	V	0,09	V	143,53	V	0,00	V	1,02	V	149,82	V	18117	V
2026/07/29 18	SR	58,49	V	0,48	V	131,15	V	0,06	V	0,80	V	149,61	V	17830	V
2026/07/29 19	SR	67,54	V	0,63	V	141,63	V	0,05	V	0,86	V	149,93	V	17951	V
2026/07/29 20	SR	122,07	V	5,42	V	146,52	V	4,11	V	1,04	V	150,63	V	17979	V
2026/07/29 21	SR	151,44	V	2,92	V	135,94	V	0,59	V	1,13	V	151,79	V	18244	V
2026/07/29 22	SR	69,13	V	0,22	V	136,69	V	1,38	V	0,95	V	151,65	V	17870	V
2026/07/29 23	SR	120,24	V	0,93	V	132,33	V	2,14	V	0,91	V	149,57	V	17663	V
2026/07/29 24	SR	162,75	V	2,88	V	134,99	V	4,48	V	0,87	V	148,85	V	17524	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.8-172.1	0.0-5.4	112.4-150.9	0.0-4.5	0.7-1.1	145.9-151.8	17061.7-18244.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	92.4	1.2	132.6	0.7	0.9	148.7	17696.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/30 01	SR	183,02	V	3,58	V	127,08	V	4,51	V	0,76	V	148,55	V	17486	V
2026/07/30 02	SR	93,26	V	0,92	V	139,91	V	2,08	V	0,74	V	148,76	V	17740	V
2026/07/30 03	SR	83,02	V	0,32	V	139,23	V	2,12	V	0,76	V	148,64	V	17664	V
2026/07/30 04	SR	122,64	V	0,66	V	131,92	V	3,52	V	0,74	V	147,90	V	17470	V
2026/07/30 05	SR	62,15	V	1,23	V	143,45	V	4,04	V	0,88	V	147,50	V	17801	V
2026/07/30 06	SR	127,79	V	1,25	V	153,56	V	13,54	V	0,94	V	147,01	V	17556	V
2026/07/30 07	SR	145,10	V	3,26	V	156,33	V	24,57	V	1,04	V	145,82	V	16981	V
2026/07/30 08	SR	133,45	V	2,24	V	154,13	V	26,03	V	1,24	V	146,31	V	17350	V
2026/07/30 09	SR	60,08	V	1,85	V	169,62	V	28,94	V	1,02	V	145,74	V	16830	V
2026/07/30 10	SR	25,83	V	0,07	V	164,68	V	12,01	V	0,90	V	144,83	V	16931	V
2026/07/30 11	SR	64,79	V	0,48	V	132,84	V	5,69	V	0,86	V	144,75	V	16810	V
2026/07/30 12	SR	146,60	V	2,78	V	106,26	V	3,43	V	0,94	V	146,40	V	17468	V
2026/07/30 13	SR	117,91	V	1,31	V	112,99	V	1,71	V	1,07	V	148,19	V	17696	V
2026/07/30 14	SR	140,98	V	1,53	V	105,33	V	1,87	V	1,02	V	148,78	V	17786	V
2026/07/30 15	SR	135,94	V	1,25	V	108,37	V	0,11	V	1,02	V	150,39	V	18017	V
2026/07/30 16	SR	113,77	V	0,63	V	108,02	V	0,05	V	1,04	V	151,69	V	18104	V
2026/07/30 17	SR	105,65	V	0,38	V	109,36	V	0,00	V	1,02	V	152,26	V	18062	V
2026/07/30 18	SR	59,49	V	0,02	V	110,28	V	0,00	V	1,04	V	152,35	V	18114	V
2026/07/30 19	SR	80,02	V	0,47	V	112,50	V	0,03	V	1,03	V	152,13	V	18036	V
2026/07/30 20	SR	65,95	V	0,16	V	128,97	V	0,00	V	1,06	V	152,25	V	17983	V
2026/07/30 21	SR	61,36	V	0,57	V	158,33	V	2,31	V	8,65	V	150,05	V	17685	V
2026/07/30 22	SR	161,06	V	5,64	V	157,22	V	8,59	V	1,38	V	147,25	V	17915	V
2026/07/30 23	SR	109,73	V	0,85	V	145,42	V	9,56	V	1,08	V	146,98	V	17886	V
2026/07/30 24	SR	155,28	V	2,85	V	142,79	V	17,94	V	1,05	V	146,25	V	17678	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.8-183.0	0.0-5.6	105.3-169.6	0.0-28.9	0.7-8.6	144.8-152.4	16809.7-18113.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.5	1.4	134.1	7.2	1.3	148.4	17627.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



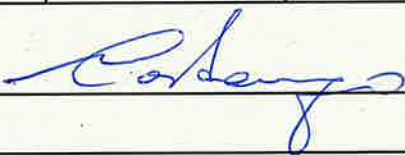
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/31 01	SR	163,21	V	2,13	V	134,69	V	14,03	V	0,92	V	146,17	V	17516	V
2026/07/31 02	SR	107,14	V	0,38	V	134,49	V	7,55	V	0,78	V	146,43	V	17576	V
2026/07/31 03	SR	66,02	V	0,12	V	160,41	V	24,49	V	0,85	V	145,82	V	17417	V
2026/07/31 04	SR	94,25	V	1,29	V	177,82	V	43,42	V	1,03	V	143,28	V	16556	V
2026/07/31 05	SR	163,17	V	3,95	V	132,83	V	16,81	V	1,46	V	144,89	V	17484	V
2026/07/31 06	SR	169,97	V	4,58	V	127,36	V	15,00	V	1,63	V	147,83	V	17907	V
2026/07/31 07	SR	126,80	V	1,96	V	131,76	V	15,49	V	1,41	V	148,47	V	17913	V
2026/07/31 08	SR	154,71	V	1,96	V	143,73	V	18,21	V	1,20	V	147,98	V	17633	V
2026/07/31 09	SR	90,11	V	0,84	V	154,77	V	29,40	V	0,99	V	146,74	V	17217	V
2026/07/31 10	SR	215,25	V	3,76	V	142,25	V	42,61	V	0,93	V	145,60	V	17116	V
2026/07/31 11	SR	147,72	V	1,51	V	144,99	V	42,78	V	1,18	V	145,11	V	16929	V
2026/07/31 12	SR	175,26	V	1,64	V	142,38	V	38,67	V	0,88	V	144,83	V	16973	V
2026/07/31 13	SR	178,20	V	1,61	V	135,01	V	38,45	V	0,86	V	145,08	V	17076	V
2026/07/31 14	SR	176,40	V	3,33	V	132,98	V	36,34	V	1,21	V	143,33	V	14887	V
2026/07/31 15	SR	162,88	V	2,73	V	151,76	V	38,02	V	0,94	V	140,36	V	16630	V
2026/07/31 16	SR	132,33	V	1,74	V	142,65	V	24,35	V	0,97	V	143,30	V	17395	V
2026/07/31 17	SR	117,52	V	1,18	V	136,92	V	19,24	V	0,95	V	144,46	V	17404	V
2026/07/31 18	SR	127,20	V	1,25	V	142,69	V	17,20	V	1,02	V	145,18	V	17482	V
2026/07/31 19	SR	136,64	V	1,94	V	140,90	V	14,93	V	1,03	V	145,60	V	17349	V
2026/07/31 20	SR	121,35	V	2,43	V	143,61	V	16,30	V	1,30	V	146,38	V	17413	V
2026/07/31 21	SR	152,90	V	3,23	V	158,16	V	15,09	V	1,45	V	146,70	V	17678	V
2026/07/31 22	SR	139,50	V	3,05	V	158,12	V	15,19	V	2,00	V	146,13	V	17656	V
2026/07/31 23	SR	191,11	V	6,02	V	138,33	V	17,18	V	2,21	V	145,97	V	17715	V
2026/07/31 24	SR	172,80	V	4,80	V	147,67	V	17,88	V	2,13	V	146,23	V	17898	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	66.0-215.3	0.1-6.0	127.4-177.8	7.6-43.4	0.8-2.2	140.4-148.5	14887.2-17912.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	145.1	2.4	144	24.1	1.2	145.5	17284.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

