

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/28 01	SR	89,61	V	0,24	V	163,24	V	0,00	V	0,22	V	117,80	V	26209	V
2025/07/28 02	SR	42,93	V	0,01	V	168,81	V	0,00	V	0,22	V	117,06	V	26212	V
2025/07/28 03	SR	89,64	V	0,87	V	169,12	V	0,07	V	0,22	V	117,43	V	26539	V
2025/07/28 04	SR	160,64	V	1,78	V	145,75	V	0,18	V	0,22	V	117,88	V	26064	V
2025/07/28 05	SR	86,36	V	0,27	V	160,61	V	0,03	V	0,23	V	117,90	V	26356	V
2025/07/28 06	SR	118,54	V	0,51	V	151,91	V	0,02	V	0,22	V	117,78	V	26379	V
2025/07/28 07	SR	256,72	V	3,56	V	129,02	V	0,32	V	0,31	V	117,18	V	25706	V
2025/07/28 08	SR	198,81	V	1,79	V	133,96	V	0,15	V	0,29	V	116,85	V	25240	V
2025/07/28 09	SR	46,38	V	0,18	V	207,18	V	0,00	V	0,30	V	113,45	V	19546	V
2025/07/28 10	SR	124,30	V	6,23	V	209,32	V	2,17	V	0,36	V	113,49	V	24865	V
2025/07/28 11	SR	1321,72	18	13,39	V	107,04	V	13,64	V	0,33	V	124,56	V	28539	V
2025/07/28 12	SR	15,12	V	0,01	V	191,36	V	0,00	V	0,52	V	130,13	V	32955	V
2025/07/28 13	SR	186,95	V	4,73	V	128,07	V	2,11	V	0,54	V	132,92	V	32642	V
2025/07/28 14	SR	218,79	V	1,43	V	86,43	V	0,08	V	0,29	V	131,56	V	30734	V
2025/07/28 15	SR	267,46	V	5,45	V	95,34	V	1,68	V	0,33	V	131,50	V	30402	V
2025/07/28 16	SR	18,88	V	0,01	V	190,25	V	0,00	V	0,51	V	133,14	V	32034	V
2025/07/28 17	SR	60,16	V	0,21	V	145,45	V	0,01	V	0,36	V	131,60	V	30966	V
2025/07/28 18	SR	36,95	V	0,01	V	185,04	V	0,00	V	0,35	V	129,18	V	30900	V
2025/07/28 19	SR	73,65	V	0,04	V	131,90	V	0,00	V	0,46	V	130,22	V	32149	V
2025/07/28 20	SR	76,87	V	0,15	V	141,93	V	0,00	V	0,73	V	132,74	V	33827	V
2025/07/28 21	SR	171,11	V	0,38	V	145,61	V	0,01	V	0,57	V	129,83	V	26409	V
2025/07/28 22	SR	259,58	V	3,59	NV	221,09	V	0,83	V	0,65	V	120,49	V	26865	NV
2025/07/28 23	SR	153,85	V	5,79	V	149,11	V	2,31	V	0,65	V	126,49	V	33899	V
2025/07/28 24	SR	149,57	V	5,45	V	111,01	V	0,86	V	0,50	V	129,10	V	28784	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-321.7	0.0-13.4	86.4-221.1	0.0-13.6	0.2-0.7	113.5-133.1	19546.2-33898.8
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	134.4	2.3	152.9	1	0.4	124.2	28580.7
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:




RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/29 01	SR	159,25	V	3,92	V	118,21	V	0,17	V	0,63	V	130,19	V	33951	V
2025/07/29 02	SR	53,23	V	0,01	V	120,48	V	0,00	V	0,61	V	134,15	V	34013	V
2025/07/29 03	SR	59,03	V	0,01	V	107,81	V	0,00	V	0,54	V	134,10	V	33664	V
2025/07/29 04	SR	27,19	V	0,01	V	137,89	V	0,00	V	0,64	V	132,91	V	33520	V
2025/07/29 05	SR	40,19	V	0,01	V	144,50	V	0,00	V	0,62	V	132,25	V	34086	V
2025/07/29 06	SR	42,58	V	0,01	V	130,18	V	0,00	V	0,63	V	132,19	V	33803	V
2025/07/29 07	SR	37,31	V	0,01	V	138,25	V	0,00	V	0,59	V	131,90	V	33487	V
2025/07/29 08	SR	27,47	V	0,01	NV	138,30	V	0,00	V	0,61	V	132,74	V	34238	V
2025/07/29 09	SR	86,59	V	0,52	V	111,59	V	0,02	V	0,61	V	133,19	V	33667	V
2025/07/29 10	SR	29,83	V	0,01	V	138,88	V	0,00	V	0,64	V	133,88	V	34125	V
2025/07/29 11	SR	59,40	V	0,01	V	122,22	V	0,00	V	0,62	V	134,01	V	33309	V
2025/07/29 12	SR	35,50	V	0,01	V	137,64	V	0,00	V	0,59	V	135,16	V	34507	V
2025/07/29 13	SR	51,04	V	0,01	V	132,95	V	0,00	V	0,56	V	136,02	V	34767	V
2025/07/29 14	SR	50,57	V	0,01	V	123,08	V	0,00	V	2,91	V	123,87	V	29785	V
2025/07/29 15	SR	3,12	V	0,01	V	181,41	V	0,06	V	0,59	V	123,43	V	26495	V
2025/07/29 16	SR	21,41	V	0,01	NV	156,21	V	0,00	V	0,63	V	131,92	V	34582	V
2025/07/29 17	SR	90,67	V	0,24	V	98,09	V	0,01	V	0,65	V	136,18	V	34260	V
2025/07/29 18	SR	82,85	V	0,02	V	109,11	V	0,00	V	0,61	V	137,28	V	34006	V
2025/07/29 19	SR	100,62	V	0,06	V	111,73	V	0,00	V	0,51	V	137,67	V	33953	V
2025/07/29 20	SR	58,88	V	0,03	V	141,11	V	0,00	V	0,48	V	137,77	V	34382	V
2025/07/29 21	SR	111,06	V	0,03	V	114,37	V	0,00	V	0,37	V	136,34	V	32750	V
2025/07/29 22	SR	63,81	V	0,01	V	136,42	V	0,00	V	0,42	V	136,27	V	33823	V
2025/07/29 23	SR	27,61	V	0,01	V	160,78	V	0,00	V	0,49	V	137,01	V	34481	V
2025/07/29 24	SR	15,45	V	0,01	V	173,27	V	0,00	V	0,50	V	137,59	V	34850	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-159.2	0.0-3.9	98.1-181.4	0.0-0.2	0.4-2.9	123.4-137.8	26495.5-34849.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.6	0.2	132.7	0	0.7	133.7	33521.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

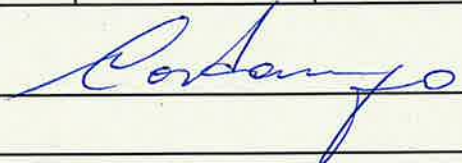DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/30 01	SR	47,87	V	0,01	V	136,07	V	0,00	V	0,47	V	138,08	V	33877	V
2025/07/30 02	SR	108,08	V	1,20	V	164,45	V	0,10	V	0,48	V	130,12	V	26476	V
2025/07/30 03	SR	97,24	V	0,02	V	96,96	V	0,00	V	0,40	V	131,14	V	31849	V
2025/07/30 04	SR	117,51	V	0,04	V	92,56	V	0,00	V	0,45	V	135,13	V	32441	V
2025/07/30 05	SR	145,72	V	0,35	V	94,10	V	0,01	V	0,53	V	136,24	V	32507	V
2025/07/30 06	SR	53,55	V	0,01	V	120,27	V	0,00	V	0,53	V	137,64	V	33798	V
2025/07/30 07	SR	50,10	V	0,01	V	129,44	V	0,00	V	0,53	V	138,58	V	33800	V
2025/07/30 08	SR	86,61	V	0,01	V	104,38	V	0,00	V	0,47	V	138,24	V	33178	V
2025/07/30 09	SR	86,49	V	0,04	V	101,34	V	0,00	V	0,50	V	137,72	V	32726	V
2025/07/30 10	SR	151,22	V	0,54	V	86,41	V	0,03	V	0,48	V	137,78	V	32398	V
2025/07/30 11	SR	118,87	V	0,19	V	93,40	V	0,01	V	0,50	V	137,86	V	32336	V
2025/07/30 12	SR	119,93	V	0,55	V	92,24	V	0,02	V	0,55	V	138,67	V	33278	V
2025/07/30 13	SR	163,80	V	0,78	V	87,29	V	0,01	V	0,50	V	138,32	V	32755	V
2025/07/30 14	SR	180,78	V	1,59	V	108,15	V	0,07	V	0,49	V	137,90	V	32662	V
2025/07/30 15	SR	128,43	V	0,77	V	128,69	V	0,01	V	0,50	V	138,36	V	32629	V
2025/07/30 16	SR	143,95	V	0,73	V	120,60	V	0,02	V	0,46	V	137,87	V	32230	V
2025/07/30 17	SR	155,15	V	0,68	V	117,79	V	0,00	V	0,43	V	137,72	V	32020	V
2025/07/30 18	SR	122,95	V	0,88	V	116,30	V	0,05	V	0,45	V	138,01	V	32296	V
2025/07/30 19	SR	150,95	V	2,85	V	114,27	V	0,45	V	0,44	V	137,60	V	32196	V
2025/07/30 20	SR	197,26	V	2,53	V	105,16	V	0,25	V	0,40	V	136,89	V	31789	V
2025/07/30 21	SR	72,94	V	0,09	V	119,84	V	0,00	V	0,39	V	137,45	V	32075	V
2025/07/30 22	SR	103,15	V	1,74	V	138,46	V	0,22	V	0,47	V	134,33	V	24640	V
2025/07/30 23	SR	32,26	V	0,51	V	210,59	V	0,05	V	0,36	V	125,23	V	23931	V
2025/07/30 24	SR	33,44	V	0,02	V	138,53	V	0,00	V	0,39	V	132,35	V	32375	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.3-197.3	0.0-2.8	86.4-210.6	0.0-0.5	0.4-0.6	125.2-138.7	23930.8-33876.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.2	0.7	117.4	0.1	0.5	136.2	31677.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Corbano

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/31 01	SR	178,06	V	0,92	V	88,78	V	0,05	V	0,41	V	137,33	V	32057	V
2025/07/31 02	SR	69,49	V	0,03	V	110,65	V	0,00	V	0,49	V	138,99	V	32836	V
2025/07/31 03	SR	59,40	V	0,01	V	117,69	V	0,00	V	0,57	V	140,21	V	33810	V
2025/07/31 04	SR	63,40	V	0,01	V	115,03	V	0,00	V	0,61	V	140,83	V	34059	V
2025/07/31 05	SR	68,96	V	0,02	V	121,28	V	0,00	V	0,65	V	141,59	V	34592	V
2025/07/31 06	SR	64,63	V	0,01	V	110,84	V	0,00	V	0,59	V	141,42	V	33824	V
2025/07/31 07	SR	53,53	V	0,02	V	125,67	V	0,00	V	0,63	V	141,52	V	34232	V
2025/07/31 08	SR	52,99	V	0,01	V	120,40	V	0,00	V	0,54	V	140,90	V	33022	V
2025/07/31 09	SR	63,43	V	0,02	V	121,90	V	0,00	V	0,60	V	141,20	V	33083	V
2025/07/31 10	SR	61,48	V	0,02	V	121,68	V	0,00	V	0,59	V	141,21	V	32932	V
2025/07/31 11	SR	48,89	V	0,01	V	123,00	V	0,00	V	0,61	V	141,94	V	33330	V
2025/07/31 12	SR	108,16	V	0,74	V	106,50	V	0,06	V	0,63	V	142,32	V	33489	V
2025/07/31 13	SR	65,54	V	0,01	V	118,10	V	0,00	V	0,58	V	142,88	V	33358	V
2025/07/31 14	SR	41,32	V	0,01	V	140,52	V	0,00	V	1,30	V	133,34	V	32072	V
2025/07/31 15	SR	191,82	V	0,95	V	105,36	V	0,02	V	0,76	V	116,45	V	30779	V
2025/07/31 16	SR	291,39	V	2,15	V	82,76	V	0,13	V	0,34	V	133,47	V	30992	V
2025/07/31 17	SR	45,25	V	0,01	V	136,04	V	0,00	V	0,40	V	133,93	V	32325	V
2025/07/31 18	SR	84,96	V	0,26	V	103,82	V	0,00	V	0,39	V	133,42	V	32242	V
2025/07/31 19	SR	41,63	V	0,01	V	113,75	V	0,00	V	0,52	V	133,67	V	33130	V
2025/07/31 20	SR	119,84	V	1,22	V	117,39	V	0,01	V	0,58	V	134,48	V	33849	V
2025/07/31 21	SR	134,92	V	2,22	V	117,85	V	0,07	V	0,61	V	136,07	V	34545	V
2025/07/31 22	SR	104,24	V	1,87	V	113,26	V	0,05	V	0,63	V	137,11	V	34434	V
2025/07/31 23	SR	113,77	V	1,05	V	112,48	V	0,02	V	0,57	V	137,33	V	34433	V
2025/07/31 24	SR	19,34	V	0,01	V	142,37	V	0,00	V	0,57	V	136,60	V	34089	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-291.4	0.0-2.2	82.8-142.4	0.0-0.1	0.3-1.3	116.5-142.9	30779.3-34592.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.4	0.5	116.1	0	0.6	137.4	33229.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: