


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/23 01	SP	109,80	V	77,41	V	20,55	NV	17,82	V	37,86	V	98,86	V	32026	V
2017/05/23 02	SP	68,04	V	71,99	V	17,74	NV	23,41	V	37,42	V	99,20	V	32183	V
2017/05/23 03	SP	51,73	V	71,81	V	24,24	NV	26,73	V	36,39	V	99,25	V	32293	V
2017/05/23 04	SP	39,32	V	71,11	V	29,51	NV	0,77	V	37,39	V	99,13	V	32367	V
2017/05/23 05	SP	35,91	V	70,81	V	29,56	NV	2,74	V	37,21	V	98,75	V	32397	V
2017/05/23 06	SP	36,74	V	74,65	V	26,82	NV	5,95	V	38,52	V	98,20	V	32410	V
2017/05/23 07	SP	34,50	V	75,69	V	25,41	NV	4,05	V	40,63	V	97,53	V	32276	V
2017/05/23 08	SP	36,83	V	71,12	V	27,49	NV	14,33	V	41,97	V	96,43	V	32274	V
2017/05/23 09	SP	69,83	V	271,09	V	145,75	V	0,00	V	164,89	V	95,45	V	32014	V
2017/05/23 10	AV	159,11	NV	261,14	NV	135,41	NV	0,96	NV	112,26	NV	94,70	NV	31939	NV
2017/05/23 11	SP	154,54	NV	241,33	NV	108,19	NV	0,21	NV	76,68	NV	93,87	NV	31809	NV
2017/05/23 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/23 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/23 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/23 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/23 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/23 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/23 18	AV	200,82	V	85,56	V	59,93	NV	1,40	V	22,26	V	86,58	V	4737	V
2017/05/23 19	AV	58,32	V	10,64	V	75,01	V	0,00	V	3,82	V	87,19	V	4957	V
2017/05/23 20	AV	542,03	V	219,08	V	84,18	V	5,98	V	17,43	V	88,98	V	8680	V
2017/05/23 21	AV	671,32	V	95,70	V	243,26	V	17,85	V	4,22	V	90,76	V	15787	V
2017/05/23 22	AV	162,58	V	12,93	V	249,68	V	9,33	V	2,63	V	89,30	V	15958	V
2017/05/23 23	AV	187,90	V	8,81	V	246,87	V	9,47	V	2,66	V	90,18	V	15894	V
2017/05/23 24	AV	100,28	V	4,82	V	254,71	V	11,82	V	2,52	V	92,91	V	15056	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/24 01	AV	200,97	V	4,03	V	246,02	V	13,99	V	2,73	V	96,25	V	14211	V
2017/05/24 02	AV	259,06	V	5,83	V	241,51	V	8,67	V	2,43	V	94,10	V	9311	V
2017/05/24 03	AV	183,69	V	6,26	V	123,33	V	0,07	V	1,02	V	83,28	V	5324	V
2017/05/24 04	AV	49,35	V	5,15	V	157,27	V	2,78	V	1,42	V	89,97	V	10678	V
2017/05/24 05	AV	17,84	V	2,46	V	191,56	V	11,07	V	1,40	V	101,02	V	17380	V
2017/05/24 06	AV	0,00	V	1,14	V	149,43	V	17,81	V	0,87	V	103,67	V	21170	V
2017/05/24 07	AV	0,00	V	1,17	V	197,08	V	9,79	V	0,95	V	103,21	V	28079	V
2017/05/24 08	AV	0,00	V	0,74	V	208,06	V	6,85	V	1,05	V	105,96	V	30691	V
2017/05/24 09	AV	0,00	V	0,59	V	197,51	V	11,25	V	0,99	V	106,50	V	31022	V
2017/05/24 10	AV	7,81	V	0,90	V	183,51	V	14,39	V	1,10	V	109,13	V	36698	V
2017/05/24 11	SR	28,96	V	0,61	V	152,99	V	9,67	V	0,91	V	116,37	V	42233	V
2017/05/24 12	SR	50,39	V	0,60	V	123,45	V	3,48	V	0,86	V	118,34	V	40839	V
2017/05/24 13	SR	42,30	V	0,18	V	125,27	V	5,07	V	0,91	V	118,35	V	40210	V
2017/05/24 14	SR	50,52	V	1,13	V	131,54	V	3,76	V	0,95	V	117,25	V	38389	V
2017/05/24 15	SR	6,82	V	0,24	V	163,85	V	2,55	V	1,07	V	118,06	V	40098	V
2017/05/24 16	SR	8,89	V	0,28	V	152,98	V	0,75	V	1,10	V	119,51	V	40473	V
2017/05/24 17	SR	36,28	V	0,30	V	116,80	V	0,01	V	1,11	V	119,64	V	39135	V
2017/05/24 18	SR	37,21	V	0,29	V	100,24	V	0,00	V	0,91	V	118,46	V	37367	V
2017/05/24 19	SR	36,55	V	0,36	V	115,72	V	0,00	V	0,95	V	116,85	V	32554	V
2017/05/24 20	SR	0,33	V	0,03	V	149,31	V	0,00	V	1,07	V	107,96	V	26710	V
2017/05/24 21	SR	0,03	V	0,08	V	139,22	V	0,00	V	0,98	V	98,60	V	26094	V
2017/05/24 22	SR	0,07	V	0,06	V	139,80	V	0,00	V	0,90	V	92,62	V	27342	V
2017/05/24 23	SR	59,57	V	0,45	V	108,05	V	0,62	V	0,77	V	90,61	V	29111	V
2017/05/24 24	SR	50,84	V	0,35	V	116,57	V	0,59	V	0,74	V	108,42	V	38461	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-59.6	0.0-1.1	100.2-163.9	0.0-9.7	0.7-1.1	90.6-119.6	26094.3-42233.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.2	0.4	131.1	1.9	0.9	111.5	35644
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/25 01	SR	42,61	V	0,02	V	104,78	V	0,00	V	0,67	V	117,69	V	39215	V
2017/05/25 02	SR	79,98	V	0,18	V	94,12	V	0,00	V	0,63	V	119,83	V	39188	V
2017/05/25 03	SR	45,51	V	0,04	V	111,42	V	0,00	V	0,66	V	121,19	V	40693	V
2017/05/25 04	SR	38,73	V	0,05	V	119,54	V	0,00	V	0,69	V	123,46	V	42330	V
2017/05/25 05	SR	91,84	V	0,12	V	96,78	V	0,00	V	0,66	V	124,72	V	41584	V
2017/05/25 06	SR	40,08	V	0,02	V	118,63	V	0,00	V	0,65	V	124,69	V	42019	V
2017/05/25 07	SR	63,25	V	0,59	V	119,54	V	0,07	V	0,67	V	124,91	V	41837	V
2017/05/25 08	SR	22,96	V	0,05	V	132,02	V	0,00	V	0,67	V	123,88	V	40368	V
2017/05/25 09	SR	50,71	V	0,01	V	110,19	V	0,00	V	0,67	V	123,36	V	41553	V
2017/05/25 10	SR	37,79	V	0,02	V	119,17	V	0,00	V	0,73	V	123,16	V	40798	V
2017/05/25 11	SR	20,26	V	0,05	V	135,47	V	0,00	V	0,78	V	123,33	V	40755	V
2017/05/25 12	SR	54,03	V	0,04	V	117,55	V	0,00	V	0,81	V	123,59	V	40698	V
2017/05/25 13	SR	16,88	V	0,04	V	140,68	V	0,00	V	0,87	V	122,86	V	39281	V
2017/05/25 14	SR	5,18	V	0,03	V	135,17	V	0,00	V	0,91	V	118,21	V	32324	V
2017/05/25 15	SR	0,62	V	0,07	V	136,13	V	0,00	V	1,00	V	112,39	V	26688	V
2017/05/25 16	SR	2,82	V	0,11	V	111,26	V	0,00	V	0,99	V	109,85	V	25001	V
2017/05/25 17	SR	45,03	V	0,10	V	107,36	V	1,36	V	1,06	V	106,98	V	22637	V
2017/05/25 18	SR	66,90	V	0,07	V	97,94	V	0,16	V	0,82	V	108,07	V	31219	V
2017/05/25 19	SR	18,37	V	0,08	V	129,78	V	0,00	V	0,84	V	112,72	V	33227	V
2017/05/25 20	SR	31,78	V	0,10	V	103,31	V	0,00	V	0,77	V	115,85	V	37152	V
2017/05/25 21	SR	30,42	V	0,11	V	146,18	V	0,00	V	0,84	V	117,68	V	32940	V
2017/05/25 22	SR	5,16	V	0,07	V	181,14	V	0,00	V	0,90	V	106,15	V	35709	V
2017/05/25 23	SR	7,69	V	0,09	V	153,38	V	0,00	V	0,78	V	116,83	V	42753	V
2017/05/25 24	SR	7,30	V	0,10	V	166,77	V	0,00	V	0,73	V	122,59	V	42172	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-91.8	0.0-0.6	94.1-181.1	0.0-1.4	0.6-1.1	106.1-124.9	22636.5-42752.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.4	0.1	124.5	0.1	0.8	118.5	37172.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/26 01	SR	4,80	V	0,10	V	171,91	V	0,00	V	0,72	V	123,31	V	42204	V
2017/05/26 02	SR	11,35	V	0,07	V	146,07	V	0,00	V	0,70	V	123,68	V	42050	V
2017/05/26 03	SR	14,61	V	0,05	V	147,88	V	0,00	V	0,66	V	123,87	V	41858	V
2017/05/26 04	SR	13,37	V	0,06	V	141,43	V	0,00	V	0,66	V	122,37	V	40417	V
2017/05/26 05	SR	1,79	V	0,04	V	167,76	V	0,00	V	0,67	V	120,24	V	37312	V
2017/05/26 06	SR	20,87	V	0,02	V	118,55	V	0,00	V	0,63	V	119,74	V	38224	V
2017/05/26 07	SR	49,85	V	0,22	V	99,68	V	0,01	V	0,59	V	121,23	V	39947	V
2017/05/26 08	SR	16,33	V	1,09	V	115,94	V	0,00	V	0,60	V	122,07	V	39931	V
2017/05/26 09	SR	30,87	V	0,04	NV	113,02	V	0,00	V	0,60	NV	122,43	V	39279	NV
2017/05/26 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/26 11	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2017/05/26 12	SR	84,93	V	0,96	NV	78,03	V	0,00	V	0,63	V	119,95	V	37573	V
2017/05/26 13	SR	115,58	V	1,43	V	82,50	V	0,02	V	0,69	V	120,06	V	37685	V
2017/05/26 14	SR	19,09	V	0,52	V	119,00	V	0,00	V	0,79	V	121,16	V	39788	V
2017/05/26 15	SR	6,82	V	0,43	V	141,59	V	0,00	V	0,89	V	121,84	V	41020	V
2017/05/26 16	SR	20,46	V	0,49	V	120,53	V	0,00	V	0,87	V	123,01	V	41829	V
2017/05/26 17	SR	21,00	V	0,47	V	124,55	V	0,00	V	0,89	V	124,75	V	43215	V
2017/05/26 18	SR	40,97	V	0,49	V	101,48	V	0,00	V	0,71	V	124,54	V	41231	V
2017/05/26 19	SR	27,99	V	0,51	V	115,98	V	0,00	V	0,71	V	123,68	V	40031	V
2017/05/26 20	SR	48,35	V	0,44	V	95,19	V	0,00	V	0,69	V	122,56	V	38743	V
2017/05/26 21	SR	81,77	V	0,65	V	83,19	V	0,01	V	0,62	V	123,10	V	40116	V
2017/05/26 22	SR	87,74	V	1,09	V	92,43	V	0,06	V	0,57	V	124,67	V	40642	V
2017/05/26 23	SR	41,34	V	0,53	V	108,39	V	0,00	V	0,55	V	125,68	V	40276	V
2017/05/26 24	SR	17,04	V	0,44	V	138,95	V	0,00	V	0,57	V	126,19	V	41287	V

Campo Scalo	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-115.6	0.0-1.4	78.0-171.9	0.0-0.1	0.5-0.9	119.7-126.2	37312.4-43214.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.3	0.5	119.3	0	0.7	122.7	40256.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/27 01	SR	9,53	V	0,38	V	148,42	V	0,00	V	0,57	V	125,48	V	41776	V
2017/05/27 02	SR	10,30	V	0,38	V	170,32	V	0,00	V	0,62	V	124,98	V	42571	V
2017/05/27 03	SR	20,32	V	0,47	V	179,77	V	0,00	V	0,64	V	125,79	V	42561	V
2017/05/27 04	SR	42,57	V	0,45	V	141,99	V	0,02	V	0,56	V	126,08	V	41947	V
2017/05/27 05	SR	56,59	V	0,54	V	123,73	V	0,00	V	0,55	V	124,46	V	40355	V
2017/05/27 06	SR	58,90	V	0,59	V	121,98	V	0,02	V	0,56	V	124,31	V	39582	V
2017/05/27 07	SR	38,56	V	0,42	V	139,97	V	0,00	V	0,60	V	124,85	V	40633	V
2017/05/27 08	SR	81,82	V	0,63	V	118,67	V	0,00	V	0,54	V	124,63	V	39413	V
2017/05/27 09	SR	105,44	V	0,90	V	100,69	V	0,13	V	0,56	V	124,06	V	39899	V
2017/05/27 10	SR	49,76	V	0,72	V	115,10	V	0,00	V	0,58	V	124,97	V	40172	V
2017/05/27 11	SR	30,33	V	0,64	V	128,08	V	0,00	V	0,61	V	124,85	V	39081	V
2017/05/27 12	SR	14,83	V	0,60	V	149,57	V	0,00	V	0,67	V	124,02	V	38473	V
2017/05/27 13	SR	14,03	V	0,56	V	135,10	V	0,00	V	0,70	V	123,20	V	37519	V
2017/05/27 14	SR	15,38	V	0,58	V	114,99	V	0,00	V	0,74	V	122,48	V	37046	V
2017/05/27 15	SR	11,13	V	0,63	V	131,38	V	0,00	V	0,79	V	123,49	V	38103	V
2017/05/27 16	SR	9,46	V	0,67	V	142,08	V	0,00	V	0,86	V	124,34	V	38921	V
2017/05/27 17	SR	8,54	V	0,64	V	152,69	V	0,00	V	0,87	V	125,69	V	40071	V
2017/05/27 18	SR	9,45	V	0,56	V	145,62	V	0,00	V	0,78	V	125,55	V	39138	V
2017/05/27 19	SR	5,93	V	0,59	V	161,66	V	0,00	V	0,79	V	124,50	V	39564	V
2017/05/27 20	SR	6,77	V	0,63	V	167,41	V	0,00	V	0,79	V	125,22	V	40961	V
2017/05/27 21	SR	9,78	V	0,58	V	144,65	V	0,00	V	0,69	V	125,11	V	40439	V
2017/05/27 22	SR	12,02	V	0,62	V	129,98	V	0,00	V	0,62	V	124,36	V	39862	V
2017/05/27 23	SR	18,26	V	0,61	V	119,18	V	0,00	V	0,59	V	123,89	V	38947	V
2017/05/27 24	SR	22,48	V	0,62	V	129,90	V	0,00	V	0,58	V	124,36	V	38670	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-105.4	0.4-0.9	100.7-179.8	0.0-0.1	0.5-0.9	122.5-126.1	37045.7-42571.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.6	0.6	138	0	0.7	124.6	39820.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

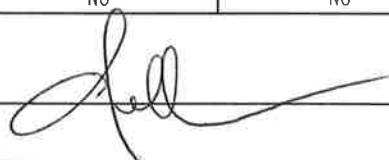

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/28 01	SR	23,31	V	0,60	V	137,76	V	0,00	V	0,59	V	124,80	V	38414	V
2017/05/28 02	SR	38,12	V	0,65	V	118,99	V	0,00	V	0,58	V	123,93	V	37090	V
2017/05/28 03	SR	24,92	V	0,53	V	127,21	V	0,00	V	0,60	V	124,09	V	37344	V
2017/05/28 04	SR	37,81	V	0,55	V	125,55	V	0,00	V	0,60	V	124,95	V	38194	V
2017/05/28 05	SR	47,94	V	0,55	V	107,87	V	0,00	V	0,57	V	125,47	V	37810	V
2017/05/28 06	SR	41,76	V	0,50	V	97,41	V	0,00	V	0,56	V	125,77	V	37089	V
2017/05/28 07	SR	41,10	V	0,46	V	83,48	V	0,00	V	0,56	V	125,97	V	36897	V
2017/05/28 08	SR	55,46	V	0,50	V	74,47	V	0,00	V	0,60	V	125,31	V	36286	V
2017/05/28 09	SR	50,26	V	0,52	V	77,06	V	0,00	V	0,63	V	123,64	V	36498	V
2017/05/28 10	SR	42,26	V	0,57	V	80,57	V	0,00	V	0,67	V	123,68	V	36222	V
2017/05/28 11	SR	33,98	V	0,55	V	89,73	V	0,00	V	0,71	V	123,66	V	36499	V
2017/05/28 12	SR	37,04	V	0,58	V	85,13	V	0,00	V	0,73	V	124,40	V	36389	V
2017/05/28 13	SR	38,81	V	0,57	V	85,27	V	0,00	V	0,75	V	124,46	V	36751	V
2017/05/28 14	SR	29,99	V	0,58	V	98,35	V	0,00	V	0,82	V	124,66	V	37351	V
2017/05/28 15	SR	28,24	V	0,60	V	106,10	V	0,00	V	0,85	V	125,32	V	37962	V
2017/05/28 16	SR	32,90	V	0,65	V	95,23	V	0,00	V	0,84	V	125,27	V	37034	V
2017/05/28 17	SR	28,60	V	0,68	V	97,67	V	0,00	V	0,86	V	124,85	V	36967	V
2017/05/28 18	SR	22,31	V	0,63	V	106,73	V	0,00	V	0,75	V	124,55	V	36700	V
2017/05/28 19	SR	15,65	V	0,58	V	126,61	V	0,00	V	0,74	V	125,17	V	38230	V
2017/05/28 20	SR	28,26	V	0,60	V	108,05	V	0,00	V	0,72	V	125,51	V	38102	V
2017/05/28 21	SR	30,91	V	0,62	V	107,92	V	0,00	V	0,69	V	126,31	V	38996	V
2017/05/28 22	SR	30,70	V	0,55	V	103,47	V	0,00	V	0,64	V	126,13	V	38063	V
2017/05/28 23	SR	22,38	V	0,57	V	111,77	V	0,00	V	0,63	V	125,65	V	37855	V
2017/05/28 24	SR	27,46	V	0,53	V	114,08	V	0,00	V	0,60	V	125,69	V	37612	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-55.5	0.5-0.7	74.5-137.8	0.0-0.0	0.6-0.9	123.6-126.3	36222.5-38996.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.8	0.6	102.8	0	0.7	125	37348.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 