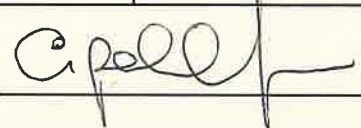



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/03 01	SR	24,52	V	0,89	V	119,29	V	3,40	V	1,74	V	128,75	V	22393	V
2024/05/03 02	SR	91,05	V	3,68	V	95,59	V	3,64	V	1,65	V	129,18	V	22354	V
2024/05/03 03	SR	25,27	V	0,78	V	121,93	V	2,31	V	1,69	V	129,29	V	22336	V
2024/05/03 04	SR	26,71	V	0,61	V	106,81	V	2,34	V	1,75	V	129,45	V	22509	V
2024/05/03 05	SR	13,77	V	0,56	V	134,82	V	4,70	V	1,68	V	129,16	V	23995	V
2024/05/03 06	SR	102,02	V	2,91	V	91,31	V	5,33	V	1,69	V	128,88	V	23591	V
2024/05/03 07	SR	15,28	V	0,87	V	153,37	V	2,71	V	1,94	V	128,10	V	23620	V
2024/05/03 08	SR	94,55	V	3,00	V	96,30	V	5,40	V	1,75	V	128,09	V	23458	V
2024/05/03 09	SR	127,86	V	4,27	V	91,18	V	5,79	V	2,15	V	128,67	V	23285	V
2024/05/03 10	SR	113,32	V	6,04	V	99,51	V	7,27	V	2,22	V	129,24	V	23205	V
2024/05/03 11	SR	52,01	V	1,08	V	105,66	V	3,39	V	2,36	V	129,83	V	23231	V
2024/05/03 12	SR	110,98	V	3,11	V	86,41	V	4,05	V	2,17	V	129,93	V	23151	V
2024/05/03 13	SR	73,17	V	2,14	V	92,76	V	4,42	V	2,05	V	130,12	V	23070	V
2024/05/03 14	SR	37,71	V	0,70	V	103,58	V	3,33	V	2,34	V	130,51	V	23045	V
2024/05/03 15	SR	72,25	V	1,32	V	89,83	V	3,39	V	2,04	V	130,77	V	23024	V
2024/05/03 16	SR	15,35	V	0,49	V	116,23	V	2,69	V	2,10	V	130,54	V	22974	V
2024/05/03 17	SR	90,57	V	3,51	V	95,96	V	3,91	V	2,21	V	130,72	V	23019	V
2024/05/03 18	SR	146,86	V	2,93	V	75,88	V	2,55	V	2,17	V	130,01	V	23184	V
2024/05/03 19	SR	50,58	V	0,84	V	99,85	V	0,58	V	2,22	V	128,97	V	23193	V
2024/05/03 20	SR	72,79	V	2,23	V	108,26	V	0,65	V	2,20	V	128,69	V	22928	V
2024/05/03 21	SR	9,28	V	0,46	V	131,34	V	0,06	V	2,38	V	128,54	V	23025	V
2024/05/03 22	SR	5,06	V	0,45	V	137,65	V	0,00	V	1,45	V	128,53	V	23080	V
2024/05/03 23	SR	15,37	V	0,51	V	116,88	V	0,00	V	1,19	V	128,43	V	23142	V
2024/05/03 24	SR	27,16	V	0,76	V	99,27	V	0,00	V	0,96	V	128,80	V	23141	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-146.9	0.4-6.0	75.9-153.4	0.0-7.3	1.0-2.4	128.1-130.8	22335.6-23994.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.9	1.8	107.1	3	1.9	129.3	23081.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/04 01	SR	70,12	V	1,58	V	71,08	V	0,00	V	0,92	V	129,50	V	23296	V
2024/05/04 02	SR	89,50	V	2,07	V	64,80	V	0,00	V	0,95	V	129,87	V	23343	V
2024/05/04 03	SR	100,05	V	2,17	V	64,72	V	0,00	V	0,90	V	130,13	V	23381	V
2024/05/04 04	SR	93,32	V	2,12	V	68,03	V	0,00	V	0,92	V	130,35	V	23264	V
2024/05/04 05	SR	53,95	V	1,12	V	77,40	V	0,00	V	0,89	V	130,31	V	24476	V
2024/05/04 06	SR	52,51	V	1,00	V	79,60	V	0,00	V	0,88	V	130,75	V	24091	V
2024/05/04 07	SR	87,59	V	1,45	V	73,06	V	0,00	V	0,89	V	131,28	V	23684	V
2024/05/04 08	SR	113,02	V	1,86	V	67,90	V	0,02	V	0,84	V	132,01	V	23436	V
2024/05/04 09	SR	97,06	V	1,35	V	71,54	V	0,00	V	0,86	V	132,85	V	23376	V
2024/05/04 10	SR	131,62	V	1,71	V	64,41	V	0,01	V	0,88	V	133,55	V	23145	V
2024/05/04 11	SR	138,79	V	2,29	V	62,02	V	0,11	V	0,95	V	133,91	V	23271	V
2024/05/04 12	SR	60,09	V	0,87	V	86,67	V	0,00	V	0,88	V	133,99	V	23300	V
2024/05/04 13	SR	28,13	V	0,51	V	97,87	V	0,00	V	0,89	V	134,10	V	23371	V
2024/05/04 14	SR	18,49	V	0,44	V	104,87	V	0,00	V	0,91	V	134,25	V	23579	V
2024/05/04 15	SR	13,37	V	0,43	V	113,95	V	0,00	V	0,91	V	134,38	V	23444	V
2024/05/04 16	SR	11,71	V	0,42	V	114,15	V	0,00	V	0,93	V	134,56	V	23508	V
2024/05/04 17	SR	22,25	V	0,47	V	105,29	V	0,00	V	0,92	V	134,78	V	23344	V
2024/05/04 18	SR	18,63	V	0,43	V	104,09	V	0,00	V	0,93	V	134,92	V	23251	V
2024/05/04 19	SR	9,59	V	0,43	V	121,52	V	0,00	V	0,97	V	135,12	V	23220	V
2024/05/04 20	SR	0,01	V	0,62	V	213,10	V	0,00	V	1,51	V	136,04	V	23276	V
2024/05/04 21	SR	L 610,15	18	L 24,87	18	200,90	V	3,00	V	3,04	V	132,89	V	24174	V
2024/05/04 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,96	V	121,39	V	0,00	NV
2024/05/04 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,37	V	110,57	V	0,00	NV
2024/05/04 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,32	V	105,96	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-610.2	0.4-24.9	62.0-213.1	0.0-3.0	0.8-3.0	129.5-136.0	23144.7-24475.7
Supero Orario	1	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.7	2.3	96.5	0.2	1	132.8	23487.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/05 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,33	V	102,07	V	0,00	NV
2024/05/05 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,32	V	98,52	V	0,00	NV
2024/05/05 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,35	V	95,12	V	0,00	NV
2024/05/05 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,35	NV	93,20	NV	0,00	NV
2024/05/05 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/05 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/06 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 14	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	NV	31,65	NV	0,00	NV
2024/05/06 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	31,30	V	0,00	NV
2024/05/06 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	31,81	NV	0,00	NV
2024/05/06 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/06 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max						31.3-31.3	
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	31.3	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

John P...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]