


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/07 01	SR	154,28	V	0,62	V	106,64	V	0,03	V	2,68	V	123,70	V	22501	V
2025/05/07 02	SR	86,15	V	0,07	V	119,46	V	0,00	V	2,91	V	123,57	V	22685	V
2025/05/07 03	SR	169,60	V	0,58	V	100,48	V	0,03	V	3,02	V	123,30	V	22822	V
2025/05/07 04	SR	123,86	V	1,86	V	120,57	V	0,50	V	3,03	V	123,34	V	22858	V
2025/05/07 05	SR	88,81	V	0,13	V	118,54	V	0,00	V	3,24	V	123,50	V	22826	V
2025/05/07 06	SR	175,29	V	0,79	V	93,49	V	0,02	V	3,25	V	123,80	V	22803	V
2025/05/07 07	SR	87,91	V	0,05	V	114,93	V	0,00	V	3,05	V	120,97	V	23578	V
2025/05/07 08	SR	174,15	V	0,61	V	103,44	V	0,01	V	2,58	V	120,18	V	23413	V
2025/05/07 09	SR	139,66	V	0,45	V	110,29	V	0,00	V	2,60	V	120,31	V	23143	V
2025/05/07 10	SR	246,38	V	3,53	V	89,10	V	0,50	V	2,74	V	121,37	V	22747	V
2025/05/07 11	SR	120,60	V	0,61	V	108,51	V	0,07	V	2,53	V	122,42	V	22938	V
2025/05/07 12	SR	87,11	V	0,14	V	115,07	V	0,03	V	2,57	V	122,80	V	23383	V
2025/05/07 13	SR	103,04	V	0,47	V	109,27	V	0,05	V	2,63	V	123,33	V	23317	V
2025/05/07 14	SR	122,18	V	1,46	V	101,29	V	0,25	V	2,71	V	123,69	V	22711	V
2025/05/07 15	SR	181,63	V	0,93	V	89,19	V	0,05	V	2,56	V	124,18	V	22792	V
2025/05/07 16	SR	96,93	V	0,31	V	108,30	V	0,01	V	2,50	V	123,99	V	22866	V
2025/05/07 17	SR	99,73	V	0,27	V	108,82	V	0,00	V	2,67	V	123,57	V	22927	V
2025/05/07 18	SR	45,54	V	0,01	V	130,73	V	0,00	V	2,65	V	123,29	V	23029	V
2025/05/07 19	SR	130,38	V	1,34	V	97,64	V	0,17	V	2,41	V	123,52	V	22871	V
2025/05/07 20	SR	189,59	V	2,30	V	92,37	V	0,14	V	2,66	V	123,78	V	22676	V
2025/05/07 21	SR	161,25	V	2,10	V	90,21	V	0,33	V	2,46	V	124,32	V	22616	V
2025/05/07 22	SR	111,72	V	0,69	V	101,55	V	0,00	V	2,64	V	124,51	V	22651	V
2025/05/07 23	SR	189,05	V	7,79	V	122,27	V	1,63	V	2,44	V	124,62	V	22472	V
2025/05/07 24	SR	28,16	V	0,01	V	138,58	V	0,00	V	2,59	V	124,86	V	22649	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.2-246.4	0.0-7.8	89.1-138.6	0.0-1.6	2.4-3.2	120.2-124.9	22472.4-23578.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.7	1.1	107.9	0.2	2.7	123.2	22886.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/05/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/08 01	SR	106,13	V	1,65	V	124,45	V	0,22	V	2,45	V	124,27	V	22613	V
2025/05/08 02	SR	154,39	V	2,19	V	111,37	V	0,23	V	2,32	V	122,08	V	23037	V
2025/05/08 03	SR	130,64	V	1,65	V	101,57	V	0,26	V	2,37	V	121,62	V	23047	V
2025/05/08 04	SR	97,53	V	1,23	V	112,15	V	0,12	V	2,32	V	121,56	V	23020	V
2025/05/08 05	SR	51,62	V	0,18	V	122,31	V	0,00	V	2,38	V	121,76	V	22912	V
2025/05/08 06	SR	86,97	V	0,31	V	104,06	V	0,06	V	2,27	V	121,96	V	22670	V
2025/05/08 07	SR	231,40	V	5,02	V	96,47	V	0,58	V	2,15	V	122,58	V	23592	V
2025/05/08 08	SR	207,57	V	3,38	V	102,94	V	0,39	V	2,30	V	122,63	V	22523	V
2025/05/08 09	SR	180,21	V	3,80	V	112,66	V	0,81	V	2,20	V	122,96	V	22464	V
2025/05/08 10	SR	85,19	V	1,33	V	131,04	V	0,29	V	2,29	V	123,39	V	22765	V
2025/05/08 11	SR	109,01	V	0,40	V	110,84	V	0,05	V	2,23	V	123,99	V	22755	V
2025/05/08 12	SR	126,25	V	0,93	V	109,71	V	0,12	V	2,26	V	124,33	V	22725	V
2025/05/08 13	SR	138,95	V	0,98	V	95,66	V	0,12	V	2,39	V	124,70	V	22640	V
2025/05/08 14	SR	107,32	V	0,17	V	101,57	V	0,00	V	2,34	V	125,03	V	22633	V
2025/05/08 15	SR	110,03	V	0,76	V	110,01	V	0,08	V	2,32	V	125,31	V	22597	V
2025/05/08 16	SR	227,90	V	5,19	V	98,59	V	1,14	V	2,24	V	125,74	V	22603	V
2025/05/08 17	SR	32,22	V	0,01	V	154,55	V	0,00	V	2,22	V	125,59	V	23129	V
2025/05/08 18	SR	148,31	V	2,82	V	120,25	V	0,51	V	2,11	V	125,67	V	23174	V
2025/05/08 19	SR	132,37	V	0,99	V	131,32	V	0,16	V	2,11	V	125,39	V	23406	V
2025/05/08 20	SR	17,61	V	0,01	V	173,24	V	0,00	V	2,55	V	123,13	V	23649	V
2025/05/08 21	SR	122,74	V	0,55	V	105,33	V	0,04	V	2,24	V	122,98	V	23222	V
2025/05/08 22	SR	160,62	V	0,48	V	94,35	V	0,02	V	2,39	V	123,78	V	22888	V
2025/05/08 23	SR	201,47	V	1,19	V	87,39	V	0,10	V	2,17	V	123,82	V	22897	V
2025/05/08 24	SR	107,21	V	1,59	V	120,43	V	0,22	V	2,20	V	123,85	V	22923	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-231.4	0.0-5.2	87.4-173.2	0.0-1.1	2.1-2.6	121.6-125.7	22463.7-23648.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.1	1.5	113.8	0.2	2.3	123.7	22911.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/09 01	SR	222,34	V	1,80	V	98,31	V	0,17	V	2,29	V	123,85	V	23027	V
2025/05/09 02	SR	131,13	V	1,13	V	117,45	V	0,12	V	2,25	V	123,81	V	23171	V
2025/05/09 03	SR	133,25	V	0,65	V	114,85	V	0,00	V	2,32	V	123,82	V	23228	V
2025/05/09 04	SR	77,23	V	0,22	V	130,59	V	0,00	V	2,38	V	123,86	V	23303	V
2025/05/09 05	SR	48,13	V	0,02	V	141,42	V	0,00	V	2,35	V	123,66	V	23479	V
2025/05/09 06	SR	68,35	V	0,17	V	134,96	V	0,00	V	2,57	V	123,40	V	23369	V
2025/05/09 07	SR	111,27	V	0,26	V	109,74	V	0,00	V	2,38	V	123,18	V	24154	V
2025/05/09 08	SR	92,19	V	0,15	V	114,28	V	0,00	V	2,53	V	123,18	V	23924	V
2025/05/09 09	SR	167,05	V	4,47	V	105,59	V	1,01	V	2,47	V	123,09	V	23035	V
2025/05/09 10	SR	77,98	V	0,86	V	128,49	V	0,09	V	2,27	V	123,72	V	23030	V
2025/05/09 11	SR	122,50	V	2,33	V	111,46	V	0,65	V	2,47	V	123,69	V	22990	V
2025/05/09 12	SR	163,49	V	1,12	V	103,22	V	0,04	V	2,39	V	123,79	V	22635	V
2025/05/09 13	SR	130,42	V	0,62	V	108,50	V	0,01	V	2,53	V	124,06	V	22647	V
2025/05/09 14	SR	1348,09	18	10,49	V	86,26	V	4,19	V	2,48	V	122,41	V	22794	V
2025/05/09 15	SR	86,68	V	0,68	V	134,38	V	0,05	V	1,20	V	121,67	V	23415	V
2025/05/09 16	SR	120,39	V	1,02	V	117,50	V	0,07	V	1,69	V	122,56	V	23291	V
2025/05/09 17	SR	109,46	V	0,22	V	106,95	V	0,00	V	1,53	V	123,17	V	23173	V
2025/05/09 18	SR	146,67	V	1,46	V	107,63	V	0,17	V	1,54	V	123,46	V	23126	V
2025/05/09 19	SR	142,02	V	0,55	V	104,87	V	0,02	V	1,52	V	123,70	V	23072	V
2025/05/09 20	SR	123,09	V	0,91	V	116,42	V	0,09	V	1,52	V	123,65	V	23357	V
2025/05/09 21	SR	83,05	V	0,02	V	118,42	V	0,00	V	1,63	V	123,51	V	23583	V
2025/05/09 22	SR	37,28	V	0,01	V	150,03	V	0,00	V	1,81	V	123,14	V	23716	V
2025/05/09 23	SR	54,14	V	0,01	V	142,00	V	0,00	V	2,01	V	122,94	V	23845	V
2025/05/09 24	SR	72,41	V	0,05	V	127,83	V	0,00	V	1,86	V	123,17	V	23766	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.3-348.1	0.0-10.5	86.3-150.0	0.0-4.2	1.2-2.6	121.7-124.1	22635.2-24154.3
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.5	1.2	118	0.3	2.1	123.4	23297
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giulio P. 45

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/05/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/10 01	SR	79,99	V	0,14	V	130,47	V	0,00	V	2,58	V	123,55	V	23733	V
2025/05/10 02	SR	65,74	V	0,02	V	136,48	V	0,00	V	2,57	V	123,59	V	23772	V
2025/05/10 03	SR	79,01	V	0,13	V	133,90	V	0,00	V	2,47	V	123,88	V	23729	V
2025/05/10 04	SR	39,97	V	0,01	V	152,42	V	0,00	V	2,36	V	123,96	V	23678	V
2025/05/10 05	SR	62,51	V	0,01	V	137,51	V	0,00	V	2,35	V	124,34	V	23650	V
2025/05/10 06	SR	75,81	V	0,03	V	126,21	V	0,00	V	2,71	V	124,19	V	23482	V
2025/05/10 07	SR	53,86	V	0,01	V	143,21	V	0,00	V	1,59	V	121,31	V	24332	V
2025/05/10 08	SR	34,08	V	0,01	V	159,69	V	0,00	V	1,47	V	120,44	V	24560	V
2025/05/10 09	SR	127,44	V	2,13	V	114,56	V	0,27	V	1,22	V	120,46	V	23772	V
2025/05/10 10	SR	119,61	V	1,37	V	113,77	V	0,15	V	1,14	V	121,45	V	23359	V
2025/05/10 11	SR	140,99	V	1,25	V	97,60	V	0,12	V	1,07	V	122,29	V	23296	V
2025/05/10 12	SR	46,70	V	0,08	V	124,58	V	0,00	V	1,08	V	122,76	V	23251	V
2025/05/10 13	SR	175,33	V	1,67	V	98,00	V	0,16	V	1,13	V	123,31	V	23122	V
2025/05/10 14	SR	134,77	V	3,15	V	107,42	V	0,91	V	1,06	V	123,60	V	23329	V
2025/05/10 15	SR	128,32	V	2,65	V	130,49	V	1,06	V	1,11	V	123,28	V	23333	V
2025/05/10 16	SR	97,41	V	0,21	V	124,61	V	0,01	V	1,08	V	122,96	V	23740	V
2025/05/10 17	SR	60,15	V	0,07	V	140,17	V	0,00	V	0,99	V	122,96	V	23710	V
2025/05/10 18	SR	112,86	V	0,32	V	112,73	V	0,00	V	1,00	V	123,18	V	23557	V
2025/05/10 19	SR	76,81	V	0,07	V	126,22	V	0,00	V	0,99	V	123,09	V	23739	V
2025/05/10 20	SR	75,39	V	1,34	V	148,32	V	0,22	V	1,13	V	124,04	V	23358	V
2025/05/10 21	SP	12,68	NV	0,02	NV	301,33	NV	0,11	NV	17,46	V	114,02	V	23605	NV
2025/05/10 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,87	V	103,82	V	0,00	NV
2025/05/10 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	22,38	V	98,12	V	0,00	NV
2025/05/10 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	28,17	V	98,56	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.1-175.3	0.0-3.1	97.6-159.7	0.0-1.1	1.0-2.7	120.4-124.3	23121.9-24560.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.3	0.7	127.9	0.1	1.6	122.9	23625.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIODMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/11 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,75	V	96,67	V	0,00	NV
2025/05/11 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	15,00	V	91,94	V	0,00	NV
2025/05/11 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	11,92	NV	89,70	NV	0,00	NV
2025/05/11 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/11 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/12 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	17,61	V	31,33	V	0,00	NV
2025/05/12 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,84	V	31,52	V	0,00	NV
2025/05/12 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,00	V	31,87	V	0,00	NV
2025/05/12 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,16	V	32,06	V	0,00	NV
2025/05/12 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	5,68	V	32,18	V	0,00	NV
2025/05/12 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	8,96	V	32,26	V	0,00	NV
2025/05/12 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,84	NV	32,30	NV	0,00	NV
2025/05/12 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/12 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/13 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,93	NV	24,52	NV	0,00	NV
2025/05/13 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	24,38	V	0,00	NV
2025/05/13 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	24,26	V	0,00	NV
2025/05/13 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	24,13	V	0,00	NV
2025/05/13 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,78	V	24,40	V	0,00	NV
2025/05/13 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,27	V	24,54	V	0,00	NV
2025/05/13 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	24,06	V	0,00	NV
2025/05/13 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/13 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/14 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/14 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

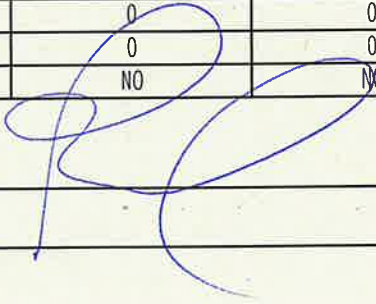
DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/15 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/15 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

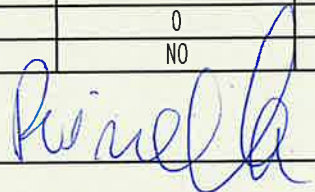DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/05/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/16 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/16 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/17 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/17 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/05/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/18 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/18 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rimelly

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/19 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/19 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

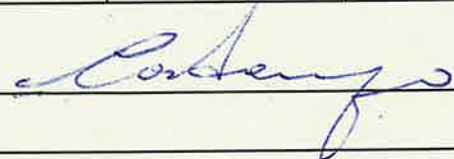

RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/20 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/20 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

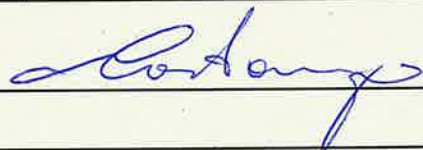

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/05/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/21 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/05/21 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/23 01	AV	157,73	NV	36,58	NV	30,98	NV	0,00	NV	0,29	V	23,74	V	4397	NV
2025/05/23 02	SP	137,09	NV	28,78	NV	49,62	NV	0,00	NV	0,30	V	25,37	V	4985	NV
2025/05/23 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	23,73	V	0,00	NV
2025/05/23 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	22,63	V	0,00	NV
2025/05/23 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	23,08	V	0,00	NV
2025/05/23 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	23,33	V	0,00	NV
2025/05/23 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	23,63	V	0,00	NV
2025/05/23 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	NV	23,85	NV	0,00	NV
2025/05/23 09	AV	133,28	NV	25,89	NV	51,64	NV	0,00	NV	8,22	V	26,30	V	4560	NV
2025/05/23 10	AV	234,09	V	27,74	V	45,07	V	0,00	V	4,02	V	32,93	V	5275	V
2025/05/23 11	AV	350,88	V	20,21	V	50,79	V	0,00	V	34,16	V	36,97	V	5552	V
2025/05/23 12	AV	244,97	V	10,71	V	98,74	V	2,86	V	13,35	V	45,92	V	25774	V
2025/05/23 13	AV	105,80	V	5,03	V	128,69	V	0,42	V	13,02	V	53,81	V	31216	V
2025/05/23 14	AV	148,41	V	0,60	V	185,68	V	0,00	V	21,86	V	52,60	V	16608	V
2025/05/23 15	AV	411,31	V	12,18	V	230,25	V	0,00	V	15,79	V	71,75	V	47341	V
2025/05/23 16	AV	10,06	V	0,19	V	194,01	V	0,00	V	1,60	V	85,07	V	39494	V
2025/05/23 17	AV	20,44	V	0,01	NV	154,97	V	0,00	V	0,32	NV	81,92	V	35914	NV
2025/05/23 18	SR	151,43	V	0,56	V	89,21	V	0,00	V	2,52	V	81,06	V	46890	V
2025/05/23 19	SR	101,91	V	0,16	V	109,04	V	0,00	V	3,26	V	82,40	V	45777	V
2025/05/23 20	SR	215,53	V	3,51	V	122,17	V	0,00	V	4,68	V	84,28	V	46372	V
2025/05/23 21	SR	1325,11	18	9,69	V	119,31	V	1,22	V	4,71	V	88,93	V	45106	V
2025/05/23 22	SR	29,70	V	0,01	V	161,22	V	0,00	V	2,17	V	93,32	V	41238	V
2025/05/23 23	SR	48,57	V	0,05	V	142,86	V	0,00	V	1,98	V	93,11	V	39381	V
2025/05/23 24	SR	45,68	V	0,15	V	190,95	V	0,00	V	2,63	V	96,29	V	42503	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.7-325.1	0.0-9.7	89.2-191.0	0.0-1.2	2.0-4.7	81.1-96.3	39381.1-46889.8
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	131.1	2	133.5	0.2	3.1	88.5	43895.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirre

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/24 01	SR	43,68	V	0,02	V	182,65	V	0,00	V	2,11	V	104,18	V	42398	V
2025/05/24 02	SR	152,18	V	1,39	V	154,02	V	0,00	V	1,67	V	105,66	V	41700	V
2025/05/24 03	SR	138,69	V	0,88	V	154,53	V	0,00	V	1,53	V	106,06	V	41713	V
2025/05/24 04	SR	105,74	V	0,60	V	164,80	V	0,00	V	1,41	V	106,65	V	41583	V
2025/05/24 05	SR	77,75	V	0,25	V	170,23	V	0,00	V	1,32	V	107,28	V	41566	V
2025/05/24 06	SR	139,66	V	1,72	V	155,72	V	0,00	V	1,21	V	107,59	V	41412	V
2025/05/24 07	SR	196,00	V	2,99	V	166,67	V	1,76	V	1,08	V	107,95	V	44626	V
2025/05/24 08	SR	163,20	V	1,50	V	165,73	V	3,51	V	1,20	V	108,46	V	42410	V
2025/05/24 09	SR	57,46	V	0,04	V	182,79	V	3,86	V	1,17	V	108,23	V	42091	V
2025/05/24 10	SR	153,96	V	2,13	V	157,77	V	4,50	V	1,07	V	108,58	V	41575	V
2025/05/24 11	SR	284,19	V	5,89	V	139,34	V	8,00	V	1,17	V	109,47	V	41148	V
2025/05/24 12	SR	48,52	V	0,28	V	192,92	V	1,43	V	1,27	V	109,98	V	41333	V
2025/05/24 13	SR	203,47	V	1,15	V	142,98	V	0,62	V	1,18	V	108,74	V	41762	V
2025/05/24 14	SR	160,18	V	3,26	V	165,54	V	1,30	V	1,22	V	109,24	V	41198	V
2025/05/24 15	SR	42,64	V	0,01	V	205,50	V	1,12	V	1,27	V	109,75	V	41374	V
2025/05/24 16	SR	218,23	V	1,64	V	156,55	V	1,32	V	1,23	V	109,62	V	41263	V
2025/05/24 17	SR	128,38	V	0,22	V	167,65	V	0,95	V	1,26	V	110,20	V	40976	V
2025/05/24 18	SR	112,64	V	0,16	V	166,54	V	0,60	V	1,36	V	110,54	V	40990	V
2025/05/24 19	SR	135,23	V	0,22	V	161,39	V	0,34	V	1,36	V	110,70	V	41179	V
2025/05/24 20	SR	102,96	V	0,12	V	168,78	V	0,09	V	1,27	V	110,89	V	41156	V
2025/05/24 21	SR	117,59	V	0,11	V	165,87	V	0,60	V	1,25	V	111,08	V	41079	V
2025/05/24 22	SR	147,29	V	0,66	V	163,59	V	0,73	V	1,33	V	111,08	V	41223	V
2025/05/24 23	SR	158,14	V	0,92	V	174,62	V	1,48	V	1,36	V	111,21	V	41026	V
2025/05/24 24	SR	113,57	V	0,28	V	182,31	V	2,71	V	1,57	V	111,46	V	41297	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.6-284.2	0.0-5.9	139.3-205.5	0.0-8.0	1.1-2.1	104.2-111.5	40975.6-44626.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	133.4	1.1	167	1.5	1.3	108.9	41586.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/05/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/25 01	SR	115,92	V	0,49	V	168,82	V	3,06	V	1,44	V	111,67	V	41328	V
2025/05/25 02	SR	114,76	V	0,50	V	170,68	V	3,70	V	1,46	V	111,67	V	41498	V
2025/05/25 03	SR	147,80	V	0,86	V	158,80	V	4,03	V	1,46	V	111,85	V	41381	V
2025/05/25 04	SR	92,18	V	0,15	V	171,49	V	4,63	V	1,43	V	112,08	V	41309	V
2025/05/25 05	SR	77,13	V	0,42	V	187,48	V	6,01	V	1,59	V	112,48	V	41265	V
2025/05/25 06	SR	60,47	V	1,18	V	204,26	V	4,71	V	1,66	V	112,32	V	41700	V
2025/05/25 07	SR	1304,65	18	17,48	V	157,51	V	25,15	V	1,93	V	112,22	V	41850	V
2025/05/25 08	SR	104,94	V	1,46	V	180,29	V	5,71	V	2,22	V	112,76	V	41608	V
2025/05/25 09	SR	96,21	V	0,19	V	178,75	V	5,07	V	2,18	V	112,83	V	41218	V
2025/05/25 10	SR	159,55	V	1,27	V	166,22	V	5,84	V	2,22	V	113,21	V	41129	V
2025/05/25 11	SR	81,34	V	0,12	V	172,78	V	4,41	V	2,19	V	113,93	V	40996	V
2025/05/25 12	SR	102,11	V	0,26	V	165,56	V	4,60	V	2,19	V	114,05	V	40900	V
2025/05/25 13	SR	207,29	V	2,10	V	142,11	V	5,33	V	2,16	V	114,14	V	40632	V
2025/05/25 14	SR	87,43	V	0,05	V	167,90	V	5,82	V	1,92	V	114,74	V	40584	V
2025/05/25 15	SR	119,26	V	0,33	V	164,02	V	7,22	V	1,95	V	114,88	V	40517	V
2025/05/25 16	SR	103,42	V	0,24	V	173,27	V	8,09	V	2,14	V	115,00	V	40567	V
2025/05/25 17	SR	166,98	V	1,26	V	163,06	V	10,15	V	1,95	V	114,99	V	40755	V
2025/05/25 18	SR	150,87	V	2,42	V	165,35	V	11,95	V	1,98	V	115,05	V	40327	V
2025/05/25 19	SR	87,15	V	0,03	V	172,29	V	11,75	V	1,98	V	115,45	V	40313	V
2025/05/25 20	SR	201,49	V	1,13	V	145,65	V	13,18	V	2,15	V	115,76	V	40236	V
2025/05/25 21	SR	173,79	V	2,33	V	153,20	V	10,87	V	2,03	V	115,78	V	40489	V
2025/05/25 22	SR	100,54	V	0,74	V	166,05	V	8,89	V	2,08	V	115,65	V	40744	V
2025/05/25 23	SR	81,35	V	0,13	V	163,06	V	7,39	V	2,15	V	115,76	V	40819	V
2025/05/25 24	SR	38,01	V	0,01	V	179,58	V	6,94	V	2,07	V	115,75	V	40991	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.0-304.6	0.0-17.5	142.1-204.3	3.1-25.1	1.4-2.2	111.7-115.8	40236.1-41849.9
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	123.9	1.5	168.3	7.7	1.9	113.9	40964.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/26 01	SR	96,21	V	0,15	V	156,12	V	5,86	V	2,17	V	115,39	V	40862	V
2025/05/26 02	SR	111,46	V	0,12	V	144,24	V	5,47	V	1,94	V	114,34	V	40767	V
2025/05/26 03	SR	100,41	V	0,42	V	155,82	V	4,53	V	1,96	V	114,13	V	40992	V
2025/05/26 04	SR	112,60	V	0,40	V	151,03	V	3,87	V	1,92	V	114,25	V	40685	V
2025/05/26 05	SR	175,20	V	2,35	V	152,02	V	4,91	V	1,89	V	114,22	V	40726	V
2025/05/26 06	SR	115,67	V	0,76	V	161,15	V	3,62	V	1,99	V	114,64	V	40656	V
2025/05/26 07	SR	139,06	V	0,77	V	155,02	V	2,36	V	2,01	V	114,79	V	40854	V
2025/05/26 08	SR	155,46	V	1,48	V	151,23	V	3,46	V	2,47	V	114,70	V	40860	V
2025/05/26 09	SR	224,32	V	4,06	V	148,89	V	4,93	V	2,17	V	114,71	V	40111	V
2025/05/26 10	SR	152,03	V	1,19	V	159,79	V	4,76	V	2,24	V	114,99	V	39793	V
2025/05/26 11	SR	136,64	V	0,81	V	177,84	V	7,04	V	2,07	V	114,22	V	38611	V
2025/05/26 12	SR	0,08	V	-0,01	V	274,85	V	10,13	V	0,72	V	108,50	V	26912	V
2025/05/26 13	SR	0,00	V	0,02	V	265,33	V	9,10	V	0,38	V	102,92	V	19951	V
2025/05/26 14	SR	0,00	V	0,02	V	260,09	V	10,05	V	0,36	V	102,20	V	20185	V
2025/05/26 15	SR	0,00	V	0,02	V	259,92	V	10,22	V	0,35	V	102,19	V	20194	V
2025/05/26 16	SR	0,00	V	0,01	V	237,18	V	18,29	V	0,30	V	102,60	V	21234	V
2025/05/26 17	SR	189,21	V	4,72	V	139,75	V	18,52	V	0,24	V	103,50	V	24715	V
2025/05/26 18	SR	202,66	V	9,59	V	163,60	V	18,90	V	0,24	V	101,62	V	23405	V
2025/05/26 19	SR	264,96	V	6,98	V	156,58	V	20,09	V	1,73	V	104,51	V	32989	V
2025/05/26 20	SR	158,95	V	0,81	V	166,77	V	15,80	V	2,38	V	111,61	V	39298	V
2025/05/26 21	SR	102,20	V	0,36	V	156,66	V	12,14	V	2,30	V	113,00	V	40154	V
2025/05/26 22	SR	186,27	V	4,73	V	159,58	V	11,27	V	2,47	V	113,21	V	40075	V
2025/05/26 23	SR	266,17	V	5,64	V	128,31	V	8,84	V	2,21	V	112,80	V	39908	V
2025/05/26 24	SR	138,08	V	1,30	V	176,03	V	7,82	V	2,29	V	112,72	V	39849	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-266.2	0.0-9.6	128.3-274.9	2.4-20.1	0.2-2.5	101.6-115.4	19951.2-40991.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.2	1.9	177.4	9.2	1.6	110.5	34741.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gian P. M.


RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/27 01	SR	3,27	V	0,01	V	255,00	V	9,79	V	2,55	V	113,68	V	40194	V
2025/05/27 02	SR	56,60	V	1,40	V	234,41	V	13,21	V	2,26	V	114,15	V	39956	V
2025/05/27 03	SR	233,49	V	6,53	V	188,21	V	18,43	V	2,46	V	114,98	V	39120	V
2025/05/27 04	SR	275,96	V	6,72	V	169,26	V	16,70	V	2,39	V	115,66	V	38782	V
2025/05/27 05	SR	30,33	V	0,03	V	232,14	V	12,65	V	2,79	V	116,45	V	39012	V
2025/05/27 06	SR	14,99	V	0,01	V	245,77	V	14,23	V	2,66	V	116,39	V	39254	V
2025/05/27 07	SR	169,07	V	3,68	V	192,58	V	11,16	V	2,72	V	115,53	V	39839	V
2025/05/27 08	SR	58,32	V	0,44	V	217,99	V	14,79	V	2,74	V	115,00	V	39892	V
2025/05/27 09	SR	141,83	V	5,18	V	203,34	V	17,49	V	2,52	V	114,85	V	39456	V
2025/05/27 10	SR	16,08	V	0,02	V	248,93	V	15,59	V	2,91	V	115,87	V	39344	V
2025/05/27 11	SP	50,09	NV	0,17	NV	272,93	NV	19,46	NV	2,65	V	113,03	V	39373	NV
2025/05/27 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	103,08	V	0,00	NV
2025/05/27 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	100,11	V	0,00	NV
2025/05/27 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	98,78	V	0,00	NV
2025/05/27 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	98,98	V	0,00	NV
2025/05/27 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	98,66	V	0,00	NV
2025/05/27 17	AV	375,48	V	28,76	V	314,57	V	7,45	V	1,47	V	96,71	V	19056	V
2025/05/27 18	AV	124,51	V	2,43	V	326,59	V	5,35	V	0,76	V	88,11	V	23418	V
2025/05/27 19	AV	592,54	NV	29,99	NV	377,86	NV	12,24	NV	0,53	V	87,56	V	21101	NV
2025/05/27 20	AV	4,63	V	3,45	V	286,16	V	14,07	V	0,97	V	97,25	V	28451	V
2025/05/27 21	AV	0,00	V	0,51	V	303,49	V	14,01	V	2,90	V	108,70	V	36461	V
2025/05/27 22	AV	88,77	V	3,02	V	225,20	V	23,30	V	1,99	V	115,54	V	40456	V
2025/05/27 23	SR	52,75	V	1,73	V	259,79	V	21,05	V	2,39	V	114,12	V	36720	V
2025/05/27 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,23	V	110,30	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-276.0	0.0-6.7	169.3-259.8	9.8-21.1	2.3-2.9	113.7-116.4	36719.6-40193.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	95.7	2.3	222.5	15	2.6	115.2	39233.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

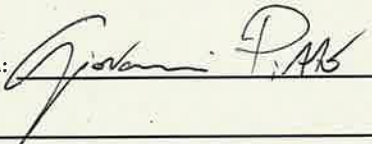DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 