

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/12 01	SR	116,85	V	0,78	V	122,75	V	0,12	V	2,84	V	136,85	V	27563	V
2025/03/12 02	SR	232,13	V	2,90	V	98,67	V	0,64	V	2,86	V	137,03	V	27437	V
2025/03/12 03	SR	166,38	V	0,87	V	99,34	V	0,16	V	3,28	V	137,30	V	27431	V
2025/03/12 04	SR	131,06	V	0,68	V	99,96	V	0,09	V	3,61	V	137,50	V	27363	V
2025/03/12 05	SR	35,85	V	0,01	V	139,78	V	0,05	V	4,18	V	137,15	V	27540	V
2025/03/12 06	SR	24,45	V	0,01	V	147,38	V	0,15	V	4,33	V	136,88	V	27561	V
2025/03/12 07	SR	55,67	V	0,03	V	128,49	V	0,44	V	4,57	V	136,67	V	27993	V
2025/03/12 08	SR	119,77	V	0,74	V	108,21	V	1,01	V	5,04	V	135,22	V	27638	V
2025/03/12 09	SR	141,09	V	1,63	V	114,16	V	2,09	V	5,85	V	135,07	V	26948	V
2025/03/12 10	SR	137,73	V	0,97	V	114,38	V	1,77	V	6,13	V	135,14	V	26904	V
2025/03/12 11	SR	193,24	V	5,09	V	124,33	V	3,57	V	6,74	V	135,73	V	26805	V
2025/03/12 12	SR	193,36	V	3,48	V	122,36	V	4,20	V	6,76	V	136,42	V	26851	V
2025/03/12 13	SR	91,79	V	1,97	V	146,30	V	4,17	V	6,98	V	136,74	V	26927	V
2025/03/12 14	SR	119,47	V	1,19	V	134,48	V	3,97	V	6,84	V	136,88	V	26784	V
2025/03/12 15	SR	116,24	V	0,81	V	128,11	V	2,74	V	3,72	V	137,35	V	26613	V
2025/03/12 16	SR	224,13	V	5,89	V	132,18	V	6,45	V	3,85	V	137,45	V	26406	V
2025/03/12 17	SR	190,70	V	5,81	V	142,11	V	7,51	V	3,48	V	137,48	V	26319	V
2025/03/12 18	SR	188,65	V	2,70	V	131,22	V	5,90	V	2,11	V	137,19	V	26459	V
2025/03/12 19	SR	142,99	V	2,16	V	117,35	V	4,15	V	1,94	V	137,48	V	25682	V
2025/03/12 20	SR	62,31	V	0,09	V	129,78	V	4,29	V	2,03	V	137,52	V	25766	V
2025/03/12 21	SR	153,54	V	1,19	V	89,08	V	4,04	V	2,11	V	137,50	V	25716	V
2025/03/12 22	SR	75,35	V	0,30	V	105,66	V	3,64	V	2,42	V	137,69	V	25943	V
2025/03/12 23	SR	155,19	V	1,65	V	100,29	V	4,33	V	2,54	V	137,70	V	25769	V
2025/03/12 24	SR	105,44	V	1,23	V	121,18	V	2,85	V	2,17	V	137,79	V	25916	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.5-232.1	0.0-5.9	89.1-147.4	0.1-7.5	1.9-7.0	135.1-137.8	25681.7-27993.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	132.2	1.8	120.7	2.8	4	136.9	26764
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Cardano

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/13 01	SR	76,32	V	0,12	V	99,50	V	1,82	V	2,15	V	138,09	V	25916	V
2025/03/13 02	SR	67,64	V	0,55	V	114,29	V	1,39	V	2,21	V	138,07	V	25820	V
2025/03/13 03	SR	56,19	V	0,03	V	108,25	V	2,42	V	2,07	V	138,17	V	25829	V
2025/03/13 04	SR	129,89	V	0,49	V	89,63	V	2,49	V	2,00	V	138,01	V	25888	V
2025/03/13 05	SR	168,48	V	1,38	V	90,52	V	2,65	V	1,97	V	137,78	V	25818	V
2025/03/13 06	SR	114,81	V	0,21	V	95,96	V	2,01	V	1,93	V	137,74	V	25896	V
2025/03/13 07	SR	124,47	V	1,93	V	99,22	V	1,69	V	1,81	V	137,87	V	25989	V
2025/03/13 08	SR	116,32	V	0,93	V	97,22	V	1,72	V	1,91	V	137,85	V	25776	V
2025/03/13 09	SR	158,39	V	3,79	V	100,99	V	1,16	V	3,43	V	133,10	V	23265	V
2025/03/13 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	126,73	NV	0,00	NV
2025/03/13 11	SR	106,20	V	5,82	V	181,39	V	7,22	V	3,11	V	118,93	V	24195	V
2025/03/13 12	SR	110,83	V	1,26	V	154,26	V	5,46	V	1,32	V	129,32	V	27456	V
2025/03/13 13	SR	60,72	V	0,04	V	124,39	V	4,71	V	0,80	V	134,01	V	27121	V
2025/03/13 14	SR	75,96	V	0,09	V	120,85	V	4,17	V	0,81	V	135,08	V	27149	V
2025/03/13 15	SR	60,52	V	0,04	V	126,96	V	5,07	V	0,81	V	135,23	V	27261	V
2025/03/13 16	SR	253,57	V	5,75	V	104,05	V	3,71	V	0,78	V	136,21	V	27082	V
2025/03/13 17	SR	41,52	V	0,01	V	125,70	V	0,73	V	0,78	V	136,67	V	27230	V
2025/03/13 18	SR	94,59	V	1,72	V	116,21	V	0,56	V	0,71	V	136,42	V	26882	V
2025/03/13 19	SR	191,12	V	3,62	V	96,35	V	1,71	V	0,68	V	136,67	V	26848	V
2025/03/13 20	SR	143,07	V	0,22	V	83,45	V	0,05	V	0,68	V	136,90	V	26748	V
2025/03/13 21	SR	143,51	V	0,24	V	87,66	V	0,01	V	0,66	V	136,79	V	27008	V
2025/03/13 22	SR	119,31	V	0,54	V	99,00	V	0,50	V	0,65	V	136,57	V	27248	V
2025/03/13 23	SR	151,37	V	1,97	V	99,03	V	1,91	V	0,63	V	136,99	V	27330	V
2025/03/13 24	SR	106,91	V	1,75	V	119,92	V	1,56	V	0,66	V	137,35	V	27558	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.5-253.6	0.0-5.8	83.4-181.4	0.0-7.2	0.6-3.4	118.9-138.2	23265.4-27557.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	116.2	1.4	110.2	2.4	1.4	135.6	26404.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Re. n. 11

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/14 01	SR	83,09	V	0,38	V	101,75	V	1,70	V	0,65	V	137,57	V	27637	V
2025/03/14 02	SR	133,03	V	1,54	V	89,34	V	1,35	V	0,64	V	137,67	V	27536	V
2025/03/14 03	SR	113,88	V	0,74	V	101,69	V	1,25	V	0,68	V	137,64	V	27576	V
2025/03/14 04	SR	146,57	V	1,14	V	83,00	V	0,74	V	0,68	V	137,82	V	27507	V
2025/03/14 05	SR	98,88	V	0,07	V	89,54	V	0,29	V	0,68	V	138,42	V	27356	V
2025/03/14 06	SR	151,61	V	0,93	V	88,62	V	0,41	V	0,66	V	138,27	V	27533	V
2025/03/14 07	SR	142,71	V	0,70	V	89,46	V	1,42	V	0,62	V	137,65	V	28106	V
2025/03/14 08	SR	139,10	V	0,61	V	90,84	V	1,23	V	0,64	V	137,18	V	28104	V
2025/03/14 09	SR	122,81	V	0,37	V	90,53	V	0,76	V	0,68	V	136,79	V	27761	V
2025/03/14 10	SR	169,58	V	0,45	V	84,74	V	0,68	V	0,73	V	136,96	V	27775	V
2025/03/14 11	SR	183,63	V	1,21	V	82,33	V	0,78	V	0,73	V	137,22	V	27724	V
2025/03/14 12	SR	150,16	V	0,43	V	85,38	V	0,48	V	0,82	V	137,73	V	27621	V
2025/03/14 13	SR	132,28	V	0,89	V	86,84	V	0,84	V	0,83	V	138,32	V	27344	V
2025/03/14 14	SR	164,67	V	1,82	V	96,85	V	1,96	V	0,93	V	139,08	V	27058	V
2025/03/14 15	SR	21,94	V	0,01	V	140,33	V	2,11	V	1,04	V	138,87	V	27534	V
2025/03/14 16	SR	28,04	V	0,01	V	135,68	V	1,63	V	0,91	V	138,67	V	27579	V
2025/03/14 17	SR	66,53	V	0,61	V	133,85	V	1,52	V	1,08	V	138,69	V	27739	V
2025/03/14 18	SR	30,69	V	0,02	V	142,54	V	1,19	V	1,09	V	138,83	V	27927	V
2025/03/14 19	SR	63,74	V	0,01	V	112,59	V	1,53	V	1,02	V	139,14	V	27881	V
2025/03/14 20	SR	51,39	V	0,01	V	128,18	V	1,95	V	1,11	V	139,26	V	27725	V
2025/03/14 21	SR	93,77	V	0,52	V	124,88	V	3,45	V	1,08	V	139,41	V	27370	V
2025/03/14 22	SR	80,38	V	0,17	V	123,42	V	3,23	V	1,14	V	139,35	V	27385	V
2025/03/14 23	SR	165,80	V	2,40	V	116,25	V	2,58	V	1,29	V	139,48	V	27181	V
2025/03/14 24	SR	80,55	V	0,55	V	126,85	V	2,44	V	1,18	V	139,46	V	27381	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.9-183.6	0.0-2.4	82.3-142.5	0.3-3.4	0.6-1.3	136.8-139.5	27057.5-28106.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	109	0.6	106.1	1.5	0.9	138.3	27597.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/15 01	SR	124,86	V	0,77	V	109,15	V	2,34	V	1,28	V	139,79	V	27469	V
2025/03/15 02	SR	58,42	V	0,03	V	119,39	V	1,79	V	1,30	V	140,19	V	27583	V
2025/03/15 03	SR	79,11	V	0,43	V	121,51	V	1,19	V	1,42	V	140,24	V	27560	V
2025/03/15 04	SR	59,93	V	0,15	V	116,72	V	0,62	V	1,42	V	140,38	V	27367	V
2025/03/15 05	SR	173,24	V	2,10	V	93,29	V	1,17	V	1,46	V	140,18	V	27297	V
2025/03/15 06	SR	104,55	V	0,07	V	93,05	V	0,16	V	1,49	V	140,04	V	27394	V
2025/03/15 07	SR	93,69	V	0,04	V	90,26	V	0,00	V	1,44	V	138,73	V	28244	V
2025/03/15 08	SR	92,17	V	0,19	V	97,48	V	0,14	V	1,51	V	137,87	V	28173	V
2025/03/15 09	SR	196,30	V	1,80	V	75,20	V	0,87	V	1,47	V	137,73	V	27669	V
2025/03/15 10	SR	140,61	V	0,36	V	79,28	V	0,45	V	1,50	V	137,85	V	27774	V
2025/03/15 11	SR	188,50	V	1,21	V	76,52	V	0,47	V	1,52	V	138,21	V	27782	V
2025/03/15 12	SR	195,11	V	0,70	V	78,45	V	0,52	V	1,42	V	138,61	V	27772	V
2025/03/15 13	SR	59,41	V	0,04	V	109,86	V	0,90	V	1,48	V	138,67	V	27840	V
2025/03/15 14	SR	84,87	V	0,11	V	97,53	V	0,71	V	1,44	V	138,76	V	27661	V
2025/03/15 15	SR	109,32	V	0,34	V	95,37	V	0,80	V	1,47	V	138,91	V	27571	V
2025/03/15 16	SR	136,36	V	0,45	V	85,34	V	0,28	V	1,51	V	139,17	V	27354	V
2025/03/15 17	SR	72,89	V	0,05	V	103,61	V	0,01	V	1,47	V	138,78	V	27567	V
2025/03/15 18	SR	196,69	V	0,45	V	75,80	V	0,00	V	1,49	V	138,36	V	27405	V
2025/03/15 19	SR	78,27	V	0,14	V	96,20	V	0,01	V	1,40	V	139,23	V	27535	V
2025/03/15 20	SR	145,30	V	0,69	V	106,74	V	0,07	V	1,51	V	139,53	V	27498	V
2025/03/15 21	SR	191,42	V	3,40	V	85,34	V	0,84	V	1,47	V	139,94	V	27520	V
2025/03/15 22	SR	103,54	V	0,26	V	89,97	V	0,02	V	1,40	V	139,75	V	27557	V
2025/03/15 23	SR	121,41	V	0,97	V	95,36	V	0,12	V	1,45	V	139,28	V	27584	V
2025/03/15 24	SR	73,28	V	0,26	V	104,82	V	0,02	V	1,36	V	139,12	V	27636	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	58.4-196.7	0.0-3.4	75.2-121.5	0.0-2.3	1.3-1.5	137.7-140.4	27297.3-28244.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	120	0.6	95.7	0.6	1.4	139.1	27617.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

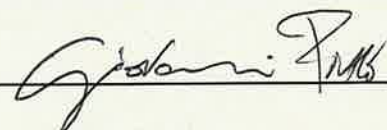

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/16 01	SR	109,33	V	0,05	V	84,38	V	0,00	V	1,43	V	139,58	V	27572	V
2025/03/16 02	SR	57,94	V	0,01	V	100,94	V	0,00	V	1,37	V	139,76	V	27669	V
2025/03/16 03	SR	92,36	V	0,06	V	88,24	V	0,00	V	1,46	V	139,95	V	27645	V
2025/03/16 04	SR	179,43	V	0,20	V	67,84	V	0,00	V	1,37	V	140,32	V	27458	V
2025/03/16 05	SR	163,56	V	0,29	V	69,81	V	0,00	V	1,29	V	140,63	V	27348	V
2025/03/16 06	SR	249,74	V	0,72	V	60,12	V	0,00	V	1,32	V	140,85	V	27249	V
2025/03/16 07	SR	147,93	V	0,09	V	73,90	V	0,00	V	1,24	V	141,02	V	28399	V
2025/03/16 08	SR	173,38	V	1,69	V	79,10	V	0,30	V	1,25	V	141,33	V	27551	V
2025/03/16 09	SR	144,77	V	0,20	V	81,02	V	0,00	V	1,32	V	141,94	V	27235	V
2025/03/16 10	SR	148,34	V	1,55	V	87,44	V	0,16	V	1,21	V	142,64	V	27329	V
2025/03/16 11	SR	65,22	V	0,01	V	97,15	V	0,00	V	1,22	V	142,72	V	27331	V
2025/03/16 12	SR	57,40	V	0,04	V	100,27	V	0,00	V	1,17	V	142,80	V	27222	V
2025/03/16 13	SR	195,08	V	1,39	V	74,82	V	0,04	V	1,16	V	142,39	V	27111	V
2025/03/16 14	SR	79,64	V	0,29	V	98,94	V	0,00	V	1,32	V	140,75	V	27287	V
2025/03/16 15	SR	154,84	V	2,10	V	87,82	V	0,22	V	1,12	V	139,37	V	27143	V
2025/03/16 16	SR	44,64	V	0,05	V	121,48	V	0,15	V	1,20	V	139,10	V	27268	V
2025/03/16 17	SR	176,43	V	1,83	V	88,75	V	1,92	V	1,14	V	139,26	V	27332	V
2025/03/16 18	SR	137,50	V	1,23	V	96,07	V	1,72	V	1,16	V	139,67	V	27351	V
2025/03/16 19	SR	181,14	V	3,97	V	96,92	V	3,21	V	1,28	V	139,54	V	27323	V
2025/03/16 20	SR	118,09	V	1,42	V	107,71	V	2,32	V	1,26	V	139,79	V	27323	V
2025/03/16 21	SR	165,24	V	1,91	V	109,43	V	2,83	V	1,41	V	140,01	V	27401	V
2025/03/16 22	SR	74,94	V	0,63	V	127,29	V	2,48	V	1,28	V	140,44	V	27566	V
2025/03/16 23	SR	62,26	V	0,10	V	109,65	V	2,25	V	1,33	V	139,78	V	27461	V
2025/03/16 24	SR	28,78	V	0,01	V	124,41	V	2,00	V	1,41	V	138,91	V	27641	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.8-249.7	0.0-4.0	60.1-127.3	0.0-3.2	1.1-1.5	138.9-142.8	27110.6-28399.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	125.3	0.8	93.1	0.8	1.3	140.5	27425.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: