

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/14 01	SR	106,35	V	0,53	V	53,59	V	1,07	V	0,75	V	130,25	V	33159	V
2023/03/14 02	SR	125,39	V	0,74	V	52,14	V	1,18	V	0,69	V	130,39	V	33282	V
2023/03/14 03	SR	40,63	V	0,00	V	70,83	V	1,09	V	0,65	V	130,30	V	33387	V
2023/03/14 04	SR	83,63	V	0,93	V	63,13	V	1,37	V	0,63	V	130,12	V	33400	V
2023/03/14 05	SR	50,60	V	0,05	V	69,22	V	1,12	V	2,42	V	130,22	V	33484	V
2023/03/14 06	SR	95,13	V	0,50	V	64,88	V	1,26	V	1,92	V	128,83	V	33120	V
2023/03/14 07	SR	119,62	V	0,86	V	63,36	V	0,37	V	0,81	V	128,57	V	32215	V
2023/03/14 08	SR	37,08	V	0,02	V	77,79	V	0,26	V	0,74	V	128,89	V	32182	V
2023/03/14 09	SR	50,39	V	0,07	V	81,78	V	0,20	V	0,76	V	129,04	V	32222	V
2023/03/14 10	SR	57,68	V	0,01	V	70,44	V	0,18	V	0,78	V	129,50	V	32086	V
2023/03/14 11	SR	50,04	V	0,14	V	75,62	V	0,11	V	0,74	V	129,83	V	32062	V
2023/03/14 12	SR	39,60	V	0,00	V	76,38	V	0,06	V	0,75	V	130,60	V	31847	V
2023/03/14 13	SR	55,30	V	0,00	V	68,57	V	0,05	V	0,76	V	131,15	V	31690	V
2023/03/14 14	SR	146,85	V	0,95	V	48,03	V	0,25	V	0,91	V	131,38	V	31084	V
2023/03/14 15	SR	33,03	V	0,00	V	85,94	V	0,01	V	0,90	V	130,20	V	30925	V
2023/03/14 16	SR	22,49	V	0,00	V	93,52	V	0,03	V	1,06	V	129,89	V	31388	V
2023/03/14 17	SR	13,22	V	0,06	V	107,88	V	0,06	V	1,06	V	129,47	V	31594	V
2023/03/14 18	SR	18,80	V	0,00	V	98,96	V	0,04	V	1,15	V	129,35	V	31634	V
2023/03/14 19	SR	82,34	V	0,71	V	71,56	V	0,35	V	0,99	V	129,87	V	31568	V
2023/03/14 20	SR	101,64	V	0,75	V	57,24	V	0,36	V	1,06	V	130,37	V	31264	V
2023/03/14 21	SR	74,51	V	0,60	V	65,00	V	0,40	V	1,17	V	130,93	V	31138	V
2023/03/14 22	SR	34,75	V	0,00	V	64,81	V	0,09	V	1,17	V	131,63	V	31225	V
2023/03/14 23	SR	69,24	V	0,27	V	55,27	V	0,01	V	1,11	V	131,60	V	31201	V
2023/03/14 24	SR	39,35	V	0,00	V	63,50	V	0,00	V	1,08	V	131,93	V	31209	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-146.8	0.0-0.9	48.0-107.9	0.0-1.4	0.6-2.4	128.6-131.9	30925.1-33484.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.5	0.3	70.8	0.4	1	130.2	32015.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/15 01	SR	121,80	V	2,21	V	54,74	V	0,19	V	1,03	V	132,37	V	31173	V
2023/03/15 02	SR	107,34	V	1,83	V	63,54	V	0,08	V	1,03	V	132,61	V	31339	V
2023/03/15 03	SR	91,90	V	1,03	V	67,66	V	0,17	V	1,01	V	132,44	V	31416	V
2023/03/15 04	SR	36,87	V	0,02	V	79,97	V	0,00	V	0,99	V	132,79	V	31342	V
2023/03/15 05	SR	54,24	V	0,19	V	76,57	V	0,00	V	1,06	V	133,02	V	31411	V
2023/03/15 06	SR	64,95	V	0,26	V	78,13	V	0,00	V	1,06	V	133,41	V	31348	V
2023/03/15 07	SR	154,02	V	2,52	V	71,87	V	0,45	V	1,02	V	133,64	V	31915	V
2023/03/15 08	SR	57,45	V	0,38	V	88,83	V	0,05	V	1,06	V	133,72	V	31785	V
2023/03/15 09	SR	123,46	V	2,22	V	81,82	V	1,10	V	1,08	V	134,10	V	31685	V
2023/03/15 10	SR	145,30	V	3,01	V	75,35	V	0,60	V	1,05	V	134,76	V	31554	V
2023/03/15 11	SR	54,11	V	0,36	V	100,33	V	0,03	V	1,04	V	135,23	V	31728	V
2023/03/15 12	SR	36,50	V	0,01	V	92,66	V	0,01	V	1,13	V	134,98	V	31578	V
2023/03/15 13	SR	55,65	V	0,29	V	76,71	V	0,03	V	1,18	V	134,65	V	31489	V
2023/03/15 14	SR	141,37	V	2,31	V	60,87	V	0,24	V	1,11	V	135,17	V	31296	V
2023/03/15 15	SR	112,50	V	2,64	V	88,71	V	0,39	V	1,09	V	135,82	V	31073	V
2023/03/15 16	SR	17,63	V	0,00	V	126,76	V	0,00	V	1,07	V	136,00	V	31342	V
2023/03/15 17	SR	26,31	V	0,07	V	112,76	V	0,00	V	0,99	V	135,90	V	31398	V
2023/03/15 18	SR	3,69	V	0,00	V	131,18	V	0,00	V	0,98	V	136,15	V	31427	V
2023/03/15 19	SR	11,57	V	0,00	V	120,33	V	0,00	V	1,08	V	136,58	V	31381	V
2023/03/15 20	SR	18,84	V	0,00	V	115,77	V	0,00	V	1,17	V	136,88	V	31285	V
2023/03/15 21	SR	92,38	V	4,65	V	93,36	V	4,33	V	1,93	V	136,66	V	31113	V
2023/03/15 22	SR	12,12	V	0,04	V	144,58	V	0,01	V	1,42	V	133,68	V	31647	V
2023/03/15 23	SR	9,61	V	0,19	V	144,45	V	0,00	V	1,42	V	132,41	V	31942	V
2023/03/15 24	SR	16,99	V	0,00	V	132,60	V	0,00	V	1,38	V	132,44	V	31938	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-154.0	0.0-4.6	54.7-144.6	0.0-4.3	1.0-1.9	132.4-136.9	31073.3-31942.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	1	95	0.3	1.1	134.4	31483.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Ph. Leese

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/16 01	SR	15,96	V	0,00	V	128,39	V	0,00	V	1,49	V	132,57	V	31881	V
2023/03/16 02	SR	55,99	V	0,28	V	100,82	V	0,03	V	1,47	V	132,66	V	31851	V
2023/03/16 03	SR	38,74	V	0,05	V	96,16	V	0,02	V	1,44	V	132,75	V	31590	V
2023/03/16 04	SR	62,81	V	0,64	V	102,20	V	0,05	V	1,49	V	132,70	V	31664	V
2023/03/16 05	SR	83,39	V	0,29	V	81,21	V	0,04	V	1,48	V	133,02	V	31538	V
2023/03/16 06	SR	14,52	V	0,00	V	126,32	V	0,00	V	1,64	V	133,07	V	31656	V
2023/03/16 07	SR	27,71	V	0,21	V	124,09	V	0,25	V	1,47	V	132,85	V	32312	V
2023/03/16 08	SR	58,30	V	1,10	V	104,56	V	0,47	V	1,83	V	133,08	V	31872	V
2023/03/16 09	SR	110,99	V	1,51	V	86,74	V	0,71	V	1,56	V	132,03	V	31890	V
2023/03/16 10	SR	137,66	V	3,67	V	82,81	V	1,11	V	1,44	V	132,34	V	31859	V
2023/03/16 11	SR	99,15	V	1,83	V	91,99	V	0,73	V	1,36	V	132,87	V	31895	V
2023/03/16 12	SR	82,74	V	1,08	V	92,63	V	0,61	V	1,37	V	133,20	V	31942	V
2023/03/16 13	SR	139,50	V	2,02	V	80,66	V	0,64	V	1,38	V	133,78	V	31871	V
2023/03/16 14	SR	132,17	V	2,53	V	77,69	V	0,80	V	1,41	V	134,42	V	31825	V
2023/03/16 15	SR	67,97	V	1,01	V	96,63	V	0,51	V	1,39	V	134,76	V	31820	V
2023/03/16 16	SR	61,03	V	0,26	V	93,81	V	0,33	V	1,10	V	134,00	V	31832	V
2023/03/16 17	SR	60,12	V	0,38	V	96,36	V	0,31	V	1,12	V	133,84	V	31604	V
2023/03/16 18	SR	84,84	V	1,34	V	94,19	V	0,37	V	1,13	V	134,12	V	31496	V
2023/03/16 19	SR	62,83	V	0,75	V	97,37	V	0,32	V	4,79	V	134,37	V	31132	V
2023/03/16 20	SR	78,87	V	1,52	V	98,41	V	0,52	V	3,80	V	132,00	V	31217	V
2023/03/16 21	SR	142,40	V	3,62	V	84,91	V	1,02	V	1,40	V	131,30	V	31539	V
2023/03/16 22	SR	51,71	V	0,24	V	96,74	V	0,56	V	1,21	V	130,49	V	32088	V
2023/03/16 23	SR	59,05	V	0,33	V	90,77	V	0,51	V	1,10	V	129,94	V	32308	V
2023/03/16 24	SR	48,90	V	0,07	V	94,93	V	0,39	V	1,07	V	130,05	V	32370	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-142.4	0.0-3.7	77.7-128.4	0.0-1.1	1.1-4.8	129.9-134.8	31132.4-32369.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.1	1	96.7	0.4	1.6	132.8	31793.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

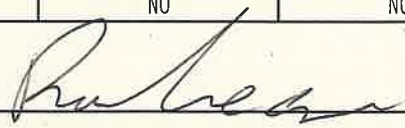

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/17 01	SR	25,43	V	0,00	V	103,79	V	0,45	V	1,14	V	130,08	V	32343	V
2023/03/17 02	SR	42,32	V	0,09	V	93,55	V	0,49	V	1,16	V	130,12	V	32401	V
2023/03/17 03	SR	28,06	V	0,00	V	107,94	V	0,60	V	1,13	V	130,13	V	32436	V
2023/03/17 04	SR	40,44	V	0,39	V	101,72	V	0,70	V	1,15	V	130,12	V	32414	V
2023/03/17 05	SR	31,23	V	0,17	V	105,72	V	0,60	V	1,14	V	130,16	V	32409	V
2023/03/17 06	SR	81,06	V	1,31	V	84,53	V	0,61	V	1,12	V	130,47	V	32310	V
2023/03/17 07	SR	48,29	V	0,03	V	90,27	V	0,20	V	1,05	V	130,93	V	32748	V
2023/03/17 08	SR	13,74	V	0,02	V	113,82	V	0,14	V	1,15	V	131,29	V	32370	V
2023/03/17 09	SR	16,83	V	0,01	V	114,61	V	0,21	V	1,20	V	132,04	V	32390	V
2023/03/17 10	SR	7,75	V	0,00	V	121,20	V	0,12	V	1,20	V	132,86	V	32513	V
2023/03/17 11	SR	48,39	V	0,43	V	103,64	V	0,12	V	1,50	V	132,06	V	32580	V
2023/03/17 12	SR	19,76	V	0,01	V	112,58	V	0,07	V	1,28	V	130,58	V	32503	V
2023/03/17 13	SR	23,53	V	0,12	V	100,64	V	0,09	V	1,20	V	130,70	V	32599	V
2023/03/17 14	SR	29,90	V	0,01	V	96,14	V	0,13	V	1,11	V	131,17	V	32457	V
2023/03/17 15	SR	29,08	V	0,00	V	102,72	V	0,13	V	2,83	V	131,50	V	32425	V
2023/03/17 16	SR	121,77	V	1,69	V	73,02	V	0,55	V	5,96	V	131,05	V	31688	V
2023/03/17 17	SR	104,72	V	1,27	V	80,18	V	0,52	V	1,31	V	131,64	V	32002	V
2023/03/17 18	SR	118,92	V	2,04	V	72,29	V	0,74	V	1,04	V	130,87	V	32276	V
2023/03/17 19	SR	63,91	V	0,00	V	77,62	V	0,36	V	0,83	V	130,08	V	32475	V
2023/03/17 20	SR	45,39	V	0,25	V	85,54	V	0,41	V	0,73	V	129,97	V	32627	V
2023/03/17 21	SR	34,19	V	0,07	V	90,11	V	0,29	V	0,72	V	130,02	V	32702	V
2023/03/17 22	SR	55,75	V	0,22	V	90,54	V	0,44	V	0,73	V	129,96	V	32747	V
2023/03/17 23	SR	132,26	V	2,17	V	74,12	V	1,03	V	0,76	V	129,71	V	32598	V
2023/03/17 24	SR	107,61	V	0,84	V	72,93	V	0,74	V	0,81	V	129,40	V	32665	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-132.3	0.0-2.2	72.3-121.2	0.1-1.0	0.7-6.0	129.4-132.9	31687.8-32748.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.9	0.5	94.5	0.4	1.3	130.7	32445
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/18 01	SR	48,17	V	0,48	V	87,73	V	0,66	V	0,82	V	129,57	V	32595	V
2023/03/18 02	SR	55,80	V	0,05	V	82,63	V	0,60	V	0,83	V	129,77	V	32649	V
2023/03/18 03	SR	54,44	V	0,40	V	79,42	V	0,40	V	0,83	V	130,23	V	32556	V
2023/03/18 04	SR	97,67	V	0,87	V	66,32	V	0,52	V	0,82	V	130,65	V	32462	V
2023/03/18 05	SR	36,83	V	0,16	V	74,39	V	0,32	V	0,80	V	131,25	V	32323	V
2023/03/18 06	SR	13,98	V	0,00	V	85,70	V	0,27	V	0,78	V	131,51	V	32481	V
2023/03/18 07	SR	12,32	V	0,00	V	95,46	V	0,21	V	0,78	V	131,68	V	32540	V
2023/03/18 08	SR	2,29	V	0,00	V	124,32	V	0,28	V	0,83	V	131,71	V	32415	V
2023/03/18 09	SR	2,34	V	0,00	V	125,79	V	0,31	V	0,90	V	132,14	V	32359	V
2023/03/18 10	SR	2,02	V	0,00	V	137,93	V	0,36	V	1,00	V	132,61	V	32342	V
2023/03/18 11	SR	34,76	V	1,57	V	139,01	V	4,67	V	1,16	V	132,28	V	32072	V
2023/03/18 12	SR	3,24	V	0,00	V	139,54	V	0,49	V	1,09	V	132,00	V	32490	V
2023/03/18 13	SR	49,58	V	0,00	V	93,01	V	0,52	V	1,14	V	131,81	V	32562	V
2023/03/18 14	SR	59,90	V	0,00	V	84,29	V	0,21	V	1,23	V	130,13	V	32415	V
2023/03/18 15	SR	17,99	V	0,19	V	121,08	V	0,19	V	1,30	V	130,22	V	32375	V
2023/03/18 16	SR	20,03	V	0,00	V	103,22	V	0,24	V	0,93	V	130,86	V	32233	V
2023/03/18 17	SR	114,07	V	1,02	V	67,52	V	0,33	V	0,94	V	131,60	V	32215	V
2023/03/18 18	SR	64,37	V	0,58	V	82,23	V	0,34	V	0,84	V	132,02	V	32178	V
2023/03/18 19	SR	74,03	V	0,18	V	74,26	V	0,28	V	0,77	V	132,37	V	32066	V
2023/03/18 20	SR	112,95	V	1,64	V	65,34	V	0,54	V	0,91	V	132,56	V	32128	V
2023/03/18 21	SR	47,81	V	0,00	V	78,72	V	0,27	V	0,93	V	131,67	V	32130	V
2023/03/18 22	SR	86,34	V	1,35	V	77,58	V	0,56	V	0,78	V	131,44	V	32297	V
2023/03/18 23	SR	9,16	V	0,06	V	103,03	V	0,39	V	0,80	V	131,46	V	32407	V
2023/03/18 24	SR	2,19	V	0,00	V	123,49	V	0,34	V	0,83	V	131,21	V	32690	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-114.1	0.0-1.6	65.3-139.5	0.2-4.7	0.8-1.3	129.6-132.6	32066.2-32690.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.6	0.4	96.3	0.6	0.9	131.4	32374.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/19 01	SR	10,96	V	0,00	V	102,06	V	0,36	V	0,80	V	130,84	V	32648	V
2023/03/19 02	SR	52,12	V	0,11	V	66,06	V	0,37	V	0,83	V	131,10	V	32464	V
2023/03/19 03	SR	76,64	V	0,44	V	69,61	V	0,44	V	0,84	V	131,17	V	32400	V
2023/03/19 04	SR	9,14	V	0,00	V	100,51	V	0,40	V	0,85	V	131,64	V	32491	V
2023/03/19 05	SR	51,08	V	0,20	V	76,68	V	0,35	V	0,83	V	131,69	V	32511	V
2023/03/19 06	SR	59,64	V	0,41	V	81,27	V	0,58	V	0,89	V	132,15	V	32385	V
2023/03/19 07	SR	56,27	V	0,57	V	104,79	V	0,14	V	0,90	V	132,16	V	32617	V
2023/03/19 08	SR	2,89	V	0,00	V	134,00	V	0,07	V	0,93	V	132,03	V	32580	V
2023/03/19 09	SR	4,48	V	0,00	V	126,77	V	0,04	V	1,00	V	132,41	V	32560	V
2023/03/19 10	SR	5,28	V	0,00	V	124,83	V	0,05	V	1,01	V	133,03	V	32428	V
2023/03/19 11	SR	4,10	V	0,04	V	129,38	V	0,08	V	1,31	V	133,04	V	32445	V
2023/03/19 12	SR	3,31	V	0,00	V	142,38	V	0,11	V	1,22	V	131,69	V	32522	V
2023/03/19 13	SR	8,50	V	0,00	V	122,17	V	0,17	V	1,13	V	131,77	V	32539	V
2023/03/19 14	SR	4,90	V	0,00	V	132,31	V	0,17	V	1,12	V	131,96	V	32525	V
2023/03/19 15	SR	5,75	V	0,00	V	140,79	V	0,98	V	1,16	V	132,12	V	32280	V
2023/03/19 16	SR	5,82	V	0,00	V	132,51	V	0,13	V	1,15	V	132,22	V	32246	V
2023/03/19 17	SR	20,94	V	0,55	V	115,33	V	0,21	V	1,13	V	132,56	V	32108	V
2023/03/19 18	SR	22,59	V	0,00	V	96,28	V	0,03	V	1,13	V	132,91	V	31955	V
2023/03/19 19	SR	19,50	V	0,00	V	95,94	V	0,12	V	1,13	V	133,17	V	31974	V
2023/03/19 20	SR	40,50	V	0,01	V	85,48	V	0,14	V	1,14	V	133,46	V	31839	V
2023/03/19 21	SR	138,26	V	2,39	V	78,47	V	0,70	V	1,42	V	132,69	V	31755	V
2023/03/19 22	SR	54,88	V	0,19	V	95,22	V	0,07	V	1,18	V	131,55	V	31974	V
2023/03/19 23	SR	153,41	V	2,67	V	81,22	V	1,51	V	1,18	V	131,49	V	31992	V
2023/03/19 24	SR	41,00	V	0,62	V	103,14	V	0,10	V	1,15	V	131,73	V	32043	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2,9-153,4	0,0-2,7	66,1-142,4	0,0-1,5	0,8-1,4	130,8-133,5	31754,9-32647,5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35,5	0,3	105,7	0,3	1,1	132,1	32303,3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/20 01	SR	77,42	V	1,05	V	86,53	V	0,14	V	1,12	V	131,81	V	31973	V
2023/03/20 02	SR	121,93	V	2,39	V	78,22	V	0,34	V	1,05	V	132,43	V	31904	V
2023/03/20 03	SR	25,14	V	0,00	V	101,37	V	0,03	V	0,98	V	132,78	V	31844	V
2023/03/20 04	SR	22,90	V	0,00	V	100,41	V	0,02	V	0,97	V	133,21	V	31815	V
2023/03/20 05	SR	75,79	V	0,65	V	85,96	V	0,08	V	1,00	V	133,56	V	31846	V
2023/03/20 06	SR	125,92	V	1,98	V	70,87	V	0,20	V	1,00	V	133,74	V	31747	V
2023/03/20 07	SR	59,30	V	0,30	V	91,20	V	0,20	V	3,27	V	133,95	V	32452	V
2023/03/20 08	SR	75,68	V	1,50	V	92,63	V	0,27	V	4,52	V	130,81	V	31182	V
2023/03/20 09	SR	99,90	V	2,08	V	90,64	V	0,87	V	1,33	V	130,09	V	31587	V
2023/03/20 10	SR	29,28	V	0,01	V	100,73	V	0,49	V	0,98	V	129,23	V	32224	V
2023/03/20 11	SR	23,17	V	0,10	V	106,55	V	0,72	V	0,90	V	129,50	V	32381	V
2023/03/20 12	SR	12,18	V	0,00	V	106,34	V	0,79	V	0,95	V	129,59	V	32637	V
2023/03/20 13	SR	29,01	V	0,09	V	98,46	V	0,66	V	0,89	V	130,16	V	32505	V
2023/03/20 14	SR	8,05	V	0,00	V	108,16	V	0,66	V	1,01	V	130,56	V	32426	V
2023/03/20 15	SR	6,44	V	0,00	V	120,75	V	0,90	V	0,87	V	130,38	V	32393	V
2023/03/20 16	SR	8,20	V	0,14	V	157,37	V	1,68	V	1,05	V	129,71	V	32644	V
2023/03/20 17	SR	0,03	V	0,10	V	194,25	V	2,14	V	1,32	V	125,39	V	34166	V
2023/03/20 18	SR	19,69	V	0,00	V	118,03	V	5,10	V	0,76	V	125,16	V	33222	V
2023/03/20 19	SR	40,42	V	0,00	V	94,45	V	0,92	V	0,78	V	128,15	V	32723	V
2023/03/20 20	SR	144,20	V	2,44	V	73,58	V	1,22	V	0,82	V	129,46	V	32363	V
2023/03/20 21	SR	83,49	V	0,52	V	88,88	V	1,39	V	0,78	V	130,32	V	32882	V
2023/03/20 22	SR	73,74	V	1,22	V	88,53	V	0,89	V	0,70	V	130,88	V	32783	V
2023/03/20 23	SR	74,43	V	0,41	V	79,86	V	0,66	V	0,63	V	131,26	V	32745	V
2023/03/20 24	SR	82,19	V	0,79	V	79,61	V	0,58	V	0,68	V	131,24	V	32612	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-144.2	0.0-2.4	70.9-194.3	0.0-5.1	0.6-4.5	125.2-133.9	31181.6-34166.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.9	0.7	100.6	0.9	1.2	130.6	32377.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____