

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/20 01	SR	34,95	V	0,56	V	162,95	V	3,84	V	1,60	V	127,82	V	28468	V
2025/03/20 02	SR	45,72	V	0,49	V	158,70	V	3,72	V	1,67	V	127,91	V	28430	V
2025/03/20 03	SR	20,48	V	0,07	V	169,24	V	4,26	V	1,63	V	127,86	V	28450	V
2025/03/20 04	SR	47,95	V	0,35	V	154,07	V	4,86	V	1,61	V	127,94	V	28451	V
2025/03/20 05	SR	68,91	V	0,98	V	157,08	V	5,57	V	1,59	V	128,02	V	28413	V
2025/03/20 06	SR	136,71	V	3,25	V	144,91	V	6,83	V	1,61	V	128,25	V	28280	V
2025/03/20 07	SR	65,81	V	0,77	V	150,57	V	4,29	V	1,54	V	128,19	V	29139	V
2025/03/20 08	SR	65,73	V	0,68	V	140,24	V	4,17	V	1,47	V	128,32	V	28511	V
2025/03/20 09	SR	182,00	V	5,12	V	125,61	V	4,02	V	1,60	V	127,90	V	28122	V
2025/03/20 10	SR	73,80	V	0,62	V	133,51	V	1,00	V	1,58	V	124,80	V	28160	V
2025/03/20 11	SR	54,01	V	0,19	V	131,50	V	0,00	V	2,14	V	120,03	V	27815	V
2025/03/20 12	SR	68,49	V	1,28	V	138,87	V	0,87	V	1,88	V	117,62	V	28373	V
2025/03/20 13	SR	48,39	V	0,33	V	137,77	V	1,16	V	1,65	V	117,38	V	28430	V
2025/03/20 14	SR	28,38	V	0,27	V	163,27	V	2,04	V	1,67	V	117,14	V	28593	V
2025/03/20 15	SR	86,71	V	0,89	V	131,41	V	2,98	V	1,61	V	116,87	V	28798	V
2025/03/20 16	SR	142,71	V	2,74	V	129,72	V	3,30	V	1,66	V	117,03	V	28655	V
2025/03/20 17	SR	252,63	V	5,52	V	116,69	V	2,94	V	1,60	V	117,30	V	28719	V
2025/03/20 18	SR	156,39	V	2,12	V	142,18	V	0,14	V	1,54	V	117,76	V	28897	V
2025/03/20 19	SR	212,00	V	3,27	V	116,37	V	0,32	V	1,60	V	118,10	V	28909	V
2025/03/20 20	SR	110,70	V	0,35	V	105,75	V	0,04	V	1,54	V	117,56	V	28766	V
2025/03/20 21	SR	255,14	V	3,98	V	93,52	V	0,64	V	1,62	V	117,26	V	29041	V
2025/03/20 22	SR	60,63	V	0,24	V	139,46	V	0,00	V	1,67	V	117,24	V	29230	V
2025/03/20 23	SR	167,04	V	2,23	V	114,95	V	0,16	V	1,61	V	117,45	V	29249	V
2025/03/20 24	SR	89,55	V	0,81	V	134,26	V	0,01	V	1,66	V	117,81	V	29207	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.5-255.1	0.1-5.5	93.5-169.2	0.0-6.8	1.5-2.1	116.9-128.3	27814.9-29248.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	103.1	1.5	137.2	2.4	1.6	121.8	28629.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/03/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/21 01	SR	148,69	V	1,57	V	119,04	V	0,08	V	1,46	V	117,89	V	29223	V
2025/03/21 02	SR	207,40	V	5,21	V	123,33	V	0,80	V	1,49	V	118,56	V	29058	V
2025/03/21 03	SR	12,69	V	0,01	V	159,06	V	0,00	V	1,51	V	118,32	V	29328	V
2025/03/21 04	SR	16,79	V	0,01	V	154,74	V	0,00	V	1,49	V	118,38	V	29387	V
2025/03/21 05	SR	37,27	V	0,03	V	132,46	V	0,00	V	1,62	V	118,65	V	29296	V
2025/03/21 06	SR	36,51	V	0,06	V	129,77	V	0,00	V	1,58	V	118,58	V	29287	V
2025/03/21 07	SR	34,62	V	0,03	V	129,37	V	0,00	V	1,63	V	118,47	V	30159	V
2025/03/21 08	SR	43,20	V	0,29	V	133,99	V	0,04	V	1,65	V	118,58	V	29294	V
2025/03/21 09	SR	85,39	V	0,35	V	113,67	V	0,10	V	1,67	V	119,03	V	28869	V
2025/03/21 10	SR	38,02	V	0,09	V	133,93	V	0,01	V	1,78	V	119,04	V	28808	V
2025/03/21 11	SR	153,35	V	6,13	V	182,89	V	1,94	V	2,01	V	116,91	V	28861	V
2025/03/21 12	SR	142,15	V	6,08	V	124,38	V	7,66	V	1,88	V	117,00	V	28847	V
2025/03/21 13	SR	40,80	V	1,92	V	186,17	V	2,45	V	2,07	V	117,45	V	28904	V
2025/03/21 14	SR	44,80	V	0,13	V	139,58	V	0,04	V	1,96	V	117,39	V	28901	V
2025/03/21 15	SR	94,39	V	0,69	V	104,92	V	0,30	V	1,93	V	118,54	V	28695	V
2025/03/21 16	SR	195,95	V	5,99	V	94,11	V	3,25	V	1,78	V	119,23	V	28497	V
2025/03/21 17	SR	200,32	V	4,75	V	94,87	V	2,65	V	1,77	V	120,57	V	28580	V
2025/03/21 18	SR	146,79	V	2,56	V	96,83	V	1,26	V	1,70	V	120,86	V	28664	V
2025/03/21 19	SR	206,12	V	2,08	V	81,18	V	0,61	V	1,63	V	121,15	V	29013	V
2025/03/21 20	SR	223,40	V	3,43	V	98,07	V	0,58	V	1,51	V	121,33	V	28981	V
2025/03/21 21	SR	188,21	V	3,32	V	111,92	V	0,35	V	1,43	V	122,13	V	28953	V
2025/03/21 22	SR	101,95	V	1,53	V	122,33	V	0,14	V	1,65	V	122,13	V	28958	V
2025/03/21 23	SR	26,08	V	0,28	V	156,14	V	0,01	V	1,79	V	121,42	V	29226	V
2025/03/21 24	SR	188,00	V	1,16	V	90,72	V	0,13	V	1,62	V	120,82	V	28971	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-223.4	0.0-6.1	81.2-186.2	0.0-7.7	1.4-2.1	116.9-122.1	28497.3-30159.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108.9	2	125.6	0.9	1.7	119.3	29031.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

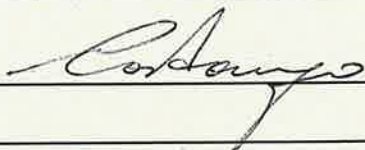

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/22 01	SR	98,37	V	0,14	V	96,60	V	0,01	V	1,51	V	121,39	V	28869	V
2025/03/22 02	SR	99,82	V	0,07	V	87,72	V	0,00	V	1,47	V	121,75	V	28900	V
2025/03/22 03	SR	139,55	V	0,44	V	79,32	V	0,05	V	1,55	V	121,83	V	28884	V
2025/03/22 04	SR	118,24	V	0,62	V	84,18	V	0,09	V	1,41	V	121,98	V	28939	V
2025/03/22 05	SR	102,29	V	0,38	V	86,22	V	0,05	V	1,46	V	121,87	V	28920	V
2025/03/22 06	SR	110,62	V	0,43	V	82,40	V	0,05	V	1,32	V	122,17	V	28815	V
2025/03/22 07	SR	81,88	V	0,18	V	89,82	V	0,01	V	1,33	V	122,29	V	29214	V
2025/03/22 08	SR	109,44	V	1,17	V	81,89	V	0,12	V	1,43	V	122,40	V	28344	V
2025/03/22 09	SR	133,58	V	3,99	V	99,60	V	1,06	V	1,35	V	121,73	V	28144	V
2025/03/22 10	SR	69,74	V	0,28	V	100,95	V	0,01	V	1,53	V	121,50	V	28192	V
2025/03/22 11	SR	145,16	V	3,99	V	85,88	V	0,85	V	1,44	V	122,28	V	27931	V
2025/03/22 12	SR	106,97	V	0,55	V	88,13	V	0,03	V	1,46	V	122,97	V	27868	V
2025/03/22 13	SR	58,92	V	0,31	V	104,21	V	0,03	V	1,41	V	123,05	V	27850	V
2025/03/22 14	SR	24,14	V	0,02	V	129,99	V	0,00	V	1,39	V	122,65	V	27910	V
2025/03/22 15	SR	123,11	V	3,39	V	111,93	V	0,88	V	1,42	V	122,54	V	28016	V
2025/03/22 16	SR	96,95	V	0,71	V	94,60	V	0,09	V	1,31	V	122,91	V	27866	V
2025/03/22 17	SR	133,06	V	2,14	V	97,03	V	0,52	V	1,44	V	122,83	V	27901	V
2025/03/22 18	SR	130,29	V	1,53	V	91,89	V	0,25	V	1,34	V	123,14	V	27907	V
2025/03/22 19	SR	205,85	V	8,67	V	107,33	V	3,36	V	1,35	V	123,56	V	27755	V
2025/03/22 20	SR	134,41	V	2,25	V	103,69	V	0,69	V	1,52	V	123,36	V	27788	V
2025/03/22 21	SR	193,84	V	5,57	V	102,46	V	2,03	V	1,44	V	123,45	V	27786	V
2025/03/22 22	SR	168,69	V	3,36	V	97,03	V	0,76	V	1,39	V	123,88	V	27747	V
2025/03/22 23	SR	131,25	V	3,46	V	104,11	V	1,55	V	1,37	V	124,01	V	27801	V
2025/03/22 24	SR	150,56	V	2,08	V	99,06	V	0,31	V	1,36	V	124,40	V	27353	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.1-205.8	0.0-8.7	79.3-130.0	0.0-3.4	1.3-1.6	121.4-124.4	27352.7-29213.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.4	1.9	96.1	0.5	1.4	122.7	28195.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/03/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/23 01	SR	103,70	V	0,23	V	102,60	V	0,00	V	1,47	V	124,34	V	27402	V
2025/03/23 02	SR	174,54	V	7,84	V	97,32	V	8,89	V	1,43	V	125,26	V	26908	V
2025/03/23 03	SR	74,85	V	0,05	V	99,76	V	0,00	V	1,53	V	125,28	V	27211	V
2025/03/23 04	SR	119,86	V	0,20	V	86,22	V	0,00	V	1,47	V	124,53	V	27351	V
2025/03/23 05	SR	163,94	V	1,53	V	85,05	V	0,19	V	1,49	V	124,79	V	27138	V
2025/03/23 06	SR	108,68	V	0,69	V	94,40	V	0,03	V	1,53	V	124,91	V	27268	V
2025/03/23 07	SR	140,08	V	2,45	V	95,97	V	0,25	V	1,48	V	125,25	V	28046	V
2025/03/23 08	SR	144,99	V	2,12	V	93,32	V	0,23	V	1,66	V	125,41	V	26802	V
2025/03/23 09	SR	135,54	V	2,96	V	106,28	V	0,53	V	1,58	V	125,48	V	26651	V
2025/03/23 10	SR	78,28	V	0,47	V	112,79	V	0,03	V	1,56	V	125,68	V	26737	V
2025/03/23 11	SR	160,64	V	6,96	V	117,49	V	3,39	V	1,55	V	126,74	V	26119	V
2025/03/23 12	SR	35,81	V	0,02	V	132,12	V	0,00	V	1,51	V	126,79	V	26244	V
2025/03/23 13	SR	13,18	V	0,01	V	159,90	V	0,00	V	1,65	V	126,09	V	26376	V
2025/03/23 14	SR	24,27	V	0,16	V	159,97	V	0,02	V	1,64	V	124,95	V	26543	V
2025/03/23 15	SR	132,10	V	3,54	V	121,71	V	0,89	V	1,66	V	123,31	V	26348	V
2025/03/23 16	SR	131,63	V	3,30	V	117,95	V	1,11	V	1,51	V	123,37	V	26467	V
2025/03/23 17	SR	162,40	V	1,83	V	100,87	V	0,83	V	1,48	V	123,67	V	26728	V
2025/03/23 18	SR	107,66	V	1,17	V	97,33	V	0,40	V	1,55	V	124,01	V	26825	V
2025/03/23 19	SR	73,88	V	0,10	V	100,44	V	0,06	V	1,40	V	123,97	V	27043	V
2025/03/23 20	SR	157,57	V	2,48	V	92,49	V	0,45	V	1,46	V	123,91	V	26794	V
2025/03/23 21	SR	130,10	V	2,59	V	107,27	V	0,75	V	1,39	V	124,03	V	26869	V
2025/03/23 22	SR	99,77	V	0,51	V	102,18	V	0,25	V	1,46	V	124,21	V	26868	V
2025/03/23 23	SR	117,44	V	2,55	V	115,62	V	0,90	V	1,49	V	123,99	V	26856	V
2025/03/23 24	SR	59,42	V	0,53	V	131,48	V	0,84	V	1,40	V	124,07	V	26879	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-174.5	0.0-7.8	85.0-160.0	0.0-8.9	1.4-1.7	123.3-126.8	26118.5-28046.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	110.4	1.8	109.6	0.8	1.5	124.8	26853
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

