


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/21 01	SR	102,53	V	1,97	V	74,16	V	0,72	V	0,73	V	131,19	V	32461	V
2023/03/21 02	SR	84,95	V	0,61	V	73,84	V	0,73	V	0,84	V	131,41	V	32366	V
2023/03/21 03	SR	97,29	V	0,92	V	69,53	V	0,76	V	0,90	V	131,32	V	32328	V
2023/03/21 04	SR	76,50	V	1,07	V	81,74	V	0,75	V	0,98	V	131,35	V	32306	V
2023/03/21 05	SR	80,21	V	0,78	V	79,02	V	0,67	V	0,94	V	131,48	V	32326	V
2023/03/21 06	SR	110,10	V	1,73	V	72,53	V	0,81	V	0,91	V	131,57	V	32232	V
2023/03/21 07	SR	78,62	V	0,97	V	84,50	V	0,58	V	0,90	V	132,03	V	32264	V
2023/03/21 08	SR	104,76	V	1,62	V	81,62	V	0,77	V	7,13	V	132,31	V	31922	V
2023/03/21 09	SR	68,60	V	0,47	V	88,47	V	0,34	V	2,44	V	130,27	V	31332	V
2023/03/21 10	SR	87,91	V	1,01	V	82,33	V	0,46	V	0,83	V	130,31	V	32078	V
2023/03/21 11	SR	37,08	V	0,54	V	99,50	V	0,53	V	0,83	V	130,86	V	32187	V
2023/03/21 12	SR	47,86	V	0,06	V	91,16	V	0,64	V	0,76	V	131,27	V	32304	V
2023/03/21 13	SR	34,80	V	0,00	V	93,24	V	0,75	V	0,74	V	131,44	V	32302	V
2023/03/21 14	SR	88,55	V	1,18	V	79,11	V	0,95	V	0,76	V	131,89	V	32162	V
2023/03/21 15	SR	87,47	V	0,38	V	79,33	V	0,93	V	0,74	V	132,20	V	32137	V
2023/03/21 16	SR	75,68	V	0,55	V	85,81	V	1,08	V	0,74	V	132,38	V	32109	V
2023/03/21 17	SR	31,10	V	0,06	V	95,52	V	0,99	V	0,77	V	132,51	V	32135	V
2023/03/21 18	SR	118,36	V	1,43	V	75,57	V	1,33	V	0,79	V	132,51	V	32164	V
2023/03/21 19	SR	99,01	V	1,15	V	72,20	V	1,34	V	0,81	V	132,56	V	32004	V
2023/03/21 20	SR	124,87	V	1,94	V	70,62	V	1,45	V	0,84	V	132,65	V	32038	V
2023/03/21 21	SR	49,12	V	0,07	V	83,29	V	0,95	V	0,85	V	132,64	V	32154	V
2023/03/21 22	SR	75,79	V	1,14	V	80,53	V	1,30	V	1,18	V	131,25	V	32310	V
2023/03/21 23	SR	54,06	V	0,48	V	73,65	V	0,89	V	0,91	V	130,20	V	32264	V
2023/03/21 24	SR	44,01	V	0,00	V	68,63	V	0,61	V	0,84	V	130,49	V	32465	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.1-124.9	0.0-2.0	68.6-99.5	0.3-1.4	0.7-7.1	130.2-132.7	31331.7-32464.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.5	0.8	80.7	0.8	1.2	131.6	32181.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

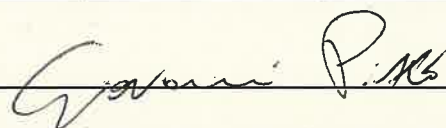

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/22 01	SR	75,36	V	0,02	V	60,61	V	0,55	V	0,78	V	130,69	V	32451	V
2023/03/22 02	SR	89,41	V	0,38	V	59,42	V	0,49	V	0,74	V	130,90	V	32410	V
2023/03/22 03	SR	25,09	V	0,00	V	78,84	V	0,52	V	0,78	V	131,12	V	32471	V
2023/03/22 04	SR	17,99	V	0,00	V	83,10	V	0,49	V	0,78	V	131,44	V	32233	V
2023/03/22 05	SR	11,59	V	0,07	V	91,65	V	0,40	V	0,80	V	131,79	V	32088	V
2023/03/22 06	SR	10,90	V	0,00	V	92,95	V	0,38	V	0,86	V	132,11	V	32340	V
2023/03/22 07	SR	28,42	V	0,00	V	76,53	V	0,21	V	0,85	V	132,59	V	32233	V
2023/03/22 08	SR	124,67	V	1,27	V	53,24	V	0,37	V	4,97	V	133,39	V	31809	V
2023/03/22 09	SR	79,18	V	0,93	V	64,09	V	0,35	V	3,93	V	131,29	V	31489	V
2023/03/22 10	SR	167,14	V	2,50	V	61,11	V	1,03	V	0,98	V	129,76	V	31712	V
2023/03/22 11	SR	82,97	V	1,60	V	87,61	V	1,16	V	0,89	V	129,81	V	31827	V
2023/03/22 12	SR	69,94	V	0,76	V	81,05	V	1,07	V	0,84	V	130,14	V	32000	V
2023/03/22 13	SR	59,75	V	0,18	V	81,22	V	0,99	V	0,81	V	130,60	V	31932	V
2023/03/22 14	SR	48,57	V	0,09	V	88,38	V	1,02	V	0,84	V	130,76	V	31847	V
2023/03/22 15	SR	89,72	V	0,24	V	73,17	V	1,12	V	0,85	V	131,07	V	31791	V
2023/03/22 16	SR	48,10	V	0,00	V	83,76	V	0,95	V	0,84	V	131,44	V	31742	V
2023/03/22 17	SR	91,08	V	0,46	V	69,97	V	0,96	V	0,87	V	131,71	V	31732	V
2023/03/22 18	SR	129,00	V	1,94	V	60,24	V	1,08	V	0,87	V	132,14	V	31647	V
2023/03/22 19	SR	80,68	V	0,43	V	65,78	V	0,82	V	0,89	V	132,47	V	31620	V
2023/03/22 20	SR	77,96	V	0,40	V	68,33	V	0,92	V	0,92	V	132,55	V	31858	V
2023/03/22 21	SR	90,78	V	1,17	V	68,18	V	1,11	V	0,95	V	132,14	V	31944	V
2023/03/22 22	SR	105,42	V	0,75	V	64,28	V	1,08	V	0,91	V	132,08	V	31980	V
2023/03/22 23	SR	48,16	V	0,91	V	96,14	V	1,07	V	0,94	V	132,18	V	32180	V
2023/03/22 24	SR	1,96	V	0,00	V	126,16	V	0,94	V	1,00	V	131,86	V	32517	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-167.1	0.0-2.5	53.2-126.2	0.2-1.2	0.7-5.0	129.8-133.4	31488.9-32517.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.9	0.6	76.5	0.8	1.2	131.5	31993.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/23 01	SR	23,08	V	0,00	V	92,90	V	0,78	V	0,96	V	131,98	V	32300	V
2023/03/23 02	SR	77,28	V	0,02	V	63,77	V	0,81	V	0,87	V	132,41	V	32215	V
2023/03/23 03	SR	93,04	V	0,06	V	66,34	V	0,89	V	0,86	V	132,81	V	32117	V
2023/03/23 04	SR	54,19	V	0,00	V	70,15	V	0,86	V	0,86	V	133,10	V	32165	V
2023/03/23 05	SR	21,36	V	0,07	V	106,55	V	0,90	V	0,83	V	133,24	V	32201	V
2023/03/23 06	SR	2,66	V	0,00	V	132,74	V	0,94	V	0,86	V	133,42	V	32406	V
2023/03/23 07	SR	3,04	V	0,00	V	124,48	V	0,20	V	0,86	V	133,87	V	32405	V
2023/03/23 08	SR	31,96	V	0,01	V	96,12	V	0,13	V	4,23	V	133,72	V	32028	V
2023/03/23 09	SR	63,00	V	0,26	V	78,72	V	0,27	V	0,88	V	133,69	V	31973	V
2023/03/23 10	SR	88,37	V	0,49	V	77,39	V	0,35	V	0,89	V	133,92	V	31875	V
2023/03/23 11	SR	154,96	V	2,65	V	61,46	V	0,54	V	0,94	V	134,54	V	31598	V
2023/03/23 12	SR	67,82	V	0,18	V	70,46	V	0,29	V	0,87	V	134,68	V	31653	V
2023/03/23 13	SR	146,67	V	2,17	V	70,77	V	0,52	V	1,17	V	133,54	V	31657	V
2023/03/23 14	SR	79,42	V	0,40	V	73,09	V	0,17	V	1,08	V	131,70	V	32194	V
2023/03/23 15	SR	134,80	V	2,98	V	73,80	V	0,41	V	1,05	V	131,67	V	32029	V
2023/03/23 16	SR	41,98	V	0,33	V	94,66	V	0,23	V	1,12	V	131,80	V	31953	V
2023/03/23 17	SR	113,64	V	1,86	V	75,94	V	0,42	V	1,10	V	132,12	V	31777	V
2023/03/23 18	SR	102,14	V	1,86	V	78,79	V	0,43	V	1,12	V	132,65	V	31857	V
2023/03/23 19	SR	139,21	V	2,28	V	67,04	V	0,45	V	1,16	V	133,05	V	31817	V
2023/03/23 20	SR	101,59	V	1,69	V	71,76	V	0,41	V	1,21	V	133,11	V	31734	V
2023/03/23 21	SR	166,46	V	2,75	V	59,66	V	0,48	V	1,25	V	133,04	V	31697	V
2023/03/23 22	SR	81,21	V	0,81	V	75,74	V	0,34	V	1,27	V	133,28	V	31899	V
2023/03/23 23	SR	6,83	V	0,07	V	114,87	V	0,37	V	1,27	V	132,01	V	32257	V
2023/03/23 24	SR	0,00	V	0,00	V	160,97	V	0,43	V	1,29	V	131,51	V	32425	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-166.5	0.0-3.0	59.7-161.0	0.1-0.9	0.8-4.2	131.5-134.7	31597.7-32424.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.8	0.9	85.8	0.5	1.2	133	32009.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianni P. B.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/24 01	SR	0,01	V	0,00	V	160,03	V	0,51	V	1,21	V	131,42	V	32533	V
2023/03/24 02	SR	8,77	V	0,00	V	108,25	V	0,30	V	1,22	V	131,75	V	32235	V
2023/03/24 03	SR	14,06	V	0,00	V	103,91	V	0,26	V	1,26	V	131,97	V	32034	V
2023/03/24 04	SR	0,66	V	0,00	V	128,99	V	0,33	V	1,31	V	132,07	V	32204	V
2023/03/24 05	SR	58,77	V	1,26	V	115,61	V	2,54	V	1,31	V	132,30	V	32021	V
2023/03/24 06	SR	23,11	V	0,00	V	97,70	V	0,40	V	1,22	V	133,00	V	32029	V
2023/03/24 07	SR	0,00	V	0,00	V	160,16	V	0,68	V	1,31	V	132,85	V	32610	V
2023/03/24 08	SR	4,58	V	0,00	V	133,10	V	0,59	V	4,83	V	131,88	V	32321	V
2023/03/24 09	SR	38,23	V	0,00	V	89,11	V	0,46	V	1,39	V	131,09	V	32226	V
2023/03/24 10	SR	93,99	V	0,67	V	77,85	V	0,46	V	7,22	V	130,17	V	31658	V
2023/03/24 11	SR	14,96	V	0,06	V	113,13	V	0,70	V	1,49	V	129,25	V	32394	V
2023/03/24 12	SR	17,15	V	0,04	V	116,49	V	0,83	V	1,24	V	129,07	V	32290	V
2023/03/24 13	SR	1,00	V	0,00	V	145,62	V	0,68	V	1,18	V	128,85	V	32301	V
2023/03/24 14	SR	1,18	V	0,00	V	141,52	V	0,55	V	1,24	V	129,38	V	32385	V
2023/03/24 15	SR	45,78	V	1,01	V	106,36	V	0,77	V	1,16	V	129,81	V	32308	V
2023/03/24 16	SR	24,14	V	0,00	V	101,12	V	0,58	V	1,19	V	130,08	V	32098	V
2023/03/24 17	SR	74,11	V	0,60	V	83,66	V	0,63	V	1,21	V	130,34	V	32008	V
2023/03/24 18	SR	122,30	V	3,03	V	75,12	V	0,90	V	1,29	V	130,87	V	32010	V
2023/03/24 19	SR	107,65	V	1,18	V	73,96	V	0,69	V	1,28	V	131,55	V	31949	V
2023/03/24 20	SR	31,52	V	0,04	V	91,29	V	0,56	V	1,19	V	132,56	V	31927	V
2023/03/24 21	SR	19,10	V	0,00	V	96,17	V	0,53	V	1,28	V	133,19	V	31870	V
2023/03/24 22	SR	55,14	V	0,13	V	88,31	V	0,56	V	1,33	V	133,80	V	31736	V
2023/03/24 23	SR	34,31	V	0,24	V	113,53	V	0,59	V	1,67	V	133,57	V	31836	V
2023/03/24 24	SR	73,47	V	1,93	V	87,53	V	0,78	V	1,70	V	131,82	V	31635	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-122.3	0.0-3.0	74.0-160.2	0.3-2.5	1.2-7.2	128.9-133.8	31634.8-32609.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.4	108.7	0.7	1.7	131.4	32109.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/25 01	SR	116,50	V	2,47	V	86,30	V	1,06	V	5,10	V	130,82	V	31414	V
2023/03/25 02	SR	75,54	V	0,96	V	87,85	V	0,89	V	1,43	V	130,53	V	31846	V
2023/03/25 03	SR	135,06	V	2,99	V	73,70	V	1,19	V	1,27	V	130,57	V	31844	V
2023/03/25 04	SR	18,39	V	0,00	V	102,80	V	0,59	V	1,21	V	130,17	V	32037	V
2023/03/25 05	SR	82,25	V	1,27	V	76,69	V	0,56	V	1,08	V	130,35	V	32028	V
2023/03/25 06	SR	36,93	V	0,04	V	94,38	V	0,33	V	1,07	V	130,40	V	32087	V
2023/03/25 07	SR	3,49	V	0,00	V	135,37	V	0,31	V	1,39	V	130,55	V	32125	V
2023/03/25 08	SR	83,77	V	1,69	V	77,49	V	0,36	V	4,64	V	130,65	V	31801	V
2023/03/25 09	SR	107,09	V	1,64	V	60,74	V	0,23	V	1,46	V	130,91	V	31582	V
2023/03/25 10	SR	77,71	V	0,75	V	68,07	V	0,20	V	1,55	V	131,18	V	31668	V
2023/03/25 11	SR	80,67	V	0,78	V	77,84	V	0,12	V	1,63	V	131,66	V	31583	V
2023/03/25 12	SR	104,50	V	2,19	V	81,44	V	0,21	V	1,96	V	131,81	V	31569	V
2023/03/25 13	SR	99,11	V	1,73	V	83,12	V	0,14	V	1,99	V	132,26	V	31495	V
2023/03/25 14	SR	24,80	V	0,06	V	114,17	V	0,00	V	2,27	V	132,47	V	31605	V
2023/03/25 15	SR	25,70	V	0,03	V	114,14	V	0,00	V	2,36	V	132,81	V	31562	V
2023/03/25 16	SR	23,59	V	0,14	V	113,74	V	0,01	V	2,69	V	133,02	V	31455	V
2023/03/25 17	SR	24,40	V	0,52	V	127,82	V	0,05	V	4,92	V	132,11	V	31273	V
2023/03/25 18	SR	0,52	V	0,00	V	159,66	V	0,28	V	5,05	V	130,45	V	31195	V
2023/03/25 19	SR	2,00	V	0,00	V	151,59	V	0,15	V	7,78	V	128,70	V	31499	V
2023/03/25 20	SR	0,63	V	0,00	V	159,18	V	0,09	V	4,64	V	128,46	V	31660	V
2023/03/25 21	SR	0,49	V	0,00	V	158,65	V	0,00	V	4,02	V	128,81	V	31632	V
2023/03/25 22	SR	4,56	V	0,00	V	142,15	V	0,01	V	3,65	V	129,09	V	31774	V
2023/03/25 23	SR	31,60	V	1,67	V	171,37	V	6,65	V	3,17	V	129,16	V	31539	V
2023/03/25 24	SR	26,27	V	0,30	V	123,30	V	2,55	V	1,40	V	128,99	V	31622	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.5-135.1	0.0-3.0	60.7-171.4	0.0-6.6	1.1-7.8	128.5-133.0	31195.2-32125.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.4	0.8	110.1	0.7	2.8	130.7	31662.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/26 01	SR	55,79	V	0,31	V	95,50	V	2,47	V	1,13	V	129,15	V	31638	V
2023/03/26 02	SR	24,85	V	0,28	V	130,16	V	1,17	V	1,11	V	129,30	V	31647	V
2023/03/26 03	SR	3,95	V	0,00	V	138,66	V	1,31	V	1,06	V	129,60	V	31704	V
2023/03/26 04	SR	18,87	V	0,12	V	125,24	V	1,72	V	1,05	V	129,83	V	31676	V
2023/03/26 05	SR	12,92	V	0,44	V	141,87	V	1,07	V	1,06	V	129,78	V	31768	V
2023/03/26 06	SR	36,18	V	0,43	V	109,93	V	1,78	V	1,06	V	130,01	V	31738	V
2023/03/26 07	SR	4,23	V	0,00	V	132,79	V	2,52	V	1,11	V	130,08	V	31995	V
2023/03/26 08	SR	5,13	V	0,00	V	127,89	V	2,49	V	4,44	V	130,03	V	31803	V
2023/03/26 09	SR	12,32	V	0,00	V	116,12	V	2,27	V	1,23	V	130,06	V	31745	V
2023/03/26 10	SR	8,50	V	0,03	V	127,11	V	2,39	V	1,32	V	130,40	V	31744	V
2023/03/26 11	SR	83,04	V	2,92	V	106,40	V	3,12	V	1,24	V	130,75	V	31656	V
2023/03/26 12	SR	25,14	V	0,00	V	100,03	V	2,16	V	1,25	V	131,20	V	31551	V
2023/03/26 13	SR	39,41	V	0,12	V	100,56	V	2,00	V	1,28	V	131,29	V	31637	V
2023/03/26 14	SR	35,21	V	0,33	V	101,40	V	1,59	V	1,29	V	131,26	V	31453	V
2023/03/26 15	SR	14,72	V	0,01	V	116,45	V	1,10	V	1,41	V	131,22	V	31791	V
2023/03/26 16	SR	2,79	V	0,00	V	141,93	V	1,22	V	1,51	V	131,51	V	31801	V
2023/03/26 17	SR	3,10	V	0,07	V	134,67	V	1,20	V	1,38	V	131,67	V	31839	V
2023/03/26 18	SR	4,80	V	0,00	V	122,58	V	1,14	V	1,44	V	132,04	V	31690	V
2023/03/26 19	SR	2,50	V	0,00	V	132,40	V	1,19	V	1,65	V	132,09	V	31614	V
2023/03/26 20	SR	4,62	V	0,00	V	127,28	V	1,05	V	1,65	V	132,19	V	31479	V
2023/03/26 21	SR	2,28	V	0,00	V	132,61	V	1,25	V	1,79	V	131,24	V	31376	V
2023/03/26 22	SR	16,39	V	0,05	V	123,27	V	1,63	V	2,04	V	129,42	V	31692	V
2023/03/26 23	SR	67,61	V	1,35	V	83,92	V	2,12	V	1,88	V	129,40	V	31572	V
2023/03/26 24	SR	30,61	V	0,75	V	109,85	V	1,95	V	1,53	V	129,64	V	31635	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-83.0	0.0-2.9	83.9-141.9	1.1-3.1	1.1-4.4	129.1-132.2	31375.8-31995.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.5	0.3	119.9	1.7	1.5	130.5	31676.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/27 01	SR	11,16	V	0,00	V	101,46	V	1,50	V	1,47	V	129,76	V	31731	V
2023/03/27 02	SR	19,46	V	0,20	V	96,55	V	1,50	V	1,45	V	130,01	V	31668	V
2023/03/27 03	SR	20,39	V	0,03	V	107,14	V	1,76	V	1,89	V	130,17	V	31741	V
2023/03/27 04	SR	40,33	V	0,57	V	96,55	V	2,35	V	1,55	V	129,89	V	31255	V
2023/03/27 05	SR	5,19	V	0,06	V	124,38	V	2,07	V	1,41	V	128,06	V	31041	V
2023/03/27 06	SR	35,91	V	0,08	V	115,39	V	2,44	V	1,54	V	128,49	V	31794	V
2023/03/27 07	SR	27,73	V	0,03	V	110,34	V	1,87	V	1,81	V	128,74	V	30987	V
2023/03/27 08	SR	8,54	V	0,00	V	120,94	V	1,12	V	5,11	V	128,36	V	30807	V
2023/03/27 09	SR	0,69	V	0,01	V	141,34	V	0,42	V	1,79	V	128,66	V	31522	V
2023/03/27 10	SR	7,91	V	0,01	V	123,97	V	0,01	V	1,35	V	128,53	V	31007	V
2023/03/27 11	SR	20,19	V	0,05	V	94,03	V	0,00	V	1,04	V	127,75	V	30406	V
2023/03/27 12	SR	13,50	V	0,00	V	106,92	V	0,03	V	0,93	V	127,25	V	30450	V
2023/03/27 13	SR	3,54	V	0,00	V	122,66	V	0,01	V	1,04	V	127,83	V	30819	V
2023/03/27 14	SR	2,15	V	0,00	V	128,17	V	0,00	V	1,12	V	129,03	V	31300	V
2023/03/27 15	SR	24,64	V	0,30	V	105,09	V	0,03	V	1,09	V	129,22	V	30939	V
2023/03/27 16	SR	7,43	V	0,00	V	119,23	V	0,00	V	1,10	V	128,84	V	30765	V
2023/03/27 17	SR	12,07	V	0,06	V	107,32	V	0,00	V	1,11	V	129,44	V	30937	V
2023/03/27 18	SR	5,83	V	0,00	V	116,06	V	0,00	V	1,21	V	129,28	V	30762	V
2023/03/27 19	SR	2,10	V	0,00	V	133,21	V	0,00	V	1,21	V	129,75	V	31110	V
2023/03/27 20	SR	5,59	V	0,00	V	126,64	V	0,00	V	1,21	V	130,10	V	31066	V
2023/03/27 21	SR	28,27	V	0,38	V	94,40	V	0,01	V	1,10	V	129,84	V	30385	V
2023/03/27 22	SR	7,26	V	0,01	V	146,14	V	0,00	V	1,42	V	129,90	V	30808	V
2023/03/27 23	SR	11,51	V	0,08	V	135,96	V	0,00	V	1,62	V	130,81	V	31018	V
2023/03/27 24	SR	17,63	V	0,00	V	112,21	V	0,00	V	1,37	V	130,84	V	30229	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-40.3	0.0-0.6	94.0-146.1	0.0-2.4	0.9-5.1	127.3-130.8	30229.2-31794.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	14.1	0.1	116.1	0.6	1.5	129.2	31022.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

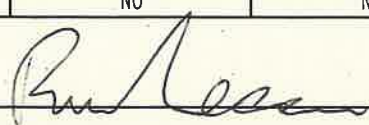

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/28 01	SR	16,38	V	0,00	V	106,11	V	0,00	V	1,37	V	130,48	V	29163	V
2023/03/28 02	SR	26,93	V	0,00	V	96,14	V	0,00	V	1,36	V	130,11	V	29407	V
2023/03/28 03	SR	9,69	V	0,00	V	109,19	V	0,00	V	1,26	V	129,86	V	29734	V
2023/03/28 04	SR	2,56	V	0,01	V	135,80	V	0,00	V	1,38	V	130,32	V	30545	V
2023/03/28 05	SR	16,96	V	0,54	V	120,49	V	0,05	V	1,32	V	130,88	V	30698	V
2023/03/28 06	SR	33,69	V	0,09	V	103,56	V	0,00	V	1,81	V	130,10	V	30470	V
2023/03/28 07	SR	47,74	V	1,49	V	125,55	V	0,43	V	6,55	V	127,28	V	31986	V
2023/03/28 08	SR	40,02	V	0,35	V	110,83	V	0,68	V	5,18	V	127,59	V	31733	V
2023/03/28 09	SR	30,59	V	0,04	V	107,44	V	0,77	V	1,95	V	128,08	V	31708	V
2023/03/28 10	SR	40,47	V	0,33	V	119,86	V	1,61	V	2,02	V	127,65	V	31368	V
2023/03/28 11	SR	22,35	V	0,14	V	118,15	V	1,33	V	2,39	V	126,36	V	31702	V
2023/03/28 12	SR	15,20	V	0,00	V	124,83	V	1,26	V	1,92	V	126,73	V	31793	V
2023/03/28 13	SR	41,57	V	0,66	V	106,71	V	0,91	V	2,34	V	127,28	V	31727	V
2023/03/28 14	SR	93,93	V	2,55	V	97,03	V	1,10	V	1,88	V	127,67	V	31586	V
2023/03/28 15	SR	30,15	V	0,18	V	106,07	V	0,47	V	2,11	V	128,25	V	31489	V
2023/03/28 16	SR	34,01	V	0,03	V	100,25	V	0,44	V	1,91	V	128,27	V	31516	V
2023/03/28 17	SR	89,25	V	0,83	V	75,68	V	0,71	V	1,73	V	128,59	V	31283	V
2023/03/28 18	SR	89,22	V	1,32	V	65,93	V	0,41	V	1,57	V	129,16	V	31134	V
2023/03/28 19	SR	34,99	V	0,70	V	100,98	V	0,63	V	1,69	V	129,66	V	31247	V
2023/03/28 20	SR	1,31	V	0,00	V	121,08	V	0,39	V	1,72	V	130,14	V	31769	V
2023/03/28 21	SR	1,60	V	0,00	V	122,15	V	0,35	V	1,63	V	130,02	V	31900	V
2023/03/28 22	SR	14,26	V	0,03	V	104,13	V	0,37	V	1,52	V	130,20	V	31708	V
2023/03/28 23	SR	10,63	V	0,07	V	104,83	V	0,31	V	1,52	V	130,36	V	31641	V
2023/03/28 24	SR	85,36	V	1,28	V	76,71	V	0,72	V	1,54	V	130,42	V	31664	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-93.9	0.0-2.6	65.9-135.8	0.0-1.6	1.3-6.6	126.4-130.9	29162.7-31985.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.5	0.4	106.6	0.5	2.1	129	31207.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/29 01	SR	37,01	V	0,00	V	78,05	V	0,35	V	1,38	V	130,71	V	31584	V
2023/03/29 02	SR	10,71	V	0,00	V	88,69	V	0,32	V	1,55	V	130,30	V	31256	V
2023/03/29 03	SR	4,82	V	0,00	V	101,40	V	0,39	V	1,56	V	130,58	V	31703	V
2023/03/29 04	SR	26,38	V	0,00	V	72,96	V	0,43	V	1,57	V	131,25	V	31526	V
2023/03/29 05	SR	77,00	V	0,31	V	57,87	V	0,49	V	1,46	V	131,77	V	31426	V
2023/03/29 06	SR	51,22	V	1,16	V	73,25	V	0,63	V	1,58	V	131,87	V	31632	V
2023/03/29 07	SR	13,39	V	0,00	V	83,79	V	0,35	V	1,99	V	131,97	V	31939	V
2023/03/29 08	SR	12,55	V	0,00	V	80,79	V	0,33	V	7,59	V	131,04	V	29209	V
2023/03/29 09	SR	77,98	V	0,44	V	51,58	V	0,63	V	5,60	V	118,88	V	27156	V
2023/03/29 10	SR	10,88	V	0,01	V	83,50	V	0,55	V	6,55	V	112,79	V	28997	V
2023/03/29 11	SR	29,02	V	0,06	V	74,42	V	0,42	V	2,24	V	120,37	V	31512	V
2023/03/29 12	SR	17,48	V	0,00	V	82,12	V	0,46	V	1,28	V	130,76	V	32637	V
2023/03/29 13	SR	26,92	V	0,00	V	82,98	V	0,50	V	0,85	V	132,53	V	32370	V
2023/03/29 14	SR	72,87	V	1,33	V	78,87	V	0,73	V	0,79	V	132,83	V	32102	V
2023/03/29 15	SR	71,00	V	0,34	V	77,37	V	0,98	V	0,82	V	133,13	V	32109	V
2023/03/29 16	SR	15,01	V	0,00	V	97,21	V	0,42	V	0,74	V	130,83	V	32308	V
2023/03/29 17	SR	18,70	V	0,05	V	97,56	V	0,53	V	0,71	V	130,77	V	32512	V
2023/03/29 18	SR	54,14	V	1,11	V	88,24	V	0,75	V	0,64	V	130,78	V	32129	V
2023/03/29 19	SR	6,49	V	0,00	V	121,09	V	0,64	V	0,67	V	130,51	V	32301	V
2023/03/29 20	SR	18,64	V	0,04	V	120,33	V	0,70	V	0,85	V	131,13	V	32433	V
2023/03/29 21	SR	11,45	V	0,14	V	136,37	V	0,82	V	0,97	V	130,12	V	32652	V
2023/03/29 22	SR	93,19	V	2,51	V	94,04	V	1,32	V	0,72	V	130,10	V	31970	V
2023/03/29 23	SR	23,14	V	0,31	V	111,09	V	0,97	V	0,67	V	129,69	V	31853	V
2023/03/29 24	SR	18,13	V	0,00	V	106,59	V	0,97	V	0,69	V	129,30	V	31675	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-93.2	0.0-2.5	51.6-136.4	0.3-1.3	0.6-7.6	112.8-133.1	27156.2-32652.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.3	89.2	0.6	1.8	129.3	31541.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: