

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/04 01	SR	75,16	V	1,13	V	167,31	V	9,55	V	3,06	V	140,27	V	32075	V
2025/03/04 02	SR	44,99	V	0,20	V	167,28	V	7,10	V	3,17	V	140,56	V	32127	V
2025/03/04 03	SR	228,99	V	5,14	V	139,57	V	7,07	V	3,66	V	140,49	V	31867	V
2025/03/04 04	SR	94,33	V	0,75	V	146,14	V	5,91	V	3,73	V	140,62	V	31953	V
2025/03/04 05	SR	118,72	V	1,23	V	141,07	V	4,65	V	4,06	V	140,35	V	31825	V
2025/03/04 06	SR	54,25	V	0,04	V	152,22	V	3,97	V	4,29	V	140,45	V	31879	V
2025/03/04 07	SR	41,24	V	0,03	V	155,57	V	2,51	V	4,81	V	140,29	V	32169	V
2025/03/04 08	SR	194,81	V	2,34	V	127,89	V	3,61	V	4,35	V	140,15	V	32052	V
2025/03/04 09	SR	77,75	V	0,07	V	143,19	V	3,06	V	4,35	V	140,25	V	31637	V
2025/03/04 10	SR	57,56	V	0,49	V	194,48	V	4,53	V	4,04	V	140,23	V	31914	V
2025/03/04 11	SR	167,63	V	4,04	V	157,98	V	6,86	V	4,63	V	140,49	V	31987	V
2025/03/04 12	SR	93,82	V	2,42	V	187,87	V	7,41	V	3,92	V	141,52	V	31423	V
2025/03/04 13	SR	116,24	V	4,33	V	186,19	V	7,82	V	4,83	V	142,65	V	31112	V
2025/03/04 14	SR	14,61	V	0,01	V	198,43	V	6,81	V	5,71	V	142,50	V	31271	V
2025/03/04 15	SR	45,64	V	0,10	V	179,87	V	8,34	V	5,73	V	141,91	V	31207	V
2025/03/04 16	SR	105,97	V	2,19	V	178,53	V	9,87	V	4,74	V	141,60	V	31108	V
2025/03/04 17	SR	43,58	V	0,09	V	172,55	V	9,41	V	2,86	V	141,81	V	31090	V
2025/03/04 18	SR	40,19	V	0,20	V	177,49	V	7,65	V	1,26	V	142,48	V	30937	V
2025/03/04 19	SR	4,73	V	0,01	V	196,02	V	6,11	V	1,31	V	142,53	V	30920	V
2025/03/04 20	SR	11,20	V	0,01	V	174,43	V	3,46	V	1,32	V	142,45	V	31030	V
2025/03/04 21	SR	9,20	V	0,01	V	168,21	V	1,36	V	1,29	V	142,14	V	31191	V
2025/03/04 22	SR	12,54	V	0,01	V	152,70	V	0,04	V	1,35	V	142,29	V	31264	V
2025/03/04 23	SR	106,37	V	3,98	V	123,73	V	1,47	V	1,25	V	142,90	V	31270	V
2025/03/04 24	SR	200,99	V	3,34	V	89,15	V	0,50	V	1,24	V	144,08	V	31343	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-229.0	0.0-5.1	89.2-198.4	0.0-9.9	1.2-5.7	140.2-144.1	30920.2-32169.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.7	1.3	161.6	5.4	3.4	141.5	31527.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/05 01	SR	185,09	V	3,18	V	93,78	V	1,24	V	1,25	V	144,41	V	31230	V
2025/03/05 02	SR	62,02	V	0,16	V	106,80	V	0,54	V	1,34	V	144,74	V	31331	V
2025/03/05 03	SR	164,16	V	0,36	V	77,40	V	0,03	V	1,35	V	144,71	V	31379	V
2025/03/05 04	SR	131,18	V	0,79	V	93,22	V	0,11	V	1,38	V	144,76	V	31296	V
2025/03/05 05	SR	111,46	V	0,04	V	85,03	V	0,00	V	1,44	V	144,51	V	31391	V
2025/03/05 06	SR	105,58	V	0,03	V	81,11	V	0,00	V	1,43	V	144,61	V	31437	V
2025/03/05 07	SR	66,66	V	0,14	V	102,25	V	0,01	V	1,46	V	144,70	V	31636	V
2025/03/05 08	SR	34,54	V	0,01	V	118,92	V	0,00	V	1,54	V	142,39	V	31651	V
2025/03/05 09	SR	35,92	V	0,01	V	121,32	V	0,00	V	1,59	V	141,24	V	31515	V
2025/03/05 10	SR	34,57	V	0,04	V	119,74	V	1,18	V	2,36	V	141,84	V	31189	V
2025/03/05 11	SR	220,27	V	8,10	V	82,81	V	4,27	V	1,43	V	141,17	V	31129	V
2025/03/05 12	SR	286,75	V	9,09	V	86,88	V	5,89	V	1,30	V	140,05	V	31221	V
2025/03/05 13	SR	196,64	V	2,30	V	99,56	V	0,70	V	1,30	V	139,08	V	31376	V
2025/03/05 14	SR	220,74	V	2,81	V	102,10	V	1,06	V	1,20	V	138,75	V	31286	V
2025/03/05 15	SR	89,42	V	0,08	V	116,05	V	0,42	V	1,21	V	138,99	V	31134	V
2025/03/05 16	SR	48,93	V	0,01	V	127,64	V	0,20	V	1,22	V	139,75	V	31184	V
2025/03/05 17	SR	90,40	V	0,25	V	123,28	V	0,31	V	1,23	V	139,99	V	31217	V
2025/03/05 18	SR	74,40	V	0,06	V	127,62	V	0,35	V	1,28	V	140,20	V	31403	V
2025/03/05 19	SR	84,24	V	3,64	V	161,60	V	8,51	V	1,38	V	139,84	V	31303	V
2025/03/05 20	SR	116,67	V	2,31	V	167,99	V	6,78	V	1,51	V	139,56	V	31436	V
2025/03/05 21	SR	39,95	V	0,17	V	165,13	V	5,47	V	1,51	V	139,77	V	31560	V
2025/03/05 22	SR	69,87	V	0,59	V	130,01	V	2,57	V	1,62	V	140,44	V	31378	V
2025/03/05 23	SR	64,73	V	0,37	V	134,03	V	3,47	V	1,58	V	139,09	V	31414	V
2025/03/05 24	SR	70,01	V	0,29	V	121,19	V	2,99	V	1,57	V	138,20	V	31441	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.5-286.7	0.0-9.1	77.4-168.0	0.0-8.5	1.2-2.4	138.2-144.8	31128.7-31650.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108.5	1.5	114.4	1.9	1.4	141.4	31355.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/06 01	SR	54,96	V	0,05	V	128,08	V	2,56	V	1,66	V	137,84	V	31456	V
2025/03/06 02	SR	87,81	V	0,30	V	122,90	V	2,44	V	1,55	V	137,76	V	31613	V
2025/03/06 03	SR	165,25	V	1,05	V	100,89	V	2,08	V	1,59	V	137,70	V	31525	V
2025/03/06 04	SR	40,57	V	0,01	V	131,02	V	2,47	V	1,58	V	137,91	V	31631	V
2025/03/06 05	SR	123,30	V	2,06	V	120,89	V	5,80	V	1,57	V	137,47	V	31689	V
2025/03/06 06	SR	112,64	V	0,52	V	117,21	V	6,07	V	1,63	V	136,86	V	31718	V
2025/03/06 07	SR	204,12	V	4,72	V	107,39	V	7,72	V	1,57	V	136,96	V	31951	V
2025/03/06 08	SR	164,55	V	1,75	V	109,59	V	5,99	V	1,69	V	136,70	V	31908	V
2025/03/06 09	SR	240,19	V	6,21	V	119,87	V	8,27	V	1,64	V	136,45	V	31777	V
2025/03/06 10	SR	56,49	V	0,38	V	145,30	V	6,32	V	1,78	V	136,91	V	31624	V
2025/03/06 11	SR	146,51	V	2,23	V	117,36	V	7,14	V	1,80	V	138,04	V	31515	V
2025/03/06 12	SR	96,12	V	1,13	V	133,93	V	6,52	V	1,91	V	138,76	V	31413	V
2025/03/06 13	SR	73,73	V	0,20	V	132,82	V	5,63	V	1,91	V	139,02	V	31406	V
2025/03/06 14	SR	186,30	V	2,91	V	112,15	V	4,89	V	1,85	V	138,91	V	31374	V
2025/03/06 15	SR	177,85	V	3,49	V	118,45	V	4,89	V	1,82	V	138,79	V	31318	V
2025/03/06 16	SR	99,44	V	0,82	V	143,45	V	4,59	V	1,83	V	138,77	V	31396	V
2025/03/06 17	SR	58,83	V	0,34	V	151,04	V	4,90	V	1,71	V	138,09	V	26709	V
2025/03/06 18	SR	95,83	V	1,31	V	243,93	V	7,45	V	2,77	V	130,24	V	25028	V
2025/03/06 19	FG	749,26	NV	7,10	NV	380,66	NV	3,83	NV	11,54	NV	125,17	NV	18188	NV
2025/03/06 20	FG	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/03/06 21	FG	8,06	NV	0,01	NV	174,72	NV	5,83	NV	1,55	NV	130,36	NV	31959	NV
2025/03/06 22	SR	231,01	V	4,40	V	97,21	V	4,32	V	1,48	V	134,58	V	31650	V
2025/03/06 23	SR	152,62	V	1,42	V	113,74	V	3,13	V	1,54	V	137,69	V	31656	V
2025/03/06 24	SR	86,14	V	0,08	V	108,18	V	0,57	V	1,82	V	138,51	V	31502	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.6-240.2	0.0-6.2	97.2-243.9	0.6-8.3	1.5-2.8	130.2-139.0	25028.1-31951.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.4	1.7	127.4	4.9	1.7	137.3	31040.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/07 01	SR	200,95	V	2,28	V	87,09	V	0,38	V	1,75	V	138,71	V	31524	V
2025/03/07 02	SR	244,12	V	4,06	V	91,92	V	0,53	V	1,71	V	138,81	V	30898	V
2025/03/07 03	SR	86,26	V	0,12	V	113,74	V	0,02	V	1,75	V	139,38	V	31232	V
2025/03/07 04	SR	99,50	V	0,26	V	110,78	V	0,05	V	1,72	V	139,54	V	30998	V
2025/03/07 05	SR	181,58	V	1,48	V	94,24	V	0,16	V	1,82	V	139,93	V	30997	V
2025/03/07 06	SR	154,98	V	0,93	V	95,30	V	0,08	V	1,77	V	140,13	V	31079	V
2025/03/07 07	SR	225,06	V	1,21	V	91,49	V	0,07	V	1,70	V	140,31	V	31442	V
2025/03/07 08	SR	152,00	V	0,72	V	107,19	V	0,09	V	1,78	V	139,81	V	31441	V
2025/03/07 09	SR	64,47	V	0,05	V	135,72	V	0,00	V	2,04	V	139,30	V	31254	V
2025/03/07 10	SR	236,70	V	2,06	V	105,20	V	0,02	V	1,46	V	139,49	V	31112	V
2025/03/07 11	SR	182,44	V	1,37	V	116,52	V	0,02	V	1,59	V	139,25	V	30562	V
2025/03/07 12	SR	15,02	V	0,01	V	240,61	V	0,00	V	2,33	V	135,07	V	29940	V
2025/03/07 13	SR	0,00	V	0,01	V	269,93	V	0,00	V	2,71	V	134,56	V	31491	V
2025/03/07 14	SR	0,00	V	0,01	V	262,81	V	0,00	V	2,46	V	134,38	V	30984	V
2025/03/07 15	SR	0,00	V	0,01	V	249,86	V	0,00	V	2,42	V	133,38	V	29924	V
2025/03/07 16	SR	178,00	V	1,43	V	142,86	V	0,01	V	2,62	V	135,27	V	31129	V
2025/03/07 17	SR	179,81	V	2,07	V	126,66	V	0,05	V	2,62	V	137,94	V	30832	V
2025/03/07 18	SR	108,04	V	0,81	V	143,57	V	0,01	V	2,68	V	138,67	V	30741	V
2025/03/07 19	SR	191,07	V	2,06	V	126,83	V	0,04	V	2,52	V	138,62	V	30681	V
2025/03/07 20	SR	202,79	V	2,73	V	111,35	V	0,33	V	2,50	V	139,11	V	30349	V
2025/03/07 21	SR	102,82	V	0,46	V	124,99	V	0,00	V	2,89	V	138,92	V	30383	V
2025/03/07 22	SR	171,37	V	1,50	V	111,37	V	0,01	V	2,40	V	138,79	V	30343	V
2025/03/07 23	SR	136,54	V	1,24	V	125,04	V	0,01	V	2,82	V	138,79	V	30321	V
2025/03/07 24	SR	151,50	V	1,83	V	125,14	V	0,05	V	2,85	V	138,70	V	30297	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-244.1	0.0-4.1	87.1-269.9	0.0-0.5	1.5-2.9	133.4-140.3	29923.9-31524.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	136	1.2	137.9	0.1	2.2	138.2	30831.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/08 01	SR	65,56	V	0,04	V	137,65	V	0,00	V	2,98	V	138,48	V	30492	V
2025/03/08 02	SR	50,49	V	0,01	V	140,68	V	0,00	V	2,75	V	138,32	V	30555	V
2025/03/08 03	SR	46,04	V	0,01	V	134,29	V	0,00	V	2,69	V	138,41	V	30569	V
2025/03/08 04	SR	45,51	V	0,01	V	134,22	V	0,00	V	2,76	V	138,70	V	30533	V
2025/03/08 05	SR	51,22	V	0,01	V	122,77	V	0,00	V	2,57	V	138,96	V	30517	V
2025/03/08 06	SR	77,05	V	0,16	V	113,65	V	0,00	V	2,60	V	139,39	V	30454	V
2025/03/08 07	SR	84,65	V	0,10	V	109,02	V	0,00	V	2,92	V	139,38	V	30454	V
2025/03/08 08	SR	79,31	V	0,04	V	113,63	V	0,00	V	2,64	V	139,22	V	30368	V
2025/03/08 09	SR	125,29	V	0,24	V	108,57	V	0,00	V	2,85	V	139,76	V	30029	V
2025/03/08 10	SR	142,84	V	0,34	V	102,11	V	0,02	V	2,74	V	141,06	V	29700	V
2025/03/08 11	SR	129,82	V	0,09	V	103,92	V	0,00	V	2,79	V	142,19	V	29502	V
2025/03/08 12	SR	147,54	V	0,15	V	108,13	V	0,00	V	2,69	V	142,74	V	29409	V
2025/03/08 13	SR	38,21	V	0,01	V	141,32	V	0,00	V	2,51	V	142,51	V	29626	V
2025/03/08 14	SR	66,82	V	0,15	V	136,97	V	0,02	V	2,59	V	142,20	V	29757	V
2025/03/08 15	SR	41,41	V	0,01	V	131,07	V	0,02	V	2,55	V	141,21	V	29581	V
2025/03/08 16	SR	56,45	V	0,07	V	129,11	V	0,03	V	2,63	V	140,45	V	29647	V
2025/03/08 17	SR	68,85	V	0,11	V	131,03	V	0,14	V	2,59	V	140,26	V	29649	V
2025/03/08 18	SR	105,84	V	0,62	V	127,49	V	0,40	V	2,34	V	140,21	V	29689	V
2025/03/08 19	SR	63,31	V	0,10	V	135,57	V	0,39	V	2,67	V	140,37	V	29687	V
2025/03/08 20	SR	78,09	V	0,10	V	123,98	V	0,23	V	2,57	V	140,28	V	29673	V
2025/03/08 21	SR	155,20	V	0,87	V	101,13	V	0,19	V	2,49	V	140,23	V	29541	V
2025/03/08 22	SR	166,25	V	0,68	V	93,21	V	0,08	V	2,53	V	140,47	V	29597	V
2025/03/08 23	SR	147,94	V	0,48	V	88,62	V	0,04	V	2,49	V	140,63	V	29603	V
2025/03/08 24	SR	99,48	V	0,05	V	99,62	V	0,00	V	2,80	V	140,70	V	29471	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.2-166.3	0.0-0.9	88.6-141.3	0.0-0.4	2.3-3.0	138.3-142.7	29408.6-30568.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	88.9	0.2	119.5	0.1	2.7	140.3	29920.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

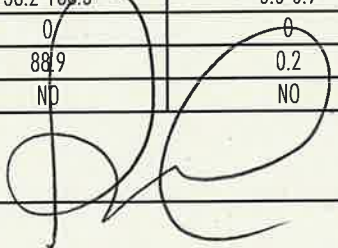DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/09 01	SR	119,40	V	0,10	V	96,99	V	0,00	V	2,89	V	140,67	V	29528	V
2025/03/09 02	SR	123,74	V	0,42	V	96,88	V	0,00	V	2,66	V	140,83	V	29478	V
2025/03/09 03	SR	111,49	V	0,11	V	91,90	V	0,00	V	2,65	V	140,95	V	29540	V
2025/03/09 04	SR	235,61	V	1,54	V	79,22	V	0,05	V	2,81	V	141,08	V	29523	V
2025/03/09 05	SR	146,64	V	0,27	V	89,65	V	0,00	V	2,70	V	141,20	V	29453	V
2025/03/09 06	SR	51,83	V	0,01	V	124,97	V	0,00	V	2,65	V	141,17	V	29579	V
2025/03/09 07	SR	109,24	V	0,67	V	121,50	V	0,04	V	2,64	V	141,24	V	29560	V
2025/03/09 08	SR	78,77	V	0,72	V	141,19	V	0,09	V	2,72	V	141,15	V	29426	V
2025/03/09 09	SR	74,80	V	0,30	V	145,61	V	0,04	V	2,74	V	141,41	V	29294	V
2025/03/09 10	SR	116,05	V	1,20	V	140,26	V	0,14	V	2,64	V	141,62	V	29153	V
2025/03/09 11	SR	132,69	V	1,13	V	127,79	V	0,18	V	2,74	V	141,85	V	29359	V
2025/03/09 12	SR	152,04	V	2,58	V	125,28	V	0,64	V	2,83	V	142,18	V	29354	V
2025/03/09 13	SR	97,52	V	0,61	V	122,98	V	1,02	V	2,89	V	141,00	V	29393	V
2025/03/09 14	SR	86,05	V	0,08	V	116,22	V	0,57	V	2,99	V	140,19	V	29415	V
2025/03/09 15	SR	84,41	V	0,16	V	121,13	V	0,07	V	2,87	V	140,15	V	29400	V
2025/03/09 16	SR	90,93	V	0,56	V	125,28	V	0,07	V	3,06	V	140,18	V	29291	V
2025/03/09 17	SR	90,37	V	0,10	V	118,79	V	0,09	V	3,54	V	140,33	V	29016	V
2025/03/09 18	SR	95,86	V	0,18	V	121,81	V	0,65	V	2,89	V	138,30	V	29015	V
2025/03/09 19	SR	137,09	V	0,57	V	116,57	V	2,47	V	2,53	V	136,97	V	29287	V
2025/03/09 20	SR	266,50	V	6,18	V	120,42	V	4,76	V	2,29	V	136,15	V	28168	V
2025/03/09 21	SR	288,06	V	7,30	V	118,62	V	7,79	V	2,35	V	136,01	V	28037	V
2025/03/09 22	SR	32,22	V	0,02	V	171,80	V	4,68	V	2,24	V	135,91	V	28383	V
2025/03/09 23	SR	178,64	V	1,87	V	128,02	V	4,11	V	2,33	V	135,82	V	28368	V
2025/03/09 24	SR	134,77	V	0,83	V	130,86	V	3,57	V	2,47	V	136,15	V	28391	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.2-288.1	0.0-7.3	79.2-171.8	0.0-7.8	2.2-3.5	135.8-142.2	28037.0-29579.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.4	1.1	120.6	1.3	2.7	139.7	29142.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. A.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]