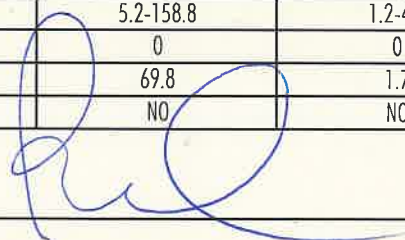



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/19 01	SR	61,62	V	1,67	V	102,76	V	0,74	V	2,47	V	140,60	V	20316	V
2024/03/19 02	SR	91,37	V	1,25	V	71,51	V	0,15	V	2,21	V	140,75	V	20174	V
2024/03/19 03	SR	144,85	V	2,67	V	67,69	V	2,90	V	2,20	V	141,50	V	20079	V
2024/03/19 04	SR	95,20	V	1,50	V	74,26	V	0,48	V	2,16	V	141,91	V	20124	V
2024/03/19 05	SR	57,40	V	1,37	V	85,46	V	0,11	V	2,19	V	141,87	V	20404	V
2024/03/19 06	SR	11,79	V	1,34	V	106,73	V	0,00	V	2,47	V	141,58	V	20220	V
2024/03/19 07	SR	13,13	V	1,33	V	108,26	V	0,00	V	2,52	V	141,43	V	20352	V
2024/03/19 08	SR	5,18	V	1,38	V	124,85	V	0,00	V	2,60	V	141,39	V	20379	V
2024/03/19 09	SR	6,06	V	1,34	V	120,57	V	0,00	V	2,64	V	141,57	V	20365	V
2024/03/19 10	SR	20,56	V	1,33	V	112,28	V	0,01	V	2,54	V	141,95	V	20234	V
2024/03/19 11	SR	57,30	V	1,35	V	82,27	V	0,22	V	4,93	V	141,10	V	20245	V
2024/03/19 12	SR	90,41	V	1,90	V	81,88	V	1,49	V	2,61	V	136,11	V	20579	V
2024/03/19 13	SR	77,06	V	1,51	V	89,33	V	0,96	V	3,03	V	135,88	V	20656	V
2024/03/19 14	SR	94,82	V	1,39	V	74,01	V	0,46	V	2,92	V	134,95	V	20738	V
2024/03/19 15	SR	119,55	V	1,91	V	66,87	V	0,62	V	2,39	V	135,88	V	20597	V
2024/03/19 16	SR	158,81	V	4,31	V	70,26	V	4,09	V	8,68	V	117,87	V	22014	V
2024/03/19 17	SR	32,00	V	1,34	V	93,14	V	0,11	V	3,20	V	135,53	V	23554	V
2024/03/19 18	SR	25,19	V	1,16	V	84,96	V	0,06	V	1,65	V	136,74	V	23868	V
2024/03/19 19	SR	107,58	V	1,43	V	65,62	V	0,67	V	1,45	V	136,46	V	23878	V
2024/03/19 20	SR	116,02	V	1,73	V	66,35	V	0,01	V	1,14	V	136,06	V	23861	V
2024/03/19 21	SR	39,68	V	1,69	V	89,93	V	0,00	V	1,30	V	135,77	V	24106	V
2024/03/19 22	SR	44,21	V	1,68	V	86,49	V	0,00	V	1,24	V	135,66	V	24392	V
2024/03/19 23	SR	112,38	V	2,08	V	62,60	V	0,00	V	1,25	V	136,06	V	24336	V
2024/03/19 24	SR	94,22	V	1,73	V	74,18	V	0,00	V	1,26	V	136,17	V	24315	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-158.8	1.2-4.3	62.6-124.9	0.0-4.1	1.1-8.7	117.9-142.0	20078.6-24392.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.8	1.7	85.9	0.5	2.5	137.7	21657.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/20 01	SR	181,15	V	2,18	V	68,72	V	0,38	V	1,21	V	136,40	V	24295	V
2024/03/20 02	SR	75,86	V	1,58	V	83,59	V	0,13	V	1,22	V	136,85	V	24438	V
2024/03/20 03	SR	42,68	V	1,50	V	92,31	V	0,00	V	1,24	V	137,17	V	24533	V
2024/03/20 04	SR	36,47	V	1,48	V	91,37	V	0,00	V	1,17	V	137,59	V	24440	V
2024/03/20 05	SR	88,14	V	1,49	V	74,06	V	0,15	V	1,06	V	137,47	V	25346	V
2024/03/20 06	SR	102,14	V	1,37	V	66,43	V	0,06	V	1,05	V	137,62	V	24867	V
2024/03/20 07	SR	94,36	V	2,02	V	70,79	V	0,40	V	1,04	V	137,74	V	24958	V
2024/03/20 08	SR	59,06	V	1,21	V	74,14	V	0,00	V	1,00	V	137,82	V	24997	V
2024/03/20 09	SR	56,47	V	1,25	V	80,80	V	0,10	V	0,98	V	137,98	V	25061	V
2024/03/20 10	SR	33,40	V	1,10	V	91,23	V	0,00	V	1,02	V	137,91	V	25018	V
2024/03/20 11	SR	51,17	V	1,04	V	76,21	V	0,00	V	0,98	V	138,16	V	25155	V
2024/03/20 12	SR	51,86	V	1,02	V	79,81	V	0,00	V	1,14	V	137,25	V	25161	V
2024/03/20 13	SR	39,71	V	1,05	V	84,66	V	0,00	V	1,03	V	135,10	V	25188	V
2024/03/20 14	SR	33,02	V	1,16	V	89,46	V	0,00	V	1,02	V	134,95	V	25225	V
2024/03/20 15	SR	57,09	V	1,08	V	76,31	V	0,00	V	1,07	V	135,23	V	25163	V
2024/03/20 16	SR	24,61	V	0,90	V	89,55	V	0,00	V	1,07	V	134,63	V	25145	V
2024/03/20 17	SR	78,19	V	1,02	V	71,88	V	0,04	V	1,34	V	134,03	V	25284	V
2024/03/20 18	SR	86,84	V	1,14	V	62,27	V	0,49	V	3,84	V	134,43	V	24636	V
2024/03/20 19	SR	136,57	V	1,38	V	61,51	V	0,39	V	3,23	V	133,97	V	24993	V
2024/03/20 20	SR	82,14	V	1,30	V	72,73	V	0,01	V	3,32	V	131,14	V	25255	V
2024/03/20 21	SR	39,83	V	1,17	V	82,31	V	0,63	V	1,27	V	130,90	V	25534	V
2024/03/20 22	SR	45,95	V	1,28	V	77,68	V	0,88	V	1,22	V	130,90	V	25605	V
2024/03/20 23	SR	26,67	V	1,35	V	86,17	V	0,17	V	1,21	V	130,96	V	25594	V
2024/03/20 24	SR	73,01	V	1,29	V	67,94	V	0,29	V	1,05	V	131,77	V	25381	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.6-181.2	0.9-2.2	61.5-92.3	0.0-0.9	1.0-3.8	130.9-138.2	24294.5-25605.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.5	1.3	78	0.2	1.4	135.3	25053
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/21 01	SR	70,36	V	1,27	V	69,32	V	0,15	V	1,04	V	132,05	V	25317	V
2024/03/21 02	SR	107,22	V	1,27	V	62,83	V	1,00	V	1,00	V	132,26	V	25303	V
2024/03/21 03	SR	59,96	V	1,11	V	73,09	V	0,31	V	1,03	V	132,29	V	25341	V
2024/03/21 04	SR	70,96	V	1,13	V	75,96	V	0,28	V	1,03	V	132,18	V	25287	V
2024/03/21 05	SR	50,10	V	1,14	V	84,62	V	0,28	V	1,09	V	132,46	V	25643	V
2024/03/21 06	SR	37,08	V	1,65	V	84,42	V	0,34	V	1,06	V	132,37	V	25469	V
2024/03/21 07	SR	38,94	V	1,89	V	80,35	V	0,56	V	1,02	V	132,36	V	25616	V
2024/03/21 08	SR	60,58	V	1,36	V	76,28	V	1,01	V	1,05	V	132,60	V	25661	V
2024/03/21 09	SR	70,73	V	1,97	V	93,69	V	1,60	V	1,09	V	132,80	V	25610	V
2024/03/21 10	SR	49,33	V	1,27	V	88,61	V	1,17	V	1,09	V	132,84	V	25739	V
2024/03/21 11	SR	56,59	V	1,28	V	83,89	V	0,81	V	1,07	V	133,27	V	25596	V
2024/03/21 12	SR	44,65	V	1,35	V	91,62	V	0,14	V	1,15	V	133,42	V	25570	V
2024/03/21 13	SR	47,68	V	1,25	V	79,34	V	0,02	V	1,24	V	133,56	V	25663	V
2024/03/21 14	SR	78,31	V	1,38	V	79,60	V	0,26	V	1,42	V	133,49	V	25689	V
2024/03/21 15	SR	83,09	V	1,55	V	74,35	V	0,40	V	1,21	V	133,23	V	25852	V
2024/03/21 16	SR	15,59	V	1,23	V	101,31	V	0,00	V	1,23	V	133,34	V	26014	V
2024/03/21 17	SR	17,16	V	1,15	V	95,42	V	0,10	V	1,31	V	133,10	V	26510	V
2024/03/21 18	SR	120,66	V	1,38	V	63,05	V	1,63	V	1,18	V	132,76	V	26528	V
2024/03/21 19	SR	135,89	V	1,86	V	68,05	V	3,31	V	1,21	V	132,61	V	26210	V
2024/03/21 20	SR	116,73	V	2,19	V	71,52	V	2,69	V	1,25	V	132,92	V	25775	V
2024/03/21 21	SR	6,64	V	1,61	V	111,98	V	0,75	V	1,25	V	132,94	V	25619	V
2024/03/21 22	SR	0,93	V	1,79	V	160,93	V	0,13	V	1,57	V	133,23	V	25441	V
2024/03/21 23	SR	167,96	V	2,99	V	202,40	V	1,25	V	2,58	V	129,26	V	24732	V
2024/03/21 24	SR	134,50	V	3,13	V	191,72	V	0,00	V	2,13	V	117,86	V	19163	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.9-168.0	1.1-3.1	62.8-202.4	0.0-3.3	1.0-2.6	117.9-133.6	19163.2-26527.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.4	1.6	94.3	0.8	1.3	132.1	25389.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/22 01	SR	5,36	V	2,18	V	218,83	V	0,00	V	1,66	V	116,01	V	21358	V
2024/03/22 02	SP	289,70	V	8,30	V	207,57	V	1,61	V	1,31	V	111,87	V	9397	V
2024/03/22 03	SP	1000,00	NV	154,86	NV	184,36	NV	72,22	NV	0,87	V	102,10	V	3566	NV
2024/03/22 04	SP	1000,00	NV	164,91	NV	232,72	NV	76,59	NV	1,12	V	97,09	V	3646	NV
2024/03/22 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,51	V	94,54	V	0,00	NV
2024/03/22 06	AV	131,39	V	24,88	V	174,23	V	5,88	V	1,84	V	101,53	V	17129	V
2024/03/22 07	AV	1,83	V	8,07	V	165,62	V	1,10	V	2,21	V	102,34	V	16486	V
2024/03/22 08	AV	0,00	V	4,91	V	177,93	V	0,39	V	1,99	V	101,39	V	16832	V
2024/03/22 09	AV	1,84	V	4,14	V	180,52	V	0,00	V	0,56	V	103,07	V	13241	V
2024/03/22 10	SP	0,00	V	2,76	V	137,36	V	0,01	V	0,49	V	105,18	V	13038	V
2024/03/22 11	SP	59,98	V	3,11	V	154,22	V	0,00	V	0,54	V	105,22	V	12856	V
2024/03/22 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	3,79	V	103,27	V	0,00	NV
2024/03/22 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	3,93	V	99,53	V	0,00	NV
2024/03/22 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,99	V	90,12	V	0,00	NV
2024/03/22 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,70	V	86,94	V	0,00	NV
2024/03/22 16	AV	466,16	NV	35,66	NV	106,97	NV	13,22	NV	4,42	V	87,61	V	15391	NV
2024/03/22 17	AV	49,49	V	5,49	V	154,80	V	12,11	V	1,33	V	101,41	V	18674	V
2024/03/22 18	SR	6,54	V	1,69	V	125,03	V	9,43	V	1,25	V	118,16	V	23702	V
2024/03/22 19	SR	76,67	V	1,79	V	77,87	V	7,03	V	1,21	V	125,50	V	27711	V
2024/03/22 20	SR	165,29	V	2,42	V	63,93	V	3,16	V	0,96	V	126,29	V	27427	V
2024/03/22 21	SR	197,42	V	3,71	V	67,70	V	3,62	V	0,85	V	127,45	V	26289	V
2024/03/22 22	SR	125,81	V	2,06	V	73,29	V	1,38	V	0,89	V	128,37	V	25594	V
2024/03/22 23	SR	46,92	V	1,75	V	99,09	V	0,60	V	0,92	V	129,90	V	25032	V
2024/03/22 24	SR	94,59	V	2,10	V	79,50	V	1,75	V	0,83	V	130,82	V	24860	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-197.4	1.7-3.7	63.9-218.8	0.0-9.4	0.8-1.7	116.0-130.8	21357.8-27711.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.8	2.2	100.7	3.4	1.1	125.3	25246.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/23 01	SR	56,91	V	1,66	V	90,76	V	1,22	V	0,82	V	131,31	V	25066	V
2024/03/23 02	SR	19,46	V	1,36	V	100,80	V	0,77	V	0,81	V	132,06	V	25246	V
2024/03/23 03	SR	13,59	V	1,37	V	102,06	V	0,48	V	0,84	V	132,75	V	25220	V
2024/03/23 04	SR	13,62	V	1,29	V	94,58	V	0,90	V	0,84	V	135,20	V	25136	V
2024/03/23 05	SR	52,72	V	1,32	V	90,39	V	4,33	V	0,86	V	136,19	V	25068	V
2024/03/23 06	SR	65,94	V	1,42	V	84,95	V	4,16	V	0,80	V	136,51	V	24588	V
2024/03/23 07	SR	38,54	V	1,25	V	93,36	V	3,18	V	0,79	V	136,19	V	24724	V
2024/03/23 08	SR	30,71	V	1,18	V	90,13	V	2,14	V	0,76	V	135,97	V	24822	V
2024/03/23 09	SR	18,78	V	1,34	V	97,23	V	1,37	V	0,77	V	136,10	V	24934	V
2024/03/23 10	SR	22,47	V	1,31	V	99,94	V	0,99	V	0,80	V	136,49	V	24925	V
2024/03/23 11	SR	33,83	V	1,17	V	94,75	V	0,92	V	0,80	V	136,73	V	24913	V
2024/03/23 12	SR	16,18	V	1,22	V	119,47	V	0,31	V	0,85	V	136,99	V	24815	V
2024/03/23 13	SR	36,49	V	1,15	V	94,39	V	0,44	V	0,90	V	136,70	V	25009	V
2024/03/23 14	SR	67,99	V	1,15	V	73,90	V	0,22	V	0,80	V	137,03	V	24807	V
2024/03/23 15	SR	63,81	V	1,26	V	79,63	V	0,66	V	0,82	V	137,48	V	24921	V
2024/03/23 16	SR	108,44	V	1,40	V	68,67	V	1,35	V	0,78	V	137,66	V	25073	V
2024/03/23 17	SR	42,15	V	0,90	V	85,91	V	0,30	V	0,72	V	138,05	V	25513	V
2024/03/23 18	SR	45,44	V	0,94	V	88,61	V	0,39	V	0,76	V	138,11	V	25544	V
2024/03/23 19	SR	85,02	V	1,00	V	62,60	V	0,43	V	0,72	V	137,69	V	25499	V
2024/03/23 20	SR	99,25	V	1,03	V	59,91	V	0,37	V	0,76	V	137,52	V	25606	V
2024/03/23 21	SR	104,14	V	1,12	V	65,15	V	0,44	V	0,74	V	137,42	V	25456	V
2024/03/23 22	SR	77,63	V	0,98	V	66,39	V	0,22	V	0,75	V	137,31	V	25515	V
2024/03/23 23	SR	27,86	V	1,08	V	86,39	V	0,00	V	0,77	V	137,50	V	25718	V
2024/03/23 24	SR	25,12	V	1,04	V	87,70	V	0,00	V	0,76	V	138,27	V	25828	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-108.4	0.9-1.7	59.9-119.5	0.0-4.3	0.7-0.9	131.3-138.3	24587.9-25828.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.6	1.2	86.6	1.1	0.8	136.4	25164.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

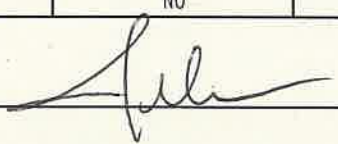DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/24 01	SR	47,35	V	1,36	V	76,77	V	0,00	V	0,78	V	138,50	V	25611	V
2024/03/24 02	SR	69,01	V	1,39	V	64,47	V	0,01	V	0,74	V	138,35	V	25610	V
2024/03/24 03	SR	62,49	V	1,34	V	64,47	V	0,00	V	0,75	V	138,47	V	25713	V
2024/03/24 04	SR	85,69	V	1,40	V	62,64	V	0,00	V	0,77	V	138,57	V	25550	V
2024/03/24 05	SR	79,39	V	1,29	V	62,62	V	0,07	V	0,78	V	138,66	V	25568	V
2024/03/24 06	SR	84,79	V	1,33	V	60,17	V	0,01	V	0,77	V	138,54	V	25198	V
2024/03/24 07	SR	18,23	V	1,27	V	101,25	V	0,00	V	0,77	V	138,41	V	25349	V
2024/03/24 08	SR	13,99	V	1,14	V	102,67	V	0,00	V	0,80	V	138,15	V	25595	V
2024/03/24 09	SR	20,68	V	1,11	V	90,75	V	0,00	V	0,81	V	138,72	V	25437	V
2024/03/24 10	SR	16,57	V	1,13	V	95,90	V	0,00	V	0,82	V	139,75	V	25338	V
2024/03/24 11	SR	13,19	V	1,02	V	103,02	V	0,03	V	0,93	V	140,66	V	25208	V
2024/03/24 12	SR	128,85	V	1,38	V	67,76	V	0,21	V	0,87	V	140,84	V	25208	V
2024/03/24 13	SR	53,09	V	1,02	V	88,58	V	0,05	V	0,85	V	140,52	V	25120	V
2024/03/24 14	SR	58,41	V	0,90	V	82,46	V	0,03	V	1,12	V	139,49	V	25195	V
2024/03/24 15	SR	31,12	V	0,84	V	84,76	V	0,01	V	0,84	V	136,17	V	25280	V
2024/03/24 16	SR	33,52	V	0,86	V	88,26	V	0,01	V	0,82	V	135,70	V	25501	V
2024/03/24 17	SR	21,65	V	0,85	V	95,84	V	0,00	V	0,83	V	135,63	V	25498	V
2024/03/24 18	SR	18,65	V	1,03	V	138,23	V	0,01	V	1,16	V	134,77	V	25477	V
2024/03/24 19	SR	12,35	V	0,91	V	110,85	V	0,00	V	0,77	V	134,04	V	25854	V
2024/03/24 20	SR	38,81	V	1,05	V	82,95	V	0,00	V	0,79	V	135,04	V	25726	V
2024/03/24 21	SR	29,93	V	0,97	V	87,26	V	0,00	V	0,80	V	135,49	V	25633	V
2024/03/24 22	SR	44,24	V	0,91	V	78,69	V	0,00	V	0,79	V	135,64	V	25528	V
2024/03/24 23	SR	35,78	V	0,90	V	84,87	V	0,00	V	0,80	V	135,78	V	25485	V
2024/03/24 24	SR	37,22	V	1,01	V	81,83	V	0,00	V	0,78	V	135,81	V	25509	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-128.8	0.8-1.4	60.2-138.2	0.0-0.2	0.7-1.2	134.0-140.8	25120.0-25853.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44	1.1	85.7	0	0.8	137.6	25466.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: