


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/19 01	SR	74,94	V	0,09	V	108,54	V	0,07	V	0,21	V	137,79	V	27920	V
2016/10/19 02	SR	19,63	V	0,01	V	153,56	V	0,27	V	0,23	V	139,26	V	31253	V
2016/10/19 03	SR	5,14	V	0,01	V	198,08	V	3,44	V	0,25	V	140,32	V	32674	V
2016/10/19 04	SR	13,64	V	0,01	V	161,34	V	2,14	V	0,22	V	140,11	V	31922	V
2016/10/19 05	SR	55,63	V	0,05	V	132,91	V	1,37	V	0,22	V	139,12	V	29923	V
2016/10/19 06	SR	56,70	V	0,10	V	129,50	V	0,20	V	0,24	V	139,39	V	29199	V
2016/10/19 07	SR	73,28	V	0,11	V	121,74	V	1,16	V	0,22	V	138,39	V	28387	V
2016/10/19 08	SR	63,81	V	0,45	NV	124,14	V	0,94	V	0,22	NV	137,80	V	28712	NV
2016/10/19 09	SR	30,92	V	0,13	NV	147,15	V	1,77	V	0,21	NV	138,86	V	33334	NV
2016/10/19 10	SR	83,81	V	0,58	NV	111,36	V	1,57	V	0,25	NV	139,93	V	28168	NV
2016/10/19 11	SR	45,54	V	0,39	V	121,14	V	1,43	V	0,25	V	139,72	V	30010	V
2016/10/19 12	SR	69,65	V	0,46	V	101,92	V	0,68	V	0,25	V	137,20	V	27528	V
2016/10/19 13	SR	27,99	V	0,34	V	158,81	V	1,64	V	0,24	V	135,56	V	31908	V
2016/10/19 14	SR	21,10	V	0,37	NV	166,84	V	2,75	V	0,21	NV	132,94	V	27814	NV
2016/10/19 15	SR	30,44	V	0,29	V	126,72	V	0,28	V	0,21	V	133,03	V	28737	V
2016/10/19 16	SR	22,10	V	0,29	V	130,27	V	0,11	V	0,25	V	136,46	V	31845	V
2016/10/19 17	SR	24,58	V	0,28	V	128,56	V	0,90	V	0,24	V	139,71	V	32856	V
2016/10/19 18	SR	34,57	V	0,29	V	109,10	V	1,08	V	0,23	V	139,57	V	32188	V
2016/10/19 19	SR	67,57	V	0,47	V	93,76	V	1,60	V	0,27	V	140,63	V	28149	V
2016/10/19 20	SR	66,51	V	0,42	V	98,31	V	1,85	V	0,25	V	141,12	V	28829	V
2016/10/19 21	SR	45,51	V	0,37	V	126,43	V	2,24	V	0,23	V	141,33	V	30478	V
2016/10/19 22	SR	16,44	V	0,30	NV	153,55	V	1,85	V	0,23	NV	140,74	V	33637	NV
2016/10/19 23	SR	23,22	V	0,58	NV	151,09	V	1,39	V	0,23	NV	141,59	V	27650	NV
2016/10/19 24	SR	22,84	V	0,32	NV	135,19	V	1,45	V	0,22	NV	141,23	V	33596	NV

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-83.8	0.0-0.5	93.8-198.1	0.1-3.4	0.2-0.3	132.9-141.6	27527.6-32855.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.5	0.2	132.9	1.3	0.2	138.8	30223.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

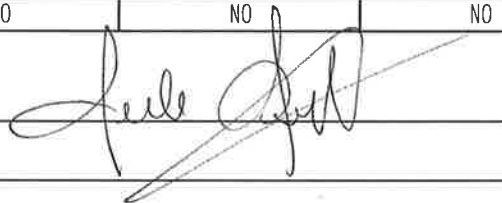

RESPONSABILE IMPIANTO:

