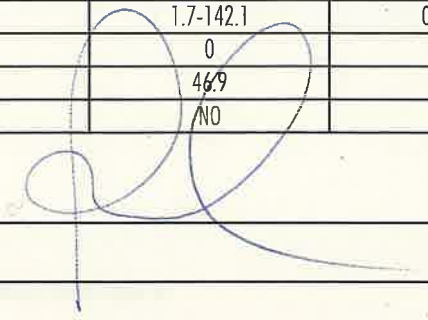



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/01 01	SR	23,39	V	0,25	V	99,71	V	0,00	V	1,17	V	136,37	V	19724	V
2024/10/01 02	SR	18,13	V	0,24	V	101,54	V	0,00	V	1,25	V	136,53	V	19685	V
2024/10/01 03	SR	11,46	V	0,22	V	111,90	V	0,00	V	1,27	V	136,58	V	19634	V
2024/10/01 04	SR	14,11	V	0,22	V	104,98	V	0,00	V	1,33	V	136,63	V	19531	V
2024/10/01 05	SR	21,42	V	0,33	V	96,79	V	0,00	V	1,40	V	136,57	V	19471	V
2024/10/01 06	SR	16,31	V	0,30	V	106,52	V	0,00	V	1,53	V	136,72	V	19354	V
2024/10/01 07	SR	65,47	V	0,85	V	87,69	V	0,04	V	1,65	V	136,74	V	19301	V
2024/10/01 08	SR	52,69	V	0,96	V	96,64	V	0,09	V	1,49	V	136,08	V	18539	V
2024/10/01 09	SR	114,98	V	9,09	V	111,30	V	10,72	V	7,15	V	124,63	V	15826	V
2024/10/01 10	SR	25,55	V	1,20	V	129,90	V	1,92	V	7,90	V	112,23	V	16002	V
2024/10/01 11	SR	27,67	V	1,20	V	107,66	V	0,85	V	6,36	V	108,83	V	16810	V
2024/10/01 12	SR	9,55	V	0,35	V	113,04	V	0,00	V	3,02	V	127,79	V	20088	V
2024/10/01 13	SR	38,28	V	0,39	V	82,04	V	0,00	V	1,46	V	136,57	V	19882	V
2024/10/01 14	SR	34,04	V	0,41	V	95,66	V	0,70	V	1,33	V	138,58	V	19944	V
2024/10/01 15	SR	40,82	V	0,56	V	102,18	V	0,35	V	1,20	V	138,97	V	19717	V
2024/10/01 16	SR	1,71	V	0,29	V	149,54	V	0,17	V	1,13	V	139,16	V	19793	V
2024/10/01 17	SR	6,46	V	0,29	V	139,95	V	0,19	V	1,67	V	138,89	V	19574	V
2024/10/01 18	SR	34,85	V	0,49	V	124,64	V	0,94	V	1,17	V	136,71	V	19462	V
2024/10/01 19	SR	107,09	V	1,27	V	84,97	V	0,70	V	1,07	V	136,16	V	19425	V
2024/10/01 20	SR	102,71	V	1,42	V	84,93	V	0,45	V	0,98	V	137,06	V	19462	V
2024/10/01 21	SR	86,45	V	1,11	V	81,69	V	0,62	V	3,52	V	129,27	V	18956	V
2024/10/01 22	SR	86,06	V	1,26	V	80,09	V	0,31	V	1,27	V	111,81	V	18754	V
2024/10/01 23	SR	142,11	V	2,14	V	66,17	V	0,31	V	0,95	V	118,39	V	19150	V
2024/10/01 24	SR	43,64	V	0,35	V	83,39	V	0,00	V	1,02	V	118,70	V	19238	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.7-142.1	0.2-9.1	66.2-149.5	0.0-10.7	1.0-7.9	108.8-139.2	15825.5-20087.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.9	1	101.8	0.8	2.2	131.1	19055
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/02 01	SR	81,41	V	0,47	V	70,80	V	0,00	V	1,07	V	118,61	V	19310	V
2024/10/02 02	SR	125,04	V	0,77	V	58,40	V	0,01	V	1,05	V	118,50	V	19438	V
2024/10/02 03	SR	71,36	V	0,79	V	72,84	V	0,06	V	1,03	V	118,57	V	19395	V
2024/10/02 04	SR	47,43	V	0,40	V	78,47	V	0,00	V	0,96	V	118,55	V	19392	V
2024/10/02 05	SR	28,13	V	0,34	V	88,24	V	0,00	V	1,03	V	118,62	V	19064	V
2024/10/02 06	SR	9,83	V	0,31	V	109,55	V	0,00	V	1,00	V	118,57	V	19036	V
2024/10/02 07	SR	48,61	V	0,40	V	72,34	V	0,00	V	0,94	V	118,44	V	18900	V
2024/10/02 08	SR	46,34	V	0,39	V	71,40	V	0,00	V	1,04	V	118,45	V	18941	V
2024/10/02 09	SR	74,44	V	0,57	V	64,68	V	0,00	V	1,10	V	118,45	V	18935	V
2024/10/02 10	SR	105,68	V	0,66	V	54,77	V	0,00	V	1,14	V	118,51	V	18754	V
2024/10/02 11	SR	107,28	V	0,70	V	58,04	V	0,00	V	2,34	V	118,50	V	18629	V
2024/10/02 12	SR	109,98	V	0,73	V	57,52	V	0,01	V	5,21	V	117,07	V	18629	V
2024/10/02 13	SR	80,80	V	0,48	V	67,98	V	0,00	V	1,29	V	116,78	V	18620	V
2024/10/02 14	SR	41,71	V	0,28	V	84,40	V	0,14	V	1,04	V	116,62	V	18724	V
2024/10/02 15	SR	67,17	V	0,66	V	80,39	V	0,81	V	1,03	V	116,71	V	18728	V
2024/10/02 16	SR	84,73	V	0,74	V	83,64	V	1,57	V	1,00	V	116,88	V	18769	V
2024/10/02 17	SR	115,68	V	1,05	V	76,64	V	1,04	V	2,68	V	121,83	V	18903	V
2024/10/02 18	SR	56,51	V	0,40	V	89,07	V	1,90	V	1,49	V	111,86	V	18702	V
2024/10/02 19	SR	15,25	V	0,27	V	112,47	V	1,52	V	1,00	V	115,04	V	19062	V
2024/10/02 20	SR	48,10	V	0,35	V	84,61	V	0,22	V	0,91	V	115,66	V	19169	V
2024/10/02 21	SR	104,79	V	1,10	V	75,47	V	0,13	V	0,91	V	116,03	V	18941	V
2024/10/02 22	SR	13,48	V	0,25	V	109,14	V	0,01	V	0,86	V	115,64	V	18973	V
2024/10/02 23	SR	23,42	V	0,28	V	102,44	V	0,18	V	0,92	V	116,66	V	19031	V
2024/10/02 24	SP	45,48	NV	0,70	NV	138,17	NV	0,20	NV	1,59	V	130,02	V	19364	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-125.0	0.2-1.1	54.8-112.5	0.0-1.9	0.9-5.2	111.9-121.8	18619.6-19438.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.5	0.5	79.3	0.3	1.4	117.4	18958.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

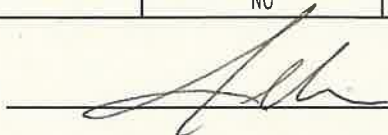

RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi'051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/03 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,68	V	119,23	V	0,00	NV
2024/10/03 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,50	V	116,62	V	0,00	NV
2024/10/03 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,62	V	109,87	V	0,00	NV
2024/10/03 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,51	V	101,96	V	0,00	NV
2024/10/03 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,53	V	97,86	V	0,00	NV
2024/10/03 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,50	NV	95,67	NV	0,00	NV
2024/10/03 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/03 17	AV	111,53	NV	19,56	NV	80,59	NV	0,84	NV	2,92	NV	73,28	NV	2740	NV
2024/10/03 18	AV	165,99	V	8,36	V	101,70	V	0,05	V	0,69	V	72,30	V	5998	V
2024/10/03 19	AV	33,98	V	2,23	V	78,24	V	0,00	V	0,73	V	73,89	V	13725	V
2024/10/03 20	AV	19,44	V	1,51	V	125,64	V	0,00	V	1,24	V	78,38	V	15609	V
2024/10/03 21	SR	13,24	V	1,33	V	161,84	V	0,00	V	2,29	V	94,89	V	17254	V
2024/10/03 22	SR	38,28	V	1,69	V	151,17	V	0,36	V	1,81	V	103,57	V	20327	V
2024/10/03 23	SR	43,15	V	0,99	V	112,45	V	1,03	V	1,23	V	106,09	V	21200	V
2024/10/03 24	SR	30,81	V	0,70	V	103,52	V	0,65	V	1,15	V	106,40	V	20992	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-43.2	0.7-1.7	103.5-161.8	0.0-1.0	1.1-2.3	94.9-106.4	17253.5-21199.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.4	1.2	132.2	0.5	1.6	102.7	19943
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/04 01	SR	45,32	V	0,74	V	105,14	V	0,73	V	1,10	V	106,96	V	20890	V
2024/10/04 02	SR	49,91	V	0,66	V	102,73	V	0,84	V	1,05	V	107,23	V	20794	V
2024/10/04 03	SR	88,84	V	1,50	V	91,02	V	0,20	V	1,06	V	107,58	V	20693	V
2024/10/04 04	SR	68,82	V	0,76	V	80,63	V	0,01	V	1,02	V	107,79	V	20607	V
2024/10/04 05	SR	34,87	V	0,61	V	97,23	V	0,01	V	0,95	V	108,12	V	20753	V
2024/10/04 06	SR	43,55	V	0,61	V	99,14	V	0,00	V	1,06	V	107,98	V	20569	V
2024/10/04 07	SR	106,83	V	1,15	V	72,36	V	0,03	V	1,00	V	108,05	V	20440	V
2024/10/04 08	SR	127,93	V	1,86	V	76,64	V	0,19	V	1,05	V	108,10	V	20295	V
2024/10/04 09	SR	121,12	V	1,10	V	73,98	V	0,02	V	1,17	V	108,12	V	20354	V
2024/10/04 10	SR	87,72	V	0,73	V	76,58	V	0,00	V	1,16	V	108,62	V	20279	V
2024/10/04 11	SR	72,27	V	0,56	V	74,47	V	0,00	V	1,05	V	109,09	V	20130	V
2024/10/04 12	SR	86,32	V	0,73	V	72,95	V	0,00	V	1,15	V	109,58	V	19967	V
2024/10/04 13	SR	35,84	V	0,45	V	94,73	V	0,00	V	1,10	V	109,67	V	19936	V
2024/10/04 14	SR	49,43	V	0,50	V	93,40	V	0,00	V	1,14	V	109,55	V	19838	V
2024/10/04 15	SR	49,04	V	0,47	V	93,80	V	0,00	V	1,11	V	109,55	V	19773	V
2024/10/04 16	SR	67,33	V	0,57	V	84,59	V	0,00	V	1,17	V	109,68	V	19675	V
2024/10/04 17	SR	94,14	V	0,85	V	84,74	V	0,00	V	1,23	V	109,60	V	19626	V
2024/10/04 18	SR	107,53	V	1,29	V	90,01	V	0,00	V	1,68	V	108,59	V	19776	V
2024/10/04 19	SR	104,46	V	1,62	V	87,79	V	0,00	V	1,56	V	107,68	V	19827	V
2024/10/04 20	SR	137,54	V	1,21	V	73,00	V	0,01	V	1,34	V	107,83	V	19914	V
2024/10/04 21	SR	139,63	V	1,11	V	65,12	V	0,00	V	1,30	V	108,53	V	19727	V
2024/10/04 22	SR	30,63	V	0,46	V	95,54	V	0,00	V	1,53	V	108,61	V	19668	V
2024/10/04 23	SR	94,90	V	0,86	V	69,90	V	0,01	V	1,50	V	108,84	V	19669	V
2024/10/04 24	SR	24,19	V	0,44	V	99,52	V	0,00	V	1,32	V	108,63	V	19724	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.2-139.6	0.4-1.9	65.1-105.1	0.0-0.8	0.9-1.7	107.0-109.7	19626.4-20890.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.8	0.9	85.6	0.1	1.2	108.5	20121.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Manella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/05 01	SR	40,50	V	0,48	V	90,13	V	0,00	V	1,21	V	108,55	V	19764	V
2024/10/05 02	SR	98,40	V	0,85	V	73,50	V	0,00	V	1,26	V	108,74	V	19750	V
2024/10/05 03	SR	63,53	V	0,60	V	82,97	V	0,01	V	1,41	V	108,60	V	19768	V
2024/10/05 04	SR	33,36	V	0,43	V	92,60	V	0,00	V	1,27	V	108,48	V	19754	V
2024/10/05 05	SR	21,43	V	0,34	V	101,75	V	0,00	V	1,27	V	108,44	V	21198	V
2024/10/05 06	SR	39,95	V	0,57	V	94,32	V	0,02	V	1,31	V	108,44	V	20962	V
2024/10/05 07	SR	16,48	V	0,31	V	113,36	V	0,00	V	1,35	V	108,46	V	20733	V
2024/10/05 08	SR	9,04	V	0,30	V	128,93	V	0,00	V	1,42	V	108,17	V	20718	V
2024/10/05 09	SR	14,85	V	0,32	V	115,88	V	0,00	V	1,35	V	108,08	V	20735	V
2024/10/05 10	SR	31,73	V	0,43	V	98,62	V	0,00	V	1,37	V	108,49	V	20593	V
2024/10/05 11	SR	31,67	V	0,53	V	100,56	V	0,00	V	8,00	V	110,75	V	20567	V
2024/10/05 12	SR	26,51	V	0,33	V	101,13	V	0,00	V	1,58	V	107,17	V	20760	V
2024/10/05 13	SR	51,59	V	0,39	V	82,47	V	0,00	V	1,33	V	107,39	V	20750	V
2024/10/05 14	SR	94,74	V	0,73	V	68,33	V	0,01	V	1,24	V	107,78	V	20612	V
2024/10/05 15	SR	119,91	V	1,72	V	71,66	V	0,23	V	1,20	V	108,33	V	20452	V
2024/10/05 16	SR	43,85	V	0,38	V	86,36	V	0,00	V	1,16	V	108,76	V	20123	V
2024/10/05 17	SR	57,32	V	0,40	V	79,00	V	0,00	V	1,23	V	108,64	V	19908	V
2024/10/05 18	SR	106,47	V	0,83	V	67,71	V	0,01	V	1,30	V	108,64	V	19751	V
2024/10/05 19	SR	83,22	V	0,62	V	71,65	V	0,00	V	1,20	V	108,55	V	19837	V
2024/10/05 20	SR	79,04	V	0,60	V	75,52	V	0,00	V	1,23	V	108,45	V	19965	V
2024/10/05 21	SR	115,08	V	1,09	V	69,29	V	0,02	V	1,23	V	108,36	V	19993	V
2024/10/05 22	SR	114,61	V	0,95	V	68,91	V	0,01	V	1,19	V	108,45	V	20094	V
2024/10/05 23	SR	33,15	V	0,40	V	98,71	V	0,00	V	1,20	V	108,43	V	20085	V
2024/10/05 24	SR	60,85	V	0,45	V	79,98	V	0,00	V	1,33	V	108,46	V	20168	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-119.9	0.3-1.7	67.7-128.9	0.0-0.2	1.2-8.0	107.2-110.8	19750.3-21198.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.6	88.1	0	1.6	108.4	20293.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/06 01	SR	38,23	V	0,42	V	91,60	V	0,00	V	1,35	V	108,45	V	20076	V
2024/10/06 02	SR	76,29	V	0,59	V	71,03	V	0,00	V	1,34	V	108,52	V	20148	V
2024/10/06 03	SR	72,88	V	0,60	V	70,73	V	0,00	V	1,39	V	108,90	V	20093	V
2024/10/06 04	SR	36,40	V	0,43	V	85,79	V	0,00	V	1,47	V	108,93	V	20174	V
2024/10/06 05	SR	46,52	V	0,53	V	81,33	V	0,00	V	1,34	V	108,86	V	20984	V
2024/10/06 06	SR	55,14	V	0,62	V	79,20	V	0,01	V	1,37	V	108,94	V	20589	V
2024/10/06 07	SR	34,16	V	0,42	V	84,55	V	0,00	V	1,39	V	108,94	V	20462	V
2024/10/06 08	SR	49,05	V	0,45	V	77,03	V	0,00	V	1,46	V	109,03	V	20423	V
2024/10/06 09	SR	51,10	V	0,48	V	80,16	V	0,00	V	1,33	V	109,16	V	20413	V
2024/10/06 10	SR	40,23	V	0,46	V	81,87	V	0,00	V	1,30	V	109,14	V	20297	V
2024/10/06 11	SR	35,32	V	0,44	V	83,19	V	0,00	V	1,37	V	109,29	V	20271	V
2024/10/06 12	SR	53,27	V	0,47	V	74,59	V	0,00	V	1,34	V	109,57	V	20308	V
2024/10/06 13	SR	48,09	V	0,41	V	74,20	V	0,00	V	1,34	V	109,88	V	20243	V
2024/10/06 14	SR	54,96	V	0,43	V	70,23	V	0,00	V	1,33	V	110,22	V	20153	V
2024/10/06 15	SR	81,03	V	0,66	V	63,32	V	0,00	V	1,37	V	110,62	V	20168	V
2024/10/06 16	SR	60,09	V	0,44	V	71,30	V	0,00	V	1,30	V	110,84	V	20121	V
2024/10/06 17	SR	57,90	V	0,43	V	69,65	V	0,00	V	1,32	V	110,91	V	20066	V
2024/10/06 18	SR	54,93	V	0,46	V	75,82	V	0,00	V	1,30	V	110,70	V	20056	V
2024/10/06 19	SR	49,42	V	0,56	V	76,17	V	0,00	V	1,33	V	110,47	V	20069	V
2024/10/06 20	SR	123,47	V	1,29	V	62,78	V	0,03	V	1,41	V	110,35	V	20038	V
2024/10/06 21	SR	106,90	V	0,94	V	61,25	V	0,02	V	1,37	V	110,57	V	19920	V
2024/10/06 22	SR	39,04	V	0,43	V	81,31	V	0,00	V	1,50	V	110,51	V	19866	V
2024/10/06 23	SR	27,18	V	0,43	V	91,57	V	0,00	V	1,52	V	110,14	V	19961	V
2024/10/06 24	SR	38,04	V	0,41	V	79,51	V	0,00	V	1,50	V	110,01	V	20047	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.2-123.5	0.4-1.3	61.3-91.6	0.0-0.0	1.3-1.5	108.4-110.9	19865.7-20984.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	0.5	76.6	0	1.4	109.7	20206.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. M. S.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]