

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/20 01	SR	100,74	V	1,94	V	64,03	V	0,23	V	0,93	V	143,40	V	21094	V
2023/10/20 02	SR	108,88	V	1,93	V	59,49	V	0,19	V	0,89	V	143,41	V	21011	V
2023/10/20 03	SR	67,83	V	1,91	V	61,81	V	0,02	V	0,98	V	143,56	V	21183	V
2023/10/20 04	SR	79,66	V	1,93	V	50,69	V	0,00	V	0,97	V	143,71	V	21349	V
2023/10/20 05	SR	52,38	V	1,95	V	56,26	V	0,00	V	1,01	V	143,88	V	21312	V
2023/10/20 06	SR	68,80	V	2,09	V	58,50	V	0,00	V	1,05	V	143,98	V	21227	V
2023/10/20 07	SR	57,06	V	2,10	V	71,48	V	0,00	V	1,09	V	143,79	V	20432	V
2023/10/20 08	SR	83,94	V	2,12	V	76,31	V	0,23	V	1,14	V	143,59	V	20060	V
2023/10/20 09	SR	50,04	V	2,23	V	82,16	V	0,01	V	1,17	V	143,21	V	19944	V
2023/10/20 10	SR	73,44	V	2,21	V	66,41	V	0,00	V	1,17	V	143,15	V	19775	V
2023/10/20 11	SR	73,25	V	2,23	V	59,80	V	0,00	V	3,08	V	143,02	V	19714	V
2023/10/20 12	SR	69,43	V	2,21	V	64,80	V	0,20	V	1,73	V	140,75	V	19674	V
2023/10/20 13	SR	39,89	V	2,27	V	73,32	V	0,00	V	1,35	V	140,94	V	19977	V
2023/10/20 14	SR	67,75	V	2,83	V	60,88	V	0,00	V	1,28	V	141,26	V	19932	V
2023/10/20 15	SR	39,17	V	2,71	V	71,39	V	0,00	V	1,24	V	141,35	V	19870	V
2023/10/20 16	SR	144,45	V	2,39	V	60,76	V	0,14	V	1,29	V	141,70	V	19617	V
2023/10/20 17	SR	52,36	V	2,35	V	88,68	V	0,00	V	1,32	V	142,82	V	19753	V
2023/10/20 18	SR	20,67	V	2,41	V	106,08	V	0,00	V	1,26	V	142,60	V	19833	V
2023/10/20 19	SR	73,83	V	2,34	V	86,18	V	0,27	V	1,29	V	142,99	V	19927	V
2023/10/20 20	SR	28,43	V	2,49	V	103,03	V	1,46	V	1,38	V	143,66	V	20262	V
2023/10/20 21	SR	28,18	V	2,38	V	95,92	V	2,44	V	1,33	V	143,83	V	20348	V
2023/10/20 22	SR	52,02	V	2,13	V	88,84	V	6,20	V	1,62	V	142,28	V	20352	V
2023/10/20 23	SR	22,96	V	2,12	V	105,77	V	5,36	V	1,56	V	140,68	V	20476	V
2023/10/20 24	SR	46,23	V	2,04	V	97,55	V	7,06	V	1,48	V	140,80	V	20599	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-144.4	1.9-2.8	50.7-106.1	0.0-7.1	0.9-3.1	140.7-144.0	19616.8-21348.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	2.2	75.4	1	1.3	142.7	20321.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/21 01	SR	105,40	V	2,00	V	86,77	V	11,75	V	1,40	V	141,00	V	20428	V
2023/10/21 02	SR	65,07	V	2,02	V	96,99	V	12,72	V	1,45	V	140,95	V	20508	V
2023/10/21 03	SR	23,20	V	2,03	V	115,07	V	10,05	V	1,52	V	141,26	V	20774	V
2023/10/21 04	SR	68,16	V	1,98	V	92,55	V	12,65	V	1,56	V	141,70	V	20581	V
2023/10/21 05	SR	33,76	V	2,02	V	103,58	V	10,14	V	1,57	V	142,15	V	20672	V
2023/10/21 06	SR	74,26	V	1,98	V	93,43	V	11,37	V	1,45	V	142,45	V	20551	V
2023/10/21 07	SR	13,25	V	2,06	V	110,74	V	5,42	V	1,55	V	142,56	V	21010	V
2023/10/21 08	SR	12,48	V	2,06	V	115,60	V	5,96	V	1,66	V	142,17	V	20965	V
2023/10/21 09	SR	63,34	V	1,99	V	83,65	V	5,01	V	1,45	V	142,44	V	20763	V
2023/10/21 10	SR	96,34	V	1,99	V	79,31	V	4,68	V	1,52	V	143,40	V	20688	V
2023/10/21 11	SR	127,51	V	1,95	V	80,42	V	4,73	V	1,58	V	143,99	V	20732	V
2023/10/21 12	SR	38,37	V	1,96	V	95,43	V	1,98	V	1,52	V	144,60	V	20777	V
2023/10/21 13	SR	39,30	V	1,90	V	85,31	V	1,02	V	1,61	V	144,18	V	20613	V
2023/10/21 14	SR	80,54	V	1,84	V	67,83	V	0,11	V	1,60	V	144,18	V	20571	V
2023/10/21 15	SR	45,41	V	1,91	V	83,77	V	0,06	V	1,44	V	144,44	V	20622	V
2023/10/21 16	SR	37,74	V	2,00	V	82,81	V	0,07	V	1,45	V	144,61	V	20845	V
2023/10/21 17	SR	20,34	V	2,04	V	95,36	V	0,02	V	1,57	V	144,50	V	20913	V
2023/10/21 18	SR	25,26	V	2,02	V	91,63	V	0,06	V	1,48	V	144,53	V	20970	V
2023/10/21 19	SR	30,55	V	2,14	V	85,80	V	0,00	V	1,51	V	144,37	V	21323	V
2023/10/21 20	SR	27,85	V	2,25	V	86,21	V	0,00	V	1,47	V	144,29	V	21407	V
2023/10/21 21	SR	17,62	V	2,10	V	98,05	V	0,04	V	1,77	V	142,97	V	21409	V
2023/10/21 22	SR	48,60	V	1,99	V	90,14	V	0,77	V	1,58	V	141,59	V	21388	V
2023/10/21 23	SR	106,21	V	1,90	V	75,28	V	3,50	V	1,37	V	141,81	V	21145	V
2023/10/21 24	SR	103,14	V	1,91	V	79,67	V	2,97	V	1,42	V	141,93	V	21244	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-127.5	1.8-2.3	67.8-115.6	0.0-12.7	1.4-1.8	140.9-144.6	20427.9-21409.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	2	90.6	4.4	1.5	143	20870.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

full

RESPONSABILE IMPIANTO:

full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/22 01	SR	56,18	V	1,89	V	86,43	V	1,64	V	1,45	V	142,27	V	21311	V
2023/10/22 02	SR	50,21	V	1,88	V	92,45	V	2,73	V	1,51	V	142,58	V	21388	V
2023/10/22 03	SR	115,23	V	1,84	V	74,52	V	2,67	V	1,47	V	141,87	V	20940	V
2023/10/22 04	SR	29,36	V	1,88	V	93,89	V	2,85	V	1,52	V	141,46	V	21422	V
2023/10/22 05	SR	28,64	V	1,89	V	91,51	V	1,83	V	1,42	V	141,62	V	21401	V
2023/10/22 06	SR	18,91	V	1,93	V	102,86	V	1,81	V	1,59	V	142,11	V	21626	V
2023/10/22 07	SR	9,94	V	1,81	V	106,93	V	1,39	V	1,56	V	142,69	V	22452	V
2023/10/22 08	SR	10,86	V	1,86	V	103,67	V	0,37	V	1,64	V	142,89	V	22237	V
2023/10/22 09	SR	16,79	V	1,86	V	94,79	V	0,00	V	1,60	V	143,21	V	22121	V
2023/10/22 10	SR	13,77	V	1,90	V	100,31	V	0,00	V	1,63	V	143,83	V	22024	V
2023/10/22 11	SR	10,27	V	1,91	V	103,69	V	0,00	V	1,60	V	144,43	V	22307	V
2023/10/22 12	SR	12,24	V	1,95	V	102,03	V	0,09	V	3,36	V	144,04	V	22100	V
2023/10/22 13	SR	25,88	V	1,90	V	88,15	V	0,04	V	1,69	V	142,24	V	22204	V
2023/10/22 14	SR	45,58	V	1,87	V	73,78	V	0,00	V	1,47	V	142,41	V	22161	V
2023/10/22 15	SR	37,73	V	1,86	V	77,80	V	0,00	V	1,51	V	142,66	V	22158	V
2023/10/22 16	SR	44,71	V	1,87	V	76,57	V	0,00	V	1,45	V	143,10	V	22049	V
2023/10/22 17	SR	27,62	V	1,91	V	88,66	V	0,18	V	1,59	V	143,14	V	22106	V
2023/10/22 18	SR	23,03	V	1,98	V	96,41	V	0,05	V	1,69	V	143,41	V	22120	V
2023/10/22 19	SR	26,81	V	2,03	V	94,81	V	0,21	V	1,61	V	143,70	V	22192	V
2023/10/22 20	SR	36,55	V	1,99	V	86,91	V	0,03	V	1,69	V	143,47	V	22080	V
2023/10/22 21	SR	45,69	V	1,90	V	82,28	V	0,04	V	1,60	V	143,43	V	22114	V
2023/10/22 22	SR	65,36	V	1,86	V	79,97	V	1,13	V	1,37	V	141,46	V	21825	V
2023/10/22 23	SR	111,83	V	1,83	V	67,84	V	1,07	V	1,31	V	139,22	V	21461	V
2023/10/22 24	SR	100,67	V	1,88	V	64,75	V	1,31	V	1,39	V	139,13	V	21384	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-115.2	1.8-2.0	64.8-106.9	0.0-2.9	1.3-3.4	139.1-144.4	20940.4-22452.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.2	1.9	88.8	0.8	1.6	142.5	21882.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/23 01	SR	83,72	V	1,89	V	72,39	V	0,95	V	1,36	V	139,37	V	21432	V
2023/10/23 02	SR	97,92	V	1,85	V	71,40	V	1,04	V	1,53	V	139,96	V	21474	V
2023/10/23 03	SR	54,49	V	1,90	V	82,56	V	0,99	V	1,50	V	139,47	V	19410	V
2023/10/23 04	SR	73,84	V	1,88	V	100,42	V	1,37	V	1,54	V	138,91	V	22141	V
2023/10/23 05	SR	11,10	V	1,90	V	109,17	V	0,00	V	1,40	V	139,04	V	22114	V
2023/10/23 06	SR	13,42	V	2,15	V	99,22	V	0,00	V	1,34	V	140,04	V	22012	V
2023/10/23 07	SR	13,71	V	1,91	V	99,56	V	0,00	V	1,49	V	140,43	V	22116	V
2023/10/23 08	SR	12,81	V	1,87	V	101,08	V	0,00	V	1,70	V	141,03	V	22067	V
2023/10/23 09	SR	14,46	V	1,83	V	92,97	V	0,00	V	1,67	V	141,46	V	23252	V
2023/10/23 10	SR	14,98	V	1,85	V	93,18	V	0,00	V	1,69	V	141,58	V	23307	V
2023/10/23 11	SR	9,47	V	1,87	V	108,45	V	0,00	V	1,72	V	142,58	V	23427	V
2023/10/23 12	SR	14,90	V	1,84	V	95,20	V	0,00	V	1,62	V	142,69	V	23063	V
2023/10/23 13	SR	10,88	V	2,14	V	101,01	V	0,00	V	1,67	V	142,93	V	23157	V
2023/10/23 14	SR	15,33	V	2,24	V	94,90	V	0,00	V	1,76	V	143,03	V	23025	V
2023/10/23 15	SR	25,99	V	2,01	V	75,72	V	0,00	V	1,66	V	143,61	V	22649	V
2023/10/23 16	SR	17,00	V	1,97	V	86,75	V	0,00	V	1,73	V	144,44	V	22561	V
2023/10/23 17	SR	9,34	V	2,16	V	105,36	V	0,00	V	1,69	V	144,12	V	22411	V
2023/10/23 18	SR	9,20	V	2,02	V	108,43	V	0,00	V	1,54	V	144,42	V	22453	V
2023/10/23 19	SR	47,27	V	1,96	V	79,71	V	0,09	V	2,02	V	144,47	V	22289	V
2023/10/23 20	SR	15,47	V	1,98	V	104,47	V	0,00	V	1,50	V	144,08	V	22364	V
2023/10/23 21	SR	8,55	V	1,89	V	116,40	V	0,90	V	1,55	V	143,97	V	22401	V
2023/10/23 22	SR	4,16	V	1,90	V	131,32	V	2,40	V	1,48	V	141,53	V	22545	V
2023/10/23 23	SR	7,40	V	1,94	V	114,35	V	0,48	V	1,49	V	141,06	V	22363	V
2023/10/23 24	SR	13,19	V	1,95	V	104,39	V	0,55	V	1,41	V	141,25	V	22324	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.2-97.9	1.8-2.2	71.4-131.3	0.0-2.4	1.3-2.0	138.9-144.5	19410.5-23426.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.9	2	97.8	0.4	1.6	141.9	22348.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/24 01	SR	4,31	V	1,96	V	123,17	V	0,07	V	1,45	V	141,16	V	22352	V
2023/10/24 02	SR	7,49	V	1,97	V	111,93	V	0,12	V	1,41	V	141,43	V	22382	V
2023/10/24 03	SR	18,30	V	1,87	V	97,11	V	0,68	V	1,39	V	141,85	V	22426	V
2023/10/24 04	SR	4,79	V	1,97	V	121,39	V	0,35	V	1,53	V	141,91	V	22453	V
2023/10/24 05	SR	42,45	V	1,88	V	79,75	V	0,01	V	1,43	V	142,49	V	22237	V
2023/10/24 06	SR	108,67	V	1,95	V	70,84	V	1,78	V	1,49	V	143,19	V	22135	V
2023/10/24 07	SR	59,67	V	1,84	V	74,63	V	0,65	V	1,59	V	142,89	V	22105	V
2023/10/24 08	SR	85,20	V	1,89	V	69,13	V	0,26	V	1,64	V	142,33	V	20843	V
2023/10/24 09	SR	93,84	V	1,90	V	70,35	V	0,75	V	1,47	V	142,51	V	20772	V
2023/10/24 10	SR	94,11	V	1,87	V	73,41	V	2,80	V	1,60	V	142,73	V	20914	V
2023/10/24 11	SR	70,67	V	1,84	V	81,89	V	1,84	V	1,38	V	142,37	V	22081	V
2023/10/24 12	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2023/10/24 13	SR	97,81	V	1,52	V	68,22	V	3,11	V	1,33	V	142,60	V	25950	V
2023/10/24 14	SR	26,20	V	1,58	V	91,11	V	2,90	V	1,39	V	142,29	V	25493	V
2023/10/24 15	SR	49,06	V	1,80	V	84,77	V	1,93	V	1,36	V	142,60	V	25209	V
2023/10/24 16	SR	75,00	V	1,68	V	79,18	V	1,27	V	1,34	V	143,04	V	25263	V
2023/10/24 17	SR	93,70	V	1,60	V	82,65	V	1,14	V	1,26	V	143,63	V	24989	V
2023/10/24 18	SR	120,76	V	1,61	V	72,09	V	0,41	V	1,25	V	143,55	V	24930	V
2023/10/24 19	SR	63,41	V	1,69	V	82,77	V	0,16	V	1,28	V	143,19	V	24913	V
2023/10/24 20	SR	19,14	V	1,77	V	97,30	V	0,59	V	1,56	V	143,08	V	24846	V
2023/10/24 21	SR	13,03	V	1,84	V	107,83	V	0,40	V	1,55	V	142,16	V	24681	V
2023/10/24 22	SR	25,19	V	1,82	V	89,65	V	0,09	V	1,55	V	142,22	V	24796	V
2023/10/24 23	SR	9,16	V	1,87	V	113,93	V	0,00	V	1,49	V	142,32	V	24650	V
2023/10/24 24	SR	1,25	V	1,91	V	146,89	V	0,01	V	1,38	V	142,27	V	24659	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-120.8	1.5-2.0	68.2-146.9	0.0-3.1	1.2-1.6	141.2-143.6	20771.7-25950.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.4	1.8	90.9	0.9	1.4	142.5	23525
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/25 01	SR	20,83	V	1,78	V	146,39	V	0,50	V	1,37	V	142,16	V	24659	V
2023/10/25 02	SR	44,01	V	1,82	V	117,69	V	1,45	V	1,20	V	142,39	V	24805	V
2023/10/25 03	SR	10,96	V	1,78	V	123,27	V	1,01	V	1,20	V	142,48	V	25002	V
2023/10/25 04	SR	10,40	V	1,67	V	124,88	V	0,23	V	1,24	V	142,65	V	24236	V
2023/10/25 05	SR	5,58	V	1,69	V	122,49	V	0,00	V	1,36	V	143,17	V	23941	V
2023/10/25 06	SR	11,64	V	1,85	V	113,79	V	0,01	V	1,48	V	143,84	V	24267	V
2023/10/25 07	SR	10,92	V	1,49	V	105,70	V	0,03	V	1,45	V	144,15	V	24487	V
2023/10/25 08	SR	39,61	V	1,51	V	94,46	V	0,32	V	1,43	V	143,25	V	24551	V
2023/10/25 09	SR	26,19	V	1,51	V	93,48	V	0,07	V	1,38	V	142,88	V	24668	V
2023/10/25 10	SR	25,86	V	1,56	V	84,23	V	0,05	V	2,01	V	143,11	V	24493	V
2023/10/25 11	SR	74,23	V	1,53	V	66,64	V	10,00	V	4,07	V	144,16	V	24065	V
2023/10/25 12	SR	80,62	V	2,02	V	119,61	V	1,42	V	2,99	V	138,33	V	23822	V
2023/10/25 13	SR	62,87	V	2,34	V	198,69	V	1,34	V	1,75	V	134,41	V	25072	V
2023/10/25 14	SR	1,53	V	1,71	V	171,19	V	1,82	V	1,35	V	134,92	V	24666	V
2023/10/25 15	SR	35,50	V	1,52	V	84,22	V	0,66	V	1,20	V	136,90	V	24654	V
2023/10/25 16	SR	49,05	V	1,56	V	75,15	V	0,00	V	1,25	V	137,89	V	24490	V
2023/10/25 17	SR	102,33	V	1,64	V	55,96	V	0,00	V	1,31	V	139,02	V	24874	V
2023/10/25 18	SR	79,86	V	1,64	V	58,29	V	0,00	V	1,39	V	139,25	V	25388	V
2023/10/25 19	SR	15,25	V	1,73	V	101,49	V	0,00	V	1,40	V	139,06	V	25402	V
2023/10/25 20	SR	86,47	V	1,68	V	59,41	V	0,02	V	5,79	V	139,26	V	26655	V
2023/10/25 21	SR	23,65	V	1,69	V	91,53	V	0,00	V	3,78	V	140,44	V	33499	V
2023/10/25 22	SR	32,65	V	1,60	V	76,14	V	0,00	V	2,19	V	140,31	V	33414	V
2023/10/25 23	SR	19,19	V	1,69	V	85,47	V	0,00	V	2,01	V	140,17	V	33087	V
2023/10/25 24	SR	19,44	V	1,68	V	89,97	V	0,00	V	2,05	V	140,45	V	33017	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-102.3	1.5-2.3	56.0-198.7	0.0-10.0	1.2-5.8	134.4-144.2	23821.9-33499.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37	1.7	102.5	0.8	1.9	140.6	26134
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Perrella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/26 01	SR	17,22	V	1,70	V	92,52	V	0,00	V	2,06	V	140,66	V	32908	V
2023/10/26 02	SR	16,16	V	1,68	V	100,77	V	0,05	V	2,10	V	141,21	V	32772	V
2023/10/26 03	SR	21,47	V	1,73	V	83,62	V	0,00	V	2,19	V	141,43	V	32285	V
2023/10/26 04	SR	27,18	V	1,75	V	81,09	V	0,00	V	2,11	V	141,91	V	31971	V
2023/10/26 05	SR	31,43	V	1,75	V	69,73	V	0,00	V	2,30	V	142,25	V	31611	V
2023/10/26 06	SR	90,72	V	1,80	V	46,10	V	0,00	V	2,19	V	142,96	V	31526	V
2023/10/26 07	SR	56,99	V	1,86	V	57,70	V	0,00	V	2,19	V	142,92	V	31239	V
2023/10/26 08	SR	28,69	V	1,91	V	78,66	V	0,00	V	2,38	V	142,77	V	31089	V
2023/10/26 09	SR	16,84	V	1,90	V	98,00	V	0,00	V	2,41	V	142,65	V	30863	V
2023/10/26 10	SR	10,07	V	2,06	V	111,78	V	0,00	V	2,47	V	142,29	V	30779	V
2023/10/26 11	SR	13,65	V	1,92	V	103,35	V	0,00	V	2,71	V	142,37	V	30551	V
2023/10/26 12	SR	17,86	V	1,99	V	95,01	V	0,00	V	2,58	V	142,81	V	30308	V
2023/10/26 13	SR	20,66	V	1,73	V	94,60	V	0,00	V	2,48	V	143,51	V	30177	V
2023/10/26 14	SR	59,92	V	1,55	V	74,81	V	0,37	V	2,59	V	144,65	V	30361	V
2023/10/26 15	SR	24,61	V	1,67	V	98,02	V	0,70	V	2,65	V	142,23	V	29952	V
2023/10/26 16	SR	19,59	V	1,79	V	99,20	V	0,44	V	2,78	V	141,00	V	30154	V
2023/10/26 17	SR	59,31	V	1,74	V	77,07	V	0,96	V	2,50	V	138,80	V	30758	V
2023/10/26 18	SR	34,39	V	1,81	V	91,11	V	0,14	V	2,41	V	139,62	V	30545	V
2023/10/26 19	SR	20,82	V	1,83	V	97,21	V	0,22	V	2,22	V	140,95	V	30660	V
2023/10/26 20	SR	40,63	V	1,82	V	88,50	V	0,43	V	1,83	V	140,51	V	30584	V
2023/10/26 21	SR	27,97	V	1,76	V	88,80	V	0,33	V	1,62	V	139,44	V	30302	V
2023/10/26 22	SR	80,14	V	1,63	V	69,95	V	0,58	V	1,51	V	139,04	V	30179	V
2023/10/26 23	SR	41,51	V	1,69	V	86,06	V	0,19	V	1,54	V	139,41	V	30493	V
2023/10/26 24	SR	44,93	V	1,70	V	78,15	V	0,06	V	1,42	V	139,54	V	30395	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-90.7	1.5-2.1	46.1-111.8	0.0-1.0	1.4-2.8	138.8-144.6	29952.3-32908.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.3	1.8	85.9	0.2	2.2	141.5	30936
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/27 01	SR	28,18	V	1,73	V	92,15	V	0,01	V	1,46	V	139,40	V	30009	V
2023/10/27 02	SR	19,82	V	1,67	V	91,88	V	0,02	V	1,43	V	139,45	V	29746	V
2023/10/27 03	SR	16,64	V	1,71	V	99,87	V	0,09	V	1,47	V	139,52	V	29742	V
2023/10/27 04	SR	9,22	V	1,72	V	114,69	V	0,01	V	1,60	V	140,11	V	29812	V
2023/10/27 05	SR	5,90	V	1,78	V	124,90	V	0,00	V	1,70	V	140,14	V	28552	V
2023/10/27 06	SR	10,30	V	1,85	V	124,07	V	0,00	V	1,81	V	139,76	V	27402	V
2023/10/27 07	SR	27,29	V	1,81	V	89,97	V	0,00	V	1,88	V	139,99	V	27084	V
2023/10/27 08	SR	9,31	V	1,89	V	115,52	V	0,00	V	1,97	V	139,97	V	27167	V
2023/10/27 09	SR	6,75	V	1,87	V	125,66	V	0,00	V	2,05	V	138,90	V	27394	V
2023/10/27 10	SR	16,35	V	1,83	V	108,00	V	0,00	V	1,97	V	139,31	V	27206	V
2023/10/27 11	SR	30,15	V	1,74	V	89,42	V	0,00	V	1,77	V	140,35	V	27232	V
2023/10/27 12	SR	36,43	V	1,76	V	90,26	V	0,00	V	1,85	V	141,17	V	27323	V
2023/10/27 13	SR	29,99	V	1,75	V	92,68	V	0,00	V	1,87	V	141,65	V	27428	V
2023/10/27 14	SR	82,18	V	1,68	V	76,94	V	0,28	V	2,56	V	144,70	V	27118	V
2023/10/27 15	SR	110,92	V	1,59	V	67,70	V	1,38	V	3,88	V	142,95	V	26994	V
2023/10/27 16	SR	98,34	V	1,67	V	79,29	V	1,00	V	1,43	V	141,26	V	27174	V
2023/10/27 17	SR	12,16	V	1,82	V	114,51	V	0,01	V	1,49	V	139,92	V	27382	V
2023/10/27 18	SR	22,43	V	1,84	V	108,17	V	0,00	V	1,59	V	139,64	V	27454	V
2023/10/27 19	SR	35,40	V	1,71	V	103,45	V	0,05	V	1,67	V	139,60	V	27525	V
2023/10/27 20	SR	49,07	V	1,64	V	93,90	V	0,23	V	1,51	V	139,56	V	27633	V
2023/10/27 21	SR	151,04	V	1,71	V	69,50	V	1,20	V	1,31	V	138,80	V	27165	V
2023/10/27 22	SR	8,64	V	1,90	V	127,14	V	0,00	V	1,68	V	138,44	V	27697	V
2023/10/27 23	SR	5,32	V	1,76	V	118,61	V	0,00	V	1,72	V	138,82	V	27832	V
2023/10/27 24	SR	5,45	V	1,79	V	118,68	V	0,00	V	1,82	V	139,13	V	27683	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.3-151.0	1.6-1.9	67.7-127.1	0.0-1.4	1.3-3.9	138.4-144.7	26994.3-30008.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.5	1.8	101.5	0.2	1.8	140.1	27823.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

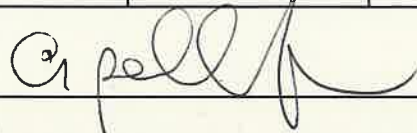

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/28 01	SR	7,81	V	1,83	V	109,97	V	0,00	V	1,90	V	139,39	V	27800	V
2023/10/28 02	SR	8,10	V	1,82	V	106,15	V	0,00	V	2,16	V	139,81	V	27752	V
2023/10/28 03	SR	18,57	V	1,74	V	85,57	V	0,00	V	2,09	V	140,32	V	27336	V
2023/10/28 04	SR	25,47	V	1,73	V	81,74	V	0,00	V	2,05	V	140,78	V	27291	V
2023/10/28 05	SR	19,21	V	1,74	V	89,68	V	0,00	V	2,16	V	141,18	V	27240	V
2023/10/28 06	SR	5,04	V	1,76	V	114,93	V	0,00	V	2,19	V	140,77	V	27078	V
2023/10/28 07	SR	23,31	V	1,54	V	78,31	V	0,00	V	1,87	V	140,36	V	27464	V
2023/10/28 08	SR	31,65	V	1,49	V	73,72	V	0,00	V	2,03	V	140,48	V	27513	V
2023/10/28 09	SR	19,16	V	1,54	V	87,71	V	0,00	V	2,18	V	140,85	V	27480	V
2023/10/28 10	SR	16,60	V	1,64	V	91,58	V	0,00	V	2,23	V	141,74	V	27372	V
2023/10/28 11	SR	9,54	V	1,60	V	104,86	V	0,00	V	2,27	V	142,55	V	27389	V
2023/10/28 12	SR	12,32	V	1,55	V	100,36	V	0,00	V	2,24	V	143,20	V	27339	V
2023/10/28 13	SR	5,91	V	1,58	V	114,70	V	0,00	V	3,00	V	143,58	V	27493	V
2023/10/28 14	SR	7,34	V	1,62	V	105,18	V	0,00	V	2,39	V	142,83	V	27588	V
2023/10/28 15	SR	23,96	V	1,53	V	78,09	V	0,00	V	1,92	V	140,47	V	27218	V
2023/10/28 16	SR	49,35	V	1,51	V	61,89	V	0,00	V	1,67	V	138,81	V	26637	V
2023/10/28 17	SR	54,15	V	1,50	V	65,69	V	0,00	V	1,43	V	138,37	V	26389	V
2023/10/28 18	SR	58,80	V	1,60	V	65,53	V	0,00	V	1,40	V	138,25	V	26246	V
2023/10/28 19	SR	56,81	V	1,59	V	63,16	V	0,00	V	1,52	V	137,92	V	26130	V
2023/10/28 20	SR	55,90	V	1,50	V	63,47	V	0,00	V	1,58	V	138,32	V	26339	V
2023/10/28 21	SR	37,57	V	1,55	V	80,11	V	0,00	V	1,90	V	139,65	V	26629	V
2023/10/28 22	SR	42,75	V	1,53	V	77,18	V	0,00	V	1,92	V	141,21	V	26781	V
2023/10/28 23	SR	17,11	V	1,58	V	94,87	V	0,00	V	2,05	V	142,24	V	26986	V
2023/10/28 24	SR	15,78	V	1,59	V	95,79	V	0,00	V	2,00	V	142,77	V	26980	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-58.8	1.5-1.8	61.9-114.9	0.0-0.0	1.4-3.0	137.9-143.6	26130.0-27800.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.9	1.6	87.1	0	2	140.7	27102.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Apella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/29 01	SR	23,22	V	1,55	V	92,59	V	0,00	V	2,06	V	143,11	V	27074	V
2023/10/29 02	SR	18,96	V	1,56	V	90,69	V	0,00	V	1,91	V	143,09	V	26911	V
2023/10/29 03	SR	5,91	V	1,63	V	122,49	V	0,00	V	2,00	V	143,51	V	26972	V
2023/10/29 04	SR	10,63	V	1,59	V	107,63	V	0,00	V	2,02	V	143,79	V	27068	V
2023/10/29 05	SR	17,25	V	1,54	V	98,75	V	0,00	V	1,94	V	143,90	V	27347	V
2023/10/29 06	SR	32,57	V	1,49	V	77,44	V	0,00	V	1,68	V	143,43	V	26932	V
2023/10/29 07	SR	32,69	V	1,46	V	80,65	V	0,00	V	1,57	V	143,24	V	27567	V
2023/10/29 08	SR	45,84	V	1,43	V	70,42	V	0,00	V	1,43	V	143,22	V	27083	V
2023/10/29 09	SR	52,57	V	1,48	V	62,81	V	0,00	V	1,38	V	142,24	V	26290	V
2023/10/29 10	SR	60,15	V	1,54	V	61,72	V	0,00	V	1,37	V	141,50	V	26065	V
2023/10/29 11	SR	54,94	V	1,54	V	60,40	V	0,00	V	1,33	V	141,46	V	25814	V
2023/10/29 12	SR	33,65	V	1,62	V	75,85	V	0,00	V	1,58	V	142,44	V	26264	V
2023/10/29 13	SR	24,43	V	1,56	V	78,31	V	0,00	V	1,73	V	142,33	V	26312	V
2023/10/29 14	SR	8,73	V	1,58	V	96,59	V	0,00	V	1,72	V	140,22	V	26313	V
2023/10/29 15	SR	8,05	V	1,66	V	103,18	V	0,00	V	2,01	V	140,60	V	26557	V
2023/10/29 16	SR	4,57	V	1,77	V	122,90	V	0,00	V	2,21	V	142,14	V	26542	V
2023/10/29 17	SR	5,01	V	1,81	V	119,13	V	0,00	V	2,11	V	142,69	V	25105	V
2023/10/29 18	SR	5,37	V	1,81	V	117,08	V	0,00	V	2,24	V	143,12	V	25100	V
2023/10/29 19	SR	6,00	V	1,80	V	115,57	V	0,00	V	2,21	V	143,50	V	25293	V
2023/10/29 20	SR	6,64	V	1,79	V	112,78	V	0,00	V	2,10	V	143,82	V	23960	V
2023/10/29 21	SR	8,88	V	1,80	V	107,70	V	0,00	V	2,13	V	144,14	V	24267	V
2023/10/29 22	SR	8,53	V	1,85	V	110,61	V	0,00	V	2,20	V	144,36	V	24373	V
2023/10/29 23	SR	2,69	V	1,85	V	137,58	V	0,00	V	2,12	V	144,08	V	24149	V
2023/10/29 24	SR	4,13	V	1,79	V	129,58	V	0,00	V	2,13	V	144,22	V	24256	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-60.2	1.4-1.9	60.4-137.6	0.0-0.0	1.3-2.2	140.2-144.4	23959.9-27567.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.1	1.6	98	0	1.9	142.9	25983.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/30 01	SR	3,38	V	1,85	V	138,03	V	0,00	V	2,07	V	144,32	V	24180	V
2023/10/30 02	SR	5,45	V	1,80	V	127,28	V	0,00	V	2,05	V	144,33	V	24285	V
2023/10/30 03	SR	6,10	V	1,80	V	121,74	V	0,00	V	2,01	V	144,25	V	24147	V
2023/10/30 04	SR	7,75	V	1,75	V	112,42	V	0,00	V	1,95	V	144,23	V	24126	V
2023/10/30 05	SR	7,68	V	1,69	V	112,35	V	0,00	V	1,89	V	144,17	V	24184	V
2023/10/30 06	SR	10,74	V	1,68	V	105,80	V	0,00	V	1,82	V	144,17	V	24262	V
2023/10/30 07	SR	46,06	V	1,72	V	74,67	V	0,00	V	1,68	V	143,07	V	24383	V
2023/10/30 08	SR	50,00	V	1,69	V	75,85	V	0,10	V	2,76	V	142,01	V	24135	V
2023/10/30 09	SR	39,71	V	1,58	V	81,51	V	0,64	V	3,86	V	140,14	V	24050	V
2023/10/30 10	SR	39,99	V	1,53	V	82,37	V	0,88	V	1,61	V	137,51	V	23832	V
2023/10/30 11	SR	35,00	V	1,59	V	84,04	V	1,35	V	1,59	V	137,11	V	23634	V
2023/10/30 12	SR	46,38	V	1,55	V	80,33	V	2,09	V	1,63	V	136,72	V	23137	V
2023/10/30 13	SR	69,38	V	1,48	V	73,34	V	2,60	V	1,50	V	136,45	V	23234	V
2023/10/30 14	SR	94,12	V	1,50	V	71,99	V	2,91	V	1,58	V	136,59	V	23127	V
2023/10/30 15	SR	63,27	V	1,48	V	88,91	V	2,68	V	1,70	V	136,79	V	23125	V
2023/10/30 16	SR	8,23	V	1,58	V	118,63	V	1,39	V	2,05	V	138,31	V	23366	V
2023/10/30 17	SR	6,03	V	1,59	V	122,33	V	1,39	V	2,19	V	139,55	V	23096	V
2023/10/30 18	SR	22,09	V	1,58	V	94,43	V	0,96	V	2,25	V	140,21	V	23155	V
2023/10/30 19	SR	16,64	V	1,62	V	97,56	V	0,75	V	2,28	V	140,15	V	23008	V
2023/10/30 20	SR	22,77	V	1,62	V	85,07	V	0,15	V	2,34	V	140,01	V	22912	V
2023/10/30 21	SR	61,85	V	1,57	V	57,95	V	0,00	V	2,35	V	140,44	V	22983	V
2023/10/30 22	SR	37,04	V	1,61	V	67,89	V	0,00	V	2,45	V	140,95	V	22729	V
2023/10/30 23	SR	29,10	V	1,72	V	78,81	V	0,00	V	2,25	V	141,34	V	22567	V
2023/10/30 24	SR	12,24	V	1,80	V	96,60	V	0,00	V	2,37	V	141,41	V	22203	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.4-94.1	1.5-1.8	57.9-138.0	0.0-2.9	1.5-3.9	136.4-144.3	22202.9-24382.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.9	1.6	93.7	0.7	2.1	140.6	23494.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]