

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/29 01	SR	36,18	V	0,39	V	111,73	V	0,01	V	1,01	V	139,63	V	29781	V
2019/10/29 02	SR	32,05	V	0,32	V	112,57	V	0,00	V	0,98	V	139,99	V	29730	V
2019/10/29 03	SR	45,48	V	0,47	V	106,80	V	0,00	V	1,10	V	140,35	V	28527	V
2019/10/29 04	SR	53,79	V	0,60	V	100,41	V	0,02	V	0,99	V	140,69	V	29540	V
2019/10/29 05	SR	66,37	V	0,81	V	95,99	V	0,08	V	0,99	V	140,77	V	28786	V
2019/10/29 06	SR	71,80	V	0,93	V	96,19	V	0,08	V	1,08	V	141,10	V	29018	V
2019/10/29 07	SR	20,24	V	0,37	V	117,34	V	0,20	V	1,23	V	141,31	V	28482	V
2019/10/29 08	SR	48,22	V	0,54	V	84,79	V	0,58	V	1,10	V	141,58	V	29495	V
2019/10/29 09	SR	17,04	V	0,34	V	111,08	V	0,00	V	1,10	V	141,84	V	29936	V
2019/10/29 10	SR	51,78	V	0,54	V	63,35	V	0,18	V	1,06	V	141,31	V	29679	V
2019/10/29 11	SR	79,19	V	0,96	V	64,11	V	0,03	V	1,07	V	137,67	V	28622	V
2019/10/29 12	SR	54,99	V	0,54	V	87,08	V	0,01	V	0,99	V	136,82	V	28583	V
2019/10/29 13	SR	41,38	V	0,46	V	90,18	V	0,01	V	0,99	V	137,45	V	29225	V
2019/10/29 14	SR	29,56	V	0,35	V	106,03	V	0,00	V	0,98	V	137,94	V	29395	V
2019/10/29 15	SR	37,06	V	0,36	V	98,04	V	0,00	V	0,99	V	138,21	V	29120	V
2019/10/29 16	SR	26,75	V	0,55	V	139,96	V	0,10	V	0,63	V	134,36	V	21199	V
2019/10/29 17	SR	41,74	V	0,44	V	116,16	V	0,04	V	1,01	V	132,99	V	30082	V
2019/10/29 18	SR	63,32	V	0,51	V	76,89	V	0,00	V	0,78	V	134,70	V	29641	V
2019/10/29 19	SR	41,38	V	0,46	V	97,47	V	0,00	V	0,75	V	134,99	V	29592	V
2019/10/29 20	SR	61,80	V	0,63	V	90,74	V	0,00	V	0,77	V	136,37	V	28441	V
2019/10/29 21	SR	34,34	V	0,42	V	106,35	V	0,27	V	0,81	V	137,09	V	29920	V
2019/10/29 22	SR	78,54	V	0,88	V	92,14	V	0,90	V	0,84	V	136,91	V	29793	V
2019/10/29 23	SR	30,21	V	0,41	V	106,32	V	0,19	V	0,82	V	137,30	V	29930	V
2019/10/29 24	SR	33,49	V	0,43	V	97,88	V	0,00	V	0,86	V	137,44	V	28756	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.0-79.2	0.3-1.0	63.3-140.0	0.0-0.9	0.6-1.2	133.0-141.8	21198.9-30082.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.7	0.5	98.7	0.1	1	138.3	28969.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/30 01	SR	99,95	V	1,68	V	87,37	V	0,40	V	0,84	V	136,72	V	29716	V
2019/10/30 02	SR	50,05	V	0,49	V	97,50	V	0,03	V	1,00	V	136,12	V	29735	V
2019/10/30 03	SR	97,61	V	1,47	V	91,76	V	0,18	V	0,99	V	136,12	V	29396	V
2019/10/30 04	SR	71,77	V	1,20	V	89,93	V	0,07	V	0,98	V	136,18	V	27987	V
2019/10/30 05	SR	40,68	V	0,48	V	95,40	V	0,00	V	0,99	V	136,20	V	30065	V
2019/10/30 06	SR	36,43	V	0,37	V	101,27	V	0,00	V	1,02	V	136,87	V	29892	V
2019/10/30 07	SR	16,02	V	0,34	V	127,81	V	0,00	V	1,02	V	137,95	V	30140	V
2019/10/30 08	SR	32,96	V	0,41	V	106,69	V	0,00	V	1,15	V	140,53	V	29773	V
2019/10/30 09	SR	18,31	V	0,34	V	116,92	V	0,00	V	1,12	V	139,15	V	28211	V
2019/10/30 10	SR	28,58	V	0,46	V	107,32	V	0,00	V	1,05	V	136,71	V	30139	V
2019/10/30 11	SR	32,94	V	0,36	V	94,75	V	0,00	V	0,98	V	135,85	V	29591	V
2019/10/30 12	SR	43,68	V	0,44	V	86,35	V	0,00	V	0,92	V	136,13	V	29594	V
2019/10/30 13	SR	77,61	V	0,70	V	75,55	V	0,00	V	0,94	V	136,10	V	28621	V
2019/10/30 14	SR	44,57	V	0,46	V	89,32	V	0,01	V	0,97	V	136,92	V	28911	V
2019/10/30 15	SR	44,81	V	0,50	V	94,13	V	0,00	V	0,99	V	137,20	V	27986	V
2019/10/30 16	SR	79,41	V	0,96	V	85,03	V	0,31	V	1,09	V	137,08	V	28635	V
2019/10/30 17	SR	30,22	V	0,37	V	108,26	V	0,13	V	1,17	V	133,11	V	29412	V
2019/10/30 18	SR	30,85	V	0,52	V	131,82	V	0,30	V	1,02	V	131,62	V	29766	V
2019/10/30 19	SR	52,36	V	0,66	V	109,25	V	0,45	V	0,96	V	131,22	V	29230	V
2019/10/30 20	SR	62,13	V	0,55	V	98,28	V	0,64	V	0,90	V	131,44	V	29678	V
2019/10/30 21	SR	88,47	V	1,13	V	84,37	V	0,53	V	0,98	V	131,27	V	29202	V
2019/10/30 22	SR	45,16	V	0,42	V	94,70	V	0,00	V	1,02	V	131,35	V	28790	V
2019/10/30 23	SR	49,67	V	0,64	V	100,89	V	0,02	V	1,09	V	130,66	V	30234	V
2019/10/30 24	SR	63,69	V	0,94	V	91,17	V	0,03	V	1,09	V	128,94	V	30416	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-99.9	0.3-1.7	75.6-131.8	0.0-0.6	0.8-1.2	128.9-140.5	27986.0-30416.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.6	0.7	98.6	0.1	1	135.1	29380
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

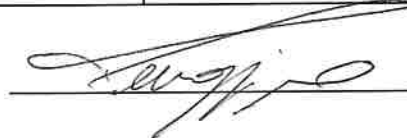

RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/31 01	SR	65,43	V	0,67	V	88,12	V	0,00	V	1,11	V	127,59	V	29627	V
2019/10/31 02	SR	73,38	V	0,77	V	90,84	V	0,01	V	1,07	V	127,57	V	30237	V
2019/10/31 03	SR	48,94	V	0,52	V	102,71	V	0,00	V	1,16	V	127,62	V	30691	V
2019/10/31 04	SR	31,00	V	0,35	V	101,83	V	0,00	V	1,09	V	127,36	V	30805	V
2019/10/31 05	SR	32,62	V	0,37	V	98,68	V	0,00	V	1,15	V	127,55	V	30024	V
2019/10/31 06	SR	23,18	V	0,34	V	107,25	V	0,00	V	1,13	V	128,28	V	30986	V
2019/10/31 07	SR	50,18	V	0,50	V	92,13	V	0,00	V	1,23	V	130,05	V	29886	V
2019/10/31 08	SR	41,49	V	0,42	V	91,42	V	0,00	V	1,09	V	132,96	V	30111	V
2019/10/31 09	SR	34,64	V	0,41	V	106,46	V	0,00	V	1,16	V	134,38	V	30380	V
2019/10/31 10	SR	132,33	V	1,67	V	60,75	V	0,05	V	1,12	V	135,04	V	30300	V
2019/10/31 11	SR	137,43	V	2,11	V	65,45	V	0,15	V	1,13	V	135,71	V	28694	V
2019/10/31 12	SR	71,22	V	0,69	V	83,72	V	0,00	V	1,13	V	136,48	V	30027	V
2019/10/31 13	SR	93,17	V	1,24	V	86,62	V	0,03	V	1,24	V	136,85	V	28929	V
2019/10/31 14	SR	104,90	V	1,17	V	72,35	V	0,02	V	1,23	V	136,61	V	30003	V
2019/10/31 15	SR	88,63	V	0,96	V	79,61	V	0,02	V	1,21	V	136,38	V	28877	V
2019/10/31 16	SR	78,62	V	1,37	V	83,53	V	0,11	V	1,05	V	136,85	V	29563	V
2019/10/31 17	SR	71,23	V	0,73	V	85,25	V	0,00	V	1,20	V	137,08	V	28166	V
2019/10/31 18	SR	103,52	V	1,28	V	74,68	V	0,07	V	1,19	V	133,31	V	28313	V
2019/10/31 19	SR	47,08	V	0,57	V	100,85	V	0,50	V	1,27	V	130,99	V	29147	V
2019/10/31 20	SR	51,16	V	0,53	V	87,65	V	0,52	V	1,19	V	130,99	V	29485	V
2019/10/31 21	SR	44,69	V	0,52	V	100,38	V	0,72	V	1,20	V	131,38	V	28561	V
2019/10/31 22	SR	80,13	V	0,94	V	82,77	V	0,61	V	1,18	V	131,71	V	29142	V
2019/10/31 23	SR	66,88	V	1,34	V	103,87	V	0,09	V	1,22	V	131,91	V	28473	V
2019/10/31 24	SR	36,50	V	0,56	V	139,19	V	0,43	V	1,21	V	132,63	V	29793	V

Campo Scalo	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.2-137.4	0.3-2.1	60.7-139.2	0.0-0.7	1.1-1.3	127.4-137.1	28165.5-30986.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67	0.8	91.1	0.1	1.2	132.4	29592.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

