

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/09 01	SR	8,29	V	2,21	V	120,93	V	0,00	V	0,28	V	145,07	V	23691	V
2023/10/09 02	SR	6,47	V	2,19	V	120,94	V	0,00	V	0,28	V	144,95	V	23706	V
2023/10/09 03	SR	5,70	V	2,18	V	121,73	V	0,00	V	0,27	V	144,99	V	23670	V
2023/10/09 04	SR	8,04	V	2,14	V	114,20	V	0,00	V	0,27	V	144,98	V	23574	V
2023/10/09 05	SR	11,78	V	2,14	V	104,63	V	0,00	V	0,27	V	144,96	V	23674	V
2023/10/09 06	SR	4,96	V	2,84	V	129,85	V	0,00	V	1,05	V	144,83	V	23813	V
2023/10/09 07	SR	29,23	V	2,44	V	126,94	V	0,03	V	0,50	V	144,80	V	23915	V
2023/10/09 08	SR	1,87	V	2,37	V	156,26	V	0,00	V	0,44	V	144,84	V	23818	V
2023/10/09 09	SR	0,78	V	2,61	V	165,92	V	0,00	V	0,45	V	144,94	V	23897	V
2023/10/09 10	SR	1,64	V	2,71	V	162,74	V	0,00	V	0,45	V	145,01	V	23879	V
2023/10/09 11	SR	0,65	V	2,51	V	166,33	V	0,56	V	0,65	V	143,85	V	23744	V
2023/10/09 12	SR	0,02	V	2,75	V	199,36	V	1,42	V	0,51	V	142,25	V	23938	V
2023/10/09 13	SR	0,04	V	2,43	V	185,00	V	2,44	V	0,43	V	141,69	V	23905	V
2023/10/09 14	SR	6,87	V	2,25	V	148,60	V	2,31	V	0,42	V	142,05	V	23453	V
2023/10/09 15	SR	16,70	V	2,05	V	107,44	V	1,86	V	1,55	V	143,07	V	22743	V
2023/10/09 16	SR	61,60	V	1,99	V	88,05	V	7,30	V	1,10	V	140,04	V	22223	V
2023/10/09 17	SR	20,79	V	2,10	V	97,34	V	4,69	V	0,35	V	138,92	V	22705	V
2023/10/09 18	SR	63,45	V	2,20	V	76,27	V	4,49	V	0,30	V	139,06	V	22511	V
2023/10/09 19	SR	56,70	V	2,08	V	74,98	V	2,43	V	0,31	V	139,16	V	22540	V
2023/10/09 20	SR	39,32	V	2,03	V	86,86	V	2,74	V	0,31	V	139,27	V	22810	V
2023/10/09 21	SR	22,04	V	2,00	V	101,43	V	3,98	V	0,43	V	139,36	V	23013	V
2023/10/09 22	SR	13,23	V	2,05	V	114,67	V	3,84	V	0,45	V	139,65	V	23435	V
2023/10/09 23	SR	6,61	V	2,19	V	127,97	V	2,02	V	0,48	V	140,35	V	23641	V
2023/10/09 24	SR	3,87	V	2,28	V	140,09	V	0,94	V	0,54	V	140,75	V	23654	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-63.5	2.0-2.8	75.0-199.4	0.0-7.3	0.3-1.6	138.9-145.1	22223.4-23938.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.3	2.3	126.6	1.7	0.5	142.5	23414.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/10 01	SR	31,77	V	2,11	V	93,02	V	0,13	V	0,44	V	140,96	V	23422	V
2023/10/10 02	SR	29,92	V	2,14	V	93,06	V	0,01	V	0,37	V	140,88	V	23074	V
2023/10/10 03	SR	20,33	V	2,11	V	99,05	V	0,00	V	0,39	V	141,52	V	23629	V
2023/10/10 04	SR	8,46	V	2,11	V	119,64	V	0,00	V	0,39	V	142,55	V	23854	V
2023/10/10 05	SR	10,07	V	2,07	V	112,99	V	0,00	V	0,41	V	142,79	V	23880	V
2023/10/10 06	SR	9,05	V	2,43	V	119,24	V	0,00	V	0,36	V	143,16	V	23835	V
2023/10/10 07	SR	29,89	V	2,52	V	143,66	V	0,52	V	0,50	V	138,99	V	19670	V
2023/10/10 08	SR	8,39	V	2,05	V	123,36	V	0,00	V	0,25	V	136,70	V	22869	V
2023/10/10 09	SR	8,13	V	2,16	V	131,71	V	0,00	V	0,38	V	141,16	V	23820	V
2023/10/10 10	SR	7,17	V	2,31	V	141,22	V	0,00	V	0,39	V	143,68	V	23970	V
2023/10/10 11	SR	68,16	V	2,21	V	77,82	V	0,00	V	0,33	V	143,18	V	23739	V
2023/10/10 12	SR	76,39	V	1,95	V	73,75	V	0,05	V	0,31	V	142,66	V	23450	V
2023/10/10 13	SR	63,34	V	1,88	V	85,21	V	0,19	V	0,31	V	143,38	V	23477	V
2023/10/10 14	SR	31,73	V	1,89	V	93,49	V	0,00	V	0,35	V	144,35	V	23437	V
2023/10/10 15	SR	37,88	V	1,86	V	105,04	V	0,56	V	0,33	V	144,15	V	22994	V
2023/10/10 16	SR	121,80	V	1,83	V	76,01	V	2,40	V	0,33	V	143,69	V	22613	V
2023/10/10 17	SR	104,18	V	1,86	V	80,77	V	1,54	V	0,34	V	142,88	V	22314	V
2023/10/10 18	SR	115,94	V	1,91	V	73,90	V	0,90	V	0,31	V	142,36	V	22552	V
2023/10/10 19	SR	50,15	V	2,00	V	88,84	V	0,50	V	0,34	V	142,55	V	22921	V
2023/10/10 20	SR	47,19	V	1,90	V	95,08	V	1,11	V	0,41	V	143,05	V	23346	V
2023/10/10 21	SR	22,53	V	1,87	V	100,10	V	0,31	V	0,43	V	143,59	V	23514	V
2023/10/10 22	SR	14,35	V	1,83	V	112,14	V	0,17	V	0,41	V	144,41	V	23484	V
2023/10/10 23	SR	8,78	V	1,87	V	128,12	V	0,34	V	0,39	V	144,70	V	23337	V
2023/10/10 24	SR	6,32	V	1,90	V	136,36	V	0,20	V	0,40	V	144,79	V	23443	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-121.8	1.8-2.5	73.8-143.7	0.0-2.4	0.3-0.5	136.7-144.8	19670.1-23969.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.8	2	104.3	0.4	0.4	142.6	23193.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Pell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/11 01	SR	2,50	V	2,06	V	149,55	V	0,15	V	0,46	V	144,45	V	23554	V
2023/10/11 02	SR	2,45	V	2,02	V	146,19	V	0,33	V	0,58	V	144,18	V	23606	V
2023/10/11 03	SR	3,98	V	1,97	V	137,09	V	0,22	V	0,57	V	144,63	V	23517	V
2023/10/11 04	SR	4,83	V	1,96	V	124,82	V	0,13	V	0,55	V	144,75	V	23312	V
2023/10/11 05	SR	1,41	V	2,11	V	148,63	V	0,02	V	0,61	V	144,79	V	23515	V
2023/10/11 06	SR	26,29	V	2,20	V	95,34	V	1,04	V	0,49	V	144,23	V	23131	V
2023/10/11 07	SR	7,17	V	2,34	V	137,37	V	0,00	V	0,45	V	144,48	V	23239	V
2023/10/11 08	SR	0,75	V	2,30	V	149,54	V	0,00	V	0,47	V	143,21	V	22983	V
2023/10/11 09	SR	1,17	V	2,28	V	150,83	V	0,00	V	0,50	V	142,23	V	22936	V
2023/10/11 10	SR	0,91	V	2,25	V	146,16	V	0,00	V	0,49	V	141,09	V	22441	V
2023/10/11 11	SR	2,41	V	2,45	V	130,01	V	0,00	V	0,44	V	140,44	V	22072	V
2023/10/11 12	SR	0,08	V	2,48	V	157,32	V	0,00	V	0,49	V	137,95	V	21375	V
2023/10/11 13	SR	5,95	V	2,35	V	161,04	V	0,00	V	0,41	V	133,53	V	20364	V
2023/10/11 14	SR	6,23	V	2,26	V	141,88	V	0,00	V	0,31	V	129,66	V	19131	V
2023/10/11 15	SR	9,57	V	2,23	V	132,16	V	0,00	V	0,22	V	128,38	V	18785	V
2023/10/11 16	SR	5,92	V	2,07	V	149,79	V	0,00	V	0,37	V	131,87	V	20851	V
2023/10/11 17	SR	92,81	V	1,76	V	91,21	V	0,41	V	0,34	V	143,93	V	22672	V
2023/10/11 18	SR	120,45	V	1,94	V	79,34	V	0,27	V	0,32	V	144,83	V	22626	V
2023/10/11 19	SR	61,77	V	2,11	V	90,15	V	0,04	V	0,37	V	144,64	V	22944	V
2023/10/11 20	SR	33,41	V	2,13	V	94,61	V	0,56	V	1,46	V	144,33	V	21034	V
2023/10/11 21	SR	20,46	V	2,20	V	151,20	V	1,10	V	1,92	V	141,72	V	22537	V
2023/10/11 22	SR	26,70	V	1,97	V	95,68	V	0,05	V	0,49	V	140,58	V	22675	V
2023/10/11 23	SR	38,51	V	1,96	V	77,68	V	0,00	V	0,49	V	141,79	V	22808	V
2023/10/11 24	SR	82,36	V	1,95	V	74,28	V	0,45	V	0,39	V	142,33	V	22580	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-120.5	1.8-2.5	74.3-161.0	0.0-1.1	0.2-1.9	128.4-144.8	18784.6-23605.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.3	2.1	125.5	0.2	0.5	141	22278.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/12 01	SR	20,54	V	2,03	V	102,63	V	0,10	V	0,44	V	142,27	V	22949	V
2023/10/12 02	SR	9,12	V	2,05	V	116,77	V	0,00	V	0,48	V	142,58	V	23168	V
2023/10/12 03	SR	3,69	V	2,64	V	175,20	V	0,00	V	0,66	V	142,61	V	23298	V
2023/10/12 04	SR	7,54	V	2,09	V	146,14	V	0,17	V	0,43	V	141,42	V	23414	V
2023/10/12 05	SR	25,54	V	1,85	V	92,99	V	0,00	V	0,41	V	142,84	V	23043	V
2023/10/12 06	SR	21,11	V	2,25	V	100,36	V	0,00	V	0,40	V	143,02	V	22705	V
2023/10/12 07	SR	1,94	V	2,23	V	136,58	V	0,00	V	0,45	V	142,02	V	21973	V
2023/10/12 08	SR	2,28	V	2,64	V	153,52	V	0,00	V	0,42	V	132,49	V	17566	V
2023/10/12 09	SR	0,00	V	3,51	V	152,30	V	0,00	V	0,35	V	124,00	V	15705	V
2023/10/12 10	SR	0,00	V	2,71	V	151,25	V	0,00	V	0,36	V	120,74	V	15636	V
2023/10/12 11	SR	0,00	V	2,35	V	138,95	V	0,00	V	0,36	V	119,53	V	15280	V
2023/10/12 12	SR	0,24	V	2,29	V	146,13	V	0,00	V	0,39	V	120,03	V	16516	V
2023/10/12 13	SR	10,88	V	1,91	V	117,16	V	0,00	V	0,52	V	129,81	V	21105	V
2023/10/12 14	SR	43,68	V	2,17	V	88,92	V	0,00	V	0,53	V	141,01	V	22829	V
2023/10/12 15	SR	31,34	V	2,07	V	92,69	V	0,00	V	0,47	V	144,67	V	23060	V
2023/10/12 16	SR	19,30	V	2,03	V	98,79	V	0,00	V	0,46	V	144,78	V	22982	V
2023/10/12 17	SR	23,80	V	1,99	V	98,57	V	0,00	V	0,44	V	144,80	V	23008	V
2023/10/12 18	SR	19,03	V	2,04	V	103,00	V	0,00	V	0,48	V	144,74	V	23030	V
2023/10/12 19	SR	18,83	V	2,26	V	99,65	V	0,00	V	0,47	V	144,90	V	23035	V
2023/10/12 20	SR	30,83	V	2,16	V	89,39	V	0,00	V	0,51	V	144,79	V	23072	V
2023/10/12 21	SR	31,64	V	2,03	V	87,21	V	0,00	V	0,52	V	144,70	V	23043	V
2023/10/12 22	SR	69,03	V	1,96	V	71,41	V	0,01	V	0,50	V	144,71	V	23340	V
2023/10/12 23	SR	68,69	V	1,96	V	64,53	V	0,00	V	0,46	V	144,80	V	23616	V
2023/10/12 24	SR	77,42	V	2,01	V	60,33	V	0,02	V	0,45	V	144,69	V	23608	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-77.4	1.9-3.5	60.3-175.2	0.0-0.2	0.4-0.7	119.5-144.9	15280.0-23615.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.4	2.2	111.9	0	0.5	138.8	21540.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIEPA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/13 01	SR	82,16	V	2,04	V	66,56	V	0,06	V	0,46	V	144,72	V	23681	V
2023/10/13 02	SR	33,49	V	2,09	V	81,03	V	0,00	V	0,51	V	144,60	V	23596	V
2023/10/13 03	SR	54,46	V	2,05	V	75,02	V	0,00	V	0,53	V	144,81	V	23620	V
2023/10/13 04	SR	102,63	V	1,97	V	65,60	V	0,11	V	0,55	V	144,75	V	23267	V
2023/10/13 05	SR	44,30	V	2,03	V	78,89	V	0,00	V	0,53	V	144,73	V	23354	V
2023/10/13 06	SR	75,79	V	2,30	V	79,20	V	0,34	V	0,65	V	144,74	V	23349	V
2023/10/13 07	SR	127,14	V	1,72	V	64,59	V	0,76	V	1,01	V	143,28	V	23002	V
2023/10/13 08	SR	120,74	V	1,84	V	66,91	V	1,02	V	1,90	V	141,58	V	22547	V
2023/10/13 09	SR	16,78	V	2,02	V	104,16	V	0,01	V	0,61	V	141,63	V	24416	V
2023/10/13 10	SR	39,78	V	1,97	V	101,92	V	0,22	V	0,51	V	142,24	V	24393	V
2023/10/13 11	SR	80,35	V	1,86	V	75,94	V	0,24	V	0,43	V	142,33	V	24042	V
2023/10/13 12	SR	47,31	V	1,96	V	93,16	V	0,44	V	0,43	V	142,20	V	24057	V
2023/10/13 13	SR	66,16	V	1,77	V	86,28	V	2,30	V	0,44	V	140,93	V	23714	V
2023/10/13 14	SR	25,20	V	1,76	V	102,85	V	1,20	V	0,41	V	139,76	V	23859	V
2023/10/13 15	SR	35,15	V	1,73	V	93,46	V	0,73	V	0,37	V	140,23	V	23651	V
2023/10/13 16	SR	42,31	V	1,76	V	99,83	V	1,73	V	0,40	V	140,55	V	23690	V
2023/10/13 17	SR	51,65	V	1,86	V	113,48	V	2,36	V	0,43	V	140,89	V	23783	V
2023/10/13 18	SR	20,84	V	1,91	V	134,54	V	8,20	V	0,62	V	141,51	V	24291	V
2023/10/13 19	SR	11,48	V	1,96	V	115,61	V	2,72	V	0,49	V	141,40	V	24060	V
2023/10/13 20	SR	9,98	V	1,98	V	118,51	V	1,06	V	0,48	V	141,74	V	24135	V
2023/10/13 21	SR	10,06	V	1,93	V	118,39	V	2,52	V	0,49	V	141,79	V	24141	V
2023/10/13 22	SR	13,25	V	1,96	V	121,79	V	2,20	V	0,50	V	141,82	V	24273	V
2023/10/13 23	SR	16,95	V	1,94	V	119,44	V	2,63	V	0,50	V	142,14	V	24250	V
2023/10/13 24	SR	10,64	V	1,98	V	132,46	V	2,69	V	0,51	V	142,07	V	24329	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-127.1	1.7-2.3	64.6-134.5	0.0-8.2	0.4-1.9	139.8-144.8	22547.4-24416.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.4	1.9	96.2	1.4	0.6	142.4	23812.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/14 01	SR	3,15	V	2,11	V	175,22	V	3,46	V	0,64	V	142,60	V	24649	V
2023/10/14 02	SR	5,33	V	1,95	V	161,78	V	5,54	V	0,71	V	142,29	V	24661	V
2023/10/14 03	SR	40,14	V	1,84	V	93,03	V	2,52	V	0,58	V	142,44	V	24330	V
2023/10/14 04	SR	8,32	V	1,95	V	129,04	V	3,91	V	0,52	V	142,04	V	24509	V
2023/10/14 05	SR	139,95	V	1,84	V	81,27	V	8,22	V	0,48	V	140,81	V	24078	V
2023/10/14 06	SR	153,99	V	1,76	V	90,03	V	16,34	V	2,08	V	140,83	V	23826	V
2023/10/14 07	SR	149,72	V	1,87	V	105,13	V	20,81	V	0,57	V	137,69	V	23411	V
2023/10/14 08	SR	120,42	V	2,06	V	121,98	V	23,45	V	0,58	V	137,52	V	23541	V
2023/10/14 09	SR	95,65	V	2,02	V	114,91	V	16,94	V	0,54	V	137,78	V	23746	V
2023/10/14 10	SR	25,12	V	2,02	V	119,69	V	10,43	V	0,54	V	138,16	V	23674	V
2023/10/14 11	SR	15,53	V	1,94	V	125,59	V	10,17	V	0,52	V	137,66	V	23841	V
2023/10/14 12	SR	35,83	V	1,88	V	98,33	V	4,12	V	0,46	V	137,45	V	23752	V
2023/10/14 13	SR	149,93	V	1,78	V	75,18	V	5,61	V	0,41	V	137,02	V	22829	V
2023/10/14 14	SR	51,01	V	1,81	V	89,64	V	2,84	V	0,36	V	136,68	V	23207	V
2023/10/14 15	SR	15,81	V	1,90	V	106,46	V	0,84	V	0,42	V	137,63	V	23844	V
2023/10/14 16	SR	10,27	V	1,93	V	108,10	V	0,00	V	0,43	V	138,36	V	24008	V
2023/10/14 17	SR	3,54	V	2,00	V	127,83	V	0,02	V	0,46	V	139,32	V	24432	V
2023/10/14 18	SR	3,51	V	2,08	V	126,12	V	0,00	V	0,48	V	139,88	V	24584	V
2023/10/14 19	SR	2,85	V	2,17	V	130,91	V	0,00	V	0,47	V	140,27	V	24547	V
2023/10/14 20	SR	4,70	V	2,11	V	120,06	V	0,00	V	0,47	V	140,40	V	24492	V
2023/10/14 21	SR	5,10	V	2,07	V	115,70	V	0,00	V	0,50	V	140,68	V	24567	V
2023/10/14 22	SR	3,85	V	2,01	V	119,64	V	0,00	V	0,51	V	140,92	V	24598	V
2023/10/14 23	SR	1,34	V	2,10	V	145,96	V	0,00	V	0,56	V	141,18	V	24672	V
2023/10/14 24	SR	0,00	V	2,40	V	189,48	V	0,00	V	0,63	V	141,48	V	24887	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-154.0	1.8-2.4	75.2-189.5	0.0-23.5	0.4-2.1	136.7-142.6	22829.2-24887.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.5	2	119.6	5.6	0.6	139.6	24111.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro


RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/15 01	SR	3,20	V	2,08	V	160,98	V	0,42	V	0,49	V	140,56	V	24761	V
2023/10/15 02	SR	45,79	V	1,77	V	87,29	V	0,14	V	0,40	V	139,91	V	24002	V
2023/10/15 03	SR	53,42	V	1,90	V	107,98	V	0,03	V	0,45	V	140,51	V	24015	V
2023/10/15 04	SR	89,24	V	1,74	V	73,71	V	0,23	V	0,35	V	139,32	V	23018	V
2023/10/15 05	SR	110,01	V	1,67	V	73,03	V	0,49	V	0,35	V	139,37	V	23087	V
2023/10/15 06	SR	38,88	V	1,73	V	97,52	V	0,36	V	0,38	V	140,40	V	23409	V
2023/10/15 07	SR	34,89	V	1,73	V	101,31	V	3,52	V	0,74	V	138,55	V	20690	V
2023/10/15 08	SR	14,97	V	1,81	V	127,33	V	1,71	V	0,81	V	136,56	V	21419	V
2023/10/15 09	SR	28,58	V	1,77	V	108,15	V	0,97	V	0,95	V	138,64	V	23443	V
2023/10/15 10	SR	42,75	V	1,71	V	107,34	V	1,55	V	0,45	V	137,89	V	23168	V
2023/10/15 11	SR	50,91	V	1,67	V	91,45	V	0,96	V	0,38	V	137,64	V	22861	V
2023/10/15 12	SR	43,33	V	1,69	V	89,64	V	2,74	V	0,43	V	137,77	V	22761	V
2023/10/15 13	SR	65,78	V	1,68	V	84,38	V	3,03	V	0,37	V	137,58	V	22541	V
2023/10/15 14	SR	34,43	V	1,70	V	99,19	V	3,17	V	0,43	V	138,43	V	23010	V
2023/10/15 15	SR	10,86	V	1,76	V	126,59	V	2,45	V	0,46	V	139,78	V	23401	V
2023/10/15 16	SR	10,19	V	1,72	V	122,61	V	2,47	V	0,45	V	140,11	V	23500	V
2023/10/15 17	SR	6,79	V	1,79	V	133,68	V	1,83	V	0,49	V	140,51	V	23671	V
2023/10/15 18	SR	4,73	V	1,90	V	137,61	V	0,98	V	0,51	V	140,92	V	23781	V
2023/10/15 19	SR	5,86	V	1,95	V	131,71	V	0,01	V	0,52	V	141,15	V	23695	V
2023/10/15 20	SR	4,27	V	1,89	V	135,39	V	0,00	V	0,51	V	141,21	V	23858	V
2023/10/15 21	SR	43,10	V	1,78	V	80,34	V	0,00	V	0,48	V	140,87	V	23429	V
2023/10/15 22	SR	64,26	V	1,71	V	65,48	V	0,00	V	0,42	V	140,30	V	23239	V
2023/10/15 23	SR	30,66	V	1,77	V	88,68	V	0,00	V	0,47	V	140,33	V	23394	V
2023/10/15 24	SR	22,70	V	1,81	V	92,33	V	0,00	V	0,47	V	140,90	V	23735	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-110.0	1.7-2.1	65.5-161.0	0.0-3.5	0.3-0.9	136.6-141.2	20689.7-24761.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.8	1.8	105.2	1.1	0.5	139.6	23245.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

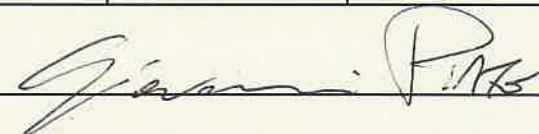DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 