

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/01 01	SR	9,25	V	1,92	V	123,48	V	5,97	V	1,01	V	140,57	V	18962	V
2023/09/01 02	SR	38,27	V	2,09	V	94,21	V	7,08	V	0,99	V	141,63	V	18700	V
2023/09/01 03	SR	68,19	V	2,27	V	94,10	V	6,80	V	0,94	V	142,11	V	18700	V
2023/09/01 04	SR	35,04	V	2,20	V	113,05	V	7,64	V	0,95	V	142,36	V	18749	V
2023/09/01 05	SR	57,80	V	2,86	V	108,04	V	9,06	V	0,94	V	142,25	V	18729	V
2023/09/01 06	SR	75,63	V	2,53	V	83,85	V	5,86	V	0,93	V	142,52	V	18673	V
2023/09/01 07	SR	38,42	V	2,09	V	95,15	V	4,39	V	0,96	V	142,25	V	19038	V
2023/09/01 08	SR	45,96	V	1,95	V	103,47	V	3,58	V	1,08	V	142,08	V	18892	V
2023/09/01 09	SR	39,21	V	1,69	V	102,72	V	7,95	V	1,01	V	141,25	V	18979	V
2023/09/01 10	SR	75,23	V	2,31	V	78,05	V	5,65	V	1,05	NV	140,72	V	19018	V
2023/09/01 11	SR	25,96	V	1,64	V	100,57	V	3,37	V	1,12	V	141,06	V	18348	V
2023/09/01 12	SR	38,69	V	1,70	V	93,07	V	3,79	V	1,07	V	141,64	V	18311	V
2023/09/01 13	SR	96,44	V	2,11	V	80,72	V	5,20	V	1,43	V	142,46	V	21639	V
2023/09/01 14	SR	76,82	V	3,13	V	105,62	V	12,28	V	1,08	V	142,51	V	21670	V
2023/09/01 15	SR	54,78	V	1,82	V	110,70	V	7,75	V	0,84	V	142,91	V	21801	V
2023/09/01 16	SR	25,43	V	1,52	V	111,30	V	1,08	V	0,72	V	143,30	V	21824	V
2023/09/01 17	SR	13,88	V	1,46	V	112,03	V	0,66	V	1,00	V	143,12	V	22063	V
2023/09/01 18	SR	14,24	V	1,50	V	104,74	V	0,93	V	0,99	V	143,21	V	22117	V
2023/09/01 19	SR	58,06	V	1,77	V	82,78	V	1,60	V	0,93	V	143,79	V	21951	V
2023/09/01 20	SR	49,79	V	1,80	V	89,71	V	0,42	V	0,98	V	143,99	V	22594	V
2023/09/01 21	SR	73,09	V	1,75	V	62,44	V	0,00	V	0,85	V	144,41	V	22821	V
2023/09/01 22	SR	52,88	V	1,72	V	74,11	V	0,32	V	0,98	V	144,05	V	22842	V
2023/09/01 23	SR	78,00	V	1,92	V	64,74	V	0,37	V	0,90	V	143,30	V	22650	V
2023/09/01 24	SR	34,74	V	1,63	V	98,48	V	3,31	V	0,95	V	143,64	V	22827	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-96.4	1.5-3.1	62.4-123.5	0.0-12.3	0.7-1.4	140.6-144.4	18311.4-22841.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49	2	95.3	4.4	1	142.5	20495.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/02 01	SR	25,59	V	1,63	V	105,21	V	2,87	V	0,94	V	143,66	V	22739	V
2023/09/02 02	SR	26,63	V	1,66	V	99,48	V	2,32	V	2,59	V	143,33	V	22408	V
2023/09/02 03	SR	31,27	V	1,57	V	97,02	V	4,57	V	1,08	V	140,98	V	22649	V
2023/09/02 04	SR	28,92	V	1,69	V	101,24	V	3,61	V	0,94	V	140,95	V	22738	V
2023/09/02 05	SR	72,09	V	2,00	V	81,96	V	5,35	V	0,87	V	141,50	V	22608	V
2023/09/02 06	SR	40,25	V	1,80	V	97,99	V	4,07	V	0,93	V	141,78	V	22708	V
2023/09/02 07	SR	63,31	V	2,13	V	81,98	V	3,83	V	0,81	V	142,02	V	23158	V
2023/09/02 08	SR	73,78	V	2,10	V	80,86	V	3,44	V	0,84	V	142,60	V	23013	V
2023/09/02 09	SR	37,68	V	1,73	V	89,12	V	1,22	V	0,83	V	142,77	V	23119	V
2023/09/02 10	SR	34,27	V	1,73	V	97,23	V	1,88	V	0,83	V	142,73	V	23088	V
2023/09/02 11	SR	16,80	V	1,63	V	109,39	V	0,99	V	0,82	V	142,44	V	23215	V
2023/09/02 12	SR	72,34	V	1,76	V	69,87	V	1,61	V	0,81	V	142,64	V	22984	V
2023/09/02 13	SR	93,31	V	2,07	V	73,26	V	2,04	V	0,85	V	143,42	V	23028	V
2023/09/02 14	SR	43,29	V	1,59	V	81,04	V	1,14	V	0,82	V	143,96	V	22948	V
2023/09/02 15	SR	70,12	V	1,82	V	72,28	V	0,91	V	0,82	V	144,47	V	22989	V
2023/09/02 16	SR	32,60	V	1,55	V	94,52	V	0,73	V	0,80	V	144,63	V	23219	V
2023/09/02 17	SR	45,06	V	1,56	V	80,47	V	0,11	V	0,76	V	144,22	V	23066	V
2023/09/02 18	SR	18,76	V	1,54	V	102,21	V	0,00	V	0,76	V	144,34	V	23336	V
2023/09/02 19	SR	11,00	V	1,66	V	126,90	V	0,01	V	0,85	V	144,99	V	23441	V
2023/09/02 20	SR	5,18	V	1,77	V	140,98	V	0,15	V	0,93	V	144,96	V	23559	V
2023/09/02 21	SR	10,93	V	1,62	V	118,52	V	0,89	V	0,88	V	144,69	V	23276	V
2023/09/02 22	SR	38,91	V	1,75	V	106,36	V	6,68	V	2,16	V	143,69	V	22875	V
2023/09/02 23	SR	82,15	V	2,27	V	86,57	V	10,36	V	0,75	V	139,00	V	22475	V
2023/09/02 24	SR	56,34	V	1,73	V	91,16	V	9,51	V	0,80	V	138,70	V	23033	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-93.3	1.5-2.3	69.9-141.0	0.0-10.4	0.7-2.6	138.7-145.0	22407.7-23558.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.9	1.8	95.2	2.8	1	142.9	22986.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/03 01	SR	21,92	V	1,67	V	114,86	V	5,94	V	0,90	V	139,83	V	23326	V
2023/09/03 02	SR	36,75	V	1,67	V	98,68	V	3,64	V	0,80	V	140,72	V	23330	V
2023/09/03 03	SR	28,30	V	1,63	V	99,03	V	3,07	V	0,90	V	141,27	V	23331	V
2023/09/03 04	SR	26,55	V	1,61	V	98,68	V	2,39	V	0,89	V	141,45	V	23307	V
2023/09/03 05	SR	34,54	V	1,61	V	96,77	V	3,41	V	0,89	V	142,05	V	22851	V
2023/09/03 06	SR	31,50	V	1,62	V	107,31	V	4,03	V	0,88	V	142,25	V	23501	V
2023/09/03 07	SR	71,49	V	2,58	V	98,94	V	5,55	V	0,86	V	142,35	V	24102	V
2023/09/03 08	SR	70,92	V	2,88	V	106,68	V	5,45	V	0,91	V	142,81	V	23853	V
2023/09/03 09	SR	27,96	V	1,71	V	114,43	V	7,72	V	1,00	V	141,70	V	23865	V
2023/09/03 10	SR	22,41	V	1,66	V	114,19	V	4,90	V	0,93	V	139,91	V	23650	V
2023/09/03 11	SR	33,31	V	1,67	V	106,74	V	5,01	V	0,92	V	140,23	V	23667	V
2023/09/03 12	SR	45,68	V	1,75	V	102,39	V	6,26	V	0,90	V	140,54	V	23663	V
2023/09/03 13	SR	50,79	V	2,12	V	107,02	V	7,43	V	0,88	V	140,78	V	23596	V
2023/09/03 14	SR	16,38	V	1,63	V	120,88	V	6,15	V	0,87	V	140,88	V	23740	V
2023/09/03 15	SR	12,10	V	1,62	V	130,36	V	5,36	V	0,89	V	141,26	V	23857	V
2023/09/03 16	SR	8,99	V	1,66	V	137,63	V	5,14	V	0,86	V	141,95	V	23921	V
2023/09/03 17	SR	7,37	V	1,71	V	146,45	V	3,24	V	0,87	V	142,22	V	23873	V
2023/09/03 18	SR	10,30	V	1,68	V	133,51	V	4,20	V	0,92	V	142,61	V	23835	V
2023/09/03 19	SR	13,14	V	1,65	V	122,74	V	5,75	V	0,92	V	143,00	V	23856	V
2023/09/03 20	SR	9,94	V	1,78	V	135,04	V	5,73	V	0,90	V	143,19	V	23965	V
2023/09/03 21	SR	11,02	V	1,69	V	134,35	V	5,39	V	0,92	V	143,42	V	24022	V
2023/09/03 22	SR	37,09	V	1,75	V	108,09	V	5,52	V	0,93	V	143,94	V	23401	V
2023/09/03 23	SR	37,70	V	1,75	V	108,66	V	7,88	V	0,89	V	144,35	V	23058	V
2023/09/03 24	SR	14,70	V	1,62	V	128,82	V	5,96	V	0,91	V	144,52	V	23102	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-71.5	1.6-2.9	96.8-146.4	2.4-7.9	0.8-1.0	139.8-144.5	22851.0-24102.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.4	1.8	115.5	5.2	0.9	142	23611.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Marta Accesa

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/04 01	SR	18,64	V	1,62	V	121,31	V	7,41	V	0,94	V	144,75	V	23158	V
2023/09/04 02	SR	14,29	V	1,62	V	124,77	V	5,77	V	0,89	V	144,88	V	23079	V
2023/09/04 03	SR	22,58	V	1,63	V	115,37	V	6,88	V	0,93	V	145,04	V	23111	V
2023/09/04 04	SR	23,50	V	1,64	V	117,71	V	6,82	V	0,94	V	144,84	V	23195	V
2023/09/04 05	SR	33,43	V	1,69	V	110,93	V	6,87	V	0,94	V	144,81	V	23199	V
2023/09/04 06	SR	13,11	V	1,66	V	144,86	V	4,82	V	0,92	V	143,64	V	22736	V
2023/09/04 07	SR	1,07	V	1,85	V	175,63	V	1,67	V	1,03	V	142,77	V	23266	V
2023/09/04 08	SR	20,50	V	1,67	V	141,27	V	6,68	V	1,49	V	139,42	V	20538	V
2023/09/04 09	SR	129,17	V	6,73	V	110,54	V	8,39	V	4,06	V	124,44	V	19630	V
2023/09/04 10	SR	65,04	V	3,19	V	112,50	V	4,03	V	3,91	V	117,00	V	19197	V
2023/09/04 11	SR	81,55	V	2,00	V	118,25	V	8,28	V	1,76	V	125,09	V	20906	V
2023/09/04 12	SR	24,20	V	1,62	V	125,76	V	9,19	V	0,65	V	138,02	V	23079	V
2023/09/04 13	SR	29,18	V	1,65	V	123,12	V	8,15	V	0,50	V	143,25	V	23835	V
2023/09/04 14	SR	11,31	V	2,03	V	137,57	V	7,30	V	1,78	V	145,24	V	24498	V
2023/09/04 15	SR	49,84	V	3,26	V	157,46	V	15,16	V	0,40	V	139,46	V	22458	V
2023/09/04 16	SR	62,80	V	3,23	V	125,61	V	16,93	V	0,46	V	138,63	V	23761	V
2023/09/04 17	SR	8,87	V	1,67	V	140,11	V	15,20	V	0,45	V	139,46	V	24477	V
2023/09/04 18	SR	24,76	V	1,90	V	125,45	V	11,19	V	0,39	V	139,44	V	24271	V
2023/09/04 19	SR	128,97	V	6,12	V	102,95	V	14,48	V	0,42	V	140,74	V	24283	V
2023/09/04 20	SR	20,62	V	1,81	V	122,23	V	9,39	V	0,46	V	140,70	V	24439	V
2023/09/04 21	SR	32,18	V	1,88	V	124,46	V	8,05	V	0,35	V	140,18	V	24409	V
2023/09/04 22	SR	12,52	V	1,75	V	121,61	V	6,74	V	0,34	V	139,84	V	24603	V
2023/09/04 23	SR	6,90	V	1,80	V	138,81	V	5,73	V	0,37	V	140,38	V	24986	V
2023/09/04 24	SR	4,54	V	1,86	V	138,35	V	2,59	V	0,37	V	140,61	V	25036	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-129.2	1.6-6.7	102.9-175.6	1.7-16.9	0.3-4.1	117.0-145.2	19196.9-25036.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35	2.3	128.2	8.2	1	139.3	23173
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rimella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/05 01	SR	10,80	V	1,77	V	112,64	V	1,46	V	0,37	V	140,48	V	25113	V
2023/09/05 02	SR	29,47	V	1,74	V	89,11	V	0,36	V	0,33	V	140,74	V	24861	V
2023/09/05 03	SR	14,42	V	1,70	V	102,40	V	0,16	V	0,32	V	141,03	V	24974	V
2023/09/05 04	SR	17,72	V	1,70	V	97,53	V	0,00	V	0,31	V	141,58	V	24909	V
2023/09/05 05	SR	9,00	V	1,72	V	119,52	V	0,01	V	0,34	V	142,28	V	24992	V
2023/09/05 06	SR	21,58	V	1,71	V	102,10	V	0,32	V	0,35	V	142,66	V	24791	V
2023/09/05 07	SR	27,94	V	2,00	V	98,47	V	0,26	V	0,35	V	142,77	V	24719	V
2023/09/05 08	SR	22,23	V	1,69	V	102,80	V	0,19	V	0,33	V	142,71	V	24603	V
2023/09/05 09	SR	23,24	V	1,63	V	103,06	V	0,11	V	0,33	V	142,93	V	24444	V
2023/09/05 10	SR	30,92	V	1,59	V	93,69	V	0,16	V	0,32	V	143,15	V	24520	V
2023/09/05 11	SR	39,03	V	1,81	V	110,84	V	0,29	V	0,31	V	143,23	V	24776	V
2023/09/05 12	SR	6,65	V	1,52	V	130,06	V	0,00	V	0,34	V	143,56	V	24976	V
2023/09/05 13	SR	6,57	V	1,52	V	133,25	V	0,18	V	0,41	V	143,52	V	24836	V
2023/09/05 14	SR	5,05	V	1,65	V	137,38	V	0,09	V	0,43	V	141,08	V	25106	V
2023/09/05 15	SR	7,53	V	1,58	V	121,41	V	1,53	V	0,39	V	141,39	V	25097	V
2023/09/05 16	SR	8,50	V	1,61	V	128,07	V	9,75	V	1,33	V	140,53	V	24561	V
2023/09/05 17	SR	3,20	V	1,60	V	150,57	V	7,00	V	0,37	V	139,95	V	25399	V
2023/09/05 18	SR	35,87	V	2,02	V	117,24	V	19,28	V	0,39	V	139,59	V	24812	V
2023/09/05 19	SR	84,66	V	3,52	V	98,46	V	35,26	V	0,31	V	137,09	V	24074	V
2023/09/05 20	SR	69,52	V	3,16	V	136,50	V	42,29	V	0,41	V	136,74	V	24412	V
2023/09/05 21	SR	82,74	V	3,01	V	125,51	V	31,73	V	0,34	V	136,85	V	24098	V
2023/09/05 22	SR	2,10	V	1,71	V	179,06	V	18,08	V	0,38	V	136,39	V	24335	V
2023/09/05 23	SR	0,00	V	1,75	V	220,95	V	24,39	V	0,43	V	137,10	V	25564	V
2023/09/05 24	SR	0,00	V	1,78	V	227,29	V	31,33	V	0,40	V	137,46	V	25668	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-84.7	1.5-3.5	89.1-227.3	0.0-42.3	0.3-1.3	136.4-143.6	24073.6-25668.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.3	1.9	126.6	9.3	0.4	140.6	24818.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. cella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/06 01	SR	0,00	V	1,97	V	259,23	V	46,50	V	0,43	V	136,82	V	26107	V
2023/09/06 02	SR	0,04	V	2,15	V	279,89	V	39,82	V	0,47	V	136,12	V	26240	V
2023/09/06 03	SR	9,86	V	2,03	V	256,07	V	40,55	V	0,43	V	135,32	V	25962	V
2023/09/06 04	SR	0,00	V	1,92	V	245,53	V	39,72	V	0,41	V	135,35	V	25926	V
2023/09/06 05	SR	0,00	V	1,92	V	224,02	V	30,02	V	0,36	V	135,74	V	25675	V
2023/09/06 06	SR	18,53	V	2,08	V	186,32	V	28,40	V	0,33	V	135,88	V	25390	V
2023/09/06 07	SR	54,89	V	2,01	V	101,36	V	16,68	V	0,33	V	134,72	V	23630	V
2023/09/06 08	SR	70,52	V	2,00	V	91,90	V	11,00	V	0,33	V	134,12	V	23227	V
2023/09/06 09	SR	66,11	V	1,99	V	93,93	V	12,12	V	0,40	V	135,70	V	23287	V
2023/09/06 10	SR	51,48	V	1,98	V	101,97	V	10,13	V	0,36	V	135,65	V	22938	V
2023/09/06 11	SR	82,25	V	2,11	V	87,36	V	5,65	V	0,32	V	136,44	V	22930	V
2023/09/06 12	SR	36,56	V	1,73	V	102,98	V	7,05	V	0,33	V	136,53	V	22876	V
2023/09/06 13	SR	63,91	V	1,88	V	91,70	V	7,22	V	0,34	V	137,81	V	23075	V
2023/09/06 14	SR	39,55	V	1,76	V	104,80	V	12,15	V	0,36	V	137,40	V	23028	V
2023/09/06 15	SR	31,59	V	1,75	V	109,02	V	11,62	V	1,23	V	137,61	V	23244	V
2023/09/06 16	SR	53,90	V	2,15	V	117,33	V	14,82	V	0,38	V	136,21	V	22946	V
2023/09/06 17	SR	77,68	V	1,94	V	88,38	V	9,44	V	0,28	V	136,15	V	23055	V
2023/09/06 18	SR	67,06	V	2,43	V	91,07	V	8,49	V	0,33	V	136,51	V	23297	V
2023/09/06 19	SR	58,73	V	1,90	V	88,87	V	6,94	V	0,34	V	138,17	V	23459	V
2023/09/06 20	SR	75,42	V	2,56	V	94,11	V	8,80	V	0,33	V	138,54	V	23263	V
2023/09/06 21	SR	27,97	V	1,82	V	116,63	V	6,13	V	0,36	V	137,92	V	23628	V
2023/09/06 22	SR	30,89	V	1,74	V	107,00	V	6,45	V	0,35	V	137,60	V	23982	V
2023/09/06 23	SR	22,49	V	1,67	V	104,88	V	3,09	V	0,34	V	137,32	V	23821	V
2023/09/06 24	SR	4,99	V	1,74	V	136,78	V	1,40	V	0,42	V	138,01	V	24365	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-82.3	1.7-2.6	87.4-279.9	1.4-46.5	0.3-1.2	134.1-138.5	22876.0-26240.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.4	2	136.7	16	0.4	136.6	23973.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

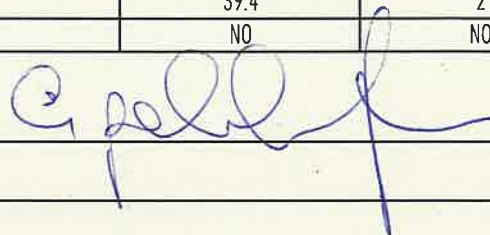

RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/07 01	SR	10,01	V	1,69	V	117,31	V	0,25	V	0,39	V	138,41	V	24139	V
2023/09/07 02	SR	9,83	V	1,74	V	120,98	V	0,00	V	0,37	V	138,71	V	24124	V
2023/09/07 03	SR	14,83	V	1,70	V	114,90	V	0,00	V	0,37	V	139,38	V	23954	V
2023/09/07 04	SR	15,92	V	1,68	V	113,50	V	0,00	V	0,39	V	139,90	V	23946	V
2023/09/07 05	SR	18,00	V	1,63	V	108,25	V	0,00	V	0,38	V	140,52	V	24102	V
2023/09/07 06	SR	27,27	V	1,64	V	107,35	V	0,11	V	0,40	V	140,56	V	24220	V
2023/09/07 07	SR	20,30	V	1,76	V	111,51	V	0,25	V	0,35	V	139,95	V	24244	V
2023/09/07 08	SR	16,92	V	1,62	V	115,79	V	0,62	V	0,36	V	140,42	V	24218	V
2023/09/07 09	SR	34,69	V	1,87	V	105,53	V	1,54	V	0,37	V	140,57	V	23910	V
2023/09/07 10	SR	29,69	V	1,83	V	98,26	V	1,06	V	0,30	V	140,11	V	23656	V
2023/09/07 11	SR	93,09	V	2,35	V	70,73	V	1,81	V	0,27	V	140,16	V	23261	V
2023/09/07 12	SR	34,33	V	1,66	V	96,60	V	1,69	V	0,28	V	140,29	V	23448	V
2023/09/07 13	SR	41,53	V	1,66	V	88,15	V	1,22	V	0,31	V	140,70	V	23378	V
2023/09/07 14	SR	45,19	V	1,74	V	92,06	V	1,81	V	0,28	V	140,60	V	23180	V
2023/09/07 15	SR	37,77	V	1,70	V	94,05	V	2,34	V	0,30	V	141,49	V	23330	V
2023/09/07 16	SR	46,99	V	1,77	V	91,50	V	2,25	V	1,04	V	141,76	V	23250	V
2023/09/07 17	SR	10,26	V	1,69	V	122,07	V	1,04	V	0,38	V	140,43	V	23818	V
2023/09/07 18	SR	7,61	V	1,74	V	129,36	V	0,09	V	0,33	V	140,67	V	24119	V
2023/09/07 19	SR	7,84	V	1,80	V	134,79	V	0,00	V	0,33	V	140,94	V	24069	V
2023/09/07 20	SR	7,26	V	1,86	V	136,72	V	0,00	V	0,33	V	141,36	V	23969	V
2023/09/07 21	SR	6,48	V	1,76	V	140,20	V	0,00	V	0,37	V	141,77	V	23914	V
2023/09/07 22	SR	17,65	V	1,71	V	113,31	V	0,55	V	0,37	V	142,00	V	23917	V
2023/09/07 23	SR	11,78	V	1,74	V	128,57	V	0,08	V	0,36	V	141,89	V	23915	V
2023/09/07 24	SR	5,54	V	1,76	V	144,04	V	0,00	V	0,37	V	141,72	V	24241	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-93.1	1.6-2.4	70.7-144.0	0.0-2.3	0.3-1.0	138.4-142.0	23180.4-24244.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.8	1.8	112.3	0.7	0.4	140.6	23846.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/08 01	SR	8,84	V	1,68	V	128,73	V	0,00	V	0,37	V	141,84	V	24277	V
2023/09/08 02	SR	6,48	V	1,68	V	133,76	V	0,00	V	0,38	V	142,17	V	24399	V
2023/09/08 03	SR	5,33	V	1,69	V	136,67	V	0,00	V	0,38	V	142,12	V	24482	V
2023/09/08 04	SR	7,27	V	1,63	V	126,18	V	0,00	V	0,39	V	142,54	V	24454	V
2023/09/08 05	SR	6,40	V	1,65	V	130,12	V	0,00	V	0,37	V	142,63	V	24470	V
2023/09/08 06	SR	3,69	V	1,74	V	142,74	V	0,00	V	0,39	V	142,65	V	24528	V
2023/09/08 07	SR	2,11	V	1,89	V	155,05	V	0,00	V	0,49	V	142,61	V	24558	V
2023/09/08 08	SR	3,30	V	1,70	V	140,37	V	0,00	V	0,43	V	141,16	V	24588	V
2023/09/08 09	SR	5,60	V	1,66	V	127,85	V	0,00	V	0,38	V	140,10	V	24553	V
2023/09/08 10	SR	6,90	V	1,68	V	126,97	V	0,00	V	0,34	V	140,38	V	24620	V
2023/09/08 11	SR	6,64	V	1,72	V	130,22	V	0,00	V	0,36	V	140,74	V	24488	V
2023/09/08 12	SR	9,65	V	1,71	V	116,36	V	0,00	V	0,37	V	141,59	V	24248	V
2023/09/08 13	SR	4,84	V	1,74	V	138,12	V	0,00	V	0,40	V	142,06	V	24303	V
2023/09/08 14	SR	5,72	V	1,80	V	134,50	V	0,00	V	0,42	V	142,40	V	24279	V
2023/09/08 15	SR	22,24	V	1,80	V	114,91	V	0,04	V	0,39	V	142,72	V	24095	V
2023/09/08 16	SR	14,85	V	1,65	V	114,14	V	0,00	V	0,36	V	143,61	V	24070	V
2023/09/08 17	SR	15,85	V	1,67	V	112,62	V	0,00	V	0,40	V	144,20	V	23986	V
2023/09/08 18	SR	25,85	V	1,72	V	104,24	V	0,39	V	1,13	V	143,00	V	23976	V
2023/09/08 19	SR	10,82	V	1,85	V	130,77	V	0,50	V	0,40	V	141,98	V	24386	V
2023/09/08 20	SR	8,80	V	1,82	V	122,24	V	0,28	V	0,43	V	142,03	V	24451	V
2023/09/08 21	SR	6,85	V	1,77	V	127,69	V	0,01	V	0,42	V	141,62	V	24628	V
2023/09/08 22	SR	14,64	V	1,65	V	107,61	V	0,12	V	0,38	V	142,01	V	24567	V
2023/09/08 23	SR	9,94	V	1,68	V	120,61	V	0,02	V	0,38	V	142,45	V	24613	V
2023/09/08 24	SR	3,14	V	1,68	V	138,49	V	0,28	V	0,37	V	143,03	V	24753	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.1-25.9	1.6-1.9	104.2-155.0	0.0-0.5	0.3-1.1	140.1-144.2	23975.6-24753.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	9	1.7	127.5	0.1	0.4	142.2	24407.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/09 01	SR	1,05	V	1,68	V	152,64	V	0,54	V	0,43	V	142,90	V	24941	V
2023/09/09 02	SR	3,88	V	1,66	V	138,59	V	0,29	V	0,39	V	142,76	V	24819	V
2023/09/09 03	SR	4,97	V	1,64	V	134,02	V	0,20	V	0,37	V	143,27	V	24783	V
2023/09/09 04	SR	2,92	V	1,71	V	141,57	V	0,01	V	0,38	V	143,53	V	24806	V
2023/09/09 05	SR	4,11	V	1,66	V	137,01	V	0,04	V	0,38	V	143,83	V	24690	V
2023/09/09 06	SR	46,70	V	1,98	V	105,40	V	7,75	V	1,53	V	143,17	V	23968	V
2023/09/09 07	SR	23,73	V	1,71	V	105,08	V	9,01	V	0,28	V	137,55	V	23362	V
2023/09/09 08	SR	83,35	V	2,36	V	86,57	V	10,64	V	0,28	V	136,31	V	23065	V
2023/09/09 09	SR	58,47	V	1,88	V	98,61	V	9,72	V	0,31	V	136,69	V	23359	V
2023/09/09 10	SR	71,24	V	2,00	V	95,63	V	5,74	V	0,26	V	136,44	V	23325	V
2023/09/09 11	SR	54,58	V	1,78	V	93,59	V	3,34	V	0,24	V	136,97	V	23462	V
2023/09/09 12	SR	18,18	V	1,59	V	112,05	V	3,73	V	0,28	V	136,91	V	23488	V
2023/09/09 13	SR	7,24	V	1,62	V	129,73	V	4,23	V	0,33	V	138,21	V	24273	V
2023/09/09 14	SR	6,93	V	1,63	V	136,94	V	3,77	V	0,34	V	139,13	V	24308	V
2023/09/09 15	SR	6,05	V	1,65	V	140,81	V	3,72	V	0,38	V	140,53	V	24533	V
2023/09/09 16	SR	5,13	V	1,64	V	136,59	V	2,23	V	0,36	V	140,75	V	24592	V
2023/09/09 17	SR	7,22	V	1,64	V	133,52	V	0,90	V	0,31	V	140,71	V	24508	V
2023/09/09 18	SR	15,65	V	1,60	V	107,28	V	0,34	V	0,26	V	140,43	V	24069	V
2023/09/09 19	SR	6,66	V	1,65	V	124,79	V	0,01	V	0,28	V	140,58	V	24292	V
2023/09/09 20	SR	6,95	V	1,72	V	127,63	V	0,00	V	0,31	V	141,57	V	24465	V
2023/09/09 21	SR	5,64	V	1,74	V	136,47	V	0,00	V	0,32	V	141,79	V	24632	V
2023/09/09 22	SR	4,99	V	1,73	V	136,73	V	0,00	V	0,32	V	142,08	V	24755	V
2023/09/09 23	SR	4,31	V	1,74	V	148,59	V	0,00	V	0,34	V	142,15	V	24532	V
2023/09/09 24	SR	4,55	V	1,75	V	146,19	V	0,00	V	0,34	V	142,29	V	24620	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.0-83.4	1.6-2.4	86.6-152.6	0.0-10.6	0.2-1.5	136.3-143.8	23065.1-24940.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	18.9	1.7	125.3	2.8	0.4	140.4	24235.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianmario Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/10 01	SR	8,21	V	1,67	V	122,43	V	0,02	V	0,33	V	142,05	V	24473	V
2023/09/10 02	SR	6,46	V	1,68	V	126,77	V	0,01	V	0,32	V	141,95	V	24504	V
2023/09/10 03	SR	4,67	V	1,70	V	135,99	V	0,17	V	0,34	V	142,26	V	24528	V
2023/09/10 04	SR	6,11	V	1,71	V	131,46	V	1,13	V	0,37	V	142,32	V	24519	V
2023/09/10 05	SR	15,99	V	1,74	V	109,71	V	2,00	V	0,38	V	142,68	V	24338	V
2023/09/10 06	SR	8,84	V	1,73	V	127,07	V	0,69	V	0,41	V	142,83	V	24306	V
2023/09/10 07	SR	63,97	V	3,36	V	112,46	V	10,90	V	1,57	V	142,22	V	23825	V
2023/09/10 08	SR	40,91	V	1,80	V	105,93	V	13,38	V	0,30	V	137,60	V	23517	V
2023/09/10 09	SR	26,87	V	1,80	V	111,92	V	11,93	V	0,33	V	137,44	V	24052	V
2023/09/10 10	SR	55,86	V	1,91	V	94,19	V	10,70	V	0,27	V	137,41	V	23781	V
2023/09/10 11	SR	101,20	V	3,03	V	87,52	V	14,24	V	1,19	V	137,20	V	23394	V
2023/09/10 12	SR	58,24	V	2,26	V	101,28	V	14,51	V	0,28	V	136,13	V	23560	V
2023/09/10 13	SR	25,93	V	1,75	V	113,16	V	12,52	V	0,30	V	136,47	V	23868	V
2023/09/10 14	SR	6,14	V	1,72	V	137,01	V	12,70	V	0,31	V	136,79	V	24147	V
2023/09/10 15	SR	4,07	V	1,76	V	150,58	V	11,12	V	0,35	V	137,93	V	24963	V
2023/09/10 16	SR	6,06	V	1,75	V	139,16	V	11,86	V	0,32	V	138,34	V	24515	V
2023/09/10 17	SR	13,84	V	1,77	V	132,14	V	11,20	V	0,29	V	138,44	V	24408	V
2023/09/10 18	SR	20,02	V	1,79	V	123,37	V	10,62	V	0,30	V	138,76	V	24290	V
2023/09/10 19	SR	11,60	V	1,79	V	130,98	V	8,92	V	0,31	V	139,31	V	24332	V
2023/09/10 20	SR	13,48	V	1,88	V	138,27	V	7,76	V	0,33	V	139,99	V	24526	V
2023/09/10 21	SR	6,08	V	1,84	V	144,12	V	6,12	V	0,33	V	140,38	V	24676	V
2023/09/10 22	SR	6,92	V	1,80	V	140,72	V	6,17	V	0,33	V	140,68	V	24739	V
2023/09/10 23	SR	4,32	V	1,85	V	159,15	V	4,38	V	0,34	V	140,83	V	24780	V
2023/09/10 24	SR	4,60	V	1,79	V	149,93	V	4,48	V	0,34	V	141,10	V	24775	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-101.2	1.7-3.4	87.5-159.2	0.0-14.5	0.3-1.6	136.1-142.8	23393.6-24963.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.7	1.9	126.1	7.8	0.4	139.6	24283.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/11 01	SR	4,49	V	1,80	V	152,37	V	4,19	V	2,02	V	141,38	V	24904	V
2023/09/11 02	SR	26,28	V	1,81	V	121,36	V	8,48	V	0,73	V	141,23	V	24819	V
2023/09/11 03	SR	8,97	V	1,72	V	132,05	V	7,09	V	0,61	V	140,64	V	25042	V
2023/09/11 04	SR	3,38	V	1,78	V	156,60	V	7,20	V	0,66	V	141,02	V	25136	V
2023/09/11 05	SR	4,23	V	1,75	V	154,52	V	7,21	V	0,63	V	141,12	V	25135	V
2023/09/11 06	SR	53,42	V	2,32	V	113,95	V	19,57	V	0,56	V	140,14	V	24515	V
2023/09/11 07	SR	75,66	V	2,80	V	93,71	V	18,52	V	2,51	V	138,73	V	24039	V
2023/09/11 08	SR	25,58	V	1,85	V	121,47	V	29,97	V	0,52	V	136,57	V	23909	V
2023/09/11 09	SR	31,71	V	1,91	V	124,24	V	29,44	V	0,50	V	136,46	V	24347	V
2023/09/11 10	SR	32,33	V	1,83	V	108,87	V	25,89	V	0,39	V	136,37	V	23846	V
2023/09/11 11	SR	66,95	V	2,10	V	97,59	V	15,47	V	0,40	V	136,53	V	23672	V
2023/09/11 12	SR	23,28	V	1,80	V	121,45	V	18,63	V	0,43	V	137,05	V	24158	V
2023/09/11 13	SR	63,28	V	2,01	V	95,45	V	18,75	V	0,33	V	136,80	V	23507	V
2023/09/11 14	SR	50,98	V	1,89	V	104,74	V	17,72	V	0,33	V	136,99	V	23528	V
2023/09/11 15	SR	71,79	V	2,67	V	114,26	V	13,07	V	0,34	V	137,68	V	23705	V
2023/09/11 16	SR	7,18	V	1,76	V	139,78	V	12,32	V	0,40	V	139,29	V	24473	V
2023/09/11 17	SR	8,15	V	1,77	V	141,39	V	8,77	V	0,38	V	139,94	V	24604	V
2023/09/11 18	SR	9,01	V	1,73	V	122,61	V	6,81	V	0,35	V	140,05	V	24332	V
2023/09/11 19	SR	9,23	V	1,79	V	125,94	V	3,43	V	0,39	V	140,37	V	24399	V
2023/09/11 20	SR	5,22	V	1,88	V	138,23	V	2,18	V	0,43	V	141,53	V	24655	V
2023/09/11 21	SR	4,89	V	1,87	V	139,28	V	1,72	V	0,43	V	141,59	V	24840	V
2023/09/11 22	SR	13,39	V	1,78	V	115,12	V	1,22	V	0,38	V	141,79	V	24475	V
2023/09/11 23	SR	19,45	V	1,79	V	114,65	V	2,03	V	0,36	V	141,66	V	24332	V
2023/09/11 24	SR	34,66	V	1,90	V	109,82	V	3,96	V	0,33	V	141,54	V	24154	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.4-75.7	1.7-2.8	93.7-156.6	1.2-30.0	0.3-2.5	136.4-141.8	23507.4-25135.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.2	1.9	123.3	11.8	0.6	139.4	24355.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: