

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/26 01	SR	2,63	V	2,53	V	124,41	V	0,00	V	1,41	V	142,24	V	22564	V
2023/09/26 02	SR	3,81	V	2,54	V	124,03	V	0,00	V	1,43	V	142,08	V	22391	V
2023/09/26 03	SR	1,56	V	2,66	V	140,19	V	0,00	V	1,40	V	141,90	V	22317	V
2023/09/26 04	SR	6,86	V	2,43	V	115,99	V	0,00	V	1,28	V	141,91	V	22371	V
2023/09/26 05	SR	9,74	V	2,39	V	101,39	V	0,00	V	1,25	V	142,19	V	22181	V
2023/09/26 06	SR	3,75	V	2,83	V	123,94	V	0,00	V	1,33	V	142,65	V	22251	V
2023/09/26 07	SR	10,26	V	2,52	V	99,20	V	0,00	V	1,21	V	141,35	V	21475	V
2023/09/26 08	SR	57,68	V	2,51	V	73,04	V	1,42	V	2,96	V	140,18	V	20648	V
2023/09/26 09	SR	71,13	V	2,53	V	73,37	V	2,48	V	1,16	V	137,77	V	20474	V
2023/09/26 10	SR	31,55	V	2,47	V	87,20	V	0,28	V	1,21	V	138,20	V	21045	V
2023/09/26 11	SR	26,10	V	2,31	V	91,12	V	0,49	V	1,23	V	139,10	V	21051	V
2023/09/26 12	SR	16,13	V	2,25	V	97,85	V	0,46	V	1,13	V	137,68	V	20793	V
2023/09/26 13	SR	19,88	V	2,43	V	96,00	V	1,14	V	1,18	V	137,22	V	20777	V
2023/09/26 14	SR	35,96	V	2,54	V	129,65	V	3,78	V	0,97	V	134,82	V	17911	V
2023/09/26 15	SR	11,44	V	2,37	V	129,04	V	4,85	V	1,27	V	135,81	V	20772	V
2023/09/26 16	SR	12,13	V	2,32	V	119,35	V	3,48	V	1,12	V	138,48	V	20356	V
2023/09/26 17	SR	25,66	V	2,31	V	101,82	V	3,66	V	1,14	V	139,19	V	20209	V
2023/09/26 18	SR	29,70	V	2,37	V	99,33	V	2,63	V	1,10	V	138,86	V	19895	V
2023/09/26 19	SR	7,51	V	2,54	V	128,09	V	1,35	V	1,22	V	139,16	V	20862	V
2023/09/26 20	SR	9,92	V	2,41	V	120,31	V	1,56	V	1,30	V	139,13	V	21016	V
2023/09/26 21	SR	5,26	V	2,49	V	135,56	V	0,95	V	1,38	V	138,53	V	21174	V
2023/09/26 22	SR	5,88	V	2,44	V	132,86	V	0,75	V	1,46	V	138,65	V	21118	V
2023/09/26 23	SR	4,44	V	2,48	V	140,21	V	1,94	V	1,71	V	139,09	V	20856	V
2023/09/26 24	SR	2,47	V	3,44	V	186,45	V	2,85	V	2,39	V	139,55	V	21021	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.6-71.1	2.2-3.4	73.0-186.4	0.0-4.9	1.0-3.0	134.8-142.6	17911.2-22564.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.1	2.5	115.4	1.4	1.4	139.4	21063.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pista

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

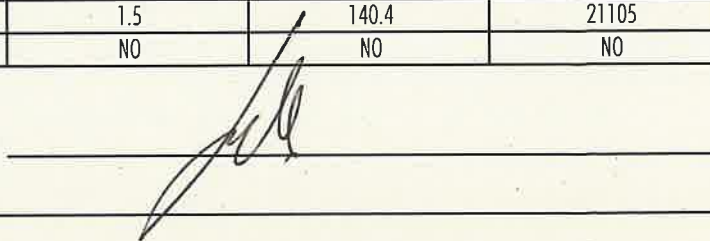
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/27 01	SR	0,05	V	2,73	V	175,48	V	5,29	V	1,95	V	138,75	V	21085	V
2023/09/27 02	SR	3,04	V	2,47	V	133,66	V	3,38	V	1,84	V	138,40	V	20862	V
2023/09/27 03	SR	5,70	V	2,52	V	122,08	V	2,67	V	2,01	V	138,88	V	20619	V
2023/09/27 04	SR	1,71	V	2,59	V	138,29	V	1,31	V	2,05	V	138,46	V	20505	V
2023/09/27 05	SR	2,56	V	2,53	V	140,31	V	0,94	V	2,15	V	138,38	V	20447	V
2023/09/27 06	SR	25,99	V	3,02	V	116,70	V	2,99	V	2,06	V	139,04	V	20749	V
2023/09/27 07	SR	3,24	V	2,78	V	144,03	V	1,58	V	1,83	V	133,08	V	15831	V
2023/09/27 08	SR	59,73	V	2,27	V	107,75	V	6,13	V	1,48	V	136,43	V	21292	V
2023/09/27 09	SR	44,52	V	2,26	V	99,48	V	5,07	V	1,17	V	139,03	V	21423	V
2023/09/27 10	SR	27,87	V	2,31	V	105,43	V	4,49	V	1,19	V	140,32	V	21528	V
2023/09/27 11	SR	101,70	V	2,20	V	88,14	V	6,32	V	1,33	V	140,77	V	21376	V
2023/09/27 12	SR	26,88	V	2,23	V	103,14	V	5,71	V	1,16	V	140,79	V	21378	V
2023/09/27 13	SR	25,25	V	2,26	V	102,97	V	3,97	V	1,03	V	140,88	V	21582	V
2023/09/27 14	SR	21,64	V	2,27	V	112,81	V	4,48	V	1,15	V	141,00	V	21649	V
2023/09/27 15	SR	16,78	V	2,34	V	119,34	V	3,56	V	1,13	V	141,86	V	21595	V
2023/09/27 16	SR	37,14	V	2,30	V	109,42	V	2,50	V	1,23	V	142,17	V	21329	V
2023/09/27 17	SR	58,63	V	2,40	V	114,89	V	2,12	V	1,50	V	141,84	V	21435	V
2023/09/27 18	SR	31,46	V	2,35	V	97,32	V	0,81	V	1,33	V	142,29	V	21458	V
2023/09/27 19	SR	20,82	V	2,49	V	97,11	V	0,49	V	1,35	V	142,05	V	21496	V
2023/09/27 20	SR	50,29	V	2,41	V	86,80	V	0,50	V	1,46	V	142,06	V	21460	V
2023/09/27 21	SR	14,69	V	2,44	V	105,29	V	0,04	V	1,45	V	142,57	V	21900	V
2023/09/27 22	SR	4,32	V	2,56	V	125,10	V	0,00	V	1,43	V	143,17	V	21837	V
2023/09/27 23	SR	3,20	V	2,55	V	133,73	V	0,11	V	1,60	V	143,35	V	21872	V
2023/09/27 24	SR	0,40	V	2,65	V	151,27	V	0,15	V	1,63	V	143,26	V	21811	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-101.7	2.2-3.0	86.8-175.5	0.0-6.3	1.0-2.1	133.1-143.4	15830.8-21899.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.5	2.5	117.9	2.7	1.5	140.4	21105
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/28 01	SR	0,44	V	2,55	V	148,48	V	0,17	V	1,69	V	143,21	V	21698	V
2023/09/28 02	SR	28,85	V	2,32	V	110,83	V	0,59	V	1,72	V	143,30	V	21749	V
2023/09/28 03	SR	6,43	V	2,39	V	120,24	V	0,01	V	1,73	V	143,83	V	21873	V
2023/09/28 04	SR	5,87	V	2,39	V	128,22	V	0,16	V	1,73	V	144,23	V	21907	V
2023/09/28 05	SR	3,76	V	2,63	V	143,51	V	0,34	V	1,94	V	144,41	V	21625	V
2023/09/28 06	SR	6,66	V	2,49	V	123,75	V	2,43	V	3,81	V	143,47	V	21446	V
2023/09/28 07	SR	17,31	V	2,92	V	142,48	V	2,43	V	2,57	V	138,88	V	19375	V
2023/09/28 08	SR	17,97	V	2,60	V	125,30	V	5,35	V	2,27	V	137,90	V	21659	V
2023/09/28 09	SR	14,05	V	2,46	V	109,27	V	6,12	V	1,84	V	138,81	V	21762	V
2023/09/28 10	SR	15,15	V	2,38	V	113,80	V	6,14	V	1,99	V	139,07	V	21661	V
2023/09/28 11	SR	13,39	V	2,71	V	106,89	V	5,83	V	1,88	V	139,22	V	21541	V
2023/09/28 12	SR	19,42	V	2,44	V	97,93	V	3,35	V	1,82	V	139,75	V	21484	V
2023/09/28 13	SR	13,11	V	2,37	V	107,02	V	2,98	V	2,03	V	140,00	V	21427	V
2023/09/28 14	SR	8,12	V	2,39	V	117,38	V	3,12	V	2,14	V	140,11	V	21539	V
2023/09/28 15	SR	12,14	V	2,31	V	111,26	V	2,52	V	2,08	V	140,35	V	21504	V
2023/09/28 16	SR	14,14	V	2,28	V	104,79	V	1,90	V	2,49	V	140,80	V	21344	V
2023/09/28 17	SR	49,59	V	2,23	V	96,44	V	2,46	V	2,46	V	140,68	V	21263	V
2023/09/28 18	SR	36,87	V	2,40	V	97,96	V	3,01	V	2,41	V	140,57	V	20954	V
2023/09/28 19	SR	23,04	V	2,59	V	109,62	V	3,94	V	2,77	V	140,80	V	20743	V
2023/09/28 20	SR	25,74	V	2,33	V	110,32	V	4,29	V	2,87	V	140,92	V	20968	V
2023/09/28 21	SR	51,94	V	2,32	V	113,01	V	4,98	V	2,89	V	141,16	V	21135	V
2023/09/28 22	SR	9,09	V	2,38	V	139,64	V	5,41	V	3,16	V	141,25	V	21092	V
2023/09/28 23	SR	10,25	V	2,39	V	136,27	V	8,18	V	3,44	V	141,32	V	21070	V
2023/09/28 24	SR	7,08	V	2,41	V	144,57	V	7,48	V	3,52	V	141,57	V	20958	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-51.9	2.2-2.9	96.4-148.5	0.0-8.2	1.7-3.8	137.9-144.4	19374.6-21907.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.1	2.4	119.1	3.5	2.4	141.1	21323.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

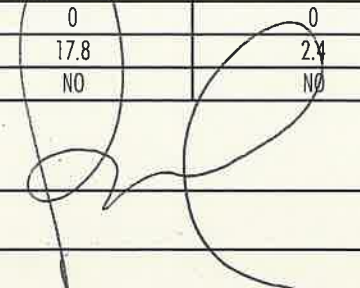
RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/29 01	SR	7,87	V	2,36	V	132,49	V	6,25	V	3,84	V	141,87	V	20929	V
2023/09/29 02	SR	10,26	V	2,30	V	124,94	V	3,92	V	3,81	V	142,28	V	20658	V
2023/09/29 03	SR	8,38	V	2,32	V	127,71	V	3,64	V	3,98	V	142,41	V	20780	V
2023/09/29 04	SR	6,33	V	2,48	V	141,70	V	4,39	V	4,48	V	142,49	V	20774	V
2023/09/29 05	SR	5,68	V	2,58	V	145,92	V	5,32	V	4,34	V	142,64	V	20681	V
2023/09/29 06	SR	35,77	V	2,66	V	123,77	V	10,32	V	3,56	V	141,93	V	20521	V
2023/09/29 07	SR	3,72	V	2,54	V	156,42	V	6,99	V	3,66	V	140,20	V	19188	V
2023/09/29 08	SR	4,29	V	2,40	V	141,29	V	6,26	V	0,91	V	139,63	V	19171	V
2023/09/29 09	SR	9,34	V	2,30	V	114,00	V	10,59	V	2,46	V	139,05	V	18507	V
2023/09/29 10	SR	16,59	V	2,22	V	109,18	V	10,29	V	0,65	V	137,75	V	18913	V
2023/09/29 11	SR	78,07	V	2,09	V	74,82	V	8,71	V	0,49	V	138,17	V	18744	V
2023/09/29 12	SR	55,90	V	2,10	V	83,86	V	6,94	V	0,46	V	138,21	V	18679	V
2023/09/29 13	SR	47,19	V	2,10	V	87,53	V	7,13	V	0,42	V	138,44	V	18591	V
2023/09/29 14	SR	62,16	V	2,07	V	79,05	V	5,38	V	0,40	V	138,51	V	18646	V
2023/09/29 15	SR	21,24	V	2,14	V	101,78	V	5,65	V	0,44	V	139,05	V	18875	V
2023/09/29 16	SR	12,83	V	2,24	V	116,41	V	8,43	V	0,54	V	140,08	V	19123	V
2023/09/29 17	SR	5,07	V	2,68	V	134,72	V	7,51	V	0,59	V	140,94	V	19172	V
2023/09/29 18	SR	7,61	V	2,58	V	115,36	V	4,92	V	0,47	V	140,32	V	18557	V
2023/09/29 19	SR	3,15	V	2,89	V	125,83	V	1,67	V	0,50	V	139,37	V	18662	V
2023/09/29 20	SR	4,05	V	2,64	V	121,97	V	1,07	V	0,53	V	138,64	V	18680	V
2023/09/29 21	SR	0,97	V	2,59	V	135,35	V	0,62	V	0,61	V	138,52	V	18848	V
2023/09/29 22	SR	3,62	V	2,46	V	122,57	V	0,23	V	0,56	V	138,27	V	18738	V
2023/09/29 23	SR	5,66	V	2,41	V	112,65	V	0,46	V	0,56	V	137,20	V	18391	V
2023/09/29 24	SR	11,50	V	2,32	V	98,72	V	0,88	V	0,56	V	136,36	V	19156	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.0-78.1	2.1-2.9	74.8-156.4	0.2-10.6	0.4-4.5	136.4-142.6	18391.2-20929.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.8	2.4	117.8	5.3	1.6	139.7	19291.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/30 01	SR	6,06	V	2,35	V	105,56	V	0,78	V	0,61	V	135,93	V	19250	V
2023/09/30 02	SR	27,52	V	2,21	V	78,34	V	0,15	V	0,55	V	135,84	V	19026	V
2023/09/30 03	SR	32,44	V	2,20	V	79,96	V	0,48	V	0,59	V	135,09	V	18602	V
2023/09/30 04	SR	123,83	V	2,08	V	59,40	V	0,22	V	0,56	V	135,15	V	18562	V
2023/09/30 05	SR	28,64	V	2,14	V	84,94	V	0,01	V	0,59	V	137,15	V	19225	V
2023/09/30 06	SR	12,58	V	2,14	V	94,31	V	0,02	V	0,55	V	138,44	V	19306	V
2023/09/30 07	SR	1,86	V	2,21	V	124,07	V	0,22	V	0,55	V	139,27	V	19553	V
2023/09/30 08	SR	2,66	V	2,23	V	128,73	V	0,91	V	0,50	V	138,13	V	18666	V
2023/09/30 09	SR	3,69	V	2,24	V	123,79	V	2,57	V	0,58	V	138,18	V	18897	V
2023/09/30 10	SR	6,06	V	2,29	V	115,86	V	1,79	V	0,52	V	138,56	V	18670	V
2023/09/30 11	SR	1,03	V	2,52	V	135,23	V	2,51	V	0,67	V	139,63	V	18905	V
2023/09/30 12	SR	148,21	NV	5,00	NV	202,52	NV	2,97	NV	1,63	V	138,44	V	19950	NV
2023/09/30 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,66	V	134,53	V	0,00	NV
2023/09/30 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,51	V	130,83	V	0,00	NV
2023/09/30 15	SR	140,24	NV	3,77	NV	214,04	NV	20,82	NV	2,27	V	127,22	V	20463	NV
2023/09/30 16	SR	1,62	V	3,31	V	171,51	V	5,95	V	0,92	V	125,05	V	13302	V
2023/09/30 17	SR	17,93	V	2,37	V	108,99	V	9,51	V	0,67	V	125,49	V	14734	V
2023/09/30 18	SR	34,16	V	2,66	V	149,82	V	6,17	V	0,99	V	133,06	V	19684	V
2023/09/30 19	SR	34,31	V	4,69	V	187,02	V	1,71	V	1,05	V	140,22	V	21099	V
2023/09/30 20	SR	14,10	V	3,07	V	159,68	V	3,40	V	0,70	V	140,89	V	20740	V
2023/09/30 21	SR	8,23	V	2,15	V	113,63	V	2,21	V	0,49	V	140,03	V	19895	V
2023/09/30 22	SR	42,71	V	1,97	V	78,68	V	1,04	V	0,41	V	140,18	V	19409	V
2023/09/30 23	SR	44,21	V	1,97	V	77,81	V	0,82	V	0,43	V	139,17	V	18916	V
2023/09/30 24	SR	23,07	V	1,99	V	88,44	V	1,32	V	0,44	V	139,36	V	19315	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.0-123.8	2.0-4.7	59.4-187.0	0.0-9.5	0.4-2.3	125.1-140.9	13302.3-21099.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.3	2.4	113.3	2.1	0.8	136.1	18787.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____