



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/09 01	SR	59,34	V	0,52	V	95,75	V	0,00	V	1,30	V	133,76	V	25186	V
2019/09/09 02	SR	69,31	V	0,74	V	97,04	V	0,00	V	1,03	V	133,67	V	25226	V
2019/09/09 03	SR	95,15	V	1,47	V	91,82	V	0,08	V	1,34	V	133,39	V	24231	V
2019/09/09 04	SR	43,81	V	0,48	V	117,40	V	0,00	V	1,35	V	133,74	V	24157	V
2019/09/09 05	SR	49,48	V	0,76	V	119,40	V	0,03	V	1,08	V	134,47	V	25292	V
2019/09/09 06	SR	39,10	V	0,34	V	108,15	V	0,00	V	1,09	V	134,46	V	24893	V
2019/09/09 07	SR	39,22	V	0,29	V	106,03	V	0,00	V	1,19	V	133,00	V	24542	V
2019/09/09 08	SR	34,26	V	0,32	V	110,48	V	0,00	V	0,77	V	126,56	V	24241	V
2019/09/09 09	SR	28,73	V	0,29	V	113,70	V	0,00	V	0,58	V	123,30	V	23824	V
2019/09/09 10	SR	31,68	V	0,32	V	107,93	V	0,00	V	0,49	V	123,15	V	23429	V
2019/09/09 11	SR	23,10	V	0,30	V	114,16	V	0,00	V	1,10	V	124,76	V	23929	V
2019/09/09 12	SR	22,38	V	0,28	V	108,51	V	0,00	V	0,83	V	126,29	V	24041	V
2019/09/09 13	SR	29,96	V	0,33	V	100,79	V	0,00	V	0,97	V	127,20	V	24082	V
2019/09/09 14	SR	40,83	V	0,34	V	90,69	V	0,00	V	0,93	V	127,82	V	23603	V
2019/09/09 15	SR	47,99	V	0,42	V	81,05	V	0,00	V	1,22	V	128,55	V	23526	V
2019/09/09 16	SR	61,29	V	0,43	V	72,10	V	0,00	V	0,96	V	128,92	V	23183	V
2019/09/09 17	SR	49,29	V	0,33	V	77,44	V	0,00	V	1,07	V	127,17	V	23229	V
2019/09/09 18	SR	58,07	V	2,20	V	114,56	V	0,57	V	0,95	V	125,45	V	19441	V
2019/09/09 19	SR	37,51	V	1,38	V	155,67	V	0,14	V	0,17	V	119,19	V	18251	V
2019/09/09 20	SR	176,97	V	6,66	V	80,02	V	2,35	V	0,64	V	121,57	V	22376	V
2019/09/09 21	SR	18,24	V	0,32	V	121,10	V	0,00	V	1,25	V	125,69	V	24181	V
2019/09/09 22	SR	48,26	V	0,43	V	93,59	V	0,00	V	0,99	V	126,22	V	23848	V
2019/09/09 23	SR	56,27	V	0,41	V	89,19	V	0,00	V	8,01	V	122,95	V	27663	V
2019/09/09 24	SR	20,80	V	0,29	V	119,84	V	0,00	V	6,09	V	103,44	V	28884	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-177.0	0.3-6.7	72.1-155.7	0.0-2.4	0.2-8.0	103.4-134.5	18251.1-28883.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.2	0.8	103.6	0.1	1.5	126.9	23969
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/10 01	SR	114,45	V	1,60	V	95,25	V	0,03	V	1,36	V	88,79	V	27542	V
2019/09/10 02	SR	124,71	V	2,05	V	99,48	V	0,11	V	1,10	V	87,93	V	27454	V
2019/09/10 03	SR	31,36	V	0,42	V	128,26	V	0,00	V	2,00	V	88,22	V	28679	V
2019/09/10 04	SR	17,84	V	0,29	V	130,34	V	0,00	V	2,37	V	88,61	V	29313	V
2019/09/10 05	SR	14,49	V	0,27	V	132,92	V	0,00	V	2,01	V	88,65	V	29739	V
2019/09/10 06	SR	22,86	V	0,30	V	115,60	V	0,00	V	1,21	V	88,38	V	29070	V
2019/09/10 07	SR	28,47	V	0,36	V	120,50	V	0,00	V	1,24	V	88,64	V	28699	V
2019/09/10 08	SR	17,23	V	0,32	V	130,48	V	0,00	V	1,77	V	90,71	V	28897	V
2019/09/10 09	SR	12,07	V	0,36	V	160,46	V	0,00	V	1,66	V	125,99	V	30670	V
2019/09/10 10	SR	16,61	V	0,33	V	142,67	V	0,00	V	2,22	V	129,71	V	32488	V
2019/09/10 11	SR	18,44	V	0,30	V	130,75	V	0,00	V	1,54	V	130,52	V	32272	V
2019/09/10 12	SR	23,80	V	0,29	V	113,54	V	0,00	V	1,64	V	131,22	V	32163	V
2019/09/10 13	SR	28,48	V	0,31	V	98,61	V	0,00	V	1,62	V	132,13	V	31740	V
2019/09/10 14	SR	16,91	V	0,32	V	115,76	V	0,00	V	1,47	V	132,88	V	30419	V
2019/09/10 15	SR	21,89	V	0,28	V	101,93	V	0,00	V	1,03	V	131,99	V	32276	V
2019/09/10 16	SR	28,36	V	0,30	V	93,41	V	0,00	V	0,89	V	127,64	V	29640	V
2019/09/10 17	SR	16,18	V	0,30	V	113,94	V	0,00	V	0,87	V	127,23	V	31478	V
2019/09/10 18	SR	34,55	V	0,33	V	83,31	V	0,00	V	0,73	V	127,27	V	30456	V
2019/09/10 19	SR	36,61	V	0,33	V	80,89	V	0,00	V	0,70	V	127,66	V	29531	V
2019/09/10 20	SR	57,60	V	0,44	V	67,46	V	0,00	V	0,69	V	127,81	V	29160	V
2019/09/10 21	SR	67,31	V	0,48	V	63,97	V	0,00	V	0,72	V	127,40	V	30266	V
2019/09/10 22	SR	45,88	V	0,40	V	81,87	V	0,00	V	0,70	V	128,99	V	30726	V
2019/09/10 23	SR	21,32	V	0,29	V	114,93	V	0,00	V	0,55	V	129,23	V	28557	V
2019/09/10 24	SR	20,72	V	0,30	V	136,80	V	0,00	V	0,42	V	128,21	V	27761	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-124.7	0.3-2.1	64.0-160.5	0.0-0.1	0.4-2.4	87.9-132.9	27453.6-32487.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	0.5	110.5	0	1.3	115.7	29958.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/11 01	SR	7,48	V	0,27	V	156,80	V	0,00	V	0,40	V	128,27	V	28299	V
2019/09/11 02	SR	10,34	V	0,30	V	148,12	V	0,00	V	0,43	V	128,67	V	28302	V
2019/09/11 03	SR	25,45	V	0,37	V	125,19	V	0,00	V	0,41	V	128,26	V	27725	V
2019/09/11 04	SR	22,52	V	0,38	V	120,82	V	0,00	V	0,44	V	128,33	V	28202	V
2019/09/11 05	SR	44,67	V	0,38	V	96,11	V	0,00	V	0,46	V	128,95	V	28380	V
2019/09/11 06	SR	56,90	V	0,43	V	82,18	V	0,00	V	0,42	V	129,72	V	27958	V
2019/09/11 07	SR	42,59	V	0,33	V	94,61	V	0,00	V	0,44	V	130,17	V	27504	V
2019/09/11 08	SR	18,99	V	0,28	V	131,67	V	0,00	V	0,46	V	130,75	V	29019	V
2019/09/11 09	SR	10,96	V	0,26	V	144,30	V	0,00	V	0,46	V	130,15	V	28963	V
2019/09/11 10	SR	17,57	V	0,27	V	126,62	V	0,00	V	0,42	V	127,58	V	28944	V
2019/09/11 11	SR	29,49	V	0,29	V	105,93	V	0,00	V	0,43	V	128,68	V	29170	V
2019/09/11 12	SR	49,74	V	0,35	V	76,61	V	0,00	V	0,41	V	128,82	V	28508	V
2019/09/11 13	SR	101,06	V	0,78	V	59,69	NV	0,00	V	0,41	V	129,28	V	27990	V
2019/09/11 14	SR	61,93	V	0,50	V	75,95	V	0,00	V	0,40	V	129,92	V	27666	V
2019/09/11 15	SR	39,47	V	0,36	V	87,74	V	0,00	V	0,44	V	131,06	V	26799	V
2019/09/11 16	SR	47,46	V	0,40	V	88,19	V	0,00	V	0,48	V	132,34	V	27255	V
2019/09/11 17	SR	100,48	V	1,22	V	77,57	V	0,04	V	0,54	V	132,35	V	27604	V
2019/09/11 18	SR	79,51	V	0,71	V	82,39	V	0,00	V	0,55	V	133,52	V	27832	V
2019/09/11 19	SR	92,54	V	1,10	V	83,89	V	0,00	V	0,59	V	134,82	V	28366	V
2019/09/11 20	SR	57,38	V	0,64	V	97,43	V	0,00	V	0,64	V	135,58	V	29065	V
2019/09/11 21	SR	46,97	V	0,55	V	105,05	V	0,00	V	0,78	V	135,49	V	30015	V
2019/09/11 22	SR	20,70	V	0,31	V	131,77	V	0,00	V	0,66	V	134,75	V	30276	V
2019/09/11 23	SR	23,64	V	0,28	V	111,99	V	0,00	V	0,57	V	134,10	V	29831	V
2019/09/11 24	SR	16,80	V	0,27	V	133,03	V	0,00	V	0,61	V	133,99	V	30239	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-101.1	0.3-1.2	75.9-156.8	0.0-0.0	0.4-0.8	127.6-135.6	26798.8-30275.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.5	108	0	0.5	131.1	28496.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/12 01	SR	20,74	V	0,27	V	119,39	V	0,00	V	0,61	V	134,70	V	30129	V
2019/09/12 02	SR	27,07	V	0,31	V	116,67	V	0,00	V	0,58	V	135,18	V	29866	V
2019/09/12 03	SR	45,74	V	0,49	V	116,92	V	0,00	V	0,57	V	135,26	V	29879	V
2019/09/12 04	SR	46,17	V	0,50	V	110,67	V	0,00	V	0,52	V	135,08	V	29096	V
2019/09/12 05	SR	15,82	V	0,28	V	130,14	V	0,00	V	0,55	V	135,12	V	29843	V
2019/09/12 06	SR	33,21	V	0,44	V	122,48	V	0,00	V	0,54	V	135,34	V	29323	V
2019/09/12 07	SR	19,10	V	0,32	V	136,09	V	0,00	V	0,63	V	135,01	V	28493	V
2019/09/12 08	SR	18,84	V	0,34	V	137,70	V	0,00	V	0,68	V	135,13	V	29826	V
2019/09/12 09	SR	38,48	V	0,41	V	112,22	V	0,00	V	0,56	V	135,37	V	28593	V
2019/09/12 10	SR	19,11	V	0,30	V	126,44	V	0,00	V	0,57	V	136,46	V	30531	V
2019/09/12 11	SR	20,40	V	0,31	V	130,54	V	0,00	V	0,56	V	137,65	V	30506	V
2019/09/12 12	SR	63,21	V	0,53	V	96,93	V	0,00	V	0,49	V	137,84	V	29077	V
2019/09/12 13	SR	78,22	V	0,62	V	88,06	V	0,00	V	0,52	V	138,55	V	29012	V
2019/09/12 14	SR	69,30	NV	0,53	NV	87,03	NV	0,35	NV	0,50	NV	139,39	NV	28627	NV
2019/09/12 15	SR	43,42	V	0,34	V	107,70	V	0,00	V	0,63	V	138,35	V	29164	V
2019/09/12 16	SR	79,20	V	0,58	V	90,35	V	0,00	V	0,59	V	136,73	V	28835	V
2019/09/12 17	SR	88,52	V	0,58	V	84,03	V	0,00	V	0,53	V	136,97	V	28279	V
2019/09/12 18	SR	103,97	V	1,15	V	78,26	V	0,03	V	0,53	V	137,18	V	27792	V
2019/09/12 19	SR	132,65	V	3,11	V	79,52	V	0,51	V	0,47	V	136,11	V	27055	V
2019/09/12 20	SR	91,35	V	0,90	V	85,56	V	0,01	V	0,61	V	135,44	V	28566	V
2019/09/12 21	SR	106,36	V	1,16	V	85,84	V	0,03	V	0,54	V	131,76	V	27526	V
2019/09/12 22	SR	25,31	V	0,27	V	121,65	V	0,00	V	0,51	V	131,61	V	29873	V
2019/09/12 23	SR	23,66	V	0,24	V	117,53	V	0,00	V	0,42	V	130,09	V	28163	V
2019/09/12 24	SR	15,72	V	0,24	V	148,30	V	0,00	V	0,43	V	129,16	V	29345	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-132.6	0.2-3.1	78.3-148.3	0.0-0.5	0.4-0.7	129.2-138.5	27054.7-30531.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.3	0.6	110.6	0	0.5	135.2	29077.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/13 01	SR	13,43	V	0,24	V	159,86	V	0,00	V	0,54	V	128,94	V	30352	V
2019/09/13 02	SR	30,71	V	0,30	V	122,66	V	0,00	V	0,47	V	126,47	V	29290	V
2019/09/13 03	SR	61,58	V	0,54	V	100,62	V	0,00	V	0,44	V	125,97	V	28288	V
2019/09/13 04	SR	66,72	V	0,48	V	87,92	V	0,00	V	0,44	V	127,38	V	28527	V
2019/09/13 05	SR	47,55	V	0,35	V	87,96	V	0,00	V	0,49	V	128,59	V	29572	V
2019/09/13 06	SR	29,37	V	0,27	V	106,24	V	0,00	V	0,52	V	129,69	V	30372	V
2019/09/13 07	SR	35,27	V	0,30	V	102,79	V	0,00	V	0,50	V	129,98	V	29794	V
2019/09/13 08	SR	29,46	V	0,28	V	113,06	V	0,00	V	0,48	V	126,63	V	29088	V
2019/09/13 09	SR	30,98	V	0,34	V	112,56	V	0,00	V	0,47	V	126,24	V	29555	V
2019/09/13 10	SR	25,73	V	0,34	V	125,86	V	0,00	V	0,47	V	127,19	V	29676	V
2019/09/13 11	SR	28,27	V	0,30	V	120,17	V	0,00	V	0,49	V	127,83	V	29072	V
2019/09/13 12	SR	29,37	V	0,30	V	115,13	V	0,00	V	0,50	V	129,04	V	29109	V
2019/09/13 13	SR	25,35	V	0,29	V	112,29	V	0,00	V	0,47	V	130,33	V	28878	V
2019/09/13 14	SR	31,00	V	0,32	V	106,51	V	0,00	V	0,46	V	131,59	V	28849	V
2019/09/13 15	SR	53,55	V	0,47	V	84,72	V	0,00	V	0,41	V	132,92	V	28121	V
2019/09/13 16	SR	76,45	V	1,84	V	78,65	V	0,25	V	0,38	V	131,00	V	25442	V
2019/09/13 17	SR	15,03	V	0,45	V	162,65	V	0,00	V	0,22	V	124,87	V	24286	V
2019/09/13 18	SR	99,88	V	1,51	V	75,97	V	0,11	V	0,45	V	128,10	V	28195	V
2019/09/13 19	SR	80,95	V	0,95	V	87,27	V	0,01	V	0,43	V	130,58	V	28521	V
2019/09/13 20	SR	40,46	V	0,39	V	89,87	V	0,00	V	0,41	V	130,57	V	28369	V
2019/09/13 21	SR	59,63	V	0,54	V	86,47	V	0,00	V	0,41	V	130,68	V	28582	V
2019/09/13 22	SR	90,79	V	0,93	V	66,34	V	0,01	V	0,43	V	130,83	V	28489	V
2019/09/13 23	SR	92,00	V	0,62	V	72,63	V	0,00	V	0,44	V	131,61	V	28988	V
2019/09/13 24	SR	52,02	V	0,48	V	86,74	V	0,00	V	0,53	V	132,97	V	30148	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-99.9	0.2-1.8	66.3-162.7	0.0-0.2	0.2-0.5	124.9-133.0	24286.3-30372.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	0.5	102.7	0	0.5	129.2	28731.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

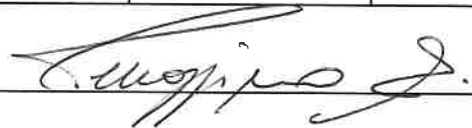

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/14 01	SR	29,10	V	0,29	V	91,78	V	0,00	V	0,55	V	133,28	V	30442	V
2019/09/14 02	SR	20,31	V	0,26	V	100,11	V	0,00	V	0,55	V	133,55	V	30786	V
2019/09/14 03	SR	21,97	V	0,25	V	98,01	V	0,00	V	0,55	V	133,89	V	30804	V
2019/09/14 04	SR	21,18	V	0,27	V	99,21	V	0,00	V	0,53	V	134,00	V	30676	V
2019/09/14 05	SR	17,58	V	0,31	V	114,21	V	0,00	V	0,54	V	134,30	V	30898	V
2019/09/14 06	SR	16,96	V	0,26	V	111,95	V	0,00	V	0,51	V	134,38	V	30389	V
2019/09/14 07	SR	17,21	V	0,28	V	153,42	V	0,00	V	0,52	V	135,01	V	31367	V
2019/09/14 08	SR	51,28	V	0,43	V	86,03	V	0,00	V	0,50	V	133,32	V	29384	V
2019/09/14 09	SR	59,11	V	0,46	V	95,77	V	0,00	V	0,49	V	129,00	V	28820	V
2019/09/14 10	SR	68,79	V	0,66	V	94,67	V	0,00	V	0,38	V	126,73	V	28143	V
2019/09/14 11	SR	33,86	V	0,32	V	105,61	V	0,00	V	0,38	V	127,29	V	28192	V
2019/09/14 12	SR	37,01	V	0,47	V	111,19	V	0,00	V	0,38	V	128,32	V	28322	V
2019/09/14 13	SR	28,96	V	0,40	V	120,64	V	0,00	V	0,40	V	129,33	V	28634	V
2019/09/14 14	SR	28,31	V	0,29	V	115,97	V	0,00	V	0,40	V	130,09	V	28084	V
2019/09/14 15	SR	34,76	V	0,31	V	113,29	V	0,00	V	0,38	V	128,93	V	27076	V
2019/09/14 16	SR	104,37	V	1,84	V	104,48	V	0,08	V	0,40	V	128,99	V	27478	V
2019/09/14 17	SR	119,00	V	1,61	V	90,92	V	0,05	V	0,37	V	129,77	V	27122	V
2019/09/14 18	SR	94,38	V	2,56	V	108,75	V	0,26	V	0,39	V	130,45	V	27623	V
2019/09/14 19	SR	105,95	V	3,95	V	105,45	V	1,34	V	0,38	V	130,63	V	27395	V
2019/09/14 20	SR	32,16	V	0,37	V	108,79	V	0,00	V	0,43	V	130,67	V	28501	V
2019/09/14 21	SR	50,67	V	0,74	V	133,61	V	0,01	V	0,25	V	126,78	V	23777	V
2019/09/14 22	SR	71,36	V	1,33	V	97,51	V	0,10	V	0,38	V	125,71	V	27505	V
2019/09/14 23	SR	50,75	V	0,51	V	88,27	V	0,01	V	0,39	V	127,01	V	28221	V
2019/09/14 24	SR	38,29	V	3,48	V	185,15	V	1,66	V	0,30	V	126,14	V	25325	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.0-119.0	0.3-3.9	86.0-185.2	0.0-1.7	0.2-0.6	125.7-135.0	23777.1-31367.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.9	109.8	0.1	0.4	130.3	28540.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/15 01	SR	7,26	V	0,47	V	174,85	V	0,00	V	0,17	V	126,61	V	27407	V
2019/09/15 02	SR	70,81	V	0,75	V	87,68	V	0,02	V	0,41	V	128,86	V	29328	V
2019/09/15 03	SR	53,41	V	0,35	V	89,36	V	0,00	V	0,56	V	131,48	V	30589	V
2019/09/15 04	SR	46,76	V	0,33	V	94,26	V	0,00	V	0,57	V	133,44	V	30719	V
2019/09/15 05	SR	55,84	V	0,35	V	89,28	V	0,00	V	0,59	V	134,66	V	30358	V
2019/09/15 06	SR	61,97	V	0,52	V	88,65	V	0,00	V	0,54	V	135,87	V	30051	V
2019/09/15 07	SR	76,97	V	0,60	V	82,44	V	0,00	V	0,47	V	136,82	V	29726	V
2019/09/15 08	SR	49,56	V	0,38	V	88,90	V	0,00	V	0,48	V	137,09	V	29416	V
2019/09/15 09	SR	46,13	V	0,33	V	94,10	V	0,00	V	0,47	V	134,89	V	29037	V
2019/09/15 10	SR	52,47	V	0,37	V	92,35	V	0,00	V	0,49	V	135,30	V	29150	V
2019/09/15 11	SR	64,85	V	0,39	V	84,65	V	0,00	V	0,47	V	135,86	V	28658	V
2019/09/15 12	SR	65,57	V	0,47	V	85,90	V	0,00	V	0,46	V	136,47	V	28746	V
2019/09/15 13	SR	54,60	V	0,34	V	86,62	V	0,00	V	0,48	V	135,89	V	28647	V
2019/09/15 14	SR	49,97	V	0,33	V	91,25	V	0,00	V	0,46	V	136,14	V	28829	V
2019/09/15 15	SR	52,20	V	0,34	V	90,72	V	0,00	V	0,48	V	136,74	V	28726	V
2019/09/15 16	SR	41,13	V	0,33	V	91,38	V	0,00	V	0,50	V	136,37	V	28837	V
2019/09/15 17	SR	60,28	V	0,39	V	85,12	V	0,00	V	0,45	V	136,40	V	28471	V
2019/09/15 18	SR	47,77	V	0,31	V	93,85	V	0,00	V	0,47	V	136,58	V	28629	V
2019/09/15 19	SR	41,17	V	0,31	V	105,03	V	0,00	V	0,48	V	137,53	V	29212	V
2019/09/15 20	SR	39,45	V	0,32	V	105,11	V	0,00	V	0,52	V	138,14	V	29203	V
2019/09/15 21	SR	62,67	V	0,97	V	115,87	V	0,06	V	0,51	V	138,42	V	29327	V
2019/09/15 22	SR	47,50	V	0,31	V	107,82	V	0,00	V	0,49	V	137,91	V	29376	V
2019/09/15 23	SR	43,00	V	0,31	V	102,09	V	0,00	V	0,50	V	138,27	V	29368	V
2019/09/15 24	SR	33,93	V	0,28	V	95,04	V	0,00	V	0,52	V	139,28	V	29664	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		7.3-77.0		0.3-1.0		82.4-174.8		0.0-0.1		0.2-0.6		126.6-139.3		27407.0-30719.0	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		51.1		0.4		96.8		0		0.5		135.6		29228.2	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: